

(Pasiūlymo forma 6 pirkimo daliai)

(Herbas arba prekių ženklas)

UAB Saugus namas¹

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL 6 PIRKIMO DALIES
„DVIŠAKIS SURINKTUVAS, TRIŠAKIS SKIRSTYTUVAS“

2020-11-5 Nr.65

(Sudarymo vieta)

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/	UAB Saugus namas į/k 224659630
Tiekėjo adresas, pašto indeksas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai, pašto indeksai/	Naugarduko g.96, Vilnius LT-03202
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius komercijai Zenonas Kemežys
Telefono numeris	██████████
Fakso numeris	██████████
El. pašto adresas	██████████

1)Šiuo pasiūlymu pažymime, kad atidžiai perskaitėme visus sąlygų, techninės specifikacijos reikalavimus, sutarties projektą ir įsipareigojame jį laikytis vykdydami sutartį jeigu teisės aktų tvarka būsime pripažinti laimėtoju.

2)Įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių pirkimo objektui bei viešojo pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

3)Šiuo pasiūlymu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė. Informacija apie remiamąsi kitų subjektų pajėgumais.

Vykdamas pirkimo sutartį bus pasitelkiami šie ūkio subjektai:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto (-ų) pavadinimas (-ai) ²	Ūkio subjektas pasitelkiamas, siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimą (Tiekėjas nurodo reikalavimo Nr.)	Koks bus pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo ¹
1.			
2.			

¹ Tiekėjas turi pateikti įrodymą (pasirašyta preliminarioji sutartis, ketinimų protokolai ar kitas lygiavertis dokumentas) kuriame nurodoma, kuo ir kokia dalimi bus remiamasi kitų ūkio subjektų pajėgumais ir patvirtinantį, kad tiekėjas jų pajėgumais galės naudotis visą sutarties vykdymo laikotarpį.

² Del kiekvieno iš ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjas turi pateikti atskirą, tų ūkio subjektų tinkamai užpildytą ir pasirašytą EBVPD formą su informacija, kurios reikalaujama pirkimo sąlygose

3 lentelė. Informacija apie subtiekejus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia

Eil. Nr.	Subtiekejo (-ų) pavadinimas (-ai), kontaktiniai duomenys ir jų atstovai ¹	Nurodoma, kokius sutartinius įsipareigojimus vykdys	Apimtis Eur arba proc.	Koks pateikiamas įrodymas dėl išteklių prieinamumo
1.				
2.				

¹ Subtiekejo pasiteikimas nekeičia tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo, todėl bet kokių atvejų tiekėjas pilnai prisiima atsakomybę už subtiekejų veiklą vykdančią sutartį.

1. Mes siūlome:

4 lentelė. Tiekėjo finansinis pasiūlymas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mat o vnt.	Kiekis	Mato vieneto kaina, Eur (be PVM)	Mato vieneto kaina, Eur (su PVM)	Viso, Eur (be PVM)	Viso, kaina, Eur (su PVM)
1.	Dvišakis surinktuvas	vnt.	73	149,00	180,29	10877,00	13161,17
2.	Trišakis skirstytuvas	vnt.	146	142,00	171,82	20732,00	25085,72
6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina:						31609,00	38246,89

Pastabos:

- 1) Kainos pasiūlyme suapvalinamos, paliekant du skaičius po kablelio.
- 2) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

2. Siūlomos prekės visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

5 lentelė. Dvišakio surinktuvo atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo dvišakio surinktuvo duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (<u>įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi</u>)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]
1.	Dvišakis surinktuvas turi būti skirtas gesinimo medžiagai, tekančiai dviem mažo skersmens žarnom, nukreipti į vieną didelio skersmens žarną ar siurblio įsiurbiamąją angą;	Dvišakis surinktuvas skirtas gesinimo medžiagai, tekančiai dviem mažo skersmens žarnom, nukreipti į vieną didelio skersmens žarną ar siurblio įsiurbiamąją angą;
2.	Dvišakis surinktuvas turi atitikti šiuos reikalavimus:	Dvišakis surinktuvas atitinka šiuos reikalavimus:
2.1	Turi turėti vieną movą STORZ *125 mm ir dvi movas STORZ *B75 (koduojama STORZ* 125 – BB).	Turi vieną movą STORZ *125 mm ir dvi movas STORZ *B75 (koduojama

		STORZ* 125 – BB).
2.2	Turi atlaikyti ne mažesnį kaip 16 bar darbinį slėgį.	Atlaiko 16 bar darbinį slėgį.
2.3	Turi būti aklės ant STORZ* B galvučių.	Turi akles ant STORZ* B galvučių.
2.4	Turi turėti atbulines sklendes.	Turi atbulines sklendes.
2.5	Dvišakio surinktuvo masė turi būti ne didesnė kaip 4 kg.	Dvišakio surinktuvo masė 3,3 kg.
2.6	Dvišakis surinktuvas turi atitikti galiojančio standarto serijos DIN 14355 arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams.	Dvišakis surinktuvas atitinka galiojančio standarto serijos DIN 14355 reikalavimus.
3.	Dvišakiui surinktuvui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Dvišakiui surinktuvui suteikta 24 mėnesių garantija.

6 lentelė. Trišakio skirstytuvo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams.

Eil. Nr.	Techniniai reikalavimai	Faktiniai ir deklaruojami siūlomo trišakio skirstytuvo duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes]
1.	Skirstytuvas su 1 STORZ* B75 įėjimui, 1 STORZ* B75 ir 2 STORZ* C52 išmetimui skirtomis sujungimo movomis (B/CBC).	Skirstytuvas su 1 STORZ* B75 įėjimui, 1 STORZ* B75 ir 2 STORZ* C52 išmetimui skirtomis sujungimo movomis (B/CBC).
2.	Skirstytuvas turi turėti adapterį STORZ* B/C, pritvirtintą grandinėle ties vidurine išmetimo anga, kuris turi atitikti galiojančio standarto serijos DIN 14342 arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams.	Skirstytuvas turi adapterį STORZ* B/C, pritvirtintą grandinėle ties vidurine išmetimo anga, kuris atitinka galiojančio standarto serijos DIN 14342 reikalavimus.
3.	Skirstytuvas turi turėti užsukamus čiaupus, būti raudonos spalvos, turėti jo pernešimui skirtą (-as) rankeną (-as).	Skirstytuvas turi užsukamus čiaupus, raudonos spalvos, turi pernešimui skirtą rankeną.
4.	Trišakis skirstytuvas turi atitikti galiojančio standarto serijos DIN 14345 arba lygiaverčiame nurodytiems reikalavimams.	Trišakis skirstytuvas atitinka galiojančio standarto serijos DIN 14345 reikalavimus.
5. *	Trišakiui skirstytuvui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.	Trišakiui skirstytuvui suteikta 24 mėnesių garantija.

*STORZ tipo jungtys yra naudojamos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose, todėl tik tokio tipo jungtys gali būti siūlomos.

3. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (nurodant tuos pačius pavadinimus, kaip ir CVP IS pridėtų „prisegtų“ dokumentų):

7 lentelė. Pateikiami dokumentai

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Ar dokumente yra konfidenciali* informacija	Jeigu taip, kokių pagrindų atitinkamas dokumentas yra konfidencialus	Dokumento lapų skaičius
1	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija	Ne		1 lapas
2	Įmonės įstatų kopija	Ne		3 lapai
3...	Įgaliojimas	Ne		1 lapas
4	EBVPD užpildyta forma	Ne		13 lapų
5	Techninis aprašymas ir atitikties deklaracija	Ne		8 lapai
6	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Ne		6 lapai

*Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis.

4. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nustatyto pasiūlymų galiojimo termino.

Direktorius komercijai

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


Zenonas Kemežys

(Vardas ir pavardė)

Zbieracze z klapą zwrotną

Clappered siameses

Водосборник

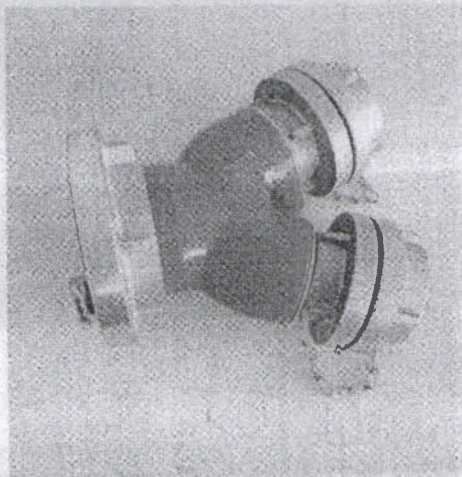

Zbieracz umożliwia doprowadzenie wody do węża o większej średnicy z dwóch mniejszych źródeł zasilania. Zawór klapowy zwrotny pozwala na samoczynne odcięcie jednego z dwóch dopływów w przypadku znacznej różnicy ciśnienia zasilania.

The clappered siamese is designed to deliver water from two separate supply lines size to one bigger hose line size. It is equipped with a non-return valve provide for cutting one of the water supply lines in case of decreasing pressure.

Водосборник предназначен для подачи воды в рукав разм. 110 из двух источников рукавами разм. 75. Водосборник снабжен клапаном, самопроизвольно закрывающим один из входов в случае значительной разницы в давлении воды между двумя источниками.

Oferta produkcyjna SUPON BIAŁYSTOK

Wlot Inlet Вход	Wylot Outlet Выход	Długość Length Длина (mm)	Szerokość Width Ширина (mm)	Wysokość Height Высота (mm)	Masa Weight Масса (kg/zt/oc)	Uwagi Remarks Замечания
2 x 52/C	75/B	205	215	126	2,000	
2 x 75/B	110/A	240	265	182	3,300	PN-79/M-51153 and DIN 14355
2 x 75/B	110/A	240	265	182	3,200	bez klapy zwrotnej/ not clappered
2 x 75/B	125	245	265	196	4,000	with 2 blink caps B-75 with chain
2 x 110/A	150	430	382	250	11,600	wszystkie nasady obrotowe/ all ends swivelling



Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok

Tel.: +48 85 651 06 01
sekretariat@supon.bialystok.pl
www.supon.bialystok.pl

KRS: 0000301100
NIP: 542-020-23-45
REGON: 000511433

Declaration of Conformity 2.2 EN 10204

We declare that:

Clappered siemens 2x75B/125
with 2 blank caps B-75 with chain
item code 0208140000

is made accordance with the manufacturer's technical documentation. Tests confirm the compliance of the following parameters with the standard DIN 14355 and PN-79/M-51153. The tests are confirmed by the CNBOP certificate 2291/2015.

Dimensions, description	fulfilled
Materials	fulfilled
Requirements	fulfilled

Parameter inconsistent with the standard:
the output uses a Storz adapter 125 instead of the A-110 - a change as requested by the customer.

Białystok, 09-10-2020

DYREKTOR
[Redacted Signature]
Andrzej Drobos

Atitikties deklaracija 2.2 EN 10204

Mes deklaruojame kad,

DVIŠAKIS SURINKTUVAS 2x75/B/125
su 2 tuščiais dangteliais B-75 su grandine
prekės kodas 0208140000

yra pagamintas pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Bandymai patvirtina šių
parametrų atitiktį standartams DIN 14355 ir ON-79 / M-51153. Testą patvirtina CNBOP sertifikatas
2291/2015.

Matmenys, aprašymas

Įvykdyti

Medžiagos

Įvykdytos

Reikalavimai

Įvykdyti




Parametras neatitinka standarto:

Produkcijoje vietoj A-110 naudojamas Storz adapteris 125 - pakeitimas, kurio reikalauja klientas.

Bialystok. 09-10-2020

Rozdzielacze grzybkowe
Dividers with screw down valves
Грибковые распределители

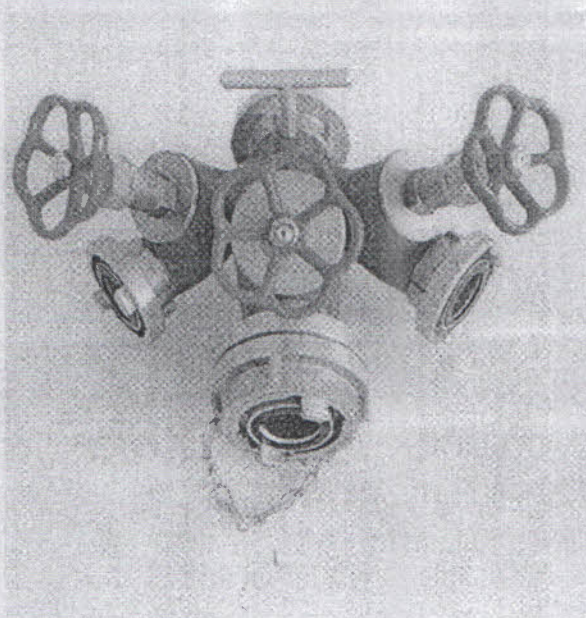

Rozdzielacz grzybkowy służy do rozdzielania strumienia wody z głównej linii węzowej na dwie lub trzy linie. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory grzybkowe służące do zamknięcia przepływu.

The dividers is designed to divide the flow of water from main hose into two or three lines. The outlets of this unit are equipped with separate screw down valves.

Грибковый распределитель предназначен для разветвления главной рукавной линии на две или три линии. Выходы распределителя снабжены независимыми грибковыми вентилями для перекрытия подачи воды.

Oferta produkcyjna SUPON BIAŁYSTOK

Wlot Inlet Вход	Wylot Outlet Выход	Długość Length Длина	Szerokość Width Ширина	Wysokość Height Высота	Masa Weight Масса	Uwagi Remarks Замечания
		[mm]	[mm]	[mm]	[kg/szt./pc]	
52/C	2 x 25/D	200	175	145	1,200	DIN 14 345
52/C	2 x 52/C	280	245	240	3,000	
52/C	2x25/D+52/C	280	250	230	2,350	
75/B	2 x 52/C	285	245	240	3,200	
75/B	2 x 75/B	320	285	265	4,500	DIN 14 345 and PN-91/M-51048
75/B	3 x 52/C	335	400	260	5,060	
75/B	2x52/C+75/B	345	375	280	5,800	
100	2 x 75/B	330	300	280	5,440	
110/A	2 x 75/B	335	300	280	4,400	



Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok

Tel.: +48 85 651 06 01
sekretariat@supon.bialystok.pl
www.supon.bialystok.pl

KRS: 0000301100
NIP: 542-020-23-45
REGON: 000611433

Declaration of Conformity 2.2 EN 10204

We declare that:

Divider with screw down valves

75B/52C-75B -52C with adapter Storz B-C

Item code 02047000000

is made accordance with the manufacturer's technical documentation. Tests confirm the compliance of the following parameters with the standard DIN 14345 and PN-91/M-51048.

Dimensions, description	fulfilled
Materials	fulfilled
Requirements	fulfilled

Białystok, 15-10-2020

DYREKTOR

Andrzej Drobniak

Atitikties deklaracija 2.2 EN 10204

Mes deklaruojame , kad:

Skirstytuvas su užsukamais vožtuvais
75B / 52C-75B-52C su adapteriu Storc B-C
prekės kodas 02047000000

yra pagamintas pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Bandymai patvirtina šių parametru atitiktį standartams DIN 14345 ir PN-91 / M-51048.

Matmenys, aprašymas


Įvykdyti

Medžiagos

Įvykdytos

Reikalavimai

Įvykdyti



Bialystok, 15-10-2020



Supon Sp. z o.o.
ul. Octowa 3
15-399 Białystok

Tel.: +48 85 651 06 01
sekretariat@supon.bialystok.pl
www.supon.bialystok.pl

KRS. 0000301100
NIP 542-020-23-45
REGON 000511433

Declaration of Conformity 2.2 EN 10204

We declare that:

Adapter 75B/52C

item code 01084100000

is made accordance with the manufacturer's technical documentation. Tests confirm the compliance of the following parameters with the standard DIN 14342.

Dimensions, description

fulfilled

Requirements

fulfilled

DYREKTOR

[Redacted Signature]
Andrzej Drobot

Białystok, 27-10-2020

Atitikties deklaracija 2.2 EN 10204

Mes deklaruojame kad,

Adapteris 75B/52C

Prekės kodas 01084100000


yra pagamintas pagal gamintojo techninę dokumentaciją. Bandymai patvirtina šių parametų atitikį standartui DIN 14342.

Matmenys, aprašymas

[vykdyti]

Reikalavimai

[vykdyti]



Bialystok.27-10-2020



UAB "Saugus namas"



Prekybos salonas:
Naugarduko g.96, LT-03202 Vilnius
Tel./faks.: (8-5) 233 46 436 216 10 14,
El. paštas: info@saugusnamas.lt
Internetu: <http://www.saugusnamas.lt>

*Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
viešųjų pirkimų komisijai*

2020-01-06
Vilnius

*Dėl dvišakio surinktuvo ir
trišakio skirstytuvo pirkimo*


Paiškinimas

Atsakydami į Jūsų 2020m. gruodžio 27d. pranešimą Nr.9052426 pranešame, kad įvyko techninė klaida. Paveikslėlyje dvišakis surinktuvas pavaizduotas su viena mova 110mm. ir dviem movomis 75mm. todėl jo svoris 3,3kg. Pirkėjui pageidaujant mes pasiūlėme dvišakį surinktuvą su viena mova 125mm. ir dviem movomis 75mm. (tai patvirtina ir pirkimo dokumentuose pateikta gamintojo atitikties deklaracija), todėl ir mūsų siūlomo dvišakio surinktuvo svoris 4kg. ir tai atitinka pirkimo dokumentuose keliamais reikalavimams.

Priedas: techninių duomenų lapų vertimas- 1 lapas

Generalinis direktorius

Waldemar Kochanowski



Mūsų rekvizitai:

UAB „Saugus namas“, Naugarduko g.96, LT-03202 Vilnius
Įm.kodas 224659630, PVM kodas LT246596314

faks.: (8-5) 216 10 14, tel: 233 46 43;

Ats. sąsk. LT797300010000352878, AB Bankas "Hansabankas", S.W.I.F.T. HABALT22

Vandens surinktuvas

Dvišakis surinktuvas skirtas vandens padavimui į 125mm. žarna iš dviejų skirtingų žarnų 75mm.diametro. Surinktuvas turi atbulines sklendes kurios savistoviai uždaro vieną iš angų esant ženkliam spaudimų skirtumui.

Produkcija SUPON BIALYSTOK

<i>Įėjimas</i>	<i>Išėjimas</i>	<i>Ilgis (mm)</i>	<i>Plotis (mm)</i>	<i>Aukštis (mm)</i>	<i>Svoris (kg)</i>	<i>Pastabos</i>
2x52/C	75/B	205	215	126	2.0	
2x75/B	110/A	240	265	182	3.3	PN-79/M-51153 ir DIN 14355
2x75/B	110/A	240	265	182	3.2	be atbulinio klapano
2x75/B	125	245	265	196	4.0	su 2 dangteliais B-75 su grandine
2x110/A	150	430	382	250	11.6	visi sujungimai užsukami





UAB "Saugus namas"



Prekybos salonas:
Naugarduko g.96, LT-03202 Vilnius
Tel./faks.: (8-5) 233 46 436 216 10 14,
El. paštas: info@saugusnamas.lt
Internetė: http://www.saugusnamas.lt

*Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM
viešųjų pirkimų komisijai*

*2021-01-15
Vilnius*

Dėl trišakio skirstytuvo pirkimo


Papildymas

*Atsakydami į Jūsų 2021m.sausio 12d. paklausimą Nr.9090866 siunčiame trišakio
skirstytuvo techninių duomenų vertimą .*

Priedas: techninių duomenų lapų vertimas- 1 lapas

Generalinis direktorius

Waldemar Kochanowski

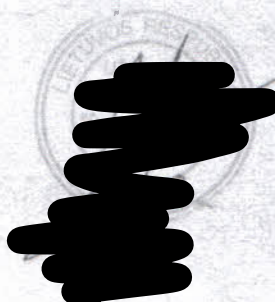

Mūsų rekvizitai:

UAB „Saugus namas“, Naugarduko g.96, LT-03202 Vilnius
Įm.kodas 224659630, PVM kodas LT246596314

faks.: (8-5) 216 10 14, tel: 233 46 43;

Ats. sąsk. LT797300010000352878, AB Bankas "Hansabankas", S.W.I.F.T. HABALT22

Skirstytuvai su užsukamais vožtuvais

Skirstytuvas skirtas išsišakojimui iš pagrindinės žarnų linijos į tris šalutines. Skirstytuvo išėjimai turi uždarymo vožtuvus.

Produkcija Supon Bialystok

Iėjimas	Išėjimas	Ilgis mm	Plotis mm	Aukštis mm	Svoris kg	Pastabos
52/C	2x25/D	200	175	145	1,200	
52/C	2x52/C	280	245	240	3,000	
52/C	2x25/D+52/	280	250	230	2,350	DIN 14 345
75/B	2x52/C	285	245	240	3,200	
75/B	2x75/B	320	285	265	4,500	
75/B	3x52/C	335	400	260	5,060	
75/B	2x52/C+75/B	345	375	280	5,800	DIN 14 345 IR PN-91/M-51048
100	2x75/B	330	300	280	5,440	
110/A	2x75/B	335	300	280	4,400	

