

**KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ SU RODMENŲ NUSKAITYMO GALIMYBE
ĮSIGIJIMO, JŲ ĮRENGIMO IR KEITIMO PASLAUGŲ SUTARTIS NR. MR-KE-P-107-4**

2021 m. sausio 5 d.
Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir
UAB „CO Energy LT“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama įgalioto asmens [redacted] 2020-12-01 įgaliojimą (toliau – Šalis, o kiekviena atskirai – Šalis), vadovaudamasi Užsakovo 2020 m. gruodžio 21 d. pirkimų organizatoriaus atlikta tiekėjų apklausa ir 2020 m. gruodžio 21 d. tiekėjų apklausos pažyma Nr. P-107-194, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1. Vykdytojas įsipareigoja pateikti karšto vandens skaitiklius (toliau – Skaitiklis), atitinkančius Sutarties priedo reikalavimus, ir atlikti jų įrengimo bei keitimo paslaugas (toliau – Paslaugos), o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už Paslaugas Sutartyje nustatytais sąlygomis ir terminais. Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį atskirais užsakymais.

1.2. Detalus Paslaugų aprašymas, apimtys, terminai ir reikalavimai Paslaugoms nurodyti Karšto vandens skaitiklių pirkimo ir keitimo techninėje specifikacijoje (Sutarties priedas).

1.3. Planuojamos maksimalios Paslaugų apimtys Sutarties galiojimo laikotarpiui – 500 vnt.

1.4. Paslaugų suteikimo terminas – 6 mėn. nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Vykdytojui dienos. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas Užsakovo ir Vykdytojo raštišku susitarimu. Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas tiek, kiek truko ne nuo Vykdytojo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti suteikiamos Paslaugos.

1.5. Paslaugų atlikimo vieta – Kauno miestas, Kauno rajonas.

2. Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1. 1 (vieno) Paslaugos vieneto kaina – 69,50 Eur (šešiasdešimt devyni Eur 50 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), 21 proc. PVM – 14,60 Eur (keturiolika Eur 60 ct), 1 (vienos) Paslaugos kaina Eur su PVM – 84,10 Eur (aštuoniasdešimt keturi Eur 10 ct).

2.2. Maksimali Sutarties kaina – 34 750,00 Eur (trisdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt Eur 00 ct), 21 proc. PVM – 7 297,50 Eur (septyni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni Eur 50 ct), maksimali Sutarties kaina su PVM – 42 047,50 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai keturiasdešimt septyni Eur 50 ct).

2.3. Bendra Sutarties kaina priklausys nuo Vykdytojo faktiškai atliktų Paslaugų, tačiau negali būti didesnė už maksimalią Sutarties kainą.

2.4. Sutarties vykdymo laikotarpiu pasikeitus PVM, Sutarties kaina su PVM padidėja arba sumažėja dydžiu, lygiu skirtumui tarp buvusio ir naujai nustatyto PVM dydžio nuo PVM pasikeitimo įsigaliojimo dienos. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl PVM dydžio pasikeitimo, jeigu Paslauga atliekama po kainos perskaičiavimo. Dėl kitų mokesčių ar rinkos kainų pasikeitimo Sutarties kaina neperskaičiuojama.

2.5. Už faktiškai atliktas Paslaugas apmokama per 30 (trisdešimt) dienų po Paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos. Sąskaitas faktūras Vykdytojas privalo pateikti per Valstybės įmonės Registrų centro informacinę sistemą „E. sąskaita“ (toliau – E. sąskaita). Jeigu sąskaita faktūra bus pateikta ne per E. sąskaitą, Užsakovas laikys, kad sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai sąskaita faktūra bus gauta per E. sąskaitą.

3. Šalių pareigos ir teisės

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. raštu pateikti Vykdytojui užsakymus, nurodant Paslaugų apimtį, Paslaugų teikimo vietas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir jų butų adresus). Paslaugų teikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo užsakymo Vykdytojui pateikimo dienos;

3.1.2. sumokėti Vykdytojui už Paslaugas, faktiškai atliktų Paslaugų kiekį padauginant iš Sutarties 2.1 punkte nustatyto Paslaugos įkainio per Sutarties 2.5 punkte nustatytą terminą;

3.1.3. priimti Vykdytojo atliktas kokybiškas ir techninius reikalavimus atitinkančias Paslaugas, pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą.

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. bet kuriuo Paslaugų atlikimo metu tikrinti ir reikšti Vykdytojui pastabas dėl Paslaugų kokybės ir savalaikio atlikimo;

3.2.2. reikalauti iš Vykdytojo ištaisyti nustatytus atliekamų Paslaugų neatitikimus (toliau – Defektus) bei stabdyti atliekamas Paslaugas, kol nustatyti Defektai bus pašalinti. Užsakovas, nustatęs Defektus, privalo surašyti Defektinį aktą, pateikti jį Vykdytojui ir suderinti su Vykdytoju Defektų pašalinimo terminus. Vykdytojas Defektus privalo pašalinti savo lėšomis;

3.2.3. nemokėti Vykdytojui už nesuteiktas, ne laiku suteiktas arba nekokybiškai suteiktas Paslaugas;

3.2.4. inicijuoti Sutarties nutraukimą, kai Vykdytojas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

3.3. Vykdytojas įsipareigoja:

3.3.1. per 5 (penkis) darbo dienas Užsakovui neatlygintinai pateikti Skaitiklio, detalių, eksploatacinių medžiagų pavyzdžius. Pavyzdžiai bus panaudoti suteiktų Paslaugų kokybiniam įvertinimui. Jeigu kokybinio Paslaugos įvertinimo metu bus nustatyta, kad Vykdytojo pateikti ir Paslaugų teikimo metu įrengti Skaitikliai, detalės, eksploatacinės medžiagos neatitinka Užsakovui pateiktų pavyzdžių, Vykdytojas juos per 14 (keturiolika) dienų įsipareigoja pakeisti savo lėšomis kitais, kompensuojant dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;

3.3.2. Skaitiklį įrengti pagal Karšto vandens skaitiklių įrengimo tipines schemas (Sutarties priedas);

3.3.3. nevykdyti kitų, su teikiamomis Paslaugomis nesusijusių, darbų ar paslaugų;

3.3.4. teikti Paslaugas pagal Užsakovo raštu pateiktus užsakymus;

3.3.5. teikti kokybiškas Paslaugas laikantis Sutarties priede nurodytų reikalavimų Paslaugoms bei vadovaujantis statybos techniniais reglamentais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Paslaugas, taip pat karšto vandens skaitiklių įrengimo instrukcijomis ir rekomendacijomis;

3.3.6. pašalinti Užsakovo nustatytus Defektus savo lėšomis;

3.3.7. Šalių suderintus ataskaitinius dokumentus ir parengtą PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui pateikti per Valstybės įmonės Registrų centro informacinę sistemą E. sąskaita.

4. Šalių atsakomybė

4.1. Vykdytojui nesuteikus Paslaugų Sutartyje numatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti tiekėjui 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM.

4.2. Užsakovui laiku nesumokėjus už tinkamai suteiktas Paslaugas, Vykdytojui raštu pareikalavus, Užsakovas įsipareigoja mokėti Vykdytojui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos su PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

4.3. Vykdytojui priskaičiuotos netesybos (delspinigiai, baudos) ir Užsakovo dėl Vykdytojo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai) yra laikomos minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais. Vykdytojui priskaičiuotos netesybos ir Užsakovo dėl Vykdytojo kaltės patirtos išlaidos (nuostoliai), Vykdytojui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, yra išskaitomos iš Vykdytojui mokėtinų sumų. Nesant mokėtinų sumų ar jų nepakankant, Užsakovas turi teisę pateikti Vykdytojui rašytinį reikalavimą dėl netesybų / nuostolių apmokėjimo, kurį jis turi įvykdyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo rašytinio pareikalavimo pateikimo dienos.

4.4. Vykdytojui vienašališkai nutraukus Sutartį prieš terminą ne dėl Užsakovo kaltės ar Užsakovui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas sumoka Užsakovui 10

proc. dydžio baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM bei atlygina kitus dėl nutraukimo patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda. Nurodytos baudos sumokėjimas neatleidžia Vykdytojo nuo pareigos atlyginti Užsakovui patirtus nuostolius dėl Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo.

5. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutarties galiojimas baigiasi anksčiau termino, pilnai išnaudojus maksimalią Sutarties kainą su PVM.

5.2. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

5.3. Kiekviena Šalis turi teisę nutraukti Sutartį raštu įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) dienų, jeigu kita Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartį.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Visi ginčai ar nesutarimai tarp Užsakovo ir Vykdytojo, kylantys dėl Sutarties vykdymo ar susiję su ja, sprendžiami derybų keliu per 15 (penkiolika) dienų. Atvejais, kai Šalys nepasiekia susitarimo, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos teismuose. Ginčą sprendžiant teisme teritorinis teismingumas nustatomas teismams esantiems Kauno mieste.

6.2. Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklių patvirtinimo“. Šalis, kuri dėl šių aplinkybių visiškai ar iš dalies negali vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, apie tai privalo nedelsiant raštu pranešti kitai Šaliai apie tų aplinkybių atsiradimą, numatomą tęstinumą ir atitinkamai apie šių aplinkybių pasibaigimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos.

6.3. Vykdytojas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio punktu, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

6.4. Nei viena iš Šalių neturi teisės perleisti trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo. Šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.5. Vykdytojas, be Užsakovo rašytinio sutikimo sudaręs subtiektimo sutartį, moka Užsakovui 3 (trijų) proc. baudą nuo maksimalios Sutarties kainos su PVM. Užsakovas turi teisę suteikti sutikimą dėl subtiektėjo pasitelkimo ar subtiektėjo pakeitimo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Vykdytojo nuo šiame punkte nustatytos baudos sumokėjimo.

6.6. Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas, teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

6.7. Vykdytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

6.8. Vykdytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su AB „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

6.9. Už Sutarties vykdymą atsakingas Užsakovo atstovas – [redacted]

6.10. Už Sutarties vykdymą atsakingas Vykdytojo atstovas – [redacted]

6.11. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie Sutarties 8 punkte nurodytų rekvizitų bei kitų Sutartyje numatytų kontaktinių duomenų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus / kontaktinius duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus / kontaktinius duomenis.

6.12. Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.

6.13. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nustatyta tvarka ir tik rašytiniu Šalių susitarimu. Abiejų Šalių tinkamai patvirtinti Sutarties pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.14. Visi pagal Sutartį teikiami oficialūs pranešimai ar informacija turi būti teikiami raštu, lietuvių kalba bei perduodami elektroniniu paštu ir (ar) paštu. Šalys gali pakeisti Sutartyje nurodytus susirašinėjimo adresus raštu apie tai pranešdamos kitai Šaliai. Šalis, nepranešusi apie savo susirašinėjimo adreso pasikeitimus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo dienos, netenka teisės remtis informacijos (pranešimų iš kitos Šalies) negavimo faktu.

6.15. Sutartis sudaroma ir pasirašoma 1 (vienu) egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija.

7. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis

7.1. Sutarties priedas – Karšto vandens skaitiklių pirkimo ir keitimo techninė specifikacija su priedais, 13 lapų.

8. Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas

AB „Kauno energija“
Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas
Įmonės kodas 235014830
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A. s. LT60 7044 0600 0286 6144
AB SEB bankas
Tel. (8 37) 305 650
El. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

2021 m. sausio 7 d.

Vykdytojas

UAB „GO Energy LT“
Savanorių per. 347, 49423 Kaunas
Įmonės kodas 303042623
PVM mokėtojo LT100013514117
A. s. LT417300010135224787
bankas „Swedbank“, AB
Tel. (8 37) 330345
El. p. info@goenergy.lt

Įgaliotas asmuo

2021 m. sausio 7 d.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ PIRKIMAS IR JŲ KEITIMAS

Pirkimo objektas: karšto vandens skaitikliai su rodmenų nuskaitymo galimybe, jų keitimo ir įrengimo paslaugos.

I. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

1. AB „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas), planuoja įsigyti karšto vandens skaitiklius su rodmenų nuskaitymo galimybe (toliau – Skaitikliai), jų įrengimo ir keitimo paslaugą daugiabučių gyvenamųjų namų butuose, kitose bendros paskirties ir negyvenamose patalpose (toliau – Paslaugos).
2. Paslaugų teikėjas (toliau – Tiekėjas) Skaitiklių keitimui ir įrengimui turės pateikti Skaitiklius, Skaitiklių komplektavimo detales, taip pat privalės pateiktus Skaitiklius kokybiškai įrengti ar pakeisti, užplombuoti ir parengti suteiktą užpildytą nustatytos formos aktą.
3. Maksimali pirkimo vertė – 35 000 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai eurų) be PVM, maksimalus Skaitiklių ir jų pastatymo kiekis – 500 (penki šimtai) vienetų. 1 (vieno) Skaitiklio kartu su įrengimo ar pakeitimo darbais maksimali kaina ne didesnė nei 70 Eur (septyniasdešimt eurų) be PVM.
4. Perkantysis subjektas Paslaugas pirs pagal poreikį ir neįsipareigoja išnaudoti 3 punkte numatytų kiekių.
5. Paslaugų teikimo vieta – Kauno miestas, Kauno rajonas.

II. KOKYBINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

6. Tiekėjas Paslaugas privalo atlikti kokybiškai, vadovaudamasis statybos techniniais reglamentais, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais teikiamas Paslaugas, taip pat Skaitiklių įrengimo instrukcijomis ir rekomendacijomis, Perkančiojo subjekto pateikta technine dokumentacija:
 - 6.1. karšto vandens skaitiklių įrengimo tipinėmis schemomis (1 priedas);
 - 6.2. karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemomis (2 priedas).
7. Tiekėjas Paslaugas privalo pradėti teikti tik gavęs kiekvieno Vartotojo sutikimą tų Paslaugų suteikimui.
8. Tiekėjas Paslaugas privalo teikti darbo dienomis nuo 8 val. iki 20 val. arba kitu Tiekėjo su Vartotoju suderintu laiku.
9. Tiekėjo darbuotojai privalo būti apsirengę tvarkingais darbo rūbais.
10. Tiekėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos institucijų rekomendacijų pandemijos atveju.

11. Tiekėjo darbuotojai Paslaugų teikimo metu Vartotojo patalpose negali vykdyti kitų, su teikiamomis Paslaugomis nesusijusių, darbų ar paslaugų.
12. Tiekėjas privalo pateikti naujus, vieno tipo, vieno Skaitiklių gamintojo pagamintus Skaitiklius. Skaitikliai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Reikalavimo reikšmė Skaitikliui DN-15, L-110 ir (arba) Skaitikliui DN-15, L-80
1.	Skaitiklis atitinka Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento (2015-10-30 LR ūkio ministro įsakymas Nr. 4-699), kitų teisinio reglamentavimo aktų reikalavimus Skaitikliams arba Skaitiklio tipas yra įrašytas į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą.	Privaloma
2.	Skaitiklį leidžiama be apribojimų tiekti ir naudoti Lietuvos Respublikoje. Skaitiklis turi Skaitiklio tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaraciją (sertifikatą).	Privaloma
3.	Visi ant Skaitiklio esantys užrašai ir žymenys (Skaitiklio tipas (pavadinimas), tipo patvirtinimo numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, unikalus numeris, informacija apie tikslumą, savitosios charakteristikos, pirminės patikros data, kita) yra aiškūs ir nenuplaunami.	Privaloma
4.	Skaitiklis yra metrologiškai patikrintas ir pažymėtas einamųjų metų pirminės metrologinės patikros žymeniu.	Privaloma
5.	Skaitiklis turi unikalų pagaminimo numerį. Unikalus pagaminimo numeris papildomai užkoduotas štrichuotu BAR arba QR kodu.	Privaloma
6.	Skaitiklio techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos:	
6.1.	Skaitiklio matavimo terpė;	Karštas, geriamas vanduo
6.2.	Skaitiklio nominalusis (santykinis) skersmuo – DN, mm;	15

6.3.	Skaitiklio matavimo būdas;	Mechaninis arba ultragarsinis
6.4.	Vandens temperatūros sritis, °C;	Nuo +30 iki mažiausiai +90
6.5.	Didžiausia leidžiamoji matavimo paklaida, kai srautas yra nuo Q_1 iki Q_2 (neįskaitant), proc.;	± 5
6.6.	Didžiausia leidžiamoji matavimo paklaida, kai srautas yra nuo Q_2 (imtinai) iki Q_4 , proc.;	± 3
6.7.	Skaitiklio skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus konstrukcija, talpa ne mažesnė, m ³ ;	Nerodyklinė, 99999,999
6.8.	Skaitiklio montažiniai (surinkimo) matmenys: – ilgis be antgalių – L, mm – plotis, mm – Skaitiklio srieginių jungčių skersmuo, G” – antgalio srieginių jungčių skersmuo, G”	110 arba 80 Iki 90 $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ ir $\frac{1}{2}$
6.9.	Skaitiklio komplektas: – Skaitiklis, vnt. – techninis pasas (aprašas), vnt. – antgalis su plombavimo kiauryme, vnt. – tarpinė, vnt.	1 1 2 2
6.10	Minimali Skaitiklio techninio paso (aprašo) informacija: Skaitiklio paskirtis, tipas, atitiktis, gamintojas, techninės specifikacijos. Skaitiklio techninis pasas (aprašas) surašytas lietuvių kalba;	Privaloma
6.11	Skaitiklyje turi veikti dvi duomenų perdavimo technologijos – wMBUS ir LORA;	Privaloma
6.12	Skaitiklis tinkamas naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje;	Privaloma
6.13	Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų;	Privaloma

7.	Skaitikliui yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų Skaitiklio kokybės garantijos terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Skaitiklio naudojimo pradžios. Tiekėjas Skaitiklio kokybės garantijos terminu privalo per 14 (keturiolika) dienų sugedusį Skaitiklį suremontuoti arba pakeisti kitu, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas, Skaitikliu.	Privaloma
----	--	-----------

13. Tiekėjas, pasirašęs Sutartį su Perkančiuoju subjektu per 5 (penkias) darbo dienas, privalo Perkančiajam subjektui neatlygintinai pateikti Skaitiklio, detalių, eksploatacinių medžiagų pavyzdžius. Pavyzdžiai bus panaudoti suteiktų Paslaugų kokybiniam įvertinimui. Jeigu kokybinio Paslaugos įvertinimo metu bus nustatyta, kad Tiekėjo pateikti ir Paslaugų teikimo metu įrengti Skaitikliai, detalės, eksploatacinės medžiagos neatitiks Perkančiajam subjektui pateiktų pavyzdžių, Tiekėjas privalės juos per 14 (keturiolika) dienų pakeisti savo lėšomis kitais, kompensuojant dėl to Perkančiojo subjekto patirtus nuostolius.
14. Tiekėjas Skaitiklį privalo įrengti pagal Karšto vandens skaitiklių įrengimo tipines schemas (1 priedas).
15. Tiekėjas, teikdamas Skaitiklio įrengimo Paslaugas, privalo užtikrinti, kad:
 - 15.1. įrengtas Skaitiklis teisingai matuotų per Skaitiklį pratekantį karšto vandens kiekį;
 - 15.2. Skaitiklio naudotojas ir Skaitiklio priežiūrą atliekantis personalas galėtų lengvai patikrinti Skaitiklio rodmenis arba atlikti Skaitiklio priežiūros darbus;
 - 15.3. Skaitiklis būtų įrengtas saugiai nuo galimų netyčinių Skaitiklio pažeidimų ir (ar) stacionarių elektromagnetinių trikdžių poveikio.
16. Tiekėjas išmontuotus Skaitiklius, uždaromąją armatūrą, vandens valymo filtrus, vamzdyno jungiamąsias detales privalo perduoti (grąžinti) jų savininkui. Skaitikliai, kurie yra Perkančiojo subjekto nuosavybė, turi būti grąžinti į Perkančiojo subjekto sandėlį Kauno mieste.
17. Tiekėjas, pastebėjęs akivaizdžiai matomus išmontuojamo Skaitiklio išorinius mechaninius pažeidimus, privalo išmontuotą Skaitiklį perduoti Perkančiajam subjektui ir visą informaciją fiksuoti surašomame akte bei foto nuotraukose.
18. Tiekėjas įrengtą Skaitiklį ir vandens valymo filtro išvalymo dangtelį privalo plombuoti vienkartinėmis užspaudžiamomis plastikinėmis plombomis. Plombavimą būtina atlikti pagal Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemas (2 priedas) taip, kad neliktų galimybės Skaitiklį ir vandens valymo filtrą išardyti nepažeidus plombų.
19. Tiekėjas privalo užtikrinti kokybišką Perkančiojo subjekto nuosavybės teise naudojamo, Vartotojo bute arba kitose patalpose įrengto, Skaitiklio išmontavimo bei sumontavimo darbų atlikimą.

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

20. Tuo atveju, kai Vartotojo bute arba kitose patalpose yra numatyta įrengti arba pakeisti 2 (du) arba daugiau Skaitiklių ir Paslaugų teikimo metu buvo nustatyta, kad dėl tam tikrų priežasčių (tuo metu negalima uždaryti karšto vandens tiekimo, karšto vandens vamzdyno techninis stovis yra nepatenkinamas (avarinis), Skaitiklio įrengimo arba pakeitimo vieta yra darbams nepasiekiamoje vietoje, nepakanka laiko atlikti visus Skaitiklių įrengimo arba pakeitimo darbus tuo pačiu metu)

Tiekėjas negalės įrengti arba pakeisti bent vieno iš 2 (dviejų) arba daugiau Skaitiklių, pageidaujama Paslaugų teikimą nukelti vėlesniam laikui ir Paslaugas teikti pilnai, kai bus sudarytos tam tinkamos sąlygos. Tokiu atveju Tiekėjas privalo su Vartotoju susitarti, kad Vartotojas per nustatytą laikotarpį sudarytų tinkamas sąlygas Vartotojo bute arba kitose patalpose įrengti arba pakeisti visus Skaitiklius vienu metu.

21. Tiekėjas, įrengęs arba pakeitęs Skaitiklį, privalo surašyti (užpildyti) elektroninį dokumentą Perkančiojo subjekto pateiktoje mobiliąje aplikacijoje, tiksliai fiksuojant išmontuoto ir (arba) sumontuotų Skaitiklių rodmenis, užfiksuoti rastus Skaitiklio ar eksploatacinius pažeidimus, nuimtų ir sumontuotų plombų duomenis, padaryti nuimamo ir pastatomo skaitiklio foto nuotraukas, kuriose aiškiai matytųsi skaitiklių rodmenys, patikslinti arba naujai fiksuoti Vartotojo telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, pateikiant Karšto vandens skaitiklio aktą pasirašyti Vartotojui. Karšto vandens skaitiklio keitimo aktas pildomas tik mobiliąje aplikacijoje.
22. Karšto vandens skaitiklio keitimo aktas turi būti pildomas Skaitiklio keitimo metu, Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą ir labai tikslų duomenų suvedimą ir pateikimą. Karšto vandens skaitiklio keitimo akto informacija yra konfidenciali.
23. Tiekėjas, Perkančiajam subjektui pastebėjus netikslumus surašytame Karšto vandens skaitiklio keitimo akte dėl Tiekėjo kaltės, per 3 (tris) darbo dienas privalo atlikti surašytų duomenų patikrinimą arba Karšto vandens skaitiklio keitimo akto perrašymą.
24. Tiekėjas privalo Perkančiajam subjektui pranešti apie Tiekėjo paskirtus asmenis, kurie teiks Paslaugas ir kurie bus atsakingi už teikiamų Paslaugų kokybę ir suteiktų Paslaugų ataskaitinę dokumentaciją.
25. Tiekėjas privalo užtikrinti asmens duomenų tvarkymą ir naudojimą pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 ir kitų norminių teisės aktų nuostatas.
26. Konkrečius adresus, kurioje turi būti sumontuoti ar pakeisti Skaitikliai, nurodys Perkantysis subjektas.
27. Perkantysis subjektas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu:
 - 27.1. kviesti Tiekėją dalyvauti susirinkime. Susirinkimo metu priimti sprendimai dėl Sutarties vykdymo bus privalomi tiek Tiekėjui, tiek Perkančiajam subjektui;
 - 27.2. bet kada tikrinti ir reikšti Tiekėjui pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės ir savalaikio atlikimo;
 - 27.3. reikalauti iš Tiekėjo ištaisyti nustatytus teikiamų Paslaugų neatitikimus (toliau – Defektai), taip pat stabdyti Paslaugų teikimą, kol nustatyti Defektai bus pašalinti. Nustatęs Defektus, Perkantysis subjektas privalo surašyti Defektinį aktą, pateikti jį Tiekėjui ir suderinti su Tiekėju Defektų pašalinimo terminus. Tiekėjas Defektus privalo pašalinti savo lėšomis;
 - 27.4. nemokėti Tiekėjui už nesuteiktas, ne laiku suteiktas arba nekokybiškai suteiktas Paslaugas;
 - 27.5. inicijuoti Sutarties nutraukimą, kai Tiekėjas nesilaiko Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

PRIDEDAMA:


1. Priedas Nr. 1. Karšto vandens skaitiklių įrengimo tipinės schemos, 7 lapai;
2. Priedas Nr. 2. Karšto vandens apskaitos mazgo elementų plombavimo schemos, 1 lapas.

Karšto vandens skaitiklių įrengimo tipinės schemos

1 priedas

TIPINĖ SCHEMA Nr.1

1 priedas

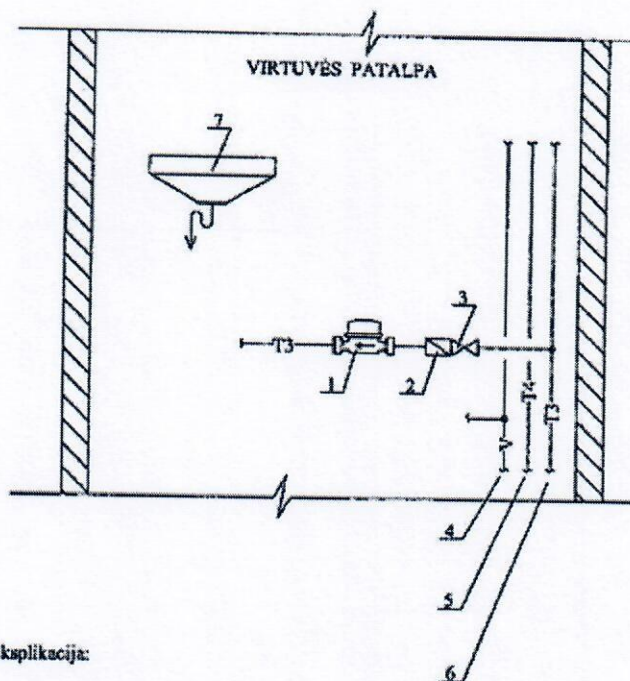

Eksplikacija:


- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Patvirtinta AB „Kauno energija“
Techninės tarybos 2011-05-19
protokolu Nr. A-35-7

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) prijungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarpe tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atesta- to Nr.	AB „KAUNO ENERGIJA“	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS			
		KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO VIRTUVĖS PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA			Laida
					0
Etapas	AB „KAUNO ENERGIJA“	ŠV - 10 - 518		Lapas	Lapų
TP				1	1

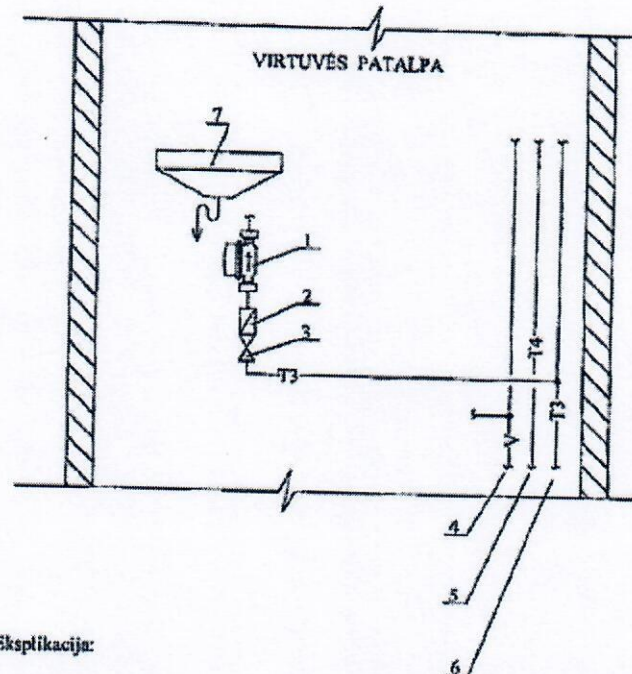

Eksplikacija:


- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Patvirtinta AB „Kauno energija“
Techninės tarybos 2011-05-19
protokolu Nr. A-35-7

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) pajungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarpe tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atstato Nr.	AB „KAUNO ENERGIJA“	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS	
		KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO VIRTUVĖS PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA	Laida
			0
Etapas	AB „KAUNO ENERGIJA“	SV - 10 - 518	Lapas
TP			Lapų
			2 1

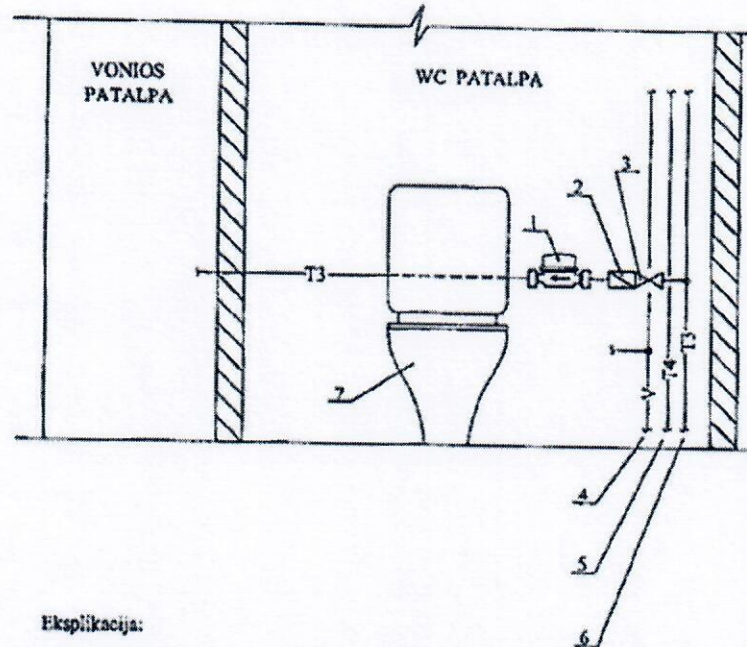

Eksplicacija:


- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Patvirtinta AB „Kauno energija“
Techninės tarybos 2011-05-19
protokolu Nr. A-35-7

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) pajungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarpe tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atesta- to Nr.	 AB „KAUNO ENERGIJA“				KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS				
					KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO WC PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA			Laida	
								0	
Etapas	AB „KAUNO ENERGIJA“				ŠV - 10 - 518			Lapas	Lapų
TP								3	1

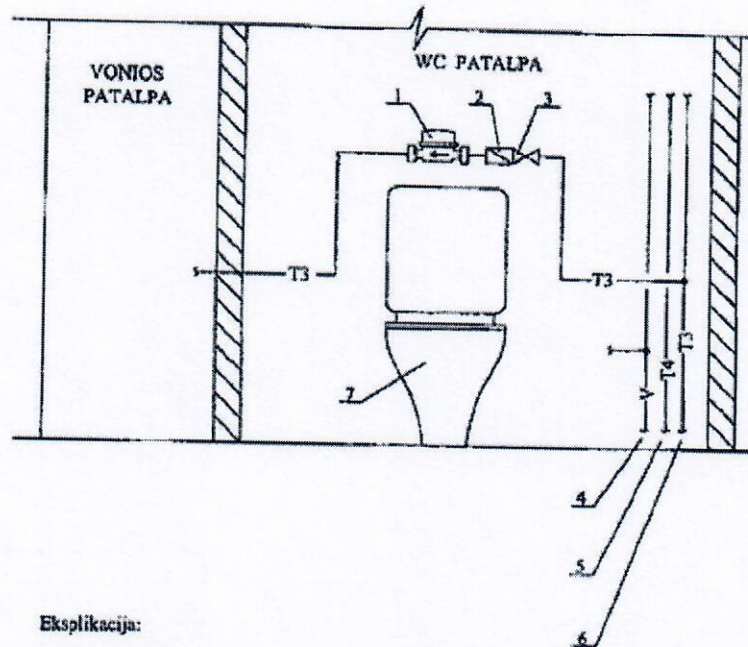

Eksplikacija:


- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Patvirtinta AB „Kauno energija“
Techninės tarybos 2011-05-19
protokolu Nr. A-35-7

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) pajungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarpe tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atstas- % Nr.	AB „KAUNO ENERGIJA“	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS	
		KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO WC PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA	Leida 0
Etapas	AB „KAUNO ENERGIJA“	ŠV - 10 - 518	Lapas Lapu 4 1
TP			

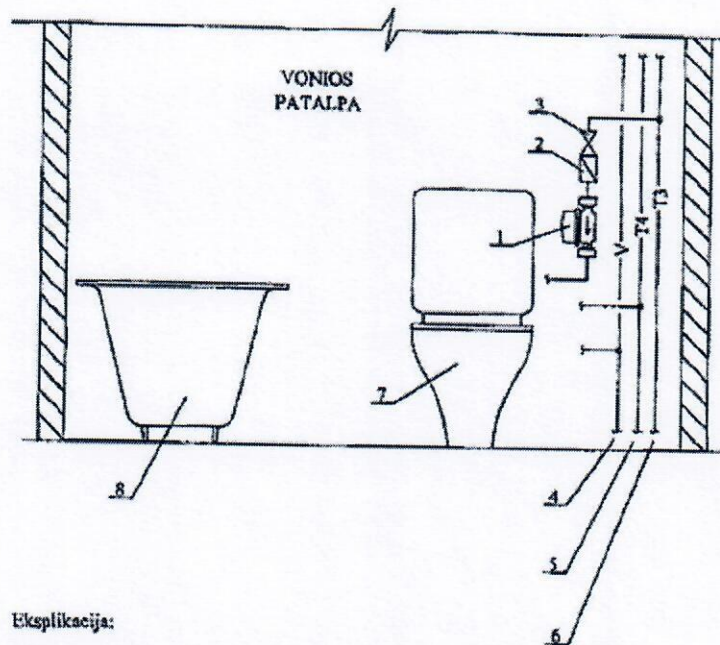

Eksplikacija:


- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Patvirtinta AB „Kauno energija“
Techninės tarybos 2011-05-19
protokolu Nr. A-35-7

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) pajungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarpe tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atesta- to Nr.		AB „KAUNO ENERGIJA“	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS	
			KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO VONIOS PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA	
				Laida 0
Etapas				Lapas 5
TP		AB „KAUNO ENERGIJA“	SV - 10 - 518	Lapų 1

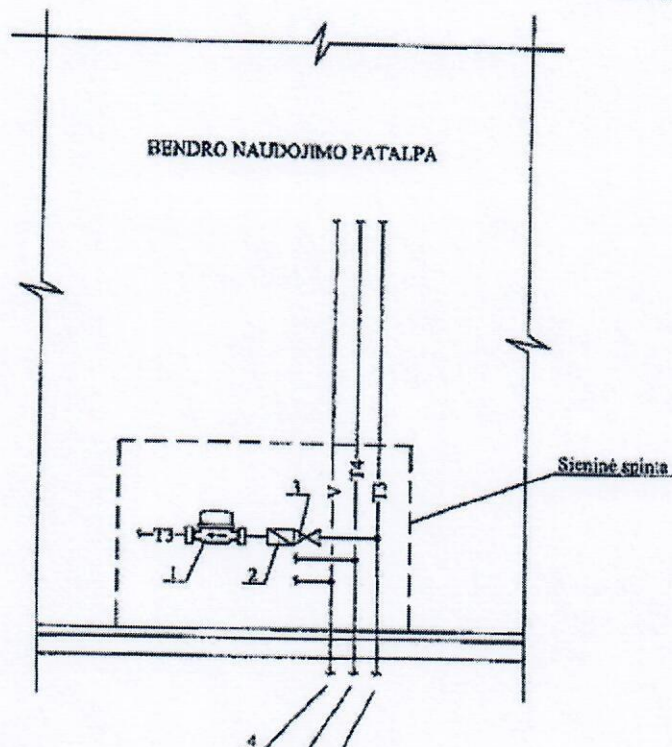

Eksplikacija:


- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Patvirtinta AB „Kauno energija“
Techninės tarybos 2011-05-19
protokolu Nr. A-35-7

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) prijungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atestuoto Nr.	AB „KAUNO ENERGIJA“	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS	
		KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO BENDRO NAUDOJIMO PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA	Laidų
			0
Etapas	AB „KAUNO ENERGIJA“	ŠV - 10 - 518	Lapas
TP			Lapas
			6 1

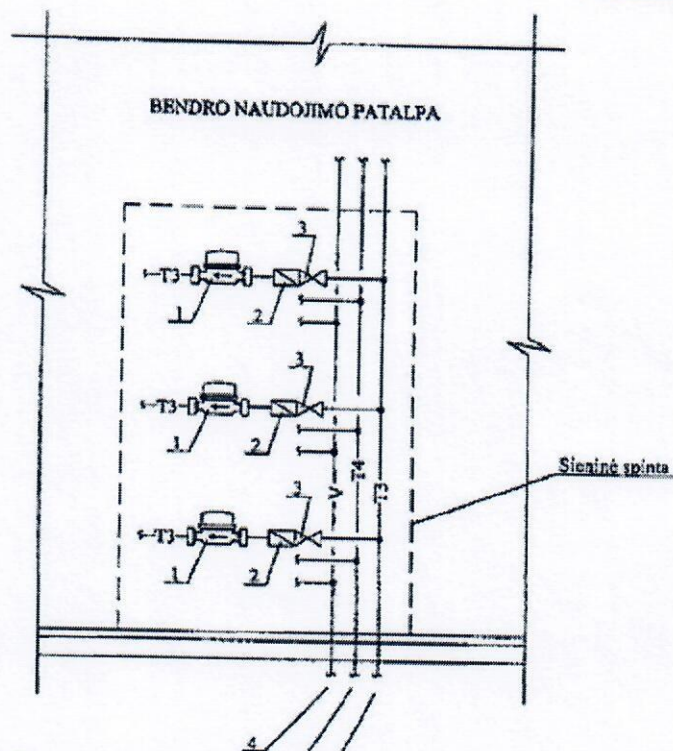

Eksplikacija:

- 1 - Karšto vandens skaitiklis
- 2 - Bronzinis filtras
- 3 - Rutulinis ventilis
- 4 - Šalto vandentiekio stovas
- 5 - Karšto vandens recirkul. stovas
- 6 - Karšto vandens tiekimo stovas
- 7 - Kriauklė

Pastabos:

1. Karšto vandens skaitiklio (KVS) prijungimo vamzdžio nominalusis skersmuo - DN prieš KVS turi būti to paties skersmens, kaip ir nominalusis KVS skersmuo.
2. Smulkaus valymo filtras įrengiamas tarp rutulinio ventilio ir KVS vandens srauto tekėjimo kryptimi, jei to reikalauja KVS gamintojas.
3. Tiesaus vamzdžio ruožo ilgis prieš KVS turi būti ne trumpesnis, kaip 10 DN, jei KVS gamintojas nenurodo kitaip.

Atestav to Nr.	AB „KAUNO ENERGIJA“	KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ ĮRENGIMAS	
		KARŠTO VANDENS SKAITIKLIO ĮRENGIMO BENDRO NAUDOJIMO PATALPOJE TIPINĖ SCHEMA	Laida 0
Etapas	AB „KAUNO ENERGIJA“	ŠV - 10 - 518	Lapas 7
TP			Lapai 1

KARŠTO VANDENS APSKAITOS MAZGO ELEMENTŲ PLOMBAVIMO SCHEMOS

