

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2020-12-03 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REKONSTRAVIMO NUO ŠK-2251-6 IKI S. DAUKANTO G., ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-25

2021-04-08

Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Virgilijaus Pavlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir

UAB „Jandas“, registruota adresu Griezės g. 82-2, Užliedžių k., Kauno r., juridinio asmens kodas 304885427, toliau vadinama Paslaugų teikėju, atstovaujama direktoriaus Mariaus Račkausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2020-12-03 šilumos perdavimo tinklų rekonstravimo nuo ŠK-2251-6 iki S. Daukanto g., Šiauliuose, projektavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-25, toliau vadinamos Sutartimi:


vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir Sutarties 9.3.6 punktu,

1. Šalys susitaria pakeisti Sutarties 1 priedo, Techninės specifikacijos, priedus.
2. Šalys susitaria stabdyti Sutartyje numatytą paslaugų teikimo terminą nuo 2021-04-08 iki 2021-06-07. Atnaujinus Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą, Paslaugų teikėjas sutartinius įsipareigojimus turės įvykdyti ne vėliau kaip per 4 (*keturias*) kalendorines dienas.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo šis Susitarimas nebetenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas arba nutrūks tarp Šalių pasirašyta Sutartis.
5. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.
6. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir/ar pavartotas sąvokas.
7. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.
8. Visi ginčai, kylantys iš šio Susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
9. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
10. Susitarimas turi šiuos priedus:
 - 10.1. 1 priedas. Šilumos perdavimo tinklų planas;
 - 10.2. 2 priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai;
 - 10.3. 3 priedo papildymas. Šilumos kamerų planai;

- 10.4. 4 priedas. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys;
10.5. 5 priedas. Preliminarūs pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai;
10.6. 6 priedo papildymas. Preliminarūs pastatų šilumos tinklo įvadų planai.
11. Šalių rekvizitai ir parašai:

PASLAUGŲ GAVĖJAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. (8 41) 59 12 00 Faksas (8 41) 54 03 07 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Generalinis direktorius Virgilijus Pavlavičius	PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Jandas“ Griežlės g. 82-2, 54303, Užliedžių km., Kauno raj. Tel. 8 677 83132 A. s. Nr. LT40 7044 0600 0824 1177 AB SEB bankas Juridinio asmens kodas 304885427 PVM mokėtojo kodas LT100012536415 marius.r@jandas.lt Direktorius Marius Račkauskas
--	--

• projektavimo darbai



2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai.

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominal. diam., mm (iš inv.bylos)	Paklojimo būdas	Optimizuotas diam., mm	Unikalus statinio Nr.
	Ruožas							
1.	Taškas "A" *	ŠK2251-6	rekonstruojama	34,29	400	kanal.	200	4400-0021-7545
2.	ŠK2251-6		naikinama	44,50	50	kanal.	-	4400-0021-7545
3.	Maironio g. 5		naikinama	61,17	50	kanal.	-	4400-0021-7545
4.	ŠK2251-6	ŠK2251-8	rekonstruojama	89,05	400	kanal.	200	4400-0021-7545
5.	ŠK2251-8		rekonstruojama	17,37	80	kanal.	32	4400-0021-7545
6.	ŠK2251-8	ŠK2251-10	rekonstruojama	80,04	400	kanal.	200	4400-5078-1558
7.	ŠK2251-10		rekonstruojama	47,64	80	kanal.	50	4400-4626-5172
8.	ŠK2251-10	ŠK2251-12	rekonstruojama	115,55	400	kanal.	200	4400-5078-1558
9.	ŠK2251-12	ŠK2251-14	rekonstruojama	45,80	125	kanal.	65	4400-5078-1558
10.	ŠK2251-14		rekonstruojama	27,32	80	kanal.	50	4400-5078-1558
11.	ŠK2251-14		rekonstruojama	60,56	125	kanal.	65	4400-5078-1558
12.	ŠK2251-12	ŠK2251-12/1	rekonstruojama	148,83	400	kanal.	200	4400-5078-1558
13.	ŠK2251-12/1	ŠK2251-12/5	rekonstruojama	272,76	200	kanal.	200	4400-5078-1558
14.	ŠK2251-12/5		rekonstruojama	44,33	80	kanal.	80	4400-5078-1558
15.	ŠK2251-12/5	ŠK2251-12/7	rekonstruojama	80,83	200	kanal.	200	4400-5078-1558
16.	ŠK2251-12/7 **		rekonstruojama	36,99	70	kanal.	65	4400-5078-1558

Rekonstruojamo tinklo ilgis: 1207,03


* - Taške "A" projektuojamų šilumos perdavimo tinklų susijungimas su esamais pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais 2DN125/250.

** - Šilumos kameroje Nr. 2251-12/7 link S. Daukanto g. 71 (salė) ir tasko "B" projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN200/355-->2DN65/160-->2DN150/250. Trišakio atšakoje link taško "B" 2DN150/315, projektuojama uždaroji, nuorinimo, drenavimo armatūra, už jų vamdžiai 2DN150/315 užaklinami.

Papildoma informacija:

Taškas "C" - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas atvadas 2DN65/160 su uždaroja, nuorinimo ir drenavimo armatūra, nuo šilumos perdavimo tinklo magistralės 2DN200/355. Atvado 2DN65/160 vamzdžiai užaklinami.

o priedas

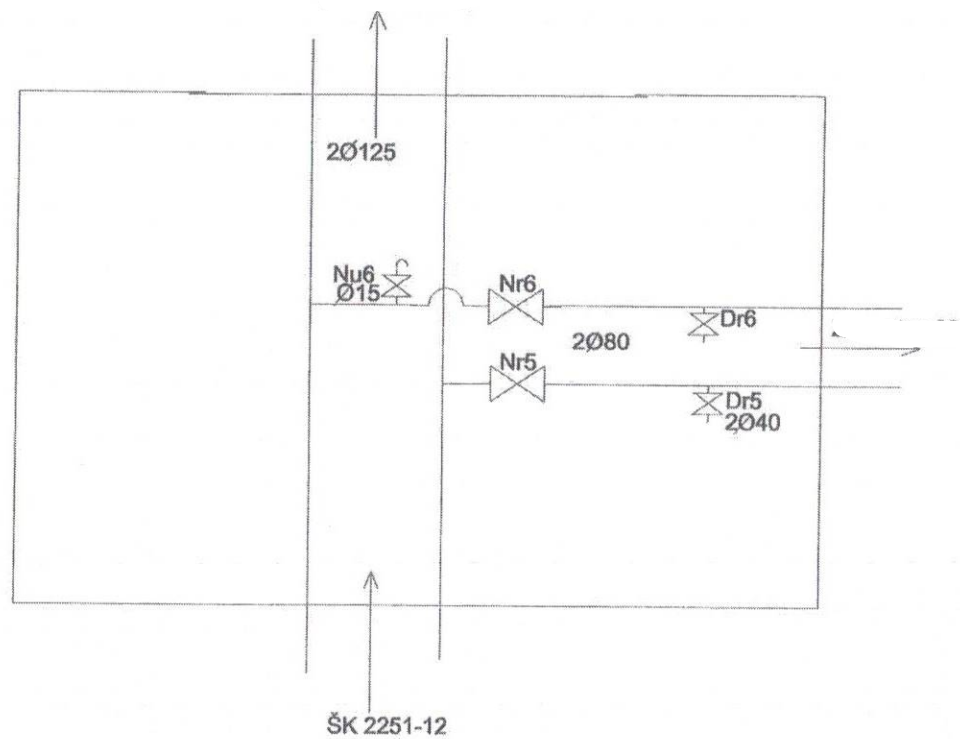

Techn.direkt.				
GTS v-kas				
DT v-kas				
Braizė	2002 05			(kieme)
SPAB „Šiaulių energija“				
KAMERA Nr. 2251-4				



4 Priedas. Šilumos energijos karšto vandens ruošimui vartojimo duomenys

Vartotojo poreikiai, KWh				
Adresas	Šildymo	Vėdinimo	Karšto vandens	Bendrai
	45,29	0	0	45,29
	115,08	0	105	220,08
	66,99	112,81	0	179,8
	186,66	0	146,16	332,82
	428	0	139,2	567,2
	136,1	0	273,8	409,9
Suma:				1755,09

5 Priedas. Pastatų šilumos tinklo įvadų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos tiekimo tinklai	Papildoma informacija	Paklojimo būdas	Ilgis, m	Nominalus dimetras	
					Esamas	Numatomas
1		rekonstruojama		8,00	80	32
2		rekonstruojama		2,00	80	50
3		rekonstruojama		9,00	80	80
4		rekonstruojama		9,00	70	65
5		rekonstruojama		2,90	80	50
6		rekonstruojama		6,70	125	65

Iš viso: 37,60

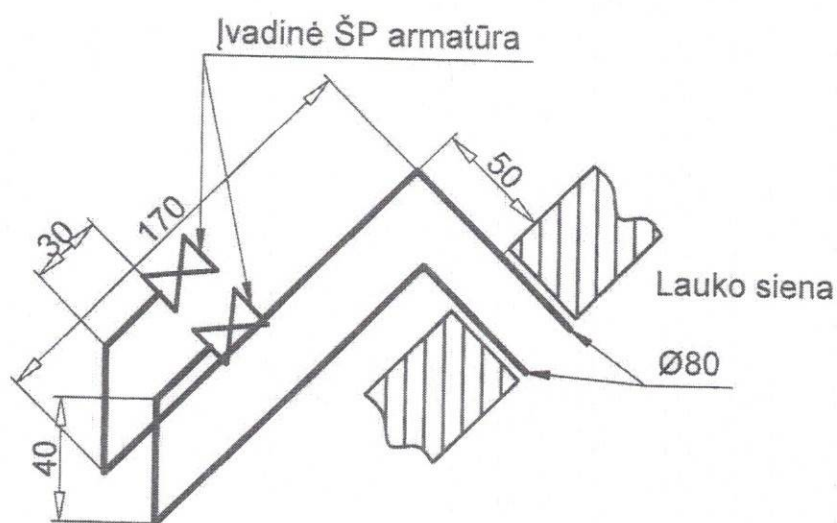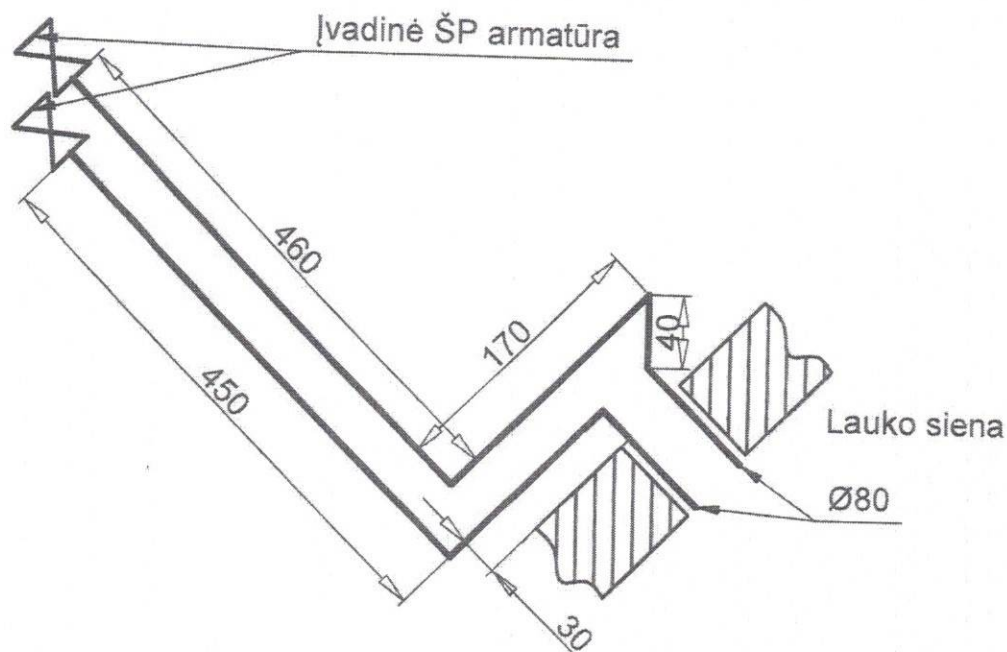

KVAL. DOK. Nr.	 AB „ŠIAULIŲ ENERGIJA“	OBJEKTO VIETOS APRAŠYMAS		
TVIRTINO		DOKUMENTO PAVADINIMAS Techninio koridoriaus ir ŠP iki 1 ir 2 sklendės vamzdynas	Laida	
BRAIŽE			0	
LT	TARNYBA: DISPEČERINIO VALDYMO IR ŠILUMOS TINKLŲ	Pastato adresas:	Lapas	Lapų
			01	01