

UAB „Vandens siurbLIAI“, įm. kodas 144708571, PVM kodas LT447085716, AB Swedbank, a/s LT687300010080547535, Girulių g. 24, LT-78132, Šiauliai, tel.faks. 8 41 522 392. Filialai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
Daugiau informacijos www.siurbLIAI.lt info@siurbLIAI.lt +370 41 500720

1 priedas

UAB „Vandens siurbLIAI“

PASIŪLYMAS
DĖL VANDENS SIURBLIO PIRKIMO

2021-05-04 Nr.VS20210504-1P

1 lentelė

Tiekėjo juridinis statusas, pavadinimas ir juridinio asmens kodas	UAB „Vandens siurbLIAI“ 144708571
Tiekėjo registracijos ir faktinis adresai	Girulių g. 24, Šiauliai
Tiekėjo telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas	+370 41 500720, info@siurbLIAI.lt
Pasiūlymą teikiančio asmens pareigos, vardas, pavardė	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis nustatytomis kvietime dalyvauti apklausoje, su kvietimu pridedamuose dokumentuose ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, jei tokių bus).
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. Mes siūlome šią prekę, kuri visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus, šia kaina:

2 lentelė

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Tipas	Mato, vnt.	Kiekis	Kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Aukšto slėgio vandens siurblys hidrauliniams bandymams	CR20-14 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ	vnt.	1	2875,00
PVM* (%)					603,75

IŠ VISO: pasiūlymo kaina Eur su PVM	3478,75
--	----------------

* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

5. Pateikiami šie dokumentai:

3 lentelė

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	01_Igaliojimas	1
2.	03_Techninė_specifikacija	7
(...)		

6. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

4 lentelė

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) ar atskiroje pasiūlymo dalyje pateikta konkreči informacija	Priežastis, kodėl informacija yra konfidenciali (tiekėjas gali pateikti paaiškinimą atskiru dokumentu)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
1			
(...)			

Pastabos: Konfidencialia informacija negali būti laikoma informacija, nurodyta Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

7. Informacija apie visus subtiekejus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį (pildoma, jeigu jie pasitelkiami ir tiekėjui yra žinomi):

5 lentelė

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subteikėjui aprašymas

Pasiūlymas galioja 60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

S

Gavėjas: Perkančiosios organizacijos
Data: 2021 m. sausis 25 diena
Numeris: 21/01/25-S1

[GALIOJIMAS

[galioju UAB „VANDENS SIURBLIAI“]

UAB „VANDENS SIURBLIAI“ viešuosiuose pirkimuose:

- teikti pasiūlymus, pasirašyti dokumentus elektroniniu parašu, pasirašyti konkurso pasiūlymą ir kitus su tuo susijusius dokumentus (įskaitant tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją);
- tvirtinti UAB „VANDENS SIURBLIAI“ dokumentų, susijusių su viešaisiais pirkimais, kopijas;
- dalyvauti konkursų vokų atplėšimo procedūrose;
- atstovauti įmonę derybose;
- susipažinti su dokumentais.

[galiojimas galioja iki 2021-12-31



Kiekis Aprašymas
1 CR 20-14 A-F-A-E-HQQE


Atkreipkite dėmesį! Paveikslėlyje parodytas produktas gali skirtis nuo tikrojo

Produkto Nr.: 96500517

Vertikalus, daugiapakopis, išcentrinis siurblys su įvadu ir išvadu tame pačiame lygyje (linijinis). Variklio galvutė ir pagrindas yra iš ketaus, visos kitos su skysčiu kontaktuojančios dalys yra iš nerūdijančio plieno. Kasetinis veleno sandariklis užtikrina didelį patikimumą, saugų naudojimą, paprastą priejimą ir remontą. Sukimo momentas perduodamas per perskiriamą movą. Vamzdžiai prijungiami DIN flanšais.

Siurblys turi 3 fazių ant kojos sumontuotą, ventiliatoriumi aušinamą, asinchroninį variklį.

Skystis:

Siurbiamas skystis: Vanduo

Skysčio temperatūros diapazonas: -20 .. 120 °C

Skysčio temperatūra eksploatavimo metu: 20 °C

Tankis: 998.2 kg/m³

Techniniai duomenys:

Siurblio apskos, kurioms pateikti siurblio duomenys: 2923 rpm

Nominalus debitas: 21 m³/h

Nominalus slėgio aukštis: 165.4 m

Siurblio orientacija: Vertikalus

Veleno sandariklio konfigūracija: Pavienis

Veleno sandariklio kodas: HQQE

Sertifikatai vardinėje plokštelėje: CE, EAC, UKCA, WRAS, ACS

Kreivės tikslumas: ISO9906:2012 3B

Medžiagos:

Pagrindas: Ketus
 EN 1561 EN-GJL-200
 ASTM A48-25B

Darbaratis: Nerūdijantysis plienas
 EN 1.4301
 AISI 304

Guolis: SIC

Įrengimas:

Maximum ambient temperature: 60 °C

Maksimalus darbinis slėgis: 25 bar

Maks. slėgis esant nurodytai temp.: 25 bar / 120 °C
 25 bar / -20 °C

Jungties tipas: DIN

Įvado jungties dydis: DN 50



vandens
SIURBLIAI

Įmonės pavadinimas: UAB Vandens siurbLIAI
Paruošė: Virgilijus Jarašūnas
Telefonas: +370 601 09003
El. paštas: virgis@siurbLIAI.lt
Data: 2021-05-04

Kiekis Aprašymas

Išvado jungties dydis: DN 50
Vamzdžio jungties slėgio klasė: PN 25
Variklio flanšo dydis: FF300

Elektrotechniniai duomenys:

Variklio standartas: IEC
Variklio tipas: 160MD
IE efektyvumo klasė: IE3
Nominali galia - P2: 15 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2): 15 kW
Elektros tinklo dažnis: 50 Hz
Nominali įtampa: 3 x 380-415D/660-690Y V
Nominali srovė: 28,0-26,0/16,2-15,6 A
Paleidimo srovė: 660-780 %
Cos φ - galios koeficientas: 0.89-0.87
Nominalios apskos: 2930-2950 rpm
Efektyvumas: IE3 91,9%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai: 91.9-91.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos: 92.4 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos: 92.4 %
Polių skaičius: 2
Korpuso klasė (IEC 34-5): 55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85): F
Variklio Nr.: 85U17526

Valdikliai:
Frequency converter: NONE

Kita:


Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥: 0.70
Neto masė: 169 kg
Bruto masė: 200 kg
Tiekimo tūris: 0.619 m³
Danijos VVS Nr.: 385905140
Švedijos RSK Nr.: 5823495
Suomijos LVI Nr.: 4925454
Country of origin: HU
Custom tariff no.: 84137075




vandens
SIURBLIAI

Įmonės pavadinimas: UAB Vandens siurbLIAI
Paruošė: Virgilijus Jarašūnas
Telefonas: +370 601 09003
El. paštas: virgis@siurbLIAI.lt
Data: 2021-05-04

96500517 CR 20-14 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

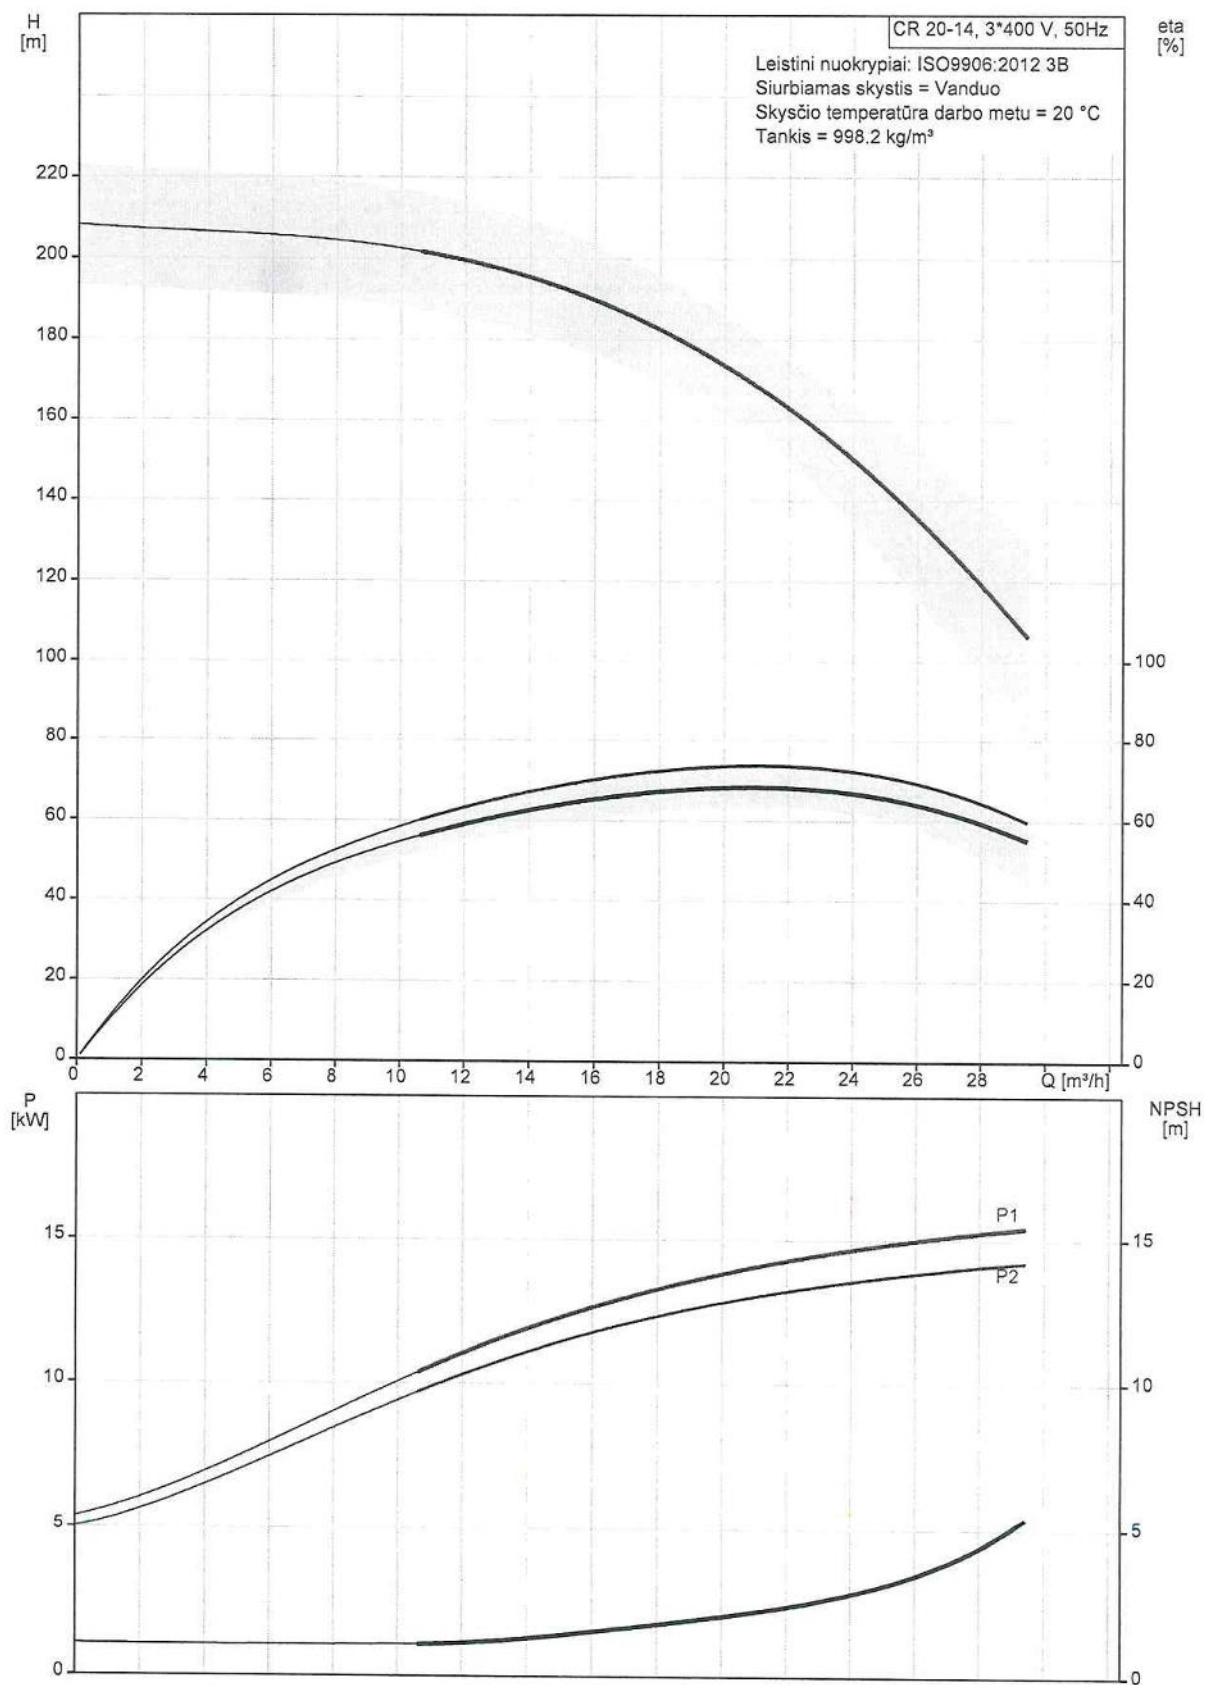

Aprašymas	Vertė
Bendra informacija:	
Produkto pavadinimas:	CR 20-14 A-F-A-E-HQQE
Produkto Nr.:	96500517
EAN numeris:	5700396203409
Kaina:	
Techniniai duomenys:	
Siurblio apskukos, kurioms pateikti siurblio duomenys:	2923 rpm
Nominalus debitas:	21 m³/h
Nominalus slėgio aukštis:	165.4 m
Slėgio aukštis, maks.:	207 m
Pakopos:	14
Darbarčiai:	14
Sumažinto skersmens darbarčių skaičius:	0
Žemas NPSH:	N
Siurblio orientacija:	Vertikalus
Veleno sandariklio konfigūracija:	Pavienis
Veleno sandariklio kodas:	HQQE
Sertifikatai vardinėje plokštelėje:	CE, EAC, UKCA, WRAS, A CS
Kreivės tikslumas:	ISO9906:2012 3B
Siurblio versija:	A
Modelis:	A
Medžiagos:	
Pagrindas:	Ketus
Pagrindas:	EN 1561 EN-GJL-200
Pagrindas:	ASTM A48-25B
Darbaratis:	Nerūdijantysis plienas
Darbaratis:	EN 1.4301
Darbaratis:	AISI 304
Medžiagų kodas:	A
Gumos kodas:	E
Guolis:	SIC
Įrengimas:	
Maximum ambient temperature:	60 °C
Maksimalus darbinis slėgis:	25 bar
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	25 bar / 120 °C
Maks. slėgis esant nurodytai temp.:	25 bar / -20 °C
Jungties tipas:	DIN
Įvado jungties dydis:	DN 50
Išvado jungties dydis:	DN 50
Vamzdžio jungties slėgio klasė:	PN 25
Variklio flanšo dydis:	FF300
Jungties kodas:	F
Skystis:	
Siurbiamas skystis:	Vanduo
Skysčio temperatūros diapazonas:	-20 .. 120 °C
Skysčio temperatūra eksploataavimo metu:	20 °C
Tankis:	998.2 kg/m³
Elektrotechniniai duomenys:	
Variklio standartas:	IEC
Variklio tipas:	160MD
IE efektyvumo klasė:	IE3
Nominali galia - P2:	15 kW
Siurbliui reikalinga galia (P2):	15 kW
Elektros tinklo dažnis:	50 Hz

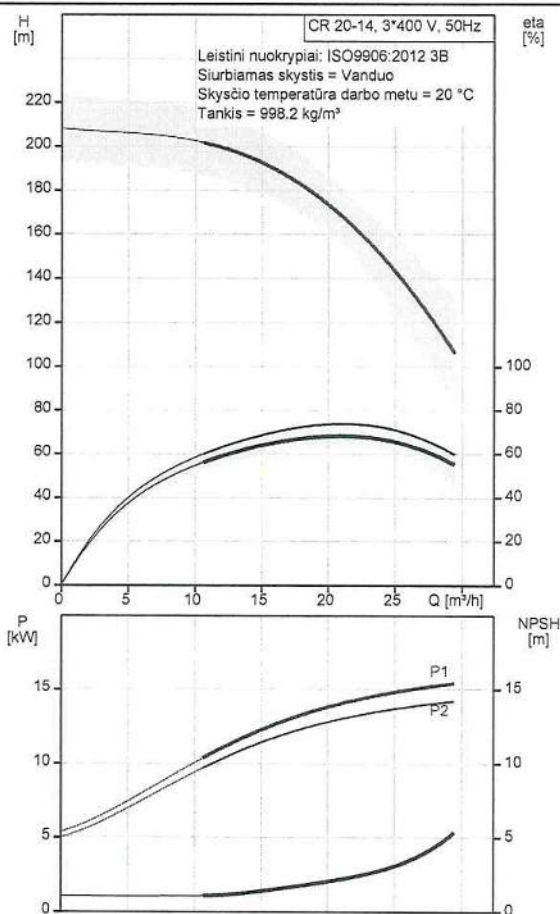




vandens
SIURBLIAI

Įmonės pavadinimas: UAB Vandens siurbLIAI
Paruošė: Virgilijus Jarašūnas
Telefonas: +370 601 09003
El. paštas: virgis@siurbLIAI.lt
Data: 2021-05-04


Aprašymas	Vertė
Nominali įtampa:	3 x 380-415D/660-690Y V
Nominali srovė:	28,0-26,0/16,2-15,6 A
Paleidimo srovė:	660-780 %
Cos φ - galios koeficientas:	0.89-0.87
Nominalios apsukos:	2930-2950 rpm
Efektyvumas:	IE3 91,9%
Variklio našumas esant pilnai apkrovai:	91.9-91.9 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 3/4 apkrovos:	92.4 %
Variklio naudingumo koeficientas esant 1/2 apkrovos:	92.4 %
Polių skaičius:	2
Korpuso klasė (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Izoliacijos klasė (IEC 85):	F
Variklio apsauga:	PTC
Variklio Nr.:	85U17526
Valdikliai:	
Frequency converter:	NONE
Kita:	
Minimalaus efektyvumo koeficientas, MEI ≥:	0.70
Neto masė:	169 kg
Bruto masė:	200 kg
Tiekimo tūris:	0.619 m³
Danijos VVS Nr.:	385905140
Švedijos RSK Nr.:	5823495
Suomijos LVI Nr.:	4925454
Country of origin:	HU
Custom tariff no.:	84137075

96500517 CR 20-14 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

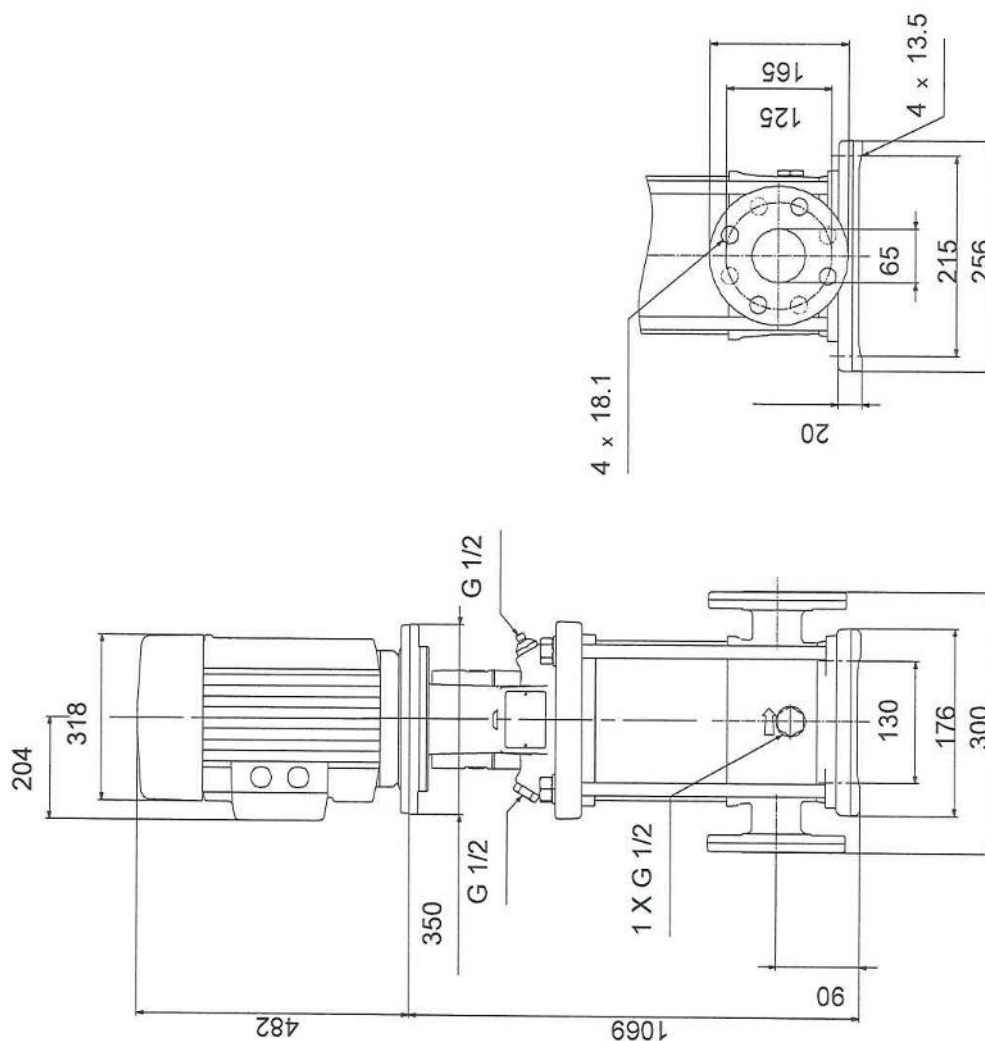

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.
 Atsakomybės apribojimas: šiame supaprastintame matmenų brėžinyje neparodytos visos detalės.

96500517 CR 20-14 A-F-A-E-HQQE 50 Hz

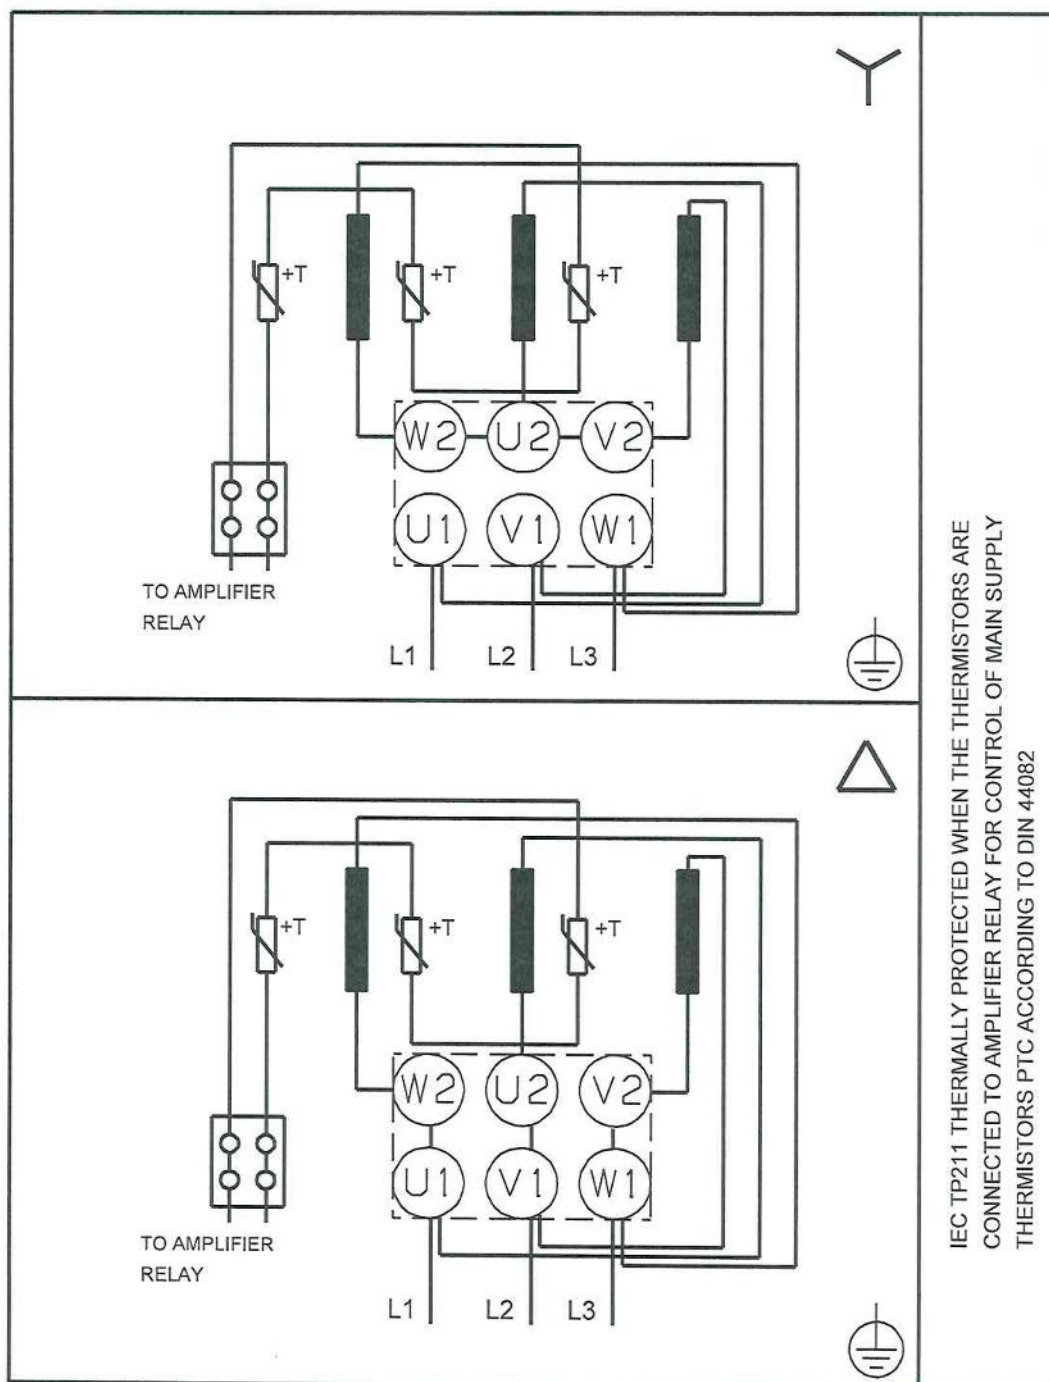

Atkreipkite dėmesį! Visi matmenys, jei nenurodyta kitaip, pateikti milimetrais.