










TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS

Nr	Žymėjimas	Laida	Projekto dalies pavadinimas	Projekto dalies vadovas	Parašas
1	21.537765(1)-TP -BD	0	Bendroji dalis	K. Bakanauskas	
2	21.537765(1)-TP -SP	0	Sklypo sutvarkymo dalis	K. Bakanauskas	
3	21.537765(1)-TP -SA	0	Architektūros dalis	K. Bakanauskas	
4	21.537765(1)-TP -GS	0	Gaisrinės saugos dalis	I. Demidova-Buizininė	
5	21.537765(1)-TP -SK	0	Konstrukcijų dalis	R. Garberis	
6	21.537765(1)-TP -E	0	Elektrotechnikos dalis	M. Gruodis	
7	21.537765(1)-TP -AS	0	Apsauginės signalizacijos dalis	M. Gruodis	
8	21.537765(1)-TP -GSS	0	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis	M. Gruodis	
9	21.537765(1)-TP -ER	0	Elektroninių ryšių dalis	M. Gruodis	
10	21.537765(1)-TP -PVA	0	Procesų valdymas ir automatizacijos	M. Gruodis	
11	21.537765(1)-TP -VN	0	Vandentiekio ir nuotekų dalis	T. Cipkus	


O	2021-10	Statybos leidimui gauti
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,	
A1363 KPD 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	
LT	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka	
	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.	
	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	Projekto dalies vadovų tarpusavyje BK susiderinimo aktas	
	Laida	
	0	
	DOKUMENTO ŽYMUO	
	21.537765(1)-TP-BD- PDVS	
	Lapas	Lapų
	1	2

12.	21.537765(1)-TP - ŠVOK	0	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	T.Cipkus	
13.	21.537765(1)-TP -ŠG	0	Šilumos gamybos dalis	T.Cipkus	
14.	21.537765(1)-TP - TECH	0	Technologijos dalis	I.Staugaitis	
15.	21.537765(1)-TP -SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų	R. Untonas	
16.	21.537765(1)-TP -KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	S.Macijauskienė	

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-BD- PDVS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Projekto dalies pavadinimas	Programinės įrangos sąrašas
1.	21.537765(1)-TP -BD	Bendroji dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
2.	21.537765(1)-TP -SP	Sklypo sutvarkymo dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
3.	21.537765(1)-TP -SA	Architektūros dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
4.	21.537765(1)-TP -GS	Gaisrinės saugos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
5.	21.537765(1)-TP -SK	Konstrukcijų dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
6.	21.537765(1)-TP -E	Elektrotechnikos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
7.	21.537765(1)-TP -AS	Apsauginės signalizacijos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
8.	21.537765(1)-TP -GSS	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
9.	21.537765(1)-TP -ER	Elektroninių ryšių dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
10.	21.537765(1)-TP -PVA	Procesų valdymas ir automatizacijos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit

O	2021-10	Statybos leidimui gauti					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	MASPRO Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KPD 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
BK 023444	Arch.	S.Šašlauskaitė		Programinės įrangos sąrašas		0	
MK 009999	Arch.	R.Plečytė-Kinkevičienė					
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1) –TP-BD-PIS		Lapas 1	Lapų 2

11.	21.537765(1)-TP -VN	Vandentiekio ir nuotekų dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
12.	21.537765(1)-TP - ŠVOK	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
13.	21.537765(1)-TP -ŠG	Šilumos gamybos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
14.	21.537765(1)-TP - TECH	Technologijos dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
15.	21.537765(1)-TP -SO	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis	Open Office PdfSam Autodesk Revit
16.	21.537765(1)-TP -KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	Sistela PdfSam OpenOffice

DOKUMENTO ŽYMUO: 21.537765(1)-TP-BD-PIS	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

**VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
PASTATŲ (2.2, 2.3, 2.5 KORPUSŲ) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE KAPITALINIO REMONTO:
TVARKYBOS DARBŲ IR TVARKOMŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINIO
PROJEKTO PARENGIMAS**

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie projektuojamą statinį		
1.	Projekto pavadinimas	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto projektas
2.	Pastato unikalus numeris	bibliotekos pastato (2.2 A) - unikalus Nr. 1094-0387-7010; bibliotekos pastato (2.3 C) - unikalus Nr. 1094-0387-7022; bibliotekos pastato (2.5 B) - unikalus Nr. 1094-0387-7052;
3.	Statytojas	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
4.	Užsakovas	Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
5.	Statinio statybos rūšis	Kapitalinis remontas
6.	Statinio kategorija	Ypatingas statinys <i>Statinio kategorija gali būti tikslinama pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ p.14., įvertinus prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, įstatymus ir normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus.</i>
7.	Projekto rengimo etapas	Techninis projektas
8.	Statinio paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Kultūros paskirties – negyvenamosios kultūros paskirties (7.10) pastatai (pagal STR 1.01.03:2017), - 2.2 (A) korpuso bendras plotas - 1541,43 m ² , tūris – 5849 m ³ ; - 2.3 (C) korpuso bendras plotas - 622,07 m ² , tūris – 2983 m ³ ; - 2.5 (B) korpuso bendras plotas - 1049,43 m ² , tūris – 4812 m ³ . - pastato energinio naudingumo klasė <u>prieš kapitalinį remontą</u> – D. - pastato energinio naudingumo klasė <u>po kapitalinio remonto</u> – ne žemesnė nei C (pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ VII skyriaus p. 23. Kitais negu 22 punkte išvardintais atvejais, atliekant pastato remontą, kuriuo

		atliekamas pastatų atitvarų ar jų dalių apšiltinimas, fasado elementų (langų, durų) pakeitimas, keičiamų pastato atitvarų (jų dalių) šiluminės savybės turi atitikti reikalavimus, keliamus C energinio naudingumo klasės pastatų atitvaroms (jų dalims), pateiktus 3 lentelėje.) - 2.2 korpuso aukštų skaičius – 3 (į aukštų skaičių neįskaičiuotas esamas rūsys ir pastogės patalpos); - 2.3 korpuso aukštų skaičius – 2 (į aukštų skaičių neįskaičiuotos esamo rūšio ir pastogės patalpos); - 2.5 korpuso aukštų skaičius – 2 (į aukštų skaičių neįskaičiuotas esamas rūsys ir pastogės patalpos); - pastatymo metai: 1940 m.
9.	Esama situacija	Projektas įgyvendinamas kultūros paveldo objekte, – Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmuose (unikalus kodas 16002), adresu Trakų g. 10, Vilniaus m. Tai valstybės saugomas, regioninės reikšmės objektas. Objekto pagrindinių vertingųjų savybių pobūdis: Archeologinis (lemiantis reikšmingumą), Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas), dailės (lemiantis reikšmingumą retas); Objektas taip pat patenka į Vilniaus senamiesčio (16073), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijas. Dalis komplekso yra sutvarkyta, rekonstruota, restauruota ir pritaikyta bibliotekos reikmėms. Nerekonstruotų ir neatnaujintų pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) išorės atitvarų būklė yra bloga: būtina atnaujinti pastatų stogo dangą, stogo danga byra ir yra nesandari, esami kaminėliai griūna dėl išorės poveikio. Vizualiai matomi sienų bei cokolio pažeidimai. Esamos išorės atitvaros nėra energetiškai efektyvios. Seni mediniai langai nesandarūs, o durys nebeužtikrina saugumo ir yra nebeapatikimos iškilus avarinės situacijos grėsmei. Esamos fondų patalpose mikroklimatas neatitinka keliamų reikalavimų. Pastatuose įrengta ir neatnaujinta šildymo sistema, pasenę šildymo prietaisai, kurie nebeužtikrina būtinosios komfortiškos darbai tinkamos oro temperatūros. Neveikianti vėdinimo sistema neleidžia užtikrinti tinkamų vidaus oro sąlygų. Korpusuose nėra: įrengto tinkamo apšvietimo, normatyvinius reikalavimus atitinkančios gaisro signalizacijos. Bibliotekoje numatomų atlikti kapitalinio remonto darbų poreikį lemia esama pastatų būklė. Numatoma didinti pastatų energinį efektyvumą taip pat atnaujinti arba įrengti vidaus inžinerinių komunikacijų sistemas – vandentiekį,

		kanalizaciją, šildymo, vėdinimo, vėsavimo, elektros, silpnų srovių (apsauginę, gaisrinės signalizacijos, automatikos, telekomunikacijos), dulkių siurbimo sistemas, atlikti patalpų apdailos, pastato prieigų tvarkymo ir kitus darbus, išorės konstrukcijų sutvarkymo darbus.
--	--	--

II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir užsakovo pateikiami duomenys		
10.	Projektavimo paslaugos	1. Projekto rangovas (toliau – Projektuotojas) pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus projektavimo paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti, atitiktų aukščiausius šiuo metu projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus bei įgyvendintų esminius statinių, statinių architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgaliųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus. 2. Projekto sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai ir sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai) privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus. 3. Lietuvos Respublikoje Projektas rengiamas valstybine kalba. Projekto sudedamosios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. bendroji – BD; 2. sklypo sutvarkymo (sklypo planas) - SP; 3. architektūros – SA; 4. konstrukcijų – SK; 5. gaisrinės saugos – GS; 6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo – VN; 7. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo – ŠV; 8. šilumos gamybos ir tiekimo – ŠG; 9. elektrotechnikos - E; 10. procesų valdymo ir automatizacijos dalis - PVA (jei reikalinga); 11. technologijos (RFID); 12. elektroninių ryšių (telekomunikacijų)- ER; 13. apsauginės signalizacijos - AS; 14. gaisro aptikimo ir signalizavimo - GSS; 15. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo - SDO; 16. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo - KS.

		17. žiniaraščiai (pagal Užsakovo ar Projekto valdytojo projektavimo metu nurodytus reikalavimus rangovui parinkti konkurso būdu); 18. kitos būtinos dalys, kurias, įvertinęs projektuojamų statinių specifiką, Projektuotojas suderina su Užsakovu ir Projekto valdytoju. 19. Tvarkybos darbų projektas, kuris gali būti rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudėtinė statinio projekto dalis, kai statinio projektas yra privalomas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytais atvejais. Gali būti rengiamas vienas tvarkybos darbų projektas apjungiantis kelias tvarkybos darbų rūšis PTR 3.06.01:2007.
11.	Kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Kitos Projektuotojui deleguojamos, Projektuotojo užsakomos, suderinamos, apmokamos ir atliekamos paslaugos: 1. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011), jeigu reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. 2. Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. 3. Specialiųjų architektūros reikalavimų (Užsakovo vardu) gavimas (jei būtina); 4. Inžinerinių tinklų sąlygos (Užsakovo vardu) gavimas (jei būtina); 5. Nacionalinės žemės tarnybos derinimo gavimas (Užsakovo vardu) (jei būtina); 6. Leidimų kultūros paveldo objektų tvarkybos darbams gavimas (Užsakovo vardu) (jei būtina); 7. Projekto dokumentacijos, gavus Užsakovo pritarimą, pateikimas bendrajai projekto ekspertizei atlikti. Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal bendrosios ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo. Pataisytą Projektą ir bendrosios projekto ekspertizės aktą su išvada, kad Projektą galima tvirtinti, Projektuotojas teikia Užsakovui. 8. Patvirtinto Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ ir Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą „KPEPIS“.

		Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal derinančių institucijų pastabas. 9. Projektuotojas privalo parengti Projektą taip, kad nebūtų prieštaravimų ir neatitikimų skirtingose sudedamosiose projekto dalyse. Tuo atveju, jei tokie neatitikimai bus nustatyti vykdant rangos darbų konkursą arba statybos metu, Projektuotojas privalo nedelsiant neatlygintinai koreguoti dokumentaciją taip, kad nebūtų pažeisti teisėti Užsakovo interesai. 10. Projektas parengiamas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir tokios sudėties bei apimties, kad ji būtų pakankama Projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu rinkoje taikomus projektavimo darbų profesinius standartus.
12.	Projektavimo paslaugų trukmė	Projektavimo darbų pradžia – projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo diena. 1. Detalus projektavimo darbų grafikas pateikiamas derinti su Užsakovu ir Projekto valdytoju ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo datos. 2. Maksimali Projekto parengimo trukmė – 7 mėn., įskaitant statybos leidimo gavimą. 3. Kartu su statybą leidžiančiu dokumentu Projektuotojas Užsakovui ir Projekto valdytojui pateikia galutinę, pagal IS „Infostatyba“ Projektą derinančių institucijų pastabas pataisytą projektinę dokumentaciją.
13.	Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų Projektui parengti, kopijos	1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai; 2. Sklypo plano dokumentai (jei suformuotas); 3. Pastato kadastrinių matavimų byla; 4. Suderinta techninė užduotis; 5. Energinio naudingumo sertifikatas; 6. Įgaliojimas Projektuotojui; 7. Reikalingi architektūriniai, konstrukciniai ir kt. tyrimai (jei būtina); 8. Kiti dokumentai pagal poreikį;

1. III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		
14.	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai	Projektas rengiamas vadovaujantis: 1. Statybos įstatymu, nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo

		teritorijoje esančiam statiniui; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais bei Statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais. Projekto sprendiniai privalo užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) Nr. 305/2011 2011 m. kovo 9 d. nurodytus esminius statinių reikalavimus. 2. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. 3. Projekte naudojamų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir kt. dokumentų aktualumas pagal statybos įstatymo 24 straipsnio 24 punktą.
15.	Esminiai projektavimo reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis	Prieš atliekant projektavimo darbus būtina atlikti pastato architektūrinę ir istorinę analizę, parengti apžvalgą ir ja remiantis numatyti atitinkamus pastato remonto sprendinius. Būtina atsižvelgti į pastato vertingąsias savybes ir jas išsaugoti. Prieš rengiant projektą turi būti parengta projektinių pasiūlymų byla, derinama su Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi ir kitomis atsakingomis institucijomis. Projekte numatyti reikalavimus, kad atliekant bet kokius žemės judinimo darbus būtina vadovautis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 p. bei PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ nuostatomis. Cokolis ir išorinės sienos Projekte turi būti numatytas išorės sienų ir cokolio pažeistų paviršių nuvalymas, defektų atsiradimo priežasčių šalinimas, pažeidimų remontas. Turi būti atlikta konstrukcijų analizė ir pagal poreikį numatytas konstrukcijų stiprinimas. Sutvarkius esamus atitvarų pažeidimus, numatomas išorinių atitvarų šiltinimas, užtikrinant pastatui keliamų energinio efektyvumo reikalavimų išpildymą. Remontuojamų pastatų išorės apdaila įrengiama išlaikant esamą pastato apdailos tipą, numatomi darbai negali pažeisti kultūros paveldo objekto vertingųjų savybių. Atlikus cokolio sutvarkymo darbus, turi būti sutvarkyta nuogrinda aplink pastatą, užtikrinant kritulių nuvedimą nuo pastato cokolio. Stogas Projekte turi būti numatyta esamų stogo laikančiųjų konstrukcijų įvertinimas, jei yra poreikis, numatyti konstrukcijų tvirtinimą. Tvarkant stogo konstrukcijas turi būti išsaugoma stogo forma ir nuolydžiai. Stogas šiltinamas pagal pastatui keliamus energinio naudingumo reikalavimus ir įrengiama nauja stogo danga. Darbai

	numatomi tokie, kad nebūtų pažeistos nustatytos statinio vertingosios savybės. Taip pat remontuojami ant stogo esantys kaminėliai, vėdinimo šachtos, esant reikalui įrenginėjami nauji. Atnaujinama ar pagal poreikį įrengiama lietaus nuvedimo nuo stogo sistema, taip pat turi būti užtikrinta apsauga nuo sniego nuošliaužų susidarymo pastato perimetrą, užtikrinant saugų žmonių judėjimą šalia pastato. Langai ir durys Pastato seni, nesandarūs ir susidėvėję langai pagal poreikį keičiami naujais. Nauji pastato langai turi būti numatomi medinio profilio, atitinkantys esamų langų sudalijimo piešinį, nepažeidžiant pastato vertingųjų savybių. Langai turi atitikti keliamus energinio efektyvumo reikalavimus. Pastate keičiamos senos, susidėvėję durys naujomis, tokio pat tipo durimis. Projektuojamas praėjimo kontrolės sistemos įrengimas. Durys, kurios yra įtrauktos kultūros pastato vertybių registre kaip pastato vertingosios savybės, turi būti išsaugotos, restauruojamos. Atlikus langų ir durų keitimo darbus, turi būti atstatoma angokraščių apdaila, įrengiamos palangės. Šildymo sistema Pastate turi būti numatyta atnaujinti (modernizuoti) šildymo sistemą, įrengti naujus šildymo prietaisus. Atnaujinus šildymo sistemą pastate turi būti užtikrintos palankios darbo sąlygos, atitinkančios Higienos normų reikalavimus. Šilumos punktas Modernizuojamas šilumos punktas, keičiami esami įrenginiai, seni susidėvėję vamzdynai, įrengiama jų izoliacija. Numatytas šilumos punkto automatikos ir elektrinės dalies pajungimas prie vandens tiekimo, šildymo sistemos, šilumos tinklų ir šalto vandens sistemų. Vėdinimo sistema Pastate esanti natūralaus ir priverstinio vėdinimo sistema nefunkcionuoja, dėl to turi būti atnaujinta. Numatyti vėdinimo kanalų valymą, vėdinimo sistemos atnaujinimą, užtikrinant palankias darbo ir fondų laikymo sąlygas pastatų viduje, tenkinančias keliamus reikalavimus. Buitinių nuotekų sistema Pastate atnaujinama nuotekų sistema, keičiami buitinio nuotakyno vamzdynai, stovai, išvadai iki pirmo šulinio pasijungiant prie esamų išvadų.
--	--

		Lietaus nuotekų sistema Atnaujinama – Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistema. Lietaus nuotekos pajungiamos į miesto tinklus. – esama. Vandentiekio sistema Atnaujinama karšto ir šalto vandens tiekimo sistema, keičiami seni susidėvėję vamzdynai, įrengiami nauji vamzdynai ir jų izoliacija. Įrengiama karšto ir cirkuliacinio vandentiekio sistema nuo naujai projektuojamo šiluminio mazgo 2.5 korpuso rūsyje. Keičiami santechnikos prietaisai. Apšvietimo sistema Pastate turi būti atnaujinama apšvietimo sistema. Atnaujinama elektros instaliacija, keičiami šviestuvai (jei jie nėra pastato vertingoji savybė), įrengiamas papildomas apšvietimas pagal poreikį ir patalpų paskirtį. Nauji šviestuvai turi būti numatyti taupantys energiją, atitinkantys kitus keliamus reikalavimus, elektros instaliacija turi atitikti saugumo reikalavimus. Kiti darbai Kultūros paskirties pastatuose turi būti užtikrinta galimybė pastate lankytis visų grupių asmenims, tame tarpe ir žmonėms, turintiems judumo sunkumų (pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ p. 1 ir I priedo p. 2.7. reikalavimus). Pastate turi būti užtikrinta apsauga gaisro atveju bei numatyti saugūs evakuavimosi iš pastato keliai, pagal poreikį. Pastatas turi atitikti kitus keliamus priešgaisrinius reikalavimus. Rūsio patalpos Bibliotekos pastato (2.2 korpuso) rūsį reikia atkasti, esant galimybei iškasama rūsio dalis. 543 m² ploto patalpoje įrengti archyvą arba saugyklą ypač retiems spaudiniams, kita šio korpuso rūsio patalpa turi būti pritaikyta sandėliavimui užkėlimams reikmėms. Kaip alternatyva archyvui – rūsio II a. (2.3 korpuso) gale (prie 2.5 korpuso) esanti patalpa. Bibliotekos pastato (2.35 korpuso) rūsyje numatyti 239 m² ploto patalpas skirtas saugykloms su mobiliomis lentynomis. Privalo būti visa drėgmės ir temperatūros matavimui reikalinga įranga. Tarp bibliotekos pastatų (2.2 ir 2.35 korpusų) esantis krovininis liftas išsaugomas, tačiau turi būti suprojektuotas nuolydis, pritaikytas nuvažiavimui su vežimėliu į saugyklą. 2.5 korpuso gale projektuojamas naujas šilumos punktas, aptarnaujantis visus 3 korpusus. Tarp bibliotekos pastatų (2.3 ir 2.5 korpusų) pirmame aukšte esančią laiptinę pratęsti į rūsį.
--	--	--

Pirmo aukšto patalpos

Bibliotekos pastato (2.2 korpuso) pirmame aukšte turi dirbti visas informacinių išteklių centro kolektyvas. Prie lifto ~~šachtos~~ **krovininio lifto** įrengti dvi darbo vietas dirbantiems su atminties fondu. ~~Serverinė gali likti toje pačioje vietoje. Serverinė perkeliama į rūsi.~~ Sanitarinių mazgų skaičių sumažinti atsižvelgus į darbuotojų skaičių. Vietoje registratūros **holo** numatyti bibliotekai dovanojamų knygų paskirstymo vietą, o lauke prie durų suprojektuoti rampą su nuolydžiu knygų dėžių transportavimui.

Pirmo aukšto 2.3**5** korpuse turi būti numatyti uždari fondai su mobiliomis lentynomis. Šio korpuso galinę sieną apšiltinti. ~~Fondų pertvara nuo koridoriaus turėtų būti matinio stiklo ištisai arba bent viršuje, kad patektų dienos šviesos.~~ Šiame korpuse reikia suprojektuoti virtuvėlę su daline matine siena dienos šviesai patekti ir sanitarinius mazgus darbuotojams.

Pirmo aukšto 2.5**3** korpuse turi būti suprojektuotos darbo vietos materialinių išteklių centro darbuotojams (vadovo vietą atskirti stikline pertvara), kitame kabinete – darbo vietos IT specialistams, poilsio kambarys-virtuvėlė, kelią iki virtuvėlės pritaikyti žmonėms su negalia, prie virtuvėlės įrengti liftą **(2.5 korpuse)**. Paliekamas vienas garažas, antrame – suprojektuoti sandėliuką – dirbtuves.

Antro aukšto patalpos

Antro aukšto 2.2 korpuse prie lifto įrengti poilsio kambarį-virtuvėlę, kitose patalpose įkurti **skaityklas** Vilniaus žydų viešąją ~~biblioteką~~. Jeigu galima, panaikinti laiptinę ir patalpas iki holo, o šias erdves pritaikyti sandėliavimui. Hole ~~keletojos~~ ~~paliekamos~~ **įrengiama ekspozicijos erdvė**.

2.3**5** korpuso gale (šalia 2.5**3** korpuso) numatyti skaitmeninimo centrą, ~~į kurį turi būti patenkama suprojektuotu koridoriumi iš matinio stiklo (arba bent viršuje matinio stiklo).~~ Iš šio koridoriaus ~~lankytojai privalo patekti į kūrybinę laboratoriją, kuri turėtų užimti didžiąją šio korpuso dalį. Prie laiptinės įrengti kūrybinių laboratorijų sandėliuką ir sanitarinius mazgus.~~ Esantis liftas **o šachta** šiame korpuse naikinamas.

Bibliotekos pastate (2.5**3** korpuse) lieka administracijos kabinetai, posėdžių salė **ir įrengiama dokumentų saugojimo patalpą**.

Trečio aukšto patalpos

Trečio aukšto (2.2 korpuse) numatyti atvirus fondus su dalykine literatūra ir specialiais stelažais periodiniams leidiniams. Ant sienų suplanuoti vietas parodoms. ~~ir erdvę ekspoziciniams stelažams.~~ Prie periodikos suprojektuoti patalpą pokalbiams (kaip


		telefono būdelę). Prie lifto turi būti poilsio kambarys be virtuvėlės arba darbo kambarys. Taip pat turi būti suprojektuotos ne mažiau 3 8 kompiuterizuotos darbo vietos bibliotekos vartotojams. Pastogė Bibliotekos pastate (2.35 korpuse) suprojektuoti centra, kurio darbuotojai turi būti atskirti stiklinėmis pertvaromis, su stoglangiais. centro patalpas 7 darbuotojams (iš jų 3 kab. po 2 žmonės + 1 vadovo kab. su posėdžių sale 4 žmonėms). Šiame pastate suprojektuoti stoglangius. Privalomosa patalpesa – ventiliatorinė su garsą izoliuojančiomis sienomis. ir grupinio darbo patalpa. Bibliotekos pastate (2.53 korpuse) įrengti salę kultūriniais, sportiniams renginiams su garsą izoliuojančiomis grindimis. Pastogė Pastogės (2.2 korpuso) patalpose turi būti įrengtos 10 individualaus darbo vietės ir kabina pokalbiams telefonu. Žmonėms, turintiems judumo sunkumų turi būti sudarytos atitinkamos sąlygos (liftu, mechaniniu keltuvu) pasiekti pastogę. Grindys Apšiltinamos grindys ant grunto, atstatant homogenines dangas. Statybos darbai turi atitikti techninius reikalavimus, naudojamos medžiagos turi tenkinti higienos, saugos ir kitus STR reikalavimus. Numatomas statybinio laužo pašalinimas iš objekto.
16.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui	Pagrindiniai nurodymai sprendinių derinimui, pritarimui 1. Projekto sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas ir technologijas suderinti su Užsakovu. 2. Projektą derinti su kitomis valstybinės priežiūros institucijomis, kaip to reikalauja įstatymai, kiti teisės aktai. 3. Projektą derinti su Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyriumi. 4. Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems sprendiniams ir Projekto tvirtinimą – vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 5. Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo būti suderintas su Užsakovu, įformintas teisės aktų nustatyta tvarka.
17.	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai	1. Projektas komplektuojamas ir įforminamas LST 1516:2015 nustatyta tvarka. 2. Užsakovui turės būti pateikti 3 (trys) spausdinti Projekto (pataisyto po ekspertizės ir IS „Infostatyba“ derinančių institucijų pastabas, po statybą leidžiančio dokumento gavimo)

		ir elektroninės Projekto *.pdf versijos (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto sudėtį bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas“ nustatytus minimalius raiškos reikalavimus, maksimalų rinkmenos dydį, kt.) kompaktinio disko (CD/DVD) formate ir perduodami Užsakovui (1 egz.). Visi Projekto sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti.
--	--	--

Užsakovas

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka
į. k. 190757755
Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius
LT307300010002457496
AB Swedbank

Direktorės pavaduotoja,
pavaduojanti direktorę



Andromeda Vaiva Žandaravičienė

2021-08-13

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Nustatytos neatitiktys, kurių neįmanoma įgyvendinti kapitališkai remontuojant pastatą:

- 1) Laiptinės laiptatakių plotis skiriasi (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 111 - *Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį.*).
- 2) Laiptinių laiptatakių plotis siauresnis nei reikalaujama (pažeidžiamas Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklų p. 67 - *Visuomeniniuose statiniuose laiptų plotis turi būti ne mažesnis už plačiausio išėjimo iš aukšto į laiptinę plotį, tačiau ne mažesnis kaip (m): 0,9 – vedančių į patalpas, kuriose būna 5 ir mažiau žmonių; 1,2 – pastatuose ir patalpose, kuriose viename aukšte būna nuo 6 iki 200 žmonių; <...>.*).
- 3) Evakuacinių durų iš laiptinės į lauką plotis siauresnis nei reglamentuojamas (turi būti 1,20 m, yra 1,15 m). (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 121 - *Evakuoti(s) skirtų laiptinių ir vestibulių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už laiptų plotį.*).
- 4) Išlipimas ant stogo turi būti iš laiptinės ant stogo, o įrengtas per langus iš patalpų (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 158 - *Vidiniai išeiti ant stogo arba į pastogę keliai iš laiptinių turi būti laiptais su aikštelėmis prieš išėjimus pro ne mažesnes kaip 0,75x1,5 m duris. Pastatuose, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė mažesnė kaip 15 m, leidžiama įrengti vidinius išeiti ant stogo arba į pastogę kelius iš laiptinės pro ne mažesnius kaip 0,6x0,8 m liukus stacionariosiomis kopėčiomis. Šios kopėčios turi būti įrengiamos iš ne žemesnės kaip A2-s3, d2 degumo klasės statybos produktų.*).
- 5) Dvivėrių durų nei vienos iš varčių plotis siauresnis nei reglamentuojamas 0,9 m (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 115 - *Naudojant dvivėres evakuacinių išėjimų duris, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm. Dvivėrių durų pagrindinės varčios plotis turi būti ne mažesnis kaip 900 mm.*).
- 6) Laiptinėse (tarp 10/11 ir K/N ašių, D/E ir 2/6 ašių bei A ir 2/6 ašių) nėra galimybės numatyti tarpų tarp laiptatakių ar sausvamzdžių (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 128. *Evakuoti(s) skirtų laiptų aikštelių plotis turi būti ne mažesnis už laiptų plotį. Tarp laiptatakių turi būti ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti, arba laiptinėje įrengtas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklėmis ant movų.*).
- 7) Evakuaciniai praėjimai vietomis siauresni nei 1,0 m pločio (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 120. *Evakavimo(si) kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 m, išskyrus durų varčios plotį<...>.*);
- 8) Išėjimas ir neuždūminamos laiptinės (2/6 ir L/M ašių) numatomas ne į lauką, o į tambūrą (pažeidžiamas Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai p. 136. *Neuždūmijamos laiptinės pirmame aukšte turi turėti tiesioginį išėjimą į lauką. N1 tipo neuždūmijamos laiptinės su pirmu aukštu gali turėti ryšį tik per lauką. N1 tipo laiptinių įrengimo pavyzdžiai pateikti 9 paveiksle.*).

O	2021-06	Statybos leidimui gauti					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	MASPRO Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.			
A1363 KM 0718	PV/ PDV	K. Bakanauskas		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		Laida	
26943, 0294	GS SPDV	I. Demidova-Buizininė		Projektavimo užduotis		0	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka			DOKUMENTO ŽYMUO 21.537765(1) -TP-GS-PU		Lapas 1	Lapų 12

Numatytos kompensacinės priemonės neatitiktims kompensuoti:

- Laiptinėse (tarp 10/11, K/N ašių, 2/6 ir L/M ir 2/7, D/E ašių) numatoma viršslėgio tiekimo sistema, t.y. laiptinės projektuojamos N2 tipo su 20 Pa viršslėgiu;
- Laiptinėje N2 tipo (tarp ašių 2/7, L/M) vietoj galimų priešdūminių durų numatomos priešgaisrinės durys EI₂ 30-C3 klasės;
- Evakuacinis tambūras, per kurį evakuojasi žmonės iš laiptinės (tarp ašių 2/7, L/M) numatomas su viršslėgiu.
- Evakuacijos keliose visi evakuacijos krypties šviestuvai numatomi šviečiantys, didesnių išmatavimų nei reikalauja teisės aktai (195x345 mm);
- Langai rūsyje knygų saugyklos patalpoje R-8 ir stoglangis laiptinėje (tarp ašių A, 1/5), numatyti su pavara ir varstoma dalimi dūmų pašalinimui. Langų atidarymas numatomas nedelsiant suveikus gaisro aptikimo signalizacijai;
- Pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema numatoma su pranešimu apie gaisrą balsu (kalbinis);
- Dvivėrės durys į lauką iš laiptinės (tarp ašių 1/7, A/B) numatomos automatiškai gaisro atveju atidaromos su pavara.

1. REIKALAVIMAI KONSTRUKCIJOMS

Nagrinėjama pastato dalis formuoja atskirą I atsparumo ugniai laipsnio 1 gaisro apkrovos kategorijos gaisrinį skyrį.

Tose vietose, kur tarp gaisrinių skyrių nėra išlaikomas reglamentuojamas atstumas arba kur blokuojami skirtingi gaisriniai skyriai pastato sienos numatomos REI-M 180 atsparumo ugniai. Ugniasienės formuojamos kaip reikalaujama pav. 1 ir pav. 2.


Lentelė 1. Pastato elementų atsparumas ugniai

Statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.)		
Laikančiosios konstrukcijos		R 120
Lauko siena		EI 30
Aukštų, rūšio perdangos		REI 90
Stogas		RE 30
Laiptinės	Vidinės sienos	REI 120
	Laiptatakiai, aikštelės, laiptus laikančios dalys	R 60


Jeigu esamos konstrukcijos neužtikrina reikalaujama atsparumo ugniai laipsnį turi būti didinamas jų atsparumo ugniai laipsnis, konstrukcijos dažomos, aptaisomos nedegiomis medžiagomis ir pan.

Pastato konstrukcinių elementų atsparumas ugniai nurodytas žemiau ir detalizuojamas brėžiniuose.

Priešgaisrines užtvartas kertančių ar kitaip jungiančių ortakių atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinėms užtvartoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų.

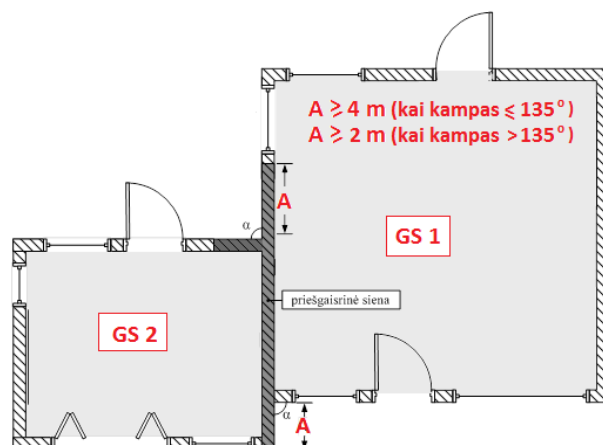

pav. 1. Horizontalaus ugnies plitimo ribojimo reikalavimai blokuotiems statiniams. GS1 – statinys, gaisrinis skyrius Nr. 1; GS2 – statinys, gaisrinis skyrius Nr. 2; A-matmuo, minimalūs gaisrinius skyrius atskiriančios sienos REI-M 180 matmenys.

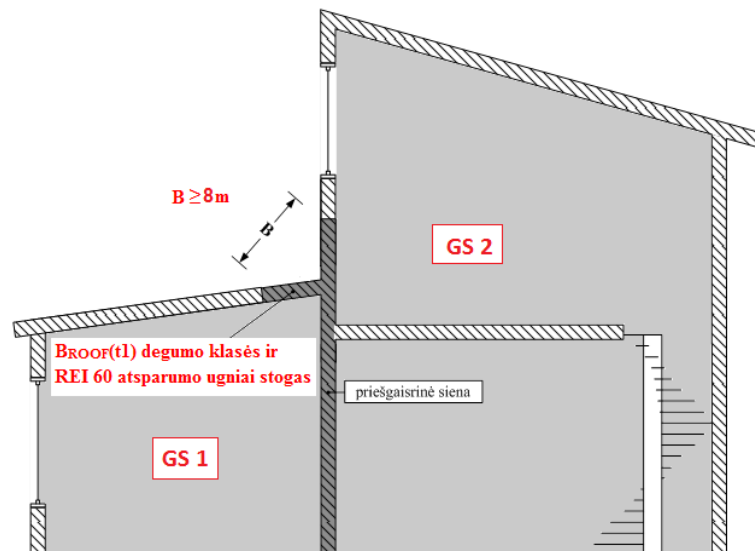

pav. 2. Blokuojamų statinių pjūvis, kur B – minimalus stogo, kuris atitinka ne mažesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai ir Broof(t1) degumo klasės, matmuo.

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvarese turi neviršyti 25 proc. užtvaros ploto.

Liftas (tarp E/D ašių) nuo kitų patalpų ir laiptinių atitveriamas EI 60 atsparumo ugniai sienomis ir EI₂ 30 durimis. Vertikalus keltuvas tarp L/M ašių atitveriamas nenormuojamo atsparumo ugniai atitvaromis ir durimis, tačiau iš ne žemesnės kaip A2–s3, d2 degumo klasės statybos produktų.

Elektros skydinė, ryšių patalpa, sandėliai, garažas ir pan. patalpos nuo kitų visuomeninių patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.

Knygų saugykla(-os) nuo kitos paskirties patalpų turi būti atskirtos ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mažesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.

Jeigu priešgaisrinės užtvartos (pertvaras, sienas ar perdangas) kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia kanalai, šachtos ir degųjų dujų, dulkių, dulkių ir oro mišinių, skysčių ir kitų medžiagų transportavimo vamzdynai, juose turi būti įrengti automatiniai degimo produktų plitimą kanalais, šachtomis ir vamzdynais sulaikantys įrenginiai, sklendės neturi sumažinti šioms konstrukcijoms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų. Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarese, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis.

2. ANGŲ UŽPILDŲ PRIEŠGAISRINĖSE UŽTVAROSE ATSPARUMAS UGNIAI

Priešgaisrinės užtvartos atsparumas ugniai nustatomas remiantis jos konstrukcijų elementų atsparumu ugniai:

- užtveriančios dalies;
- konstrukcijų, užtikrinančių užtvartos pastovumą;
- konstrukcijų, į kurias užtvarta remiasi;
- tvirtinimo mazgų.

Konstrukcijų, užtikrinančių užtvartos pastovumą, taip pat konstrukcijų, į kurias užtvarta remiasi, tvirtinimo tarp jų mazgų atsparumas ugniai pagal gebą R turi būti ne mažesnis už reikalaujamą priešgaisrinės užtvartos užtveriančios dalies atsparumą ugniai.

Angų užpildų atsparumas ugniai parenkamas atsižvelgiant į priešgaisrinės užtvartos atsparumą ugniai ir nurodomas planuose.

Nišos priešgaisrinėse užtvarese (įleidžiami elektros, šildymo kolektorių ar kt. skydeliai) neturi sumažinti priešgaisrinės užtvartos atsparumo ugniai.

Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarese, skirtos inžinerinėms komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis. Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	12	0

Lentelė 2. Angų užpildų priešgaisrinėse užtvartose atsparumas ugniai

Priešgaisrinės užtvartos atsparumas ugniai	Durys, vartai, liukai ^A	Angų, siūlių sandarinimo priemonės	Inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų	Užsklandos	Langai
20	EW 20–C3	EI 20	EI 20	EI ₂ 20	EW 20
30	EW 20–C3	EI 30	EI 30	EI ₂ 30	EW 20
45	EW 30–C3	EI 45	EI 45	EI ₂ 30	EW 30
90	EI ₂ 60–C3	EI 90	EI 90	EI ₂ 60	EI ₂ 60
120	EI ₂ 60–C3	EI 120	EI 120	EI ₂ 60	EI ₂ 60
180	EI ₂ 60–C3	EI 120	EI 120	EI ₂ 60	EI ₂ 60

Laiptinės durys gali būti numatytos C3S₂₀₀ klasės^B, jei jos neįtraukiamos į kompensacinių priemonių sąrašą.

Bendras angų plotas priešgaisrinėse užtvartose turi neviršyti 25 proc. užtvartos ploto.

3. DEGUMO KLASĖS REIKALAVIMAI

Statinio konstrukcijoms ir (arba) jų apdailai būtina naudoti tokius statybos produktus, kurie nedidintų statinio gaisrinio pavojingumo. Statybos produktų, naudojamų vidinėms ir išorės sienoms, luboms, grindims įrengti, degumo klasės turi būti ne mažesnės nei nurodytos žemiau.

Lentelė 3. Konstrukcijų ir elektros laidų, kabelių minimalios degumo klasės

Patalpos	Konstrukcijos	Statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0
	grindys	D _{FL} –s1
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B–s1, d0 ⁽¹⁾
	grindys	B _{FL} –s1
Evakavimo(s) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.) vertinami už evakuacinio išėjimo iš patalpos, kai jais evakuojasi 50 ir daugiau žmonių	sienos ir lubos	A2–s1, d0 ⁽²⁾
	grindys	A2 _{FL} –s1
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C–s1, d0
	grindys	D _{FL} –s1
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B–s1, d0 ⁽¹⁾
	grindys	D _{FL} –s1
Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių	sienos ir lubos	A2–s1, d0 ⁽²⁾
	grindys	A2 _{FL} –s1
C _g , E _g kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s2, d2
	grindys	D _{FL} –s1
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos	B–s1, d0 ⁽¹⁾
	grindys	FL–s1
Rūsiai ir buitinio aptarnavimo patalpos	sienos ir lubos	B–s1, d0
	grindys	D _{FL} –s1
	šildymo įrenginių patalpų grindys	A2 _{FL} –s1

Pastaba: -- reikalavimai nekeliami.

⁽¹⁾- Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D–s2, d2 degumo klasės statybos produktais.

^A Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 žmonės, gali būti taikoma C0 klasė. Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 žmonių, gali būti taikoma C1 klasė.

^B Jei brėžiniuose nenurodyta kitaip.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	12	0

(2)- Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais.

Pastato stogas turi būti ne mažesnis kaip **B_{ROOF(t1)}** degumo klasės. Stogą laikančiosioms konstrukcijoms (gegnėms, grebėstams ir pan.) įrengti naudojami ne žemesnės kaip B-s3, d2 degumo klasės statybos produktais.

Pastato lauko sienų apdailai ir apšiltinti iš lauko, įskaitant dvigubus (vėdinamus) fasadus, draudžiama naudoti žemesnės kaip **B-s3, d0** degumo klasės statybos produktus.

Gaisrinių skyrių atskyrimo sienoms ir perdangoms įrengti turi būti naudojami ne mažesnės kaip **A2-s3, d2** degumo klasės statybos produktais.

Laikančiosios pastato konstrukcijos ir perdangoms įrengti turi būti ne žemesnės kaip **B-s3, d2** degumo klasės produktais.

Pastato **A2-s2, d0** degumo klasės konstrukcijų tuštumomis leidžiama judėti orui, kuriame nėra lengvai besikondensuojančių garų. Šiuo atveju konstrukcijos turi būti hermetiškos, lygaus vidinio paviršiaus, o ortakiai įrengiami taip, kad juos būtų galima valyti.

Jei statybos produktų gaisrinis pavojingumas yra mažinamas naudojant priešgaisrines dangas (antipirenus, dažus, lakus, pastas ir kt.), šių dangų techniniuose reikalavimuose turi būti nurodytas jų keitimo arba atnaujinimo periodiškumas, atsižvelgiant į eksploataavimo sąlygas. Tokių statybos produktų negalima naudoti tose vietose, kur nėra galimybės jų periodiškai keisti arba atnaujinti.

Gaisro plitimas gali būti ribojamas žemesnės degumo klasės statybos produktus, naudojamus statinio konstrukcijoms (lauko ir vidinėms), dengiant mažesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais.

4. REIKALAVIMAI ARCHITEKTŪRINIAMS SPRENDIMAMS

Projektuojamose techninėse ir pagalbinėse patalpose draudžiama degių medžiagų masė didesnė negu nurodyta aiškinamojo rašto 1 priedo lentelėje.

Šalia, po ir ant patalpų, kuriose vienu metu būna 50 ir daugiau žmonių, draudžiama numatyti patalpas, nepriskirtinas visuomeninėms patalpoms, jai jų gaisro apkrova viršija 600 MJ/m².

Rūsiuose ir cokoliniuose aukštuose draudžiama įrengti:

- pagal sprogimo ir gaisro pavojų A_{sg} , B_{sg} kategorijoms priskiriamas patalpas;
- pagal gaisro pavojų C_g kategorijai priskiriamas didesnes kaip 400 m² ploto patalpas;
- patalpas, kuriose vienu metu gali būti 300 ir daugiau žmonių;
- kultūros ir sporto paskirties patalpas, kuriose vienu metu gali būti 100 ir daugiau žmonių;
- mokslo paskirties patalpas;
- patalpas, kuriose gaisro apkrova viršija 600 MJ/m².

Ventkamera priskiriama E_g kategorijai pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Techninės patalpos (šilumos punktai, vandens įvado patalpos, elektros skydinės, elektros įvado patalpa) neskirstomos pagal sprogimo ir gaisro pavojų.

Evakuacija pirmame aukšte iš numatoma tiesiai į lauką arba per laiptinę į lauką.

Evakuacija iš rūsio arba antro bei trečio aukšto numatoma N2 tipo (su gaisro metu sudaromu viršslėgiu) laiptinėmis. Taip pat evakuacijai numatyta L1 tipo laiptinė, kuria žmonė evakuojasi į kitą gaisrinį skyrių.

Evakuaciniai išėjimai visuomeniniuose patalpose, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:

- **0,8 m** – 15 ir mažiau žmonių;
- **0,9 m** – nuo 16 iki 50 žmonių;
- **1,2 m** – 51 ir daugiau žmonių.

Sprendžiant, kad durų tipas ir sienų konstrukcijos yra saugomos, dėl ko neįmanoma įgyvendinti reikalavimo neatitikimas įtraukiamas į rizikos vertimą.

Evakuacinis durų varčios plotis iš pagalbinių, techninių patalpų turi būti ne siauresnis kaip 0,85 m.

Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį.

Evakuoti(s) skirtų laiptinių atidaroma durų varčia turi nesusiaurinti normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio.

Pastate leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	12	0

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Evakavimo(s) kelių grindys turi būti projektuojamos lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Pastate įrengiami evakavimo(s) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio.

Evakavimo(s) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti projektuojami ne žemesni kaip 2 m. Patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti sumažintas iki 1,9 m.

Evakuacijos durys turi būti projektuojamos atsidarančios evakuacijos kryptimi. Projektuojamos durys, atidaromas į patalpų vidų, jei jose nuolat būna ne daugiau kaip 15 žmonių taip pat voniose, tualetuose.

Evakuacinių išėjimų durų spygnos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. Dvivėrių evakuacinių išėjimų durų, atidaromos dalies (toliau – varčia) plotis turi būti ne mažesnis kaip 1200 mm, o pagrindinės varčios plotis ne mažesnis kaip 900 mm. Sprendžiant, kad durų tipas yra saugomos, dėl ko neįmanoma įgyvendinti reikalavimo neatitikimas įtraukiamas į rizikos vertimą.

Visais atvejais evakavimo(s) kelių iš pastato išorinės evakuacinės durys privalo turėti užraktus arba uždarymo mechanizmus, atidaromus iš vidaus.

Evakuacinių išėjimų durų į lauką užraktai parenkami pagal LST EN 179 standarto serijos reikalavimus.

Tarp laiptatakių turi būti ne mažesni kaip 50 mm tarpai, skirti gaisrinėms žarnoms nutempti arba laiptinėje įrengtas sausvamzdis su ranka valdomomis sklendėmis ir jungiamosiomis movomis 52 mm gaisrinėms žarnoms prijungti ir gaisro metu lengvai nuimamomis aklėmis ant movų. Sprendžiant, kad laiptinės yra esamos ir jų konstrukcijos yra saugomos, dėl ko neįmanoma įgyvendinti reikalavimo neatitikimas įtraukiamas į rizikos vertimą.

Evakavimo(s) kelias nuo labiausiai nutolusių visuomeninės paskirties patalpų durų (išskyrus prausykla, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose nuolat nebūna žmonių), turi būti ne ilgesnis, kaip nurodyta lentelėje 4.

Lentelė 4. Evakavimo(s) kelių atstumai visuomeninės paskirties pastate

Aukšto altitudės, matuojama nuo žemės paviršiaus altitudės, m	Atstumas (m), kai evakuojamų žmonių srauto tankis, D (žm./m ²)
	D ≤ 2
Iš patalpų tarp laiptinių arba išėjimų į lauką	
A > 6	40
6 ≥ A ≥ 0	60
A < 0	30
Iš patalpų į aklinį koridorių arba holą	
A > 6	20
6 ≥ A ≥ 0	30
A < 0	15

Evakavimo(s) kelio ilgis iš **visuomeninės paskirties** patalpų nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis kaip:

- 30 m, kai grindų altitudė $6 \geq A \geq 0$;
- 15 m, kai grindų altitudė $A < 0$ m;
- 20 m, kai grindų altitudė $A > 6$ m.

Pastato N2 tipo laiptinėse turi būti numatyta saugos zona. Vienai neįgaliojo vežimėlio vietai turi būti įrengiama ne mažesnė kaip 1200×850 mm dydžio aikštelė. Aikštelės neįgaliųjų vežimėliams turi nesusiaurinti evakavimo(s) kelių norminio pločio.

5. REIKALAVIMAI VĖDINIMO SISTEMOMS

Kiekviename gaisriniame skyriuje turi būti atskiros vėdinimo sistemos.

Vėdinimo sistemų įrenginiai neturi kelti gaisro ar sprogimo kilimo ir plitimo pavojaus.

Atstumas nuo oro ėmimo angų iki kito gaisrinio skyriaus oro ėmimo/išmetimo angų turi būti ne mažiau kaip 4,8 m.

Vėdinimo įrangos patalpas reikia įrengti gaisrinių skyrių priešgaisrinių užtvartų arba priešgaisrinių sienų (ekranų) ribojamame plote, kuriame yra vėdinamosios patalpos.

Ištraukiamųjų sistemų įrenginių patalpos priskiriamos tai pačiai gamybos pavojingumo kategorijai, kaip ir prižiūrimos patalpos. Keleto skirtingoms kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų kategorija nustatoma pagal pavojingesnės patalpos, kuri prižiūrima ištraukiamosiomis vėdinimo sistemomis, kategoriją.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	6	12	0

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Vėdinimo įrangos patalpose klojamų ortakio ir kolektorių atsparumas ugniai nenormuojamas, išskyrus tranzitinius ortakius ir kolektorius.

Avarinio vėdinimo, oro užtvarų ir vietinio šalinimo sistemų įrangą leidžiama įrengti toje pačioje patalpoje, kuriai ji ir skirta.

Ortakio viduje draudžiama tiesti degių medžiagų transportavimo vamzdynus, kabelius ir elektros laidus. Šiomis komunikacijomis taip pat draudžiama kirsti ortakius.

Draudžiama naudoti sprogiųjų ir degių dulkių nusodinimo kameras.

Jeigu pagal techninius reikalavimus (virtuvių patalpų ortakiuose ir kanaluose, kuriuose gali kauptis medžiagos ir pan.) priešgaisrinių sklendžių arba oro uždorių įrengti negalima, kiekvienai patalpai būtina numatyti atskiras vėdinimo sistemas.

Degųjų medžiagų, galinčių susikaupti ortakiuose ir vėdinimo įrangoje, vietinio šalinimo sistemos projektuojamos kiekvienai patalpai arba kiekvienam įrenginiui atskirai.

Pastato A2-s2, d0 degumo klasės konstrukcijų tuštumomis leidžiama judėti orui, kuriame nėra lengvai besikondensuojančių garų. Šiuo atveju konstrukcijos turi būti hermetiškos, lygaus vidinio paviršiaus, o ortakiai įrengiami taip, kad juos būtų galima valyti.

Leidžiamos bendros apykaitos kelių patalpų vėdinimo sistemos.

Kai prie vienos grupės patalpų vėdinimo sistemų prijungiamos kitos grupės patalpų (ne didesnės kaip 200 m² bendrojo ploto) vėdinimo sistemos, į bendrą vėdinimo sistemą leidžiama sujungti Dg, Eg kategorijoms pagal sprogo ir gaisro pavojų priskiriamas administracines ir paslaugų patalpas.

Priešgaisrines užtvaras kertančių ar kitaip jungiančių ortakio atsparumas ugniai turi būti parenkamas pagal teisės aktų reikalavimus, nesumažinant priešgaisrinės užtvaroms keliamų atsparumo ugniai reikalavimų.

Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras, kurių atsparumas ugniai EI 45 turi būti numatyti ugnies vožtuvai EI 30, kertant EI 60 turi būti numatyti vožtuvai EI 60. Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės atsparumas ugniai turi būti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne mažesnis kaip EI 15.

Ortakius leidžiama kloti priešgaisrinėse sienose nesumažinant sienų atsparumo ugniai.

Kiekvienai inžinerinei komunikacijai (kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti naudojamos specialiai šiai inžinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.

Siekiant riboti degimo produktų plitimą, bendrosios apykaitos, vėdinimo sistemų ortakiuose būtina įrengti ortakio iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose priešgaisrines sklendes.

Ortakiai iš A1 degumo klasės statybos produktų privalomi:

- rūsiuose;
- vėdinimo sistemose, kuriose gali kauptis arba kondensuotis degiosios medžiagos;
- vėdinimo įrangos patalpose;
- bendrosios apykaitos ortakio tranzitinėse dalyse, kolektoriuose, vėdinimo sistemose;
- sistemose, kuriose transportuojamo oro temperatūra aukštesnė kaip 80 °C.

Pastate gali būti projektuojami ortakiai iš ne žemesnės kaip C-s2, d1 degumo klasės statybos produktų.

Ortakiai iš žemesnės kaip C-s2, d1 degumo klasės statybos produktų gali būti įrengiami tik toje patalpoje, kuriai jie skirti.

Eg kategorijoms pagal sprogo ir gaisro pavojų priskiriamų patalpų vėdinimo sistemose gali būti įrengiami ortakiai iš nenormuojamos degumo klasės statybos produktų, jeigu jie sudaro ne daugiau kaip 10 proc. bendro vėdinimo sistemos ortakio ilgio.

Patalpose gali būti nenormuojamo atsparumo ugniai tranzitiniai ortakiai iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, tačiau kiekvienoje susikirtimo su priešgaisrine užtvara vietoje turi būti įrengiamos priešgaisrinės sklendės.

Bet kurios paskirties sistemų tranzitiniai ortakiai ir kolektorai gali būti:

- iš C-s2, d1 ir žemesnės degumo klasės statybos produktų, jeigu kiekvienas ortakis atskiriamas priešgaisrine užtvara, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis kaip EI 30;
- iš A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, mažesnio nei normuojamo atsparumo ugniai, tačiau ortakio ir kolektorių atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 15. Ortakiai ir kolektorai turi būti nutiesti bendroje šachtoje, kurios atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip EI 30.

Tranzitinius ortakius draudžiama tiesti laiptinėse.

Tiekiamo oro skirstytuvų ir traukos grotelių degumo klasė neregamentuojama.

Jei šilumnešio temperatūra viršija 105 °C, atstumas nuo vamzdinių ortakio iki konstrukcijų iš žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų turi būti ne mažesnis kaip 0,1 m. Jeigu atstumas mažesnis, vamzdynai ir ortakiai turi būti izoliuojami ne žemesnės kaip A2L degumo klasės statybos produktais taip, kad vamzdynų paviršiaus temperatūra neviršytų 105 °C.

Šalinamo oro šilumos atgaunamoji įranga (šilumos utilizatoriai) ir triukšmo slopintuvai turi būti pagaminti iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų. Šilumos utilizatorių vidiniai šilumos perduodamieji paviršiai (taip pat ir plastikiniai) gali būti C-s2, d1 degumo klasės.

Lankstieji ortakiai prie ventiliatorių turi būti iš ne žemesnės kaip B-s1, d0 degumo klasės statybos produktų.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	7	12	0

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Orą recirkuliuoti leidžiama iš dulkių ir oro mišinių vietinio šalinimo sistemų, išvalius iš oro dulkes.

Kai nėra rezervinio ventiliatoriaus, būtina numatyti automatinį avarinės signalizacijos įjungimą.

Ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinės sklendės, įrengiamos pastatus atskiriančiose priešgaisrinėse užtvartose, privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) ir rankinį valdymą (nuo rankinių gaisrinių signalizatorių ar kitų ranka įjungiamų valdymo įrenginių). Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės gali turėti tik autonominį ir rankinį valdymus.

Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos vėdinimo sistemų elektros imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio šviesos tinklo) yra blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas (virtuvėje, WC).

Patalpų, kuriose nėra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų turi būti distancinio vėdinimo sistemų išjungimo galimybė. Šiuo atveju distancinio išjungimo įtaisai turi būti numatomi patalpose, kuriose neįrengiamos numatomos išjungti vėdinimo sistemos.

6. VIRŠSLĖGIO TIEKIMO SISTEMOS

Gaisro metu oras turi būti tiekiamas į neuždūmijamas N2 tipo laiptines. Kiekvienoje laiptinėje turi būti tiekiamas ne mažesnis kaip **41 200 m³/val.** oro debitas, išskyrus laiptinę tarp ašių L/M ir 2/7, kur debitas turi sudaryti **15 050 m³/val.**

Tambūras su viršslėsiu (nuo laiptinės tarp L/M ir 2/7 ašių durų iki lauko durų) turi sudaryti **10 500 m³/val.**

Tiekiamosiose priešdūminėse vėdinimo sistemose būtina įrengti:

- ventiliatorius, kurie nuo kitų patalpų turi būti atskiriami ne mažesnio kaip EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinėmis užtvartomis. Kai ventiliatoriai įrengiami statinio išorėje, priešgaisrinėmis užtvartomis leidžiama jų neatskirti;
- ortakius iš ne žemesnės kaip A2-s1, d0 degumo klasės statybos produktų, ne mažesnio kaip EI 30 atsparumo ugniai;
- atbulinius vožtuvus prie ventiliatorių;
- grotelėmis ar difuzoriais apsaugotas lauko oro imamąsias angas, kurios turi būti ne arčiau kaip 5 m atstumu nuo dūmų ir šilumos šalinimo angų.

Tiekiamosios priešdūminės vėdinimo sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad durų atidarymo jėga naudojant rankeną neviršytų 100 N, atsižvelgiant į žmonių, galinčių evakuotis statinyje, poreikius. Tam tikslui turi būti numatomos angos ar įrenginiai, apsaugantys nuo oro slėgio pertekliaus.

7. REIKALAVIMAI GAISRINĖS SIGNALIZACIJAI (GAS)

Pastato gaisriniame skyriuje turi būti numatoma **A tipo** gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema su optiniais dūmų detektoriais.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi būti projektuojama vadovaujantis LST EN 14604, LST EN 54 serijos standartais, „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ bei „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo“ taisyklių reikalavimais.

Patalpose, kuriose po pakeliamos grindimis arba pakabinamomis lubomis yra ne mažesnis kaip 0,4 m tarpas, taip pat po nemažesnio kaip 0,75 m pločio ortakiais, kitomis aklinomis konstrukcijomis ar įrenginiais, kurių apatinė dalis nutolusi nuo lubų daugiau kaip 0,4 m ar pakeltų daugiau kaip 0,7 m nuo grindų, turi būti papildomai įrengiamas antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis.

Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip 0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė kaip B-s1, d0, vamzdinių šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip B₁ ir tiesiami nedegūs arba B1ca elektros kabeliai. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos, laiptų aikštelėse, vestibuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose evakuacijos kelių vietose ant sienų ir konstrukcijų, 1,5 m aukštyje nuo grindų ar žemės paviršiaus, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo toliausios žmonių buvimo vietos pastate iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neturi viršyti 30 m.

Pastate turi būti vidaus sirenos ir lauko sirenos su šviesos blykste.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	8	12	0

8. REIKALAVIMAI STATINIO LAUKO IR VIDAUS PRIEŠGAISRINIO VANDENTIEKIO SISTEMOMS

Pastato gaisrų gesinimui turi būti numatomas ne mažesnis kaip 20 l/s vandens debitas.

Vandens tiekimas išorės gesinimui turi būti užtikrinamas iš esamų ne mažiau kaip dviejų hidrantų.

Gaisriniai hidrantai įrengti žiediniame vandentiekyje turi užtikrinti reikiamą vandens kiekį atskirai neįvertinant kiekvieno iš jų.

Atstumas, skaičiuojant nuo hidrantų iki saugomo pastato perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 200 metrų.

Iki statinio eksploatavimo pradžios esamų gaisrinių hidrantų techninis stovis turi būti patikrintas.

9. VIDAUS PRIEŠGAISRINIS VANDENTIEKIS

Pastate turi būti žiedinis dviejų čiuurklių vidaus priešgaisrinis vandentiekis.

Vandens tiekimas statinio vidaus gaisrų gesinimo sistemai numatomas iš miesto tinklų ne mažiau kaip dviem įvadais.

Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai turi būti įrengiami prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ir kitose lengvai pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės.

Pastate turi būti vienodo skersmens gaisriniai čiaupai, žarnos, purkštai.

Vidaus gaisrų gesinimui turi būti naudojamos plokščios žarnos, kurių skersmuo ne didesnis kaip 52 mm, žarna vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m, uždorinio purkšto skersmuo ne mažesnis kaip 11 mm, purškiamo vandens srautas ne mažesnis kaip 162 l/min. (2,7 l/s).

Slėgis prie plokščios žarnos turi būti ne didesnis kaip 0,6 MPa (60 m).

Prie aukščiausiai ir toliausiai nuo įvado esančios plokščiosios žarnos gaisrinio čiaupo slėgis turi būti toks, kad bet kuriuo paros metu atsukus čiaupą kompaktinė (nepurslinė) vandens srovė nebūtų mažesnė už patalpos aukštį, matuojamą nuo grindų iki aukščiausio perdangos (denginio) taško. Skaičiuojant gaisrinių čiaupų išdėstymą horizontali vandens čiuurklės projekcija turi būti imama - 5 m.

Gaisriniai čiaupai turi būti numatyti aptarnauti visas patalpas.

Pastate projektuojama vidaus gaisrinio vandentiekio sistema turi būti vadovaujantis statinių vidaus gaisrinio vandentiekio taisyklių ir Lietuvos standarto LST EN 671 nuostatomis.

Vidaus gaisriniam vandentiekiui galima naudoti vamzdžius iš A1 ir A2 degumo klasių statybos produktų.

10. REIKALAVIMAI PERSPĖJIMO APIE GAISRĄ IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMAI (PGEVS)

Nagrinėjamoje pastato dalyje turi būti numatyta **3 tipo** perspėjimo apie gaisrą ir evakuavimo(si) valdymo sistema su pranešimu garsu (skambutis, tonuotas signalas).


Pastate turi būti naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate. Taip pat turi būti numatyti ranka įjungiami skambučiai, sirenos, švilpukai ir kiti mechaniniai ir elektriniai garsiniai įrenginiai.

Perspėjimo sistema leidžia perduoti signalus atskirai ir ne vienu metu kelioms perspėjimo zonoms pastate.

Esant būtinumui reikia užtikrinti minimalų perspėjimo laiką atskirose zonose, įrengiami automatiniai šviesos ir garso signalai (švieslentės, rodyklės, ženklai, sirenos ir kiti įrenginiai), sublokuoti su automatine gaisro aptikimo ir signalizavimo, stacionariąja gaisrų gesinimo sistemomis.

Perspėjimo priemonės įjungia budintis personalas, gavęs pranešimą apie gaisrą (gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos kanalais, telefonu, kitais būdais) po signalo patikrinimo ir būtinybės evakuoti žmones patvirtinimo. Esant būtinumui užtikrinti minimalų perspėjimo laiką atskirose zonose, reikia numatyti automatinį perspėjimo priemonių įjungimą suveikus gaisro detektoriams.

Projektuojant įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemą vadovautis LST EN 60849, LST EN 54 serijos standartų ir „Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų“ taisyklių nuostatomis.

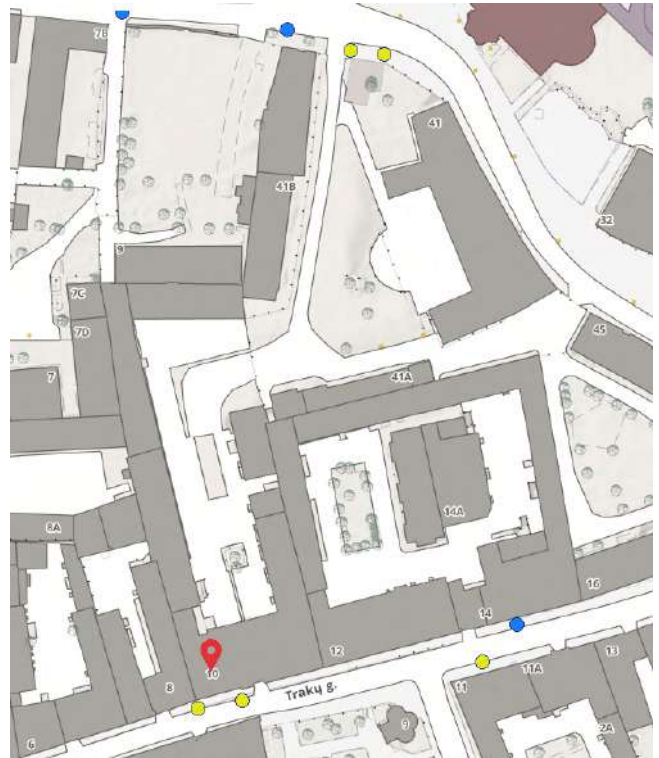

pav. 3. Esamų požeminių hidrantų (PH) išdėstymas aplink pastatą

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	9	12	0

11. REIKALAVIMAI AUTOMATIKOS DALIAI

Automatizacijos projektas turi atitikti šildymo–vėdinimo, vidaus priešgaisrinio vandentiekio projekto dalies sprendimus, o taip pat projektuotojo sumanymus bei šiuo metu egzistuojantį automatizacijos priemonių techninį lygį. Projektas turi būti atliktas prisilaikant pagrindinių normatyvinių reikalavimų.

Patalpose, kuriose įrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos vėdinimo sistemų elektros imtuvai (išskyrus elektros imtuvus, prijungtus prie vienfazio šviesos tinklo) turi būti blokuojami su įrenginiais, kad būtų galima atjungti vėdinimo sistemas.

Patalpų, kuriose nėra gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų, turi būti distancinio vėdinimo sistemų išjungimo galimybė. Šiuo atveju distancinio išjungimo įtaisai turi būti numatomi patalpose, kuriose neįrengiamos numatomos išjungti vėdinimo sistemos.

Ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai priešgaisrinės sklendės, turi būti įrengiamos gaisrinius skyrius ir pastatus atskiriančiose priešgaisrinėse užtvartose ortakių iš įvairių aukštų prijungimo prie vertikalaus kolektoriaus vietose, privalo turėti automatinį (bet kokio tipo paleidiklio veikimas nuo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos ir rankinį valdymą (nuo rankinių gaisrinių signalizatorių ar kitų ranka įjungiamų valdymo įrenginių). Kitais atvejais priešgaisrinės sklendės gali turėti tik autonominį ir rankinį valdymus.

Gaisro metu elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisriniam skydui, priešgaisrinei-apsauginėi signalizacijai, avariniam – evakuaciniam apšvietimui, priešgaisrinėms sklendėms, įspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemai, evakuacinėse varstomose duryse sumontuotiems elektromagnetiniams užraktams, viršlangiams su pavara.

Suveikus gaisro aptikimo signalizacijai nedelsiant automatiškai:

- perduodamas signalas į centralę;
- įsijungia viršslėgio tiekimo sistema;
- stabdoma vėdinimo sistema visame statinyje (gaisriniame skyriuje);
- įsijungia evakuacijos perspėjimo ir valdymo sistema;
- įsijungia garso sirenos viduje ir garso ir šviesos sirena ant pastato fasado;
- atidaromi evakuacinėse varstomose duryse sumontuoti elektromagnetiniai užraktai (jei tokie yra);
- užsidega avarinis ir evakuacinis apšvietimas;
- užsidaro elektromechaninės priešgaisrinės sklendės (jei tokios yra).

Bendru atveju priešgaisrinės įrangos automatinio suveikimo sprendiniai turi būti privaloma tvarka suderinti su elektrotechnikos, silpnų srovių, vėdinimo ir priešgaisrinio vandentiekio projekto dalių vadovais.

12. REIKALAVIMAI ELEKTROS TIEKIMUI

Evakuacijos krypties ženklai ir evakuacinis apšvietimas

Evakuacijos keliuose turi būti projektuojami evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti šviesiniai, kurių išmatavimai **195x345** mm.

Šviesiniams evakuacinio apšvietimo šviestuvams elektros tiekimas dingus įtampai turi būti užtikrintas ne mažiau negu 1 val.

Prie avarinio (evakuacinio) apšvietimo tinklo būtina prijungti šviečiančius ženklus, nurodančius evakuacinius išėjimus bei evakuacijos kryptis.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Kokybiniai evakuacinio apšvietimo rodikliai turi būti priimami pagal LST EN 1838 „Apšvietimo teikmenys. Avarinis apšvietimas“ standarto reikalavimus.

Avariniai šviestuvai ir evakuaciniai ženklai turi atitikti LST ISO 7010 ir LST ISO 3864-1 standartų reikalavimus.

Lentelė 5. Elektros laidų ir kabelių degumo klasė

Patalpos	Elektros laidų ir kabelių degumo klasė ne žemesnė kaip
Evakuavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinės, vestibuliai, fojė, holai ir pan.)	C _{ca} s1,d1,a1
Gyvenamosios patalpos	D _{ca} s2,d2,a2
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: šachtos, tuneliai, techninės nišos, erdvės virš kabamųjų lubų, po pakeliamomis grindimis ir pan.	D _{ca} s2,d2,a2
Gamybos ir pramonės, sandėliavimo patalpos	E _{ca}

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	10	12	0

Statiniuose naudojami galios, valdymo ir ryšių kabeliai, kuriems taikomi degumo reikalavimai, turi atitikti LST EN 12878:2005/AC:2006 (D) standarto reikalavimus.

Pastato vidaus tinklai

Nepertraukiamam elektros tiekimo patikimumo kategorijai užtikrinti turi būti numatytas dyzelinis generatorius, UPS ar baterija.

Elektros laidai, kurių įtampa mažesnė kaip 60 V, ir kabeliai ar laidai, kurių įtampa didesnė kaip 60 V, negali būti tiesiami viename vamzdyje, latake, ar uždareme statybinės konstrukcijos kanale. Tiesti kartu (viename kanale, latake ir pan.) būtų galima tik tada, kai jie atskiriami EI 30 atsparumo ugniai iššūkimais pertvaromis, pagamintomis iš ne žemesnės kaip A2 degumo klasės statybos produktų. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos spindulių ir sujungimo linijų apsaugai nuo elektromagnetinės indukcijos turi būti naudojami ekranuoti laidai ir kabeliai. Ekranavimo elementai turi būti įžeminami.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos) kabeliai turi būti apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pažeidimo. Tokių sistemų kabeliai nuo tiesioginio ugnies poveikio turi būti apsaugoti ne mažesnio kaip EI 60 atsparumo ugniai atitvarinėmis konstrukcijomis arba tam tikslui naudojami specialūs ugniai atsparūs kabeliai, kurie užtikrintų tokių sistemų darbą ne trumpiau kaip 60 min. gaisro metu.

Elektros laidų degumo klasė pastate, išskyrus laiptinę, turi būti numatoma ne žemesnė kaip Cca, laiptinėse – ne žemesnės kaip Bca1, Bca2 degumo klasės.

13. APSAUGOS NUO ŽAIBO SISTEMA

Žaibosauga turi būti įrengiama vadovaujantis LST EN 62305, LST EN 62561, STR 2.01.06:2009 reikalavimais ir kitomis Lietuvoje galiojančias normomis.

Jeigu žaibo ėmiklis yra iš atskirų horizontalių lynų ar vieno lyno, kiekvieno lyno gale įrengiama bent po vieną įžeminimo laidininką.

Jeigu žaibo ėmiklis yra tinklinis, įrengtas virš saugomo nuo žaibo statinio (toliau – saugomo statinio), tai ant kiekvienos tinklinio žaibo ėmiklio atramos įrengiama bent po vieną įžeminimo laidininką. Tinklinio žaibo ėmiklio įžeminimo laidininkų turi būti ne mažiau kaip du. Įžeminimo laidininkai turi būti įrengti ant dviejų skirtingų statinio sienų.

Įžeminimo laidininkų medžiagos, forma ir matmenys parenkami pagal LST EN 62305-3.

Neizoliuoti įžeminimo laidininkai nuo saugomo statinio tiesiami tokiais būdais:

- jeigu siena yra iš A1, A2, B, C degumo klasės statybos produktų, tai įžeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos išorės arba sienoje;
- jeigu siena yra iš D, E, F degumo klasės statybos produktų ir įžeminimo laidininkų pakilusi temperatūra sukelia jai pavojų, tai įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad atstumas tarp jų ir saugomo statinio būtų 0,1 m. įžeminimo laidininkų tvirtinimo smeigės gali liestis su siena.

Suvirinimo vietos žemėje turi būti padengtos gruntu ir antikorozine pasta. Įžeminimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti.

14. REIKALAVIMAI SKLYPUI

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti prie pastato turi būti numatytas kelias ne toliau kaip 25 metrų atstumu.

Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti kelių plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne mažesnis kaip 4,5 m.

Privažiuoti prie pastato, gaisrinio hidranto turi būti naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvės ir keliai, įvairių tipų eismo zonos ir aikštės, atitinkančios teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pritaikytos kelio dangos.

Išlipimas ant stogo numatomas iš laiptinių stacionariosiomis kopėčiomis pro ne mažesnius kaip 0,6×0,8 m liukus. Taip pat išlipimas galimas ir iš patalpų pro stoglangius.

Taip pat ant stogo įrengta ne žemesnė kaip 0,6 m tvorelė.

Aikštelės ir keliai gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti turi būti visada laisvi, tam užtikrinti projektuojami specialūs ženklai ir aptvarai (iki 20 cm aukščio).

Tarp pastato ir važiuojamosios dalies, skirtos gaisrinių automobilinių statymui, neturi būti statomos kliūtys.

15. KITI REIKALAVIMAI









Priešgaisrinės pertvaros, skiriančios patalpas su kabamosiomis lubomis, turi atskirti erdvę tarp patalpų su kabamosiomis lubomis ir perdangos (stogo). Erdvėje virš kabamųjų lubų negalima tiesti vamzdinių ir kanalų, skirtų sprogimui ar gaisrui pavojingoms medžiagoms tiekti.

21.537765(1)-TP-GS-PU	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	11	12	0

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Laiptinėje **draudžiama** įrengti bet kokios kitos paskirties patalpas, pramoninį dujotiekį ir garotiekį, degių skysčių vamzdžius, tranzitinius elektros kabelius, elektros kabelius ir laidus (išskyrus elektros instaliaciją laiptinėms ir koridoriams apšviesti, elektros apskaitos skydelius), krovinius liftus ir išėjimus iš jų, šiuokščių šalinimo vamzdžius, taip pat įrenginius, sienos plokštumoje išsikišančius žemiau kaip 2,2 m nuo laiptų aikštelių ir jų pakopų.

Liftų valdymas, kilus gaisrui, turi būti įrengiamas vadovaujantis LST EN 81-73 serijos standartų reikalavimais.

Nr	Žymėjimas	Laida	Projekto dalies pavadinimas	Projekto dalies vadovas	Parašas
1	21.537765(1)-TP -BD	0	Bendroji dalis	K. Bakanauskas	
2	21.537765(1)-TP -SP	0	Sklypo sutvarkymo dalis	K. Bakanauskas	
3	21.537765(1)-TP -SA	0	Architektūros dalis	K. Bakanauskas	
4	21.537765(1)-TP -GS	0	Gaisrinės saugos dalis	I.Demidova-Buizininė	
5	21.537765(1)-TP -SK	0	Konstrukcijų dalis	R. Garberis	
6	21.537765(1)-TP -E	0	Elektrotechnikos dalis	M. Gruodis	
7	21.537765(1)-TP -AS	0	Apsauginės signalizacijos dalis	M. Gruodis	
8	21.537765(1)-TP -GSS	0	Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis	M. Gruodis	
9	21.537765(1)-TP -ER	0	Elektroninių ryšių dalis	M. Gruodis	
10.	21.537765(1)-TP -PVA	0	Procesų valdymas ir automatizacijos	M. Gruodis	
11.	21.537765(1)-TP -VN	0	Vandentiekio ir nuotekų dalis	T. Cipkus	
12.	21.537765(1)-TP -ŠVOK	0	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis	T.Cipkus	
13.	21.537765(1)-TP -ŠG	0	Šilumos gamybos dalis	T.Cipkus	
14.	21.537765(1)-TP -TECH	0	Technologijos dalis	I.Staugaitis	
15.	21.537765(1)-TP -SO	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų	R. Untonas	
16.					

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Vilniaus miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, 190757755, Nėra

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

PRIDEDAMA:

Specialieji architektūros reikalavimai SARD-01-211116-00914, 2021-11-16
(Nr., data)

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra

(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

_____ m. _____ d. Nr. _____

Vilniaus miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoją

Nėra

Ryšio duomenys

El. paštas Nėra tel. Nėra mob. tel. Nėra faks. Nėra

Duomenys apie statinio projektą

Pavadinimas Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kultūros Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0041:3

Unikalus Nr. 1094-0387-7052

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Vilnius, Trakų g. 10

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Taip, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(16002)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(16002)

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senajo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė(25504), Vilniaus senamiestis(16073)

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo sprendinius. Numatant sprendinius sklype įvertinti, jog viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklinimo įrenginių ir pan.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esamas.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Esamas.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.

6. Užstatymo tipas Esamas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. **Kiti reikalavimai** Regiant projektą vadovautis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais reg. Nr. SVS-120. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas), Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16002, statusas – valstybės saugomas) vertingosios savybės. Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir Vilniaus senamiesčio pastatams būdingas apdailos medžiagas ir spalvas, darbų atlikimo technologiją. Užtikrinti naudojamų medžiagų kokybę. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimus. Užtikrinti reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Vadovautis STR „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimais.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kultūros Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0041:3

Unikalus Nr. 1094-0387-7010

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Vilnius, Trakų g. 10

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Taip, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(16002)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(16002)

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė(25504), Vilniaus senamiestis(16073)

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. **Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo sprendinius. Numatant sprendinius sklype įvertinti, jog viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklavimo įrenginių ir pan.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esamas.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Esamas.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.

6. Užstatymo tipas Esamas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. **Kiti reikalavimai** Regiant projektą vadovautis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais reg. Nr. SVS-120. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas), Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16002, statusas – valstybės saugomas) vertingosios savybės. Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir Vilniaus senamiesčio pastatams būdingas apdailos medžiagas ir spalvas, darbų atlikimo technologiją. Užtikrinti naudojamų medžiagų kokybę. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimus. Užtikrinti reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Vadovautis STR „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimais.

Duomenys apie statinį:

Statybos rūšis Statinio kapitalinis remontas

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Kultūros Būsima paskirtis Nėra

Kategorija Ypatingas Būsima kategorija Nėra

Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 0101/0041:3

Unikalus Nr. 1094-0387-7022

Adresas (-ai) (jei suteiktas) Vilnius, Trakų g. 10

Saugoma teritorija Ne

Kultūros paveldo objekto teritorija Ne

Kultūros paveldo vietovė Ne

Kultūros paveldo statinys Taip, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(16002)

Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Taip, Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai(16002)

Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Taip, Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė(25504), Vilniaus senamiestis(16073)

Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

1. **Žemės sklypo tvarkymas** (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės, automobilių stovėjimo vietos ir kita) Parengti žemės sklypo sutvarkymo sprendinius. Numatant sprendinius sklype įvertinti, jog viešųjų erdvių judėjimo traktuose, šaligatviuose, pėsčiųjų ir dviračių takuose negali būti judėjimui kliudančių elementų – patekimams į patalpas reikalingų laiptų, pandusų, taip pat atramų, ženklavimo įrenginių ir pan.

2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Esamas.

3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų skaičius Esamas.

4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Esamas.

5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Esamas.

6. Užstatymo tipas Esamas.

7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Esamas.

8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Esamas.

9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra

10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra

11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Nėra

12. **Kiti reikalavimai** Regiant projektą vadovautis specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais reg. Nr. SVS-120. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas), Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16002, statusas – valstybės saugomas) vertingosios savybės. Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir Vilniaus senamiesčio pastatams būdingas apdailos medžiagas ir spalvas, darbų atlikimo technologiją. Užtikrinti naudojamų medžiagų kokybę. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimus. Užtikrinti reikalavimus, keliamus žmonėms su negalia (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“). Vadovautis STR „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimais.

13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja 5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.

14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos formos punktuose.

15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.

Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė

(išdavusio asmens pareigos)

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Suformuota: 2021 m. lapkričio 15 d. 07:46

Suformavo: Administratorė - sekretorė Aušra Lapienė

Siunčiamasis dokumentas

Registracijos duomenys		
Būsena	Registruota	
Registracijos numeris	SVS-120	
Registracijos data	2021-11-15	
Procesas	templ.snakeProcess.default	
Registras	SVS: Išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinių apsaugos reglamentų) registras	
Byla (-os)	2021: 12.102-V: Išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinių apsaugos reglamentų) registras SVS	
Elektroninis dokumentas	Taip	
Registratorius (-iai)	Administratorė - sekretorė Aušra Lapienė	
Dokumento duomenys		
Siuntėjai	Vilniaus teritorinis skyrius	
Gavėjai	Aurelija Šlepikaitė	
Dokumentą parengė	Vyriausioji specialistė Viltė Drėmaitė	
Dokumentą pasirašė	Vyriausioji specialistė Viltė Drėmaitė	
Dokumentą vizavo	Vedėja Gerda Ožiūnaitė	
Dokumentą tvirtino		
Antraštė	D-065087 SPR TRAKŲ G. 10 KAPITALINIS REMONTAS	
Dokumento rūšis	Raštas	
Tekstas		
Pastaba		
Lapų skaičius	4	
Priedų lapų sk.		
Siuntimo būdas	Elektroniniu paštu	
Siuntimo žyma		
Kultūros vertybės	[KVRGSOject [elemName=kvrObject, attributes={addressCityId=24179592-3DF2-42E6-B51C-386010FCDD29, eid=vkPkjwfGsy, addressMunicipalityId=B7D7E51D-1E0D-4907-8829-E5CBC04330B2, address=Vilniaus miesto sav., Trakų g., 10 , pmkCode=AtV1032, sort=D105F647-1047-4216-8BDC-ACC0C1EBFE65, title=Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai, type=277E70FB-322C-45D8-8B40-A85412A817C5, mcCode=16002, addressStreetId=A969939D-4736-4545-8F04-066AF88B0380, addressBuildingNr=10, addressStreet=Trakų g., kvkCode=S798 , addressMunicipality=Vilniaus miesto sav., isRegistered=true, subType=5C09A68F-0976-4D34-86C1-0D97F1630C9A}]]	
KVR neregistruotas objektas	[]	
Bylos numeris		
Proceso numeris		
Bylos šalys		
Teismo ar ikiteisminio tyrimo bylos kuratorius		
Projektas		
ADOC		
1V_473_Traku_10_kapitalinis_SPR.adoc		
1V_473_Traku_10_kapitalinis_SPR.pdf		
Priedai		
Pridedami dokumentai		
Pasibaigę darbai		
Vedėja Gerda Ožiūnaitė	2021-11-12 15:42:30	Teigiamai vizuota versija 1.0. Pastabos:
Vyriausioji specialistė Viltė Drėmaitė	2021-11-13 14:35:19	Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:

Administratorė - sekretorė Aušra Lapienė	2021-11-15 07:45:58	Registruotas dokumentas: SVS: Išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinių apsaugos reglamentų) registras 2021: 12.102-V: Išduotų specialiųjų paveldosaugos reikalavimų (laikinių apsaugos reglamentų) registras SVS
--	---------------------	---

Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų
turinio ir išdavimo tvarkos aprašo priedas

(Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų forma)

TVIRTINU _____

(parašas)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos

Vilniaus teritorinio skyriaus vedėja
(pareigų pavadinimas)

Gerda Ožiūnaitė
(vardas ir pavardė)

(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2021 m. _____ d. Nr. _____

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
(teritorinio padalinio pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas:

Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas. Projektiniai pasiūlymai.

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo:

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, juridinio asmens kodas 190757755, Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius, tel. (8 5) 2618520.

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas): kapitalinis remontas.

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.:

Žemės sklypas, adresu Vilnius, Trakų g. 10, kadastro Nr.: 0101/0041:3, unikalus Nr.: 0101-0057-0040; pastatas – biblioteka, adresu Vilnius, Trakų g. 10, unikalus Nr.: 1094-0387-7010, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros, žymėjimas plane – 1C3p; pastatas – biblioteka, adresu Vilnius, Trakų g. 10, unikalus Nr.: 1094-0387-7022, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros, žymėjimas plane – 2C2p; pastatas – biblioteka, adresu Vilnius, Trakų g. 10, unikalus Nr.: 1094-0387-7052, pagrindinė naudojimo paskirtis – kultūros, žymėjimas plane – 5C2p.

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių

registre):

Pastatai, adresu Vilnius, Trakų g. 10, kurių unikalūs Nr. yra 1094-0387-7010, 1094-0387-7022 ir 1094-0387-7052 yra nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16002, statusas – valstybės saugomas) – teritorijoje, pastatas, kurio unikalūs Nr. 1094-0387-7010, yra Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų dalis; pastatas, kurio unikalūs Nr. 1094-0387-7022, yra teritorijoje esantis vertingų savybių požymių turintis objektas – arklidės pastatas; pastatas, kurio unikalūs Nr. 1094-0387-7052, yra toje pačioje vietoje kaip ir teritorijos vertingoji savybė – pastato vieta. Visi pastatai yra Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) teritorijose.

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

Vadovautis:

-Kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/>);

-Galiojančiu Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais;

-Galiojančiu Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktu su priedais;

-Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16002, statusas – valstybės saugomas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2019-03-25 aktu Nr. KPD-AV-1384 su priedais;

-Vilniaus senamiesčio – kultūros paminklo (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 16073, buvęs U1P) – apsaugos specialiuoju planu – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, 2010-10-18, Nr. IV-512);

-Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamento (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003-12-23 įsakymu Nr. IV-490) reikalavimais;

-Vilniaus senamiesčio regeneravimo projekto koncepcija ir sklypų planu (patvirtinta Vilniaus miesto valdybos 1995 m. kovo 23 d. potvarkiu Nr. 775V);

-Palėpių ir stoglangių įrengimo Vilniaus senamiesčio pastatuose rekomendacijomis (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. I-651; TAR, 2012-06-20, Nr. 01396);

-Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijomis (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. I-652; TAR, 2012-06-20, Nr. 01395);

-Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. gruodžio 22 d. Nr. I-733);

-Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240);

-Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. birželio 6 d. XIII-2166) V skyriaus pirmo skirsnio nuostatomis;

-PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. IV-538);

-PTR 3.03.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. IV-158);

-STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738).

1. Parengtas projektas (projektai) turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamentų (PTR) ir Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus bei nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Tvarkomieji paveldosaugos darbai projektuojami rengiant tvarkybos darbų projektą, tvarkomieji statybos darbai – tvarkomųjų statybos darbų projektą.

2. Planuojamais darbais negali būti pažeistos ar pakeistos Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16073, statusas – paminklas), Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 25504, statusas – valstybės saugomas), Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16002, statusas – valstybės saugomas) vertingosios savybės.

3. Projekto sprendiniuose taikyti objektui ir Vilniaus senamiesčio pastatams būdingas apdailos medžiagas, darbų atlikimo technologiją. Sprendiniai privalo būti pagrįsti taikomųjų tyrimų duomenimis ir rekomendacijomis, nepažeisti vertingų eksterjero ir interjero dekorų elementų (polichromijos, lipdinių ir pan.), saugomų autentiškų konstrukcinių elementų. Jei planuojama įrengti stiklines priešgaisrines ar kitas pertvaras vietose, kuriose yra saugomo ir / ar saugotino polichrominio dekorų – detalizuotų jų įrengimo sprendinius, užtikrinant dekorų apsaugą. Techniniame projekte detalizuoti sprendinius, jei naujai projektuojami elementai, inžineriniai tinklai projektuojami greta vertingų interjero dekorų elementų (polichromijos, lipdinių ir pan.) ir / ar konstrukcinių elementų (skliautinių lubų ir pan.).

4. Žemės judinimo darbų vietose būtini archeologiniai tyrimai (žr. PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“).

5. Jei atliekant darbus bus aptikta archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, darbai stabdomi, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.).

6. Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, atlikti tokio statinio projekto vykdymo priežiūrą turi teisę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23¹ str. 11 d. nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, šio įstatymo nustatyta tvarka įgiję teisę vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektavimui ar tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrai.

7. Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio, kito ypatingojo ar neypatingojo statinio, esančio kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros paveldo vietovėje, tvarkomiesiems statybos darbams, tokio statinio ekspertizei, tokio statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir jame nustatytus reikalavimus atitinkantys atestuoti architektai ir statybos inžinieriai.

8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 23 str. 8 d., iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo dienos kultūros ministro nustatyta tvarka turi būti atlikta šių darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė ir statinio projekto ekspertizė – aplinkos ministro ir kultūros ministro nustatytais atvejais ir tvarka. Projektas turi būti pataisytas pagal šių ekspertizių aktų privalomas pastabas prieš išduodant statybą leidžiantį dokumentą. Statybą leidžiantis dokumentas atlikti kultūros paveldo statinio tvarkomuosius statybos darbus išduodamas, kai toks projektas neprieštarauja paveldosaugos reikalavimams ir jam pritaria Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybės atstovai.

PASTABA:

Bet kokie esminiai pataisymai specialiuosiuose paveldosaugos reikalavimuose negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl jų pripažinimo netekusiu galios ir užpildo prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:

Viltė Drėmaitė

Vardas, pavardė

parašas

Vyriausioji specialistė

pareigų pavadinimas

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 188692688, Šnipiškių g. 3, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	D-065087 SPR TRAKŲ G. 10 KAPITALINIS REMONTAS
Dokumento registracijos data ir numeris	–
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gerda Ožiūnaitė, Vedėja, Vilniaus teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	GERDA,OŽIŪNAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-12 15:42:16 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-31 21:39:43 – 2023-05-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Viltė Drėmaitė, Vyriausioji specialistė, Vilniaus teritorinis skyrius
Sertifikatas išduotas	VILTĖ DRĖMAITĖ, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-11-13 14:35:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-11-13 14:35:19 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-08-24 14:41:55 – 2024-08-23 14:41:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	–
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.51
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Registravimo data“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Dokumento registracijos Nr.“ turi būti nurodytas Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-11-15 01:25:49)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-11-15 01:25:49 Dokumentų valdymo sistema Avilys

PATVIRTINTA
UAB „Vilniaus vandenys“
2019-11-25 Nr. SD-3543

VĮ „Lietuvos Paminklai“
paminklai@paminklai.lt

Į 2019-06-07

Nr. (1.16-4) 1-49

DĖL VANDENS TIEKIMO GAISRŲ GESINIMUI

Atsakydami į Jūsų raštą dėl gaisro gesinimo užtikrinimo Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus g. bibliotekos pastatams adresais Trakų g. 10, Vilnius, ir Trakų g. 12, Vilnius, informuojame, kad remiantis techninės komisijos 2019 m. rugsėjo 26 d. protokolu Nr. PER-KT-55 buvo priimtas sprendimas, kad UAB „Vilniaus vandenys“ užtikrins 25,4 l/s vandens kiekį lauko ir vidaus gaisrų gesinimui.

Naujų klientų prijungimo skyriaus vadovė

Justina Rymė

V. Kvedaravičienė

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
01517 Vilnius

Tel. 1889
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registru centras Registro tvarkytojas



Vilniaus vandenys


Vilniaus šilumos tinklai

 TVIRTINU:
 Perdavimo tinklo direktorius

 Algimantas Sadauskas
 2021 m. liepos 20 d.

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr.
21135

Galioja iki 2026 m. liepos 20 d.

1. Objekto pavadinimas, adresas:

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatai (bibliotekos pastato korpusas 2.2 - unikalus nr. 1094-0387-7010; bibliotekos pastato korpusas 2.3 - unikalus nr. 1094-0387-7022; bibliotekos pastato korpusas 2.5 - unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilnius

2. Užsakovas, statytojas:

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka įm. k. 190757755 Trakų g. 10, LT-01132 Vilnius

3. Prijungimo taškas:

Esami Ø133 mm. šilumos tiekimo tinklai pastato Trakų g. 10 techniniame koridoriuje.

4. Slėgis prijungimo taške:

		Šildymo sezono metu	Ne šildymo sezono metu	Dimensija
4.1.	Slėgis paduodamoje linijoje prijungimo taške	0,58-0,72	0,75-1,09	MPa
4.2.	Slėgis grįžtamoje linijoje prijungimo taške	0,31-0,41	0,45-0,63	MPa
4.3.	Slėgių skirtumas	0,21-0,38	0,21-0,57	MPa

5. Skaičiuotinas šilumos tinklų temperatūrinis grafikas prijungimo taške:

5.1.	Tiekiamo šilumnešio temperatūra	115	°C;
5.2.	Grąžinamo šilumnešio temperatūra	60	°C;

6. Projektuojamo objekto šilumos poreikiai:

		Esami šilumos poreikiai	Nauji šilumos poreikiai	
6.1.	Bendras šilumos poreikis	0,245	0,343	MW;
6.2.	Poreikis šildymui	0,245	0,192	MW;
6.3.	Poreikis karštam vandeniui	0,000	0,060	MW;
6.4.	Poreikis vėdinimui	0,000	0,091	MW;
6.5.	Poreikis technologijai	-	-	MW;

7. Užsakovas (statytojas) privalo suprojektuoti:

- 7.1. Šilumos punktą pagal nepriklausomą schemą korpusų A, B, C vidaus šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui (pastato šilumos punktas ir vidaus šildymo sistemos turi būti pritaikytos dirbti prie 115/60 ir 65/45 (ateities perspektyvoje) temperatūrinių grafikų), demontuojant esamus šilumos punktus Nr. 1 ir Nr. 3 Trakų g. 10 bei demontuojant esamus Ø89 mm., Ø133 mm. šilumos tiekimo tinklus pastato Trakų g. 10 techniniame koridoriuje.
- 7.2. Įvadinę šilumos energijos apskaitą ir šildymo, vėdinimo (jei pildoma termofikatu) sistemų papildymo skaitiklį bei šalto vandens apskaitą prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį su duomenų nuskaitymu.

8. Užsakovas (statytojas) privalo pastatyti:

- 8.1. Šilumos punktą pagal nepriklausomą schemą korpusų A, B, C vidaus šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui (pastato šilumos punktas ir vidaus šildymo sistemos turi būti pritaikytos dirbti prie 115/60 ir 65/45 (ateities perspektyvoje) temperatūrinių grafikų), demontuojant esamus šilumos punktus Nr. 1 ir Nr. 3 Trakų g. 10 bei demontuojant esamus Ø89 mm., Ø133 mm. šilumos tiekimo tinklus pastato Trakų g. 10 techniniame koridoriuje.
- 8.2. Šilumos tiekėjo sumontuotos įvadinės šilumos energijos apskaitos ir šildymo, vėdinimo (jei pildoma termofikatu) sistemų papildymo skaitiklio (su duomenų nuskaitymo galimybe) prijungimą prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.
- 8.3. Šalto vandens apskaitą prieš karšto vandens ruošimo šilumokaitį su duomenų nuskaitymu ir prijungti prie esamos šilumos tiekėjo duomenų perdavimo - nuskaitymo sistemos.

9. Reikalavimai projektavimui, statybai ir medžiagoms:

9.1. Reikalavimai šilumos punktui:

- 9.1.1. Įrengti termofikacinio vandens kiekio ribotuvą.
- 9.1.2. Projektinės termofikacinio vandens temperatūros reikalavimai šilumos punktui:
- 9.1.2.1. Gražinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant dviem pakopoms, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 25 °C;
- 9.1.2.2. Gražinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai pakopai, naudojimo metu - ne aukštesnė kaip 30 °C be recirkuliacijos kontūro, ir ne aukštesnė kaip 45 °C esant recirkuliacijai;
- 9.1.2.3. Gražinamo į CŠT iš karšto vandens šildytuvo, esant vienai ar dviem pakopoms su recirkuliacija, budėjimo režime ne aukštesnė kaip 45 °C;
- 9.1.2.4. Gražinamo į CŠT iš šildymo/vėdinimo sistemos šildytuvo - ne daugiau kaip 5 °C aukštesnė už šilumnešio, grįžtančio iš šildymo/vėdinimo sistemos.
- 9.1.3. Vėdinimo kontūre naudojant glikolį, projekte turi būti tiksliai nurodytas glikolio tipas (markė), kuris bus panaudotas pastato vidaus kontūruose ir pateiktas glikolio saugos lapas. Jis neturi būti chemiškai agresyvus pagrindinio šilumokaičio korpusui ir lydmetaliui. Projekto atskirame skyriuje numatyti priemonės apsaugančias nuo glikolio patekimo į karšto vandens tiekimo sistemą ir termofikacinio vandens tinklą.
- 9.1.4. Glikoliais užpildytas vėdinimo kontūras jungiamas per šilumokaičius, kad sudarytų tarpinį kontūrą arba naudoti dvigubas sienes turinčius šilumokaičius. Slėgis tarpiniame kontūre turi būti mažesnis nei šilumos tiekimo sistemoje. Šilumnešio kokybė tarpiniame kontūre turi būti tikrinama.
- 9.1.5. Šilumos punktas turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad ne šildymo sezono metu karšto vandens gamyba vartotojo pusėje būtų užtikrinama pagal teisės aktų reikalavimus, kai šilumos tiekėjo pusėje termofikacinio vandens T1 temperatūra nuo 60 °C iki 70 °C.

10. Kiti reikalavimai:

- 10.1. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams iki statybos pradžios:
- 10.1.1. Pastato šilumos punkto bei šildymo, vėdinimo ir karšto vandens ruošimo sistemų projektus *.pdf formatu (failus siųsti el. paštu info@chc.lt).
- 10.2. Projektas turi būti suderintas su trečiosiomis šalimis.
- 10.3. Pateikti AB Vilniaus šilumos tinklams užbaigus statybos darbus:
- 10.3.1. Prašymą dėl šilumos punkto patikrinimo, šilumos pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir apskaitos įrengimo (kreiptis vienu prašymu), tuo pačiu iškviečiant AB Vilniaus

šilumos tinklų atstovą išduotų prisijungimo sąlygų įvykdymo patikrinimui. Prie prašymo turi būti pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos, statybos užbaigimo akto, šilumos punkto(ų) parengties akto(ų) bei atsakingo asmens paskyrimo kopijos.

10.4. Prisijungimą prie veikiančių šilumos tinklų vykdyti ne šildymo sezono metu.

10.5. Per du metus nuo šių techninių (projektavimo) sąlygų išdavimo datos negavus statybą leidžiančio dokumento, būtina kreiptis į šilumos tiekėją dėl techninių (projektavimo) sąlygų patikslinimo.

Rengė: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus inžinierius Laurynas Ramanauskas



(parašas)

Tikrino: Tinklo plėtros ir eksploatacijos skyriaus vadovas Vladas Kęstutis Nekrašas




(parašas)

Sąlygas gavau:

(Statytojo (užsakovo)- fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens pavadinimas)

(parašas)

(data)

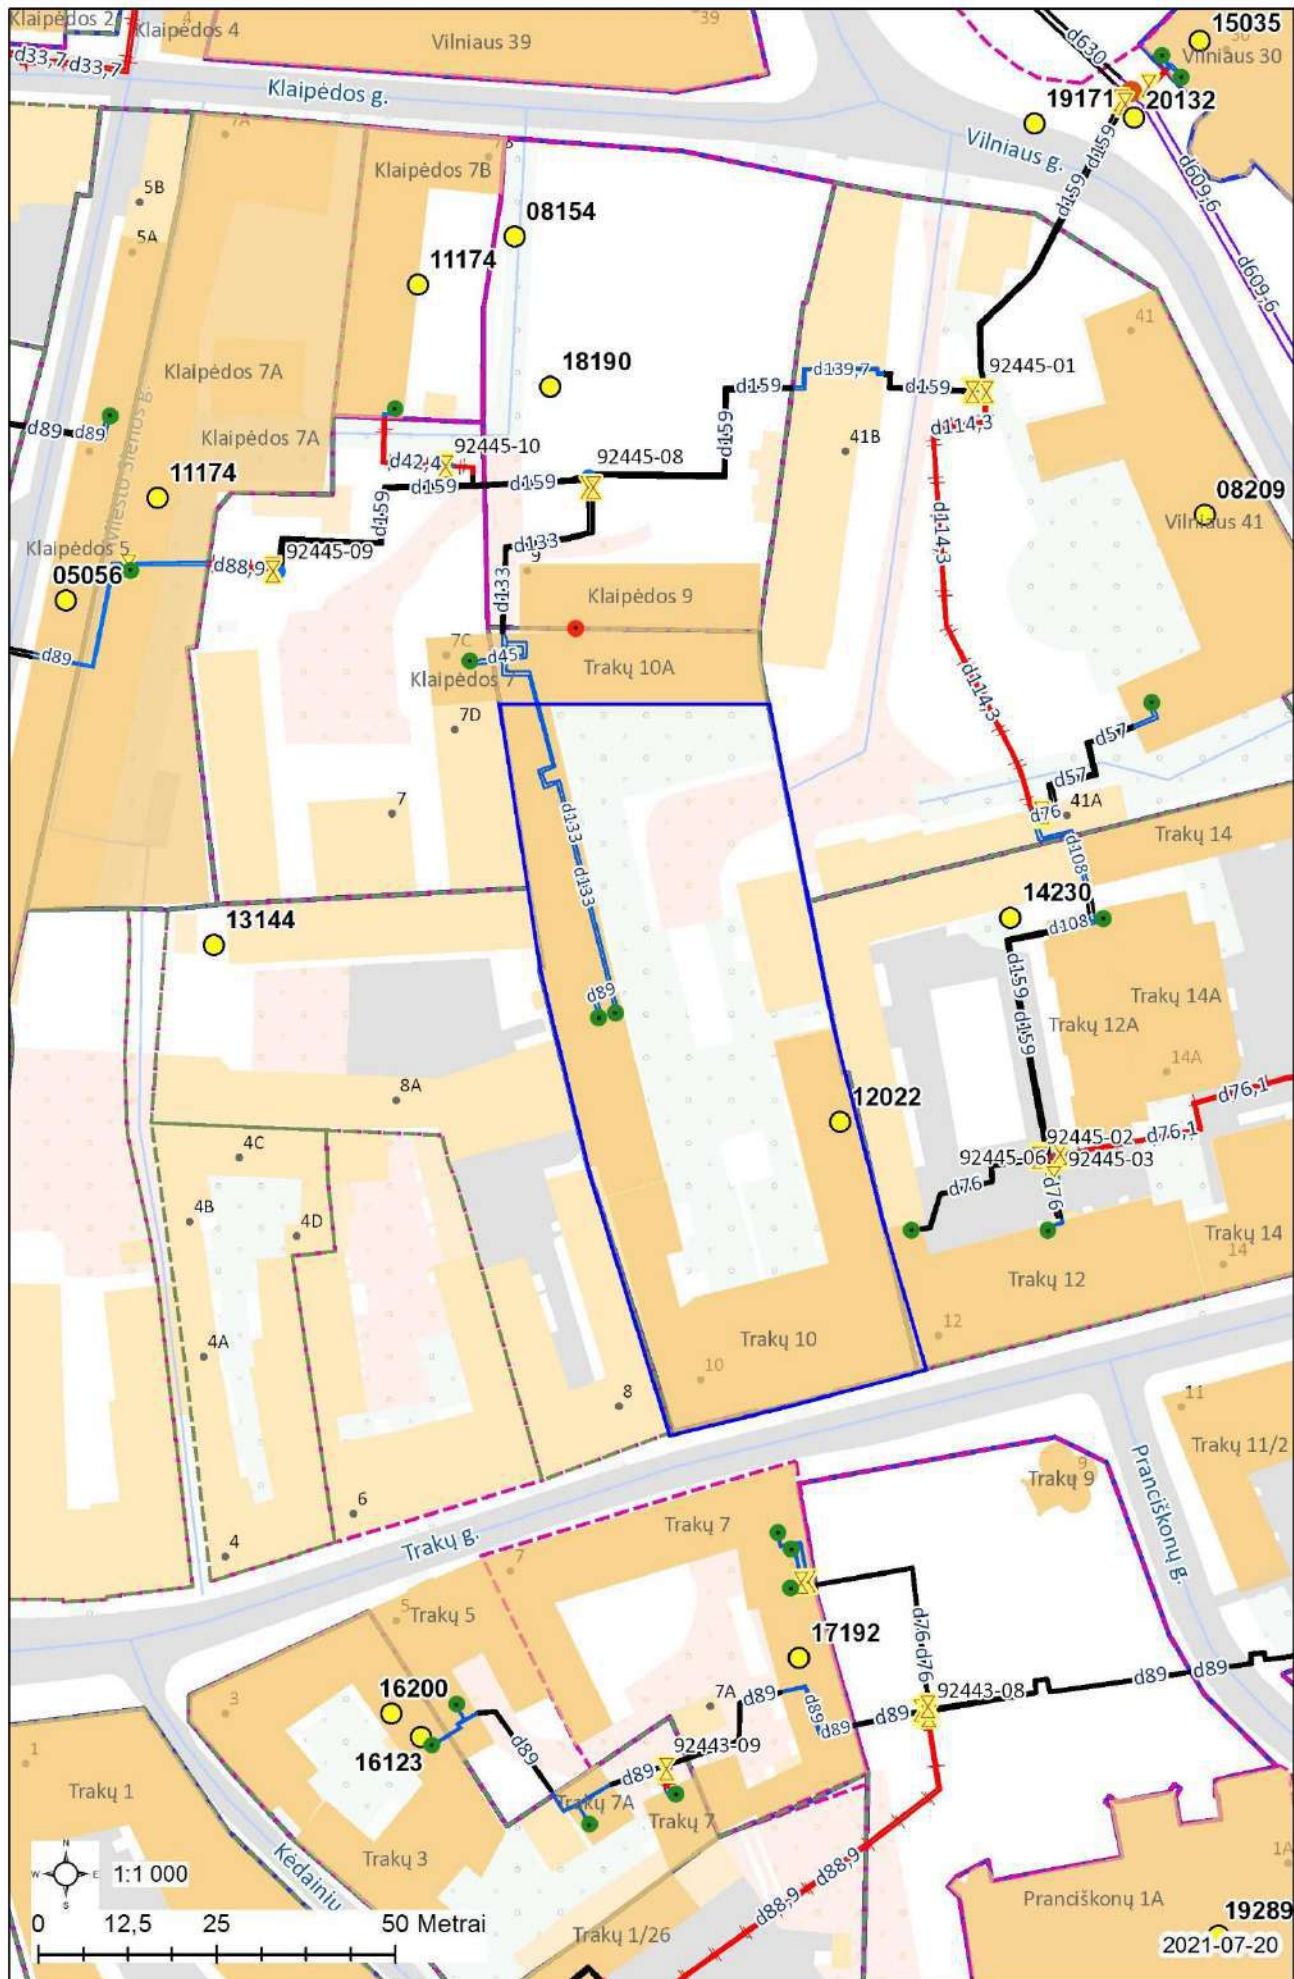

Atmintinė objektų vystytojams ir projektų rengėjams dėl šilumos punktų pastatuose su žemų temperatūrų šildymo sistemomis

AB Vilniaus šilumos tinklai Vadovų taryba patvirtino strateginį sprendimą naujose miesto plėtros teritorijose vystyti žemų temperatūrų šilumos tiekimo tinklus (kaip pvz. Pilaitė, Bajorai, Pavilnionys ir pan.), o veikiančio tinklo zonoje vystytojams rekomenduoti naujuose pastatuose įrengti žemų temperatūrų šildymo sistemas. Vadovaujantis šia strategine nuostata, naujose miesto plėtros teritorijose būtų vystomi šilumos tiekimo tinklai pritaikyti veikti temperatūrų grafiku 65/45 °C. Tokiu atveju, pastatų vidaus šildymo sistemos turėtų būti projektuojamos ne aukštesniam nei 60/40 °C temperatūrų grafikui. Kiekvienas naujas statybos objektas vertinamas individualiai ir informacija pateikiama jam išduodamosė prisijungimo (projektavimo) sąlygose.

Žemų temperatūrų šilumos tiekimo tinklai būtų pritaikyti tiekiamo vandens temperatūros padidinimui iki 75 °C dėl temperatūrinio šoko sukėlimo karšto vandens sistemos dezinfekcijos metu. Toks temperatūros pakėlimas yra reikalingas dėl Higienos normų reikalavimų tenkinimo.

Naujose miesto plėtros teritorijose statomų pastatų šilumos punktas yra skaičiuojamas 65/45 °C šilumos tiekimo tinklų darbo režimui ir įvertinama galimybė veikti terminio šoko (75 °C) sąlygomis.

Jau veikiančių šilumos tiekimo tinklų zonoje naujai statomų pastatų šilumos punktų įranga yra skaičiuojama 115/60 °C temperatūrų šilumos tiekimo tinklų darbo grafikui. Šiuo atveju turėtų būti įvertinta ir šilumos punkto darbo galimybė tiekiamo vandens temperatūrai pažemėjus 5 °C. Pastatų vidaus šildymo sistemos turėtų būti projektuojamos ne aukštesniam nei 60/40 °C temperatūrų grafikui.

Toks temperatūrinių grafikų pasirinkimas sudarys sąlygas ateityje palaipsniui visų šilumos tiekimo tinklų apimtyje pereiti prie žemų (4 ir aukštesnės kartos) temperatūrų darbo režimo. Pastato arba jo šildymo sistemos nusidėvėjimo laikotarpis siekia 50 ar dar daugiau metų, todėl labai svarbu įrengti žemų šilumos nešiklio temperatūrų šildymo sistemas. Šilumos punktų nusidėvėjimo laikotarpis yra 15 metų, todėl šilumos punktui susidėvėjus jis galėtų būti keičiamas šilumos punktu pritaikytu šilumą pastatui tiekti iš žemų temperatūrų tinklo.

Tokia, trumpesnį nusidėvėjimo laiką turinčių šilumos tiekimo sistemos elementų pakeitimo taktika, leistų padidinti šilumos tiekimo sistemos transformacijos lankstumą ir didinti šilumos tiekimo efektyvumą, mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą į aplinką ir mažinti šilumos kainą vartotojams.

AB Vilniaus šilumos tinklai

KOKYBĖS SERTIFIKATAS

2018 04 12

Prekė – *PROPILENGLIKOLIS USP*

Kilmės šalis - *Belgija*

Pakavimas –

Pagaminimo data –

Galioja – *2 metai*

Gamintojo Partijos Nr. –

Rodikliai	Kiekiai
Propilenglikolio masės dalis, %	35%
Dipropilenglikolio masės dalis, %	0,01
Monoetilenglikolio masės dalis, %	0,00
Dietilenglikolis, %	0,00
Vanduo	65%
Spalva, APHA	2
Specifinis svoris, 25°C	1,012
Lūžio rodiklis, n/20d	1,4329
Neutralizacijos skaičius, perskaičiavus į KOH, mg/g	0,0014
Rūgštingumas (perskaičiavus į CH ₃ COOH), %	0,0001
Sulfatinių pelenų masės dalis, mg/kg	3,75
Chloridų masės dalis, mg/kg	0,02
Sulfatų masės dalis, mg/kg	0,05
Distiliacijos diapazonas	atitinka
Oksiduojančių medžiagų masės dalis	atitinka
Redukuojančių medžiagų masės dalis	atitinka
Lakių organinių medžiagų masės dalis	atitinka
Sunkiųjų metalų masės dalis, mg/kg	0
Geležies masės dalis, mg/kg	0,04
Arseno masės dalis, mg/kg	0,0
Švino masės dalis, mg/kg	0
Kadmio masės dalis, mg/kg	0,0
Gyvsidabrio masės dalis, mg/kg	0,0
Kristalizacijos temperatūra °C	18,0°C

Atitinka gamintojo išduotą kokybės sertifikatą.

Galioja be parašo

	Saugos duomenų lapas Nr. NO-009 (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) PROPILENGLIKOLIS	1 lapas iš 4 lapų Pildymo data: 2007-11-22 Paskutinio peržiūrėjimo data: 2010-01-27
--	--	---

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / PREPARATO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS

Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas: PROPILENGLIKOLIS

Kiti pavadinimai (sinonimai): propan-1,2-diolis, monopropilenglikolis, 1,2-dihidroksipropanas.

Paskirtis: naudojamas cheminėse technologijose, įvairios paskirtie aušinimo skysčių gamybai, dažų gamybai, kosmetikos gaminių ingredientas (INCI pavadinimas: PROPYLENE GLYCOL), farmacijoje (Ph. Eur. pavadinimas: *propylenglycolum*), maisto (E 1520) ir pašarų (E 490) priedas.

Tiekėjas: UAB "Media auto"

Adresas: Kęstučio g. 1C, LT-25124, Lentvaris, Trakų raj.

Telefonas: +370 655 68447,

El. paštas: mediaauto.dd@gmail.com

Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: mediaauto.dd@gmail.com

Telefonas skubiai informacijai suteikti: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas (8 5) 236 20 52

2. GALIMI PAVOJAI

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: neklasifikuojamas kaip degus, tačiau gali užsidegti nuo atviros liepsnos. Dėl mažo garavimo greičio praktiškai nesproguos. Šildant garavimas intensyvėja. Ypač garavimas intensyvus šildant virš 100°C temperatūroje. Garai sunkesni už orą.

Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės: neklasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga. Propilenglikolis nelakus, realiai įkvėpti garų galima tik medžiagą šildant. Ilgai kvėpuojant garais ar įkvėpus aerozolių gali prasidėti galvos skausmai. Garai gali turėti narkotinį poveikį, sukelti kosulį, švaigulį. Ilgalaikis ir pakartotinas kontaktas su oda jautriems žmonėms gali sukelti alergines reakcijas. Prarijus didesnę kiekį, galima apsinuodyti. Patekus į akis: akys gali būti sudirgintos, parausti.

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas

3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Empirinė (molekulinė) formulė: C₃H₈O₂ / CH₃CHOHCH₂OH

Molekulinė masė: 76,10

CAS Nr.	EINECS Nr.	Cheminis pavadinimas	Koncentracija (%) produkto masės	Pavojingumo simboliai	Rizikos frazės
57-55-6	200-338-0	propan-1,2-diolis	Iki 100	nėra	nėra

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar nustatius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.

Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas:

Įkvėpus: išeiti ar išnešti nukentėjusį į tyrą orą, suteikti ramybę. **Patekus ant odos:** odą plauti vandeniu.

Patekus į akis: gausiai plauti vandeniu, kreiptis pagalbos į gydytoją.

Prarijus: skalauti burną, išgerti 2-3 stiklines vandens ar pieno. Prarijus didesnę kiekį – sukelti vėmimą, kreiptis į gydytoją.

Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas: nėra.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos ar netinkamos gaisro gesinimo priemonės: smėlis, nedegus priešgaisrinis audinys, putos, putų ir angliarūgštės gesintuvai, vandens srovė. Talpas, esančias šalia gaisro židinio, vėsinti vandeniu ar vandens rūku.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: nėra

	Saugos duomenų lapas Nr. NO-009 (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) PROPILENGLIKOLIS	2 lapas iš 4 lapų Pildymo data: 2007-11-22 Paskutinio peržiūrėjimo data: 2010-01-27
--	--	---

Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos, preparato degimo metu, degimo produktai, dujos: dūmai, suodžiai ir pavojingos dujos, tame tarpe anglies monoksidas.
Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams: autonominiai kvėpavimo aparatai, nedegūs gaisrininkų rūbai

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės: pašalinti bet kokius ugnies šaltinius, gerai vėdinti patalpą. Vengti patekimo ant odos. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės: saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį.

Cheminės medžiagos, preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės: išsiliejus skysčiui, jį susėti į talpas, likučius surinkti audiniu, smėliu. pjuvenomis ir supilti į sandarų užsidarantį metalinį ar plastikinį rezervuarą. Vietas, kur buvo išsiliejęs skystis, praplauti vandeniu. Atliekų šalinimas - žiūr. 13 sk.

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: propilenglikolį naudoti pagal atitinkamos gamybos technologinį reglamentą. Vengti patekimo į akis ir ant odos.

Reikalavimai sandėliavimui: laikyti sausoje, vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Higroskopiškas - pakuotės turi būti sandariai uždarytos.

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: stiprūs oksidatoriai, reduktoriai, rūgštys.

Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei: polietileninės ar kitos plastikinės, plieninės sandariai užsidarančios talpos.

8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: HN 23:2007 duomenys

Cheminė medžiaga		Ribinis dydis						Pastabos*
		Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)		Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)		Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		
Pavadinimas	CAS Nr.	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	
Propilenglikolis	57-55-6	7	-	-	-	-	-	-

Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: apsisaugojimui nuo garų ir aerozolių turi būti naudojamos puskaukės su filtru, apsaugančiu nuo organinių garų ir dalelių A1 arba A1P2SL pagal LST EN 141: 1997 ir 143:1997, filtruojamosios puskaukės FFA1 pagal LST EN 405.

Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės iš natūralios ar kitos gumos.

Akių apsauginės priemonės: esant galimybei patekti į akis - apsauginiai akiniai.

Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): kojų apsauga – guminiai arba odiniai batai. Apsauginiai drabužiai.

Asmens higienos priemonės: nevalgyti, nerūkyti, negerti darbo vietoje. Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti rankas prieš valgį.

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė): klampus skystis.

Juslinės savybės (spalva, kvapas): bespalvis skaidrus, beveik bekvapis.

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 6,5 ÷ 7,5 (50 % tirpalo). **Virimo temperatūra, °C ar virimo temperatūros intervalas:** 186 ÷ 190.

Degumas:

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, °C:

420 **Plūpsnio temperatūra, °C:** 103.

Sprogumo ribos:

žemutinė, tūrio %: 2,6;

viršutinė, tūrio %: 12,5.

	Saugos duomenų lapas Nr. NO-009 (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) PROPILENGLIKOLIS	3 lapas iš 4 lapų Pildymo data: 2007-11-22 Paskutinio peržiūrėjimo data: 2010-01-27
--	--	---

Oksidavimosi savybės: oksiduojasi reaguodamas su stipriais oksidatoriais.

Užšalimo/lydymosi temperatūra, °C: -60

Garų slėgis, Pa: 12 (20°C temperatūroje).

Specifinė masė, tankis g/cm³: 1,036-1,039 (20°C).

Tirpumas (vandenyje, riebaluose): vandenyje tirpsta pilnai; tirpsta etanolyje, eteriye, acetone, aliejuose;

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo) log Pow: -1,41 / -0,30

Klampumas: 0,06 Pa.s (20°C temperatūroje).

Garų specifinis tankis: garai 2,6 karto sunkesni už orą.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminės reakcijos: įprastomis sąlygomis stabilus.

Vengtinios aplinkos sąlygos ir cheminės medžiagos, sukeliančios pavojingas chemines reakcijas: saugoti nuo atviros ugnies. Higroskopiškas – sorbuoja drėgmę iš oro. Nelaikyti šalia šilumos šaltinių, stiprių oksidintojų, stiprių redukuojančių medžiagų ir stiprių rūgščių.

Skilimo produktai: degimo metu susidaro dūmai, kuriuose yra suodžių, anglies monoksido ir anglies dioksido, kitų tarpinių organinių skilimo produktų.

Stabilizatorių reikmė: nėra.

Egzoterminės reakcijos galimybė: reaguojant su stipriais oksidatoriais, stipriomis rūgštimis.

Nestabilūs skilimo produktai: anglies monoksidas.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams:

Prarijus, LD₅₀ = 20000 mg/kg (žiurkės);

Per odą, LD₅₀ = 20800 mg/kg (triušiai), 22500 mg/kg (žiurkės);

Įkvėpus, LC₅₀ = duomenų nerasta.

Dirginimas: turimi duomenys leidžia neklasifikuoti kaip “dirginanti”.

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams, pasklidimas: duomenų nerasta.

Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai:

nenustatyti. **Poveikis žmonėms:** žiūr. 2 sk.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Cheminės medžiagos, preparato savybės, galinčios daryti poveikį aplinkai: neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas.

Ekotoksiškumas:

- žuvis, LC₅₀ = 51600 mg/l/96 h (*Salmo Gairdneri* / *Oncornycus Mykiss*);

- dafnijos, EC₅₀ = 34400 mg/l/48 h;

- jūros dumbliai, EC₅₀ = 92000 mg/l/72 h.

Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje: biologiškai skaidus, >70% pagal OECD metodą 301E.

Judrumas: tirpsta vandenyje, išsisklaido.

Bioakumuliacija: nenustatyta

Duomenys apie kitus poveikius: nėra.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką: nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai: nedidelių preparato atliekų kiekių šalinimui: ypatingi reikalavimai netaikomi. Atliekų kodai: 07 01 04; 07 01 99. pavojingumą lemiančių savybių nėra. Atliekas galima sudeginti. Pakuotės gali būti perdirbamos. Išplautos ir išdžiovintos daugkartinio naudojimo talpos gali būti naudojamos pakartotinai.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

RID/ADR, IMDG reikalavimai netaikomi.

	Saugos duomenų lapas Nr. NO-009 (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH) PROPILENGLIKOLIS	4 lapas iš 4 lapų Pildymo data: 2007-11-22 Paskutinio peržiūrėjimo data: 2010-01-27
--	--	---

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501,). Pakeitimai: Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517.
- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989).
- HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434
- Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503).
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 68-2381).
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055).
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29).
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1)

Informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje (pagal direktyvas 67/548/EEB, 1999/45/EB): netaikoma

16. KITA INFORMACIJA

Simboliai, nurodyti 3 skyriuje – nėra

Saugos duomenų lapo papildomi pildymo šaltiniai:

- Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), "TOXNET" tinklalapiuose.
- Propilenglikolio gamintojų parengti saugos duomenų lapai.

Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas pagal REACH reglamento reikalavimus. Sukeisti vietomis 2 ir 3 skyriai, papildyti ir patikslinti visi SDL skyriai.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių.


VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

**LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
ELEKTRONINIS SERTIFIKUOTAS IŠRAŠAS**

2020-04-08 08:22:20

PRIEIGOS RAKTAS: 26-2737108-888194

Šiuo prieigos raktu gautas išrašas yra oficialus dokumentas. Tretieji asmenys, gavę iš juridinio asmens, filialo ar atstovybės galiojantį prieigos raktą, negali reikalauti pateikti spausdinto popieriuje registro išrašo, kadangi saugiu elektroniniu parašu pasirašytas dokumentas, turi tokią pat teisinę galią kaip ir rašytinis dokumentas.

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB Maspro**
 Kodas: **303367684**
 Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
 Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
 Buveinės adresas: **Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 36**
 NTR objekto kodas: **7996-0002-9016**
 Įregistravimo data: **2014-08-11**
 Versija: **5 (2020-03-13)**
 Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra
3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis: **2896 Eur**
 Akcijų skaičius: **100 vnt.**
 Vardinių paprastųjų akcijų skaičius: **100 vnt.**
 Vardinės paprastosios akcijos nominali vertė: **28.96 Eur**

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **specializuota projektavimo veikla; konstrukcinių metalo gaminių gamyba; architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos.**

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
 Registruota: **Nuo 2014-08-11**
 5.2. Vadovas
 Registruota: **Nuo 2014-08-11**
 5.2.1. Asmuo: **IRMANTAS ALABURDA, a.k. 37903141362, direktorius**
 Paskyrimo (išrinkimo) data **2020-02-27**
 Registruota: **Nuo 2020-03-05**
Elektrėnų sav., Vievis, Kranto g. 36

6. Dalyviai:

6.1. **Akcininkas**

Registruota: Nuo 2014-08-11
Terminas: Nuo 2014-08-11

6.1.1.

Asmuo: RŪTA ALABURDIENĖ, a.k. 48303150564
Registruota: Nuo 2014-08-11
Vilnius, Birelių Sodų 12-oji g. 32

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2014-08-11
Aprašymas: Juridinio asmens vardu veikia vadovas

8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Steigimo dokumentai:

13.1

Įstatai
Dokumento data: 2020-03-05
Įregistruotas: 2020-03-10

14. Kita informacija: įrašų nėra

15. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 868405737
Elektroninio pašto adresas: numigo.direktorius@gmail.com

2020-04-08 08:22:20

Išrašas tikras, turi prima facie galią

Dokumentą paruošė:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 juridinių asmenų
registro grupės

Vyriausioji registratorė

AURELIJA BALTAKIENĖ



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI


Nr. A 1363

Kęstutis Bakanauskas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizės
vadovas**

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas

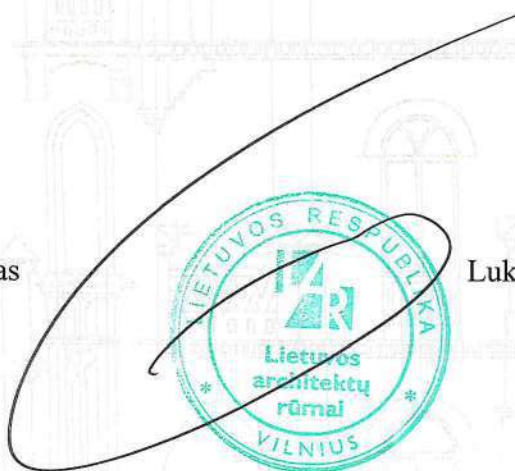

Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2016 m. rugpjūčio mėn. 25 d. posėdžio protokolas Nr. 116

2021 m. rugpjūčio mėn. 25 d. posėdžio protokolas Nr. 182



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

2020-12-08 Nr. 0718
(data)

Kęstutis Bakanauskas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektavimas.

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Simonas Kairys

(vardas ir pavardė)

(parašas)

A 0718



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37027

Rachmil Garberis

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: konstrukcijų.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

24952

Išduotas 2020 m. vasario 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. sausio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2017-04-10 Nr. 0031
(data)

Rachmil Garberis

(asmens koda [redacted])

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomieji moksliniai ir
ardomieji tyrimai – statinių konstrukcijų tyrimai

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio
paveldo inžinerinės dalies (konstrukcijų) tvarkybos darbų projektavimas

Tvarkybos darbai: konservavimas, restauravimas, remontas ir avarijos grėsmės
pašalinimas – vadovavimas tvarkybos darbams

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. V.

(parašas)

Liana Ruokytė-Jonsson

(vardas ir pavardė)

A 0031



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36152

Sonata Macijauskienė

A.k. 47210021083

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

22818

Išduotas 2019 m. vasario 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. gegužės 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.22063

Mindaugas Gruodis

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 1000 V įtampos).

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. kovo 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. birželio 6 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

19988



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2018-10-29 Nr. 0306
(data)

Mindaugas Gruodis

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui –
inžinerinių komunikacijų projektavimas

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Liana Ruokytė-Jonsson

A. V.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A 0306



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26943

Irina Demidova- Buizinienė

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: gaisrinės saugos.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

22002

Išduotas 2018 m. spalio 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2011 m. kovo 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2018-10-29 Nr. 0294
(data)

Irina Demidova-Buizininė

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

**Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui –
inžinerinių komunikacijų projektavimas**

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

Liana Ruokytė-Jonsson

(parašas)

(vardas ir pavardė)

A 0294



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.13460

Tomas Cipkus

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kiti statiniai.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos tiekimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo.

Direktorius



Robertas Encius

09118

Išduotas 2014 m. vasario 28 d.

Pirmą kartą išduotas 2003 m. gruodžio 18 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2019-06-18 Nr. 0407
(data)

Tomas Cipkus

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – inžinerinių komunikacijų projektavimas

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

(parašas)

A. V.
Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0407



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.32884

Renatas Untonas

A.k. [REDACTED]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; kiti statiniai: sporto paskirties inžineriniai statiniai, kitos paskirties statiniai.

Projekto dalis: pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

Direktorius



Robertas Encius

10092

Išduotas 2014 m. balandžio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2014 m. balandžio 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai

★★★★★

Aprašymas

Unikalus objekto kodas
16002

Pilnas pavadinimas
Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai

Adresas
Vilniaus miesto sav., Vilniaus m., Trakų g. 10

Registravimo registre data
2003-05-23

Statusas
Valstybės saugomas

Objekto reikšmingumo lygmuo yra
Regioninis

Rūšis
Nekilnojamas

Teritorijos
Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 89.00 kv. m
KVR objektas: 4176.00 kv. m

Vertybė pagal sandarą
Pavienis objektas

Seni kodai
Kodas registre iki 2005.04.19: S798
Nr. Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašo: AtV1032

Amžius
statytų XV a. - XX a. pr., rekonstruotų XVIII a. II p., XIX a., XX a. pab., restauruotų ir pritaikytų bibliotekos reikmėms 2006-2018 m.; XIX a. pab. rekonstrukcijos aut. K. Maculevičius, 1988 m. rekonstrukcijos projekto aut. E. A. Gūzas, 1989-1991 m. projekto aut. I. Bilytė, XXI a. pr. rekonstrukcijos projekto aut. I. Staniūnienė

Vertingųjų savybių pobūdis
Archeologinis (lemiantis reikšmingumą);Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas);Dailės (lemiantis reikšmingumą retas);

Vertingosios savybės

7.1.1.2. tūris - sudėtinis, pusiau uždaras, sudarytas iš 3 stačiakampio plano, 3 a. korpusų su pastogėmis ir rūšiais - Trakų g. centrinio korpuso, su juo 3 a. jungiamuoju korpusu sujungto V korpuso ir R korpuso su 1 a. priestatu S fasade (išskyrus V korpuso ir jungiamosios dalies tarp centrinio ir V korpuso laiptus su metaliniais turėklais, centrinio korpuso S fasado ir R korpuso V fasado "Velux" tipo stoglangius; išskiriami keli rūmų statybos etapai: iki XVIII a. vid. 394-ojoje posesijoje stovėjo trys atskiri namai galais į Trakų gatvę, R dalies namas buvo mūrinis, XVIII a. vid. pastatas buvo 2 a., XVIII a. II p. vyko pastato rekonstrukcija, suformuota posesija, pastatytas 2 a. V korpusas, suformuotas V ir Trakų g. centrinio korpuso jungiamasis 2 a. korpusas, 3 a. R korpusas, dabartinė įvažiavimo į rūmus anga, kiemo gale pastatyta 2 a. arklidė, XIX a. pr. baigtas posesijos užstatymo išplanavimas, pastatytas V korpuso trečias a. taip pat 2 a. pastatas, sujungęs S teritorijos dalyje buvusius 2 a. arklides su V korpusu, XIX a. vid. pastatytas Trakų g. centrinio korpuso trečias a., XIX a. vid. iki 3 a. paaukštinta V ir Trakų g. centrinio korpusų jungiamoji galerija, XIX a. pab. naujai suformuotas Trakų g. centrinio korpuso gatvės fasado dekoras, padidintos langų angos, XIX a. pab. - XX a. pr. posesijoje pastatius mūrinį 1 a. pastatą tarp R korpuso ir buvusių arklidžių, 1 a. mūrinį priestatą prie R korpuso S fasado, buvo galutinai suformuotas perimetris posesijos užstatymas, XX a. 9 deš. pab. nukentėjo V ir S posesijos dalys, nugriautas 2 a. pastatas, iš 3 a. V rūmų korpuso ir S dalies pastato liko posesijinės ir kiemo fasadinės sienos, 1989-1991 m. pastatai ir V korpusas iš dalies atkurti, XXI a. pr. korpusai rekonstruoti ir restauruoti, po R korpuso S dalimi naujai įrengtas rūšys, palei R sklypo kraštinę įrengtas požeminis jungiamasis tunelis; žr. 15. 2, 5, 10, 11, 19, 24; TRP 1; BR Nr. 1-27; IKONOGR Nr. 1-25; FF Nr. 1-18, 2018 m.); **stogo forma - centrinio korpuso ir R korpuso I a. priestato - dvišlaitė, R, V korpusų - vienišlaitė** (-; stogai buvo dengti čerpėmis, šiuo metu - skardos lakštais su užlankais; FF Nr. 1, 2, 9, 12, 25; 2018 m.); **kiti stogo elementai** - centrinio ir R korpusų keraminių plytų mūro dūmtraukiai su profiliuotais karnizais (-; būklė gera; BR Nr. 16-18, 20-22; IKONOGR Nr. 2, 4, 5; FF Nr. 1, 2, 9, 26; 2018 m.); **laiptinių L1 ir L2 stiklinių tūrinių zenitinių stoglangių tipas** (-; būklė gera; žr. 15. 19; FF Nr. 1, 2; 2018 m.);

7.1.1.3. aukštų išplanavimas - vyraujantis anfiladinis, su keliomis eilėmis anfiladine tvarka išdėstytomis patalpomis, jas aptarnaujančiais koridoriais (išskyrus XXI a. pr. rekonstrukcijos-restauracijos metu įrengtas naujas pertvarų, rūšio patalpas; būklė gera; žr. 15. 19; BR Nr. 23-27; FF Nr. 126, 143, 150, 157-159, 172, 176, 183, 203; 2018 m.) **sienu angos, nišos - stačiakampės, segmentinių saramų, pusapskritės vidaus durų ir praėjimų angos, nišos, laiptinės L2 apskritimo formos langų angos, rūšio švieslangių angos, rūšio medinės perdangos sijų lizdai** (-; dalis angų pakitę, rekonstruota, iškirsta naujai, užmūryta, būklė gera; žr. 15. 2, 19; BR Nr. 16-27; IKONOGR Nr. 1, 2, 4-6, 20, 23, 25; FF Nr. 54, 55, 60, 63, 72, 80, 81, 84, 119, 129, 153, 154, 167, 189, 196-199, 211, 220, 223, 225, 231, 232, 235, 238, 240-244, 248-254, 257, 259, 262, 299, 319-322; 2018 m.);

7.1.1.4. architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus XX a. 9 deš. perstatytą V korpusą; Trakų g., centrinio korpuso fasadai suformuoti XIX a. pab.-XX a. pr.; būklė gera; žr.15. 2, 5, 10, 11, 13; BR Nr. 16, 28-22; IKONOGR Nr. 1, 2, 4, 5, 20, 23; FF Nr. 3-14; 2018 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - juostinis ir arkinis keraminių plytų-lauko akmenų mūro pamatas su rūšio sienomis ir tinkuotu, centrinio korpuso P fasado granito plokštėmis dengtu cokoliu (P rūšio dalyje architektūrinii tyrimu metu seniausias rastas mūras datuojamas XV a.; XXI a. pr. rekonstrukcijos metu tarp R korpuso ašių E-H įrengta naujų rūšio patalpų, taip pat betoninių konstrukcijų požeminis jungiamasis koridorius, vietomis pamatai įgilinti, cokolio būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 23; FF Nr. 5-8, 12-14, 18, 32, 232, 234, 238, 282-290; 2018 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2018 m.); **keraminių plytų mūro rūšio cilindriniai skliautai su ramstinėmis arkomis, liunetėmis ir be jų** (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 221, 222, 227, 231, 234, 238, 248, 250, 253, 256, 258, 259, 260, 263, 269-275; 2017 m.); **keraminių plytų mūro arkinė sarama, eksponuojama 1 a. pastato rūšio patalpoje Nr. 1** (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 280; 218 m.); **keraminių plytų mūro įvažiavimo į rūmus angos cilindrinis skliautas su ramstinėmis arkomis ir liunetėmis** (S angos dalyje kaip atviras zonažas eksponuojamas polichrominio dekoro fragmentas; būklė gera; BR Nr. 13-21, 24; FF Nr. 5, 13, 18-21; 2018 m.); **I a. patalpų Nr. 14-16, 27 keraminių plytų mūro cilindriniai skliautai, I a. patalpos Nr. 17 keraminių plytų mūro cilindrinis skliautas su liunetėmis, I a. patalpos Nr. 5 keraminių plytų mūro konstruktyvinės arkos** (išskyrus V korpuso g/b perdangas; rekonstrukcijos-restauracijos metu dalis perdangų sustiprinta metalinėmis sijomis, būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 24; FF Nr. 42, 44, 48, 66, 74, 75; 2018 m.); **I a. patalpų Nr. 23 ir 24 keraminių plytų mūro kryžminiai skliautai** (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 24; FF Nr. 62-64; 2018 m.); **konstruktyvinės keraminių plytų mūro arkos II a. patalpoje Nr. 2** (-; būklė gera; BR Nr. 25; FF Nr. 125-127; 2018 m.); **medinės sijinės I-III a. perdangos** (-; dalis perdangų sustiprintos rekonstrukcijos-restauracijos metu 2006-2018 m.; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2018 m.); **medinė gegninė-statramstinė su spyriais stogo konstrukcija** (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2017 m.); **funkcinė įranga - rūšio laiptai su mediniais antpakopiais** (-; žr. 15. 18-20, 23; BR Nr. 23; FF Nr. 257; 2018 m.); **centrinio korpuso laiptinė L1 su mozaikinio betono laiptaisjomis, profiliuotomis laiptų pakopomis, metaliniu ažuoliniu turėklų, su augalinio motyvo puošyba bei mediniu profiliuotu porankiu** (-; restauruota XXI a. pr., laiptinės viduryje įrengtas keleivinis liftas, būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 24-27; IKONOGR Nr. 59; FF Nr. 83, 84, 119, 120, 181, 190; 2018 m.); **centrinio korpuso laiptinė L2 su mozaikinio betono laiptaisjomis, profiliuotomis laiptų pakopomis, metaliniu ažuoliniu turėklų su augalinio motyvo puošyba bei mediniu profiliuotu porankiu** (-; restauruota XXI a. pr., būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 23-27; FF Nr. 314-317; 2018 m.); **inžinerinė įranga - baldų, žalių, rudų glazūruotų kokių krosnys, dekoruotos karūnomis, karnizais, mentėmis I a. patalpoje Nr. 24, II a. patalpoje Nr. 9, 10, 12, 14, 20, III a. patalpoje Nr. 8, 9, 13, 14, 20** (-; šiuo metu išlikę 14 krosnių, restauruotos XX a. pab.-XXI a. pr.; žr. 15. -; BR Nr. 24-26; IKONOGR Nr. 34, 40-49; FF Nr. 65, 104-114, 133-138, 144, 145, 155, 163-165, 185-188, 201, 202, 205-207, 209, 210, 216, 217; 2018 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - II a. patalpų Nr. 11-12, 13, III a. patalpų Nr. 13-14 medinės divinės, įsprūdinės durys su lieto gipso gėlyčių dekoru** (-; restauruotos XXI a. pr., būklė gera; BR Nr. 25, 26; FF Nr. 83, 84, 119, 120, 181, 190; 2018 m.); **medinių vienvėrių ir dvivėrių, įsprūdinių, su ištikintais viršlangiais ir be jų vidaus durų tipai** (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 32, 35; FF Nr. 44, 62, 141, 143, 149, 153-155, 157, 317; 2018 m.); **II a. laiptinės L2 lipdybinio dekoru langų apvadai, jų vidaus rėmo medinės konstrukcijos, skaidymas** (-; būklė gera; BR Nr. 25; IKONOGR Nr. 51; FF Nr. 299; 2018 m.); **IIa. laiptinės L2 medinis profiliuotas durų angos apvadas** (-; durų anga užmūryta, laiptinės L2 buvęs medinis profiliuotas lango angos apvadas neišlikęs, būklė gera; IKONOGR Nr. 52, 53; FF Nr. 301, 303, 310; 2018 m.); **medinių langų konstrukcijų, jų skaidymo tipai** (-; būklė gera; BR Nr. 19-21; IKONOGR Nr. 1, 2, 4-6, 20, 22, 23, 25; FF Nr. 4, 5, 8, 12-14, 22-25, 27, 80, 81, 86, 89, 93-95, 118, 124, 130-132, 160, 173, 180, 193, 211, 214; 2018 m.);

7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **keraminių plytų mūro stulpai rūšio patalpoje Nr. 5, 6** (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 231, 234, 239; 2018 m.); **I a. patalpos Nr. 2-3 keraminių plytų mūro segmentinių arkų arkada** (-; būklė gera; BR Nr. 24; IKONOGR Nr. 37; FF Nr. 51-53; 2018 m.); **laiptinės L2 trečio aukšto medinis profiliuotas karnizas** (-; būklė gera; FF Nr. 307-310; 2018 m.); **vidaus dekoras - I a. patalpos Nr. 17 sienų ir lubų augalinio bei geometrinio ornamentu polichrominis dekoras, mediniai profiliuoti langų apvadai** (-; būklė gera; plačiau apie rūmuose esanti polichrominį dekorą žr. 15. 6-8, 26-29, 32; FF Nr. 56-61; 2017 m.); **I a. patalpų Nr. 19 skliauto trafaretinis polichrominis dekoras** (-; būklė gera; žr. 15. 75; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 2 sienų ir lubų polichrominis dekoras ir tapytos rozetės** (-; būklė gera; FF Nr. 125-128; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 8-10 langų angų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 130-132; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 10 polichrominio dekoro fragmentai** (restauruoti XVIII a. - XIX a. dekoro fragmentai eksponuojami atskleidžiant sluoksnių eiliškumą; būklė gera; žr. 15. 32; FF Nr. 137-140; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 11, 12 sienų ir lubų reljefinis dekoras, polichrominio dekoru atodangos** (-; būklė gera; IKONOGR Nr. 29, 36, 38-43; FF Nr. 76-103, 115; 2018 m.); **II a. patalpos Nr. 13 sienų ir lubų reljefinis dekoras iš rombo formos kesonų su augalinio dekoru elementais, reljefiniai lipdybinio dekoru durų ir langų angų apvadai, durų supraortas, jo polichrominis dekoras** (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 116-122; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 14, laiptinės L2 sienų perėjimo į lubas fasetės su profiliuotais karnizais, langų, nišų reljefiniai lipdybinio dekoru sandriakai, supraportalai, kartušai su mediniu vidaus rėmu, medinis profiliuotas durų angos apvadas, polichrominio dekoru atodangos** (dekoru fragmentai atkurti remiantis polichromijos

tyrimais, konservuoti ir eksponuojami kaip atviri zondai; būklė gera; žr. 15. 25; IKONOG Nr. 50-58; FF Nr. 141-159, 297-311; 2018 m.); II a. patalpų Nr. 18, 20 lubų ir sienų polichrominis dekoras, jo fragmentai (-; būklė gera; FF Nr. 160, 161, 165, 166; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 7 lubų polichrominio deko fragmentas (-; būklė gera; FF Nr. 203, 204; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 9 lipdinis imituojantis lubų polichrominis dekoras (-; būklė gera; FF Nr. 207, 208, 210; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 10 lubų polichrominis dekoras, sienų perėjimo į lubas faselių su profiliuotomis traukomis fragmentas, ornamentuotas augaliniais ir vynuogių motyvais (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 168-170; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 11, 12 sienų ir lubų polichrominis dekoras, langų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 171-175, 211-213; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 13 lubų ir sienų polichrominis dekoras, perėjimo į lubas fasetės su profiliuotomis traukomis, langų ir durų angų apvadai, polichrominio deko atodangos, metalinės ažūrinės vėdinimo kanalo grotelės (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 176-184; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 14 figūrinė tapyba, sienų ir lubų polichrominis dekoras (-; būklė gera; FF Nr. 189-201; 2018 m.); III a. patalpos Nr. 16 sienų polichrominis dekoras, durų angų apvadai (-; būklė gera; FF Nr. 215-218; 2018 m.); vidaus patalpų sienų tinkas, jo tipas (-; restauruota, būklė gera; -; -; 2018 m.); grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga - ornamentinės presuoto marmuro plytelių grindys I a. patalpoje Nr. 1 (-; būklė gera; žr. 15. 14; IKONOG Nr. 37; FF Nr. 49, 50; 2018 m.); II a. patalpų medinio skydinio parketo tipas (-; būklė gera; FF Nr. 76, 116, 158; 2018 m.); lauko akmenų grindys rūsio patalpose Nr. 5 (eksponuojamas grindų fragmentas; būklė gera; BR Nr. FF Nr. 18-20; 2018 m.);

7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **posesijinės akmenų-keraminių plytų mūro sienos liekanos ŠR teritorijos dalyje** (XXI a. pr. rūmų komplekso rekonstrukcijos metu atstatyta antžeminė sienos dalis; -; TRP 6; BR Nr. 13-15, 23, 24; FF Nr. 9, 17, 36-39; 2018 m.); **ūkinio pastato vieta ŠR teritorijos dalyje** (-; 2006-2018 m. rekonstrukcijos metu rasti buvusio 1 a. su rūsiu ūkinio pastato keraminių plytų-akmens mūro pamatai, pastato vieta simboliškai pažymėta antžeminės dalies grindyse, būklė patenkinama; TRP 5; BR Nr. 13-15, 23; FF Nr. 17, 289, 290; 2018 m.); **2 a. pastato, jungusio V korpusą su arkliu vieta** (XX a. 9 deš. pastatas buvo nugriautas, XX a. 10 deš. atstatytas išlaikant buvusį pastato tūrį, stogo formą, langų angų ritmiką; -; TRP 4; BR Nr. 9-11, 13, 15; IKONOG Nr. 3, 7, 11, 12, 15, 16, 18-21, 24; FF Nr. 9, 15; 2018 m.);

7.1.3.4. žemė ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas su nuolydžiu Š dalyje** (-; -; žr. 15.15, 23, 30; FF Nr. 8, 9, 13, 17; 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Senamiesčiu, u.k. 16073 ir Vilniaus senjojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės u. k. 25504 teritorijas** (-; -; TRP; 2018 m.);


7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **žinoma, jog Trakų gatvė, kurioje stovi rūmai, buvo užstatyta ir apgyvendinta jau XVI a., tačiau šio laikotarpio istorinių duomenų apie gatvę stovėjusius namus nėra. Ankstyviausi šaltiniai apie 394-osios posesijos namą yra Oginskių archyve esančiame akte, kuriame nurodyta, jog 1609 m. Hregotovičiai, gretimos 395 valdos savininkai, iš pranciškonų išpirko mūrinį namą. 1636 m. sudarytame Vilniaus miesto namų ir jų savininkų sąrašo nurodyta, kad ši valda priklausė bent keturiems savininkams. 1655 m. namas galimai nukentėjo nuo masiviųjų sukulto gaisro. Iš 1704 m. akto paaiškėja, jog name, kuris vadinamas Paškevičiaus ir Romanovičiaus vardu ("Paškevičiovksa", "Romanovičovska"), kurį laiką gyveno P. Hromovičius. 1741 m. namo šeimininkas buvo Jonas Grinevskis, tačiau greitai namas vėl atiteko pranciškonams. 1743 m. pranciškoni su namo nuomininku Chreptavičiumi pasirašė sutartį dėl namo rekonstrukcijos. Buvo gautas leidimas paaukštinti namo sienas, kamina, naujai apdengti stogą. 1748 m. namas nukentėjo nuo gaisro ir liko neaišku, ar iki tol minėtą rekonstrukciją buvo spėta įgyvendinti. Teigiama, jog iki XVIII a. vidurio šioje posesijoje stovėjo trys nedidelė paskiri namai galais į Trakų gatvę. 1750 m. name gyveno Kalinovkis, kuris, matyt, namą po gaisro sutvarkė. 1761 m. namas priklausė Stanislovui Vencevičiui. 1763 m. namas vėl atiteko pranciškonams. 1776 m. namą iš pranciškonų susigražino Stanislovo Vencevičiaus dukra Joana Vencevičiūtė-Naromovska ir 1779 m. pardavė jį Lietuvos kariuomenės generolui Jeronimui Zenkovičiui. 1790 m. namas jau vadinamas rūmais, todėl daroma išvada, jog po gaisro XVIII a. antroje pusėje susiformavo posesija - namas buvo rekonstruotas ir padidintas, kiemo gale pastatytos arklidės, suformuotas trijų aukštų kairysis filigelis. Pats J. Zenkovičius rūmuose negyveno. Juose tuo metu buvo įrengta nemažai numojamų butų. Vienas iš jų 1791 m. buvo išnuomotas stikliui S. Griunvaldiui. Dėl rūmų 1792 m. trumpam laikui taip pat išsinuomėjo LDK kancleris Aleksandras Mykolas ir Magdalena Agnieta Sapiegos. Tais pačiais metais broliai J. Zenkovičiaus broliai - Vilniaus kapitulios kanaaninkai Ignui Zenkovičiui. Perdavimo dokumentuose nurodyta, jog Rūmai prie Trakų gatvės yra dviejų, o didysis kairysis filigelis - trijų aukštų. Nuo 1803 m. I. Zenkovičius rūmus bandė parduoti, tačiau nesėkmingai. Jam mirus, 1814 m. rūmai atiteko Lietuvos kariuomenės pulkininkui Janui Zenkovičiui. Šiuo laikotarpiu buvo užbaigtas posesijos užstatymo išplanavimas. XIX a. viduryje rūmai atiteko Juozapui ir Sofijai Tiškevičiams. Per jų valdymo laikotarpį iki 1923 m. rūmuose buvo pilnai suformuotas iki šiol išlikęs interjeras su sienų tapyba, puošnia lipdyba, krosnimis. 1923 m. Tiškevičių paveldėtojai pardavė rūmus Vilniaus prekybos bankui, kuriam jie priklausė iki 1940 m. Antrojo pasaulinio karo metu rūmai nenukentėjo. Sovietmečiu čia įsikūrė Stalino rajono namų valdybos grupinė kontora, Vyriausioji automažinių ir traktorių respublikinės valdybos kontora, Vilniaus centrinė vaikų biblioteka. Nuo 1950 m. rūmuose veikia Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1988 m. buvo pradėti rūmų rekonstrukcijos darbai, kurių metu nukentėjo ir buvo sunaikinta dalis vertingųjų savybių. Tai sukėlė neigiamą visuomenės ir paveldosaugos institucijų reakciją, todėl galiausiai rekonstrukcija buvo baigta pagal naują, pakoreguotą projektą, labiau atsižvelgiant į išlikusias vertingąsias pastato savybes ir atstatant sunaikintas rūmų dalies erdvinę struktūrą. 2006 m. pradėti nauji rūmų rekonstrukcijos ir restauracijos darbai, baigti 2018 m.**

Dokumentai

1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: Nr. PD-16002;
2. KVAD direktoriaus įsakymas; 2003-05-23; Nr. I-155 ;
3. Dėl pripažinimo valstybės saugomu - 2005-04-29; Nr. IV-190;
4. Brėžiniai; 2019-03-25; Nr. BR-16002; BR Nr. 1 BR Nr. 2 BR Nr. 3 BR Nr. 4 BR Nr. 5 BR Nr. 6 BR Nr. 7 BR Nr. 8 BR Nr. 9 BR Nr. 10 BR Nr. 11 BR Nr. 12 BR Nr. 13 BR Nr. 14 BR Nr. 15 BR Nr. 16 BR Nr. 17 BR Nr. 18 BR Nr. 19 BR Nr. 20 BR Nr. 21 BR Nr. 22 BR Nr. 23 BR Nr. 24 BR Nr. 25 BR Nr. 26 BR Nr. 27
5. Ikonografija; 2019-03-25; Nr. IK-16002; IKONOG Nr. 1 IKONOG Nr. 2 IKONOG Nr. 3 IKONOG Nr. 4 IKONOG Nr. 5 IKONOG Nr. 6 IKONOG Nr. 7 IKONOG Nr. 8 IKONOG Nr. 9 IKONOG Nr. 10 IKONOG Nr. 11 IKONOG Nr. 12 IKONOG Nr. 13 IKONOG Nr. 14 IKONOG Nr. 15 IKONOG Nr. 16 IKONOG Nr. 17 IKONOG Nr. 18 IKONOG Nr. 19 IKONOG Nr. 20 IKONOG Nr. 21 IKONOG Nr. 22 IKONOG Nr. 23 IKONOG Nr. 24 IKONOG Nr. 25 IKONOG Nr. 26 IKONOG Nr. 27 IKONOG Nr. 28 IKONOG Nr. 29 IKONOG Nr. 30 IKONOG Nr. 31 IKONOG Nr. 32 IKONOG Nr. 33 IKONOG Nr. 34 IKONOG Nr. 35 IKONOG Nr. 36 IKONOG Nr. 37 IKONOG Nr. 38 IKONOG Nr. 39 IKONOG Nr. 40 IKONOG Nr. 41 IKONOG Nr. 42 IKONOG Nr. 43 IKONOG Nr. 44 IKONOG Nr. 45 IKONOG Nr. 46 IKONOG Nr. 47 IKONOG Nr. 48 IKONOG Nr. 49 IKONOG Nr. 50 IKONOG Nr. 51 IKONOG Nr. 52 IKONOG Nr. 53 IKONOG Nr. 54 IKONOG Nr. 55 IKONOG Nr. 56 IKONOG Nr. 57 IKONOG Nr. 58 IKONOG Nr. 59
6. Dėl duomenų patikslinimo; 2019-03-25; Nr. KPD-AV-1384; Registravimo Registre data: 2019-03-28; [Aklas KPD-AV-1384.pdf TRP1 TRP2](#)

Šaltiniai ir medžiagos

1. ALEKSANDRAVICIUS, Z. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo statybos pagrindimas, Vilnius, 2005, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4374;
2. BILYTĖ, I. Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus biblioteka, Trakų g. 10, I eilės architektūriniai tyrimai, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 498, Ap. 38, B. 23.123;
3. BILYTĖ, I. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. I statybos etapas. Restauravimo-rekonstrukcijos autorinės priežiūros 1989 – 1991 m. ataskaita PRPI, Vilnius, 1991, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7211;
4. BILYTĖ, I. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. I statybos eilė. Esamos padėties fotofiksacija PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7212;
5. ČAPLINSKAS, A. R. Vilniaus gatvių istorija. Sv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės, Vilnius, 2008, p. 250-253;
6. ČERNIAUSKIENĖ, A., EIDUKEVIČIŪTĖ, G., MALINAUSKAITĖ, J., MICEVIČIŪTĖ, A. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų ataskaita PRPI, Vilnius, 1990, F. 1019, A. 11, B. 7213;
7. ČERNIAUSKIENĖ, A., EIDUKEVIČIŪTĖ, G., MALINAUSKAITĖ, J., MICEVIČIŪTĖ, A. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų deko kopijos. I tomas PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7217;
8. ČERNIAUSKIENĖ, A., EIDUKEVIČIŪTĖ, G., MALINAUSKAITĖ, J., MICEVIČIŪTĖ, A. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų deko kopijos. II tomas PRPI, Vilnius, 1990, F. 1019, A. 11, B. 7218;
9. JARUTIS, R. Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus biblioteka, Trakų g. 10. Fotogrametriniai apmatavimai, VRVA, F. 489, Ap. 39, B. 23.272;
10. JURKŠTAS, J. Vilniaus senamiesčio kvartalas Nr. 28. Istoriniai tyrimai, Vilnius, 1972, VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4587;
11. JURKŠTAS, J. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Istoriniai tyrimai, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7210;
12. KAZLAUSKAITĖ, E. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka Trakų g. 12. Vilnius, Dviejų patalpų interjerų spalvinis sprendimas. Darbo projektas. Interjerų polichromijos tyrimai, UAB „Projektaavimo ir restauravimo institutas“, 2002, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 3091;
13. KAZLAUSKAS, A. Vilniaus senamiesčio 28 kvartalas. Istoriniai tyrimai, I t. II dalis, Vilnius, 1977, VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4588;
14. KLAJUMIENĖ, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų deko elementai: nuo klasicizmo iki modernio, Vilnius, 2015, p. 142, 174, 175, 359, 585, 630, 634, 365, 652;
15. LISANKA, A. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos kiemo archeologinių tyrimų ataskaita PRPI, Vilnius, 1988, F. 1019, A. 11, B. 7220;
16. MONTVILAS, Č., ŽAVADSKIS, A. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos nuotraukos, Vilnius, 1979, 1985, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos archyvas;
17. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo priešprojektiniai darbai. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4375;
18. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo (tarp ašių „A-H“) darbo projektas. Konstrukcijos, Vilnius, 2008, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4399;
19. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo priešprojektiniai darbai. Architektūros tyrimų papildymas, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4382;
20. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo priešprojektiniai darbai. Pastato pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų tyrimo ataskaita, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4381;
21. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo techninis projektas. Bendrųjų duomenų byla, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4383;
22. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo techninis projektas. Konstrukcijos, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4385;
23. STANIUNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo techninis projektas. Sklipo sutvarkymo ir architektūros dalis, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4384;
24. STASIUKAITIENĖ, O. Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai, Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, S798, 2002, KPC archyvas;
25. TELKSIENĖ, A. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos konservavimo-restauravimo darbų technologinės rekomendacijos PRPI, Vilnius, 1991, F. 1019, A. 11, B. 7223;
26. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų brėžinių originalai, PRPI, Vilnius, 1990, F. 1019, A. 11, B. 7214;
27. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų stratigrafijos fiksacijos lentelės. I tomas, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7215;
28. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų stratigrafijos fiksacijos lentelės. II tomas, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7216;
29. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų fotofiksacija, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7219;
30. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos kiemo archeologinių tyrimų ataskaita (kalkės), PRPI, Vilnius, 1988, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7221;
31. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Polichromijos cheminiai, mikologiniai tyrimai, PRPI, Vilnius, 1991, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7222;
32. VALKIUNIENĖ, I. "XIX a. Tiškevičių rūmų Vilniuje (Trakų g. 10) interjero sienų tapyba. grunto ir tapybos sluoksnių atpažinimas ir tapybos ekspozavimas", in: Acta Academia Artium Vilnensis, Nr. 82, 2016, p. 75-86;
33. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatai Trakų g. 10, 12 Vilniuje. Patalpų puošybos detalių skaitmeninės transformuotos nuotraukos, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4376;
34. Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus biblioteka, Trakų g. 10. Paruošiamieji darbai. Architektūrinė-statybinė dalis. Saugotinių elementų sąrašas ir fotofiksacija, Paminklų konservavimo institutas, Vilnius, 1986, VRVA, F. 489, Ap. 22, B. 19.481;
35. Vilniaus miesto planai, sud. Birutė Rūta Vitkauskienė, Vilnius, 2016.





01



02



2



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14



15



16



17




18



19



[20](#)[21](#)[23](#)[24](#)[25](#)[26](#)[27](#)[28](#)[29](#)[30](#)[31](#)[32](#)[33](#)[34](#)[35](#)[36](#)[37](#)[38](#)[39](#)[40](#)[41](#)[42](#)[43](#)[44](#)

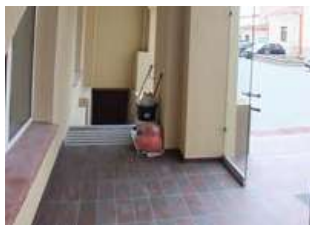

45



46




47



48



49

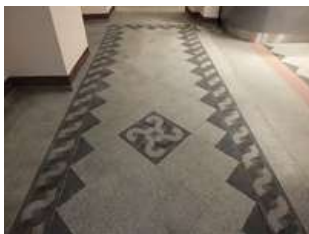

50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61




62




63





64

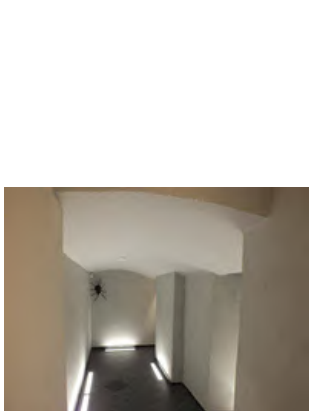

[65](#)[66](#)[67](#)[68](#)[69](#)[70](#)[71](#)[72](#)[73](#)[74](#)[75](#)[76](#)[77](#)[78](#)[79](#)[80](#)[81](#)[82](#)[83](#)[84](#)[85](#)[86](#)[87](#)[88](#)

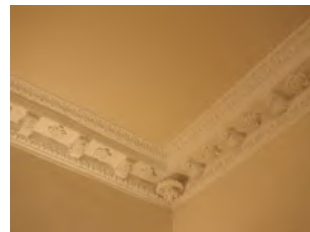[89](#)[90](#)[91](#)[92](#)[93](#)[94](#)[95](#)[96](#)[97](#)[98](#)[99](#)[100](#)[101](#)[102](#)[103](#)[104](#)

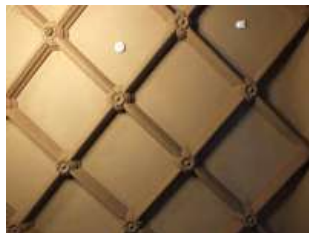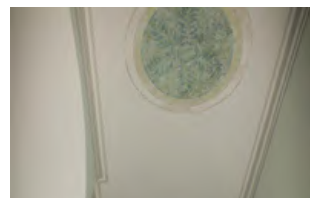[105](#)[106](#)[107](#)[108](#)[109](#)[110](#)[111](#)[112](#)[113](#)[114](#)[115](#)[116](#)[117](#)[118](#)[119](#)[120](#)[121](#)[122](#)[123](#)[124](#)



125




126



127



128

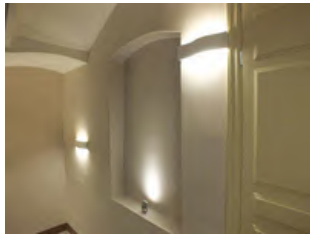

129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140



[141](#)[142](#)[143](#)[144](#)[145](#)[146](#)[147](#)[148](#)[149](#)[150](#)[151](#)[152](#)[153](#)[154](#)[155](#)[156](#)[157](#)[158](#)[159](#)[160](#)



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180





181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199




200





201

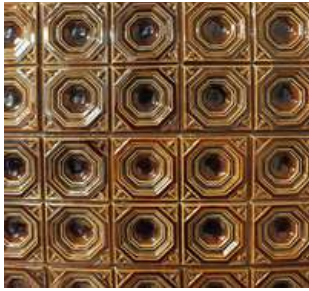

202



203



204



205



206



207



208



209




210



211



212

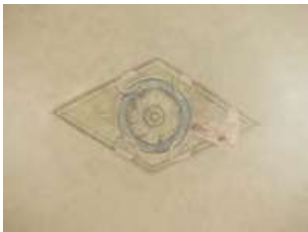

213





214




215








216




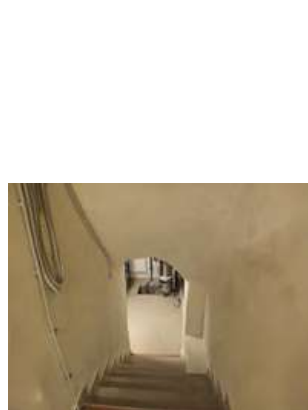[217](#)[218](#)[219](#)[220](#)[221](#)[222](#)[223](#)[224](#)[225](#)[226](#)[227](#)[228](#)[229](#)[230](#)[231](#)[232](#)[233](#)[234](#)[235](#)[236](#)[237](#)[238](#)[239](#)[240](#)

[241](#)[242](#)[243](#)[244](#)[245](#)[246](#)[247](#)[248](#)[249](#)[250](#)[251](#)[252](#)[253](#)[254](#)[255](#)[256](#)

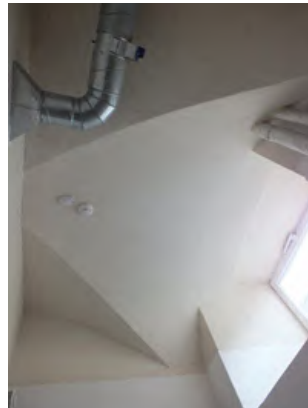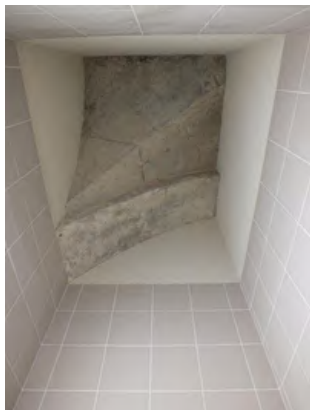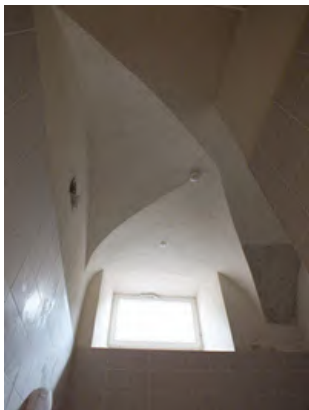[257](#)[258](#)[259](#)[260](#)[261](#)[262](#)[263](#)[264](#)[265](#)[266](#)[267](#)[268](#)[269](#)[270](#)[271](#)[272](#)[273](#)[274](#)[275](#)[276](#)

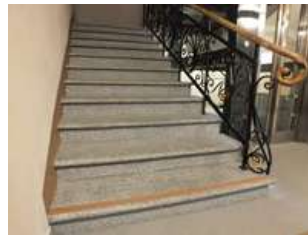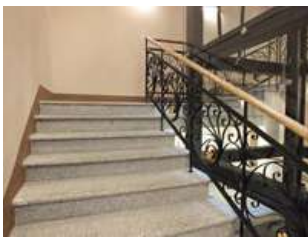[277](#)[278](#)[279](#)[280](#)[281](#)[282](#)[283](#)[284](#)[285](#)[286](#)[287](#)[288](#)[289](#)[290](#)[291](#)[292](#)[293](#)[294](#)[295](#)[296](#)[297](#)[298](#)[299](#)[300](#)

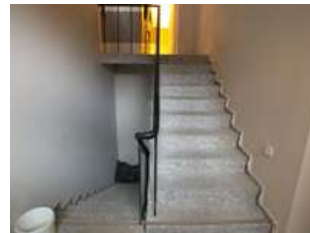[301](#)[302](#)[303](#)[304](#)[305](#)[306](#)[307](#)[308](#)[309](#)[310](#)[311](#)[312](#)[313](#)[314](#)[315](#)[316](#)

[317](#)[318](#)[319](#)[320](#)[321](#)[322](#)[323](#)[324](#)[325](#)[326](#)[327](#)[328](#)[329](#)[330](#)[331](#)

Lankytojų komentarai/nuotraukos


Naujas komentaras / nuotrauka

© Kultūros paveldo departamentas, Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius, tel. 273 42 56, faks. 272 40 58, el. paštas centras@heritage.lt | Sukurta: Labbis

SOFIJOS IR JUOZAPO TIŠKEVIČIŲ RŪMAI (16002, S798, AtV 1032)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS, 1 LAPAS

Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

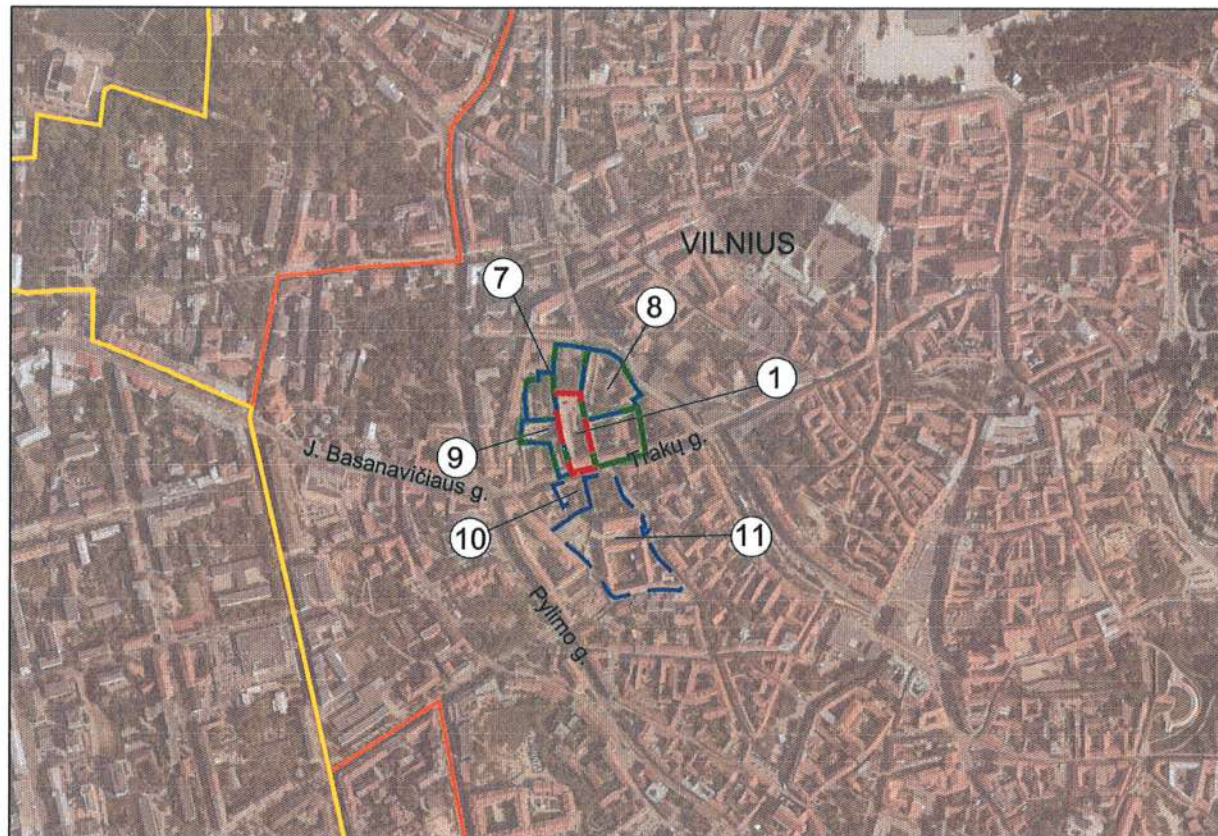

M 1 : 10 000 (vienne cm - 100 m)

Vertybės teritorijos ribų taškų koordinatės
1994 m. Lietuvos koordinatės sistemoje:

Taško Nr.	Koordinatės		Lapo nomenklatura
	Y (E) m	X (N) m	
1	582498.80	6061275.35	76/32
2	582502.97	6061275.29	
3	582536.87	6061274.79	
4	582536.98	6061270.30	
5	582543.76	6061236.93	
6	582548.69	6061212.68	
7	582549.36	6061212.84	
8	582559.09	6061171.06	
9	582547.40	6061168.17	
10	582547.46	6061167.89	
11	582536.64	6061165.21	
12	582536.57	6061165.48	
13	582524.82	6061162.57	
14	582512.83	6061199.60	
15	582506.06	6061227.37	
16	582506.62	6061227.53	
17	582504.56	6061238.78	
18	582498.80	6061275.35	

Pastaba: nekilnojamoji kultūros vertybė patenka į Vilniaus senamiesčio (16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (25504) teritorijas.

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio ribų taškų koordinatės
1994 m. Lietuvos koordinatės sistemoje:

Taško Nr.	Koordinatės		Lapo nomenklatura
	Y (E) m	X (N) m	
2	582559.68	6061168.52	76/32
3	582525.63	6061160.07	

Sutartiniai ženklai:

	Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos		Vilniaus senamiestis (16073)
	Geodeziškai matuotų sklypų ribos		Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504)
	Apibrėžtas nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis		Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
			Eilės numeris

Nekilnojamoji kultūros vertybė:

1. Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai (16002, S798, AtV 1032)

Teritorijoje esantys vertingų savybių požymių turintys objektai:

- Pastatas
- Arklidės pastatas

Teritorijoje esančios vertingosios savybės:



- Pastato vieta
- Ūkinio pastato vieta
- Posesijinės sienos liekanos

Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai:

- Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (42854)
- Mažieji Radvilų rūmai (644, S561P, AtR 15)
- Pastatų kompleksas (26985, G340K)
- Pastatas (12597, LA 114)
- Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis (769, G225KP, AtR 64)

Teritorijos plotas - 4176 m²

Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio plotas - 89 m²

	KULTŪROS PAVELDO CENTRAS	Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (16002, S798, AtV 1032) apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano projektas	
Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingąsias savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Statinių poskyrio			
vyresn. paminklotvarkininkė			Kamilė Daugėlienė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus			
vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)			Gervaldas Zabarauskas
paminklotvarkininkė			Irmina Kaminskaitė
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Statinių poskyrio			
vedėja			Indrė Kačinskaitė
Plano projektą priėmė			
direktorius			Virgilijus Kačinskas
			2018-12-06

SOFIJOS IR JUOZAPO TIŠKEVIČIŲ RŪMAI (16002, S798, AtV 1032)

APIBRĖŽTŲ TERITORIJOS BEI APSAUGOS ZONOS RIBŲ PLANAS, 2 LAPAS

Trakų g. 10, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.



M 1 : 500 (viename cm - 5 m)

Nekilnojamoji kultūros vertybė:

1. Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai (16002, S798, AtV 1032)

Teritorijoje esantys vertingų savybių požymių turintys objektai:

- 2. Pastatas
- 3. Arklidės pastatas

Teritorijoje esančios vertingosios savybės:

- 4. Pastato vieta
- 5. Ūkinio pastato vieta
- 6. Posesijinės sienos liekanos

Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai:

- 7. Oskierkų rūmų pastatų kompleksas (42854)
- 8. Mažieji Radvilų rūmai (644, S561P, AtR 15)
- 9. Pastatų kompleksas (26985, G340K)
- 10. Pastatas (12597, LA 114)
- 11. Vilniaus pranciškonų vienuolyno pastatų ansamblis (769, G225KP, AtR 64)

Sutartiniai ženklai:

- Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
- Apibrėžtas nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis
- Geodeziškai matuotų sklypų ribos
- Nekilnojamojo kultūros paveldo objektas
- Teritorijoje esantys, vertingų savybių požymių turintys objektai
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės
- Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje esančios vertingosios savybės (statinių vietos)
- Greta esantys nekilnojamojo kultūros paveldo objektai
- Vilniaus senamiestis (16073)
- Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinė vietovė (25504)
- 5508/0:50 Žemės sklypo kadastro numeris
- x=6162100.00 y=554900.00 Koordinatų tinklelio sankirta
- 1(5) Teritorijos ribų koordinuotų taškų numeriai
- 1(5) Apsaugos zonos ribų koordinuotų taškų numeriai
- ① Eilės numeris



KULTŪROS PAVELDO
CENTRAS

Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmų (16002, S798, AtV 1032)
apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų plano projektas

Teritorijos bei apsaugos zonos ribas ir vertingasias savybes pažymėjo Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vyresn. paminklotvarkininkė		Kamilė Daugėlienė
Plano projektą sudarė Duomenų skyriaus vyresn. paminklotvarkininkas (k.p. Nr. 1GKV-1309)		Gervaldas Zabarauskas
paminklotvarkininkė		Irmėna Kaminskaitė
Plano projektą patikrino Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vedėja		Indrė Kačinskaitė
Plano projektą priėmė direktorius		Virgilijus Kačinskas
		2018-12-06

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2011 m. birželio 15d. įsakymu Nr. ĮV-446
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2017 m. kovo 29 d. įsakymo
Nr. ĮV-510 redakcija)

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ANTROJI

(nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarytojo pavadinimas kilmininko linksniu)

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO VERTINIMO TARYBA

A K T A S

2019-03-25 Nr. KPD-AV-1384

data

Vilnius

vieta

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Taryba) s u d a r y t a

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2018-04-12 įsakymu Nr. Į-99

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris)

Taryba, s u s i d e d a n t i i š
pirmininko (-ės)

Dalios Dijokienės

ir narių:

(vardas ir pavardė kilmininko linksniu)

Ryšard Gaidžio, Eligijaus Railos, Dalios Klajumienės, Irenos Staniūnienės, Lino Kvizikevičiaus,

(vardai ir pavardės kilmininko linksniu, asmenis nurodyti per kablelį)

v a d o v a u d a m a s i Tarybos nuostatais, patvirtintais

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-15 įsakymu Nr. ĮV-149

(teisės akto sudarytojas kilmininko linksniu, data, dokumento rūšis įnagininko linksniu, „Nr.“ ir jo registracijos numeris, dokumentus nurodyti per kablelį)

n u s t a t o, kad:

1. Nekilnojamoji kultūros vertybė (toliau – vertybė) registruojama Kultūros vertybių registre (toliau – Registas) kaip:

- ☒ pavienis kultūros paveldo objektas (toliau – objektas)
☐ kompleksinis objektas (toliau – kompleksas),
kurį sudarantys objektai registruojami savarankiškai
☐ kultūros paveldo vietovė (toliau – vietovė)

pažymėti tik vieną

2. Pavienis objektas yra: ☐ vieta ☒ statinys ☐ kitas nekilnojamasis
daiktas

(pažymėti tik vieną)

3. Komplexo dalys:

(kompleksą sudarantys objektai, jų kodai, priedo Nr.; objektus nurodyti per kabliataškį)

4. Vertybei suteikiamas pavadinimas su vardu ar vardais:

Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai

5. Vertybei suteikiamas pavadinimas:

rūmai

(pagal Registro pavadinimų klasifikatorių)

6. Vertybė yra gyvenamojoje vietovėje ir (ne -) apima adresą objektą:

Trakų g.	10	
(gatvės pavadinimas ir jos tipas)	(pastato) (Nr.)	(korpuso) (Nr.)
(g., pr., bul., al., skg., aklg., skv., a., pl., kel., tak.)		
Vilnius (m.)		Vilniaus miesto sav.
(gyvenamoji vietovė ir jos tipas)	(seniūnija)	(savivaldybė ir jos tipas)
(vs., k., gelež. st., mstl., m.)		(r., m., sav.)

7. Vertybės (statytų XV a. - XX a. pr., rekonstruotų XVIII a. II p., XIX a., XX a. pab., restauruotų ir pritaikytų bibliotekos reikmėms 2006-2018 m.; XIX a. pab. rekonstrukcijos aut. K. Maculevičius, 1988 m. rekonstrukcijos projekto aut. E. A. Gūzas, 1989-1991 m. projekto aut. I. Bilytė, XXI a. pr. rekonstrukcijos projekto aut. I. Staniūnienė;) vertingosios savybės yra:

7.1.1.2. tūris - sudėtinis, pusiau uždaras, sudarytas iš 3 stačiakampio plano, 3 a. korpusų su pastogėmis ir rūšiais - Trakų g. centrinio korpuso, su juo 3 a. jungiamuoju korpusu sujungto V korpuso ir R korpuso su 1 a. priestatu Š fasade (išskyrus V korpuso ir jungiamosios dalies tarp centrinio ir V korpuso laiptus su metaliniais turėklais, centrinio korpuso Š fasado ir R korpuso V fasado "Velux" tipo stoglangius; išskiriami keli rūmų statybos etapai: iki XVIII a. vid. 394-ojoje posesijoje stovėjo trys atskiri namai galais į Trakų gatvę, R dalies namas buvo mūrinis, XVIII a. vid. pastatas buvo 2 a., XVIII a. II p. vyko pastato rekonstrukcija, suformuota posesija, pastatytas 2 a. V korpusas, suformuotas V ir Trakų g. centrinio korpuso jungiamasis 2 a. korpusas, 3 a. R korpusas, dabartinė įvažiavimo į rūmus anga, kiemo gale pastatyta 2 a. arklidė, XIX a. pr. baigtas posesijos užstatymo išplanavimas, pastatytas V korpuso trečias a. taip pat 2 a. pastatas, sujungęs Š teritorijos dalyje buvusias 2 a. arklides su V korpusu, XIX a. vid. pastatytas Trakų g. centrinio korpuso trečias a., XIX a. vid. iki 3 a. paaukštinta V ir Trakų g. centrinio korpusų jungiamoji galerija, XIX a. pab. naujai suformuotas Trakų g. centrinio korpuso gatvės fasado dekoras, padidintos langų angos, XIX a. pab. - XX a. pr. posesijoje pastačius mūrinį 1 a. pastatą tarp R korpuso ir buvusių arklidžių, 1 a. mūrinį priestatą prie R korpuso Š fasado, buvo galutinai suformuotas perimetris posesijos užstatymas, XX a. 9 deš. pab. nukentėjo V ir Š posesijos dalys, nugriautas 2 a. pastatas, iš 3 a. V rūmų korpuso ir Š dalies pastato liko posesijinės ir kiemo fasadinės sienos, 1989-1991 m. pastatai ir V korpusas iš dalies atkurti, XXI a. pr. korpusai rekonstruoti ir restauruoti, po R korpuso Š dalimi naujai įrengtas rūsys, palei R sklypo kraštinę įrengtas požeminis jungiamasis tunelis; žr. 15. 2, 5, 10, 11, 19, 24; TRP 1; BR Nr. 1-27; IKONOGN Nr. 1-25; FF Nr. 1-18; 2018 m.); **stogo forma - centrinio korpuso ir R korpuso I a. priestato - dvišlaitė, R, V korpusų - vienslaitė** (-; stogai buvo dengti čerpėmis, šiuo metu - skardos lakštais su užlankais; FF Nr. 1, 2, 9, 12, 25; 2018 m.); **kiti stogo elementai - centrinio ir R korpusų keraminių plytų mūro dūmtraukiai su profiliuotais karnizais** (-; būklė gera; BR Nr. 16-18, 20-22; IKONOGN Nr. 2, 4, 5; FF Nr. 1, 2, 9, 26; 2018 m.); **laiptinių L1 ir L2 stiklinių tūrinių zenitinių stoglangių tipas** (-; būklė gera; žr. 15. 19; FF Nr. 1, 2; 2018 m.); 7.1.1.3. aukštų išplanavimas - **vyraujantis anfiladinis, su keliomis eilėmis anfiladine tvarka išdėstytomis patalpomis, jas aptarnaujančiais koridoriais** (išskyrus XXI a. pr. rekonstrukcijos-restauracijos metu įrengtas naujas pertvarų, rūsių patalpas; būklė gera; žr. 15. 19; BR Nr. 23-27; FF Nr. 126, 143, 150, 157-159, 172, 176, 183, 203; 2018 m.) **sienų angos, nišos - stačiakampės, segmentinių sąramų, pusapskritės vidaus durų ir praėjimų angos, nišos, laiptinės L2 apskritimo formos langų angos, rūsių švieslangių angos, rūsių medinės perdangos sijų lizdai** (-; dalis angų pakitę, rekonstruota, iškirsta naujai, užmūryta, būklė gera; žr. 15. 2, 19; BR Nr. 16-27; IKONOGN Nr. 1, 2, 4-6, 20, 23, 25; FF Nr. 54, 55, 60, 63, 72, 80, 81, 84, 119, 129, 153, 154, 167, 189, 196-199, 211, 220,

223, 225, 231, 232, 235, 238, 240-244, 248-254, 257, 259, 262, 299, 319-322; 2018 m.);

7.1.1.4. architektūrinis sprendimas - **architektūrinio sprendimo visuma** (išskyrus XX a. 9 deš. perstatytą V korpusą; Trakų g., centrinio korpuso fasadai suformuoti XIX a. pab.-XX a. pr.; būklė gera; žr. 15. 2, 5, 10, 11, 13; BR Nr. 16, 28-22; IKONOGN Nr. 1, 2, 4, 5, 20, 23; FF Nr. 3-14; 2018 m.);

7.1.1.5. konstrukcijos - **juostinis ir arkinis keraminių plytų-lauko akmenų mūro pamatas su rūsio sienomis ir tinkuotu, centrinio korpuso P fasado granito plokštėmis dengtu cokoliu** (P rūsio dalyje architektūrinių tyrimu metu seniausias rastas mūras datuojamas XV a.; XXI a. pr. rekonstrukcijos metu tarp R korpuso ašių E-H įrengta naujų rūsio patalpų, taip pat betoninių konstrukcijų požeminis jungiamasis koridorius, vietomis pamatai įgilinti, cokolio būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 23; FF Nr. 5-8, 12-14, 18, 32, 232, 234, 238, 282-290; 2018 m.); **keraminių plytų mūro sienos** (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2018 m.); **keraminių plytų mūro rūsio cilindriniai skliautai su ramstinėmis arkomis, liUNETėmis ir be jų** (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 221, 222, 227, 231, 234, 238, 248, 250, 253, 256, 258, 259, 260, 263, 269-275; 2017 m.); **keraminių plytų mūro arkinė sàrama, eksponuojama 1 a. pastato rūsio patalpoje Nr. 1** (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 280; 218 m.); **keraminių plytų mūro įvažiavimo į rūmus angos cilindrinis skliautas su ramstinėmis arkomis ir liUNETėmis** (Š angos dalyje kaip atviras zondazas eksponuojamas polichrominio dekoru fragmentas; būklė gera; BR Nr. 13-21, 24; FF Nr. 5, 13, 18-21; 2018 m.); **I a. patalpų Nr. 14-16, 27 keraminių plytų mūro cilindriniai skliautai, I a. patalpos Nr. 17 keraminių plytų mūro cilindrinis skliautas su liUNETėmis, I a. patalpos Nr. 5 keraminių plytų mūro konstruktyvinės arkos** (išskyrus V korpuso g/b perdangas; rekonstrukcijos-restauracijos metu dalis perdangų sustiprinta metalinėmis sijomis, būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 24; FF Nr. 42, 44, 48, 66, 74, 75; 2018 m.); **I a. patalpų Nr. 23 ir 24 keraminių plytų mūro kryžminiai skliautai** (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; BR Nr. 24; FF Nr. 62-64; 2018 m.); **konstruktyvinės keraminių plytų mūro arkos II a. patalpoje Nr. 2** (-; būklė gera; BR Nr. 25; FF Nr. 125-127; 2018 m.); **medinės sijinės I-III a. perdangos** (-; dalis perdangų sustiprintos rekonstrukcijos-restauracijos metu 2006-2018 m.; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2018 m.); **medinė gegninė-statramtinė su spyriais stogo konstrukcija** (-; būklė gera; žr. 15. 2, 18-20, 23; -; 2017 m.); **funkcinė įranga - rūsio laiptai su mediniais antpakopiais** (-; -; žr. 15. 18-20, 23; BR Nr. 23; FF Nr. 257; 2018 m.); **centrinio korpuso laiptinė L1 su mozaikinio betono laiptasijomis, profiliuotomis laiptų pakopomis, metaliniu ažūriniu turėklų, su augalinio motyvo puošyba bei mediniu profiliuotu porankiu** (-; restauruota XXI a. pr., laiptinės viduryje įrengtas keleivinis liftas, būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 24-27; IKONOGN Nr. 59; FF Nr. 291-294; 2018 m.); **centrinio korpuso laiptinė L2 su mozaikinio betono laiptasijomis, profiliuotomis laiptų pakopomis, metaliniu ažūriniu turėklų su augalinio motyvo puošyba bei mediniu profiliuotu porankiu** (-; restauruota XXI a. pr., būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 24-27; IKONOGN Nr. 59; FF Nr. 295-311; 2018 m.); **R korpuso ūkinė laiptinė L3 su profiliuotomis mozaikinio betono pakopomis, metaliniais turėklų bei porankiu** (-; būklė gera; žr. 15. 2; BR Nr. 23-27; FF Nr. 314-317; 2018 m.); **inžinerinė įranga - baltų, žalių, rudų glazūruotų koklių krosnys, dekoruotos karūnomis, karnizais, mentėmis I a. patalpoje Nr. 24, II a. patalpose Nr. 9, 10 12, 14, 20, III a. patalpose Nr. 8, 9, 13, 14, 20** (-; šiuo metu išlikę 14 krosnių, restauruotos XX a. pab.-XXI a. pr.; žr. 15. 2; BR Nr. 24-26; IKONOGN Nr. 34, 40-49; FF Nr. 65, 104-114, 133-138, 144, 145, 155, 163-165, 185-188, 201, 202, 205-207, 209, 210, 216, 217; 2018 m.); **stalių ir kitų medžiagų gaminiai - II a. patalpų Nr. 11-12, 13, III a. patalpų Nr. 13-14 medinės dvivėrės, įsprūdinės durys su lieto gipso gėlyčių dekoru** (-; restauruotos XXI a. pr., būklė gera; BR Nr. 25, 26; FF Nr. 83, 84, 119, 120, 181, 190; 2018 m.); **medinių vienvėrių ir dvivėrių, įsprūdinių, su įstiklintais viršlangiais ir be jų vidaus durų tipai** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 32, 35; FF Nr. 44, 62, 141, 143, 149, 153-155, 157, 317; 2018 m.); **II a. laiptinės L2 lipdybinio dekoru langų apvadai, jų vidaus rėmo medinės konstrukcijos, skaidymas** (-; būklė gera; BR Nr. 25; IKONOGN Nr. 51; FF Nr. 299; 2018 m.); **IIa. laiptinės L2 medinis profiliuotas durų angos apvadas** (-; durų anga užmūryta, laiptinės L2 buvęs medinis profiliuotas lango angos apvadas neišlikęs, būklė gera; IKONOGN Nr.

52, 53; FF Nr. 301, 303, 310; 2018 m.); **medinių langų konstrukcijų, jų skaidymo tipai** (-; būklė gera; BR Nr. 19-21; IKONOGN Nr. 1, 2, 4-6, 20, 22, 23, 25; FF Nr. 4, 5, 8, 12-14, 22-25, 27, 80, 81, 86, 89, 93-95, 118, 124, 130-132, 160, 173, 180, 193, 211, 214; 2018 m.); 7.1.1.6. patalpų architektūrinės detalės - **keraminių plytų mūro stulpai rūšio patalpose Nr. 5, 6** (-; būklė gera; BR Nr. 23; FF Nr. 231, 234, 239; 2018 m.); **I a. patalpos Nr. 2-3 keraminių plytų mūro segmentinių arkų arkada** (-; būklė gera; BR Nr. 24; IKONOGN Nr. 37; FF Nr. 51-53; 2018 m.); **laiptinės L2 trečio aukšto medinis profiliuotas karnizas** (-; būklė gera; FF Nr. 307-310; 2018 m.); **vidaus dekoras - I a. patalpos Nr. 17 sienų ir lubų augalinio bei geometrinio ornamento polichrominis dekoras, mediniai profiliuoti langų apvadai** (-; būklė gera; plačiau apie rūmuose esantį polichrominį dekorą žr. 15. 6-8, 26-29, 32; FF Nr. 56-61; 2017 m.); **I a. patalpų Nr. 19 skliauto trafaretinis polichrominis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 74, 75; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 2. sienų ir lubų polichrominis dekoras ir tapytos rozetės** (-; būklė gera; FF Nr. 125-128; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 8-10 langų angų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 130-132; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 10 polichrominio dekoro fragmentai** (restauruoti XVIII a. - XIX a. dekoro fragmentai eksponuojami atskleidžiant sluoksnių eiliškumą; būklė gera; žr. 15. 32; FF Nr. 137-140; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 11, 12 sienų ir lubų reljefinis dekoras, polichrominio dekoro atodangos** (-; būklė gera; IKONOGN Nr. 29, 36, 38-43; FF Nr. 76-103, 115; 2018 m.); **II a. patalpos Nr. 13 sienų ir lubų reljefinis dekoras iš rombo formos kesonų su augalinio dekoro elementais, reljefiniai lipdybinio dekoro durų ir langų angų apvadai, durų supraportas, jo polichrominis dekoras** (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 116-122; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 14, laiptinės L2 sienų perėjimo į lubas fasetės su profiliuotais karnizais, langų, nišų reljefiniai lipdybinio dekoro sandriakai, supraportai, kartušai su mediniu vidaus rėmu, medinis profiliuotas durų angos apvadas, polichrominio dekoro atodangos** (dekoro fragmentai atkurti remiantis polichromijos tyrimais, konservuoti ir eksponuojami kaip atviri zondažai; būklė gera; žr. 15. 25; IKONOGN Nr. 50-58; FF Nr. 141-159, 297-311; 2018 m.); **II a. patalpų Nr. 18, 20 lubų ir sienų polichrominis dekoras, jo fragmentai** (-; būklė gera; FF Nr. 160, 161, 165, 166; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 7 lubų polichrominio dekoro fragmentas** (-; būklė gera; FF Nr. 203, 204; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 9 lipdinius imituojantis lubų polichrominis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 207, 208, 210; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 10 lubų polichrominis dekoras, sienų perėjimo į lubas fasečių su priofiluotomis traukomis fragmentas, ornamentuotas augaliniais ir vynuogių motyvais** (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 168-170; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 11, 12 sienų ir lubų polichrominis dekoras, langų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 171-175, 211-213; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 13 lubų ir sienų polichrominis dekoras, perėjimo į lubas fasetės su profiluotomis traukomis, langų ir durų angų apvadai, polichrominio dekoro atodangos, metalinės ažūrinės vėdinimo kanalo grotelės** (-; būklė gera; žr. 15.25; FF Nr. 176-184; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 14 figūrinė tapyba, sienų ir lubų polichrominis dekoras** (-; būklė gera; FF Nr. 189-201; 2018 m.); **III a. patalpos Nr. 16 sienų polichrominis dekoras, durų angų apvadai** (-; būklė gera; FF Nr. 215-218; 2018 m.); **vidaus patalpų sienų tinkas, jo tipas** (-; restauruota, būklė gera; -; -; 2018 m.); **grindų, pandusų, laiptų pakopų danga ar dangos medžiaga - ornamentinės presuoto marmuro plytelių grindys I a. patalpoje Nr. 1** (-; būklė gera; žr. 15. 14; IKONOGN Nr. 37; FF Nr. 49, 50; 2018 m.); **II a. patalpų medinio skydinio parketo tipas** (-; būklė gera; FF Nr. 76, 116, 158; 2018 m.); **lauko akmenų grindys rūšio patalpose Nr. 5** (eksponuojamas grindų fragmentas; būklė gera; BR Nr. FF Nr. 18-20; 2018 m.); 7.1.3.2. buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos - **posesijinės akmens-keraminių plytų mūro sienos liekanos ŠR teritorijos dalyje** (XXI a. pr. rūmų komplekso rekonstrukcijos metu atstatyta antžeminė sienos dalis; -; TRP 6; BR Nr. 13-15, 23, 24; FF Nr. 9, 17, 36-39; 2018 m.); **ūkinio pastato vieta ŠR teritorijos dalyje** (-; 2006-2018 m. rekonstrukcijos metu rasti buvusio 1 a. su rūsiu ūkinio pastato keraminių plytų-akmens mūro pamatai, pastato vieta simboliškai pažymėta antžeminės dalies grindyje, būklė patenkinama; TRP 5; BR Nr. 13-15, 23; FF Nr. 17, 289, 290; 2018 m.); **2 a. pastato, jungusio V korpusą su arklide vieta** (XX a. 9 deš. pastatas buvo nugriautas, XX a. 10 deš.

atstatytas išlaikant buvusį pastato tūrį, stogo formą, langų angų ritmiką; -; TRP 4; BR Nr. 9-11, 13, 15; IKONOG Nr. 3, 7, 11, 12, 15, 16, 18-21, 24; FF Nr. 9, 15; 2018 m.);

7.1.3.4. žemė ir jos paviršiaus elementai - **lygus reljefas su nuolydžiu Š dalyje** (-; -; žr. 15.15, 23, 30; FF Nr. 8, 9, 13, 17; 2018 m.);

7.4. Artimiausios kultūros paveldo objekto teritoriją ar vietovę supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio vertingosios savybės - **patenka į Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Senamiesčiu, u.k. 16073 ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės u. k. 25504 teritorijas** (-; -; TRP; 2018 m.);

7.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius - **žinoma, jog Trakų gatvė, kurioje stovi rūmai, buvo užstatyta ir apgyvendinta jau XVI a., tačiau šio laikotarpio istorinių duomenų apie gatvėje stovėjusius namus nėra.** Ankstyviausi šaltiniai apie 394-osios posesijos namą yra Oginskių archyve esančiame akte, kuriame nurodyta, jog 1609 m. Hregotovičiai, gretimos 395 valdos savininkai, iš pranciškonų išpirkto mūrinį namą. 1636 m. sudarytame Vilniaus miesto namų ir jų savininkų sąrašė nurodyta, kad ši valda priklausė bent keturiems savininkams. 1655 m. namas galimai nukentėjo nuo maskviečių sukkelto gaisro. Iš 1704 m. akto paaiškėja, jog name, kuris vadinamas Paškevičiaus ir Romanovičiaus vardais ("Paškevičiovska", "Romanovičiovska"), kurį laiką gyveno P. Hromovičius. 1741 m. namo šeimininkas buvo Jonas Grinevskis, tačiau greitai namas vėl atiteko pranciškonams. 1743 m. pranciškonai su namo nuomininku Chreptavičiumi pasirašė sutartį dėl namo rekonstrukcijos. Buvo gautas leidimas paaukštinti namo sienas, kaminą, naujai apdengti stogą. 1748 m. namas nukentėjo nuo gaisro ir liko neaišku, ar iki tol minėta rekonstrukcija buvo spėta įgyvendinti. Teigiama, jog iki XVIII a. vidurio šioje posesijoje stovėjo trys nedideli paskiri namai galais į Trakų gatvę. 1750 m. name gyveno Kalinovkis, kuris, matyt, namą po gaisro sutvarkė. 1761 m. namas priklausė Stanislovui Vencevičiui. 1763 m. namas vėl atiteko pranciškonams. 1776 m. namą iš pranciškonų susigražino Stanislovo Vencevičiaus dukra Joana Vencevičiūtė-Naramovksa ir 1779 m. pardavė jį Lietuvos kariuomenės generolui Jeronimui Zenkovičiui. 1790 m. namas jau vadinamas rūmais, todėl daroma išvada, jog po gaisro XVIII a. antroje pusėje susiformavo posesija - namas buvo rekonstruotas ir padidintas, kiemo gale pastatytos arklidės, suformuotas trijų aukštų kairysis fligelis. Pats J. Zenkovičius rūmuose negyveno. Juose tuo metu buvo įrengta nemažai nuomojamų butų. Vienas iš jų 1791 m. buvo išnuomotas stikliui S. Griunvaldui. Dalį rūmų 1792 m. trumpam laikui taip pat išsinuomojo LDK kancleris Aleksandras Mykolas ir Magdalena Agnietė Sapiegos. Tais pačiais metais rūmai atiteko J. Zenkovičiaus broliui - Vilniaus kapitulos kanauninkui Ignui Zenkovčiui. Perdavimo dokumentuose nurodyta, jog Rūmai prie Trakų gatvės yra dviejų, o didysis kairysis fligelis - trijų aukštų. Nuo 1803 m. I. Zenkovičius rūmus bandė parduoti, tačiau nesėkmingai. Jam mirus, 1814 m. rūmai atiteko Lenkijos kariuomenės pulkininkui Janui Zenkovičiui. Šiuo laikotarpiu buvo užbaigtas posesijos užstatymo išplanavimas. XIX a. viduryje rūmai atiteko Juozapui ir Sofijai Tiškevičiams. Per jų valdymo laikotarpį iki 1923 m. rūmuose buvo pilnai suformuotas iki šiol išlikęs interjeras su sienų tapyba, puošnia lipdyba, krosnimis. 1923 m. Tiškevičių paveldėtojai pardavė rūmus Vilniaus prekybos bankui, kuriam jie priklausė iki 1940 m. Antrojo pasaulinio karo metu rūmai nenukentėjo. Sovietmečiu čia įsikūrė Stalino rajono namų valdybos grupinė kontora, Vyriausioji automašinų ir traktorių respublikinės valdybos kontora, Vilniaus centrinė vaikų biblioteka. Nuo 1950 m. rūmuose veikia Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. 1988 m. buvo pradėti rūmų rekonstrukcijos darbai, kurių metu nukentėjo ir buvo sunaikinta dalis vertingųjų savybių. Tai sukėlė neigiamą visuomenės ir paveldosaugos institucijų reakciją, todėl galiausiai rekonstrukcija buvo baigta pagal naują, pakoreguotą projektą, labiau atsižvelgiant į išlikusias vertingąsias pastato savybes ir atstatant sunaikintas rūmų dalies erdvinę struktūrą. 2006 m. pradėti nauji rūmų rekonstrukcijos ir restauracijos darbai, baigti 2018 m.

(apibūdinimas, būklė, nuoroda į pridedamą fikzaciją, aprašymo data; nurodyti per kabliataškį)

(Tarybos akto, kuriuo anksčiau nustatytos vertingosios savybės ir apibrėžtos teritorijos ribos, data ir Nr.)*

8. Žemiau nurodyti kilnojamieji daiktai, saugomi pagal Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, yra kultūros paveldo statinio vertingosios savybės:

(kilnojamosios kultūros vertybės, jų kodai; nurodyti per kablelį)

9. Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje yra:

9.1. Pavienio objekto teritorijoje yra:

(pavienio objekto teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.2. Komplexo teritorijoje yra:

(komplexo teritorijoje esantys vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

9.3. Vietovėje yra:

(į vietovę įeinančios vertybės, jų kodai; vertingųjų savybių požymių turintys objektai; nurodomi per kabliataškį; arba priedo, kuriame jie pateikiami, Nr.)

10. Vertybės vertingųjų savybių pobūdis ar jų derinys yra:

☒ Archeologinis	☒ lemiantis reikšmingumą		
☐ Povandeninis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Mitologinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Etnokultūrinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☒ Architektūrinis	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Urbanistinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Želdynų	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Inžinerinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Istorinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Memorialinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus

☒ Dailės	☒ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☒ retas ☐ unikalus
☐ Sakralinis	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kultūrinės raiškos	☐ lemiantis reikšmingumą	☐ tipiškas ☐ svarbus	☐ retas ☐ unikalus
☐ Kraštovaizdžio			
(galima pažymėti kelis)	(galima pažymėti kelis)	(pažymėti kiekvienam pobūdžiui tik vieną)	

11. Pavienio ar kompleksinio objekto, ar vietovės reikšmingumo lygmuo yra:

☐ nacionalinis ☒ regioninis ☐ vietinis
(pažymėti tik vieną)

12. Vertybės apibrėžtos teritorijos:

12.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tikslumas (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	582498,80	6061275,35	kv5	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	582502,97	6061275,29	kv5	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	582536,87	6061274,79	kv5	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	582536,98	6061270,30	kv5	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	582543,76	6061236,93	kv5	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	582548,69	6061212,68	kv5	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	582549,36	6061212,84	kv5	
7-8	-	-	-	-		
8	K	20	582559,09	6061171,06	kv5	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	582547,40	6061168,17	kv5	
9-10	-	-	-	-		
10	K	20	582547,46	6061167,89	kv5	
10-11	-	-	-	-		
11	K	20	582536,64	6061165,21	kv5	
11-12	-	-	-	-		
12	K	20	582536,57	6061165,48	kv5	
12-13	-	-	-	-		

13	K	20	582524,82	6061162,57	kv5	
13-14	-	-	-	-		
14	K	20	582512,83	6061199,60	kv5	
14-15	-	-	-	-		
15	K	20	582506,06	6061227,37	kv5	
15-16	-	-	-	-		
16	K	20	582506,62	6061227,53	kv5	
16-17	-	-	-	-		
17	K	20	582504,56	6061238,78	kv5	
17-18	-	-	-	-		
18	K	20	582498,80	6061275,35	kv5	
18-1	-	-	-	-		

12.2. plotas yra:

4176,00 kv. m

13. Vertybės apibrėžta apsaugos zona:

13.1. nustatytas**:

☒ apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis

☐ vizualinės apsaugos pozonis

(pažymėti galima abu arba tik vieną)

13.2. apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio:

13.2.1. ribos yra:

Taško Nr., Atkarpa	Būdas	Tikslumas (cm)	X (abscisė)	Y (ordinatė)	Geokodas	Aprašymas
1	K	20	582559,09	6061171,06	kv5	
1-2	-	-	-	-		
2	K	20	582559,68	6061168,52	kv5	
2-3	-	-	-	-		
3	K	20	582525,63	6061160,07	kv5	
3-4	-	-	-	-		
4	K	20	582524,82	6061162,57	kv5	
4-5	-	-	-	-		
5	K	20	582536,57	6061165,48	kv5	
5-6	-	-	-	-		
6	K	20	582536,64	6061165,21	kv5	
6-7	-	-	-	-		
7	K	20	582547,46	6061167,89	kv5	
7-8	-	-	-	-		

8	K	20	582547,40	6061168,17	kv5	
8-9	-	-	-	-		
9	K	20	582559,09	6061171,06	kv5	
9-1	-	-	-	-		

13.2.2. plotas yra:

89,00 kv. m

13.3. vizualinės apsaugos pozonio

13.3.1. ribos yra:

13.3.2. plotas yra:

0 kv. m

13.4. apsaugos zonos plotas yra:

89,00 kv. m

13.5. [] nustatyta, kad apsaugos zona nereikalinga***.

14. Dėl pripažinimo valstybės saugomu , Įsakymas, 2005-04-29, Nr. IV-190

(sprendimas, kuriuo objektas ar vietovė paskelbti ar inicijuoti skelbti saugomais****)

15. Šaltiniai ir literatūra (archyvinė medžiaga, tyrimų ataskaitos, publikacijos ir kt.):

15.1. ALEKSANDRAVIČIUS, Z. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo statybos pagrindimas, Vilnius, 2005, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4374;

15.2. BILYTĖ, I. Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus biblioteka, Trakų g. 10, I eilės architektūriniai tyrimai, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 498, Ap. 38, B. 23.123;

15.3. BILYTĖ, I. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. I statybos etapas. Restauravimo-rekonstrukcijos autorinės priežiūros 1989 – 1991 m. ataskaita PRPI, Vilnius, 1991, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7211;

15.4. BILYTĖ, I. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. I statybos eilė. Esamos padėties fotofiksacija PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7212;

15.5. ČAPLINSKAS, A. R. Vilniaus gatvių istorija. Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės, Vilnius, 2008, p. 250-253;

15.6. ČERNIAUSKIENĖ, A., EIDUKEVIČIŪTĖ, G., MALINAUSKAITĖ, J., MICEVIČIŪTĖ, A. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų ataskaita PRPI, Vilnius, 1990, F. 1019, A. 11, B. 7213;

15.7. ČERNIAUSKIENĖ, A., EIDUKEVIČIŪTĖ, G., MALINAUSKAITĖ, J., MICEVIČIŪTĖ. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų dekorų kopijos. I tomas PRPI. Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7217;

15.8. ČERNIAUSKIENĖ, A., EIDUKEVIČIŪTĖ, G., MALINAUSKAITĖ, J., MICEVIČIŪTĖ. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų dekorų kopijos. II tomas PRPI, Vilnius, 1990, F. 1019, A. 11, B. 7218;

15.9. JARUTIS, R. Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus biblioteka, Trakų g. 10. Fotogrametriniai apmatavimai, VRVA, F. 489, Ap. 39, B. 23.272;

15.10. JURKŠTAS, J. Vilniaus senamiesčio kvartalas Nr. 28. Istoriniai tyrimai, Vilnius, 1972, VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4587;

15.11. JURKŠTAS, J. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Istoriniai tyrimai,

- PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7210;
- 15.12. KAZLAUSKAITĖ, E. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka Trakų g. 12. Vilnius, Dviejų patalpų interjerų spalvinis sprendimas. Darbo projektas. Interjerų polichromijos tyrimai, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, 2002, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 3091;
- 15.13. KAZLAUSKAS, A. Vilniaus senamiesčio 28 kvartalas. Istoriniai tyrimai, I t. II dalis, Vilnius, 1977, VRVA, F. 1019, Ap. 11, B. 4588;
- 15.14. KLAJUMIENĖ, D. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų dekorų elementai: nuo klasicizmo iki modernio, Vilnius, 2015, p. 142, 174, 175, 359, 585, 630, 634, 365, 652;
- 15.15. LISANKA, A. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos kiemo archeologinių tyrimų ataskaita PRPI, Vilnius, 1988, F. 1019, A. 11, B. 7220;
- 15.16. MONTVILAS, Č., ZAVADSKIS, A. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos nuotraukos, Vilnius, 1979, 1985, Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos archyvas;
- 15.17. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo priešprojektiniai darbai. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4375;
- 15.18. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo (tarp ašių „A-H“) darbo projektas. Konstrukcijos, Vilnius, 2008, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4399;
- 15.19. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo priešprojektiniai darbai. Architektūros tyrimų papildymas, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4382;
- 15.20. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje rekonstravimo priešprojektiniai darbai. Pastato pagrindinių laikančiųjų konstrukcijų tyrimo ataskaita, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4381;
- 15.21. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo techninis projektas. Bendrųjų duomenų byla, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4383;
- 15.22. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo techninis projektas. Konstrukcijos, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4385;
- 15.23. STANIŪNIENĖ, I. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Trakų g. 10, 12 Vilniuje (S798) rekonstravimo techninis projektas. Sklypo sutvarkymo ir architektūros dalis, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4384;
- 15.24. STASIUKAITIENĖ, O. Sofijos ir Juozapo Tiškevičių rūmai, Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, S798, 2002, KPC archyvas;
- 15.25. TELKSNIE, A. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos lipdybos konservavimo-restauravimo darbų technologinės rekomendacijos PRPI, Vilnius, 1991, F. 1019, A. 11, B. 7223;
- 15.26. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų brėžinių originalai, PRPI, Vilnius, 1990, F. 1019, A. 11, B. 7214;
- 15.27. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų stratigrafijos fiksacijos lentelės. I tomas, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7215;
- 15.28. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų stratigrafijos fiksacijos lentelės. II tomas, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7216;
- 15.29. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos polichromijos tyrimų fotofiksacija, PRPI, Vilnius, 1990, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7219;
- 15.30. Trakų g. Nr. 10. Viešosios A. Mickevičiaus bibliotekos kiemo archeologinių tyrimų ataskaita (kalkės), PRPI, Vilnius, 1988, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7221;
- 15.31. Trakų g. Nr. 10. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka. Polichromijos cheminiai,

- mikologiniai tyrimai, PRPI, Vilnius, 1991, VRVA, F. 1019, A. 11, B. 7222;
- 15.32. VALKIŪNIENĖ, I. "XIX a. Tiškevičių rūmų Vilniuje (Trakų g. 10) interjero sienų tapyba. grunto ir tapybos sluoksnių atpažinimas ir tapybos eksponavimas", in: Acta Academia Artium Vilnensis, Nr. 82, 2016, p. 75-86;
- 15.33. Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatai Trakų g. 10, 12 Vilniuje. Patalpų puošybos detalių skaitmeninės transformuotos nuotraukos, Vilnius, 2006, "Lietuvos paminklai" archyvas, F. 1, Ap. 4, B. 4376;
- 15.34. Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus biblioteka, Trakų g. 10. Paruošiamieji darbai. Architektūrinė-statybinė dalis. Saugotinių elementų sąrašas ir fotofiksacija, Paminklų konservavimo institutas, Vilnius, 1986, VRVA, F. 489, Ap. 22, B. 19.481;
- 15.35. Vilniaus miesto planai, sud. Birutė Rūta Vitkauskienė, Vilnius, 2016.

16. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui.

Taryba šiuo a k t u

- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------|
| ☐ | n u t a r i a, jog vertybei reikalinga teisinė apsauga. | |
| ☒ | n u t a r i a, jog turi būti patikslinti Registre registruotos vertybės duomenys | 16002
(kodas) |
| ☐ | n u t a r i a, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona | (kodas) |
| ☐ | n u t a r i a, jog vertybei apsauga netaikoma | |

PRIDEDAMA:

1. Fotofiksacija, 331 lapas;
2. Apibrėžtų teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas, 2 lapai;
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 7 lapai;
4. Brėžiniai, 27 lapai;
5. Ikonografija, 59 lapai.

Pirmininkas

Dalia Dijokienė


PASTABOS

* Pildoma, kai Taryba nutaria, jog Registre registruotai vertybei tik apibrėžiama ar patikslinama apsaugos zona

** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ribos nustatomos paskelbtam ar inicijuotam skelbti saugomu objektui. Jeigu objektas inicijuotas skelbti saugomu, nustatytos apsaugos zonos ribos įsigalioja objektą paskelbus saugomu

*** Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir jos pozonių ribos nenustatomos, jei jis yra draustinyje ar rezervate, taip pat nepaskelbtam saugomu ar neinicijuotam skelbti saugomu objektui bei Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos zonų nustatymo taisyklių nustatytais atvejais

**** Pildoma, kai kultūros paveldo objektas ar vietovė yra paskelbti saugomais ar inicijuoti skelbti saugomais

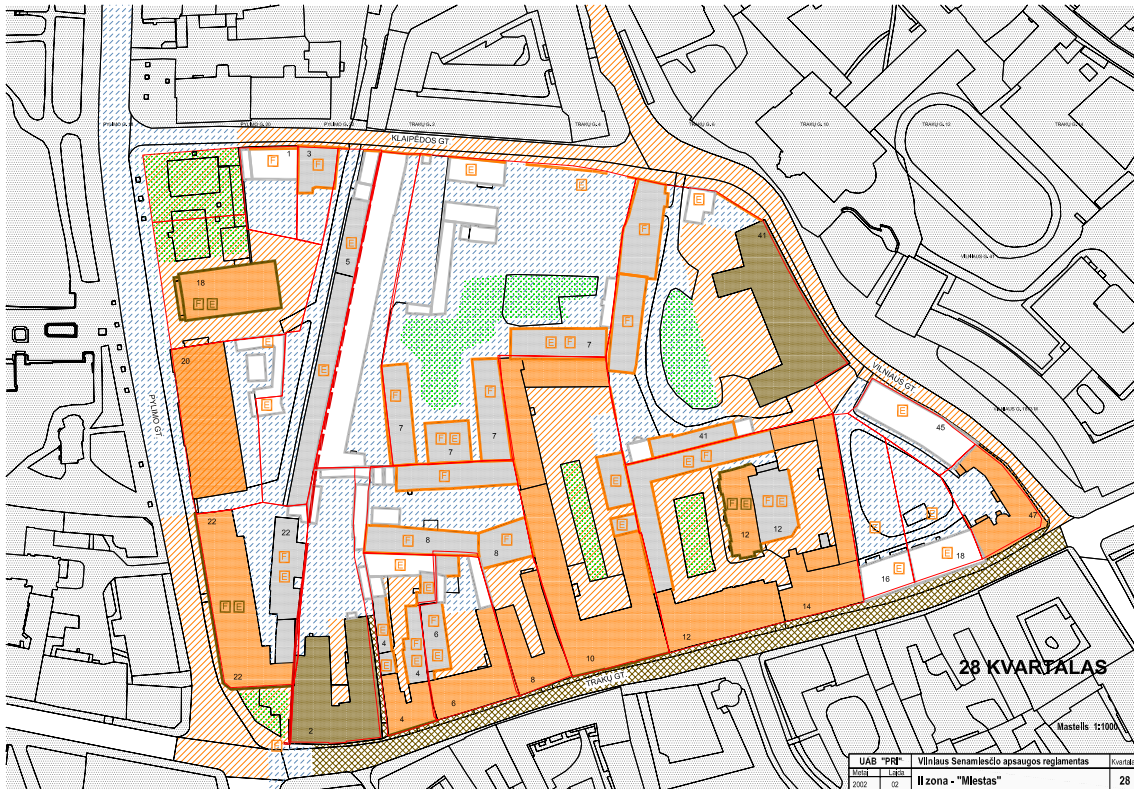

SUTARTI ŽENKLAI:

VILNIAUS SENAMIESČIO STATINIŲ TVARKYMO REŽIMAI:

SAUGOMI STATINIAI

- KONSERVAVIMAS - RESTAURAVIMAS
- RESTAURAVIMAS
- RESTAURAVIMAS - ATKŪRIMAS
- Konservuoti - restauruoti fasadai
- Restauruoti fasadai
- Konservuoti - restauruoti pastatų fasadai, elementai, rūšiai
- Restauruoti pastatų fasadai, elementai, rūšiai

KITI STATINIAI

- statiniai, turintys kultūrinės vertės požymių
- kit statiniai
- gyvenamieji statiniai

VILNIAUS SENAMIESČIO TERITORIJŲ TVARKYMO REŽIMAI:

- KONSERVAVIMAS - RESTAURAVIMAS
- RESTAURAVIMAS
- RESTAURAVIMAS - ATKŪRIMAS

SENAMIESČIO ŽELDYNŲ TVARKYMO REŽIMAI

- KONSERVAVIMAS - RESTAURAVIMAS
- RESTAURAVIMAS - REKONSTRAVIMAS
- REKONSTRAVIMAS - ATKŪRIMAS
- Restauruoti - regeneruoti gatvių želdiniai

KITI ŽENKLAI:

- Vilniaus pilių, vėlybajūnų kultūrinės rezervacijos
- Gyvenamies miesto sienos ir jos ribojančios linijos (nuostabios (ryšios) medys)
- Gyvenamies miesto sienos ir jos ribojančios linijos (neapėjamos)
- Valdos, kurių tvarkymo režimas skiriasi nuo kitų
- Teritorijos, kurių atkūrimo pagrindinis būdas visuomenės bei specialistų diskusijos ar konkursai
- Sklypų ribos

UAB "PR"	Vilniaus Senamiesčio apsaugos reglamentas	Kortas
2002	02	Il zona - "Miestas"
		28

DETALIZUOTI KVARTALŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAI

TERITORIJOS NR. II

KVARTALO NR. 28

Adresas. pavadinimas	Objektai sklype	Tvarkymo režimas, galimi tvarkymo darbai	Naudojimo režimas, galimos paskirtys	Pastabos
1	2	3	4	5
Pylimo 18 – Evangelikų reformatų bažnyčia	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės – AtV 51	Konservavimas - restauravimas – pastato fasadai, vertingos vidaus struktūros dalys bei elementai. Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, dalinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastasis ir kapitalinis remontas galimi nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: visuomeninė - bažnyčia, mokslo, mokymo, švietimo, kultūros įstaigos.	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti NKV dosje.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, remonto darbai.		
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Klaipėdos 1 -	Kiti statiniai	Restauravimas – pastato fasadai. Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštumo, darbai. Galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija - atkūrimas		
1	2	3	4	5
Klaipėdos 3 –	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą – Vn – S36	Restauravimas – autentiška fasadų dalis; vertingi elementai Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastasis remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos pastato dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape
	Kiti statiniai	Galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Klaipėdos 5 – Vilniaus miesto gynybinės sienos liekanos	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilijos - Trakų vartų gynybinės sienos dalies G235K4	Konservavimas - restauravimas – miesto gynybinės sienos liekanos; Restauravimas - vertingi elementai Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastasis remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Statiniai, kultūros paveldo objektai	Vertingi elementai tvarkomi pagal restauravimo technologijas. Galimi remonto, rekonstravimo darbai.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, griovimo darbai.		-----“-----
	Teritorijos elementai	Atkūrimo, remonto darbai, rekonstrukcija		-----“-----
1	2	3	4	5
Klaipėdos 7 – buv. Oskierkų rūmų ansamblis – kiemo korpusai, vežiminės	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G 26K 2,3,4,5	Restauravimas - autentiška fasadų dalis; plano struktūra, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastasis remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija, nedidinant aukštumo, galimi nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G 26K 1	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai; paprastasis remontas. Restauravimas – atkūrimas – galimas nugriautų rūmų tūrio atkūrimas, remiantis ikonografinė madžiaga	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	-----“-----
	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, griovimo darbai. Galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai, rekonstrukcija		
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Vilniaus 41/9–	Statiniai -	Konservavimas - restauravimas -	Ribotas naudojimas	Vertingos saugomos statinio dalys ir

Mažieji Radvilų rūmai Vilniaus 41/9– Vakariniai ir pietinis kiemo korpusai Vilniaus 41/9– kiemo korpusai pietinėje sklypo dalyje	nekilnojamosios kultūros vertybės – S 561	- galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, pritaikymo darbai; - paprastas remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	- galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	elementai nurodyti NKV dosje.
	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G27K1,2,3,	Restauravimas - autentiška fasadų dalis; plano struktūra, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštingumo, darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4 .
	Teritorijos elementai	Konservavimo, restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Vilniaus 45 -	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštingumo, darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.		Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Atkūrimo, remonto darbai, rekonstrukcija		-----“-----
	Želdynai	Konservavimas-restauravimas		
1	2	3	4	5
Vilniaus 47 / Trakų 18 gyvenamas namas	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą – Vn – S35	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Kiti statiniai	Galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas		Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Atkūrimo, restauravimo, remonto darbai		
	Želdynai	Konservavimas-restauravimas		
1	2	3	4	5
Trakų 16 – Gyvenamas namas	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštingumo, darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Atkūrimo, remonto darbai, rekonstrukcija		-----“-----
	Želdynai	Konservavimas-restauravimas		
1	2	3	4	5
Trakų 14 –	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn-G24K1,2,3	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Trakų 12 – korpusas prie Trakų g.	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G23K1	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
Trakų 12 A – koplyčia	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G23K3	Konservavimas-restauravimas fasadai, vertingi elementai Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	-----“-----
Trakų 12 – Korpusai vakarinėje ir šiaurinėje sklypo dalyje	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūlomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą	Restauravimas – fasadai, autentiška plano struktūra, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	-----“-----
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		-----“-----
	Želdynai	Restauravimas-regeneravimas		
1	2	3	4	5

Trakų 10 – Zenkevičių (Tiškevičių) rūmų ansamblis – korpusas prie Trakų g.	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės - AtV 1032	Konservavimas-restauravimas – Trakų gatvės fasadai Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti NKV dosje
Trakų 10 – Zenkevičių (Tiškevičių) rūmų ansamblis – korpusai šiaurinėje sklipo dalyje	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn - S34	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
	Kiti statiniai	Autentiškos fasadų dalys ir išlikę vertingi elementai tvarkomi pagal restauravimo darbų technologijas. Galimi remonto, rekonstravimo darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		-----“-----
	Želdynai	Restauravimas-regeneravimas		
1	2	3	4	5
Trakų 8 – Sulistrovskių rūmai	Statiniai, kultūros paveldo objektai, Siūdomi į Vilniaus vietinį kultūros vertybių registrą – Vn-	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
Trakų 8 – korpusai šiaurinėje sklipo dalyje	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus vietinį kultūros vertybių registrą Vn -	Restauravimas – fasadai, autentiška plano struktūra, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	-----“-----
Trakų 8 –	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštumo, darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Trakų 6 – Valavičiaus namas – korpusas prie Trakų g.	Statiniai, kultūros paveldo objektai, Siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą – Vn – G22K1	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
Trakų 6 – Valavičiaus namas – kiemo korpusas	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G22K2,3	Restauravimas – fasadai, autentiška plano struktūra, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	-----“-----
	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštumo, darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai.		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Trakų 4 – korpusas prie Trakų g.	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn – G21K1	Konservavimas-restauravimas- Trakų gatvės fasadas Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai, - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
Trakų 4 – kiemo korpusai	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus kultūros vertybių registrą Vn – G21K2,3,4,	Restauravimas – fasadai, autentiška plano struktūra, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	-----“-----
	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai.		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5

Trakų 2 – Umiastovskių rūmai – korpusas prie Trakų g.	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės - AtV 92	Konservavimas - restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai; - paprastas remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti NKV dosje.
Trakų 2 – Vilniaus miesto gynybinės sienos liekanos	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilijos - Trakų vartų gynybinės sienos dalies G235K4	Miesto gynybinės sienos liekanos tvarkomos pagal konservavimo-restauravimo darbų technologijas.	Ribotas naudojimas – visuomeninė paskirtis	-----“-----
Trakų 2 – korpusai sklypo šiaurinėje dalyje	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, nedidinant aukštumo, darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai		Skirtingų teritorijos tvarkymo režimų zonos nurodytos brėžinyje.
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Pylimo 22 – pagrindinis korpusas	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus vietinį kultūros vertybių registrą Vn – G20K1	Pylimo ir Trakų g. fasadai, vertingi elementai tvarkomi pagal konservavimo-restauravimo darbų technologijas Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai, - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
Pylimo 22 – korpusai rytinėje sklypo dalyje	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus vietinį kultūros vertybių registrą Vn – G20K2	Restauravimas – fasadai, vertingi elementai. Restauravimas - atkūrimas - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, atkūrimo, pritaikymo darbai, paprastas remontas; - kapitalinis remontas ir rekonstrukcija galimi nevertingose dalyse ir elementuose	-----“-----	-----“-----
Pylimo 22 – Vilniaus miesto gynybinės sienos liekanos	Statiniai - nekilnojamosios kultūros vertybės – Vilijos - Trakų vartų gynybinės sienos dalies G235K4	Miesto gynybinės sienos liekanos tvarkomos pagal konservavimo-restauravimo darbų technologijas.	Ribotas naudojimas – visuomeninė paskirtis.	
Pylimo 22 – korpusas šiaurinėje sklypo dalyje	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo,griovimo darbai, galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto darbai.		-----“-----
	Želdynai	Rekonstrukcija-atkūrimas		
1	2	3	4	5
Pylimo 20 – Evangelikų reformatų kolegijos namas	Statiniai, kultūros paveldo objektai, siūdomi į Vilniaus nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Vn - S33	Restauravimas - - galimi visų rūšių tyrimai, priešavariniai, konservavimo, restauravimo, fragmentinio atkūrimo, pritaikymo darbai, - paprastas ir kapitalinis remontas galimas nevertingose dalyse ir elementuose	Ribotas naudojimas - galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo	Vertingos saugomos statinio dalys ir elementai nurodyti statinio apskaitos lape.
Pylimo 20 – kiemo korpusai	Kiti statiniai	Galimi remonto, rekonstravimo, griovimo darbai. Galimas sunaikinto užstatymo atkūrimas.	-----“-----	Bendrieji nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams pateikiami lape 4.
	Teritorijos elementai	Restauravimo, atkūrimo, remonto, rekonstravimo darbai.		-----“-----
	Želdynai	Restauravimas-regeneravimas		

- Bendrieji reikalavimai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams 28 kvartale:
1. Sklypų užstatymo tankumas neturi būti didesnis kaip 80 procentų.
 2. Dominuojantis užstatymo morfologinis tipas – perimetrisinis reguliarus tipas PR (žr. VSAR priedą “ Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistinių struktūrų tipologija”).
 3. Rekonstruojamų pastatų maksimalus aukštumas – 2 aukštai su mansarda, karnyzo ir stogo kraigo lygis neturi viršyti aplinkinių pastatų karnyzo ir stogo kraigo lygio.
 4. Pastatai dengiami šlaitiniais stogais.
 5. Prieš pradėdant pastatų remonto ir rekonstravimo darbus būtina atlikti esamos būklės fiksavimo ir natūros tyrimo darbus. Jei numatomi griovimo darbai, būtinos NKVA ekspertų išvados dėl statinio kultūrinės vertės.
 6. Prieš pradėdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.
 7. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal konservavimo- restauravimo technologijas.
 8. Statiniai, siūdomi saugoti, kaip nekilnojamosios kultūros vertybės LR NKV registre, jų neįrašius į šį registrą turi būti saugomi kaip Vilniaus nekilnojamosios kultūros vertybės.

Nurodymai dėl gatvės želdynų tvarkymo – Pylimo – Trakų gatvių kampe išsaugoti želdyno charakterį – skveras su vienu medžiu.