



UAB „Taiklu“

Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, +370 609 96170, info@taiklu.lt, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, VI Registrų centro Kauno filialas, juridinio asmens kodas 304437662, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100010626312

PASIŪLYMAS DĖL PASTOGĖS TVIRTINAMOS TARP DVIEJŲ KONTEINERIŲ

<i>Tiekėjo pavadinimas</i>	UAB „Taiklu“
<i>Tiekėjo adresas, telefonas, faksas</i>	Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas
<i>Tiekėjo įmonės kodas</i>	304437662
<i>Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas</i>	Martynas Knyzelis, +370 609 96170

Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.

Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokių kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.

Mes siūlome pastogės tvirtinamas tarp dviejų konteinerių ir patvirtiname, kad prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose pateiktus reikalavimus:

1.	Bendri reikalavimai	
1.1.	Prie dviejų jūrinių konteinerių bus montuojama pastogė. Viename pastogės gale vartai, pro kuriuos galės įvažiuoti ir išvažiuoti transporto priemonės, o kitas pastogės galas uždaras	
1.2.	Turi būti nauja ir nenaudota	
1.3.	PVC tento spalva: RAL 6003 matinė, be atspindžių, neblizgi	
1.4.	Bus montuojama ant standartinių 20 pėdų jūrinių konteinerių (1xPxA) 6,058m x 2,438 m x 2,591 m	
1.5.	Turi turėti CE sertifikatą ir atitikti LST EN 13782 standartą	
1.6.	Pastogė turi būti supakuota, kad būtų galima ją transportuoti, nes bus naudojama daug kartų	
1.7.	Turi būti palapinės naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba	
2.	Pastogės techniniai duomenys	
2.1.	PVC tento medžiaga	PVC tento medžiaga – atspari gamtos poveikiui visais metų laikais; tankis ne mažesnis nei 600 g/m ² . Tentas privalo būti pritaikytas naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulktumui, intensyviai lietai iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai ne mažiau 25 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo

T A I K L U

2.2.	Rėmas ir tvirtinimai	Karkaso rėmo konstrukcijos gali būti iš aliuminio arba cinkuoto plieno. Rėmas turi tvirtintis kronšteinais prie konteinerio šoninių viršutinių briaunų. Kronšteinų gylis turi būti ne mažiau 50 mm. Kronšteinas turi turėti užkabinimą prie konteinerio iš apatinės pusės ir su varžtu prisiveržti prie konteinerio viršutinės briaunos
2.3.	Išmatavimai	
2.3.1.	Plotis	Ne mažiau kaip 6,1 m ir ne daugiau kaip 6,2 m
2.3.2.	Ilgis	Ne mažiau kaip 6,05 m ir ne daugiau kaip 6,06 m
2.3.3.	Bendras aukštis	Ne žemesnis kaip 4,4 m
2.3.4.	Aukštis nuo konteinerio	Ne žemiau kaip 1,8 m
3.	Pastogės vartai	
3.1.	Plotis	Ne siauresni kaip 3,55 m
3.2.	Aukštis	Ne žemesni kaip 3,6 m
3.3.	Vartų aprašymas	Vartų rėmas – metalinis, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Susukimo sistema turi turėti nuimamą rankeną. Vartų pakėlimo / nuleidimo mechanizmas – sukamas rankinis keltuvas. Sukant rankeną, vartai turi vyniotis aplink metalinį skersinį, kuris turi užtikrinti tolygų atidarymą / uždarymą. Nuleidus vartus turi būti apsauginis tvirtinimas nuo vėjo. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje
4.	Pastogės techninės angos ir tiekėjo įsipareigojimai	
4.1.	Anga šildymo sistemai	Gale lygi siena su 305 mm šildymo anga, kuri turi turėti rankovę šildymo žarnai pajungti. Rankovė turi būti pakelta 200 mm ±10 mm. Rankovės gale turi būti įmontuota virvelė jos užsandarinimui
4.2.	Garantija	Tiekėjas turi suteikti gaminiui ne mažiau nei 2 metų garantiją ir užtikrinti eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės
4.3.	Apmokymas	Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo personalą (ne mažiau nei 10 žmonių) pastatyti ir nurinkti pastogę

T A I K L U

Eil. nr.	Prekei keliami reikalavimai	Siūlomos prekės duomenys, pavadinimas
1.	Bendri reikalavimai	Kroftman Structures BV; Container shelter TC612
1.1	Prie dviejų jūrinių konteinerių bus montuojama pastogė. Viename pastogės gale vartai, pro kuriuos galės įvažiuoti ir išvažiuoti transporto priemonės, o kitas pastogės galas uždaras.	Prie dviejų jūrinių konteinerių montuojama pastogė. Viename pastogės gale vartai, pro kuriuos galės įvažiuoti ir išvažiuoti transporto priemonės, o kitas pastogės galas uždaras.
1.2	Turi būti nauja ir nenaudota	Nauja
1.3	PVC tento spalva: RAL 6003 matinė, be atspindžių, neblizgi	RAL 6003 matinė, be atspindžių, neblizgi
1.4	Bus montuojama ant standartinių 20 pėdų jūrinių konteinerių (IxPxA) 6,058m x 2,438 m x 2,591 m	montuojama ant standartinių 20 pėdų jūrinių konteinerių (IxPxA) 6,058m x 2,438 m x 2,591 m
1.5	Turi turėti CE sertifikatą ir atitikti LST EN 13782 standartą. Patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti kartu su prekėmis.	Turi CE sertifikatą ir atitinka LST EN 13782 standartą. Patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su prekėmis.
1.6	Pastogė turi būti supakuota, kad būtų galima ją transportuoti, nes bus naudojama daug kartų.	Pastogė supakuota taip, kad būtų galima ją transportuoti, nes bus naudojama daug kartų.
1.7	Turi būti palapinės naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.	Palapinės naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba patekiamos su prekėmis
2.	Pastogės techniniai duomenys	
2.1	PVC tento medžiaga. PVC tento medžiaga – atspari gamtos poveikiui visais metų laikais; tankis ne mažesnis nei 600 g/m ² . Tentas privalo būti pritaikytas naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulketumui, intensyviai lietui iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai ne mažiau 25 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo	PVC tento medžiaga – atspari gamtos poveikiui visais metų laikais; tankis 610 g/m ² . Tentas pritaikytas naudoti esant ne mažiau kaip 1 g/m ³ dulketumui, intensyviai lietui iki 1000 mm/m ² , esant sniego apkrovai iki 30 kg/m ² , vėjo gūsiams iki 100 km/h stiprumo
2.2	Rėmas ir tvirtinimai. Karkaso rėmo konstrukcijos gali būti iš aliuminio arba cinkuoto plieno. Rėmas turi tvirtintis	Karkaso rėmo konstrukcijos iš cinkuoto plieno. Rėmas tvirtinamas kronšteinais prie konteinerio šoninių viršutinių briaunų. Kronšteinų gylis 50 mm.

TAIKLU

	kronšteinais prie konteinerio šoninių viršutinių briaunų. Kronšteinų gylis turi būti ne mažiau 50 mm. Kronšteinas turi turėti užkabinimą prie konteinerio iš apatinės pusės ir su varžtu prisiveržti prie konteinerio viršutinės briaunos.	Kronšteinas turi užkabinimą prie konteinerio iš apatinės pusės ir su varžtu priveržiamas prie konteinerio viršutinės briaunos
2.3.	Išmatavimai	
2.3.1.	Plotis. Ne mažiau kaip 6,1 m ir ne daugiau kaip 6,2 m	Plotis - 6,1 m
2.3.2.	Ilgis. Ne mažiau kaip 6,05 m ir ne daugiau kaip 6,06 m	Ilgis – 6,05 m
2.3.3.	Bendras aukštis. Ne žemesnis kaip 4,4 m	Aukštis – 4,4m
2.3.4.	Aukštis nuo konteinerio. Ne žemiau kaip 1,8 m	Aukštis nuo konteinerio 1,8 m
3.	Pastogės vartai	
3.1.	Plotis. Ne siauresni kaip 3,55 m	3,55
3.2.	Aukštis. Ne žemesni kaip 3,6 m	3,6
3.3.	Vartų aprašymas. Vartų rėmas – metalinis, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Susukimo sistema turi turėti nuimamą rankeną. Vartų pakėlimo / nuleidimo mechanizmas – sukamas rankinis keltuvas. Sukant rankeną, vartai turi vyniotis aplink metalinį skersinį, kuris turi užtikrinti tolygų atidarymą / uždarymą. Nuleidus vartus turi būti apsauginis tvirtinimas nuo vėjo. Vartų konstrukcijoje turi būti numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje.	Vartų rėmas – metalinis, užtikrinantis vartų tolygų slydimą ir nukreipimą. Susukimo sistema turi nuimamą rankeną. Vartų pakėlimo / nuleidimo mechanizmas – sukamas rankinis keltuvas. Sukant rankeną, vartai vyniojasi aplink metalinį skersinį, kuris užtikrina tolygų atidarymą / uždarymą. Nuleidus vartus yra apsauginis tvirtinimas nuo vėjo. Vartų konstrukcijoje numatytas vartų fiksavimas norimoje padėtyje.
4.	Pastogės techninės angos ir tiekėjo įsipareigojimai	
4.1.	Anga šildymo sistemai. Gale lygi siena su 305 mm šildymo anga, kuri turi turėti rankovę šildymo žarnai pajungti. Rankovė turi būti pakelta 200 mm ±10 mm. Rankovės gale turi būti įmontuota virvelė jos užsandarinimui	Anga šildymo sistemai. Gale lygi siena su 305 mm šildymo anga, kuri turi rankovę šildymo žarnai pajungti. Rankovė pakelta 200 mm. Rankovės gale įmontuota virvelė jos užsandarinimui

TAIKLU

4.2.	Garantija. Tiekėjas turi suteikti gaminiui ne mažiau nei 2 metų garantiją ir užtikrinti eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės.	Tiekėjas suteikia gaminiui 2 metų garantiją ir užtikrina eksploatacijos metu atsiradusių techninių gedimų šalinimą, jei jie atsirado ne dėl naudotojo kaltės.
4.3.	Apmokymas. Tiekėjas turi apmokyti pirkėjo personalą (ne mažiau nei 10 žmonių) pastatyti ir nurinkti pastogę	Apmokymai pirkėjo personalui (10 + žmonių) pastatyti ir nurinkti pastogę

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis (gamintojas), kodas,	Kiekis, Vnt.	Vnt. kaina su PVM	Bendra kaina su PVM
1.	Pastogė tarp dviejų konteinerių	Kroftman Structures BV; Container shelter TC612	2	5339	10678
				Viso:	10678

Pastaba: Pardavėjas privalo užpildyti visas grafas.


Bendra pasiūlymo kaina Eur. su PVM :10678 dešimt tūkstančių šeši šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1853 Eur.

Pasiūlymas galioja 30 dienų.

Direktorius
(Tiekėjo arba įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)
A.V.

(Parašas)

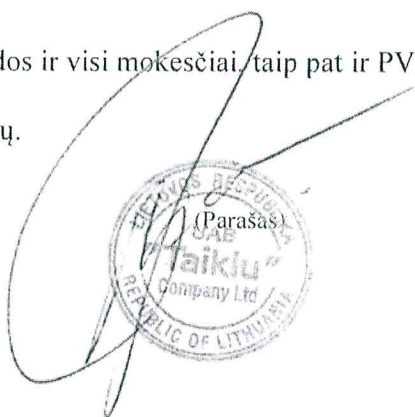

Martynas Knyzelis
(Vardas ir pavardė)

