

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PU-8895/21) Oro kondicionavimo sistemų įrengimas Pakruojo meistrijoje

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Užsakovas** – AB „Kelių priežiūra“.
- 1.2. Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – sudaroma tarp **Užsakovo ir Rangovo** dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Pirkimo objektas** – Darbai.
-

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

- 2.1. Pirkimo objekto pavadinimas:** Multi Split oro kondicionavimo sistemų įrengimas Pakruojo meistrijos administraciniame pastate (pastato unikalus Nr. 6596-3000-9029) – 2 kompl.
- 2.2.** Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.
- 2.3.** Darbų apimtys:

Lentelė Nr.1

Nr.	Prekių ir darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis
1.	Multi Split oro kondicionavimo sistema meistrų ir inžinieriaus kabinetams	kompl.	1
2.	Multi Split oro kondicionavimo sistema vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams	kompl.	1
3.	Oro kondicionavimo sistemos montavimo darbai	kompl.	2
4.	Papildomos medžiagos	kompl.	2
5.	Oro kondicionavimo sistemos derinimo darbai	kompl.	2

- 2.4.** Pateikta pasiūlymo kaina turi būti galutinė, įvertinus visas Rangovo išlaidas. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos darbus, kurie, nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
- 2.5.** Visi šios techninės specifikacijos 2.3 punkte išvardyti darbai turi būti užbaigti iki galo. Jeigu Rangovas, skaičiuodamas pasiūlymo kainą mato, kad jam reikės papildomų darbų šios techninės specifikacijos 2.3. punkte aprašytam darbui užbaigti taip, kad jis atitiktų statybos teisės reikalavimus, jų vertė turi būti įvertinta siūlomuose įkainiuose. Įdarbų apimtis įeina visi įrankiai, mechanizmai, papildomos medžiagos. Rangovas atsako už darbų saugos reikalavimų laikymąsi darbų atlikimo vietoje. Atlikti darbai turi atitikti LR galiojančių statybos teisės aktų reikalavimus.
- 2.6.** Užsakovas suteikia galimybę iš anksto suderinus laiką apsilankyti darbų atlikimo vietoje prieš pateikiant pasiūlymą.
- 2.7.** Už pirkimo objekto apžiūrą atsakingas Užsakovo atstovas: Liudas Survila, 8 .

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

3.1.1. Reikalavimai pirkimo objektui pateikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 – Techniniai parametrai.

3.1.2. Atliktiems Darbams suteikiami Lietuvos Respublikos įstatymuose numatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d.

4.2. Darbai turi būti atlikti adresu: Statybininkų g.7, 83163 Pakruojis.

4.3. Įprastinės darbo valandos darbų atlikimo vietoje: I-IV: 7:00-16:00, V: 7:00-14:45, pietų pertrauka: 11:00-12:00.

4.4. Atlikus Darbus Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, taip pat panaudotų medžiagų atitikties bei eksploatacinių savybių deklaracijas, sumontuotų įrenginių techninius pasus, garantines pažymas.

4.5. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia sąskaitą per informacinę sistemą "E. sąskaita".

5. PRIEDAI

5.1. Techninės specifikacijos priedas Nr.1 – Techniniai parametrai.

5.2. Techninės specifikacijos priedas Nr.2 – Patalpų išdėstymo planas ir kondicionavimo sistemos montavimo vietos.

TECHNINIAI PARAMETRAI**(PU-8895/21) Oro kondicionavimo sistemų įrengimas Pakruojo miestrijoje**

Pastaba. Pažymėtina, jog techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma kartu su pasiūlymu. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, **negalės būti pateikti**, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymus gali būti pateikti anglų kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujami parametrai ir jų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės
			Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tiksliai siūlomos Prekės reikšmę.

			<i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.</i>
1.	Multi Split kondicionavimo sistema meistrų ir inžinieriaus kabinetams:		
1.1.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) išorinis sieninis blokas <u>meistrų ir inžinieriaus kabinetams</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) _____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.1.	MULTI SPLIT tipo, su galimybe pajungti ne mažiau kaip 2 (du) vidinius sieninius blokus („galvas“)		Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.1.2.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) _____ / _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.3.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 5,2 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.4.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 4 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): (įrašyti) _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.5.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): (įrašyti) _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.6.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): (įrašyti) _____.

			Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.7.	Išorinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 65 dB	Siūlomas parametras – išorinio bloko triukšmo lygis: (įrašyti) _____ dB. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.8.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki (įrašyti) _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.9.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki (įrašyti) _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.1.10.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) _____ mėn.
1.2.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) vidinis sieninis blokas <u>meistrų kabinetui</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) _____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.1.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) _____ / _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.2.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 3,5 kW, ne daugiau 4,5 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda

1.2.3.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 3,5 kW, ne daugiau 4,5 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): <i>(įrašyti)</i> _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.4.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): <i>(įrašyti)</i> _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.5.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): <i>(įrašyti)</i> _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.6.	Vidinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	Siūlomas parametras – vidinio bloko triukšmo lygis: <i>(įrašyti)</i> _____ dB. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.7.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki <i>(įrašyti)</i> _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.8.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki <i>(įrašyti)</i> _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.2.9.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: <i>(įrašyti)</i> _____ mėn.
1.3.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) vidinis sieninis blokas <u>inžinieriaus kabinetui</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - <i>(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)</i> _____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda

1.3.1.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: <i>(įrašyti)</i> _____ / _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.2.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): <i>(įrašyti)</i> _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.3.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): <i>(įrašyti)</i> _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.4.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): <i>(įrašyti)</i> _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.5.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): <i>(įrašyti)</i> _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.6.	Vidinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	Siūlomas parametras – vidinio bloko triukšmo lygis: <i>(įrašyti)</i> _____ dB. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.7.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki <i>(įrašyti)</i> _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.8.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki <i>(įrašyti)</i> _____ °C.

		aukštesnei lauko temperatūrai)	Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
1.3.9.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) _____ mėn.
2.	Multi Split kondicionavimo sistema vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams:		
2.1.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) išorinis sieninis blokas <u>vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams</u> – 1 vnt.		Siūlomas prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) _____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.1.	MULTI SPLIT tipo, su galimybe pajungti ne mažiau kaip 2 (du) vidinius sieninius blokus („galvas“)		Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2.1.2.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) _____ / _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.3.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 5,2 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.4.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 4 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): (įrašyti) _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.5.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): (įrašyti) _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda

2.1.6.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): (įrašyti) _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.7.	Išorinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 65 dB	Siūlomas parametras – išorinio bloko triukšmo lygis: (įrašyti) _____ dB. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.8.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki (įrašyti) _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.9.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki (įrašyti) _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.1.10.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) _____ mėn.
2.2.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) vidinis sieninis blokas <u>vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams</u> – 2 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) _____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.1.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) _____ / _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.2.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda

2.2.3.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): <i>(įrašyti)</i> _____ kW. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.4.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): <i>(įrašyti)</i> _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.5.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): <i>(įrašyti)</i> _____. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.6.	Vidinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	Siūlomas parametras – vidinio bloko triukšmo lygis: <i>(įrašyti)</i> _____ dB. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.7.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki <i>(įrašyti)</i> _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.8.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki <i>(įrašyti)</i> _____ °C. Pateikto dokumento pavadinimas _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda
2.2.9.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: <i>(įrašyti)</i> _____ mėn.
3.	Papildomos medžiagos ir įrengimo darbai	Į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtraukti oro kondicionavimo sistemos montavimo darbai.	Taip/Ne <i>(nereikalingą išbraukti)</i>
4.		Į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos	Taip/Ne <i>(nereikalingą išbraukti)</i>

		darbų atlikimui reikalingos papildomos medžiagos.	
5.		Į tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos oro kondicionavimo sistemos derinimo darbai.	Taip/Ne (<i>nereikalingą išbraukti</i>)
6.	Garantija darbams	Atliktiems oro kondicionavimo sistemų montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija.	Siūlomas parametras – garantija atliktiems darbams: (<i>įrašyti</i>) _____ metai.

(pareigos)


(parašas vadovo arba įgalioto asmens)

(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardą.

I AUKŠTAS

Meistru
kab.

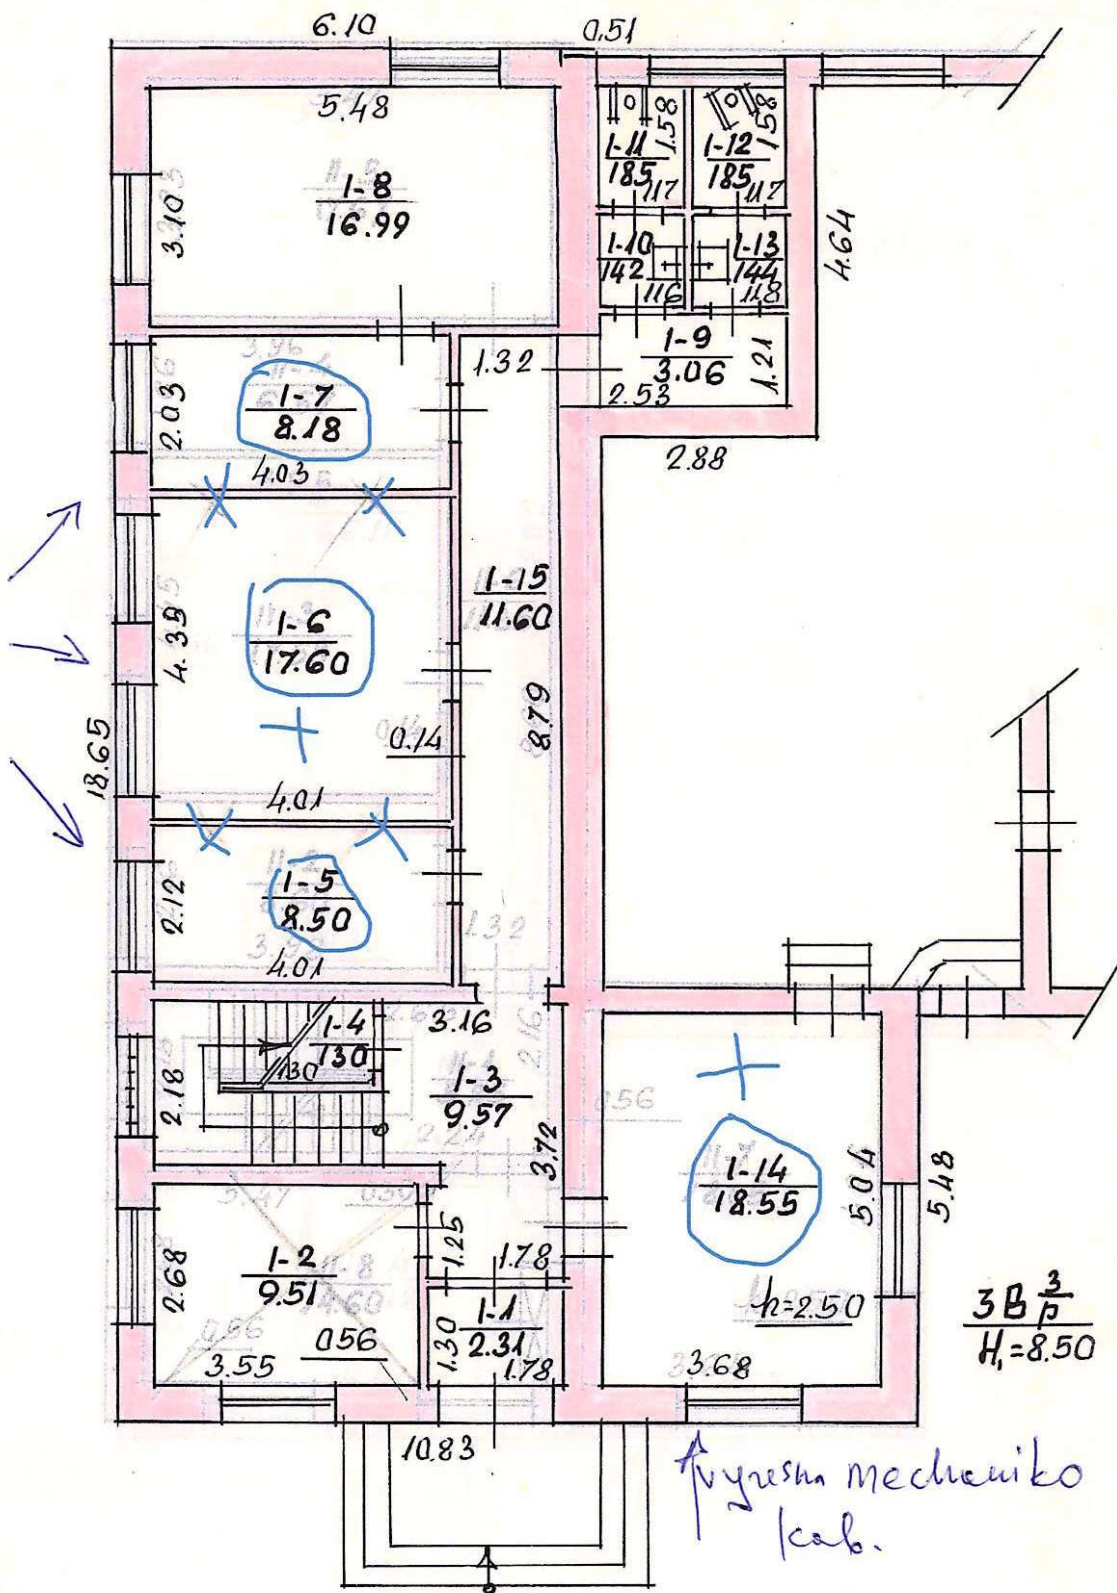

Pyrosu mechaniko
kab.

STATYBININKAS

PAKUOJIS

3B 3/P

M. RIBIKAIUSKIENE

J. MAŠINSKAS

100

5


91

03

02

II AUKŠTAS

Inžinieru
kab.

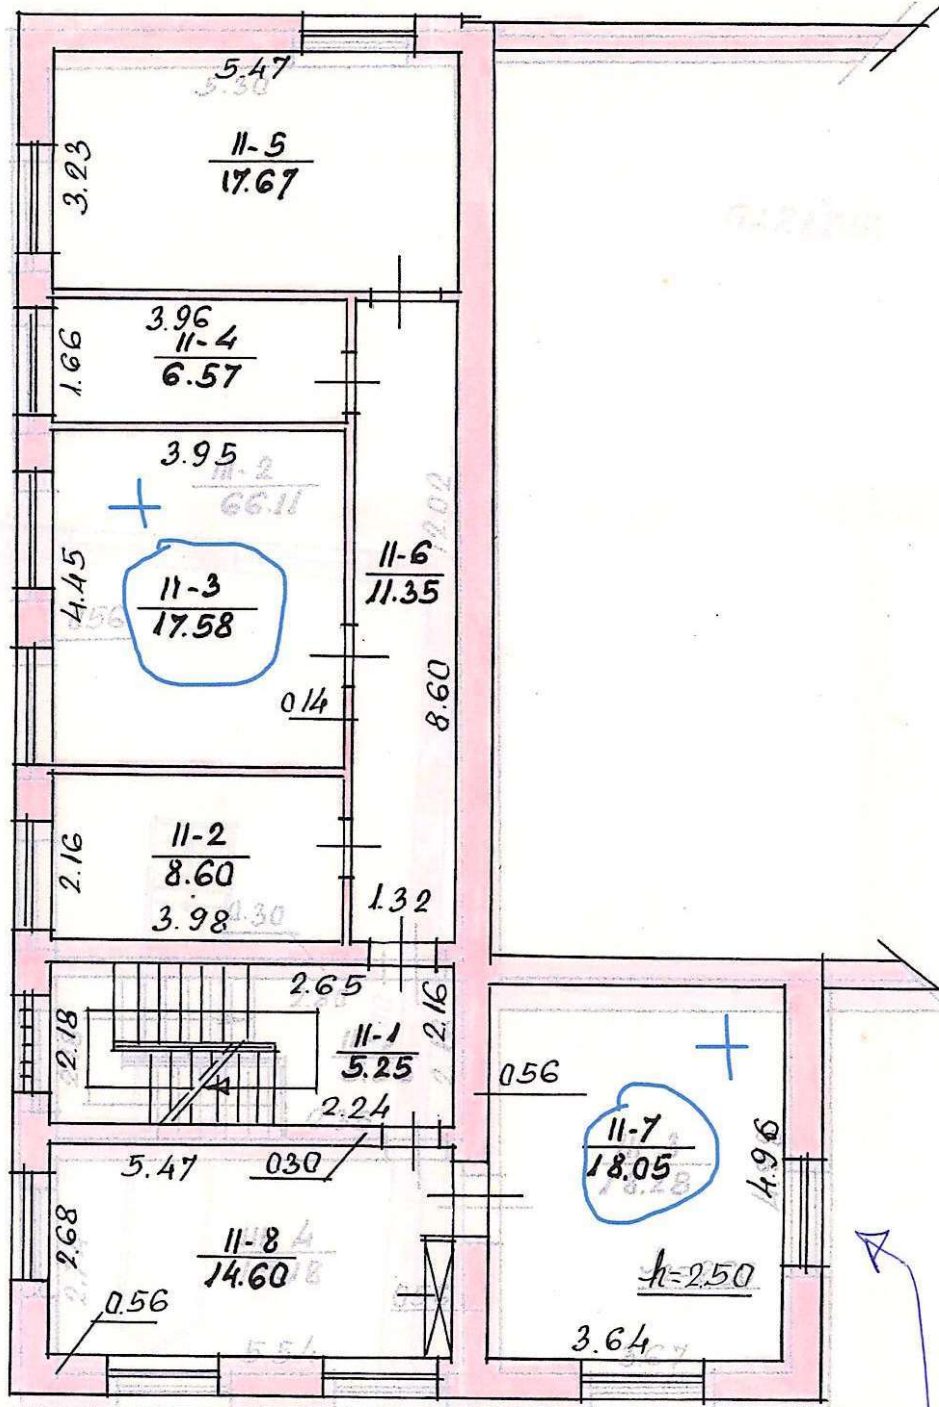

Vyr. inžinieru
kab.

STATYBININKŲ

PARRUOJIS

100

3B 3/3

M. RIBIKAUŠKIS

J. MASINSKAS

55

91

03

08

PASIŪLYMAS

(PU-8895/21) Oro kondicionavimo sistemų įrengimas Pakruojo meistrijoje

2021-10-27

(Data)

AB „Kelių priežiūra“

(Adresas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „Santjana“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) (įmonės kodas)	122656944, Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius
PVM mokėtojo kodas	LT226569415
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)	-
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimvydas Ramanauskas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas	
Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne):	Taip

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis.
- Pateikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
- Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkamosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, SUBTEIKĖJUS AR SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subteikėjus ar subrangovus)

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	

*Pastaba: Jeigu tiekėjas sutarties vykdymui pasitelkia fizinių asmenį, jis turi būti laikomas subtiekiu ir nurodomas šioje lenseleje.***3. PASIŪLYMO KAINA**

3.1. Turi būti užpildytos visos lentelėje esančios eilutės ir stulpeliai, neįtraukiant naujų eilučių ar stulpelių bei nekeičiant prekių ir darbų pavadinimų:

Eil. Nr.	Prekių ir darbų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, EUR be PVM	Bendra kaina, EUR be PVM
1.	Multi Split oro kondicionavimo sistema meistrų ir inžinieriaus kabinetams	kompl.	1		
2.	Multi Split oro kondicionavimo sistema vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams	kompl.	1		
3.	Oro kondicionavimo sistemos montavimo darbai	kompl.	2		
4.	Papildomos medžiagos	kompl.	2		
5.	Oro kondicionavimo sistemos derinimo darbai	kompl.	2		
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR BE PVM:					3998,00
PVM*:					839,58
BENDRA PASIŪLYMO KAINA EUR SU PVM:					4837,58

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar pasiūlymo kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite ČIA.

Kaina (ikainis) 1 mato vnt., pasiūlymo kaina pateikiama, nurodant 2 (du) skaičius po kablelio.

3.2. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

3.3. Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

4.1. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės ir darbai atitinka techninius reikalavimus nurodytus techninėje specifikacijoje (priedas Nr.1) ir jos prieduose. Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą bei pasirašytą techninės specifikacijos priedą Nr.1, kuriame nurodyti siūlomos prekės techniniai parametrai (charakteristikos) bei pateikiame prekės gamintojo techninę dokumentaciją (brošiūras, katalogus ar kt.) ir/ar gamintojo deklaracijas įrodančias siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams ir/ar nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra).

5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

5.1. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir argumentuotai konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)	Konfidencialumo priežastys
1.	Dėl apsivalymo, reputacijos gražinimo 2021-05-28 (konfidencialu)	Pridedamas priedas	Asmenų asmeniniai duomenys

2.	Igaliojimas Vitalij ir Jaroslav konkursu dalyvavimui Rimvydo (konfidencialu)	Priedamas priedas	Asmenų asmeniniai duomenys
...			

Pastaba: Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

6.1. Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo paskutinės pasiūlymo pateikimo dienos, šią dieną įskaičiuojant į pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

7. KITA INFORMACIJA

7.1. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“)
1.	Dėl apsivalymo, reputacijos grąžinimo 2021-05-28 (konfidencialu)	Priedamas priedas
2.	Igaliojimas Vitalij ir Jaroslav konkursu dalyvavimui Rimvydo (konfidencialu)	Priedamas priedas
3.	Siūloma įranga	Priedamas priedas
4.	Techninė specifikacija	Priedamas priedas

10

Techninis direktorius
(pareigos)

(parašas vadovo arba įgalioto asmens)

Jaroslav Grudzinski
(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

TECHNINIAI PARAMETRAI

(PU-8895/21) Oro kondicionavimo sistemų įrengimas Pakruojo miestelyje

Pastaba. Pažymėtina, jog techninėje specifikacijoje nurodytas reikalavimas: „Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės“, reiškia, kad kartu su tiekėjo pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurių techninių reikalavimų punktą jos atitinka

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą, t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

DEMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma kartu su pasiūlymu. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmės įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams – pasiūlymas bus atmestas.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkrečioms prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymą gali būti pateikti anglų kalba. Vertinant tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomos įrangos parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Eil. Nr.	Charakteristikų pavadinimas	Pirkėjo reikalaujami parametrai ir jų reikšmės	Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės
			Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tiksliai siūlomos Prekės reikšmę. <i>Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamą parametrų</i>

			reikšmės įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.
1.	Multi Split kondicionavimo sistema meistrų ir inžinieriaus kabinetams:		
1.1.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) išorinis sieninis blokas <u>meistrų ir inžinieriaus kabinetams</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekęs gamintoją ir modelį) GREE GWHD(18)NK6LO Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.1.	MULTI SPLIT tipo, su galimybe pajungti ne mažiau kaip 2 (du) vidinius sieninius blokus („galvas“)		Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
1.1.2.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) A++/A+ . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.3.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 5,2 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) 5,2 kW . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.4.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 4 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): (įrašyti) 4,4 kW . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.5.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): (įrašyti) 4,00 . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.6.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): (įrašyti) 6,10 . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.7.	Išorinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 65 dB	Siūlomas parametras – išorinio bloko triukšmo lygis: (įrašyti) 55 dB . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.8.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki (įrašyti) -22 °C .

			Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.9.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki (įrašyti) <u>+43 °C</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.1.10.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) <u>24 mėn.</u>
1.2.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) vidinis sieninis blokas <u>meistrų kabinetui</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) <u>GREE GWH12QC-K6DNC2D/I</u> Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.2.1.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) <u>A++/A+</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.2.2.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 3,5 kW, ne daugiau 4,5 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) <u>3,5 kW</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.2.3.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 3,5 kW, ne daugiau 4,5 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): (įrašyti) <u>3,67 kW</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.2.4.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): (įrašyti) <u>4,00</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.2.5.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): (įrašyti) <u>6,10</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.2.6.	Vidinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	Siūlomas parametras – vidinio bloko triukšmo lygis: (įrašyti) <u>42 dB</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1

1.2.7.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki (įrašyti) <u>-22°C</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.2.8.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki $+40^{\circ}\text{C}$ (esant iki $+40^{\circ}\text{C}$ arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki (įrašyti) <u>$+43^{\circ}\text{C}$</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.2.9.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) <u>24 mėn.</u>
1.3.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) vidinis sieninis blokas <u>inžinieriaus kabinetui</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) <u>GREE</u> <u>GWH09QB-K6DNC2E1</u> Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.3.1.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) <u>A++/A+</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.3.2.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) <u>2,7 kW</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.3.3.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): (įrašyti) <u>2,8 kW</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.3.4.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): (įrašyti) <u>4,00</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.3.5.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): (įrašyti) <u>6,10</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.3.6.	Vidinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	Siūlomas parametras – vidinio bloko triukšmo lygis: (įrašyti) <u>41 dB</u> .

			Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
1.3.7.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki (įrašyti) -22°C . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.3.8.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki $+40^{\circ}\text{C}$ (esant iki $+40^{\circ}\text{C}$ arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki (įrašyti) $+43^{\circ}\text{C}$. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
1.3.9.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) 24 mėn.
2.	Multi Split kondicionavimo sistema vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams:		
2.1.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) išorinis sieninis blokas <u>vyresn. mechaniko ir</u> <u>vyr. inžinieriaus kabinetams</u> – 1 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - (nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį) <u>GREE</u> <u>GWHD(18)NK6LO</u> Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.1.	MULTI SPLIT tipo, su galimybe pajungti ne mažiau kaip 2 (du) vidinius sieninius blokus („galvas“)		Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
2.1.2.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: (įrašyti) <u>A++/A+</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.3.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 5,2 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): (įrašyti) <u>5,2</u> kW. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.4.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 4 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): (įrašyti) <u>4,4</u> kW. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.5.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): (įrašyti) <u>4,00</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2

2.1.6.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): <i>(įrašyti)</i> <u>6,10</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.7.	Išorinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 65 dB	Siūlomas parametras – išorinio bloko triukšmo lygis: <i>(įrašyti)</i> <u>55</u> dB. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.8.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki <i>(įrašyti)</i> <u>-22</u> °C. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.9.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki <i>(įrašyti)</i> <u>+43</u> °C. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.1.10.	Garantija prekėms	Prekės turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: <i>(įrašyti)</i> <u>24</u> mėn.
2.2.	Kondicionieriaus/šilumos siurblio (oras-oras) vidinis sieninis blokas <u>vyresn. mechaniko ir vyr. inžinieriaus kabinetams</u> – 2 vnt.		Siūlomos prekės gamintojas ir modelis - <i>(nurodyti tikslų prekės gamintoją ir modelį)</i> <u>GREE GWH09QB-K6DNC2EI</u> Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
2.2.1.	Energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme	Ne žemesnė nei A++/A+	Siūlomas parametras – energijos efektyvumo klasė šaldyme/šildyme: <i>(įrašyti)</i> <u>A++/A+</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.2.2.	Šaldymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šaldymo galia (nominali): <i>(įrašyti)</i> <u>2,7</u> kW. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
2.2.3.	Šildymo galia (nominali)	Ne mažiau kaip 2,7 kW, ne daugiau 3,5 kW	Siūlomas parametras – šildymo galia (nominali): <i>(įrašyti)</i> <u>2,8</u> kW. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
2.2.4.	Sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP)	Ne mažiau kaip 4,0	Siūlomas parametras – sezoninis veiksmingumo koeficientas (SCOP): <i>(įrašyti)</i> <u>4,00</u> .

			Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.2.5.	Sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER)	Ne mažiau kaip 6,0	Siūlomas parametras – sezoninis energijos vartojimo efektyvumo koeficientas (SEER): (įrašyti) <u>6,10</u> . Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.2.6.	Vidinio bloko triukšmo lygis	Ne daugiau kaip 60 dB	Siūlomas parametras – vidinio bloko triukšmo lygis: (įrašyti) <u>41</u> dB. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 1
2.2.7.	Efektyvus šildymas	Ne mažiau kaip iki -15°C (esant iki -15°C arba žemesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šildymas: iki (įrašyti) <u>-22</u> °C. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.2.8.	Efektyvus šaldymas	Ne mažiau kaip iki +40°C (esant iki +40°C arba aukštesnei lauko temperatūrai)	Siūlomas parametras – efektyvus šaldymas: iki (įrašyti) <u>+43</u> °C. Pateikto dokumento pavadinimas Siūloma įranga ir psl. Nr. 2
2.2.9.	Garantija prekėms	Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija.	Siūlomas parametras – prekėms suteikiama garantija: (įrašyti) <u>24</u> mėn.
3.	Papildomos medžiagos ir įrengimo darbai	I tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtraukti oro kondicionavimo sistemos montavimo darbai.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
4.		I tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos darbų atlikimui reikalingos papildomos medžiagos.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
5.		I tiekėjo pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos oro kondicionavimo sistemos derinimo darbai.	Taip/Ne (nereikalingą išbraukti)
6.		Atliktiems oro kondicionavimo sistemų montavimo darbams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 metų garantija.	Siūlomas parametras – garantija atliktiems darbams: (įrašyti) <u>5</u> metai.

Techninis direktorius
(pareigos)

(parašas vadovo arba įgalioto asmens)

Jaroslav Grudzinski
(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

„MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS VIDINĖS DALYS „FREE MATCH“
SIENINĖS DALYS „LOMO NORDIC“



YAC1FB9 („Wi-Fi“)



XK76

Komplektuojamas
papildomai

- +8 °C temperatūros palaikymo funkcija;
- „I Feel“ funkcija;
- sieninis valdymo pultas XK76 komplektuojamas papildomai. Kaina 142 EUR su PVM;
- „Wi-Fi“ valdymas išmaniuoju telefonu;
- garantija 3 m.

Vidinė dalis			GWH09QB-K6DNC2E/I	GWH12QC-K6DNC2D/I
Galia Nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	2,7 (0,45–3,5)	3,5 (0,7–4,0)
	šildymas	kW	2,8 (0,45–4,2)	3,67 (0,8–4,5)
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.)	vidinė dalis	dB(A)	41 / 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24	42 / 38 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26
	išorinė dalis	dB(A)	50	52
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)	vidinė dalis	mm	275x790x200	289x845x209
	išorinė dalis	mm	540x776x320	596x848x320
Svoris, vidinė / išorinė dalis		kg	9 / 27,5	10,5 / 31
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1 / 4	1 / 4
	dujos	coliai	3 / 8	3 / 8

5.6. INVERTERINĖS „MULTI-SPLIT“ TIPO SISTEMOS IŠORINĖS DALYS „FREE MATCH“



- Naudingo veikimo koeficientas SCOP iki 4,2;
- energijos efektyvumo klasė A++ / A+;
- šildymas iki -22°C lauko oro temperatūros;
- vėsinimas iki -15°C lauko oro temperatūros;
- galimybė prie vienos išorinės dalies prijungti iki 5-ių vidinių dalių;
- tylus darbo režimas;
- „DC Inverter“ tipo kompresorius;
- garantija 3 m.

Išorinė dalis			GWHD(18)NK6LO
Derinys			1:2
Galia Nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	5,2 (2,14–4,39)
	šildymas	kW	4,4 (2,49–5,42)
Elektrinė galia Nom. (min.–maks.)	vėsinimas	kW	1,45
	šildymas	kW	1,3
Maksimali srovė	vėsinimas	A	6,43
	šildymas	A	5,77
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP		W/W	6,1 / 4,0
Naudingo veikimo koeficientas EER / SOP		W/W	3,58 / 4,15
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.)			A++ / A+
Triukšmo lygis (slėgis / galia)		dB(A)	55 / 65
Matmenys (aukštis x plotis x gylis)		mm	378x899x596
Svoris		kg	43
Vamzdžių prijungimo skersmuo	skystis	coliai	1 / 4x2
	dujos	coliai	3 / 8x2
Minimalus vamzdžio ilgis		m	3
Maksimalus vamzdžio ilgis iki tolimiausios vidinės dalies		m	10
Maksimalus (suminis) vamzdžio ilgis		m	20
Maksimalus aukščių skirtumas		m	10
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.)	vėsinimas	$^{\circ}\text{C}$	$-15\sim 43$
	šildymas	$^{\circ}\text{C}$	$-22\sim 24$
Kompresoriaus tipas			Rotorinis
Freonas			R32
Freono kiekis / papildymas nuo		kg/m	1,05 / 10
Freono papildymo kiekis		g/m	20
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies		V-Ph-Hz	220-1-50 / išorinės
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių		$\varnothing\text{mm}^2$	4x1,0
Įvado laidas		$\varnothing\text{mm}^2$	3x1,5