RANGOS SUTARTIES (B) PRIEDAS

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

Pasirašant Rangos sutartį pridedami pirkimo dokumentų paaiškinimai.

VIEŠOJO PIRKIMO „JUNGIAMOJO KELIO TARP KAUNO LEZ GAMYBOS IR LOGISTIKOS TERITORIJOS IR ORO PARKO TERITORIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS (GAMYBOS GATVĖS TĘSINYS)“ (SKELBTA 2022-02-07 CVP IS, PIRKIMO NR. 584864) SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAI

Eil. Nr.	Klausimo data ir CVP IS numeris / Pakeitimas	Klausimo / Pakeitimo kategorija	Klausimas / Pirminė sąlyga	Atsakymas / Pakeista sąlyga	Išsiuntimo tiekėjams data
1	2022-02-0810251448	Pirkimo sąlygos	Koks yra šio konkurso biudžetas?	Pirkimui skirta lėšų suma neskelbiama.	2022-02-11
2	2022-02-08 10252728	Techninė specifikacija	DKŽ 2. Žemės sankasa eil. Nr. 4 Neaustinės geotekstilės 170 g/m2 paklojimas sankasos grunto atskyrimui nuo esamo grunto (dulkingo smėlio) (gatvė + įvažos) eilutėje pateikta neaustinė geotekstilė 170g/m2, o TP susisiekimo dalyje geosintetinių gaminių TS rašoma 150g/m2, prašome PO patikslinti kuo vadovautis DKŽ ar TP?	Turi būti neaustinė geotekstilė >150 g/m².	2022-02-11
3	2022-02-08 10252728	Techninė specifikacija	TP susisiekimo dalyje brėžiniuose „Suvestinis inžinerinių tinklų planas M 1:500“ pažymėtas naikinamas drenažas, bet kiekiai nėra įtraukti į SKŽ, DKŽ, prašome PO patikslinti ar šie darbai bus atliekami?	Rengiant inžinerinius tinklus ir drenažą, atliekant žemės kasimo darbus esamas drenažas gali būti pažeistas, todėl numatyta įrengti drenažo rinktuvų ir sausintuvų kamščius. Drenažo užaklinimo kamščiai numatyti melioracijos dalyje.	2022-02-11
4	2022-02-08 10252728	Techninė specifikacija	TP susisiekimo dalyje TS 10 skyriuje pateikti reikalavimai suoliukams įrengti, bet nėra patikslinti suoliuko matmenys, taip pat nepridėta koks gaminys numatytas, prašome PO patikslinti TS.	TS 10 skyrius papildytas. Pridedame suoliuko schemą su matmenimis. Pridedama ir atskirame faile.	2022-02-11

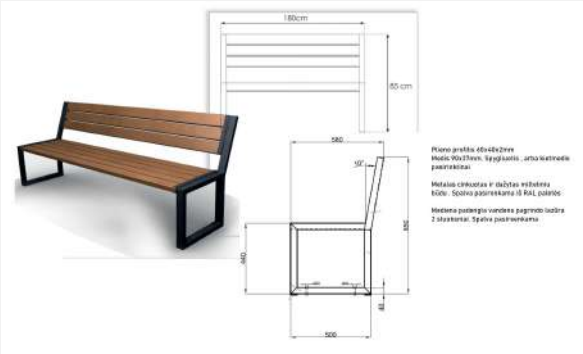

5	2022-02-09 10255708	Kvalifikacijos reikalavimai	1. Norime užduoti klausimą dėl šių kvalifikacijos punktų: 1) statinio pavadinimas: gatvės; statybos rūšis: naujo statinio statyba; paskirtis: kelių (gatvių); kategorija: ypatingas; 2) statinio pavadinimas: paviršinių nuotekų tinklai; statybos rūšis: naujo statinio statyba; paskirtis: nuotekų kolektoriai; kategorija: ypatingas; 3) statinio pavadinimas: vandentiekio tinklai; statybos rūšis: naujo statinio statyba; paskirtis: inžineriniai tinklai (vandentiekiai); kategorija: neypatingas; Ar šiuos punktus atitinka šis SPSC atestatas: Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas. 2. Ar tenkintų antrą punktą dėl sutarčių, sutartys susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai) ?	Kvalifikacijos atitikimo vertinimą perkančioji organizacija atliks gavusi pasiūlymą po pasiūlymų pateikimų termino pabaigos. Pirkimo sąlygų priede pateiktame kvalifikaciniame reikalavime Nr. 2 nurodoma: *„Tiekėjas per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, o jeigu tiekėjas įregistruotas vėliau, per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos, pagal vieną ar daugiau sutarčių turi būti savo jėgomis tinkamai atlikęs* ***inžinerinių statinių statybos*** *darbus, kurių bendra vertė ne mažesnė nei 800 000 Eur be PVM“.* Paaiškiname, kad statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 5.2 punkte nurodyta: „5.2. ***Inžineriniai statiniai pagal paskirtį skirstomi*** į grupes [3.26]: 5.2.1. ***susisiekimo komunikacijos***; 5.2.2. inžineriniai tinklai; 5.2.3. hidrotechnikos statiniai; 5.2.4. kiti inžineriniai statiniai“. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, susisiekimo komunikacijų (keliai, gatvės, kiti transporto statiniai) statybos darbai patenka į kvalifikaciniame reikalavime numatytą objektą.	2022-02-11
6	2022-02-09 10257038	Techninė specifikacija	DKŽ susisiekimo dalis, žemės sankasa, eil.Nr. 7 ir 8 pateikti duomenys nesutampa. Patikslinkite duomenis. 7 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai (2244×0,80) | m² | 1642 8 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu (2244×0,20) | m² | 410	Duomenys DKŽ patikslinti. 7 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai (2052×0,80) | m² | 1642 8 | Žemės sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu (2052×0,20) | m² | 410	2022-02-11
7	2022-02-09 10257038	Techninė specifikacija	DKŽ susisiekimo dalis, kelio važiuojamosios dalies įrengimas, eil.Nr. 9 nurodyta, kad bortai rengiami ant betono C16/20 pagrindo. Projekto gatvės dangos konstrukcijos brėžinyje nurodyta, kad bortai rengiami ant betono C12/16 pagrindo. Patikslinkite duomenis. 9 | Betoninių bordiūrų (h=0,15m virš dangos) 1,00×0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 (0,11m² x 1129 m= 124m³) įrengimas (gatvė + įvažos) | m | 1137	Konstrukcijos brėžinys patikslintas gatvės bortai rengiami ant betono C16/20 pagrindo.	2022-02-11
8	2022-02-09 10257038	Techninė specifikacija	Projekto brėžiniuose matome, kad įrengiami trijų tipų kelio bortai: 100x15x30, 100x15x22-30 ir 100x15x22. DKŽ susisiekimo dalis, kelio važiuojamosios dalies įrengimas, eil.Nr. 9 nurodyta, kad rengiami vieno tipo bortai 1,00x0,30x0,15 m. Daugiau kelio bortų įrengimo eil. nenurodyta. Jei šioje eilutėje įvertintas visų kelio bortų įrengimo kiekis, išskirkite šį kiekį į atskiras eilutes pagal borto tipą. 9 | Betoninių bordiūrų (h=0,15m virš dangos) 1,00×0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 (0,11m² x 1129 m= 124m³) įrengimas (gatvė + įvažos) | m | 1137	Susisiekimo dalies DKŽ papildytas. 9 | Betoninių gatvės bordiūrų 1,00×0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 įrengimas (gatvė + įvažos) | m | 1105 10 | Betoninių gatvės bordiūrų (įvažiavimo) 1,00×0,22×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 įrengimas (gatvė + įvažos) | m | 20 11 | Betoninių gatvės bordiūrų (žemėjančių) 1,00×0,22-0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 įrengimas (gatvė + įvažos) | m | 12	2022-02-11
9	2022-02-09 10257393	Techninė specifikacija	PVA dalis. Prašome paaiškinti, kuo skiriasi sąnaudų žiniaraščio 20 ir 26 eilutės. Mūsų nuomone jos dubliuojasi.	20 pozicija - darbai, 26 pozicija - medžiagos.	2022-02-11
10	2022-02-09 10257393	Techninė specifikacija	PVA dalis. Jei jau sąnaudų žiniaraštyje medžiagos nuo darbų išskirtos, prašome tai taikyti visoms projekto medžiagoms. Šiuo atveju SŽ nėra kabelių, signalinės juostos, vamzdžių ir t.t.	Papildėme medžiagų žiniaraštį trukstamomis medžiagomis.	2022-02-11

11	2022-02-10 10258367	Techninė specifikacija	Techninio projekto susisiekimo dalyje 3.2.1 punkte geosintetinės medžiagos pateikti reikalavimai GRK3 neaustinei geotekstilei, kurios savybių vertės yra surašytos kaip minimalios ir maksimalios, bet apklausus galimus tiekėjus matome, kad šios vertės yra nominalios, o įvertinus gaminių paklaidas neatitiks keliamų reikalavimų, todėl projekto statybos eigoje gali kilti nesklandumų dėl GRK3 klasės neaustinės geotekstilės suderinimo ir Rangovai bus priversti užsakinėti brangesnes medžiagas. Prašome Užsakovo pakeisti reikalavimus atskiriančiajai neaustinei GRK3 klasės geoteikstilei, įrašant jog reikalaujamos vertės yra nominalios arba praplėsti jos gamybos minimalias/maksimalias paklaidas, kurios taip pat kokybiškai atliks atskyrimo funkciją. Remiantis MN GEOSINT ŽD13 reikalavimais ir gautomis skirtingų gamintojų atitikties deklaracijomis su minimaliomis/maksimaliomis paklaidomis, prašome įvertinti rekomenduojamus reikalavimus atsiiriančiajai GRK3 geotekstilei ir leisti naudoti juos šiame projekte. Taip pat šie rekomenduojami reikalavimai yra geresni už keliamus reikalavimus 8.2.2 Geosintetiniai gaminiai drenažui punkte, todėl prašome Užsakovo įvertinti ir leisti juos naudoti virš drenažo prizmės. Rekomenduojami GRK3 atskiriančiosios ir filtruojančios neaustinės geotekstilės reikalavimai **Funkcijos** / **Savybės** — **Atskyrimas, Filtravimas*** Plotinis tankis — GRK 3 klasė (≥ 150 g/m²) Atsparumas statiniam pradūrimui — GRK 3 klasė (≥ 1,8 kN) Stipris tempiant abiem kryptimis — GRK 3 klasė ($F_{5,0\%}$ ≥ 10 kN/m) Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai — ≥ 30 % Atsparumas dinaminiam parkėrimui — ≤ 28 mm Būdingasis kiaurymės matmuo — 0,05 mm ≤ pasirinktas O_{90} ≤ 0,13 mm Praleidumas vandeniui — ≥ 49 l/m²s Ilgaamžiškumas — Ne trumpesnis nei 100 metai natūraliuose gruntuose, kai aplinkos terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25°C. Medžiaga — Polipropilenas * – pateiktos savybių vertės yra minimalios/maksimalios įvertinus paklaidas	Prašome vadovautis techninėmis specifikacijomis, kurios pateiktos 3.2.1 punkte. Vertės nurodomos minimalios ir maksimalios įvertinus paklaidas. Pateikti reikalavimai neaustinei geotekstilei atitinka MN GEOSINT ŽD 13 keliamus reikalavimus. Taip pat pateikti reikalavimai atitinka GRK 3 klasei keliamus reikalavimus.	2022-02-11
12	2022-02-10 10258536	Techninė specifikacija	Nurodykite, kur įvertini inžinerinių tinklų tranšėjų pilnas užpylimas tinkamais gruntais kelio važiuojamojoje dalyje, kur reikalaujamas sutankinimo rodiklis ≥ 45,0 MPa. Geologijos ataskaitos išvadoje nurodyta, kad vyraujantys gruntai – rudi su dulkingo smėlio mikrolęšiais didelio plastiškumo moliais moliais, MR (CLH), kietai plastingos ir pusiau kietos konsistencijos.	Inžinerinių tinklų tranšėjų žemės darbai įvertinti 4 tomo VN dalyje medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje.	2022-02-11
13	2022-02-10 10258536	Techninė specifikacija	"Po augaliniu gruntu vyrauja dulkingas smėlis, kurio kūginio stiprio vidutinė reikšmė 1,6 MPa, E0=2.4 MPa. Interpoliuojant pagal MN Geosint ŽD 13, 2 priedą gauname jog šio grunto Ev2~11MPa. Tačiau sankasą aukštinant ≥ 40cm (ašyje, o kelio kraštuose jau gaunasi dėl nuolydžio trikampio gaunasi apie 20 cm) ir ją įrengiant iš smėlinių gruntų bus pasiekiama Ev2≥ 45MPa laikomoji geba be pagalbinių priemonių.“ Prašau patikslinti, kad projektiniuose sprendiniuose nėra numatyta naudoti geotinklų, kuomet esamų gruntų stipris Ev2~11MPa. Techninio projekto sprendiniuose numatyta naudoti tik grunto atskyrimui geotekstilę. Nepasiekus Ev2≥ 45MPa sutankinimo bus pateikiami papildomi projektiniai sprendiniai ir rangovas šių rizikų nevertina.	Priimamas geotinklas. **2. Žemės sankasa** 1 — Lovio įrengimas mechanizuotai, gruntą sustumiant į krūvas — m3 — 1122 2 — Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant Iem atstumu (plotų už takų užpylimui , pylimų po takais įrengimui, užpylimui ir t.t.) — m3 — 3966 3 — Pylimų įrengimas smėlingu gruntu, gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu, įvertinus sutankinimo koef. 1,1 — m3 — 4761 4 — Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² paklojimas (gatvė + įvažos) — m² — 7970 5 — Žemės sankasos sutvirtinimas geotinklu iš PP 40/40 kN/m (gatvė + įvažos) — m² — 7970 6 — Šalični nesaitrių medžiagų sluoksnio h=28 cm įrengimas — m3 — 1823 	2022-02-14
14	2022-02-10 10258536	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti kurį betoną vertinti bordiūrų įrengimui. Suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje punkte 4.1.9 numatytas betonas C16/20, o brėžinyje 2021-106.1-TP-S-05 Detalė „A“ numatytas C12/15.	Gatvės bordiūrai rengiami ant betono C16/20. Brėžinys 2021-106.1-TP-S-05 Detalė "A" pataisytas.	2022-02-11

15	2022-02-10 10260401	Techninė specifikacija	Prašome pateikti suoliukų įrengiamų ant betoninio pamato vizualizacija.	Suoliuko vizualizacija: 	2022-02-11
16	2022-02-10 10260745	Techninė specifikacija	DKŽ susisiekimo dalis, kelio dangos konstrukcija, poskyriai 5.1 ir 5.2. Patikslinkite DKŽ formą, nes pateiktame žiniaraštyje pirmose eilutėse nurodyta įrengti „individualaus tipo nuovažos“, kuriose veikia kainos skaičiavimas ir, kaip suprantame, sekančiose eilutėse detalizuotuose darbnuose tų nuovažų įrengimui taip pat veikia kainos skaičiavimai. Dubliuojami darbai.	Kelio dangos konstrukcija, poskyriai 5.1 ir 5.2 1 eilutės "individualaus tipo nuovažos" išbrauktos iš žiniaraščio.	2022-02-11
17	2022-02-10 10261007	Techninė specifikacija	Prašome patikslinti / paaiškinti: 1. Elektrotechnikos dalis. Gatvės apšvietimas. Aiškinamojo rašto 4.3 punkte nurodoma, kad projektuojama nauja Apšvietimo valdymo spinta GA-1, tačiau žiniaraštyje ši spinta ir jos montavimo darbai nenurodyti. Prašome patikslinti, ar reikia vertinti naują GA-1? Jei taip, prašome įtraukti šiuos darbus į sąnaudį žiniaraštį.	Apšvietimo valdymo spinta GA-1, numatyta projekto I-ame etape.	2022-02-11
18	2022-02-10 10261404	Techninė specifikacija	Techninio projekto melioracijos dalyje brėžinyje 2021-106.1-TP-M-01 įsivertinome drenažo rinktuvų ilgius metrais. Viso randame PVC DN80 mm 259m, tačiau suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje (2022-02-03 Priedas Nr2 Pasiūlymo forma) bei techninio projekto darbų kiekių žiniaraštyje (2021-106.1-TP-M-SZ) yra nurodyta 156m. Prašome nurodyti, kiek metrų drenažo rinktuvo PVC DN 80 mm vertintis teikiant pasiūlymą?	Drenažo rinktuvų PVC DN80 mm ilgis 259 m.	2022-02-11
19	2022-02-10 10261404	Techninė specifikacija	Techninio projekto medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje (2021-106.1-TP-VN-SŽ) yra numatyta pastatyti 20 vnt. G/B bei GRP šulinių, tačiau 21.pozic. yra nurodyta, ketinių šulinio dangčių važ. daliai tik 18 vnt. Prašome nurodyti, kiek iš viso šulinių dangčių vertintis teikiant pasiūlymą?	Paviršinių nuotekų tinklų sąnaudų žiniaraštyje patiksliname 14 poziciją: G/b surenkami šuliniai d1500 mm turi būti 10 vnt.	2022-02-11
20	2022-02-10 10261404	Techninė specifikacija	Techninio projekto aiškinamajame rašte 2021-106.1-TP-VN-AR 8 lape rašoma, kad „Statybos darbų būdą Rangovas gali pasirinkti savo nuožiūra. Darbus vykdant betranšėjiniu būdu rekomenduojama naudoti polietileno PE 100 RCn slėgio vamzdžius“. Prašome patvirtinti, kad Rangovas klodamas tinklus betranšėjiniu būdu (valdomo gręžimo būdu) gali naudoti PE 100 RC dvisluoksnius vamzdžius.	PE RC dvisluosniai vamzdžiai skirti naudoti nesudėtingiems pragręžimams neagresyviuose gruntuose. Kadangi atstumai tarp geologinių gręžinių dideli, todėl įvertinti visų grunto savybių negalime ir rekomenduojame naudoti trisluosknius vamzdžius, darbus vykdant betranšėjiniu būdu.	2022-02-11
21	2022-02-11 10262760	Techninė specifikacija	Susisiekimo dalis. Prašome patvirtinti, kad skaldos pagrindas bei apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis po kelio bortais ir vejos bordiūrais yra įvertinti kitose eilutėse ir jų nereikia vertintis prie bortų įrengimo darbų.	Patvirtiname. Skaldos pagrindas bei apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis po kelio bortais ir vejos bordiūrais yra įvertinti prie 4. Kelio dangos konstrukcija ir 4.2. Takų įrengimas.	2022-02-11
22	2022-02-11 10262760	Techninė specifikacija	Susisiekimo dalis. Prašome nurodyti kokią betono markę reikia naudoti po bortais, kadangi darbų žiniaraštyje duota C16/20, tačiau skersiniame pjūvyje C12/15.	Skersinis pjūvis patikslintas. Gatvės bortai rengiami ant betono C16/20 pagrindo.	2022-02-11

23	2022-02-11 10262760	Techninė specifikacija	Susisiekimo dalis. Prašome patvirtinti, kad šių eilučių nereikia vertintis: 5.1 Nuovažos pk 10+38 įrengimas 5.1.1 Individualaus tipo nuovažos įrengimas: vnt. 1 ir 5.2 Nuovažos ir aikštelės prie siurblinės pk 12+89 įrengimas 5.2.1 Individualaus tipo nuovažos su aikštele įrengimas: vnt. 1 nes sekantys darbai yra šių eilučių konkretizavimas.	Patvirtiname. Šitos eilutės 5.1.1 ir 5.2.1 yra išmestos iš žiniaraščio.	2022-02-11
24	2022-02-11 10263262	Techninė specifikacija	DKŽ 2 skyriaus, 3 pozicijoje prie nurodyto darbo parašyta"...įvertinus sutankinimo koef. 1,1". Ar tai reškia, kad šis kiekis yra pateiktas jį padidinus 1,1 karto sutankinimui?	Taip. Priimtas sutankinimo koeficientas 1,1.	2022-02-11
25	2022-02-11 10263262	Techninė specifikacija	Kodėl AŠAS ir ŠNS kiekiai DKŽ yra ženkliai didesni nei skaldos įrengimo kiekiai. Pvz. 4.2 skyriaus 5 pozicijoje kiekis didesnis daugiau nei dvigubai. Ar šie kiekiai pateikti jau su sutankinimo koeficientu? Jei taip prašau tiksliai nurodyti, kuriose DKŽ pozicijose kiekiai padidint sutankinimo koeficientu ir kokiu.	Kiekiai skaičiuoti pagal gatvės skersinį profilį ir gatvės ilgį. Jie yra teisingi. Padidinta AŠAS ir ŠNS ne daugiau 1 %.	2022-02-11
26	2022-02-11 10263262	Techninė specifikacija	Ar prie suoliukų nereikia įrengti šiukšliadėžių?	Gatvės II etapas yra I etapo tęsinys. Šiukšliadėžės kaip ir I etape nenumatomos.	2022-02-18
27	2022-02-11 10263262	Techninė specifikacija	Kur reikia įvertinti išpildomosios nuotraukos parengimą ir kadastrinės bylos patikslinimą?	Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija). Pridedama eilutė Nr. 51.	2022-02-18
28	2022-02-11 10263262	Techninė specifikacija	Projekte nurodytas, tik grunto atskyrimas geotekstile, bet nėra įvertintas grunto armavimo geotinklas. Ankstesniame panašau pobūdžio projekte buvo numatytas sankasos stabilizavimas. Prašau įtraukti sankasos armavimo geotinklą.	Armavimo geotinklas įtraukiamas. 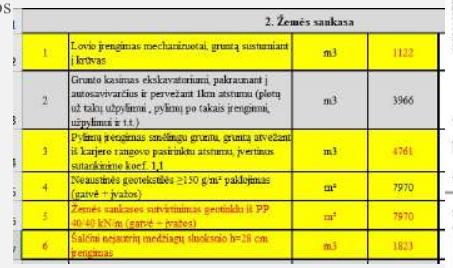 2. Žemės sankasa 1 Lovio įrengimas mechanizuotai, gruntą susturniant į krūvas m3 1122 2 Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (plotų už tašų užpylimui , pylimų po takais įrengimui, užpylimui ir t.t.) m3 3966 3 Pylimų įrengimas smėlingu gruntu, gruntą atvežant iš karjero vangovo pasirinktu atstumu, įvertinus sutankinime koef. 1,1 m3 4761 4 Neaustinės geotekstilės ≥130 g/m² paklojimas (gatvė + įvažos) m² 7970 5 Žemės sankasos sutvirtinimas geotinklu ir PP 40/40 kN/m (gatvė + įvažos) m² 7970 6 Šalčiui neatsparių medžiagų sluoksnio h=28 cm. įrengimas m3 1823 	2022-02-18
29	2022-02-11 10263262	Techninė specifikacija	Prašau vietoje 35 cm AŠAS sluoksnio numatyti 40 cm AŠAS sluoksnį.	Paliekame AŠAS 35cm. Dėl sankasos stabilizavimo prisideda papildomai ŠNS 28 cm.	2022-02-18
30	2022-02-11 10264985	Pirkimo sąlygos	Prašome atidėti pasiūlymo pateikimo terminą, nes per laikotarpį iki kada reikia pateikti pasiūlymą yra viena Valstybinė šventė, t.y. nedarbo diena, todėl tiekėjas nespėja gauti visų reikiamų pasiūlymų ir paruošti pasiūlymo, kuris atitiktų PO reikalavimus už tinkamiausią kainą. Prašome atidėti pateikimo terminą iki 02-21 d. 11 val.	2022-02-11 CVPIS pranešimu Nr. 10265013 tiekėjai buvo informuoti apie pasiūlymų pateikimo nukėlimą iki 2022-02-24 11:00 val.	2022-02-18
31	2022-02-11 10264989	Pirkimo sąlygos /Techninė specifikacija	Ekelektrotechnikos dalis (gatvių apšvietimas) TP techninėse specifikacijose nurodyta "3.11. Gatvės apšvietimo valdymo spinta (GA)" ir sekantys punktai spintos įranga. Perkamų darbų/ įrangos kiekių žiniaraščiuose šių darbų/ įrangos nėra. Prašome patikslinti "Priedas nr. 2 Pasiūlymo formą" perkamų darbų / įrangos kiekių žiniaraščius.	TP (techninės specifikacijos) koreguotos, išbrauktas 3.11. punktas. Sąnaudų žiniaraštis nepakito.	2022-02-18

32	2022-02-14 10267162	Pirkimo sąlygos	Prašome pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius pagal 2022-02-11 dieną pridėtus atsakymus į klausimus Nr.1. Kadangi pridėtame Priede Nr2 Pasiūlymo forma (2022-02-11 redakcija) yra patikslinta tik PVA dalis, visa kita liko nepatikslinta.	Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18
33	2022-02-15 10270633	Pirkimo sąlygos /Techninė specifikacija	2022-02-11 Atsakymuose Nr.1 buvo užduotas klausimas 2022-02-10 10261404 cituoju: „Techninio projekto melioracijos dalyje brėžinyje 2021-106.1-TP-M-01 įsivertinome drenažo rinktuvų ilgius metrais. Viso randame PVC DN80 mm 259m, tačiau suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje (2022-02-03 Priedas Nr2 Pasiūlymo forma) bei techninio projekto darbų kiekių žiniaraštyje (2021-106.1-TP-M-SZ) yra nurodyta 156m. Prašome nurodyti, kiek metrų drenažo rinktuvo PVC DN 80 mm vertintis teikiant pasiūlymą?“. Užsakovas atsakė, kad drenažo rinktuvų PVC DN80 mm ilgis 256 m, tačiau pateiktame atnaujintame žiniaraštyje „2022-02-11 Priedas Nr2 Pasiūlymo forma (2022-02-11 redakcija)“ drenažo ilgis nepakeistas. Prašome atnaujinti žiniaraštį.	Drenažo rinktuvų PVC DN 80 mm ilgis 259 m. Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18
34	2022-02-15 10270633	Pirkimo sąlygos /Techninė specifikacija	2022-02-11 Atsakymuose Nr.1 buvo užduotas klausimas 2022-02-10 10261404 cituoju: „Techninio projekto medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje (2021-106.1-TP-VN-SŽ) yra numatyta pastatyti 20 vnt. G/B bei GRP šulinių, tačiau 21.pozic. yra nurodyta, ketinių šulinio dangčių už. daliai tik 18 vnt.“. Užsakovas atsakė, kad „Paviršinių nuotekų tinklų sąnaudų žiniaraštyje patiksliname 14 poziciją: G/b surenkami šuliniai d1500 mm turi būti 10 vnt.“, tačiau pateiktame atnaujintame žiniaraštyje „2022-02-11 Priedas Nr2 Pasiūlymo forma (2022-02-11 redakcija)“ kiekiai nepakeisti. Prašome atnaujinti žiniaraštį.	Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18
35	2022-02-1710274113	Pirkimo sąlygos /Techninė specifikacija	Pagal 02-11 dienos atsakymus nr. 18 ir 19 nepakeitėte žiniaraščio kiekių. Prašau patikslinti.	Nr. 18 ir kiekių žiniaraštis suvienodintas. Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18
36	2022-02-17 10275784	Techninė specifikacija	Buitinių nuotekų išilginiame profilyje šuliniai F19 ir F23 yra D1000 diametro, kai žiniaraštyje visi savitakinių buitinių nuotekų tinklų šuliniai	Šuliniai Nr. F19 ir F23 yra D1500 diametro.	2022-02-18
37	2022-02-1710276496	Pirkimo sąlygos	2022-02-11 atsakant į klausimus Nr. 16 ir 23 nurodėte, jog minimos 5.1.1. ir 5.2.1. pozicijos pašalintos iš žiniaraščio. Pridėtas atnaujintas žiniaraštis, kuriame šios pozicijos vis dar yra. Patikslinkite žiniaraštį.	Patikslintame Priede Nr. 2 Pasiūlymo forma, tokių eilučių nėra.	2022-02-18
38	2022-02-1710276496	Pirkimo sąlygos	2022-02-11 atsakant į klausimą Nr. 18 patikslinote kiekį – 256 metrai. Pridėtas atnaujintas žiniaraštis, kuriame šis kiekis nepatikslintas. Patikslinkite žiniaraštį.	Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18
39	2022-02-1710276496	Pirkimo sąlygos	2022-02-11 atsakant į klausimą Nr. 19 patikslinote kiekius, bet žiniaraštyje šie kiekiai nepatikslinti. Patikslinkite žiniaraštį.	Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18
40	2022-02-1710276496	Techninė specifikacija	2022-02-11 atsakant į klausimą Nr. 22 nurodėte, kad patikslinote skersinį pjūvį. Skersinis pjūvis nėra pateiktas kartu su atsakymais, patikslinkite.	Pridedamas skersinis: 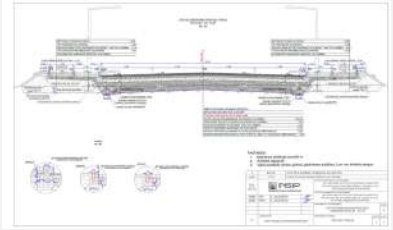	2022-02-18

41	2022-02-1710276496	Techninė specifikacija	Susisiekimo dalies žiniaraščio 1 skyriaus 2 poz. numatytas augalinio grunto sustūmimas. Pagal to pačio skyriaus 3 poz. gali suskaičiuoti, jog augalinį gruntą nustumti numatyta 40 cm storiu. Patikslinkite, ar neįsivėlė klaida ir tiekėjai turi vertinti būtent pagal šį nurodytą storį?	Taip augalinio sluoksnio storis pagal geologiją priimtas 40 cm.	2022-02-18
42	2022-02-1810276496	Pirkimo sąlygos	DKŽ paviršinių nuotekų skyriaus 20-22 pozicijose klaidingos formulės. Prašau patikslinti.	Patikslinimas perkančiosios organizacijos iniciatyva: Teikiamas patikslintas Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma (2022-02-17 redakcija)	2022-02-18

RANGOS SUTARTIES (C) PRIEDAS

PASIŪLYMO PRIEDAS

Pirkimo pavadinimas: Jungiamojo kelio tarp Kauno LEZ Gamybos ir logistikos teritorijos ir Oro parko teritorijos ir inžinerinės infrastruktūros įrengimas (Gamybos gatvės tęsinys)

Pavadinimas	**Punktas**	**Duomenys**
Užsakovas	1.1.2.2 ir 1.3	Kauno rajono savivaldybės administracija
Rangovas pavadinimas, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „Kauno keliai“
Inžinierius vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas	1.1.2.4 ir 1.3	Parenkamas viešųjų pirkimų būdu ir pranešama atskiru Užsakovo raštu
Pasiūlymo pateikimo data	1.1.3.1	2022-02-24
Baigimo laikas	1.1.3.3	**8 mėnesiai** nuo Darbo pradžios datos
Pradinės sutarties vertė	1.1.4.13	Bus nurodyta sutarties pasirašymo dieną
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo dienos
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	Užsakovo: Gintaras Petras Vasilavičius, Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas, el. p. gintaras.vasilavicius@krs.lt, tel. 8 674 18 274 Kęstutis Banionis, Kauno laisvosios ekonominės zonos valdymo UAB atstovas, tel. +370 (694) 48 301, el. p. kestutis@ftz.lt Rangovo: Ovidijus Steponavičius, tel. (869)604702, ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt Inžinierius: Parenkamas viešųjų pirkimų būdu ir pranešama atskiru Užsakovo raštu
Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos teisė
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių
Teisės naudotis statybviete suteikimo terminas	2.1	Per 14 dienų po Darbo pradžios
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	5 % priimtos sutarties sumos be PVM
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo – „Delspinigiai“	8.7 ir 14.15(b)	0,04 % nuo vėluojamų atlikti darbų vertės be PVM per dieną
Sutarta didžiausia delspinigių suma	8.7	5 % priimtos sutarties sumos be PVM

Pavadinimas	Punktas	Duomenys
Rangovo pridėtinių išlaidų ir pelno procentas	13.5 (b)	5 % nuo faktinės sumos, kurią turi sumokėti Rangovas už Įrangą, Medžiagas arba paslaugas iš Užsakovo rezervo
Išankstinis mokėjimas	14.2	Išankstinis mokėjimas netaikomas
Sulaikymo procentas	14.3 (c)	5 % tarpinio mokėjimo pažymos sumos
Sulaikomų pinigų riba	14.3 (c)	5 % Priimtos sutarties sumos
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma	14.6	Netaikoma
Pavėluotas mokėjimas	14.8	0,04 %
Mokėjimo valiuta	14.15	Sutarties valiuta yra eurai
Laikotarpis pateikti draudimo įrodymus	18.1	iki Darbo pradžios
Draudimo vietos sutvarkymo išlaidų po draudžiamojo įvykio draudimo suma	18.2(i)	Ne mažesnė nei 50 000,00 Eur
Nenumatytų papildomų išlaidų projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui draudimo suma	18.2(ii)	Ne mažesnė nei 10 000,00 Eur
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.2	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur suma kiekvienai apdraustai pozicijai
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma	18.3	Ne mažesnė nei 200 000,00 Eur suma vienam draudžiamajam įvykiui
Maksimali išskaitos (franšizės) suma	18.3	Ne daugiau kaip 2 000,00 Eur
Ginčų nagrinėjimo komisija	20.2	Sudaroma trijų asmenų GNK
Privalo paskirti jeigu nesusitariama	20.3	Statybos inžinierių sąjunga

RANGOS SUTARTIES (D) PRIEDAS

KONKREČIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

1. Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas **Sąvokos**

1.1.1 **Sutartis**

Papildyti papunktį 1.1.1.5 "Specifikacija"

Sąvoka „Specifikacija" apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Užsakovo techniniai reikalavimai" ir „Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai". Techninio projekto techninės specifikacijos tai techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkami Darbai, o Techninio projekto aiškinamieji raštai tai Darbų projekto sprendinių esmės aprašymas ir paaiškinimas.

Papildyti papunktį 1.1.1.7 "Žiniaraščiai"

Sąvoka „Žiniaraščiai" apima Rangos sutartyje minimus dokumentus „Įkainuoti sąnaudų žiniaraščiai", „Rangovo personalo sąrašas" ir „Subrangovų sąrašas".

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.1.11 „Techninis projektas"

„Techninis projektas" yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos apimties ir sudėties dokumentas, kuriame pateikiami privalomieji projekto rengimo dokumentai, Užsakovo sumanyto statinio esminiai, funkciniai (paskirties), architektūros (estetiniai), technologijos, techniniai, kokybės ir kiti sprendiniai, rodikliai bei charakteristikos. Tai privalomas Rangovui dokumentas, kuris yra įtrauktas į Sutartį, ir už kurį atsakingas Užsakovas.

1.1.3 **Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas**

Papildyti papunktį 1.1.3.1. „Pradžios data"

Pasiūlymo pateikimo data yra nurodyta Pasiūlymo priede.

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimo apie defektus laikas"

Pasiūlymo priede nurodytas Pranešimo apie defektus laikas nepakeičia LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (41 str.) nustatyto garantinio termino statiniams.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas

Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas – dokumentas, pasirašomas vadovaujantis 10 straipsnio [Perdavimas Užsakovui] nuostatomis. Šis dokumentas yra laikomas Lietuvos respublikos Civiliniame kodekse nurodytu darbų priėmimo-perdavimo aktu (6.694 straipsnis), kuriuo Užsakovas perima Darbus. Ši sąvoka taip apima ir Perėmimo pažymo sąvoką pagal Sutartį.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.11 „Statybos užbaigimas"

Statybos užbaigimas – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.12 „Pirkimo sutarties galiojimo laikas“

Pirkimo sutarties galiojimo terminas yra 23 mėn., įskaitant, bet neapsiribojant 8 mėn. darbų atlikimo terminu, 3 mėn. darbų atlikimo pratęsimo terminu (jei bus pritaikytas), 12 mėn. pranešimų apie defektus terminu.

1.1.4 Pinigai ir mokėjimai

Pakeisti papunktį 1.1.4.1 „Priimta sutarties suma“ – Užsakovo priimta bei Rangos sutartyje nurodyta suma su PVM už Darbų atlikimą ir baigimą bei visų defektų ištaisymą.

Papildyti papunktį 1.1.4.7 “Tarpinio mokėjimo pažyma“

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Tarpinio mokėjimo pažymas ar Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

Pakeisti papunktį 1.1.4.12 „Ataskaita“

Rangovo pateikiamų mokėjimo dokumentų visuma (Detalus atliktų darbų aktas ir kiti patvirtinantys dokumentai) tarpiniam mokėjimui gauti, kurie pateikiami Inžinieriui pagal 14 straipsnį [Sutarties kaina ir mokėjimas].

1.1.6 Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 “Rangovo dokumentai“

Ši sąvoka taip pat apima Darbo projektą.

„Darbo projektas“ yra Normatyviniais statybos techniniais dokumentai nustatytos sudėties dokumentas, kuriame detalizuojami Užsakovo pateikto Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį turi būti atliekami statybos Darbai. Už Darbo projekto parengimą yra atsakingas Rangovas.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punkto pirmą pastraipą:

Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas:

(a) Ši Rangos Sutartis;
(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu;
(d) Konkrečios sutarties sąlygos;
(e) Bendrosios sutarties sąlygos;
(g) Techninio projekto techninės specifikacijos ir aiškinamieji raštai;
(h) Techninio projekto brėžiniai;
(i) Įkainoti sąnaudų žiniaraščiai;
(k) Subrangovų sąrašas.

1.6 punktas Rangos sutartis

Pakeisti punktą:

Rangos sutartis sudaroma Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

1.7 punktas **Teisių perleidimas**

Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neturi perleisti visos Sutarties ar bet kurios jos dalies bei išmokų ir turtinių teisių pagal Sutartį, tačiau kuri nors šalis gali perleisti kaip užtikrinimą bankui arba finansų institucijai savo teisę į bet kuriuos pagal Sutartį gautinus arba gaunamus pinigus.

1.8 punktas **Dokumentų saugojimas ir pateikimas**

Pakeisti pirmą ir antrą pastraipą:

Vieną Techninio projekto egzempliorių privalo saugoti Užsakovas. Viena Sutarties kopija ir jai priklausantis Techninis projektas turi būti duodami Rangovui, kuris savo sąskaita gali padaryti kopijų.

Visus Rangovo dokumentus privalo saugoti Rangovas, kol juos perima Užsakovas. Darbų vykdymui Rangovas privalo pateikti Inžinieriui du Darbo projekto egz. įrištose bylose.

1.12 punktas **Konfidenciali informacija**

Papildyti punktą:

Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

1.13 punktas **Įstatymų laikymasis**

Pakeisti punktą:

Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų.

Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) Nuolatinių darbų statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui kartu su nurodymu pradėti darbus pagal 8.1 punkto [Darbo pradžia] nuostatas. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose bei kitaip vykdyti statytojo funkcijas Darbų vykdymo bei Statybos užbaigimo proceso metu. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar statytojo funkcijų nevykdymo.

Rangovas privalo teikti visus reikiamus pranešimus, prašymus, paraiškas valstybinėse įmonėse, mokėti mokesčius ir muitus, taip pat gauti visus reikiamus leidimus, atestatus, licencijas, suderinimus bei pažymas, kurių reikalauja įstatymai statybos Darbams vykdyti, užbaigti laiku ir ištaisyti defektus bei gauti Statybos užbaigimo aktą pagal Užsakovo (Statytojo) pateiktą įgaliojimą. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 punktas **Teisė naudotis Statybviete**

Pakeisti pirmą pastraipą

Užsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę per Pasiūlymo priede nurodytą terminą. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytas sąlygas.

Rangovas taip pat gali įrengti Statybvietę pagal Techninio projekto sprendinius, tačiau Užsakovas gali stabdyti tokią teisę ar valdymą tol, kol gaus Atlikimo užtikrinimą.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas **Inžinieriaus pareigos ir teisės**

Papildyti punktą:

Užsakovas organizuoja statinio statybos techninę priežiūrą (nuo statinio statybos pradžios iki statybos užbaigimo), kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, LR teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, darbų vykdymo technologinių reikalavimų

Inžinierius arba jo įgalioti padėjėjai vykdo **statinio statybos techninę priežiūrą** kaip nustatyta LR Statybos įstatyme ir statybos techniniuose reglamentuose.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą, prieš imantis veiksmų pagal žemiau išvardintus šių sąlygų punktus:

13.1 punktas [*Teisė daryti pakeitimus*] ir 13.3 punktas Pakeitimų tvarka – duodant nurodymą atlikti Pakeitimą, dėl kurio didinama Sutarties kaina arba pratęsiamas Baigimo laikas.

3.6 punktas **Vadybiniai susirinkimai**

Papildyti nauju punktu:

Inžinierius arba Rangovo atstovas gali reikalauti Šalims dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose, kad būtų apžvelgtas pasirengimas būsimam darbui, aptarti Darbų Programos vykdymą, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus.

Inžinierius turi protokoluoti šiuose susirinkimuose priimtus sprendimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti Šalims ir visiems dalyviams. Atsakomybė už veiksmus, kuriuos būtina atlikti pagal tokius protokolus, turi būti priskiriama pagal Sutartį.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas **Bendrosios Rangovo prievolės**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, parengti Statybos techninių reglamentų nustatytos apimties Darbo projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti defektus, kaip numatyta pagal Sutartį ir pagal Inžinieriaus nurodymus.

Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiai:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Nuolatinių Darbų Techninį projektą ir Užsakovo techninius reikalavimus.

Pakeisti penktą pastraipą sekančiai:

Rangovas Darbų vykdymui privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal 21 straipsnį ir:

(a) Rangovas privalo pateikti visus Darbo projekto brėžinius Inžinieriui patikrinti kaip numatyta Sutartyje. Statybos Darbus Rangovas gali pradėti tik gavęs Inžinieriaus pritarimą su parašu bei spaudu ant brėžinių „Pritariu statyti“;

(b) Rangovo rengiamas Darbo projektas turi atitikti Techninio projekto sprendinius, detalizuoti juos, taip pat turi apimti papildomą Inžinieriaus reikalaujamą informaciją. Darbo projekto sudėtyje turi būti pateiktas interjero projektas, kurio apimtis nustatyta Sutartyje. Darbo projektas turi būti parengtas lietuvių kalba.

(c) Rangovas privalo būti atsakingas už Darbo projekto sprendinių atitikimą Techninio projekto sprendiniams bei už Darbo projekto sprendinių kokybę.

(d) Prieš pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti Nuolatinių darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Techninio projekto Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Nuolatinius darbus. Rangovas turi pateikti Inžinieriui tris (3) kopijas Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti įrangos techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

(e) Rangovas turi būti atsakingas už pastatytų statinių kadastrinių matavimų dokumentacijos pateikimą užsakant juos atitinkamose institucijose. Šie dokumentai turės būti pateikti Užsakovui trimis (3) egzemplioriais.

(f) Rangovas turi būti atsakingas už Statybos užbaigimo procedūrai reikiamos dokumentacijos parengimą ir būtinų tyrimų bei matavimų atlikimą, jei reikia tai užsakant atitinkamose institucijose.

Papildyti punktą:

Rangovas privalo vesti nustatytos ir Aplinkos ministerijos patvirtintos formos statybos darbų vykdymo žurnalą STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nustatyta tvarka.

Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangą, ir Rangovo personalą) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

4.2 punktas **Atlikimo užtikrinimas**

Panaikinti antrą ir trečią pastraipas ir vietoje jų įrašyti:

Rangovas per 14 dienų po Rangos sutarties pasirašymo privalo pateikti Atlikimo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito įstaigos (pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.93 str.) arba pavedimu į Užsakovo sąskaita. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas išduotas Užsakovo vardu ir suderintas su Užsakovu.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrinimo suma turi būti išmokama Užsakovui ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo užtikrintojui, kad Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus ir Sutartis yra nutraukiama.

Atlikimo užtikrinime turi būti numatyta, kad užtikrintojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime užtikrintojui nurodys dėl kurios iš aukščiau išvardintų aplinkybių jai priklauso Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma.

Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė.

Atlikimo užtikrinimas turi galioti sutarties vykdymo laikotarpiu iki Pranešimų apie defektus laikotarpio pabaigos. Jei darbų atlikimo terminas ir/ar pirkimo sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, Rangovas prieš 28 dienas iki galiojimo pabaigos privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo terminą.

4.3 punktas **Rangovo atstovas**

Papildyti punktą:

Rangovo atstovas yra LR įstatymų nustatyta tvarka atestuotas Statybų vadovas.

4.4 punktas **Subrangovai**

Papildyti papunktį (b):

Išankstinis Inžinieriaus sutikimas privalo būti gautas dėl kitų siūlomų Subrangovų, išskyrus atvejus, kai subrangos sutarties vertė yra mažesnė nei 0,5% Priimtos sutarties sumos.

Papildyti punktą:

Rangovas, jeigu planuoja dalį Darbų perduoti subrangai, nurodo siūlomus pasitelkti subrangovus Subrangovų sąraše, taip pat informuoja apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus informuodamas Užsakovą ir Inžinierių. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimojo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, ir visais atvejais – dokumentus, įrodančius, kad nėra pašalinimo pagrindų, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir nėra pašalinimo pagrindų.

Sutartyse su subrangovais turi būti numatyta subrangovų ar partnerių prievolė teikti Užsakovui, audito ir kitoms patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją (dokumentus) visais su Nuolatiniais darbais susijusiais atvejais.

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo pranešimo apie pasitelkiamų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus gavimo raštu gali informuoti subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekėjui.

Pakeisti papunktį (c):

Rangovas kiekvieno Subrangovo numatomų pradėti darbų datą privalo pranešti Inžinieriui ne vėliau kaip prieš 14 dienų. Kartu su pranešimu turi būti pateikiami Subrangovo atstovų atsakingų už darbų vykdymą kontaktiniai duomenys.

Papunktį (d) išbraukti.

4.5 punktas **Subrangos perleidimas**

Išbraukti visą punktą.

4.6 punktas **Bendradarbiavimas**

Papildyti punktą:

Rangovas turi suteikti administracines patalpas, kuriose dirbs tik Inžinierius, Užsakovo atstovas ir jo darbuotojai. Patalpos turi atitikti Sutartyje nurodytus reikalavimus.

4.9 punktas **Kokybės užtikrinimas**

Papildyti punktą

Rangovas turi pateikti Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą – Kokybės planą per 28 dienas nuo darbų pradžios datos.

Inžinierius turi įvertinti pateiktą Kokybės užtikrinimo sistemos aprašymą ir grąžinti jį Rangovui per 14 dienų nuo gavimo datos, kartu pateikdamas reikalingus komentarus, reikalavimus ar įtrauktinus pakeitimus.

4.10 punktas **Statybvietės duomenys**

Pakeisti antros pastraipos pirmą sakinį

Tokia apimtimi, kiek tai praktiškai įgyvendinama (atsižvelgiant į laiką ir išlaidas), Rangovo prievolė yra gauti visą būtiną informaciją apie riziką, atsitiktines, pagrįstai numatomas ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos arba paveikti Pasiūlymą arba Darbus ir kurios gali būti patyrusio rangovo pagrįstai numatytos.

4.11 punktas **Priimtos Sutarties sumos pakankamumas**

Pakeisti punktą

Turi būti laikoma Rangovo pareiga:

(a) išsiaiškinti, kad Priimta Sutarties suma (taip pat ir Žiniaraščiuose nurodyti įkainiai bei kainos) yra teisinga ir pakankama ir

(b) grįsti Priimtą Sutarties sumą remiantis duomenimis, būtina informacija, patikrinimais, tyrimais bei išsiaiškinimu visų atitinkamų dalykų, kurie paminėti 4.10 punkte [*Statybvietės duomenys*]

Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visus dalykus, kurie būtini deramai vykdyti ir baigti Darbus bei ištaisyti visus defektus

4.19 punktas **Elektra, vanduo ir dujos**

Papildyti punktą:

Rangovas turi gauti elektros energijos, vandens bei telekomunikacijų tiekimo įmonių išduodamas technines sąlygas, parengti reikiamą dokumentaciją, sumontuoti reikiamą įrangą ir apmokėti visas išlaidas, susijusias su laikinu elektros energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikinų elektros įrenginių medžiagos, įranga ir instaliavimas turi atitikti elektros energija tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją ir vandenį ir kitas komunalines paslaugas pagal tuo metu galiojančius tarifus.

4.21 punktas **Darbų eigos ataskaitos**

Pakeisti punktą:

Rangovas kiekvieną mėnesį skaičiuojant nuo Darbo pradžios privalo parengti Darbų eigos ataskaitą ir pateikti Inžinieriui du egzempliorius.

Kiekvienoje ataskaitoje turi būti:

a) Darbo projekto brėžinių poreikis ir įtaka numatomiems darbams atlikti, Medžiagoms arba Įrangai užsakyti;

b) išsamus darbų eigos aprašymas, įskaitant Darbo projekto rengimą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus;

c) išsami informacija aprašyta 6.10 punkte [Rangovo personalo ir įrengimų apskaita]

d) bandymų rezultatai, paslėptų darbų aktai ir Medžiagų sertifikatai;

e) pranešimų, išsiųstų pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], ir pranešimų, išsiųstų pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], sąrašas;

f) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimas pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti, kaip numato Sutartis ir priemonės, kurių imamasi arba reiktų imtis išvengti vėlavimo.

4.22 punktas **Statybvietės apsauga**

Papildyti papunkčiu (c):

c) Rangovas privalo užtikrinti nuolatinę (24 val. per parą) Statybvietės apsaugą. Statybvietės apsaugą nedarbo valandomis turi užtikrinti Saugos tarnybos licenziją turintis juridinis asmuo.

4.23 punktas **Rangovo veiksmai Statybvietėje**

Trečios pastraipos pirmą sakinį pakeisti:

Pasirašius Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą Rangovas privalo sutvarkyti Statybvietę, pašalinti visas nereikalingas kliūtis, Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles bei paruošti statinius Statybos užbaigimo komisijos darbui.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.7 punktas **Sauga ir sveikata darbe**

Papildyti punktą:

Rangovas per 14 dienų po Darbo pradžios privalo paskirti statybos saugos ir sveikatos koordinatorių (nelaimingų atsitikimų prevencijos pareigūną – pagal Bendrąsias sutarties sąlygas), kuris privalės *koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą* ir Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatais.

6.9 punktas **Rangovo personalas**

Papildyti punktą:

Tuo atveju, kai yra abejonių dėl rangovo personalo kvalifikacijos arba tai yra numatyta Sutartyje, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.

8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1 punktas **Darbo pradžia**

Pakeisti antrą sakinį:

Darbo pradžia turi būti nustatyta per 42 dienas po Rangos sutarties pasirašymo dienos. Darbo pradžios data įrašoma į Statybos darbų žurnalą.

8.2 punktas **Baigimo laikas**

Pakeisti punktą

Rangovas privalo užbaigti visus Darbus per Darbų Baigimo laiką, įskaitant:

a) sėkmingai atliktus Baigiamuosius bandymus bei pasiektus jų teigiamus rezultatus,
b) viso Sutartyje nurodyto darbo užbaigimą tam, kad būtų laikoma jog Darbai yra baigti ir parengti perėmimui pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*].

8.3 punktas **Programa**

Pirmą pastraipą ir a), b), c), d) papunkčius pakeisti:

Rangovas, gavęs pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 21 dieną privalo pateikti Inžinieriui išsamią programą. Rangovas taip pat privalo pateikti pataisytą programą visuomet, kai ankstesnė yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti:

i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateiktos inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto dalių susipažinimo ir pateikimo Inžinieriui terminai, Darbo projekto parengimo, statybos darbų pagal kiekvieną pagrindinį darbų etapą

terminai, Įrangos užsakymo, montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, Statybos užbaigimo procedūrų, perdavimo Užsakovui laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą.

ii. statybos darbų technologijos projektą parengtą vadovaujantis STR 1.06.01:2016 "Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra" nuostatomis. Statybos darbų technologijos projektas gali būti parengtas iki statybos darbų vykdymo pradžios.

8.4 punktas **Baigimo laiko pratęsimas**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovui turi būti suteikiama teisė į Baigimo laiko pratęsimą pagal 20.1 punktą [*Rangovo pretenzijos*], jeigu Darbų baigimas su tikslu perimti pagal 10.1 punktą [*Darbų ir Grupių perėmimas*] yra ar gali būti uždelsiamas dėl bet kurios iš šių priežasčių:

a. Pakeitimo, įforminto pagal 13.3 punktą [*Pakeitimų tvarka*] arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimties pokyčių,
b. uždelsimo priežastis suteikia teisę pratęsti Baigimo laiką pagal bet kurį Bendrųjų arba Konkrečiųjų sutarties sąlygų punktą,
c. išskirtinai nepalankių klimato sąlygų (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei Darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo Grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik žiemos metu (nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d.),
d. Nenumatomo personalo arba Prekių trūkumo, sukelto epidemijos arba vykdomosios valdžios veiksmų,
e. bet kokio uždelsimo, kliūčių arba trukdymų, sukeltų arba priskirtinų Užsakovui, Užsakovo personalui arba kitiems Užsakovo rangovams Statybvietėje.

Atsiradus aplinkybėms, nurodytoms bendrosiose arba konkrečiosios sutarties sąlygose, pirkimo sutarties galiojimo terminas ir baigimo laikas gali būti pratęstas. Bendras Pirkimo sutarties galiojimo terminas ir Baigimo laikas gali būti pratęsiamas nedaugiau kaip 3 mėnesius, išskyrus c papunktyje nurodytą atvejį.

8.6 punktas **Darbų sparta**

Pakeisti paskutinį sakinį:

Jei naujieji metodai verčia Užsakovą daryti papildomų išlaidų, tai Rangovas jas Užsakovui privalo atlyginti, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], neįtakojant Užsakovo teisės į delspinigius (jeigu yra), pagal 8.7 punktą.

8.7 punktas **Kompensacija už uždelsimą**

Pakeisti punktą į "Delspinigiai"

Jeigu Rangovas nesilaiko 8.2 punkto reikalavimų [*Baigimo laikas*], tai, pagal 2.5 punktą [*Užsakovo pretenzijos*], jis privalo Užsakovui sumokėti Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigius. Delspinigiai mokami už kiekvieną dieną, kuri praeis nuo atitinkamo Baigimo laiko pagal Sutartį iki datos, nurodytos Perėmimo pažymoje, tačiau galutinė pagal šį punktą mokama suma neturi viršyti visos Pasiūlymo priede įrašytos delspinigių (jeigu yra) sumos.

Delspinigiai yra vienintelė kompensacija, kurią už šiame punkte numatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus nuostolius Sutarties nutraukimo atveju pagal 15.2 punktą [*Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva*], privalo mokėti Rangovas. Šios delspinigių išmokos neatleidžia Rangovo nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas **Rangovo prievolės**

Papildyti punktą:

Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus ir Įstatymuose numatytus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti Statinio statybos užbaigimo procedūrų metu.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas **Darbų ir grupių perėmimas**

Pakeisti punktą sekančiai:

Jeigu netaikomi 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai] numatyti atvejai, tai Darbai yra perimami Užsakovo: (i) kai Darbai yra baigti pagal Sutartį, įskaitant tai, kas numatyta 8.2 punkte [Baigimo laikas], bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba laikoma, kad ji turėjo būti išduota pagal šį punktą.

Rangovas užbaigęs Darbus ir atlikęs Nuolatinių darbų bandymus privalo kreiptis į Inžinierių su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo likus ne mažiau kaip 14 dienų iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti perduoti. Rangovas prašyme privalo nurodyti fizinį asmenį, kuriam Užsakovas (Statytojas) turi pateikti įgaliojimą teikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu. Rangovas, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka visus veiksmus, reikalingus inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti statybos užbaigimo procedūrą siekiant gauti statybos užbaigimo aktą

Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, per 7 dienų privalo Rangovui pateikti įgaliojimą pateikti prašymą išduoti Statybos užbaigimo aktą per IS „Infostatyba“ Statytojo vardu.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą, per 42 dienas privalo:

(a) parengti Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo atlikti pagal Sutartį kartu pridedant defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą – defektinį aktą. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Inžinierius.

arba

(b) atmesti prašymą, pateikiant argumentuotą atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma, t.y. pasirašytas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neišduoda Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto arba neatmeta Rangovo prašymo per 42 dienas ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Baigimo laiko pratęsimo dėl tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir visų papildomų Išlaidų apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą.

Rangovas, kartu su prašymu dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo pagal šį punktą, turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Rangos sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti, dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino

metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio Sutarties kainos.

Rangovas privalo sudaryti Užsakovui, Inžinieriui ir Statybos užbaigimo komisijai tinkamas darbo sąlygas perėmimo metu, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietę bei statinius, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją, organizuoti komisijos nurodytus bandymus, teikti kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

10.2 punktas **Darbų dalių perėmimas**

Pakeisti pirmą sakinį:

Inžinierius vien Užsakovo nuožiūra gali išduoti Rangovui užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui aktą bet kuriai Nuolatinių Darbų daliai.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 punktas **Atlikimo pažyma**

Paskutinę pastraipą pakeisti:

Turi būti laikoma, kad Atlikimo pažymos išdavimas reiškia pilną Rangovo prievolių įvykdymą pagal Sutartį.

11.11 punktas **Statybvietės išvalymas**

Pakeisti punktą:

Rangovas iki Statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, Laikinuosius darbus. Užbaigtas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.

11.12 punktas **Papildomas punktas „Garantinis terminas“**

Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą.

Garantiniai terminai nustatomi LR Civilinio kodekso 6.698 straipsnyje. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo Statytojui akto pasirašymo dienos.

Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka Sutarties ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.1 punktas **Matuojami darbai**

Pirmą ir antrą pastraipą pakeisti:

Rangovui turi būti apmokama už faktiškai atliktus Darbus, kurių kiekis nustatomas atliekant matavimus. Atlikti fiksuoto įkainio Darbai (išskyrus Darbus apmokamus bendros sumos principu) turi būti matuojami ir įvertinami pagal šį straipsnį.

Visada, kai Inžinieriui reikia nustatyti atliktą kokios nors Darbų dalies kiekį, turi būti įteiktas pagrįstas pranešimas Rangovo atstovui, kuris privalo:

(a) nedelsdamas atvykti pats arba atsiųsti kitą kvalifikuotą atstovą, kuris Inžinieriui padėtų atlikti matavimą, ir

(b) teikti konkrečią informaciją, kurios Inžinierius pareikalautų.

Jeigu Rangovas neatvyksta arba neatsiunčia atstovo, tai Inžinieriaus (arba asmens jo vardu) atliktas matavimas ir turi būti pripažintas kaip teisingas.

Papildyti punktą:

Rangovas už atliktą Darbų dalį privalo pateikti Inžinieriui Detalų atliktų darbų aktą pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo].

Nematuojami „bendros sumos“ Darbai, kurie nurodyti atitinkamame Žiniaraštyje, turi būti išskaidomi dalimis pagal 14.1 (d) papunkčio nuostatas.

12.3 punktas **Įvertinimas**

Išbraukti (a) pastraipą.

Įterpti po trečios pastraipos:

Naujas įkainis arba kaina, pagrįstos papildomo darbo atlikimo Išlaidos ir pagrįstas pelnas turi būti nustatomi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkte nustatyta tvarka.

13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas **Teisė daryti pakeitimus**

Pakeisti punkto dvi pirmas pastraipas sekančiai:

Pakeitimai gali būti inicijuojami Inžinierius prieš išduodant Statybos užbaigimo aktą išduodant Pakeitimo nurodymą arba paprašant Rangovo pateikti siūlymą. Kiekvienas pakeitimas turi būti įforminamas dokumentu „Pakeitimo nurodymas“, kurį be Inžinieriaus dar turi patvirtinti ir Užsakovas. Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Kiekvieną Pakeitimą Rangovas privalo vykdyti ir jo laikytis, išskyrus atvejus, kai Rangovas pagrįsdamas nurodo, kad negali įsigyti Pakeitimui reikiamų Prekių arba Pakeitimas sąlygos žymius Darbų vykdymo sekos ar spartos pakitimus. Inžinierius, gavęs tokį pranešimą, privalo panaikinti, patvirtinti arba pakeisti savo nurodymą.

Papildyti 13.1 punktą:

Pakeitimai gali būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.

Papildomas darbas reiškia darbą, kuris nebuvo įtrauktas į pradinį pirkimą ir į Sutartį, tačiau tapo būtinas Darbams užbaigti ir yra tiesiogiai su Darbais susijęs. Darbo atšaukimas reiškia darbą, kuris buvo įtrauktas į Sutartyje, tačiau vykdant Darbus paaiškėjo, kad toks darbas tapo nebereikalingas ir nebus įsigyjamas.

Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje

srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą rengiantis sutarties skyrimui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame punkte atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t.y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

13.3 punktas **Pakeitimų tvarka**

Jeigu Rangovo siūlymas yra susijęs su poreikiu atlikti papildomą darbą, Inžinierius turi gauti statinio Techninio projekto (dalies) rengėjo motyvuotą paaiškinimą, dėl siūlomų papildomų darbų pagrįstumo. Inžinierius, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus (jeigu reikia), įformina Pakeitimo nurodymą, kuriame nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę (jeigu reikia), prideda techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą.

13.5 punktas **Rezervinės sumos**

Punktas netaikomas

13.7 punktas **Pataisymai dėl įstatymų pakeitimo**

Pakeisti pirmą pastraipą

Sutarties kaina turi būti keičiama, atsižvelgiant į bet kurį kainos padidėjimą arba sumažėjimą, atsiradusį dėl šalies Pridėtinės vertės mokesčio dydžio pakeitimų arba dėl Statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų bei Statybos techninių reglamentų pakeitimų, padaromų po Pradžios datos ir turinčių įtakos Rangovo sutartinių prievolių įvykdymui.

13.8 punktas **Pataisymai dėl kainos pakeitimo**

Pakeisti punktą:

Sutarties Įkainuotuose sąnaudų žiniaraščiuose nustatyti įkainiai ar kainos gali būti perskaičiuojami šiame punkte nustatyta tvarka:

(a) Įkainis perskaičiuojamas ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d., taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus (http://www.stat.gov.lt), vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta „Kainodaros taisyklių nustatymo metodika“, jeigu nuo pasiūlymo pateikimo dienos arba nuo kainos paskutinio indeksavimo statybos sąnaudų kainų pokytis yra lygus arba didesnis kaip 5 procentai. Toks perskaičiavimas gali būti atliekamas ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo darbų pradžios datos;

perskaičiavimas kiekvienų kitų metų balandžio mėnesį atliekamas kainą dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, gauto praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indeksą dalijant iš paskutinio indeksavimo metu naudoto kainų indekso, t. y. iš už praėjusių metų gruodžio mėnesio kainų indekso;

statybos sąnaudų kainų indeksai skelbiami Statistikos departamento interneto svetainėje adresu http://www.stat.gov.lt ir publikuojami Statistikos departamento informaciniuose leidiniuose „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“ bei „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“. Tikslinant kainą, pirmenybė teikiama informaciniam leidiniui – „Mėnesinė informacija apie statybos sąnaudų pokyčius“;

Įkainių pakeitimas įforminamas dvišaliu pirkimo sutarties šalių aktu ir papildomu susitarimu prie pirkimo sutarties. Indeksuojami įkainiai įsigalioja nuo akto ir papildomo susitarimo pasirašymo tarp abiejų Šalių atstovų dienos. Nauji įkainiai taikomi tik Užsakovo mokėjimams pagal Sutartį už atliktus po indeksavimo darbus.

Įkainių indeksavimas negalimas, jeigu Rangovas nesilaikė darbų vykdymo grafike nustatytų darbų atlikimo terminų ir jei terminų keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu, t. y. įkainių keitimas negalimas dėl tų darbų, kurių atlikimo terminų nebuvo laikomasi, o rašytinio suderinimo dėl darbų vykdymo terminų pakeitimo nebuvo.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.1 punktas **Sutarties kaina**

Papildyti punktą:

Sutartyje taikoma fiksuoto įkainio kainodara.

14.2 punktas **Išankstinis mokėjimas**

Pakeisti trečią, ketvirtą ir penktą pastraipas:

Išankstinis mokėjimas, nurodytas Pasiūlymo priede, neturi viršyti 10% Priimtos sutarties sumos. Išankstinio mokėjimo dydį nurodo Rangovas teikdamas Pasiūlymą. Išankstinio mokėjimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvoje veikiančio banko, pateikiant iš anksto su Užsakovu suderintos formos banko garantiją. Išankstinis mokėjimas bus atliekamas per 7 dienas, Rangovui pateikus i) išankstinio mokėjimo sąskaitą kartu su išankstinio mokėjimo banko garantija visai arba dalinei avansinio mokėjimo sumai, kaip numatyta Pasiūlymo priede ir ii)Atlikimo užtikrinimą pagal 4.2 punktą [Atlikimo užtikrinimas].

Rangovas privalo užtikrinti, kad tol, kol bus grąžintas išankstinis mokėjimas, garantija būtų galiojanti ir įvykdoma, tačiau jos suma gali būti progresyviai mažinama Rangovo sugrąžintų sumų dydžiais, kurie nurodyti Mokėjimo pažymose. Jeigu garantijos mokėjimo sąlygos tiksliai nurodo jos baigimosi datą ir išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas iki tada, kai lieka 28 dienos iki garantijos pasibaigimo datos, tai:

a) Rangovas privalo pratęsti garantijos galiojimą, kol išankstinis mokėjimas bus grąžintas;
b) Rangovas, kaip įmanoma greičiau, apie garantijos galiojimo pratęsimą pateiks įrodymus Užsakovui su kopija Inžinieriui;
c) Jeigu Užsakovas negauna tokio įrodymo likus 7 dienų terminui iki garantijos galiojimo pabaigos, Užsakovas įgyja teisę reikalauti garanto davėjo išmokėti likusią negražinto išankstinio mokėjimo sumą.

Sumokėtas avansas atskaitomas iš kiekvieno tarpinio mokėjimo. Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma – 25 procentai atliktų etapo darbų bei suteiktų paslaugų vertės su PVM.

14.3 punktas **Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius Inžinieriaus patvirtintos formos Detalų atliktų darbų aktą, detaliai nurodant sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio darbų eigos ataskaita.

14.4 punktas **Mokėjimų žiniaraštis**

Pakeisti 14.4 punktą nauju:

Per 28 dienas po sutarties pasirašymo dienos Rangovas privalo parengti atliekamų darbų įvykdymo grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą Šalių neįpareigojančiais mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. Rangovas kas ketvirtį privalo pateikti patikslintą atliekamų darbų įvykdymo grafiką.

14.6 punktas **Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas *pakeisti į* Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas *bei***

Pakeisti punktą:

Nė viena suma nebus patvirtinta arba apmokėta tol, kol Užsakovas negavo ir nepatvirtino Atlikimo užtikrinimo. Inžinierius pagal 14.3 punktą, gavęs atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus t. y. Detalų atliktų darbų aktą ir kitus patvirtinančius dokumentus per 14 dienų nuo jų gavimo privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas. Inžinieriui patvirtinus Detalų atliktų darbų aktą Rangovas mokėjimui gauti pagal 14.7 punktą privalo pateikti PVM sąskaitą faktūrą.

Inžinierius neturi būti saistomas prievolės patvirtinti Detalų atliktų darbų aktą, pagal kurį atliktų darbų suma (išskaičiavus sulaikymą ir kitus atskaitymus) būtų mažesnė negu mažiausia Tarpinio mokėjimo suma, įrašyta Pasiūlymo priede. Tokiu atveju Inžinierius Rangovui privalo nusiųsti atitinkamą pranešimą.

Detalus atliktų darbų aktas neturi būti sulaikytas dėl jokių priežasčių, išskyrus čia nurodytas:

(a) Jeigu koks nors Rangovo pateiktas daiktas arba atliktas darbas neatitinka Sutarties, tai ištaisymo arba Pakeitimo išlaidų patvirtinimas gali būti sulaikytas, kol ištaisymas arba pakeitimas bus baigti; ir (arba)

(b) Jeigu Rangovas neatliko arba neatlieka kurio nors darbo arba įsipareigojimo, privalomų pagal Sutartį, ir Inžinierius apie tai jam buvo pranešęs, tai to darbo arba įsipareigojimo vertė gali būti delsiama apmokėti, kol darbas arba įsipareigojimai bus baigti.

Inžinierius bet kuriame Tarpinio mokėjimo dokumente gali daryti taisymus arba pakeitimus, kuriuos derėjo daryti bet kuriame ankstesniame Tarpinio mokėjimo dokumente. Neturi būti laikoma, kad Detalaus atliktų darbų akto patvirtinimas rodo Inžinieriaus sutikimą priimti darbus kaip tinkamus pagal Sutartį, teigiamą įvertinimą, tylų sutikimą arba reikalavimų išpildymą.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras.

Rangovas PVM sąskaitą–faktūrą / sąskaitą–faktūrą privalo pateikti tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (žr. www.esaskaita.eu). Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Elektroninės sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos naudodamasi informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

14.7 punktas **Mokėjimas**

Papunkčius (b) ir (c) pakeisti taip:

b) sumą, Inžinieriaus patvirtintą kiekvienoje PVM sąskaitoje faktūroje, ne vėliau kaip per 56 kalendorines dienas po atliktų darbų aktų patvirtinimo ir sąskaitų faktūrų gavimo.
c) sumą, Inžinieriaus patvirtintą Galutiniame atliktų darbų akte, per 56 kalendorines dienas.

14.8 punktas **Pavėluotas mokėjimas**

Pakeisti antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti:

Užsakovui laiku neatsiskaičiuos už atliktus darbus yra nustatomi Pasiūlymo priede nurodyto dydžio delspinigiai per dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

14.9 punktas **Sulaikomų pinigų mokėjimas**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų išmokėjimą Rangovui.

Panaikinti antrą pastraipą pirmą

14.10 punktas **Darbų baigimo ataskaita**

Pakeisti punktą sekančiai

Rangovas, po Statybos užbaigimo akto išdavimo bei ištaisęs bet kokius (jeigu yra) smulkius defektus, kaip nurodyta 10.1 punkte [Darbų ir Grupių perėmimas], per 28 dienas privalo Inžinieriui pateikti Galutinio atliktų darbų akto keturis egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo], parodydamas:

(a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki Statybos užbaigimo procedūros;

(b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau pagal Sutartį ar kaip kitaip jam mokėtinas sumas.

Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą [*Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas*].

14.12 punktas **Prievolių įvykdymas**

Pakeisti antrą sakinį:

Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas atgauna Sulaikytų pinigų garantiją ir neapmokėtą šios bendros sumos likutį; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą nurodytą dieną.

15 straipsnis. Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva

15.2 punktas **Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva**

Papildyti punktą

Sutartį taip pat galima nutraukti Užsakovo sprendimu raštu įspėjus Rangovą Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

16 straipsnis. Sustabdymas ir nutraukimas Rangovo iniciatyva

16.2 punktas **Nutraukimas Rangovo iniciatyva**

Pakeisti (b) papunktį:

(b) Inžinierius gavęs Rangovo atliktų darbų aktą ir aiškinamuosius dokumentus per 56 dienas nepateikia pagrįstų pastabų ir nepatvirtina atliktų darbų akto;

Pakeisti priešpaskutinę pastraipą:

Rangovas, esant bet kurioms prieš tai išvardintoms aplinkybėms, gali nutraukti Sutartį, Užsakovui apie tai pranešęs prieš 28 dienas. Tačiau (f) ir (g) papunkčiuose nurodytais atvejais pranešdamas raštu Rangovas Sutartį gali nutraukti iš karto.

17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė

17.1 punktas **Nuostolių atlyginimas**

Pakeisti formuotę sekančiai

Rangovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Užsakovą, Užsakovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių bei išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(a) Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;

(b) Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti

Užsakovas privalo garantuoti nuostolių atlyginimą ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo visų pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų (įskaitant įstatymų nustatytus mokesčius ir patiriamas išlaidas) susijusių su:

(1) Šio papunkčio Bendrųjų sąlygų formuluotė lieka galioti;

(2) Išbraukti šį papunktį.

17.3 punktas **Užsakovo rizika**

Papildyti papunktį (g):

Tai taip pat apima Techninį projektą;

17.5 punktas **Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės**

Šiame punkte nuostolių atlyginimo garantija – tai prievolė atlyginti nuostolius

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas **Bendrieji draudimo reikalavimai**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo sutarties „draudžiančioji Šalis" yra Rangovas, atsakingas už šiame straipsnyje numatytų draudimo sutarčių sudarymą ir atitinkamame punkte nurodytos draudimo sutarties vykdymą. Rangovo kiekviena draudimo sutartis privalo būti sudaryta, remiantis raštu su Užsakovu suderintomis draudimo sąlygomis ir jam priimtinoje draudimo įmonėje. Tos sąlygos turi atitikti visas Sutartyje numatytas sąlygas.

Rangovas, kaip draudžiančioji Šalis sudarydamas draudimo sutartį turi numatyti, kad apdraustaisiais pagal draudimo sutartį taip pat bus laikomas Užsakovas ir visi subrangovai, pasirašę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti. Draudimo liudijimu (polisu) suteikiama draudiminė apsauga visiems apdraustiesiems, nurodytiems šiame straipsnyje ir (i) Rangovas pagal šią draudimo sutartį privalo veikti visų papildomai apdraustųjų vardu, išskyrus tai, kad Užsakovas privalo veikti Užsakovo personalo vardu, ir (iii) Rangovas privalo užtikrinti, kad visi apdraustieji laikytųsi draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų.

Kiekvienu draudimo liudijimu (polisu), kuriuo draudžiama nuo nuostolių arba žalos, turi būti numatyta galimybė išmokėti draudimo išmokas Sutarties valiuta, reikalinga nuostoliams arba žalai ištaisyti. Iš draudikų gautos draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams arba žalai ištaisyti.

Rangovas Pasiūlymo priede nurodytais laikotarpiais Užsakovui privalo pateikti:

(a) įrodymą, kad šiame straipsnyje nurodytos draudimo sutartys yra sudarytos, ir

(b) draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas, patvirtinančias, kad buvo apdrausta, kaip nurodyta 18.2 *[Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas],* 18.3 *[Rangovo civilinės atsakomybės draudimas],* 18.4 *[Rangovo personalo draudimas]* punktuose.

Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (polise), Rangovas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Visada, kai

draudimo sutartys yra sudarytos ir sumokėtos draudimo įmokos, Rangovas apie tai taip pat privalo pranešti Inžinieriui.

Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Rangovas privalo nuolat informuoti draudikus apie bet kuriuos atitinkamus Darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

Nė viena Šalis neturi teisės daryti jokių bet kurios draudimo sutarties sąlygų pakeitimų be išankstinio kitos Šalies sutikimo. Jeigu draudikas padaro (arba mėgina padaryti) draudimo sutarties sąlygų pakeitimą, tai pirmoji Šalis, kuriai apie tai pranešė draudikas, privalo nedelsdama tai pranešti ir kitai Šaliai.

Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties arba neužtikrina bet kurios draudimo sutarties sąlygų, kurių iš jo reikalaujama atlikti ir palaikyti pagal Sutartį, arba nepateikia pakankamo įrodymo ir draudimo liudijimų (polisų) kopijų pagal šio punkto reikalavimus, tai Užsakovas gali (savo nuožiūra ir nepažeisdama bet kurios kitos teisės arba teisinės gynybos priemonių) sudaryti draudimo sutartis šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis ir sumokėti reikalingas draudimo įmokas arba turi teisę sustabdyti Rangovui priklausančias mokėti sumas už atliktus Darbus tol, kol Rangovas įvykdys visus savo įsipareigojimus, numatytus šiame straipsnyje. Jeigu Užsakovas pats sumoka draudimo įmokas už šiame straipsnyje numatytas draudimo sutartis, tai Rangovas privalo iš Sutarties kainos grąžinti sumokėtas draudimo įmokas Užsakovui arba atitinkamai turi būti sumažinta Sutarties kaina.

Niekas šiame straipsnyje neriboja Rangovo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo padengti Rangovas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo įmonė, privalo atlyginti Rangovas.

Rangovo mokėjimai Užsakovui privalo būti atliekami pagal 2.5 *[Užsakovo pretenzijos]* punkto nuostatas.

18.2 punktas **Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti statinio statybos darbų privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/Jungtinės veiklos dalyvis, privalo sudaryti statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį ir apdrausti Darbus, Įrangą, Medžiagas, Baigiamuosius bandymus ir Rangovo dokumentus ne mažesne draudimo suma kaip Priimta sutarties suma be pridėtinės vertės mokesčio (PVM), papildomai draudimo liudijime (polise) numatant:

(i) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą draudimo vietos sutvarkymo išlaidoms po draudžiamojo įvykio padengti;

(ii) Pasiūlymo priede nurodytą draudimo sumą nenumatytoms papildomoms išlaidoms projektuotojams, ekspertams ir Inžinieriui atlyginti.

Ši draudimo sutartis privalo įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Draudimo sutarties garantinio termino draudimo apsaugos laikotarpis pasibaigia praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Statinio statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Rangovas privalo užtikrinti statybų/montavimo visų rizikų draudimo sutarties sąlygų laikymosi iki šios draudimo sutarties galiojimo pabaigos, kad draudimo apsauga galiotų nuostoliams arba žaloms, už kurias atsako Rangovas ir kurios kyla dėl priežasčių, atsiradusių dar iki Statinio statybos užbaigimo datos, sukeltų Rangovo, atliekant Darbus.

Rangovas statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartimi privalo papildomai apsidrausti savo įrengimus ne mažesne draudimo suma nei jų atstatymo vertė, įskaitant pristatymą į Statybvietę. Kiekvienas Rangovo įrengimas turi būti apdraustas, pradedant jo pervežimu į Statybvietę ir baigiant laiku, kai jis kaip Rangovo įrengimas jau nebereikalingas.

18.3 punktas **Rangovo civilinės atsakomybės draudimas**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbų pradžios datos sudaryti rangovo ir projektuotojo (darbo projektui parengti) civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 42, 43 ir 46 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statybos užbaigimo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

18.4 punktas **Rangovo personalo draudimas**

Šis punktas pakeičiamas ir išdėstomas sekančiai:

Rangovas privalo sudaryti darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį, kurios draudimo objektas - turtinis interesas, susijęs su apdraustojo mirtimi ir/arba sveikatos sutrikimu dėl nelaimingo atsitikimo (staigus netikėtas konkrečioje vietoje konkrečiu laiku įvykęs įvykis), kuris kiltų dėl bet kurio asmens, įdarbinto Rangovo, arba bet kurio kito Rangovo personalo sužalojimo, negalavimo, ligos arba mirties. Ši draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbų laikotarpį iki Statinio statybos užbaigimo datos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte.

Draudimo sutartis visa apimtimi privalo galioti visą laiką, kurį Rangovo apdraustasis personalas vykdo Darbus. Subrangovo darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį gali sudaryti pats Subrangovas, tačiau už tai, kad būtų laikomasi šio straipsnio nuostatų, privalo atsakyti Rangovas.

18.5 punktas **Darbų ir Rangovo įrengimų draudimo sutartyje numatytų draudimo bendrovės reikalavimų laikymasis Darbų vykdymo metu**

Įterpti naują punktą:

Kaip draudžiančioji Šalis - Rangovas ir draudimo bendrovė sudaro statybos/montavimo visų rizikų draudimo sutartį, kuria apdraudžia visus vykdomus Darbus bei statybvietėje naudojamus Rangovo ir jo subrangovų įrengimus. Sudarytoje draudimo sutartyje yra išvardinti ne draudžiamieji įvykiai ir numatytos kitos sąlygos, dėl kurių atsiradus nuostoliams Rangovui ir/arba Užsakovui draudimo bendrovė šių nuostolių nekompensuos. Todėl Rangovo atstovas privalo užtikrinti, kad Statybvietėje Rangovo ir jo subrangovų personalas vykdytų draudimo bendrovės sudarytoje draudimo sutartyje keliamus reikalavimus:

(a) laikytis naudojamų Medžiagų ir Įrangos gamintojų nurodytų rašytinių reikalavimų;

(b) naudoti tik kokybės sertifikatus turinčias Medžiagas, Įrangą ir užtikrinti, kad šių naudojamų Medžiagų ir Įrangos savybės bei techninės charakteristikos atitiktų techniniame ir/ar darbo projekte keliamus reikalavimus;
(c) Darbų metu Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas, priėmęs spendimą pakeisti techniniame ir/arba darbo projekte nurodytus inžinerinius sprendimus kitais, tai, prieš pradedant vykdyti šiuos Darbus, Rangovo atstovas ir/arba jo subrangovas privalo šiuos keičiamus inžinerinius sprendinius raštiškai suderinti su techninio arba darbo projekto dalies, kurios inžineriniai sprendiniai keičiami, autoriumi (autoriais), Užsakovu ir jo paskirtu Inžinieriumi;
(d) užtikrinti, kad Darbų metu Statybvietėje esamų gaisro gesinimo priemonių kiekis bei kokybės reikalavimai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymais ir/arba norminiais aktais numatytus priešgaisrinės saugos keliamus reikalavimus;
(e) kontroliuoti, kad Statybvietėje nevykdytų jokių Darbų ir/arba kitokių pavedimų Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, jeigu jie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ar kitokių svaiginančių ar nuodijančių medžiagų;
(f) kontroliuoti, kad statybvietėje su Rangovo ir/arba subrangovų įrengmais dirbtų ir juos prižiūrėtų tik tas Rangovo ir/arba jo subrangovų personalas, kuris turi pažymėjimus, leidžiančius dirbti su šiais Rangovo ir/arba subrangovo įrengimais;
(g) Statybvietėje kilus gaisrui ar įvykus sprogimui iš karto informuoti priešgaisrinę tarnybą, o įvykus vagystei arba plėšimui - policiją;
(h) užtikrinti, kad ne darbo metu Statybvietės teritorijoje ar šalia jos paliekamos sandėliuojamos Medžiagos, Įranga bei Rangovo įrengimai ir/ar kitas Statybvietėje esantis turtas turi būti palikti tam numatytoje aptvertoje rakinamoje teritorijoje ar rakinamose patalpose, arba šioms paliktoms sandėliuojamoms Medžiagoms, Įrangai bei Rangovo įrengimams saugoti turi būti paskirtas sargas ar pasamdyta saugos įmonė, kuri prižiūrėtų aukščiau išvardintą turtą ne darbo metu;
(i) vienos darbo dienos laikotarpyje raštu informuoti draudimo bendrovę, Inžinierių ir Užsakovą apie dėl bet kokios priežasties Statybvietėje Darbų metu atsiradusius nuostolius;

(j) Rangovui ir/arba jo subrangovui dėl vykdomų Darbų patyrus nuostolius, negalima pradėti vykdyti jokių atsiradusių nuostolių atstatymo darbų, kol draudimo bendrovė arba jos įgaliotas atstovas atvyks apžiūrėti ir įvertinti Statybvietėje atsiradusius nuostolius.

19 straipsnis. Nenugalima jėga

19.1 punktas **Nenugalimos jėgos sąvoką**

Pakeisti punktą:

Nė viena šalis neatsako už sutarties neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos. Šalys susitaria nenugalimą jėgą suprasti taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis 1996-07-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo”.

Jeigu yra nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių reikia sustabdyti darbų atlikimą, tai jų atlikimo laikas turi būti pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks, pridedant pakankamą bet ne didesnį kaip 35 dienų laikotarpį darbams atnaujinti.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2 punktas **Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas**

Pakeisti pirmą pastraipą:

Ginčus turi nagrinėti GNK pagal 20.4 [Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas] punktą. Šalys kartu privalo paskirti GNK iki datos, kuri sueis 28 dienos po to, kai viena Šalis raštu pranešė kitai Šaliai savo ketinimus pagal 20.4 punktą ginčą perduoti GNK.

20.6 punktas **Arbitražas**

Pakeisti punktą:

Nepavykus taikiai išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

21 Straipsnis. Projektavimas

21.1 Papildomas punktas **Darbo projektas**

Rangovas privalo atlikti Darbo projekto parengimui reikiamus inžinerinius tyrinėjimus, vadovaudamasis Techninio projekto sprendiniais privalo parengti Statybos techninių reglamentų ir Užsakovo techninių reikalavimų nustatytos apimties Darbo projektą. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai inžinieriai turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovas Inžinieriui patvirtinti privalo teikti kiekvieno projektuotojo ir projektavimo Subrangovo pavadinimą ir konkrečius duomenis.

Rangovas garantuoja, kad jis, jo projektuotojai ir projektavimo Subrangovai turi reikiamos patirties ir galimybių paruošti Darbo projektą. Rangovas garantuoja, kad visi projektuotojai priimtinu metu iki nustatyto Pranešimo apie defektus laiko pabaigos turės galimybė dalyvauti diskusijose su Inžinieriumi.

Rangovas privalo parengti visus Rangovo dokumentus, taip pat kitus Rangovo personalui instruktuoti reikiamus dokumentus. Užsakovo personalas turi teisę visų tų dokumentų rengimą tikrinti, kad ir kur jie būtų rengiami.

Darbo projektas turi būti pateiktas Inžinieriui patvirtinti kartu su pranešimu kaip nurodyta žemiau. Kiekvienas susipažinimo ir patvirtinimo laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 21 diena, skaičiuojant nuo tos dienos, kai Inžinierius gauna Darbo projekto brėžinius ir Rangovo pranešimą. Tame pranešime turi būti nurodyta, kad Darbo projektas laikomas parengtas pagal šį punktą ir pateiktas patvirtinti ir naudoti. Pranešime turi būti pažymima, kad Darbo projektas atitinka Sutartį arba nurodoma tai, kas jos neatitinka.

Inžinierius susipažinimo laikotarpiu Rangovui gali pranešti, kad Darbo projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkamas Rangovo dokumentas turi būti Rangovo sąskaita ištaisytas, pateiktas ir su juo susipažinta bei patvirtinta pagal šio punkto reikalavimus.

Dėl kiekvienos Darbų dalies, išskyrus atvejus, dėl kurių buvo gautas išankstinis Inžinieriaus patvirtinimas arba pritarimas:

a) jei Rangovo dokumentas (Darbo projektas) buvo pateiktas (kaip nustatyta) Inžinieriui patvirtinti:

   (i) Inžinierius privalo pranešti Rangovui, kad Rangovo dokumentas patvirtintas su pastabomis arba be jų arba kad dokumentas neatitinka (nurodant, kas neatitinka) Sutarties;

   (ii) tokios Darbų dalies vykdymas neturi būti pradėtas, kol Inžinierius nepatvirtino Darbo projekto brėžinių su spaudu „Pritariu statyti“; ir

   (iii) turi būti laikoma, kad, pasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su tos dalies projektavimu ir atlikimu, Inžinierius patvirtino Rangovo dokumentą, nebent anksčiau Inžinierius pagal (i) pastraipą būtų pranešęs kitaip;

b) ta Darbų dalis neturi būti pradėta vykdyti, nepasibaigus susipažinimo laikotarpiams su visais Rangovo dokumentais, susijusiais su jos projektavimu ir atlikimu;

c) ta Darbų dalis turi būti atliekama pagal Rangovo dokumentus, su kuriais susipažinta, arba kurie yra patvirtinti; ir

d) jeigu Rangovas nori pakeisti kokį projektą arba dokumentą, kurie anksčiau buvo pateikti susipažinti ir patvirtinti, tai jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Inžinieriui. Paskui Rangovas pagal pirmiau aprašytą procedūrą privalo pakeistus dokumentus pateikti Inžinieriui.

Jeigu Inžinierius nurodo, kad reikia papildomų Rangovo dokumentų, Rangovas privalo juos parengti nedelsdamas.

Kiekvienas toks patvirtinimas, pritarimas arba susipažinimas (pagal šį punktą, ar kitaip) neturi atleisti Rangovo nuo prievolių ar atsakomybės.

21.2 papildomas punktas

Rangovo įsipareigojimai

Rangovas įsipareigoja, kad Darbo projektas bei kiti Rangovo dokumentai, Darbų vykdymas ir baigti Darbai atitiks:

a) Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir Statybų teisę reglamentuojančius dokumentus; ir

b) Sutartį sudarančius dokumentus, pakeistus arba pataisytus darant Pakeitimus.

Jeigu Rangovo dokumentuose randama klaidų, praleidimų, dviprasmybių, prieštaringumų, neatitikimų arba kitokių trūkumų, tai dokumentai ir Darbai turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita, nesvarbu, ar gautas sutikimas arba patvirtinimas, kaip numatyta šiame straipsnyje.

RANGOS SUTARTIES (E) PRIEDAS

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

1. Bendrosios sutarties sąlygos pateikiamos leidinyje UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES SĄLYGOS (FIDIC „Raudonoji“ knyga); antroji pataisyta laida lietuvių kalba 2009; ISBN 978-9986-687-18-4.

2. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1. Šią Sutartį sudariusių šalių teisės ir pareigos apibrėžiamos Sutarties sąlygose, kurias sudaro Bendrosios sutarties sąlygos (lietuviškas leidimas) ir Konkrečios sutarties sąlygos.

2.2. Bendrosios FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 2 punkto nuostatomis.

2.3. Bendrosiose sąlygose pateikiamos nuorodos į bet kuriuos būtinus duomenis, esančius Pasiūlymo priede arba (techniniais klausimais) Techniniame projekte.

2.4. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

2.5. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų / Sutarties dokumentų. Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų. Leidinius galima įsigyti lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „SWECO Lietuva“ (Spaudos g. 6, 05132 Vilnius).

2.6. Vykdydamas šią sutartį, Rangovas privalo turėti aukščiau nurodytą Bendrųjų sutarties sąlygų leidimą.

RANGOS SUTARTIES (G-H) PRIEDAS

TECHNINĮ PROJEKTĄ SUDARANTYS DOKUMENTAI

Pateikiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su kitais pirkimo dokumentais.

Pasirašydamas Sutartį Rangovas patvirtina, kad techninį projektą sudarančius dokumentus gavo. Techninio projekto el. versija saugoma Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su Pirkimo dokumentais: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-677998

RANGOS SUTARTIES (I) PRIEDAS

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI

Pasirašant sutartį pridedami Rangovo pasiūlyme užpildyti įkainoti sąnaudų žiniaraščiai.

PATVIRTINTA:
Viešojo pirkimo komisijos
2022 m. vasario 4 d. protokolu
(2022 m. vasario 17 d. redakcija)

RANGOS SUTARTIES (C, I) PRIEDAI
PASIŪLYMO RAŠTAS
ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI

JUNGIAMOJO KELIO TARP KAUNO LEZ GAMYBOS IR LOGISTIKOS TERITORIJOS IR ORO PARKO TERITORIJOS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS ĮRENGIMAS (GAMYBOS GATVĖS TĘSINYS)

Kam: Kauno rajono savivaldybės administracijai

2022-02-24

Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:	UAB "Kauno keliai"
Tiekėjo kodas:	Įmės kodas_135640993
Tiekėjo adresas:	R. Kalantos 85, 52310 Kaunas
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):	LT356409917
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas	LT517044060003897125 AB SEB bankas
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:	Techninis direktorius Vaidas Dėdelė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:	Tel. Nr._868631096
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:	vaidas.dedele@gmail.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Ramūnas Šilinis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas	Ovidijus Steponavičius, tel. nr._869604702, ovidijus.steponavicius@kaunokeliai.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai	UAB „Kauno keliai: valdyba: 1. Ramūnas Šilinis; 2. Tadas Matjošaitis; 3. Rimantas Jasiukėnas; 4. Justas Vyžintas. UAB „Hidrosta“ valdyba: 1. Valdas Paulauskas; 2. Algirdas budrys; 3. Romualdas Rainys; 4. Saulius Paulauskas.

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose;
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui.
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

ĮKAINOTI SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIAI:

1. Žiniaraščiai perskaityti kartu su konkurso sąlygomis, įskaitant sutarties sąlygas, techninio projekto technines specifikacijas ir brėžinius (konkurso sąlygų 1 priedas).
2. Ziniaraščiuose nurodytos kainos apima visus reikiamus mūsų įrengimus bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, mūsų personalo darbą, medžiagas, montažines-tvirtinimo medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mūsų mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma mūsų rizika, prievoles ir įsipareigojimus galinčius atsirasti vykdant sutartį. Pasiūlymo kainoje įvertinti įrenginiai su visomis pagrindinio ir atskiro komplektavimo dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant priedų kainomis, darbų atlikimo, sumontavimo, derinimo, išbandymo, personalo mokymo, gabenimo, draudimo, garantinės priežiūros išlaidomis, muitais, akcizais, mokesčiais. Pasiūlymo kainoje įvertinti tyrimai, kadastriniai matavimai, topografinių planų, išpildomųjų nuotraukų ir kiti kainos elementai. Nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba
3. Žiniaraščiuose savo rizika įvertinome visus reikiamus darbus, kurie reikalingi visiems techninio projekto brėžiniuose, techninėse specifikacijose, ar bet kuriame kitame su konkurso sąlygomis pateiktame dokumente numatytiems darbams atlikti. Visi būtini darbai įvertinti taip, kad būtų pasiekti projekto tikslai – pilnai, tinkamai ir kokybiškai atlikti darbai ir ištaisyti defektai.
4. Jeigu Žiniaraščiuose numatyto darbo kainos teikdami pasiūlymą nenurodėme, bus laikoma, kad mūsų išlaidos susijusios su tokiu darbu yra įvertinos kitų Žiniaraščiuose numatytų darbų kainose. Neįkainojus kurių nors medžiagų, gaminių, konstrukcijų, prietaisų, įrenginių, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais pateiktais darbų kiekių žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose, laikoma, kad šios medžiagos, gaminiai, konstrukcijos, prietaisai, įrenginiai, įskaitant, bet neapsiribojant komplektuojančiais priedais įvertinti pasiūlyme ir pateikiami, montuojami ar atliekami nemokamai.
5. Visos mūsų išlaidos susijusios su sutarties nuostatų laikymusi yra įvertintos kainų Žiniaraščiuose paskirstant išlaidas darbų kainose.

6. Nereikalausime mokėjimų už medžiagų ar jų kiekio netekimą transportavimo, sandėliavimo ar darbų vykdymo metu.

7. Žiniaraščiuose darbų kainos nurodomos be PVM. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nurodomas tik susumavus darbų kainas:

Tiekėjo siūlomi darbų įkainiai:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Kaina, Eur be PVM	Suma Eur, be PVM
II ETAPAS					
SUSISIEKIMO DALIS					
Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis					
1. Paruošiamieji darbai					
1	Kelio trasos atstatymas ir nužymėjimas	km	0,562	1 103,20	620,00

2	Derlingojo dirvožemio sluoksnio pašalinimas, perstumiant jį mechanizuotai iki 30 m atstumu	m²	13382	1,32	17 664,24
3	Derlingojo dirvožemio pakrovimas ir išvežimas autotransportu į laikino sandėliavimo vietą vidutiniškai 1 km atstumu	m3	5353	1,75	9 367,75
4	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas ir susmulkinimas bei išvežimas į biologiškai aktyvių (žaliųjų) atliekų priėmimo aikštelę vid.10km atstumu	m²	100	1,06	106,00
5	Esamos asfaltbetonio dangos frezavimas vid. 4 cm storiu sujungimui naujos su esama danga	m²	7	19,30	135,10
2. Žemės sankasa					
1	Lovio įrengimas mechanizuotai, gruntą sustumiant į krūvas	m3	1122	2,36	2 647,92
2	Grunto kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 1km atstumu (plotų už takų užpylimui , pylimų po takais įrengimui, užpylimui ir t.t.)	m3	3966	4,98	19 750,68
3	Pylimų įrengimas smėlingu gruntu, gruntą atvežant iš karjero rangovo pasirinktu atstumu, įvertinus sutankinimo koef. 1,1	m3	4761	13,59	64 701,99
4	Neaustinės geotekstilės ≥150 g/m² paklojimas (gatvė + įvažos)	m²	7970	1,07	8 527,90
5	Žemės sankasos sutvirtinimas geotinklu iš PP 40/40 kN/m (gatvė + įvažos)	m²	7970	2,27	18 091,90
6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=28 cm įrengimas	m3	1823	14,40	26 251,20
7	Sankasos viršaus ir lovio dugno mechanizuotas planiravimas (gatvės su takais ir plotų už takų)	m²	16455	0,34	5 594,70
8	Sankasos viršaus ir lovio dugno sutankinimas mechanizuotai h=30 cm gyliu	m3	4936	0,87	4 294,32
9	Žemės sankasos šlaitų planiravimas mechanizuotai (2244×0,80)	m²	1642	0,38	623,96
10	Žemės sankasos šlaitų planiravimas rankiniu būdu (2244×0,20)	m²	410	0,98	401,80
11	Pylimų, iškasų šlaitų, kelkraščių, plotų tarp tako ir kelio, vidinės salos tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm, apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 1 km atstumu	m²	4290	2,57	11 025,30
12	Derlingojo dirvožemio kasimas ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m3	4924	1,75	8 617,00
13	Kelkraščių, plotų tarp tako ir kelio vidinės salos užpylimas gruntu (SB,SD,SG,SP), atvežant gruntą 1 km atstumu	m3	345	17,96	6 196,20
3. Vandens nuleidimo įrenginiai					
3.1. Dangos konstrukcijos drenažo įrengimas dangos krašte					

1	Drenažo tranšėjos dugno planiravimas rankiniu būdu (0,40m×1125m)	m²	450	2,48	1 116,00
2	Pagrindo h=0,10 m po drenažu skaldelės 5/8 įrengimas ją sutankinant (0,05m²×1125m)	m3	57	64,60	3 682,20
3	Drenažo vamzdžių užpylimas skaldele 11/16 ją sutankinant (0,16m²×1125m)	m3	180	49,79	8 962,20
4	Plastikinių gofruotų drenažo vamzdžių 113/126 mm su geotekstilės filtru paklojimas, įvertinus protarpines ir movas	m	1125	4,39	4 938,75
5	Drenažo prizmės uždengimas filtruojančia geosintetine medžiaga (1,1m×1125m)	m²	1238	1,33	1 646,54
6	Drenažo prizmės užpylimas šalčiui nejautriomis medžiagomis jas sutankinant	m3	96	36,98	3 550,08
4. Kelio dangos konstrukcija					
4.1. Kelio važiuojamosios dalies įrengimas					
1	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h=35 cm įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio	m3	3179	17,78	56 522,62
2	Skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas, kai h=20 cm	m3	1480	57,59	85 233,20
3	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, h=14 cm	m²	7204	17,55	126 430,20
4	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m²	7204	0,32	2 305,28
5	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, h=8 cm	m²	7286	14,05	102 368,30
6	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m²	7286	0,32	2 331,52
7	Skaldos ir mastikos asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S įrengimas, h=4 cm	m²	7314	9,89	72 335,46
8	Asfalto viršutinio sluoksnio pašiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta mineraline medžiaga (1,5 kg/m²)	m²	7314	0,31	2 267,34
9	Betoninių gatvės bordiūrų 1,00×0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 įrengimas (gatvė + įvažos)	m	1105	23,35	25 801,75
10	Betoninių gatvės bordiūrų (įvažiavimo) 1,00×0,22×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 įrengimas (gatvė + įvažos)	m	20	22,88	457,60
11	Betoninių gatvės bordiūrų (žemėjančių) 1,00×0,22-0,30×0,15m ant betoninio pagrindo C16/20 įrengimas (gatvė + įvažos)	m	12	25,50	306,00
12	15 mm pločio siūlės iš sandarinimo juostų tarp kelio bortų ir kelio įrengimas	m	1129	1,75	1 975,75
4.2. Takų įrengimas					
1	Betoninių trinkelių h=8 cm įrengimas	m²	1662	20,74	34 469,88
2	Betoninių trinkelių h=8 cm su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas	m²	5	31,23	156,15
3	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas po betoninėmis trinkelėmis	m²	1667	2,96	4 934,32

4	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnio 0/45 h=15 cm storio įrengimas	m²	1667	9,57	15 953,19
5	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=15 įrengimas po betoninių trinkelių danga	m3	568	22,14	12 575,52
6	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	2209	11,93	26 353,37
4.3. Poilsio aikštelių įrengimas					
1	Betoninių trinkelių h=8 cm įrengimas	m²	18	23,30	419,40
2	Betoninių trinkelių h=8 cm su įspėjamuoju paviršiumi įrengimas	m²	3	31,23	93,69
3	Betoninių trinkelių h=8 cm su vedimo paviršiumi įrengimas	m²	4	31,23	124,92
4	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas	m²	25	3,09	77,25
5	Skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 h=15 cm storio įrengimas	m²	25	9,70	242,50
6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio h=15 įrengimas	m3	5	29,12	145,60
7	Betoninių vejos bordiūrų 100x20x8 cm įrengimas ant betono pagrindo	m	40	13,89	555,60
8	Suoliukų įrengimas ant betoninio pamato	vnt	8	290,14	2 321,12
5.1 Nuovažos pk 10+38 įrengimas					
1	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=35cm	m3	33	26,50	874,50
2	Skaldos pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas, kai h=20 cm	m3	16	65,78	1 052,48
3	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 22 PS įrengimas, h=14 cm	m²	76	26,74	2 032,24
4	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m²	76	0,60	45,60
5	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, h=8 cm	m²	76	23,72	1 802,72
6	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	m²	76	0,56	42,56
7	Skaldos ir mastikos asfalto viršutinio sluoksnio SMA 11 S įrengimas, h=4 cm	m²	76	19,52	1 483,52
8	Asfalto viršutinio sluoksnio pašiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldyta mineraline medžiaga (1,5 kg/m²)	m²	76	0,56	42,56
5.2 Nuovažos ir aikštelės prie siurblinės pk 12+89 įrengimas					
1	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas, h=40 cm	m3	38	27,20	1 033,60
2	Skaldos arba žvyro pagrindo sluoksnio 0/45 įrengimas, kai h=15 cm	m3	12	69,88	838,56
3	Skaldos atsijų pasluoksnio h=3 cm storio įrengimas	m²	14	3,86	54,04
4	Betoninių trinkelių h=8 cm įrengimas	m²	14	24,60	344,40
5	Skaldos arba žvyro dangos sluoksnio 0/22 įrengimas, kai h=5 cm	m²	62	5,48	339,76

6. Eismo reguliavimas ir saugumas					
6.1. Kelio ženklai					
1	Kelio ženklo 329 (Ø 600 mm) ant plieninės vamzdinės Ø76,1/2,0 mm atramos l=3200 mm pastatymas	vnt	1	141,70	141,70
2	Kelio ženklo 203 (kraštinė 700 mm) ant plieninės vamzdinės Ø76,1/2,0 mm atramos l=3200 mm pastatymas	vnt	2	139,70	279,40
6.2 Kelio dangos ženklinimas					
1	Horizontalusis ženklinimas dviguba ištisine linija, sudaryta iš dviejų siaurų lygiagrečių linijų 1.3	m	537	5,76	3 093,12
2	Horizontalusis ženklinimas siaura 0,12 m brūkšnine linija 1.5 kai santykis 1:3	m	1126	0,72	810,72
3	Horizontalusis ženklinimas siaura 0,12 m brūkšnine linija 1.7 kai santykis 1:1	m	25	1,44	36,00
Viso žiniaraštyje:					**819 618,74**
ELEKTROTECHNIKOS DALIS (GATVĖS APŠVIETIMAS)					
1. Darbų žiniaraštis					
1	Tranšėjos kasimas ir užkasimas mechanizuotu būdu 1-2 kabeliui	m	1350	4,00	5 400,00
2	Grunto tankinimas vibroplokštė	m3	250	1,69	422,50
3	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui.	m	1350	0,04	54,00
4	Vamzdžio PEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje	m	1350	1,25	1 687,50
5	Vamzdžio PEØ50mm montavimas paruoštoje tranšėjoje	m	1282	1,25	1 602,50
6	Kabelio Al 4x35 mm² paklojimas tranšėjoje, įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų spintoje ar atramoje ir pajungimas	m	1350	1,50	2 025,00
7	Kontrolinio kabelio Cu 4x4 mm² paklojimas tranšėjoje, įvėrimas į apsauginį vamzdį, montavimas ant kabelių konstrukcijų spintoje ar atramoje ir pajungimas	m	1282	1,50	1 923,00
8	Galinės movos montavimas kabeliui Al 4x35 mm²	kompl.	46	20,00	920,00
9	Kabelio Cu 3x1,5 mm² montavimas atramoje šviestuvo pajungimui.	m	264	0,58	153,12
10	Kabelio Cu 3x1,5 mm² sausas galų paruošimas ir pajungimas į galinius įrenginius	vnt.	22	10,00	220,00
11	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	44	7,12	313,28
12	Gelžbetoninio pamato montavimas apšvietimo atramai	vnt.	22	30,00	660,00
13	Atramos montavimas įveriant į gelžbetoninį pamatą	vnt.	22	75,52	1 661,44
14	Gembės montavimas ant atramos	vnt.	22	15,00	330,00

15	Atsišakojimo gnybtų montavimas atramoje	vnt.	22	12,51	275,22
16	Automatiniu jungiklių montavimas atramoje	vnt.	22	4,70	103,40
17	Šviestuvo montavimas atramoje	vnt.	22	30,58	672,76
18	Įžeminimo kontūro 30Ω įrengimas kalant elektrodus	vnt.	22	27,31	600,82
19	Įžeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšėjoje.	m	33	2,87	94,71
20	Įžeminimo kontūro varžos matavimas.	vnt.	22	6,65	146,30
Skyriuje 1 viso:					**19 265,55**
2. Medžiagų žiniaraštis					
1	Elektros kabelis Al 4x35 mm²	m	1350	3,12	4 212,00
2	Elektros kabelis Cu 4x4 mm² (kontrolinis)	m	1282	1,99	2 551,18
3	Iki 1 kV kabelių plastikine izoliacija galinės mova kabeliui Al 4x35 mm²	kompl.	46	5,68	261,28
4	Elektros kabelis Cu 3x1,5 mm² šviestuvo pajungimui	m	264	0,57	150,48
5	Įspėjamoji juosta su užrašu „Dėmesio! KABELIS' 100mm	m	1350	0,11	148,50
6	Apsauginis vamzdis PEØ75mm	m	1350	1,19	1 606,50
7	Apsauginis vamzdis PEØ50mm	m	1282	0,74	948,68
8	Gelžbetoninis pamatas apšvietimo atramai	vnt.	22	51,10	1 124,20
9	Apšvietimo atrama 10 m. aukščio su vienguba „P“ formos 1 m. ilgio gembe. Atramos ir gembės dažytos. Spalva bus derinama darbo projekte.	kompl.	22	340,67	7 494,74
10	Atsišakojimo gnybtų komplektu laidininkui (10-35Al/1,5-25Cu).;	vnt.	22	17,03	374,66
11	Automatinis jungiklis 230V, 6A, 6kA, „C“ klasės	vnt.	22	2,84	62,48
12	Šviestuvas LED, 54W gatvės apšvietimui	vnt.	22	227,12	4 996,64
13	Plieninis cinkuotas strypas įžeminimui Ø20mm; L=1,5m	vnt.	70	6,81	476,70
14	Plieninis antgalis Ø20mm	vnt.	22	2,27	49,94
15	Kalimo galvutė Ø20mm	vnt.	22	3,97	87,34
16	Cinkuota juosta 25x4 mm	m	33	1,14	37,62
Skyriuje 2 viso:					**24 582,94**
Viso žiniaraštyje:					**43 848,49**
VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS					
Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis					
Vandentiekio tinklų medžiagos					
1	PE100 PN10 slėgio vandentiekio vamzdžių d200mm įrengimas, su žemės darbais, jungiamosiomis detalėmis, hidrauliniu išbandymu, praplovimu ir dezinfekcija, kai gylis iki 3,0 m	m	1161,5	44,92	52 174,58

2	PE100 PN10 slėgio vandentiekio vamzdžių d110mm įrengimas, su žemės darbais, jungiamosiomis detalėmis, hidrauliniu išbandymu, praplovimu ir dezinfekcija, kai gylis iki 3,0 m	m	12,3	74,99	922,38
3	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=10 cm	m3	120	15,00	1 800,00
4	Smėliniu gruntu vamzdžių užpylimas h=30 cm	m3	387	15,00	5 805,00
5	Surenkamo g/b vandentiekio šulinio įrengimas, d2000mm su hidroizoliacija	kompl.	6	2 564,00	15 384,00
6	Ketinis šulinio dangtis 12,5t apkrovai (žalioje zonoje)	kompl.	6	95,00	570,00
7	Stulpeliniai šulinių žymėjimo ženklai	vnt.	6	28,00	168,00
8	Antžeminis priešgaisrinis hidrantas DN110	kompl.	4	2 331,72	9 326,88
9	Redukcinis trišakis DN200x100 suvirinamas elektrokontaktiniu būdu	vnt.	4	111,36	445,44
10	Sklendė DN110 su prailginimo velenu, atramine plokšte ir kapa	kompl.	4	142,55	570,20
11	Alkūnė su atrama (flanšas-mova) DN100x90°	vnt	4	41,85	167,40
12	Flanšinis trišakis DN200x200	vnt	3	183,69	551,07
13	Flanšinis keturšakis DN200x200	vnt	3	302,18	906,54
14	Sagos tipo redukcinis flanšas d200/100	vnt	2	94,43	188,86
15	Flanšinė trumpa sklendė DN100	vnt	2	87,76	175,52
16	Flanšinė trumpa sklendė DN200	vnt	14	230,79	3 231,06
17	Flanšinis nuorintojas DN50	vnt	1	132,29	132,29
18	Flanšinė alkūnė DN200x90°	vnt	1	151,77	151,77
19	Sagos tipo redukcinis flanšas d200/50	vnt	1	88,86	88,86
20	Flanšinė trumpa sklendė DN50	vnt	1	63,72	63,72
21	Flanšinė aklė DN200	vnt	6	46,20	277,20
22	PE atraminis flanšas D200 su laisvu flanšu DN200	vnt	15	57,15	857,25
23	Elektrinė mova DN200	vnt	15	22,79	341,85
24	Prieduobių įrengimas šulinyje 0,5x0,5x0,30	vnt	2	85,00	170,00
25	Atrama iš betono C12/15	m3	0,72	90,00	64,80
26	Pasijungimas į esamą šulinį	vnt	2	250,00	500,00
Paviršinių nuotekų tinklai					
1	PVC beslėgiai nuotekų vamzdžiai,,N“ tipo atsparumo klasės, DN200 su sandarinimo tarpinėmis, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai gylis <2,0 m	m	221,7	62,44	13 842,95
2	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, ,,SN8“ tipo atsparumo klasės, DN500, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai vid gylis 3,5 m	m	100	101,19	10 119,00

3	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, ,,SN8“ tipo atsparumo klasės, DN600, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai gylis <3,0 m	m	98	125,63	12 311,74
4	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, ,,SN8“ tipo atsparumo klasės, DN800, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai gylis 2,80-4,20 m	m	185	204,99	37 923,15
5	Stikloplasčio vamzdžiai (PN1; SN10000) iš poliesterio dervų armuotu ištisiniu ir atkarpomis pjaustytu stiklo pluoštu su kvarcinio smėlio užpildu, gaminami vyniojamuoju būdu DN1200, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika, žemės darbais šlapiame grunte kai gylis 4,2-5,0 m	m	90	540,82	48 673,80
6	Stikloplasčio vamzdžiai (PN1; SN10000) iš poliesterio dervų armuotu ištisiniu ir atkarpomis pjaustytu stiklo pluoštu su kvarcinio smėlio užpildu, gaminami vyniojamuoju būdu DN1400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika, žemės darbais šlapiame grunte, kai gylis 5,0-5,5 m	m	90	900,32	81 028,80
7	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, ,,SN8“ tipo atsparumo klasės, DN400, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai vid gylis 2,4-3,60 m	m	109,2	107,95	11 788,14
8	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, ,,SN8“ tipo atsparumo klasės, DN600, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai vid. gylis 4,5 m	m	27,3	240,19	6 557,19
9	PP vamzdžiai su visomis fasoninėmis dalimis ir sandarinimo tarpinėmis, ,,SN8“ tipo atsparumo klasės, DN800, hidrauliniu išbandymu, TV diagnostika ir kt. žemės darbais šlapiame grunte, kai vid. gylis 3,5 m	m	27,3	231,55	6 321,32
10	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=10	m3	150	15,00	2 250,00
11	Vamzdynų užpylimas smėliniu gruntu h=30 cm	m3	390	15,00	5 850,00
12	Plastikinių lietaus šulinėlių d315 įrengimas su D400 apkrovos klasės (40 t apkrovai) grotelėmis važiuojamajai daliai, žemės kasimo ir kitais montavimo darbais, kai gylis iki 2 m	kompl.	24	987,40	23 697,60
13	G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	2	2 091,00	4 182,00
14	G/b surenkamas šulinys d1500m H>3,0m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	10	2 469,40	24 694,00

15	G/b surenkamas šulinys d2000m H-3,5m komplekte su g/b elementais ir betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija	vnt	2	2 747,00	5 494,00
16	GRP šulinys DN1500mm, gaminamas iš poliesterio gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su prabėga DN1400, su DN200 PVC pasijungimu, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-5,5 m	vnt	1	10 666,00	10 666,00
17	GRP šulinys DN1500mm, gaminamas iš poliesterio gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su tiesia prabėga DN1200/1400, atšakos įsijungimu DN600, su DN200 PVC pasijungimu, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-5,1 m	vnt	1	11 016,00	11 016,00
18	GRP šulinys DN1500mm, gaminamas iš poliesterio gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su tiesia prabėga DN1200, su DN200 PVC pasijungimu, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-4,60 m	vnt	1	9 956,00	9 956,00
19	GRP šulinys DN1500mm, gaminamas iš poliestero gumos, sutvirtintos naudojant stiklo pluoštą, ir vamzdžio su tiesia prabėga DN1200/800, atšakos įsijungimu DN800, su DN200 PVC pasijungimu, komplekte su plieninėmis kopėčiomis, landa, kai h-5,5 m	vnt	1	11 266,00	11 266,00
20	G/b žiedų d700 mm įrengimas	kompl	4	305,00	1 220,00
21	Ketinis šulinio dangtis važ. daliai 40t plaukiojančio tipo	vnt	18	185,00	3 330,00
22	Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	42	28,00	1 176,00
23	Pasijungimas į esamo GRP šulinio movą	vnt	1	250,00	250,00
Buitinių nuotekų tinklai					
1	PVC „N“ klasės d315 beslėgių nuotekų vamzdžių įrengimas, įskaitant žemės darbus šlapiame grunte (virš 3 m) su išramstymu; įskaitant sandarinimo tarpines, praplovimą, hidraulinį išbandymą, TV diagnostiką	m	480	132,95	63 816,00
2	PVC „N“ klasės d315 beslėgių nuotekų vamzdžių įrengimas, įskaitant žemės darbus šlapiame grunte (virš 3 m) su išramstymu; įskaitant sandarinimo tarpines, praplovimą, hidraulinį išbandymą, TV diagnostiką	m	181,8	146,23	26 584,61
3	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=10	m3	100	15,00	1 500,00
4	Vamzdynų užpylimas smėliniu gruntu h=30 cm	m3	295	15,00	4 425,00
5	G/b surenkamas šulinys d1500m komplekte su betonu, latakų sudarymui ir hidroizoliacija, kai: H 3,0÷3,6m – 8 vnt.; H 4,0÷4,70m – 4 vnt.	vnt	12	2 462,10	29 545,20
6	Ketinis šulinio dangtis, klasė B125 (12,5t apkrovai) (žalioje zonoje)	kompl	12	95,00	1 140,00

7	Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	12	28,00	336,00
8	Kritimo stovo su visais montavimo darbais ir detalėmis įrengimas šulinyje, kai vamzdis d315mm, Hbendr-1,4 m; Hbendr-1,0 m	kompl	2	127,19	254,38
9	Pasijungimas į esamą šulinį	vnt	1	250,00	250,00
Slėginis buitinių nuotekų tinklas					
1	PE100 spaudiminiai vamzdžiai DN110 PN10 su visomis reikalingomis jungtimis, įskaitant žemės darbus, hidrauliniu išbandymu, kai gylis 2,5 m	m	269,3	46,80	12 603,24
2	Smėlio pasluoksnio įrengimas po vamzdžiais h=10	m3	30	15,00	450,00
3	Vamzdynų užpylimas smėliniu gruntu h=30 cm	m3	90	15,00	1 350,00
4	Slėgio gesinimo šulinio įrengimas, kai G/b surenkamas šulinys d1000m H<3,0 m, komplekte su betonu latakų sudarymui ir hidroizoliacija, su visomis fasoninėmis ir slopinimo dalimis	kompl	1	2 148,00	2 148,00
5	Ketinis šulinio dangtis 12 t apkrovai (žalioje zonoje)	vnt	1	95,00	95,00
6	Požeminių komunikacijų žymėjimo ženklai	vnt	1	28,00	28,00
7	Pilnai sukomplektuota požeminė modulinė buitinių nuotekų siurblinė H=6,75 m, D=1,50 m. Korpusas HDPE. Komplekte: du panardinami nuotekų siurbliai (siurblio – Q=7 l/s, h=10,0 m.v.st., P2-2,5 kW) su kreipiančiosiomis ir nuleidimo grandinėmis; aptarnavimo kopėčiomis (iki siurblinės dugno) ir sklendžių aptarnavimo aikštele, bei nešmenų krepšiu iš AISI316. Vidaus vamzdynas iš nerūdijančio plieno. Uždaromoji armatūra ketinė. Apšiltintas siurblinės dangtis (su užrakinamu aptarnavimo liuku) ir viršutinė dalis. PVC ventiliacijos vamzdžiai DN110-2vnt.	kompl	1	19 974,00	19 974,00
8	G/b monolitinės plokštės d2500 mm, h200 mm, skirtos siurblinės inkaravimui įrengimas	vnt	1	1 537,50	1 537,50
Viso žiniaraštyje:					**604 685,28**
MELIORACIJOS DALIS					
Suvestinis darbų ir kiekių žiniaraštis					
1	Drenažo linijų ieškojimas	m3	24	5,50	132,00
2	Drenažo rinktuvų PVC d80 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	259	30,00	7 770,00
3	Drenažo rinktuvų PVC d113 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	4	32,00	128,00

4	Drenažo rinktuvų PVC d145 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	17	34,00	578,00
5	Rinktuvų PVC(S) d110 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	20	44,00	880,00
6	Rinktuvų PVC(S) d160 mm įrengimas vienkaušiu ekskavatoriumi molio grunte iki 2.0 m gylyje su žvyro užpylimu	m	8	47,00	376,00
7	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE ŠP D600 (buvęs PE ŠP-40) įrengimas	vnt.	7	163,01	1 141,07
8	Esamų molinių rinktuvų d=75 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP-40	vnt.	2	25,00	50,00
9	Esamų molinių rinktuvų d=125 mm pajungimas į projektuojamus šulinius PE ŠP D600	vnt.	2	35,00	70,00
10	Esamų sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų	vnt.	12	28,00	336,00
11	Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-5	vnt.	12	4,00	48,00
12	Nukirsto drenažo užaklinimas drenažo kamščiais PK-7.5	vnt.	2	4,50	9,00
13	Projektuojamų rinktuvų PVC d=80 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius	vnt.	1	35,00	35,00
14	Projektuojamų rinktuvų PVC d=110 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius	vnt.	2	38,00	76,00
15	Projektuojamų rinktuvų PVC d=160 mm pajungimas į projektuojamus paviršinių nuotekų (lietaus) šulinius	vnt.	1	42,00	42,00
16	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje	vnt.	1	250,00	250,00
Viso žiniaraštyje:					**11 921,07**
PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS DALIS					
Montavimo darbai					
1	Duobės kasimas ir užkasimas spintos pamatui	m3	0,25	400,00	100,00
2	Spintos pamato tvirtinimas betonu	m3	0,15	90,00	13,50
3	Spintos montavimas ant pamato	kompl.	1	80,00	80,00
4	El. instaliacija ir apšvietimas skyde	kompl.	1	120,00	120,00
5	Jėgos kabeliai ir jų montavimo sistemos skyde	kompl.	1	120,00	120,00
6	Kontroliniai kabeliai ir jų montavimo sistemos skyde	kompl.	1	140,90	140,90
7	Tranšėjos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliui	m	370	3,50	1 295,00

8	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje 1 kabeliui	m	370	1,00	370,00
9	Vamzdžio HDPEØ75mm montavimas paruoštoje tranšėjoje	m	370	1,00	370,00
10	El. kabelio, kai kabelio masė iki 1 kg, tiesimas vamzdžiuose, blokuose	m	370	5,50	2 035,00
11	El. kabelio, kai kabelio masė iki 1 kg, tiesimas spintose	m	4	2,00	8,00
12	Kontrolinio kabelio, kai kabelio masė iki 1kg, tiesimas vamzdžiuose, blokuose	kompl.	1	90,00	90,00
13	Įžeminimo kontūro 10Ω įrengimas kalant elektrodus	vnt.	1	280,00	280,00
14	Įžeminimo laidininko 25x4 mm klojimas tranšėjoje	m	2	10,00	20,00
15	Kabelių varžų matavimas	vnt.	1	30,00	30,00
16	Rangovo aktas	vnt.	1	30,00	30,00
17	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	3	30,00	90,00
Technologiniai matavimai					
18	Panardinamo hidrostatinis vandens lygio matuoklio montavimas	kompl.	1	50,00	50,00
19	Plūdinio lygio daviklio montavimas	kompl.	2	25,00	50,00
Valdymo ir kontrolės sistema					
20	Programuojamas loginis valdiklis (PLV) su 3G ryšio moduliu, su maitinimo ir nepertraukiamo maitinimo (UPS) šaltiniais, taisytinimo dėtelimis	kompl.	1	1 150,00	1 150,00
21	Valdymo algoritmo sudarymas, kiti projektavimo darbai, dokumentacijos paruošimas	kompl.	1	320,00	320,00
22	Programavimo darbai	kompl.	1	320,00	320,00
23	Sistemos paleidimo derinimo darbai	kompl.	1	320,00	320,00
Medžiagos					
Technologiniai matavimai					
24	Panardinamas, hidrostatinis vandens lygio matuoklis su 10 m kabeliu. Instaliavimo vieta –buitinės nuotekos. Matavimo ribos – 0…2,5 m. Matavimo signalas 4…20 mA (arba 0-10V). Maitinimo įtampa –24 V DC. Sandarumas – IP 68	kompl.	1	200,00	200,00
25	Plūdinis lygio daviklis komplekte su jungiamuoju kabeliu ir montažinėmis medžiagomis	kompl.	4	58,00	232,00
Valdymo ir kontrolės sistema					

26	Programuojamas loginis valdiklis (PLV) su GSM/GPRS ryšio moduliu, su maitinimo ir nepertraukiamo maitinimo (UPS) šaltiniais, tvirtinimo detalėmis, terminalais, jungiamaisiais laidais	kompl.	1	2 020,00	2 020,00
27	PLV programavimo bei diagnostikos programinės įrangos paketas, licencijuotas CD	kompl.	1	250,00	250,00
28	Valdymo spinta su įranga ir pamatu	vnt.	1	550,00	550,00
29	Signalinė juosta	m	370	0,16	59,20
30	Vamzdis HDPEØ75mm	m	370	1,00	370,00
31	Įžeminimo kontūras	kompl.	1	15,00	15,00
32	Įžeminimo juosta 25x4 mm	m	2	1,50	3,00
33	Kabelis Cu 5x6 mm^2	m	370	3,99	1 476,30
34	Kabelis Cu 7x1,5 mm^2	m	20	2,39	47,80
35	Valdymo kabelis Cu 2x0,75 mm^2	m	60	0,40	24,00
36	Valdymo kabelis Cu 4x0,75 mm^2	m	20	0,69	13,80
37	Valdymo kabelis Cu 4x6 mm^2	m	40	4,50	180,00
38	Papildomos montažinės medžiagos	kompl.	1	250,00	250,00
Viso žiniaraštyje:					13 093,50
50	Darbo projekto parengimas	kompl.	1	26 937,00	26 937,00

51	Išpildomosios nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos patikslinimas	kompl.	1	3 410,00	3 410,00

		Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM:	**1 523 514,08**
* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.	PVM tarifas (%) 21,00	PVM suma, Eur:	319 937,96
		Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM*	**1 843 452,04**

Pasiūlymo priedai, subtiekėjai ir kita informacija nurodomi sekančiame lape >>>

Techninis direktorius	Vaidas Dėdelė
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	*(Vardas ir pavardė)*

RANGOS SUTARTIES (K) PRIEDAS

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Pasirašant Rangos sutartį pridedamas Rangovo pasiūlyme pateiktas subrangovų sąrašas.

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)	Kval. reikalavimo Nr.
UAB "Hidrosta"	170718969, Pramonės g. 9, 59136 Prienai	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies, melioracijos dalies darbai	40,47%	Nr. 1

Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams, kurių pajėgumais nesiremiama, numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):

Pavadinimas (jei žinoma)	Kodas, adresas	Perduodama veikla	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
UAB "Inžinerinė statyba ir projektavimas"	304157183, Mi6ko g. 30-71, 44313	Darbo projekto parengimas	1,77%
UAB "Elektros automatika"	302504984, Ringuvos g. 65, 45243 Kaunas	Elektrotechnikos dalies, procesų valdynmo ir automatizavimo dalies	3,74%
UAB "Baltuvos projektai"	302485911, Margirio g. 12, Ringaudai	Ženklinimo darbai	0,29%

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Nr.	Dokumento pavadinimas	Ar dokumentas (jame pateikta dalis informacijos) yra konfidencialūs? (Taip / Ne)
1	Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas	Ne
2	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	Ne
3	Įgaliojimas pateikti pasiūlymą (jei taikoma)	Ne
4	Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)	Ne
5	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)	-

Pasiūlyme nurodyta kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.