


Savilaikio gelžbetoninio dūmtraukio H-150 m, adresu: Elektrinės g. 2, Vilnius, nuokrypio nuo vertikalios ašies matavimo rezultatai

2021					
Nuokrypis nuo vertikalės, mm					
	Alt.	0°	90°	180°	270°
	0.00	0	0	0	0
	+10.00	-3	-10	3	10
	+20.00	-8	18	8	18
	+30.00	-29	2	29	-2
	+40.00	-40	-69	40	69
	+50.00	26	-58	-26	58
	+60.00	-21	-26	21	26
	+70.00	-3	-30	3	30
	+80.00	-12	-39	12	39
	+90.00	-39	-42	39	42
	+100.00	53	26	-53	-26
	+110.00	24	-57	-24	57
	+120.00	37	-64	-37	64
	+130.00	40	-54	-40	54
	+140.00	48	-50	-48	50
	+150.00	46	-30	-46	30

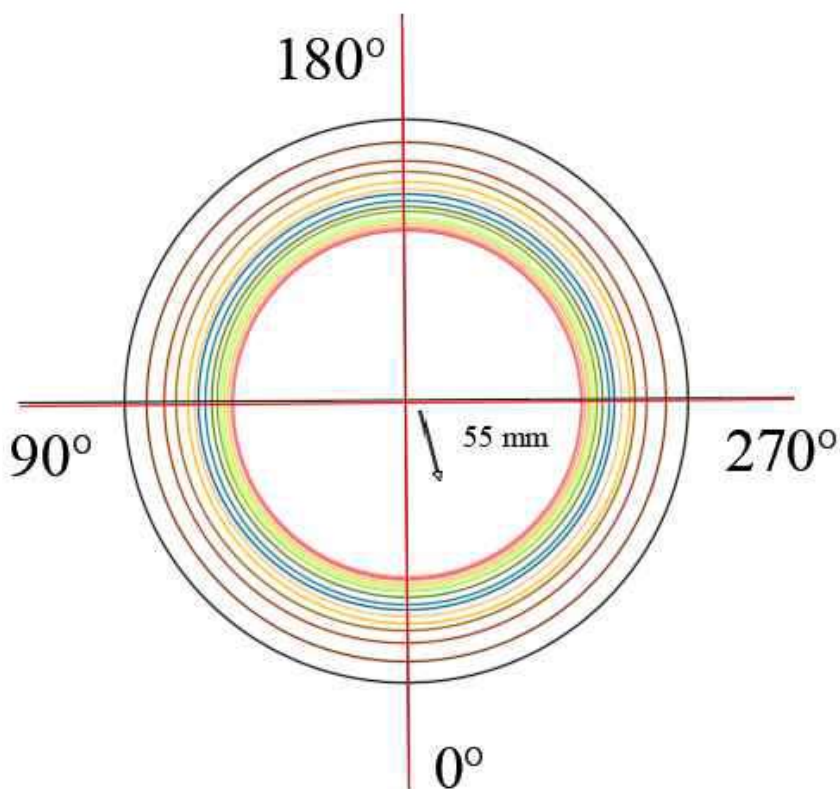

+150.00  
▽

±0.00  
▽



Matavimai atlikti su Trimble TX8 3D lazeriniu skeneriu.

Pastaba: pagal RSN 148-92\*6 priedo 7.5 punktą, dūmtraukio nuokrypis nuo vertikalios ašies neviršija leistinos normos. Nuokrypis tolygus per visą dūmtraukio aukštį.