

IJUNGIMO DATA

1989

ADRESAS: Skruzdynės g.2, Nida

BALANSE

AB LESTO: 10 kV USI, 0.4 kV USI, T-1, T-2

Vartotojo: 0,4 kV USI, SP pastatas

TRANSFORMATORIAUS CHARAKTERISTIKOS		
	T-1	T-2
TIPAS	TTU-A1	TTU-A1
GAM. NR.	39156	149686
Sn (kVA)	630	630
Un (kV)	10/0,4	10/0,4
Ut.j. (%)	5,59	5,14
SCHEMA	Y/Yo-12	Y/Yo-12
PAGAMINTAS	1976	1986
BALANSE	AB LESTO	AB LESTO

Skrudynės g. Indiv. proj. KSO-272

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

① AB LESTO 10kV US

3 5 7 9 11 13 15 17

② AB LESTO 0.4 kV US

③ Abonentų 0.4 kV US

Katilinė

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1. 10 kV US PATALPA

2. 0.4 kV US PATALPA (AB LESTO)

3. 0.4 kV US PATALPA (ABONENTO)

4.5 TRANSFORMATORIAUS T-1 ir T-2 PATALPA

— Riba aptarnavimo



Pareigos	Pavardė	Parašas	Data
Tvirtinu	PED direktorius	L. Bernatavičius	2014-12-02
Tikrino	PES vadovas	V. Eičinas	2014-12-02
Braižė	RAA vyr. inž.	V. Pukys	2014-12-02

AB LESTO

KLAIPĖDOS SPN-1



PRINCIPINĖ SCHEMA

Apk mentų laišas byloje

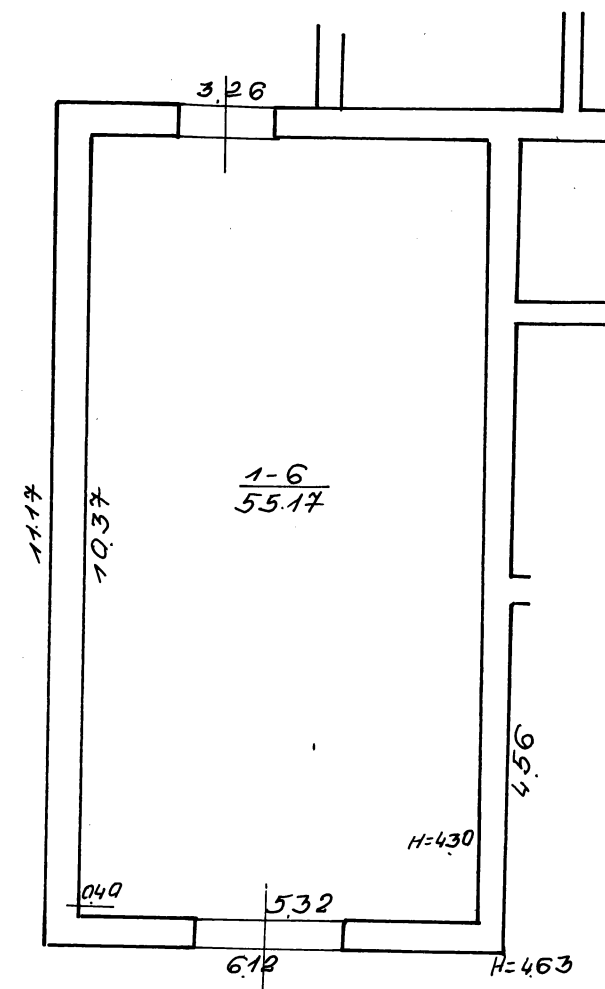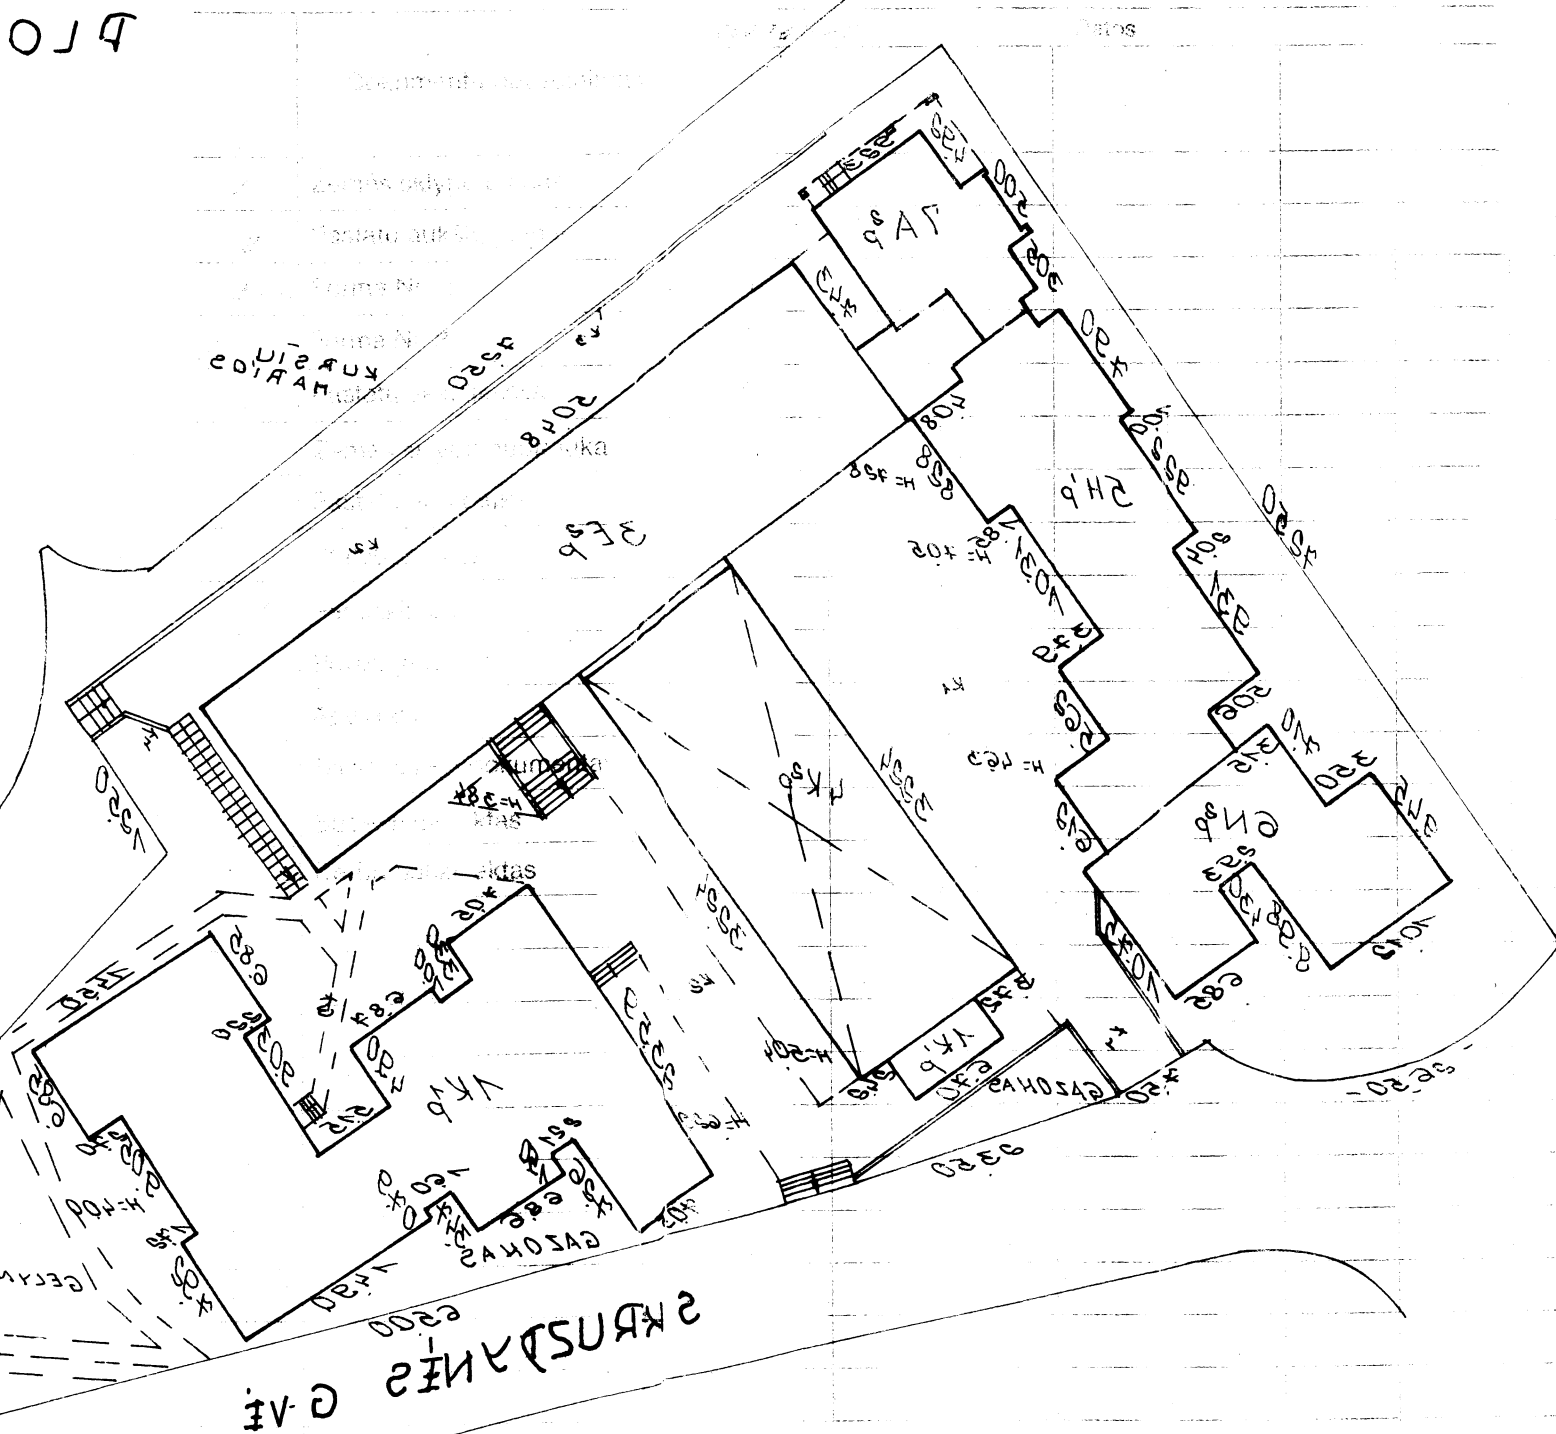



TECHN.	KLIPŠTITE	2000.03.10
GR. VEDEJA		2000.03.10
PIRMO		100
KLAIPEJOS	NERINGOS	
NIDOS	GYV. SKRUZDYNES	2
1996.05		16
plane		

019

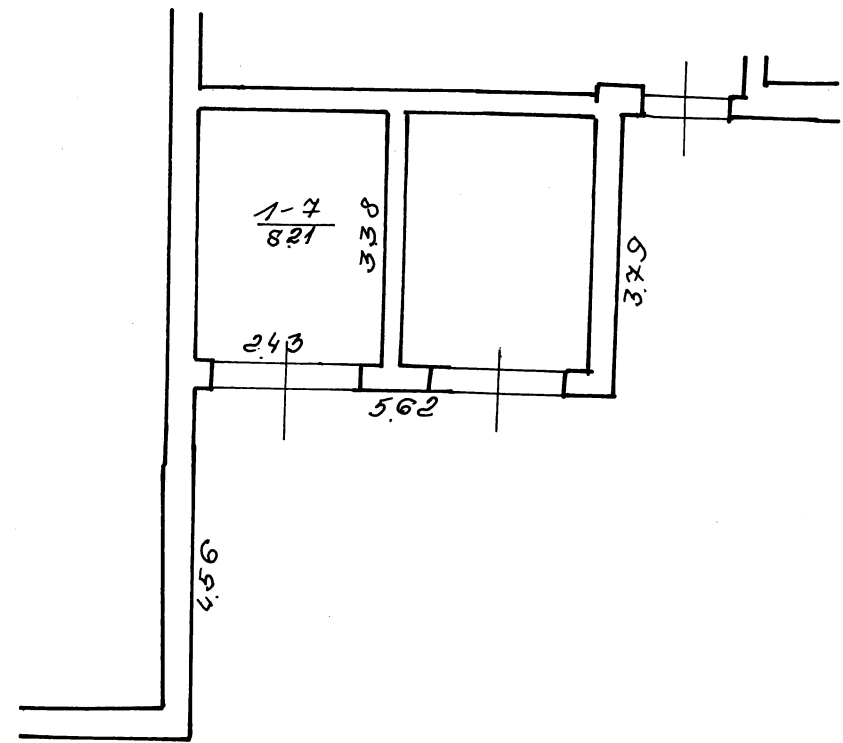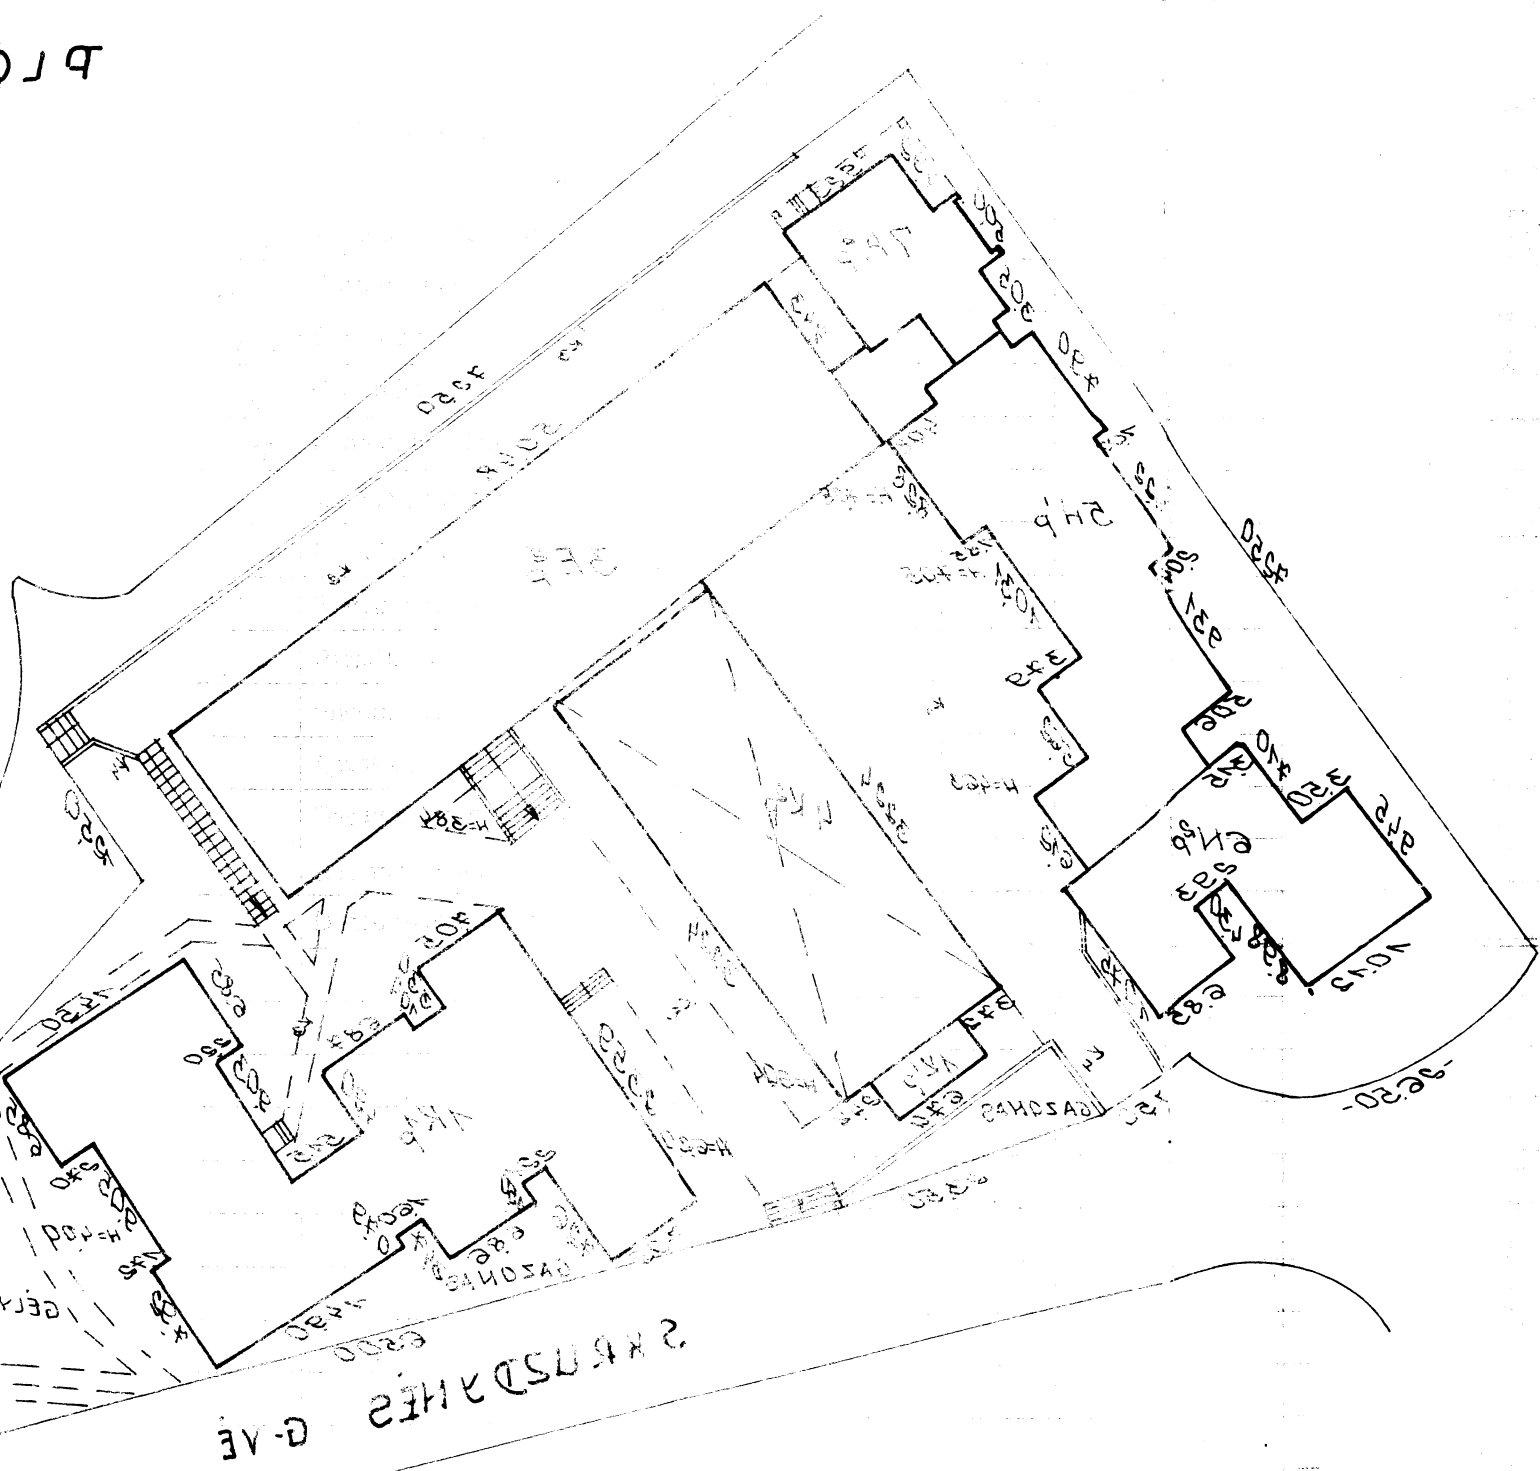


ARMED FORCES		ARMED FORCES	
TECHN. <i>[Signature]</i>		J. KLIPŠTAITE	
S. V. VEJETA		0000-0310	
P. 12 NO		0000-0310	
KLIPŠTAITE		NERINŠKIS	
N. 1303		SVY. OKRUZDYNE 2	
1986. 10. 09		54/2	
1-7		1-7	

Plot

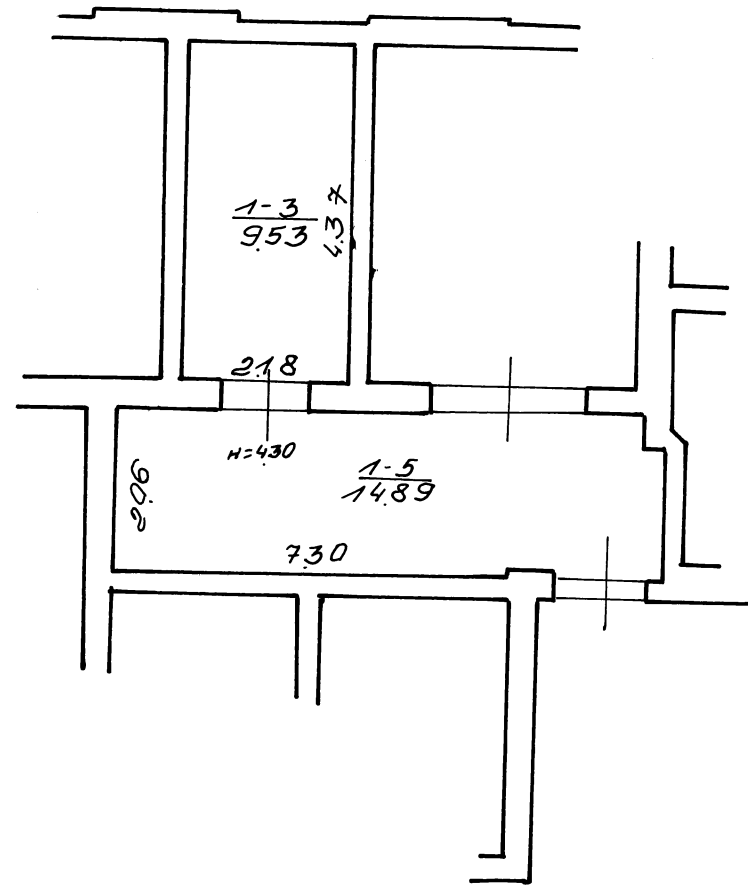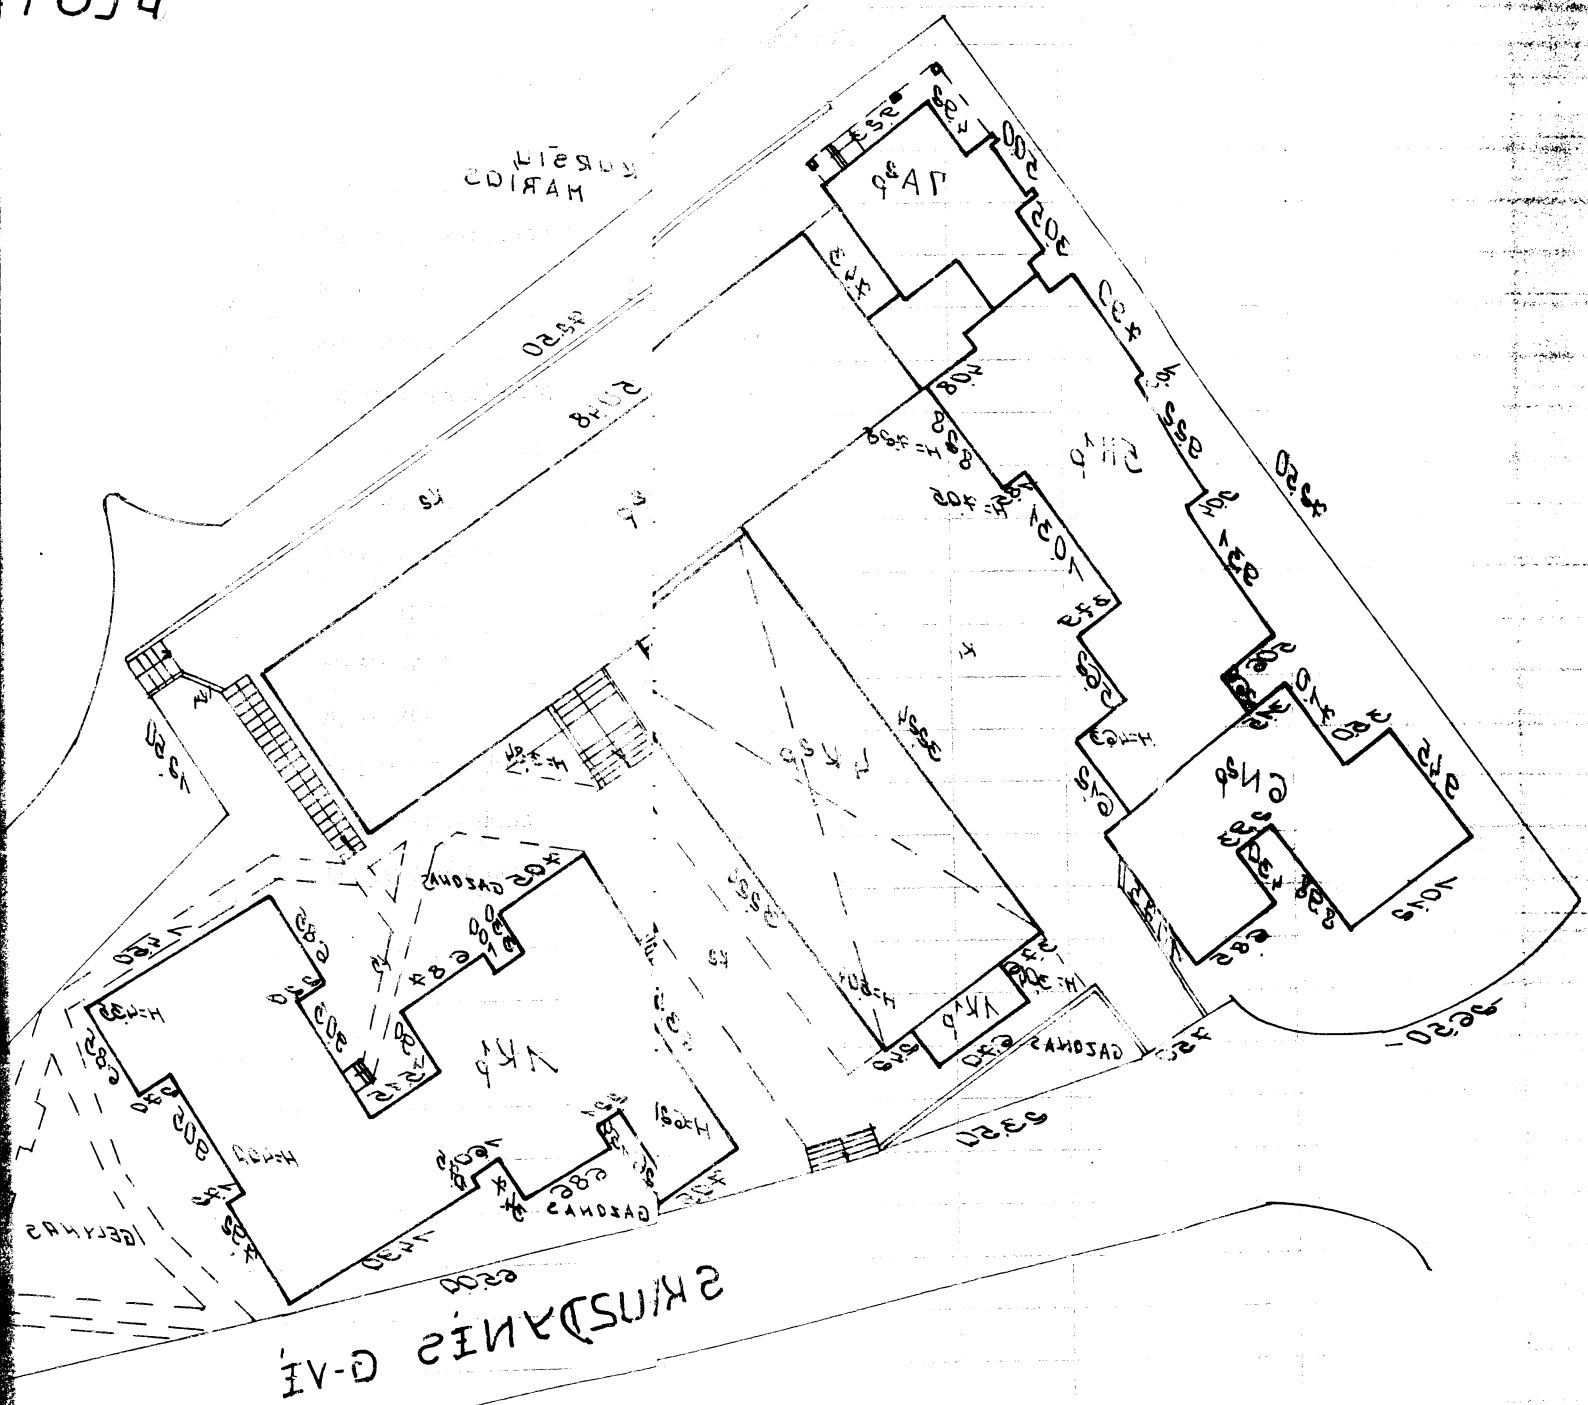

TECHN. <i>[Signature]</i> 2. KLIPOTAITE 2000.03.10 GR. VEJEJA <i>[Signature]</i> 2000.03.10	
PIRMO 1-10A	
KLAIPEDOJ N1203	NERINŠOS SYV. OKRUODYNES 2
1996.10.09	57p(1-3)

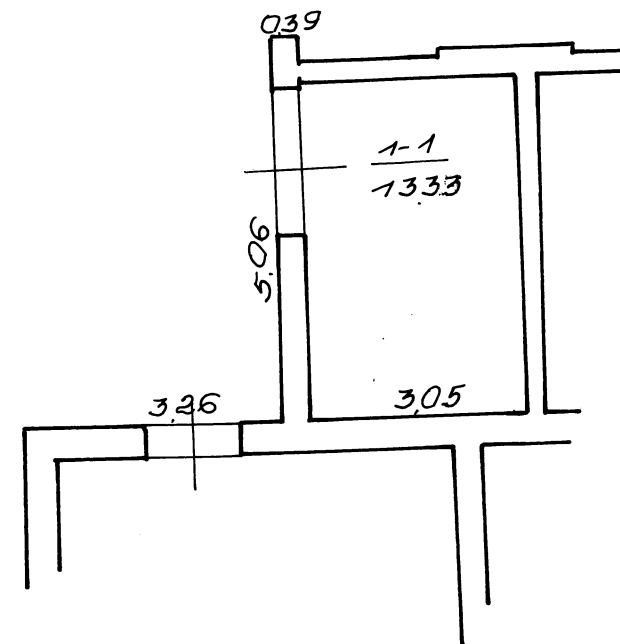[illegible]

TECHN. *NEW* 7. KLIPŌTAITE 3000.03.10
SP. VEĖEJA *7-V* 0000.03.10
PIRMO 100
KLAIPEJOS MERINIOS
NID 03 SV. SKOLUJYNE 2
1996.10.09
pažymėjimas
plane (1-1)