

Herbas arba prekių ženklas

UAB „Omiliva“  
(Tiekėjo pavadinimas)

UAB „Omiliva“ įmonės kodas 302806783, PVM kodas LT100008929315

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS  
DĖL KONDICIONIERIŲ SU MONTAVIMU PIRKIMO**

2023-09-15 d. Nr. OM-230915  
(Data)

Abromiškių g. 26, Vilnius  
(Sudarymo vieta)

|                                                                                              |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Omiliva“                    |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Abromiškių g. 26, Vilnius        |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                |                                  |
| Telefono numeris                                                                             |                                  |
| Fakso numeris                                                                                | Nėra                             |
| El. pašto adresas                                                                            | [omiliva@omiliva.lt]             |
| Įmonės kodas                                                                                 | 302806783                        |
| Įmonės vadovas                                                                               | Direktorius Orestas Varanavičius |

Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | duodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba proc.) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
|-------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             |                |                   |                                                                     |                                |
|             |                |                   |                                                                     |                                |

Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia (tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus):

| Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamos veiklos dalis nuo visos |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|
|-------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|

|  |  |  |                                       |
|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  | pirkimo sutarties<br>(Eur arba proc.) |
|  |  |  |                                       |
|  |  |  |                                       |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - 2) šiuose pirkimo dokumentuose;
  - 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome šias *prekes*, kurios visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus:

**1 pirkimo dalis: Kondicionieriai su montavimu (vienas vidaus sieninis blokas)**

| Pirkimo objektas (kondicionieriaus pavadinimas)                                                                                                                                                       | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina Eur su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2            | 3                        | 4                        | 5                            | 6                            |
| Oro kondicionierius šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW<br>(komplekte su kondensato siurbliu, montavimo ir apdailinėjimo medžiagomis bei visais kitais numatytais instaliavimui reikalingais darbais) | 23           | 700,00                   | 847,00                   | 16 100,00                    | 19 481,00                    |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM – 19 481,00 EUR (devyniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur ir 0 centų).

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

**Siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (tiekęjas užpildo lentelę):**

| Įrangos pavadinimas          | Kiekis vnt. | Reikalavimai                                         | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai<br>(Pildo tiekęjas ir su pasiūlymu pateikia tai patvirtinančius dokumentus) |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oro kondicionierius sieninis | 23 vnt.     | Kondicionierių tipas – sieniniai oro kondicionieriai | Gamintojas Midea.<br><br>Lauko blokas<br>MOX102-09HFN8-QRD0GW<br><br>Vidaus blokas<br>MSAGAU-09HRFNX-QRD0GW                        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Įrangą sudaro išorinis ir vidinis blokai                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |
|  |  | Kondicionierių režimai – šildymas/ šaldymas                                                                                                                                                    | šildymas/ šaldymas                                                                                                                                                                            |
|  |  | Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)                                                                                                                              | Turi                                                                                                                                                                                          |
|  |  | Turi turėti automatinę <i>RESTART</i> funkciją                                                                                                                                                 | Turi                                                                                                                                                                                          |
|  |  | Naudojamas freonas – R 32; R410A                                                                                                                                                               | R32                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė šaldymo režime                                                                                                                          | A++                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Vidutinis greičių triukšmo lygis (vidinio bloko) ne daugiau 40dbA                                                                                                                              | 37 dB                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Oro išpūtimo srautas ne mažiau nei 540 m <sup>3</sup> / h                                                                                                                                      | 560 m <sup>3</sup> / h                                                                                                                                                                        |
|  |  | Maitinimo įtampa 230 V                                                                                                                                                                         | 230 V                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Išorinis blokas turi būti padengtas antikorozyne medžiaga                                                                                                                                      | Turi                                                                                                                                                                                          |
|  |  | Įranga turi būti sertifikuota                                                                                                                                                                  | Taip                                                                                                                                                                                          |
|  |  | Oro kondicionavimo sistema įranga turi būti sudaryta iš išorinio bloko, vidinio bloko, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti | Oro kondicionavimo sistema įranga yra sudaryta iš išorinio bloko, vidinio bloko, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Bus užpildyta freonu, paruošta darbui ir išbandyta. |
|  |  | Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai                                                                                                                        | Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai                                                                                                                       |
|  |  | Vidiniai blokai turi turėti oro filtrą                                                                                                                                                         | Turi                                                                                                                                                                                          |
|  |  | Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių                                                                                                                                                       | 24 mėn.                                                                                                                                                                                       |
|  |  | Technologija „ <i>SPLIT</i> “ arba lygiavertė                                                                                                                                                  | Split                                                                                                                                                                                         |
|  |  | Darbo ribos šaldymo režime nuo 18° C iki +40° C lauko temperatūros                                                                                                                             | -15C / +50C                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Darbo ribos šildymo režime nuo -5° C iki +10° C lauko temperatūros                                                                                                                             | -20C / +24 C                                                                                                                                                                                  |
|  |  | Šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW                                                                                                                                                            | 2,6 kW                                                                                                                                                                                        |

## 2 pirkimo dalis: Kondicionieriai su montavimu (du vidaus sieniniai blokai)

| Pirkimo objektas (kondicionieriaus pavadinimas)                                                                                                                                                                                                                                   | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina Eur be PVM | Vieneto kaina, Eur su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2            | 3                        | 4                         | 5                            | 6                            |
| Oro kondicionierius su išoriniu bloku šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW (komplekte su kondensato siurbliu, montavimo ir apdailinėjimo medžiagomis bei visais kitais numatytais instaliavimui reikalingais darbais) |              |                          |                           |                              |                              |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM –

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (tiekėjas užpildo lentelę):

| Įrangos pavadinimas           | Kiekis vnt. | Reikalavimai                                                                                                                                                                                          | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai<br>(Pildo tiekėjas ir su pasiūlymu pateikia tai patvirtinančius dokumentus) |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oro kondicionieriai sieniniai | 7 vnt.      | Kondicionierių tipas – sieniniai oro kondicionieriai                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
|                               |             | Įrangą sudaro vienas išorinis ir du vidiniai blokai                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|                               |             | Kondicionierių režimai – šildymas/šaldymas                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
|                               |             | Turi turėti automatinę diagnostikos sistemą (gedimo kodo rodymas)                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|                               |             | Turi turėti automatinę <i>RESTART</i> funkciją                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|                               |             | Naudojamas freonas – R32; R410A                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|                               |             | Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė šaldymo režime                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
|                               |             | Vidutinis greičių triukšmo lygis (vidinio bloko) ne daugiau 40dbA                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|                               |             | Oro išpūtimo srautas ne mažiau nei 540 m <sup>3</sup> /h                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|                               |             | Maitinimo įtampa 230 V                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|                               |             | Išorinis blokas turi būti padengtas antikorozine medžiaga                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|                               |             | Įranga turi būti sertifikuota                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|                               |             | Oro kondicionavimo sistema įranga turi būti sudaryta iš išorinio bloko ir 2-jų vidinių blokų, nuotolinio valdymo pulto, montavimo įrangos ir medžiagų. Užpildyti freonu, paruošti darbui ir išbandyti |                                                                                                                                    |
|                               |             | Išoriniai blokai – sieniniai su galimybe montuoti, vidiniai – sieniniai                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
|                               |             | Vidiniai blokai turi turėti oro filtrą                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
|                               |             | Įrangos garantija – ne mažiau 24 mėnesių                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
|                               |             | Technologija „ <i>MULTI-SPLIT</i> “ arba lygiavertė                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
|                               |             | Darbo ribos šaldymo režime nuo 18° C iki +40° C lauko temperatūros                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                               |             | Darbo ribos šildymo režime nuo -5° C iki +10° C lauko temperatūros                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|                               |             | oro kondicionieriai su išoriniu bloku šaldymo galia ne mažiau kaip 5 kW ir dviem vidiniais blokais šaldymo galia ne mažiau kaip 2,5 kW                                                                |                                                                                                                                    |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai :

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Siūlomos įrangos aprašymas.    | 2 failai.                   |
| 2.       | Siūlomos įrangos sertifikatas. | 1 failas.                   |
| 3.       | Įmonės kvalifikacija.          | 3 failai.                   |
|          |                                |                             |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ši konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
|          |                                |                             |
|          |                                |                             |
|          |                                |                             |

**Pastaba.** Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja 90 d.


UAB „Omiliva“ direktorius Orestas Varanavičius

---

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos)

**SIENINIAI SPLIT TIPO ORAS-ORAS ŠILUMOS SIURBLIAI XTREME SAVE ECO**


- Šildymas iki -20°C lauko oro temperatūros
- SCOP 4.10
- SEER 7.40
- Energijos efektyvumo klasė A++
- Wi-Fi valdymas standartinėje komplektacijoje
- 3 metų garantija

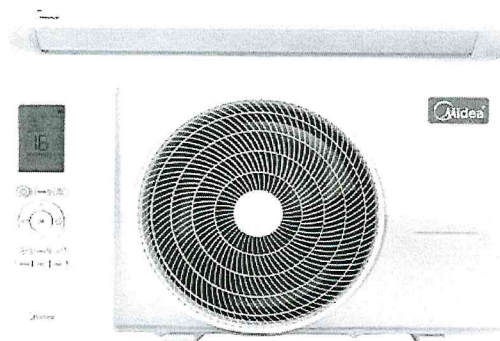

| Modelis                                     | Vidinis blokas               | MSAGAU-09HRFNX-QRDOGW | MSAGBU-12HRFNX-QRDOGW |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                             | Lauko blokas                 | MOX102-09HFN8-QRDOGW  | MOX102-12HFN8-QRDOGW  |
| Šildymo galia                               | kW                           | 2.9 (0.8 ~ 3.3)       | 3.8 (1.0 ~ 4.3)       |
| Šaldymo galia                               | kW                           | 2.6 (1.0 ~ 3.2)       | 3.5 (1.3 ~ 4.3)       |
| Elektrinis galingumas                       | Šildyme                      | 0.07~0.99             | 0.13~1.65             |
|                                             | Šaldyme                      | 0.08~1.10             | 0.16~1.56             |
| SCOP                                        | Šildyme (vidutinis klimatas) | 4.1                   | 4.2                   |
| SEER                                        | Šaldyme                      | 7.4                   | 7.0                   |
| Energijos klasė                             | Šaldyme/šildyme              | A++/A+                |                       |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.)          | m³/h                         | 560                   | 630                   |
| Garso slėgis 1 m atstumu                    | Vidinis blokas               | 20/22/32/37           | 21/22/32/37           |
|                                             | Lauko blokas                 | 55,5                  | 56                    |
| Matmenys (WxHxD)                            | Vidinis blokas               | 726x210x291           | 835x208x295           |
|                                             | Lauko blokas                 | 720x270x495           | 720x270x495           |
| Svoris (netto)                              | Vidinis blokas               | 10,5                  |                       |
|                                             | Lauko blokas                 | 25,4                  |                       |
| Pajungimo vamzdžių skersmuo                 | Dujos + skystis              | 1/4 + 3/8             |                       |
| Freonas                                     |                              | R32                   |                       |
| Užpildyto freono kiekis                     | gr (m)                       | 620 (5)               |                       |
| Papildomas freono kiekis                    | gr/m                         | 20                    |                       |
| Maksimalus vamzdžio ilgis                   | m                            | 25                    |                       |
| Maksimalus aukščio perkritis                | m                            | 10                    |                       |
| Darbinė lauko temperatūra                   | Šaldyme/šildyme              | -15 ÷ 50/-20 ÷ 24     |                       |
| Elektros instaliacija                       | Maitinimas                   | 220-240V/1f/50Hz      |                       |
|                                             | Maitinimo įvedimas           | Išorinis              |                       |
|                                             | Maitinimo k.                 | 3x2.5                 |                       |
|                                             | Tarpblokinis k.              | 5x1.5 (ekranuotas)    |                       |
|                                             | Elektros srovė (maks.)       | 11,0                  | 13,0                  |
|                                             | Automatas (rekomend.)        | 16                    |                       |
| Rekomenduojama mažmeninė kaina Eur be PVM   |                              | 481                   | 519                   |
| Rekomenduojama internetinė kaina Eur su PVM |                              | 524                   | 565                   |

UAB "Airwave Lietuva" pasilieka teisę savo nuožiūra keisti produktų kainas, nuolaidas, specifikacijas ir asortimentą.



UAB „KELDARIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302598300, Lauko 19 – 24 LT-62337 Alytus  
Tel. (8 607) 04431, e.p. [dariuskelciauskas@gmail.com](mailto:dariuskelciauskas@gmail.com)

## SERTIFIKATAS NR.230803/099

### UAB „Omiliva“

Abromiškių g. 26, LT-25126 Vilnius

UAB „Omiliva“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri kokybės vadybos sistemą pagal ISO 9001:2015 reikalavimus. Vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už kokybę, atitikti augančius kokybės poreikius, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams kokybės ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

### ISO 9001:2015/LST EN ISO 9001:2015

Pagrindas 2023-08-02 audito ataskaita

Sistema taikoma:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, tarp jų darbai su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) ir ozoną ardančiomis medžiagomis (OAM). Elektros tinklo ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbai.

Sertifikatas galioja nuo 2023-08-03 iki 2024-08-02

Pirmą kartą sertifikatas išduotas 2020-08-04

Vilnius

2023-08-03



UAB „KELDARIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302598300, Lauko 19 – 24 LT-62337 Alytus  
Tel. (8 607) 04431, e.p. [dariuskelciauskas@gmail.com](mailto:dariuskelciauskas@gmail.com)

**SERTIFIKATAS NR.230803/100**

**UAB „Omiliva“**

Abromiškių g. 26, LT-25126 Vilnius

UAB „Omiliva“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 14001:2015 reikalavimus. Vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už aplinkos apsaugą, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams aplinkos apsaugos ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

**ISO 14001:2015/LST EN ISO 14001:2015**

Pagrindas 2023-08-02 audito ataskaita

Sistema taikoma:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, tarp jų darbai su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) ir ozoną ardančiomis medžiagomis (OAM). Elektros tinklo ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbai.

Sertifikatas galioja nuo 2023-08-03 iki 2024-08-02

**Pirmą kartą sertifikatas išduotas 2020-08-04**

Vilnius

2023-08-03



UAB „KELDARIS“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302598300. Lauko 19 – 24 LT-62337 Alytus  
Tel. (8 607) 04431. e.p. [dariuskelciauskas@gmail.com](mailto:dariuskelciauskas@gmail.com)

## SERTIFIKATAS NR.230803/101

### UAB „Omiliva“

Abromiškių g. 26, LT-25126 Vilnius

UAB „Omiliva“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendino ir prižiūri darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal ISO 45001:2018 reikalavimus. Vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už darbuotojų saugą ir sveikatą, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams darbuotojų saugos ir sveikatos ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams. Šiuo sertifikatu patvirtinama, kad nurodytos įmonės vadybos sistema atitinka

### ISO 45001:2018/LST ISO 45001:2018

Pagrindas 2023-08-02 audito ataskaita

Sistema taikoma:

Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas, tarp jų darbai su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis (F-dujomis) ir ozoną ardančiomis medžiagomis (OAM). Elektros tinklo ir įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbai.

Sertifikatas galioja nuo 2023-08-03 iki 2024-08-02

**Pirmą kartą sertifikatas išduotas 2020-08-04**

Vilnius

2023-08-03