

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS STACIONARIŲ VALGYKLŲ TECHNOLOGINĖS IR ŠALDYMO ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ellės Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai	Mato vnt.
1	Daužiančių mašinų aptarnavimo ir taisymo mašinos		

Turi būt diskus laukuma lentveidē, tvertināma prie sienos. ne

1.

1.

2.

3.

4.

[illegible]

7. Maisto tiekimo įranga

7.1.	Salotų baras: stalas - 2 - jų nuosekliai išdėstyti šaldytuvų 6 vnt GN 1/1 su intarpais	Stalas - 2 - jų nuosekliai išdėstyti šaldytuvų su intarpais. 2 nuosekliai išdėstytos įleidžiamos šaldomos vonios 6 vnt GN 1/1 talpos, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Šaldomos vonios perskirtos intarpu 1 vnt – lėkščių dėtuvė su išspaudimu ir angomis – stalo įrankių laikiliams, ne mažiau 4 vnt laikiklių, analogiški intarpai - 2 vnt turi būti ir stalo galuose. Šaldomos vonios gylis ne mažiau 150 mm. Šaldymas – statinis. Palaikoma temperatūra turi būti /ne žemiau +2...+10°C/. Automatinio atitirpinimo funkcija. Elektrinė galia ne mažiau 0,3 kW, 1 f. Šaldomos vonios matmenys (IxPxA/A su lentyna): nuo 2600x700x800/1200 iki 2800x900x1000/1600 mm. Gastro – salotų baro stalas su uždaro tipo spintele su viena lentyna, su ne mažiau kaip 6 ratukais – 2 iš jų su stabdžiais, šaldymo – ekspozicinė zona su nuleidžiamu uždengiamuoju stiklu pagamintu iš stiklo ir/arba plastiko. Stalo kreipiančiosios sumontuotos iš abiejų stalo pusių pagal visą stalo ilgį– slydimo takelis ne mažiau (P- plotis) 250 mm. Intarpų (P - plotis) turi atitikti stalo pločio ir kreipiančiųjų pločio sumą (Pst + Pkreip). Virš ekspozicinės zonos įrengtas apšvietimas. Šaldymo agregatai uždengti apsauginėmis ventiliacijos grotelėmis – oro srauto cirkuliacijai. Bendras visos linijos ilgis: 2 vnt šaldomos vonios ir 2 vnt intarpų turi būti ne daugiau, kaip 7000 mm.	vnt
7.2.	Salotų baras: stalas - 2 - jų nuosekliai išdėstyti šaldytuvų 8 vnt GN 1/1 su intarpais	Stalas- 2 nuosekliai išdėstytos įleidžiamos šaldomos vonios 8 vnt GN 1/1 talpos, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Šaldomos vonios perskirtos intarpu 1 vnt – lėkščių dėtuvė su išspaudimu ir angomis – stalo įrankių laikiliams, ne mažiau 4 vnt laikiklių, analogiški intarpai - 2 vnt turi būti ir stalo galuose. Šaldomos vonios gylis ne mažiau 150 mm.	Vnt

		Šaldymas – statinis. Palaikoma temperatūra turi būti /ne žemiau +2...+10°C/. Automatinio atitirpinimo funkcija. Elektrinė galia ne mažiau 0,3 kW, 1 f. Šaldomos vonios matmenys (lxPxA/A su lentyna): nuo 2600x700x800/1200 iki 2800x900x1000/1600 mm. Gastro – salotų baro stalas su uždaro tipo spintele su viena lentyna, su ne mažiau kaip 6 ratukais – 2 iš jų su stabdžiais, šaldymo – ekspozicinė zona su nuleidžiamu uždengiamuoju stiklu pagamintu iš stiklo ir/arba plastiko. Stalo kreipiančiosios sumontuotos iš abiejų stalo pusių pagal visą stalo ilgį– slydimo takelis ne mažiau (P- plotis) 250 mm. Intarpų (P - plotis) turi atitikti stalo pločio ir kreipiančiųjų pločio sumą (Pst + Pkreip). Virš ekspozicinės zonos įrengtas apšvietimas. Šaldymo agregatai uždengti apsauginėmis ventiliacijos grotelėmis – oro srauto cirkuliacijai. Bendras visos linijos ilgis: 2 vnt šaldomos vonios ir 2 vnt intarpų turi būti ne daugiau, kaip 8500 mm.	
	Q Šaldymo		


slabštée etoris na mažiau 100 mm grindys —

9

9

9

nloķēžiu nloķēžiu sandūras be silikona	
	vnt
	vnt
	vnt

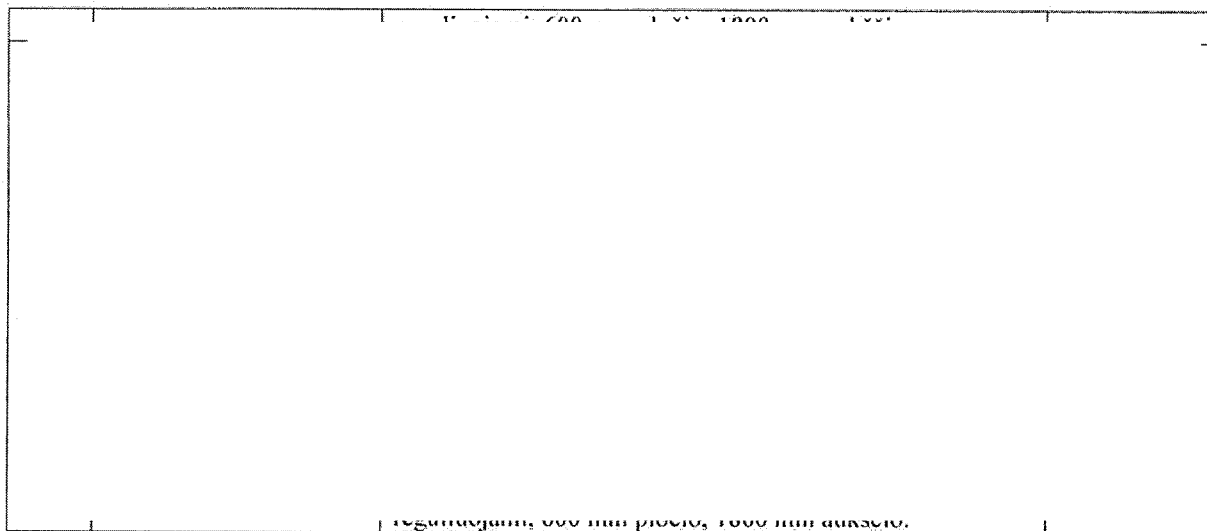

PASTABA: galima matmenų paklaida ± 100 mm

Bendrieji reikalavimai prekėms:

1. Prekės turi atitikti CE arba lygiaverčius galiojančius standartus.
2. Prekių garantija nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos turi būti ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
3. Prekės turi būti naujos.
4. Prekėms privaloma pateikti techninėse specifikacijose nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo dokumentus (techninę dokumentaciją).
5. Įrengimams ir elektrinėms mašinoms turi būti pateikiama naudotojo instrukcija lietuvių kalba.
6. Šaldymo agentai tik leidžiami naudoti Europos Sąjungoje.