



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKOMS

PASIŪLYMAS
DĖL GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO
 2016-02-05 Nr.1

Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas	UAB "EPROMA"
Tiekėjo adresas	Studentų g.2B, LT-50246 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas	133797095, LT337970917
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Pasiukevičius
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Darius Kirvaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT787044060003093479, AB "SEB bankas, 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Prekybos padalinio vadovas Darius Pasiukevičius
Telefono numeris	8-37-454033
Fakso numeris	8-37-454033
El. pašto adresas	darius.pasiukevicius@eproma.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Kvietimo dalyvauti pirkime taikant mažos vertės pirkimų praktiką (apklausos raštu būdu) dokumentuose ir jų prieduose.

1 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO PASIŪLYMO Nr.1 PRIEDAS Nr.01	5

Prekybos padalinio vadovas

Darius Pasiukevičius




Studentų g.2B, Kaunas
 Tel./Faks. (8-37)45 40 33
 Tel. (8-37)45 29 47, 45 35 88
 E-mail: info@eproma.lt
 Įmonės kodas 133797095
 PVM kodas LT337970917

A/s Nr. LT787044060003093479,
 b/k 70440,
 AB "Vilniaus bankas,
 Įmonės registravimo Nr. AB 93-792
 Registruota : Kauno miesto savivaldybėje
 Rejestro tvarkytojas: V. Martinaitienė




KONFIDENCIALU

GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS MEDŽIAGŲ PIRKIMO PASIŪLYMO Nr.1 PRIEDAS Nr.01

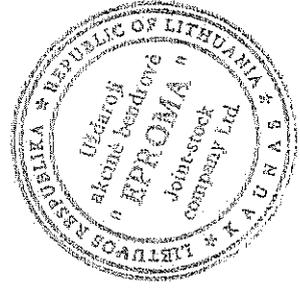


Eil. Nr.	BVPŽ kodas	Prekės pavadinimas ir charakteristika	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina be PVM, EUR	Vieneto kaina su PVM, EUR	Suma be PVM, EUR	Suma su PVM, EUR
1.1	35111000-5	<p>Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standartas LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra: -30°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš žuros lygio ≤1000mm; - Daviklio srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 3,5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I be indikacijos (budintis režimas) 200mA; - Maksimali srovė su indikacija mirksint kas 5 sek. (budintis režimas) 300mA; - Daviklio išėjimo įtampa U (nuolatinė), kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 22,5V; - Daviklio išėjimo srovė I, kai dūmų daviklio maitinimo įtampa 24V – 10,8mA; - Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Daviklio korpuso spalva – balta; - Pajungimo laidininko maksimalus diametras 2,5mm²; - Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE - Bendras daviklio žymuo – ESMI 2205 IE, arba lygiavertis. 	vnt	59	43,51	52,65	2567,09	3106,18
1.2	35111000-5	<p>Adresinio gaistro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +70°C; - Saugos klasė ne žemesnė kaip IP 20; - Bazinio pagrindo korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Bazinio pagrindo spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP0IV (atitinkmuo – B501 arba B501DG), arba lygiavertis. 	vnt	60	6,07	7,34	364,2	440,68

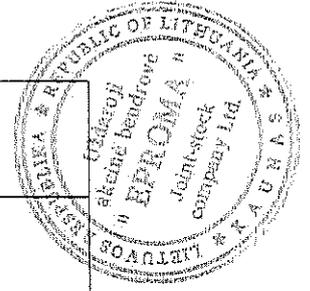


Prekybos padalinio
vadovė
Darius Paškevičius

I.3 35111000-5	<p>Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis; - Techniniai gaminioreikalavimai: pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -10°C iki +60°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Jutiklio įtampa U (nuolatinė) nuo 5V iki 36V; - Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; - Jutiklio korpuso spalva – balta; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Matmenys, gabaritais nedidesnis 80x20mm; - Jutiklio suderinamumas su bazėmis – B501, B501DG arba analogas; - Bendras daviklio žymuo – ERI-10 MiniDisc, arba lygiavertis. 	vnt	9	6,99	8,46	62,91	76,12
I.4 35111000-5	<p>Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -30°C iki +55°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤ 1000m; - Mygtuko srovė I aliarmo metu iki 5mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) – 24V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 300mA; - Maksimali srovė su izoliatoriumi grandinėje (budintis režimas) – 400mA; - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24D - Mygtuko išėjimo srovė I, kai daviklio maitinimo įtampa 24V iki 10,8mA; - Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Bendras daviklio žymuo – MCP5, arba lygiavertis. 	vnt	2	55,97	67,72	111,94	135,45



Prekybos patalpinė
vokėjas
Gariš Paežeriškis

1.5	<p>Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -25°C iki +70°C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V iki 5,77mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 29V; - Maksimali srovė (budintis režimas) 450mA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V iki 95dB; - Apsaugos klasė – IP24C subaze B501 AP IP 44 su baze BPWE10; - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; - Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; - Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; - Bendras sirenos žymuo – WSO-PER-N33, arba lygiavertis. 	vnt	2	64,5	78,05	129	156,09
1.6	<p>Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena su blykste turi tenkinti tokias charakteristikas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standartas – LST EN ISO 13943:2002 arba lygiavertis - Techniniai gaminio rodikliai – pateikti techninę gaminio specifikaciją atitinkančią ES standartus arba sertifikatus; - Naudojimo sąlygos – patalpoje; - Aplinkos darbinė temperatūra -25C iki +70C; - Pastatymo aukštis virš jūros lygio ≤1000m; - Maksimali sirenos srovė I, kai maitinimo įtampa 24V – 9,05mA; - Darbinė įtampa U (nuolatinė) nuo 15V iki 32V; - Maksimali srovė I (budintis režimas) 450mA; - Garsumas, kai maitinimo įtampa 24V –iki 95dB; - Blykštės dažnumas – 1 Hz; - Apsaugos klasė – IP24C subaze B501 AP IP44 su baze BPWE10; - Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis – aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis- žemas; - Sirenos korpusas – PVC medžiaga arba analogas; - Sirenos korpuso spalva – raudona; -Prisijungimo laidininko maksimalus diametras – 2,5mm²; - Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP, BPWE10; - Bendras sirenos žymuo – WSO-PR-N33, arba lygiavertis. 	vnt	2	121,22	146,68	242,44	293,35



Preliminari
velebos
Darius Pasikvedius

1.7	35111000-5	Priešgaisrinis kabelis turi tenkinti tokias charakteristikas: - Laidininkų kiekis ir skersmuo: 2x1,0mm+0,5mm žemė - Spalva: raudonas - Nepalaikantis diegimo - Ekranuotas su nužievimo siūly.	m	600	0,3	0,363	180	217,8
		Iš viso be PVM						3657,58
		PVM						768,09
		Iš viso su PVM						4425,67

VISO: Keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki EUR 67 cent

Privačios patalpos
Vadovas
Darius Paškevičius

