

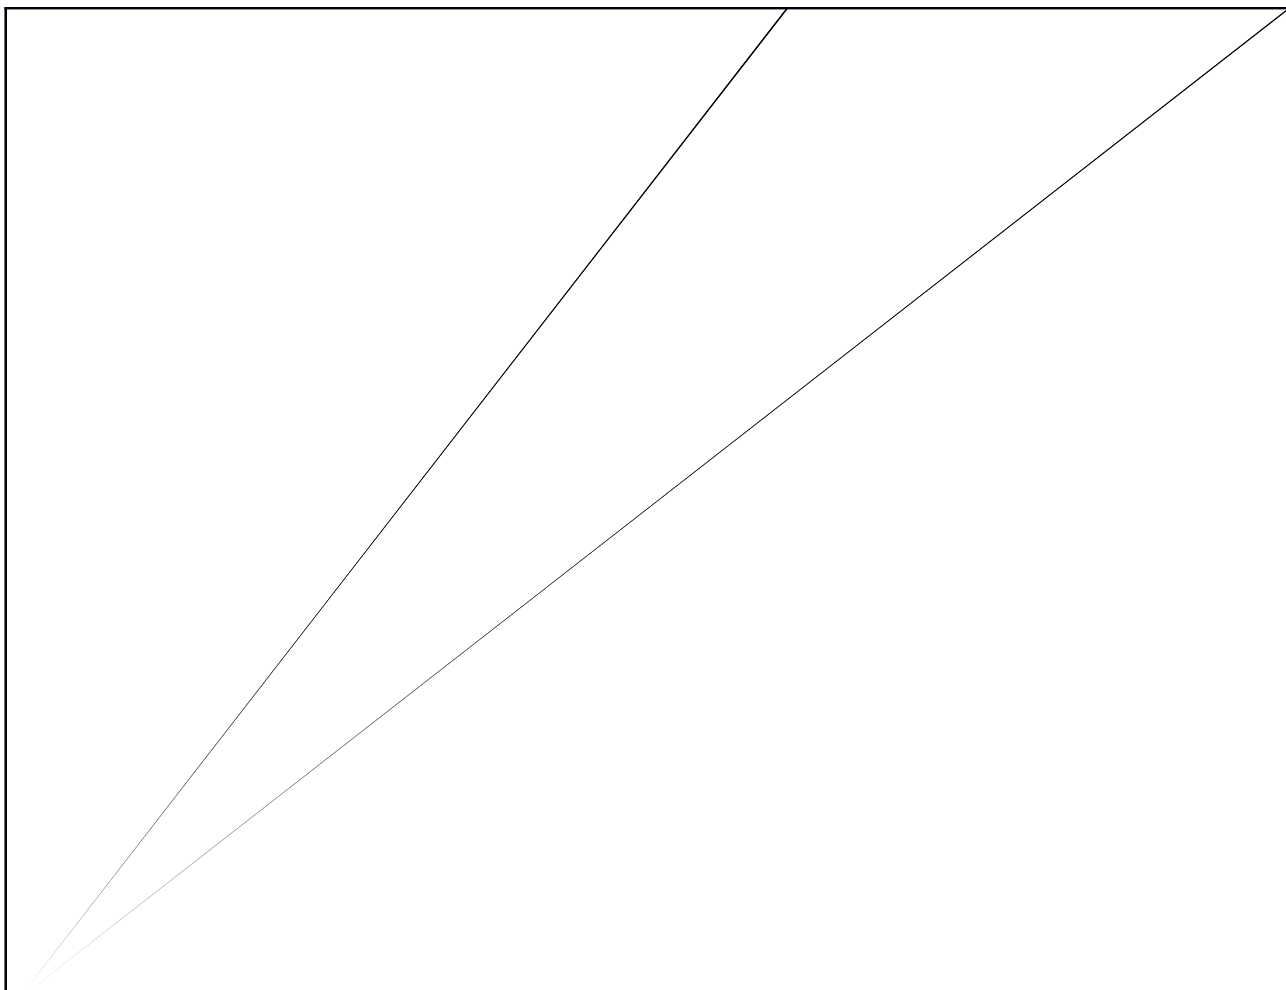


<p>Ketvirta pirkimo dalis. Termo puodeliai</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 vienetų; • Termo puodeliai turi būti su dangteliu; • Termo puodelių spalva – juoda; • Termo puodelių talpa – 300 (±50) ml; • Termo puodelių spauda (logotipas) turi būti ilgai išliekantis, 5 skirtingų spalvų, atsparus plovimui indaplovėje; • Termo puodelių dizainas ir kiti klausimai susiję su gamyba, turi būti iš anksto suderinti su Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba; • Termo puodeliai turi būti pagaminti ir pristatyti į Kauno klinikas ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. <p>Pavyzdys:</p> 	<p>Ketvirta pirkimo dalis. Termo puodeliai</p> <p>50 vienetų;</p> <p>Termo puodeliai su dangteliu;</p> <p>Termo puodelių spalva – juoda;</p> <p>Termo puodelių talpa – 350 ml;</p> <p>Termo puodelių spauda (logotipas) bus ilgai išliekantis, 5 skirtingų spalvų, atsparus plovimui indaplovėje;</p> <p>Termo puodelių dizainas ir kiti klausimai susiję su gamyba, bus iš anksto suderinti su Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba;</p> <p>Termo puodeliaibus pagaminti ir pristatyti į Kauno klinikas ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.</p> 

**Bendrieji reikalavimai**

Į prekių kainą turi būti įtrauktos gamintojų ir kitų specialistų darbas, prekių gamyba, dizaino suderinimas su Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba bei prekių pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikos Eivenių g. 2, Kaunas.

Bendrieji reikalavimai

Į prekių kainą turi būti įtrauktos gamintojų ir kitų specialistų darbas, prekių gamyba, dizaino suderinimas su Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba bei prekių pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikos Eivenių g. 2, Kaunas.