

METALINĖS TVOROS SU MEDŽIAGOMIS ĮRENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkėjas šiuo pirkimu perka metalinės tvoros su medžiagomis įrengimo paslaugas.
2. Objektas – Metalinės tvoros įrengimas skaidomas į 6 (šešias) pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d.).

- 2.1.1. 1 p.o.d. Dubravos regioninio padalinio maumedžio bandomieji želdiniai.
- 2.1.2. 2 p.o.d. Kazlų Rūdos regioninio padalinio uosio bandomieji želdiniai.
- 2.1.3. 3 p.o.d. Biržų regioninio padalinio drebulės genetinis draustinis.
- 2.1.4. 4 p.o.d. Rokiškio regioninio padalinio drebulės genetinis draustinis.
- 2.1.5. 5 p.o.d. Trakų regioninio padalinio pušies sėklinė plantacija.
- 2.1.6. 6 p.o.d. Ignalinos regioninio padalinio pušies genetinis draustinis (4 plotai).

2.2. Minimalūs reikalavimai prekėms:

2.2.1. Tvoros stulpai:

2.2.1.1. Metaliniai tvoros stulpai, atraminiai stulpai, atraminiai kampiniai stulpai: cinkuoti, su kamščiais, aukštis 3000 mm, Ø ne mažiau 48 mm, sienelių storis ne mažiau 2,0 mm. Stulpai turi būti tvirtai įkasti, įkalti į žemę ne mažiau 90 – 100 cm gyliu. Stulpai statomi kas 3 m atstumu vienas nuo kito (galimi nukrypimai dėl kelmų, šaknų, akmenų ir t.t.). Tvoros posūkio kampuose, prie vartų ir kas 45-50 m pastatomi įstriži sutvirtinimo stulpai iš abiejų stataus stulpo pusių.

2.2.1.2. Apkabos atraminių stulpų tvirtinimui: tinkamos pagal diametrą naudojamiems tvoros stulpams (Ø 48 mm), metalinės.

2.2.1.3. Įtempimo viela: Tvoros tinklas viršuje, apačioje, per vidurį trijuose lygiuose turi būti sutvirtintas ištisinėmis horizontaliomis plieninėmis cinkuotomis ne plonesnėmis nei 3,0 mm įtempimo vielomis, prie stulpų, tinklo tvirtinamomis plastikinėmis ar metalinėmis apkabomis, įtempiamos įtempėjais;

2.2.1.4. Vielos tinklas: cinkuotas, aukštis ne mažiau 200 cm, horizontalių vielų skaičius ne mažiau 25, atstumas tarp vertikalių vielų ne daugiau 15 cm, stiprumo klasė ne mažiau ASS (Strong), viršutinės ir apatinės horizontalios vielos storis ne mažiau 3 mm, kitų horizontalių vielų storis ne mažiau 2,4 mm. Tveriant tvorą, vielos tinklas turi būti ištemptas ir tvirtinamas prie įtempimo vielų kabėmis kas 35 cm.

2.2.1.5. Vartai. Paslaugos gavėjo nurodytose vietose padaromi įėjimo **dvivėriai vartai, (vartų kiekis nurodytas kiekvieno p.o.d. brėžinyje):** su vyriais, atlaikančiais vartų svorį, cinkuoti, su segmentu ir dviem tvirtinimo stulpais, vartų plotis ne mažiau 5,0 m, aukštis ne mažiau 2,0 m, vartų karkaso sienelės storis ne mažiau 2,0 mm. Vartų laikantieji stulpai įbetonujami ne sekiau kaip 0,9-1,0 m gyliu.

2.2.1.6. Varteliai. Varteliai 2 vnt. įrengiami tik 1 p.o.d. Varteliai gaminami iš tokių pat medžiagų kaip vartai. Vartelių plotis ne siauresni nei 0,9 m. Varteliai savaime užsidarantys su spyruokle. Vartelių laikantieji stulpai įbetonujami ne sekiau kaip 0,9-1,0 m gyliu.

3. Preliminarus prekių kiekis:

El. Nr.	Medžiagos	Mato vnt.	Preliminarus kiekis*
I p.o.d. Dubravos regioninio padalinio maumedžio bandomieji želdiniai			
1.	Tvoros ilgis	m.	800
2.	Vartai (5 m. pločio)	Vnt.	2
3.	Varteliai (0.9 m. pločio)	Vnt.	2
II p.o.d. Kazlų Rūdos regioninio padalinio uosio bandomieji želdiniai			
1.	Tvoros ilgis	m.	500
2.	Vartai (5 m. pločio)	Vnt.	1

III p.o.d. Biržų regioninio padalinio drebulės genetinis draustinis			
1.	Tvoros ilgis	m.	1650
2.	Vartai (5 m. pločio)	Vnt.	2
IV p.o.d. Rokiškio regioninio padalinio drebulės genetinis draustinis			
1.	Tvoros ilgis	m.	635
2.	Vartai (5 m. pločio)	Vnt.	1
V p.o.d. Trakų regioninio padalinio pušies sėklinė plantacija			
1.	Tvoros ilgis	m.	1265
2.	Vartai (5 m. pločio)	Vnt.	1
VI p.o.d. Ignalinos regioninio padalinio pušies genetinis draustinis (4 plotai)			
1.	Tvoros ilgis	m.	1820
2.	Vartai (5 m. pločio)	Vnt.	4

*Tvoros ilgis gali kisti iki 10 proc.

4. Metalinės tvoros įrengimo terminai:

4.1. Metalinė tvora turi būti įrengiama iki 2024.12.01

4.2. Nustatyti defektai/trūkumai ištaisomi per 10 darbo dienų (apie defektų/trūkumų nustatymą informuojant el. paštu).

5. Žalieji reikalavimai:

5.1. Metalinė tvora ir visi komponentai turi būti gaminami iš ilgaamžių medžiagų, po naudojimo, turi būti galimybė jas perdirbti.


5.2. Atvežant medžiagas, jeigu jos yra supakuotos, tai pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

6. Priedai.


6.1. 1 priedas Palyginamoji lentelė.

Dubravos regioninio padalinio bandomųjų želdinių aptveriamas plotas



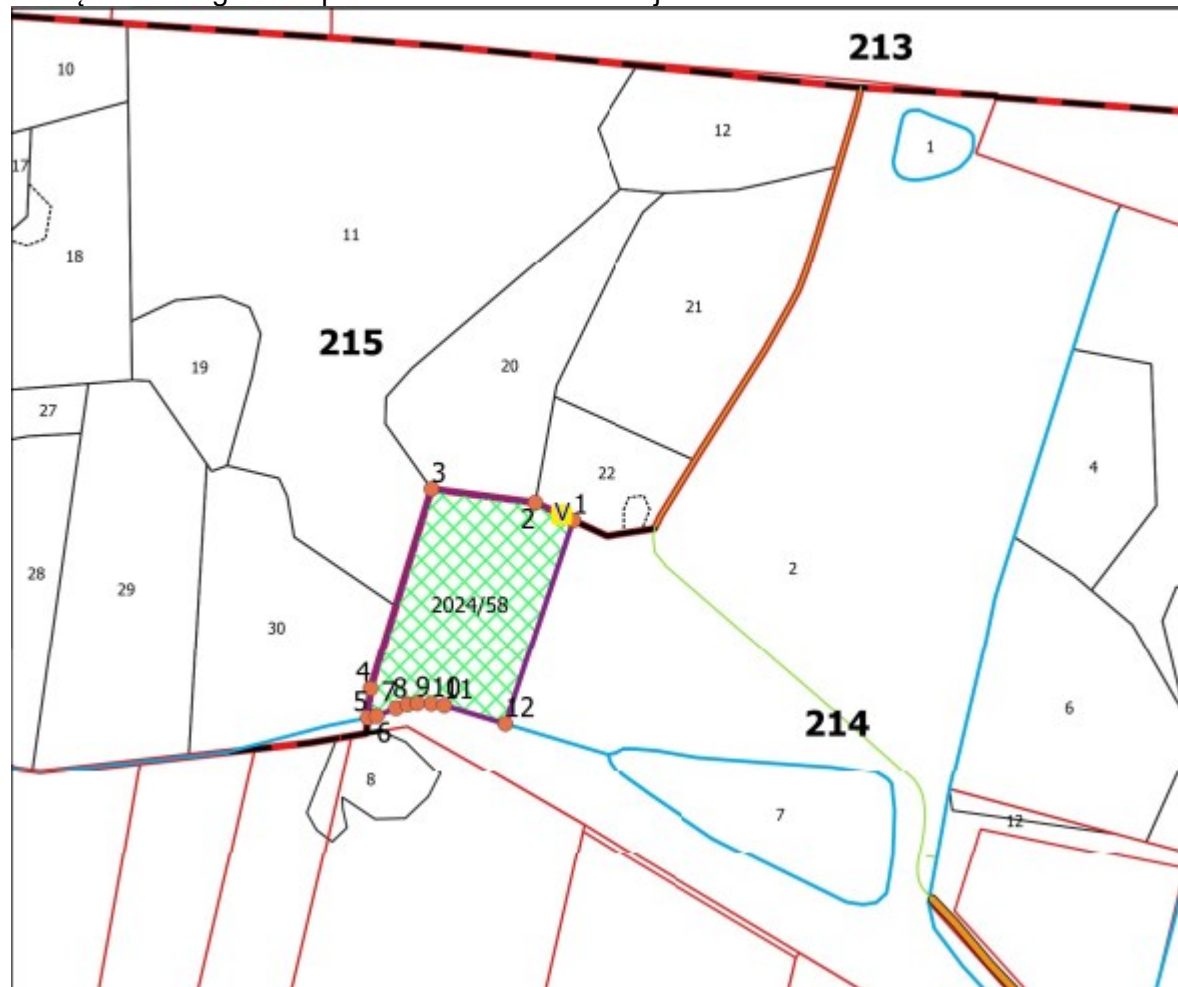


Biržų regioninio padalinio drebulės genetinis draustinis

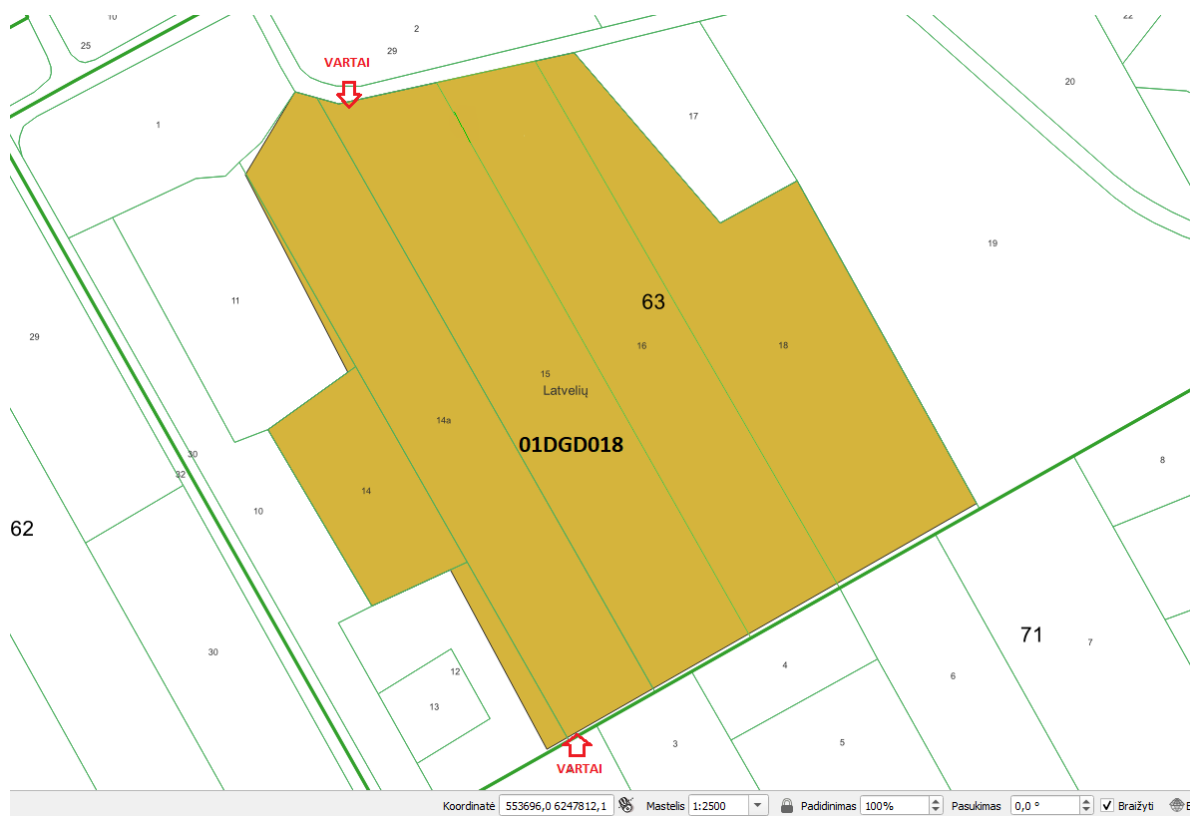


Rokiškio regioninio padalinio drebulės genetinis draustinis




Trakų regioninio padalinio pušies sėklinės plantacijos metalinės tvoros tvėrimo brėžinys

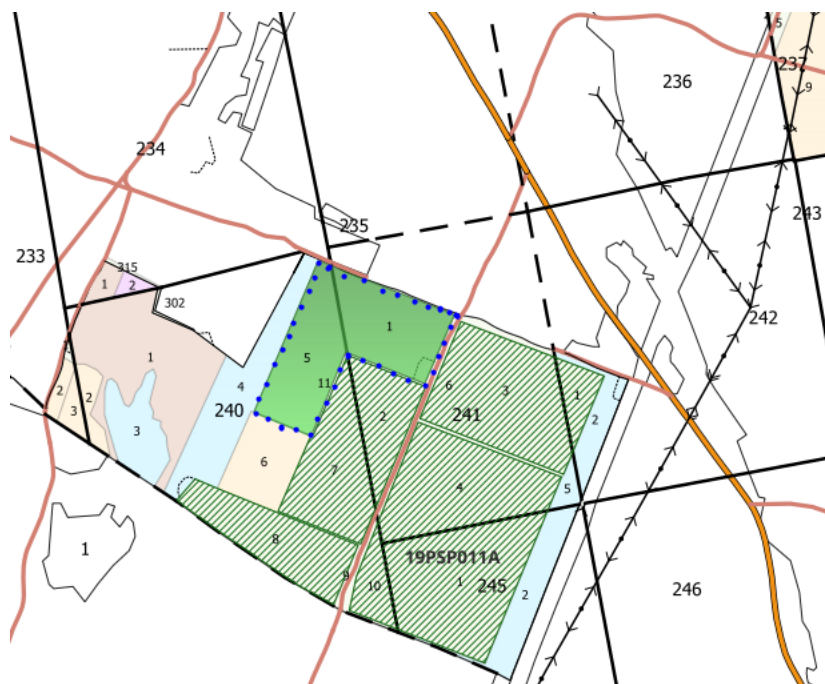

Ignalinos regioninio padalinio pušies genetinio draustinio tvėrimo brėžiniai

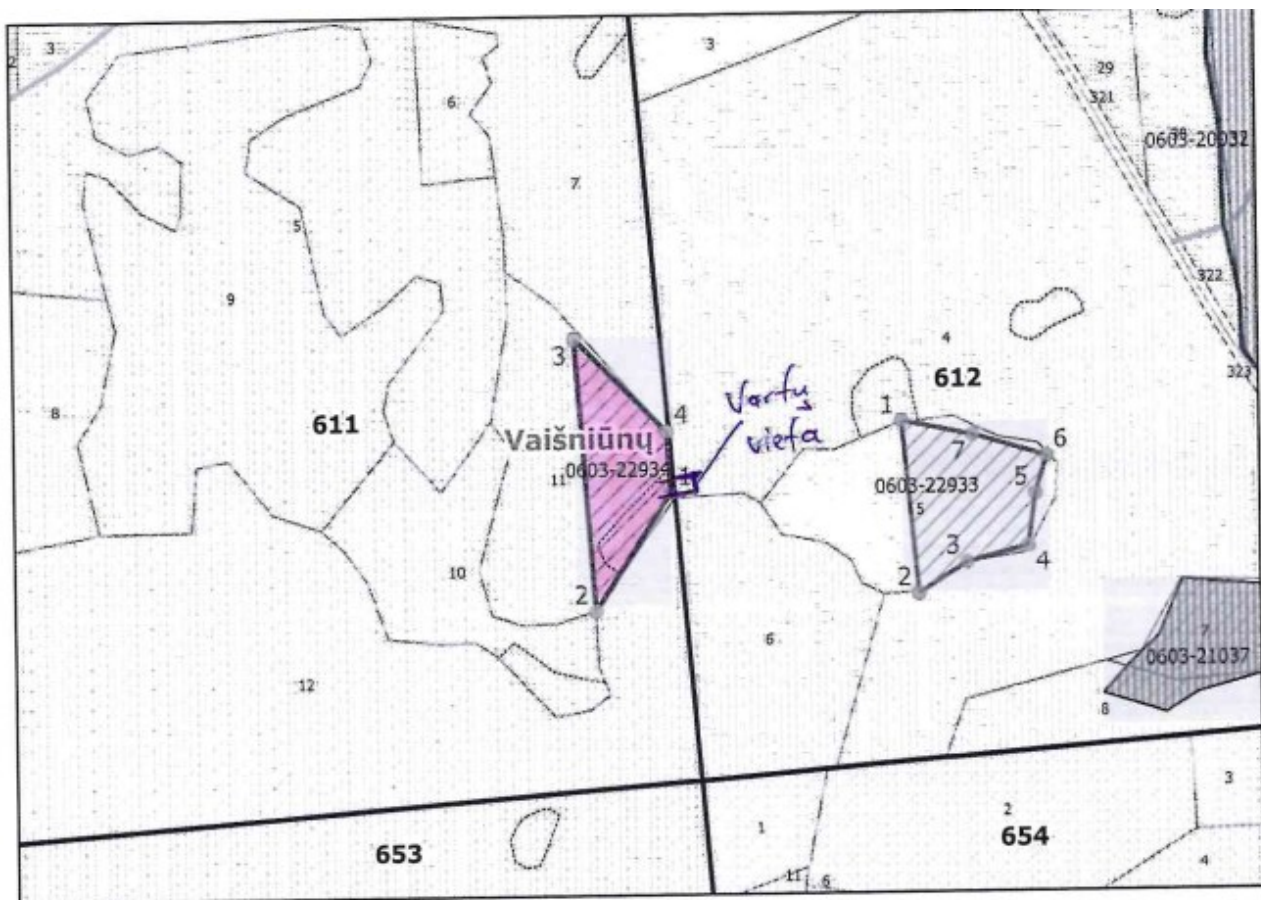

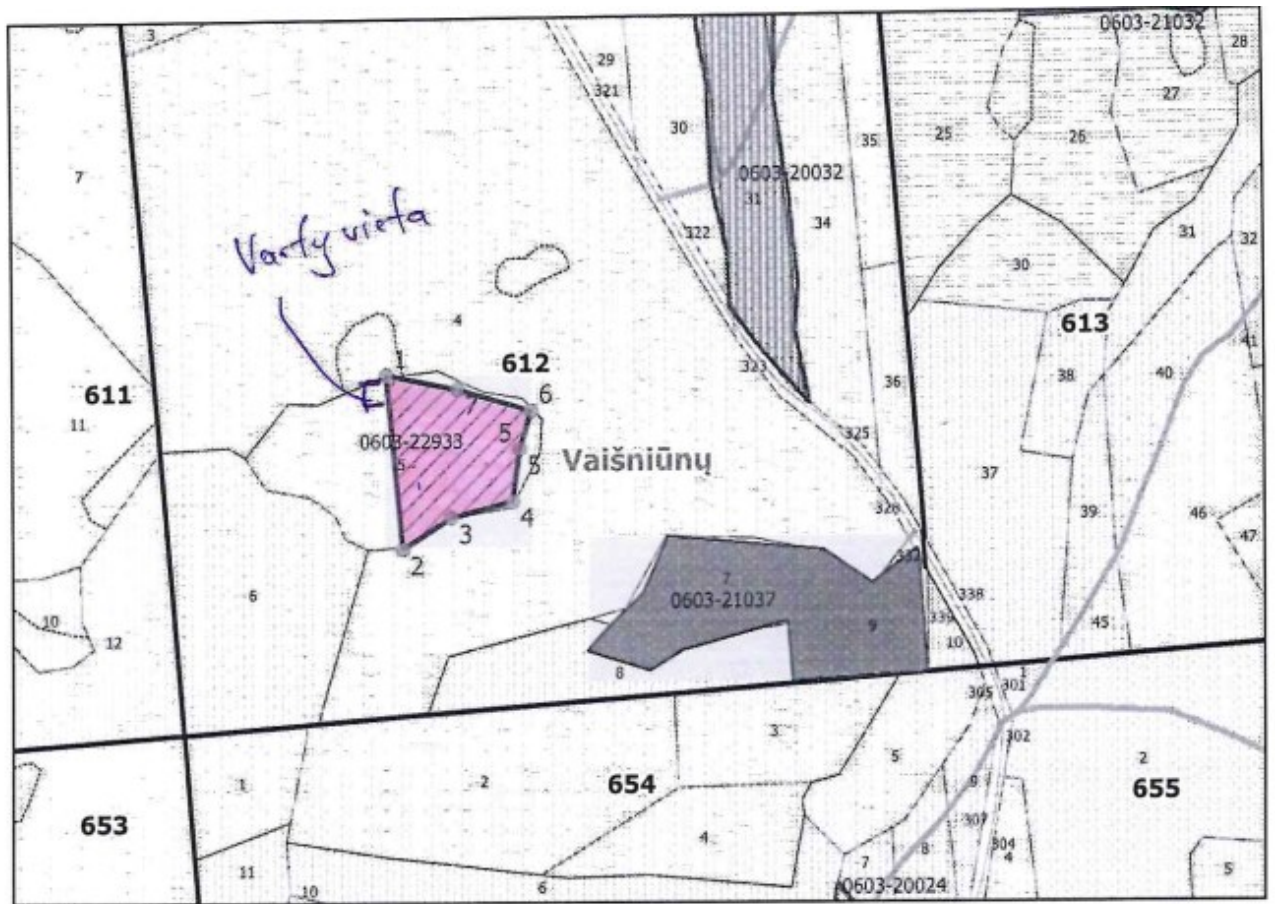

m 1:5000

