

PASIŪLYMAS

ŠILUMOS PUNKTŲ IR VAMZDYNŲ (TRĄSŲ) APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMUI

2016-04-14

Alytus

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Alytaus šilumos tinklai“
Tiekėjo adresas	Pramonės g. 9, Alytus
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vytautas Pajarskis
Telefono numeris	8-315-78168
Fakso numeris	
El. pašto adresas	vytautas.pajarskis@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) mažos vertės pirkimo apklausos būdu;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje yra 27637.64 kvadratinį metrų šildomo ploto.

Mes siūlome *šias paslaugas* :

Kv. m.	Vieno apšildomo kvadratinio metro aptarnavimo paslaugų kaina vienam mėnesiui, Eur su PVM	Bendra aptarnavimo paslaugų kaina vienam mėnesiui, Eur su PVM	Bendra aptarnavimo paslaugų kaina 12 (dvylikai) mėnesių, Eur su PVM
27637,64	0,035	967,32	11607,84

Bendra pasiūlymo kaina su PVM yra 11607,84 Eur. (vienolika tūkstančių šeši šimtai septyni eur 84 ct.), į šią sumą įeina visos išlaidos (t.y. paslaugų tiekimo, bei kitos išlaidos) ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 2014,56 EUR, (suma žodžiais Du tūkstančiai keturiolika eur 56 ct.).

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

3. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (*subteikėjus*):

Eil. Nr.	Subteikėjo (<i>subteikėjo</i>) pavadinimas ir adresas	Numatomos atlikti subteikimo paslaugos	Sutarties dalis (<i>apimtis eurais, be PVM, dalis procentais</i>), kuriai ketinama pasitelkti subteikėjus (<i>subteikėjus</i>)

Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai (*subteikėjai*).

4. Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:


Eil.Nr.	Pateikto dokumento (<i>ar jo dalies</i>) pavadinimas

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

2. Pasiūlymas galioja iki 2016 m. balandžio 28 d.

Direktorius
Vytautas PAJARSKIS



(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

**ŠILUMOS PUNKTŲ IR VAMZDYNŲ (TRASŲ) APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO
SUTARTIS NR. KO-16-05-27/54 / 2016-1-1-126**

2016 m. birželio mėn. 10 d.

UAB "Alytaus šilumos tinklai", šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, atstovaujama direktoriaus Vytauto Pajarskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau tekste – Prižiūrėtojas), Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, esanti Ligoninės 12, Alytuje, savininkas (teisėtas valdytojas ir naudotojas) (toliau tekste – Vartotojas, abu kartu toliau tekste – Šalys), atstovaujama direktoriaus Artūro Vasiliausko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau tekste – Sutartis) dėl šilumos punktų ir vamzdynų (trasų) aptarnavimo, priežiūros ir remonto.

Sutarties objektas

1. Prižiūrėtojo ir Vartotojo santykiai dėl pastatuose, esančių Ligoninės g. 12, automatizuotų šilumos punktų ir vamzdynų, o taip pat dėl kitų su tuo susijusių tarpusavio atsiskaitymų ir įsipareigojimų.

2. Atsakomybės ribos, prižiūrint pastato šildymo ir karšto vandens sistemas, nustatomos pagal Sutarties priedą Nr. 1 "Vartotojo objekto šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ribų aktas".

Šalių įsipareigojimai

3. Šalys įsipareigoja vadovautis šia Sutartimi, o joje neaptais klausimais – Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais (tarp jų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (patv. 2010-10-25 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr.1-297)).

4. Prižiūrėtojas įsipareigoja:

4.1. prižiūrėti objekto šilumos įrenginius iki šilumos įrenginių eksploatavimo ribos, bei vartotojo nuosavybės teise priklausančių šilumos tinklų (trasų), esančių vartotojo teritorijoje, priežiūros darbus/teikti sekančias tęstinio pobūdžio paslaugas:

4.1.1. nuolat kontroliuoti šilumos punkto įrenginių darbo parametrus ir nustatyti jų darbo režimą (atsižvelgiant į Vartotojo pageidavimus);

4.1.2. prižiūrėti objekto šilumos įrenginius iki šilumos įrenginių eksploatavimo ribos (įrengimų bandymai, šilumos punkto siurblių einamasis ir kapitalinis remontas, tiesioginio veikimo kontrolės ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra, jų keitimas, automatizuoto šilumos punkto mechaninės ir elektrotechninės dalies įrenginių gedimų šalinimas, filtrų ir purvo rinktuvų valymas bei praplovimas, sugedusios šilumos punkto įrangos keitimas nauja, atliekant darbus savo medžiagomis ir savo priemonėmis);

4.1.3. šilumos punkte prie įvadinio sklendžių įrengti akles, apsaugančias pastato šildymo sistemą nuo padidėjusio šilumnešio vandens slėgio šilumos tinklų hidraulinio bandymo metu;

4.1.4. kontroliuoti pastato įvadinio šilumos energijos apskaitos prietaiso veikimą bei jo plombavimą ir įrašyti šio apskaitos prietaiso rodmenis, taip pat šalto vandens skaitiklių prieš karšto vandens šilumokaičius rodmenis šilumos punkto žurnale;

4.1.5. prižiūrėti ir remontuoti šilumos punkto armatūros šilumnešio tinklų iki priežiūros ribos izoliaciją bei atkurti vamzdynų ir armatūros izoliaciją, pažeistą eksploatavimo metu;

4.1.6. prižiūrėti ir remontuoti šilumos punkto apšvietimo ir jėgos tinklus;

4.1.7. pajungti ir stabdyti šildymo bei karšto vandens sistemas pagal Vartotojo pageidavimus;

4.1.8. atlikti vartotojui nuosavybės teise priklausančių šilumos tinklų (trasų) (nurodytų Sutarties Priede Nr.1), priežiūros darbus:

- hidraulinius bandymus TET nustatyta tvarka,
- šilumos kamerų valymą,
- šilumos kamerų metalinių konstrukcijų antikorozinį padengimą,
- atjungiamos armatūros remontą ir pakeitimą,
- avarijų lokalizavimą,
- defektinių aktų paruošimą vamzdynų remonto darbų atlikimui;

4.2. laikydamasis pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros atsakomybės, ne vėliau kaip per 1 valandą nuo informacijos gavimo bet kuriuo paros metu lokalizuoti įvykusią avariją bei pradėti jos likvidavimo darbus;

4.3. Prižiūrėtojas įsipareigoja remontuodamas ir prižiūradamas šilumos punktus ir vartotojui nuosavybės teise priklausančias šilumos trasas griežtai laikytis vartotojo teritorijoje nustatytos tvarkos ir kitų norminių aktų bei taisyklių reikalavimų

4.4. Prižiūrėtojas neatsakingas už nustatytos šildymo ir karšto vandens temperatūros atskirose patalpose palaikymą, objekto vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų subalansavimą.

4.5. už pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą apskaičiuoti Vartotojui mokesčius ir iki kito mėnesio 10 dienos pateikti sąskaitą(-as)

5. Vartotojas įsipareigoja:

5.1. sudaryti sąlygas Prižiūrėtojo įgaliotiems atstovams, turintiems atitinkamus pažymėjimus, bet kuriuo paros metu patikrinti Vartotojo teritorijoje esančių šilumos perdavimo tinklų, objekto šildymo ir karšto vandens sistemų techninę būklę bei energijos apskaitos prietaiso rodmenis ir vykdyti jų priežiūros/remonto darbus.

5.2. numatydamas pakeisti objekto patalpose sumontuotų šilumos įrenginių instaliuotą galią / padidinti bendrą šildomą plotą, informuoti apie tai Prižiūrėtoją iš anksto ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo atitinkamų pasikeitimų momento pateikti Prižiūrėtojui tai patvirtinančius dokumentus. Atliekant skaičiavimus į visus pasikeitimus atsižvelgiama nuo sekančio mėnesio po informacijos ir lydinčios dokumentacijos pateikimo momento.

5.3. užtikrinti pakankamą Vartotojo žinioje esančio Prižiūrėtojo turto apsaugą ir reikalaujamas atitinkamų įrenginių darbo sąlygas. Už atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso, šilumos punktų įrangos sunaikinimą, sugadinimą ar praradimą, kitų Prižiūrėtojui priklausančių šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginių pažeidimą, sugadinimą ar praradimą dėl Vartotojo kaltės atlyginti Prižiūrėtojui padarytą žalą. Žalos dydį nustato Šalių sudaryta 4 asmenų komisija, į kurią po 2 asmenis skiria kiekviena iš Šalių (vienas iš Vartotojo atstovų turi būti Sutarties 15 punkte nurodomas asmuo ryšiams su Prižiūrėtoju objekto šilumos ūkio klausimais).

5.4. sugedus Vartotojo žinioje esančiam atsiskaitomajam šilumos apskaitos prietaisui ar įvykus Prižiūrėtojo prižiūrimų Vartotojo teritorijos šilumos perdavimo tinklų/objekto šilumos mazgo gedimui (avarijai), nedelsiant pranešti Prižiūrėtojui adresu: Pramonės g. 9, Alytus; arba telefonais: 78168;

5.5. tinkamai prižiūrėti šilumos ir karšto vandens įrenginius/sistemas, tenkančius Vartotojo eksploatacinei atsakomybei; užtikrinti šilumnešio nuotėkių juose nebuvimą, o tokiems atsiradus – operatyvų jų sustabdymą;

5.6. užtikrinti, kad naujai sumontuoti ar rekonstruoti Vartotojo eksploatacinei atsakomybei tenkantys šilumos ir karšto vandens įrenginiai/sistemas prie objekto šilumos ir karšto vandens įrenginių būtų prijungiami tik teisės aktų nustatyta tvarka;

5.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartį ir kitus susitarimus tarp Šalių.

Atsiskaitymo tvarka

6. Vartotojas Prižiūrėtojui įsipareigoja per mėnesį mokėti už 1 (vieną) aptarnaujamojo bendrojo naudingojo ploto kvadratinį metrą 0,035 Eur/m² su PVM sutartinį mokestį už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą. Bendra sutarties vertė 11607,84 Eur. Į bendrą sutarties kainą turi būti įskaityti visi Tiekėjo mokami mokesčiai, paslaugų tiekimo bei kitos išlaidos.

Pastatų bendras naudingas (apšildomas) plotas 27637,64 m².

Eilės Nr.	Šilumos punkto Nr	Objekto pavadinimas, adresas, kodas	Bendras naudingasis apšildomas plotas, m ²
1.	10	Greitosios pagalbos	341.80
2.	3	Vaikų ligų 2,3,4	4543.49
3.	2	Chirurginio ir operacinės sk.	3743.15
4.	1	Chirurginis traumatologinis	3024.02
5.	6	Infekcinių ligų	2000.24
6.	5	Priėmimo, reanimacijos, fizioterapijos ir laboratorijų sk	3291.78
7.	4	Terapijos	4092.79
8.	9	Akušerinis	3110.14
9.	11	Virtuvė - valgykla	1062.14
10.	7	Patanatominis - skalbykla	1359.57
11.	8	ūkio dalies ir stalių dirbtuvių	321.75
12.	13	Vaikų ligų 1	746.77
Viso:			27637.64

Sąskaitoms Vartotojui formuoti bei kitiems skaičiavimams pagal Sutartį bei kitus susitarimus tarp Šalių bus naudojama pastato bendrojo naudingojo ploto apimtis. Už suteiktas paslaugas Perkančioji organizacija apmoka Prižiūrėtojų pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų po to, kai privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos iš VLK (PSDF) bus pervestos į perkančiosios organizacijos sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaita faktūra už einamąjį mėnesį vartotojui pateikiama elektroniniu paštu nurodytu šios Sutarties 15 punkte iki sekančio mėnesio 10 d.

7. Šalių susitarimu, Šaliai praleidus prievolės (atitinkamų jos dalių) pagal Sutartį įvykdymo terminą, ji privalo atlyginti kitai Šaliai visus dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, tame tarpe minimalius tokio įsipareigojimo pažeidimo sąlygotus nuostolius, kurių dydis Šalių susitarimu apibrėžiamas kaip 0,04 % (keturios šimtosios) procento nuo laiku nesumokėtos sumos (neįvykdytos prievolės apimtys vertės) už kiekvieną pradelstą dieną.

8. Vartotojo įmokos (pilnai ar dalinai padengiančios Prižiūrėtojo sąskaitoje nurodytas sumas), nepriklausomai nuo mokėjimo dokumentuose nurodytos įmokų paskirties, paskirstomos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.54 straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse nustatyta tvarka. Taip pat Šalys susitaria, kad neatsižvelgiant į mokėjimo dokumentuose nurodytą įmokų paskirtį, visos Vartotojo įmokos pirmiausiai yra užskaitomos seniausios skolos padengimui, nepriklausomai, ar skola yra priteista ir vyksta priverstinis skolos išieškojimas.

Šalių atsakomybė

9. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų nuosavybės bei priežiūros atsakomybės ribos Šalių susitarimu yra nustatomos Sutarties priede Nr.1.

10. Prižiūrėtojas nėra atsakingas prieš Vartotoją už šildymo ir karšto vandens sistemų įrenginių darbo parametrų sumažėjimą, įvykusį dėl neteisingų Vartotojo ar pašalinių asmenų veiksmų, taip pat teisės norminių aktų numatytais atvejais.

11. Prižiūrėtojas atsako už temperatūrų nukrypimus, kurie didesni, negu nustatyta teisės norminiuose aktuose, ir įvyko dėl jo kaltės; jei Vartotojas dėl to patyrė žalą, Prižiūrėtojas Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka ją atlygina.

12. Vartotojas atlygina Prižiūrėtojų patirtą žalą, jei savavališkai rekonstravo ir prijungė papildomus vartojimo įrenginius arba pažeidė įrenginių eksploatavimo sąlygas ir šilumos vartojimo režimą.

13. Šalys už visus pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka

Nenugalima jėga (*force majeure*)

14. Visi klausimai, susiję su nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėmis, Šalių yra sprendžiami vadovaujantis 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėmis" ir 1997 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 222 patvirtinta "Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarka". Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės veikia daugiau nei dvylika mėnesių, kiekviena Šalis turi teisę šiuo pagrindu nutraukti Sutartį, nei vienai Šaliai neįgyjant teisės reikalauti atlyginti dėl atitinkamų Šalių įsipareigojimų nevykdymo/netinkamo vykdymo atsiradusius nuostolius, kurie buvo sąlygoti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių atsiradimo ar buvimo.

Baigiamosios nuostatos

15. Nuolatiniam ryšiui su Prižiūrėtoju palaikyti bei įvairiems klausimams, susijusiems su pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra, spręsti Vartotojas skiria kontaktinį asmenį: energetiką Raimondą Naviką, gyvenantį Santaikos 5 g. Alytus, darbo tel.56400, mob. tel.8-686-97578. el.paštas alytus@ligonine.lt

16. Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. birželio mėn. 10 dienos ir galioja dvylika mėnesių. Vienašališkai nutraukus vartotojui sutartį, nesant prižiūrėtojo esminių sąlygų pažeidimui, vartotojas įsipareigoja apmokėti prižiūrėtojų likutinę investicijų vertę.

17. Sutartis Šalių iniciatyva gali būti nutraukiama įspėjus kitą Šalį raštu prieš 30 dienų bei Šalims tinkamai ir visiškai tarpusavyje atsiskaičius. Šalys susitaria, kad tokio Sutarties nutraukimo atveju kaltoji Šalis (Sutarties nutraukimo nesant kitos Šalies kaltės iniciatorė ar Šalis, dėl kurios kaltės Sutarties tinkamai vykdyti nebeįmanoma) atlygina kitai Šaliai žalą (pagal LR CK 6.249 str.) dėl Sutarties nutraukimo (kiek jos nepadengia Sutartyje numatyti kiti nuostolius kompensuojantys mokėjimai). Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

18. Nutrūkus Sutarčiai Šalių prievolės, atsiradusios pagal ją, lieka galioti, kol jos bus visiškai ir tinkamai įvykdytos, jei Šalis raštu nesusitarė kitaip.

20. Pasikeitus Vartotojo statusui, pavadinimui, mokėjimo rekvizitams, taip pat jo reorganizavimu (likvidavimu) atvejais, Vartotojas per 3 (tris) darbo dienas įsipareigoja raštu pranešti apie tai Prižiūrėtojui.

19. Sutarties Šalis įsipareigoja imtis visų priemonių, kad ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl Sutarties, jos vykdymo ar kitaip susiję su Sutartimi, būtų sprendžiami derybomis. Nepavykus išspręsti ginčo ar nesutarimo derybomis ar deryboms net neprasidėjus, ginčai ir nesutarimai gali būti sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

20. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tuo atveju Šalis įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją.

21. Sutartis jos šalių buvo ruošiama kartu ir sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais: vienas – Prižiūrėtojui, kitas – Vartotojui.

22. Sutarties Šalis pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį, padarinius ir ją pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

Sutarties priedas Nr. 1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų Šalių nuosavybės bei priežiūros atsakomybės ribų schema.

PRIŽIŪRĖTOJAS


UAB „Alytaus šilumos tinklai“
Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus
Įmonės kodas 149947714
PVM mokėtojo kodas LT499477113
Atsisk. sąsk. Nr. LT507300010002207264
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel. (8 315) 78168

VARTOTOJAS

VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė
Ligoninės g.12, LT-62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
Atsisk. sąsk. LT 737300010091752982
AB bankas „Swedbank“
banko kodas 73000
Tel.(8-315)56301,75530


Direktorius
Vytautas Pajarskis

(parašas)

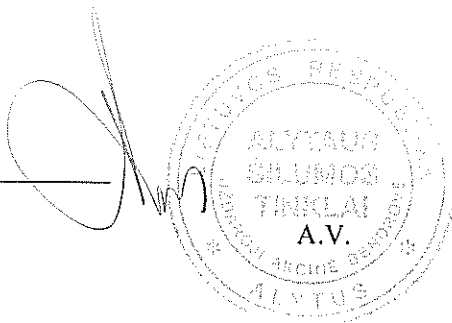

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

(parašas)

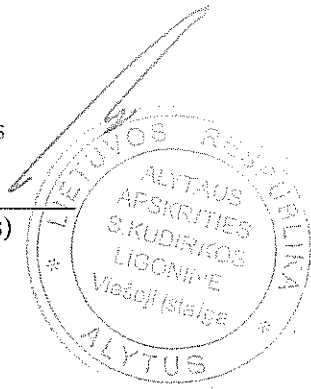


A.V.

**VARTOTOJO OBJEKTO ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, ŠILUMOS TINKLŲ,
ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS RIBŲ IR ŠILUMOS ENERGIJOS
TIEKIMO -VARTOJIMO RIBOS NUSTATYMO AKTAS**

UAB „Alytaus šilumos tinklai“, atstovaujama šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, atstovaujamo direktoriaus Vytauto Pajarskio, veikiančio pagal įstatus, (toliau tekste – Prižiūrėtojas), Viešoji įstaiga S.Kudirkos ligoninė, esanti Ligoninės 12, Alytuje, savininkas (teisėtas valdytojas ir naudotojas) (toliau tekste – Vartotojas, abu kartu toliau tekste – Šalys), atstovaujamo Viešoji įstaiga S.Kudirkos ligoninė direktoriaus Artūro Vasiliausko veikiančio pagal tarnybines pareigas, sudarėme šį priedą (toliau tekste – Priedas) prie sutarties Nr. KO-13-05-10/0 (toliau tekste – Sutartis),:

1. Vartotojo nuosavybės teisė priklausančių šilumos tinklų (trasų) priežiūros ribos ir Objekto šilumos tiekimo-vartojimo ribos nustatymo schema

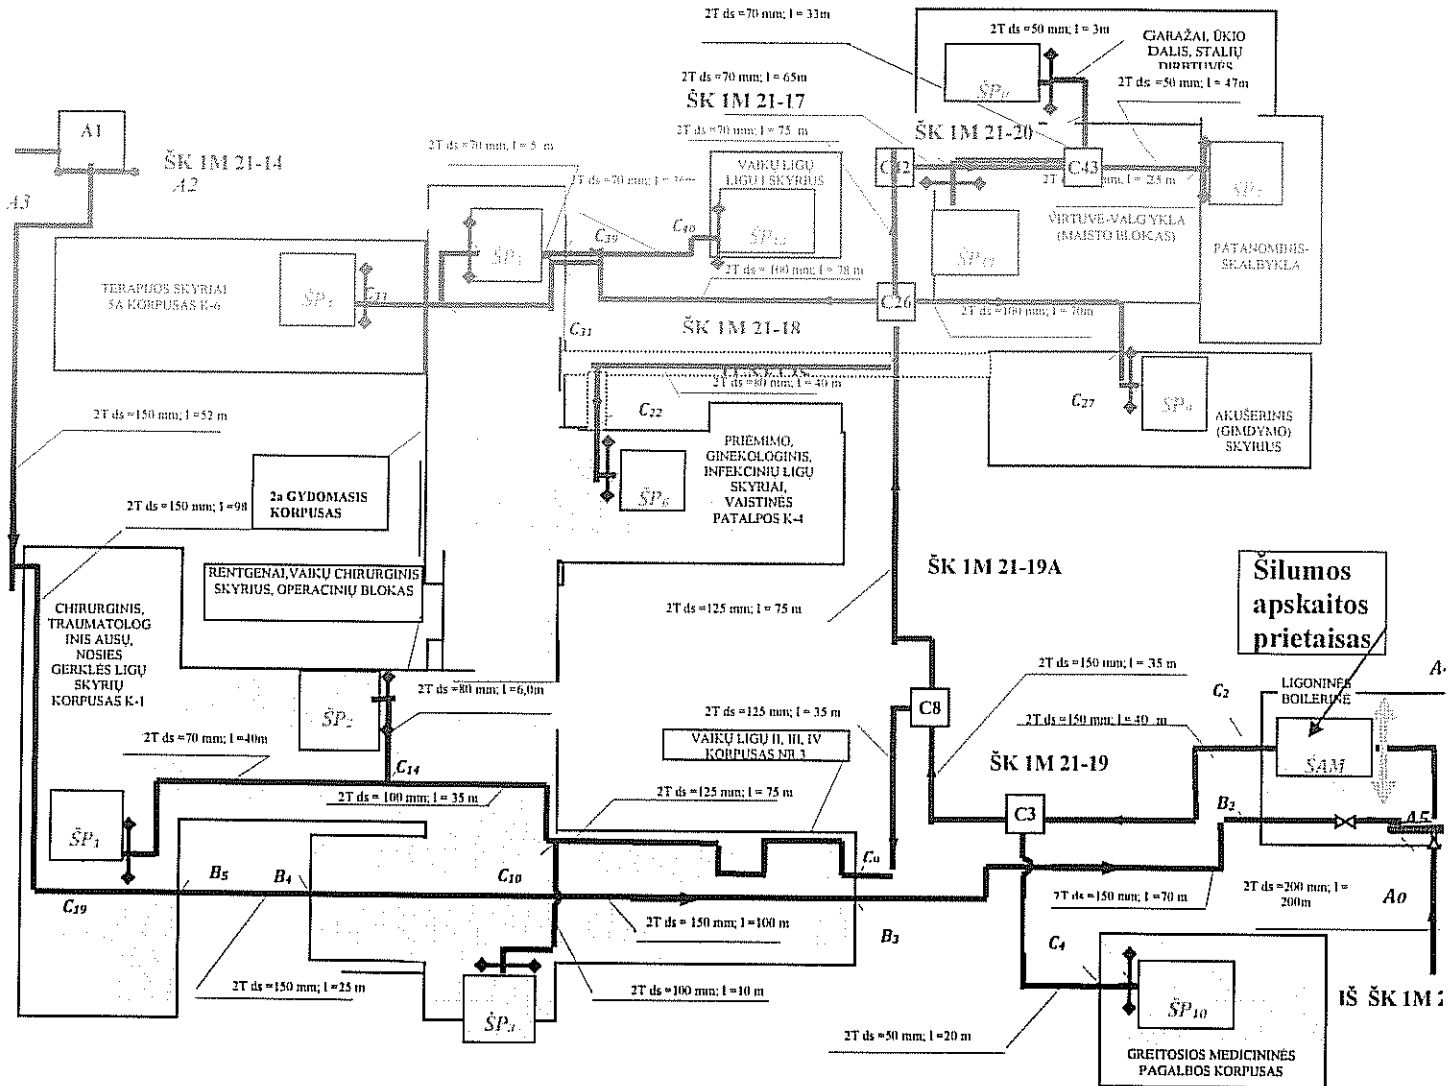

5 iš 7

eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos:

IKI $A_0 \div A$ ir $A_2 \div A_3$ – Šilumos tiekėjui nuosavybės (ar valdymo) teise priklausantys šilumnešio tinklai (nuosavybės ribos prasideda ir baigiasi įvadine uždaramąja armatūra);

Nuo $A_0 \div A$ ir $A_2 \div A_3$ iki ŠP1, ŠP2, ŠP3, ŠP4, ŠP5, ŠP6, ŠP7, ŠP8, ŠP9, ŠP10, ŠP11, ŠP13, A1 – Vartotojui nuosavybės (ar valdymo) teise priklausantys objekto šilumnešio tinklai, kiti objekto šilumos įrenginiai.

Nuo $A_0 \div A$ ir $A_2 \div A_3$ iki ŠP1, ŠP2, ŠP3, ŠP4, ŠP5, ŠP6, ŠP7, ŠP8, ŠP9, ŠP10, ŠP11, ŠP13, A1 Prižiūrėtojo prižiūrimi šilumnešio tinklai, objekto šilumos įrenginiai bei vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema;

$A_4 \div A_5$ – tiekimo-vartojimo riba.

Prižiūrėtojai nuosavybės (ar valdymo) teise ir Vartotojai nuosavybės (ar valdymo) teise priklausančių tinklų skiriamoji riba schemoje pažymėta simboliu: .


Prižiūrėtojai Vartotojai nuosavybės teisės priklausomų šilumos tinklų (trasų) priežiūros atsakomybės riba nurodyta simboliu: .

Šalys patvirtina, kad aukščiau nurodytoje schemoje pažymėtas indeksu ŠAM šilumos apskaitos prietaisas priklauso Tiekėjui nuosavybės teise bei priskiriamas jo priežiūrai. (Vartotojo sunaudotos šilumos apskaitos taškas)

Tiekimo – vartojimo riba schemoje pažymėta simboliu .

“Vartotojo objekto šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ribų aktas”

1. Šiame akte nurodomos atsakomybės už šilumos ir karšto vandens įrenginių/šildymo ir karšto vandens sistemų būklę ribos:

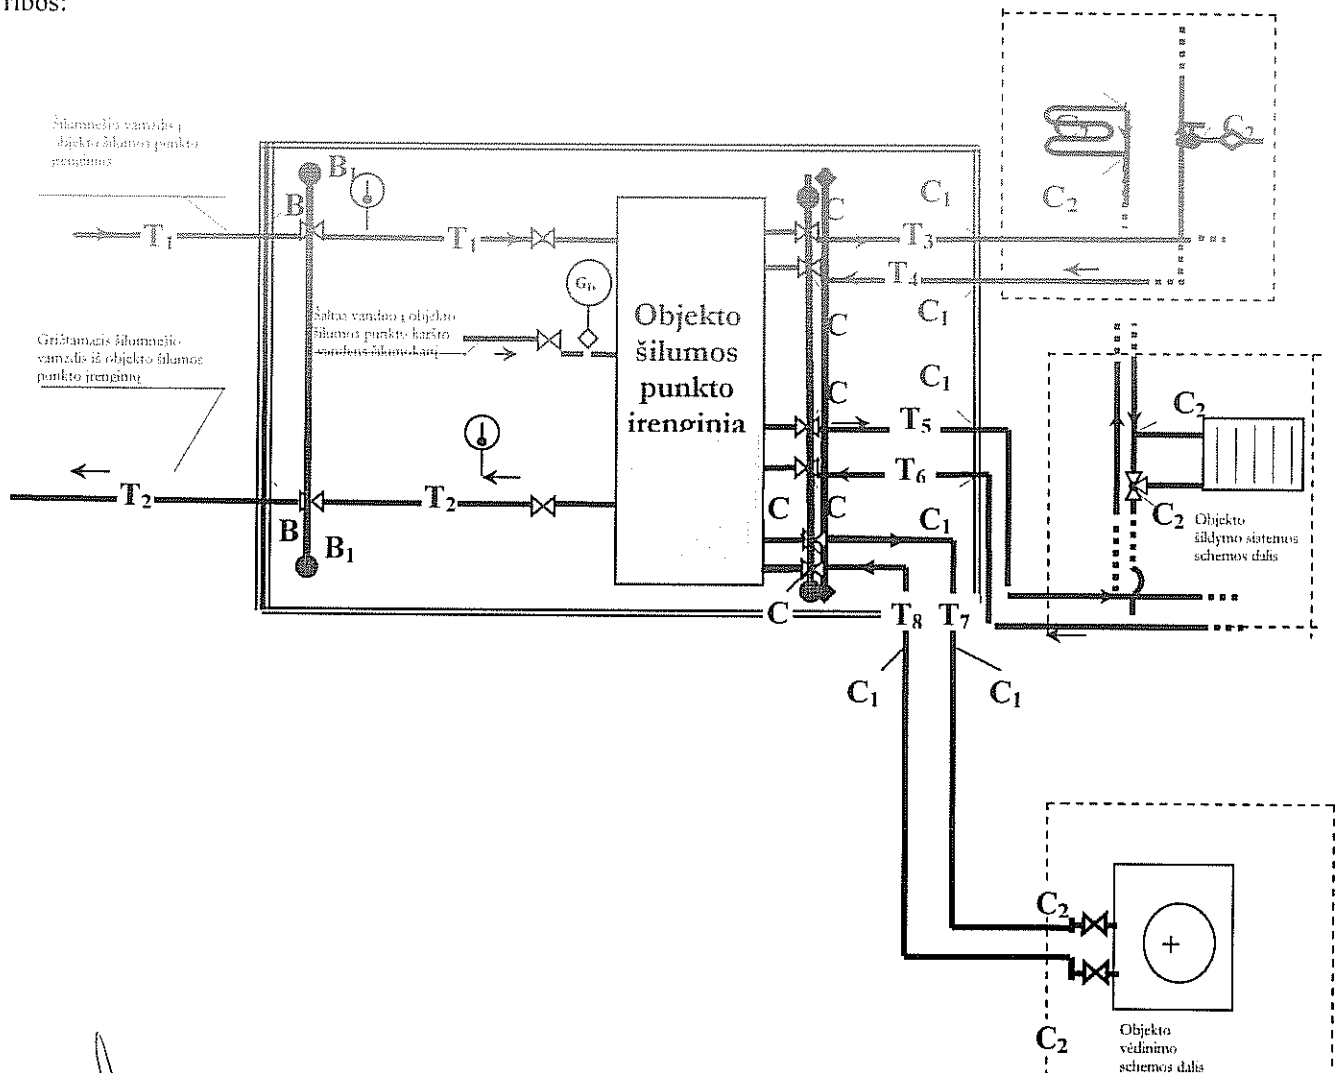

Sutarties Šalių šilumos tinklų, objekto šilumos įrenginių nuosavybės bei atsakomybės už jų eksploataciją bei techninę priežiūrą suderintos ribos:


$B_1 + C$ – Prižiūrėtojai nuosavybės (ar valdymo) teise priklausantys šilumos punkto įrenginiai (šilumos punkto nuosavybės ribos prasideda ir baigiasi įvadine uždaromąja armatūra);

$B \div B_1$; $C \div C_1 \div C_2$ – Vartotojai nuosavybės (ar valdymo) teise priklausantys objekto šilumnešio tinklai, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos; kiti objekto šilumos įrenginiai.

$B_1 + C$ – Prižiūrėtojo eksploatuojami šilumnešio tinklai, objekto šilumos įrenginiai bei vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos;

Šilumos tiekėjui nuosavybės (ar valdymo) teise, Prižiūrėtojai nuosavybės (ar valdymo) teise ir Vartotojai nuosavybės (ar valdymo) teise priklausančių tinklų skiriamoji riba schemoje pažymėta simboliu: .

Prižiūrėtojo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros atsakomybės riba nurodyta simboliu .

Tiekimo – vartojimo riba schemoje pažymėta simboliu .

Schemos žymėjimai:

T_1, T_2 – šilumnešio tinklai į objekto šilumos punkto įrenginius;  – uždaromoji armatūra;  – pastato siena;

T_3, T_6 – šilumnešio tinklai į objekto šildymo sistemą;  – šilumos punkto pertvaros;

T_3, T_4 – karšto vandens tiekimo tinklai;

 – šalto vandens prieš karšto vandens šilumokaitį skaitiklis;

 – šildymo prietaiso tritėgis reguliavimo čiaupas;

 – buto (gyvenamųjų patalpų) vonios šildytuvas;  – karšto vandens ventilis su vandens skaitikliu.

2. Šis Priedas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3. Bet kurie Priedo pakeitimai turi būti sudaromi raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti. Priedo duomenys galutinai tikslinami ir fiksuojami, atsižvelgiant į susitarimų su Vartotoju pagrindu Vartotojo objekte Prižiūrėtojo atliekamus investicinio pobūdžio šildymo/karšto vandens sistemų įrengimo/atnaujinimo darbus (tokių darbų projektinius dokumentus).

4. Priedas jo Šalių buvo ruošiamas kartu ir sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, kurių vienas tenka Vartotojui, o kitas – Prižiūrėtojai.

5. Šalys pareiškia, kad perskaitė šį Priedą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus

PRIZIŪRĖTOJAS


UAB „Alytaus šilumos tinklai“
Pramonės g. 9, LT-62175, Alytus
Įmonės kodas 149947714
PVM mokėtojo kodas LT499477113
Atsisk. sąsk. Nr. LT507300010002207264
AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Tel. (8 315) 78168

VARTOTOJAS

VŠĮ „Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė“
Ligoninės g.12, LT-62114 Alytus
Įmonės kodas 190272175
Atsisk. sąsk. LT 737300010091752982
AB bankas „Swedbank“
banko kodas 73000
Tel.(8-315)56301,75530

Direktorius
Vytautas Pajarskis

(parašas)

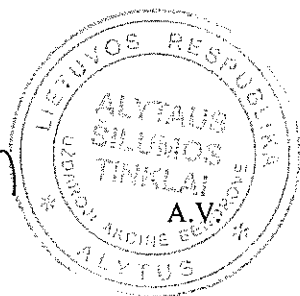

Direktorius
Artūras Vasiliauskas

(parašas)

