


Priedas Nr. 2. Principinė EMCOS įdiegimo schema

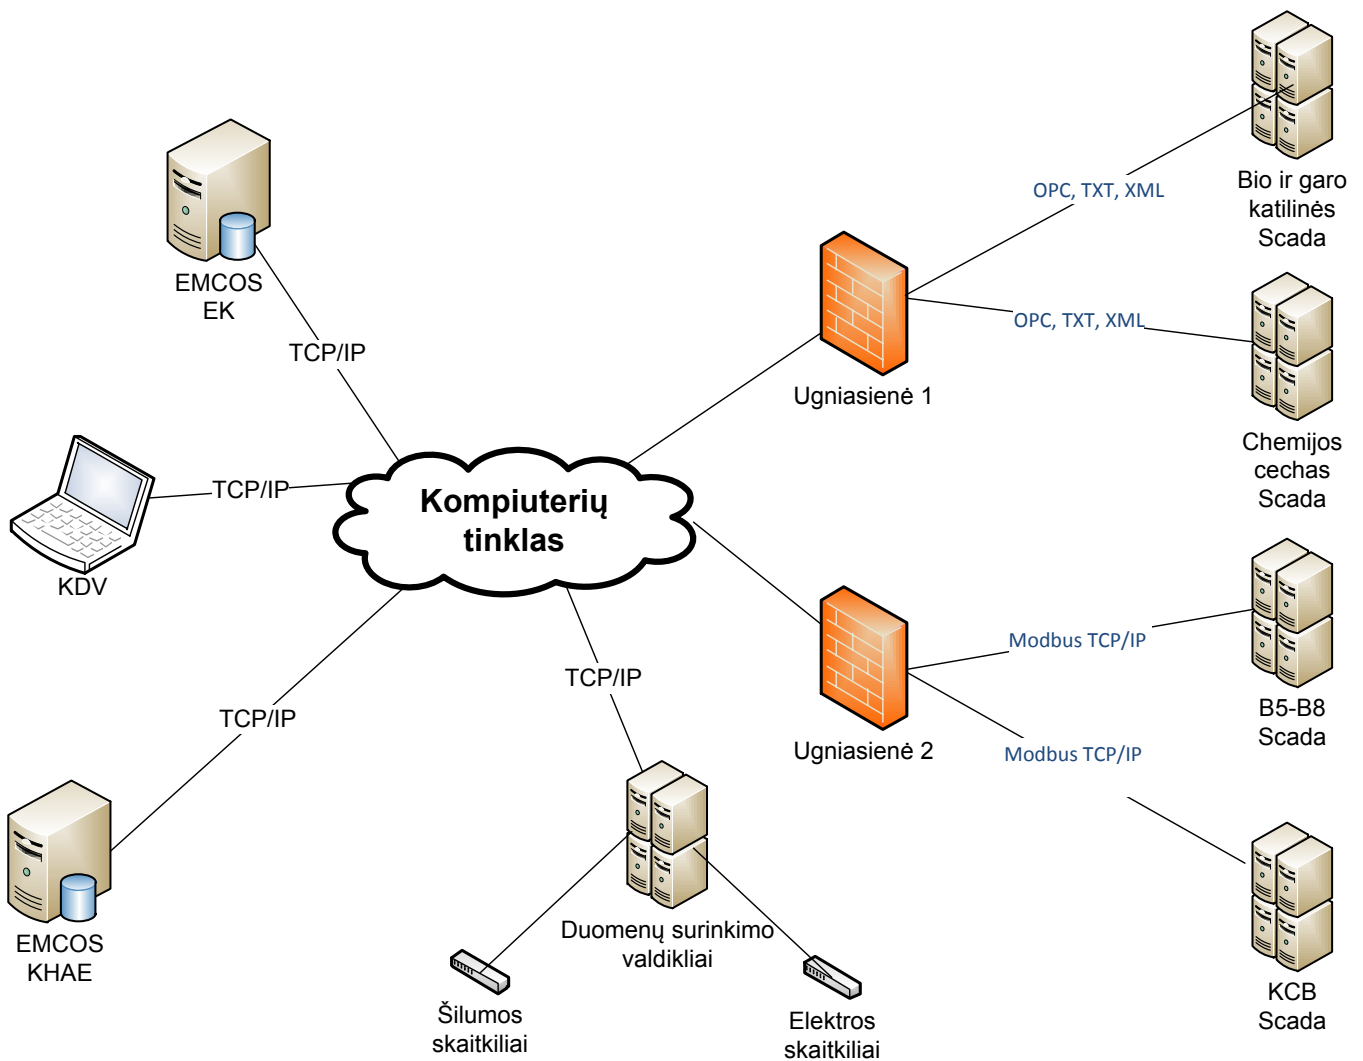

Integracijos su technologinių procesų valdymo sistemomis:

1. Energetinių blokų B5, B6, B7, B8 informacija perduodama Modbus TCP/IP protokolu;
2. Energetinio bloko KCB informacija perduodama Modbus TCP/IP protokolu;
3. Chemijos baro informacija perduodama TCP/IP tinklu, OPC protokolu arba SMTP arba FTP protokolu, panaudojant txt, xml formato bylas;
4. Biokuro ir garo katilinė informacija perduodama TCP/IP tinklu, OPC protokolu arba SMTP arba FTP protokolu, panaudojant txt, xml formato bylas.

PRELIMINARI PARAMETRŲ EMCOS SISTEMOJE SUMINĖ LENTELĖ

Eil. Nr.	Objektas (matavimų grupės)	Matavimų pogrupiai	Matavimo taškų skaičius, vnt.	Matavimų pavadinimai	Matavimų (parametrų) skaičius, vnt.	Matavimas Ovation (Scada) sistemoje ar matavimo (-ų) pozicija	Pasijungimo vieta	Protokolas	Pastabos
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
		VISO:	115		589 (11 numatoma rezervui)				
1	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)	1		6		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	Esami skaitikliai indukciniai
1.1	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)	6	II-12	1				
1.2	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)		50T	1				
1.3	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)		41T	1				
1.4	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)		97T	1				
1.5	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)		62T	1				
1.6	1 blokas	1 blokas (6kV el. savų reikmių)		64T	1				
2	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)	1		6		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	Esami skaitikliai indukciniai
2.1	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)	6	II-11	1				
2.2	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)		42T	1				
2.3	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)		83T	1				
2.4	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)		65T	1				
2.5	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)		51T	1				
2.6	2 blokas	2 blokas (6kV el. savų reikmių)		60T	1				
3	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)	1		8		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	Esami skaitikliai indukciniai
3.1	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)	8	43T	1				
3.2	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		63T	1				
3.3	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		69T	1				
3.4	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		66T	1				
3.5	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		93T	1				

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3.6	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		61T	1				
3.7	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		52T	1				
3.8	3 blokas	3 blokas (6kV el. savų reikmių)		98T	1				
4	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)	1		8		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	Esami skaitikliai indukciniai
4.1	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)	8	70T	1				
4.2	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		GVS-1	1				
4.3	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		68T	1				
4.4	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		44T	1				
4.5	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		40T	1				
4.6	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		84T	1				
4.7	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		81T	1				
4.8	4 blokas	4 blokas (6kV el. savų reikmių)		96T	1				
5	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)	1		9		BVP-3 neoperatyvinė dalis (preliminaru)	ModBus TCP/IP	
5.1	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)	1	453T	1	5_453T_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.2	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		451T	1	5_451T_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.3	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		82T	1	5_82T_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.4	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		TS-2C	1	5TS-2C_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.5	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		TS-4A	1	5TS-4A_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.6	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		454T	1	5-454T_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.7	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		452T	1	5_452T_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.8	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		85T	1	5_85T_P_MOM.UNIT5@UCS			
5.9	5 blokas	5 blokas (6kV el. savų reikmių)		80T	1	5_80T_P_MOM.UNIT5@UCS			
6	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)	1		7		BVP-3 neoperatyvinė dalis (preliminaru)	ModBus TCP/IP	
6.1	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)	1	462T	1	6_462T_P_MOM.UNIT6@UCS6			
6.2	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)		86T	1	6_86T_P_MOM.UNIT6@UCS6			
6.3	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)		53T	1	6_53T_P_MOM.UNIT6@UCS6			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
6.4	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)		479T	1	6_479T_P_MOM.UNIT6@UCS6			
6.5	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)		461T	1	6_461T_P_MOM.UNIT6@UCS6			
6.6	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)		90T	1	6_90T_P_MOM.UNIT6@UCS6			
6.7	6 blokas	6 blokas (6kV el. savų reikmių)		GVS-2	1	6GVS-2_P_MOM.UNIT6@UCS6			
7	7 blokas	7 (technologiniai + 6kV el. savų reikmių)	1		89		BVP-4 neoperatyvinė dalis	ModBus TCP/IP	
7.1	7 blokas	7 blokas (technologiniai)	1	AG temp. °C, 1 korp. A siūlė	1	7s1t0201as			
7.2	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG temp. °C, 1 korp. B siūlė	1	7s1t0201bs			
7.3	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG temp. °C, 2 korp. C siūlė	1	7s2t0201cs			
7.4	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG temp. °C, 2 korp. D siūlė	1	7s2t0201ds			
7.5	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 1 korp. A siūlė	1	7s1p0081as			
7.6	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 1 korp. B siūlė	1	7s1p0081bs			
7.7	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 2 korp. C siūlė	1	7s2p0081cs			
7.8	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 2 korp. D siūlė	1	7s2p0081ds			
7.9	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 1 korp. A siūlė	1	7s1f0041acor			
7.10	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 1 korp. B siūlė	1	7s1f0041bcor			
7.11	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 2 korp. C siūlė	1	7s2f0041ccor			
7.12	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 2 korp. D siūlė	1	7s2f0041dcor			
7.13	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vid. Bloko apkrovimas, MW	1	7MW			
7.14	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Mazutas A, t	1	7z1f0101A			
7.15	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Mazutas B, t	1	7z2f0101a			
7.16	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Dujos A, N.m3	1	7d1f0111a			
7.17	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Dujos B, N.m3	1	7d2f0111b			
7.18	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (A siūlė)	1	7m1f0011acor			
7.19	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (B siūlė)	1	7m1f0011bcor			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.20	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (C siūlė)	1	7m2f0011ccor			
7.21	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (D siūlė)	1	7m2f0011dcor			
7.22	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV temp. į katilą (, °C	1	7m1t0011a			
7.23	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV temp., °C	1	7m2t0011b			
7.24	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		RAI 40/13 debitas K-7A,B, t/h	1	7G1F0051			
7.25	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinis ŠTG slėgis, K7-A, bar	1	7G1P0111A			
7.26	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinis ŠTG slėgis, K7-B, bar	1	7G2P0111B			
7.27	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., A siūlė, °C	1	7G1T0301A			
7.28	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., B siūlė, °C	1	7g1t0301b			
7.29	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., C siūlė, °C	1	7G2T0301C			
7.30	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., D siūlė, °C	1	7G2T0301D			
7.31	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, A siūlė, bar	1	7G1P0132A			
7.32	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, B siūlė, bar	1	7G1P0132B			
7.33	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, C siūlė, bar	1	7G2P0132C			
7.34	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, D siūlė, bar	1	7G2P0132D			
7.35	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė A (bar)	1	7M1P0021A			
7.36	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė B (bar)	1	7M1P0021B			
7.37	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė C (bar)	1	7M2P0021C			
7.38	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė D (bar)	1	7M2P0021D			
7.39	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule A (°C)	1	7G3T2061A			
7.40	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule B (°C)	1	7G3T2061B			
7.41	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule C (°C)	1	7G3T2061C			
7.42	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule D (°C)	1	7G3T2061D			
7.43	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		RAI 240/13 debitas K-7A,B, t/h	1	7G1F0061			
7.44	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Garų debitas į ASP-7 t/h	1	ASP7_Qsteam			
7.45	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Garų debitas į ASP-8, t/h	1	ASP8_Qsteam			
7.46	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Cirk siurblių debitas, A pusė, t/val	1	7C3F2281A			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.47	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Cirk siurblių debitas, B pusė, t/val	1	7C3F2281B			
7.48	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		ST vandens kiekis į PB7/VB7, t/val	1	8B3F2041			
7.49	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		ST vandens temp. į PB7/VB7 boilerinę, °C	1	8T3T2961			
7.50	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		ST vandens temp. iš PB7/VB7 boilerinės, °C	1	8T3T2991			
7.51	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Garų kiekis į 7-o bloko dūmų pašildytuvą, t/val	1	7G7F005			
7.52	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Kondensato iš 7-o bloko dūmų pašildytuvo temp., °C	1	7K7T029			
7.53	7 blokas	7 blokas (technologiniai)		Nudr. vandens kiekis BNĮ filtrų purenimui 7 blokas (naujas planuojamas)	1				
7.54	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		TV-7A/I	1	7TV-7A/I_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.55	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		OP-8A	1	7OP-8A_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.56	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		477T	1	7_477T_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.57	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		PV-7A/I	1	7PV-7A/I_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.58	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		KS-7C	1	7KS-7C_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.59	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		KS-7A	1	7KS-7A_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.60	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		KPV-7A	1	7KPV-7A_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.61	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		RS-7A	1	7RS-27A_P_MOM.UNIT7@UCS			
7.62	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		471T	1	7_471T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.63	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		101T	1	7_101T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.64	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		PKS-7A	1	7PKS-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.65	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		II-13	1	7II-13_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.66	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		S-27A	1	7S-27A_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.67	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		473T	1	7_473T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.68	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		ES-7A	1	7ES-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.69	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		BS-7C	1	7BS-7C_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.70	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		BS-7A	1	7BS-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.71	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		CS-7A	1	7CS-7A_P_T_MOM.UNIT7@UCS			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
7.72	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		TV-7B/I	1	7TV-7B/I_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.73	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		KS-7B	1	7KS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.74	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		TS-7	1	7TS-7_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.75	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		RS-27B	1	7RS-27B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.76	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		PV-7B/I	1	7PV-27B/I_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.77	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		EMS-7	1	7EMS-7_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.78	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		472T	1	7_472T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.79	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		KPV-7B	1	7KPV-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.80	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		S-27B	1	7S-27B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.81	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		100T	1	7_1000T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.82	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		474T	1	7_474T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.83	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		ES-7B	1	7ES-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.84	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		BS-7B	1	7BS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.85	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		489T	1	7_489T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.86	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		CS-7B	1	7CS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.87	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		PKS-7B	1	7PKS-7B_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.88	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		GVS-3	1	7GVS-3_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
7.89	7 blokas	7 blokas (6kV el. savų reikmių)		478T	1	7_478T_P_T_MOM.UNIT7@UCS			
8	8 blokas	8 (technologiniai + 6kV el. savų reikmių)	1		98		BVP-4 neoperatyvinė dalis	ModBus TCP/IP	
8.1	8 blokas	8 blokas (technologiniai)	1	AG temp. °C, 1 korp. A siūlė	1	8s1t0201as			
8.2	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG temp. °C, 1 korp. B siūlė	1	8s1t0201bs			
8.3	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG temp. °C, 2 korp. C siūlė	1	8s2t0201cs			
8.4	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG temp. °C, 2 korp. D siūlė	1	8s2t0201ds			
8.5	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 1 korp. A siūlė	1	8s1p0081as			
8.6	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 1 korp. B siūlė	1	8s1p0081bs			
8.7	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 2 korp. C siūlė	1	8s2p0081cs			
8.8	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG slėgis po katilo bar, 2 korp.	1	8s2p0081ds			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				D siūlė					
8.9	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 1 korp. A siūlė	1	8s1f0041acor			
8.10	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 1 korp. B siūlė	1	8s1f0041bcor			
8.11	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 2 korp. C siūlė	1	8s2f0041ccor			
8.12	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		AG kiekis po katilo t, 2 korp. D siūlė	1	8s2f0041dcor			
8.13	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vid. Bloko apkrovimas, MW	1	8MW			
8.14	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Mazutas A, t	1	8z1f0101A			
8.15	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Mazutas B, t	1	8z2f0101a			
8.16	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dujos A, N.m3	1	8d1f0111a			
8.17	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dujos B, N.m3	1	8d2f0111b			
8.18	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (A siūlė)	1	8m1f0011acor			
8.19	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (B siūlė)	1	8m1f0011bcor			
8.20	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (C siūlė)	1	8m2f0011ccor			
8.21	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV kiekis į katilą, t/h (D siūlė)	1	8m2f0011dcor			
8.22	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV temp. į katilą A siūlė, °C	1	8m1t0011a			
8.23	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV temp. į katilą B siūlė, °C	1	8m2t0011b			
8.24	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		RAI 40/13 debitas K-8A,B, t/h	1	8G1F0051			
8.25	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinis ŠTG slėgis, K8-A, bar	1	8G1P0111A			
8.26	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinis ŠTG slėgis, K8-B, bar	1	8G2P0111B			
8.27	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., A siūlė, °C	1	8G1T0301A			
8.28	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., B siūlė, °C	1	8g1t0301b			
8.29	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., C siūlė, °C	1	8G2T0301C			
8.30	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinė ŠTG temp., D siūlė, °C	1	8G2T0301D			
8.31	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, A siūlė, bar	1	8G1P0131A			
8.32	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, B siūlė, bar	1	8G1P0131B			
8.33	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, C siūlė, bar	1	8G2P0131C			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
8.34	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Vidutinis KTG slėgis, D siūlė, bar	1	8G2P0131D			
8.35	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė A (bar)	1	8M1P0021A			
8.36	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė B (bar)	1	8M1P0021B			
8.37	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė C (bar)	1	8M2P0021C			
8.38	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		MV slėgis, siūlė D (bar)	1	8M2P0021D			
8.39	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule A (°C)	1	8G3T2061A			
8.40	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule B (°C)	1	8G3T2061B			
8.41	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule C (°C)	1	8G3T2061C			
8.42	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		KTG t-ra siule D (°C)	1	8G3T2061D			
8.43	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		RAI 240/13 debitas K-8A,B, t/h	1	8G1F0061			
8.44	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Garų debitas į ASP-7 t/h	1	ASP7_Qsteam			
8.45	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Garų debitas į ASP-8, t/h	1	ASP8_Qsteam			
8.46	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Cirk siurblių debitas, A pusė, t/val	1	8C3F2281A			
8.47	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Cirk siurblių debitas, B pusė, t/val	1	8C3F2281B			
8.48	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		ST vandens kiekis į PB7/VB7, t/val	1	8B3F2041			
8.49	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		ST vandens temp. į PB8/VB8 boilerinę, °C	1	8T3T2961			
8.50	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		ST vandens temp. iš PB8/VB8 boilerinės, °C	1	8T3T2991			
8.51	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Garų kiekis į dūmų pašildytuvą, A korpusas, t/h	1	8G7F005			
8.52	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Kondensato t-ra iš 8 bloko A korpuso dūmų pašildytuvo, °C	1	8K7T030A			
8.53	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų kiekis iš 8-o bloko A korpuso, Nm3	1	8L7P007A_S			
8.54	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų kiekis iš 8-o bloko B korpuso, Nm3	1	B8HTA01CF901			
8.55	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra po dūmų pašildytuvo, 8 bl B korpusas, °C	1	B8HUA10CT003			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
8.56	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra po dūmų pašildytuvo, 8bl A korpusas °C	1	8L7T006AS			
8.57	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (20 linija), °C	1	B8HTA23CT001			
8.58	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (20 linija), °C	1	B8HTA23CT002			
8.59	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (10 linija), °C	1	BBHTA13CT001			
8.60	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, 8bl B korpusas (10 linija), °C	1	BBHTA13CT002			
8.61	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Dūmų t-ra prieš dūmų pašildytuvą, °C (8 bl A korpusas)	1	8L7T005A			
8.62	8 blokas	8 blokas (technologiniai)		Nudr. vandens kiekis BNJ filtrų purenimui 8 blokas (naujas planuojamas)	1				
8.63	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		GVS-4	1	8GVS-4_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.64	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		TS-6A	1	8TS-6A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.65	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		CS-8A	1	8CS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.66	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		TV-8A/I	1	8TV-8A/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.67	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		PV-8A/I	1	8PV-8A/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.68	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		KPV-8A	1	8KPV-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.69	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		KS-8A	1	8KS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.70	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		KS-8C	1	8KS-8C_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.71	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		PKS-8A	1	8PKS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.72	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		486T	1	8_486T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.73	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		RS-28A	1	8RS-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
						28A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.74	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		481T	1	8_481T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.75	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		483T	1	8_483T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.76	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		S-28A	1	8S-28A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.77	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		487T	1	8_487T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.78	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		EMS-8	1	8EMS- 8_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.79	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		ES-8A	1	8ES-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.80	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		BS-8A	1	8BS-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.81	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		BS-8C	1	8BS-8C_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.82	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		103T	1	8_103T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.83	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		CS-8B	1	8CS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.84	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		TV-8B/I	1	8TV- 8B/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.85	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		PV-8B/I	1	8PV- 8B/I_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.86	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		KPV-8B	1	8KPV- 8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.87	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		484T	1	8_484T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.88	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		102T	1	8_102T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.89	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		RS-28B	1	8RS- 28B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.90	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		482T	1	8_482T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.91	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		TS-6B	1	8TS-6B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.92	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		KS-8B	1	8KS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.93	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		488T	1	8_488T_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.94	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		PKS-8B	1	8PKS- 8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.95	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		ES-8B	1	8ES-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.96	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		S-28B	1	8S-28B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.97	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		BS-8B	1	8BS-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
8.98	8 blokas	8 blokas (6kV el. savų reikmių)		RS-8	1	8RS-8_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
9	KCB	KCB (technologiniai + 6kV el. savų reikmių)	1		55		Valdymo pulto neoperatyvinė dalis (valdymo sistemų patalpa)	ModBus TCP/IP	
9.1	KCB	KCB (technologiniai)	1	Vid. nudruskinto vandens kiekis I deaeratorių iš AKB, t/val	1	99GHC30CF001JT01A			
9.2	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. nudruskinto vandens t-ra į deaeratorių iš AKB, °C	1	99QH_10CT001WE01			
9.3	KCB	KCB (technologiniai)		Maitinimo vandens kiekis į 1-q pagalbinį katilą, kg/val	1	99QH_22CF001WE01			
9.4	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. maitinimo vandens slėgis į 1-q pagalb. katilą, bar	1	99QH_20CP001WE01			
9.5	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. maitinimo vandens t-ūra į 1-q pagalb. katilą, °C	1	99QH_22CT001WE01			
9.6	KCB	KCB (technologiniai)		Maitinimo vandens kiekis į 2-q pagalbinį katilą, kg/val	1	99QH_23CF001WE01			
9.7	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. maitinimo vandens t-ra į 2-q pagalbinį katilą, °C	1	99QH_23CT001WE01			
9.8	KCB	KCB (technologiniai)		Dujos į I-q pagalbinį katilą, nm3/val	1	99QH_70CF001WE01			
9.9	KCB	KCB (technologiniai)		Dujos į II-q pagalbinį katilą, nm3/val	1	99QH_80CF001WE01			
9.10	KCB	KCB (technologiniai)		Garų kiekis į deaeratorių iš I-o PK, kg/val	1	99QH_33CF001WE01			
9.11	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. garo iš I-o PK į deaerat. slėgis, bar	1	99QH_31CP001WE01			
9.12	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. garo temp. iš I-o PK į deaeratorių, °C	1	99QH_31CT001WE01			
9.13	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. slėgis deaeratoriuje, bar	1	99QH_10CP001WE01			
9.14	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. temp. deaeratoriuje, °C	1	99QH_10CT002WE01			
9.15	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. slėgis I-ame PK, bar	1	99QH_30CP001WE01			
9.16	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. slėgis II-ame PK, bar	1	99QH_40CP001WE01			
9.17	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. garo kiekis į deaeratorių iš II-o PK, kg/val	1	99QH_43CF001WE01			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
9.18	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. garo iš II-o PK į deaerat. slėgis, bar	1	99QH_41CP001WE01			
9.19	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. garo temp. iš II-o PK į deaeratorių, °C	1	99QH_41CT001WE01			
9.20	KCB	KCB (technologiniai)		Garo kiekis į PGK iš I-o PK, kg/val	1	99QH_32CF001WE01			
9.21	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. garo slėgis į PGK iš PK, bar	1	99LBG20CP001JT01A			
9.22	KCB	KCB (technologiniai)		Garo kiekis į PGK iš II-o PK, kg/val	1	99QH_42CF001WE01			
9.23	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. garo temp. PGK, °C	1	99QH_70CT001WE01			
9.24	KCB	KCB (technologiniai)		Garo kiekis iš šalt. tarp. linijos į PGK, t/val	1	99LBC30CF001XY01A			
9.25	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. šalto tarp. garo slėgis linijoje į PGK, bar	1	99LBC30CP001JT01A			
9.26	KCB	KCB (technologiniai)		Vid. val. šalto tarp. garo temp., °C	1	S1TT_RHS			
9.27	KCB	KCB (technologiniai)		KCB dujų turbinos sąnaudos, Nm ³ /h	1	99EKD31CF001XZ09			
9.28	KCB	KCB (technologiniai)		Lauko oro t-ra, °C	1	G1ATID.UNIT9@UCS9			
9.29	KCB	KCB (technologiniai)		Lauko oro drėgmė, %	1	G1RHUM.UNIT9@UCS9			
9.30	KCB	KCB (technologiniai)		Šiluma į KCB adm. pastatą (skaitiklio parodymai)	1	99NDB_ENERG_TOTAL.UNIT9@UCS9			
9.31	KCB	KCB (technologiniai)		Šiluma į KCB cirk. Siurblinę (skaitiklio parodymai)	1	99NDB_ENERG_PMPH_TOTAL.UNIT9@UCS9			
9.32	KCB	KCB (technologiniai)		GT Factored fired hours (DT degintas kuras valandų)	1	G1TFT_T.UNIT9@UCS9			
9.33	KCB	KCB (technologiniai)		Cirkuliacinio siurblio Nr.1 darbo laikas	1	99PAC11AP001XY45.UNIT9@UCS9			
9.34	KCB	KCB (technologiniai)		Cirkuliacinio siurblio Nr.2 darbo laikas	1	99PAC12AP001XY45.UNIT9@UCS9			
9.35	KCB	KCB (technologiniai)		LEL i KCB patiektas nuder. v. kiekis, t/val (7-ame bloke)	1	7N5F1002			
9.36	KCB	KCB (technologiniai)		KCB patiektas į LEL garo kiekis pagal skaitiklį, t/val (7-ame	1	7N5F2004COR			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				bloke)					
9.37	KCB	KCB (technologiniai)		LEL patiektas į KCB garo kiekis pagal skaitiklį, t/val (7-ame bloke)	1	7N5F1004COR			
9.38	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6 kV sekcijos 99BBA10 įvado iš 99BBT10 kWh (blokinis transformatorius)	1	99BBA10GS005WE08			
9.39	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6 kV sekcijos 99BBA20 įvado iš 99BBT10 kWh (s.r. iš tinklo traf.)	1	99BBA20GS005WE08			
9.40	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6 kV sekcijos 99BBA10 įvado iš rezervinės elektrinės	1	99BBA10GS007WE08			
9.41	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6 kV sekcijos 99BBA20 įvado iš rezervinės elektrinės	1	99BBA20GS007WE08			
9.42	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Kondensato siurblio - 1 kWh	1	99BBA10GS002WE03			
9.43	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Maitinimo vandens siurblio - 1 kWh	1	99BBA10GS003WE03			
9.44	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6/0,4 kV transformatoriaus 99BFT10 kWh	1	99BBA10GS004WE03			
9.45	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Statinės paleidimo sistemos transformatoriaus 91BPT10 kWh	1	99BBA10GS008WE03			
9.46	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6/0,4 kV transformatoriaus 99BFT30 kWh	1	99BBA10GS009WE03			
9.47	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Dujų kompresoriaus - 1 kWh	1	99BBA10GS010WE03			
9.48	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Cirkuliacinio vandens siurblio-1 kWh	1	99BBA10GS011WE03			
9.49	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Kondensato siurblio - 2 kWh	1	99BBA20GS002WE03			
9.50	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Maitinimo vandens siurblio - 2 kWh	1	99BBA20GS003WE03			
9.51	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6/0,4 kV transformatoriaus 99BFT20 kWh	1	99BBA20GS004WE03			
9.52	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Žadinimo sistemos transformatoriaus 91MKC20 kWh	1	99BBA20GS008WE03			
9.53	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		6/0,4 kV transformatoriaus 99BFT40 kWh	1	99BBA20GS009WE03			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
9.54	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Dujų kompresoriaus - 2 kWh	1	99BBA20GS010WE03			
9.55	KCB	KCB (6kV el. savų reikmių)		Cirkuliacinio vandens siurblio-2 kWh	1	99BBA20GS011WE03			
10	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės	1		9		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
10.1	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės	1	S-78DVJ-A	1	8S-78DVI-A_P_M.UNIT8@UCS8			
10.2	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		BTV-7	1	8BTV-7_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.3	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		OxOK-7	1	8OXOK-7_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.4	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		MS-I-1	1	8MS-I-1_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.5	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		OxOK-8A	1	8OXOK-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.6	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		BTV-8A	1	8BTV-8A_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.7	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		BTV-8B	1	8BTV-8B_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.8	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		MS-II-1	1	8MS-II-1_P_T_MOM.UNIT8@UCS8			
10.9	LEL	LEL SVJ 6 kV savos el. reikmės		S-78DVJ-B	1	8S-78DVI-B_P_M.UNIT8@UCS8			
11	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	15		15		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
11.1	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Tarnybinis korpusas Nr. TK-1	1	-			
11.2	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Tarnybinis korpusas Nr. TK-1	1	-			
11.3	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Tarnybinis korpusas Nr. TK-1	1	-			
11.4	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Tarnybinis korpusas Nr. TK-1	1	-			
11.5	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Buv. valgykla (TK-3)-1	1	-			
11.6	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Buv. valgykla (TK-3)-2	1	-			
11.7	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Kauno energetikos remontas, UAB	1	-			
11.8	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Kauno energetikos remontas, UAB	1	-			
11.9	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Kauno energetikos remontas, UAB	1	-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
11.10	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	TVS-1 siurblys	1	-			
11.11	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	TVS-2 siurblys	1	-			
11.12	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	ŽVS-1 siurblys	1	-			
11.13	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	ŽVS-2 siurblys	1	-			
11.14	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Elektros energija patiekta į pirtį (TK-2 jv.) (planuojamas)	1	-			
11.15	LEL	LEL 0,4 kV savų el. reikmės	1	Elektros energija patiekta į pirtį (Elektrolizerinės jv.) (planuojamas)	1	-			
12	LEL	LEL komerciniai el. vartotojai (iš LEL savų reikmių)	18		18		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
12.1	LEL	Elektra kom.	1	Antikora, UAB	1	-			
12.2	LEL	Elektra kom.	1	Antikora, UAB	1	-			
12.3	LEL	Elektra kom.	1	Antikora, UAB	1	-			
12.4	LEL	Elektra kom.	1	Antikora, UAB	1	-			
12.5	LEL	Elektra kom.	1	BITE, UAB	1	-			
12.6	LEL	Elektra kom.	1	Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB Fekalinė siurblinė Nr.3 įvadas Nr.1	1	-			
12.7	LEL	Elektra kom.	1	Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB Fekalinė siurblinė Nr.3 įvadas Nr.2	1	-			
12.8	LEL	Elektra kom.	1	Hidroprojekto pastato JR.	1	-			
12.9	LEL	Elektra kom.	1	IBERDROLA, UAB	1	-			
12.10	LEL	Elektra kom.	1	IBERDROLA, UAB	1	-			
12.11	LEL	Elektra kom.	1	KAEFER UAB (skyd. ant apšviet, atr. prie angaro)	1	-			
12.12	LEL	Elektra kom.	1	Elektrėnų energetikos remontas, UAB	1	-			
12.13	LEL	Elektra kom.	1	OMNITEL, UAB	1	-			
12.14	LEL	Elektra kom.	1	R.Gančieriaus I/J	1	-			
12.15	LEL	Elektra kom.	1	Roko Sabeckio personalinė įmonė, (Valgykla)	1	-			
12.16	LEL	Elektra kom.	1	TELE-2, UAB	1	-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
12.17	LEL	Elektra kom.	1	VAATC, UAB	1	-			
12.18	LEL	Elektra kom.	1	ELSA TRADING, UAB (buvęs birių medž. sandėlis, lauke prie durų)	1	-			
13	LEL	LEL komerciniai šilumos vartotojai	13		61		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	Turi būti atlikta taip, kad šie duomenys būtų perduodami išorės vartotojams
13.1	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į Elektrėnai I apėjimas	7	-			
13.2	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB Elektrėnų komunalinis ūkis (Elektrėnai I linija)	7	-			
13.3	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB Elektrėnų komunalinis ūkis (Elektrėnai II linija)	7	-			
13.4	LEL	Šiluma kom.	1	F ŠT pap. apskaita Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB	1	-			
13.5	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB Elektrėnų komunalinis ūkis (pramonės rajoną Nr.1)	6	-			
13.6	LEL	Šiluma kom.	1	F ŠT pap. apskaita Kietaviškių gausa, UAB	1	-			
13.7	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB Elektrėnų komunalinis ūkis (Obenių kaimas)	6	-			
13.8	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB Kietaviškių gausa	7	-			
13.9	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB KER dirbtuvių (buv. KPB dirbtuvių Nr.1) ŠM	4	-			
13.10	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į UAB Shetelig LIT"	6	-			
13.11	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į Elektrinės g. 16 gyvenamą namą	3	-			
13.12	LEL	Šiluma kom.	1	UAB "ELSA TRADING"	3	-			
13.13	LEL	Šiluma kom.	1	Q ŠTV į KAEFFER UAB	3	-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
14	LEL	LEL komerciniai vandens vartotojai	7		7		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
14.1	LEL	Vanduo kom.	1	F ŠV į Usva UAB	1	-			
14.2	LEL	Vanduo kom.	1	F TV į Usva UAB	1	-			
14.3	LEL	Vanduo kom.	1	F ŠV į „Antikora“ UAB (buv. „Dailinta“) gamybinį korpusą	1	-			
14.4	LEL	Vanduo kom.	1	F GV į Shetelig LIT (šiltnamiai) UAB	1	-			
14.5	LEL	Vanduo kom.	1	F TV į Shetelig LIT (šiltnamiai) UAB	1	-			
14.6	LEL	Vanduo kom.	1	F TV į sodų bendriją "KLEVAS"	1	-			
14.7	LEL	Vanduo kom.	1	F GV į UAB IBERDROLA	1	-			
15	LEL	LEL savos šilumos reikmės	34		50		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
15.1	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į gipso nuvandeninimo pastato ŠM	1	-			
15.2	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į KCB (adm. pastatų ir kuro KCB veikiant šildymui)	1	-			
15.3	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į KCB (cirk.siurblinės šildymui)	1	-			
15.4	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į KB	5	-			
15.5	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į pramonė	5	-			
15.6	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į ŠM Nr.1	5	-			
15.7	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į ŠM Nr.2	5	-			
15.8	LEL	Šiluma s.r.	1	Q tiekama į TPB ir KPБ ŠM	1	-			
15.9	LEL	Šiluma s.r.	1	Q tiekama į EJPB ŠM	1	-			
15.10	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į TK – 1 ŠM	1	-			
15.11	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į TK – 2 ŠM	1	-			
15.12	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į TK – 3 ŠM	1	-			
15.13	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į AJPB pastato ŠM	1	-			
15.14	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į oro kompresorinės Nr.3 ŠM	1	-			
15.15	LEL	Šiluma s.r.	1	Q tiekama į flotacinius įreng.jungtinę siurblinę	1	-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
15.16	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į flotacinių įrenginių gamybinio korpuso ŠM	1	-			
15.17	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į chemijos baro ŠM	1	-			
15.18	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į KB-2 ŠM	1	-			
15.19	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į flotacinių įrenginių jungtinės siurblinės ŠM	1	-			
15.20	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į elektrolizerinės ŠM	1	-			
15.21	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į jonoterapijos ŠM	1	-			
15.22	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į PGT ŠM	1	-			
15.23	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į sandėlio Nr.1 ŠM	1	-			
15.24	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į sandėlio Nr.3 ŠM	1	-			
15.25	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į sandėlio Nr.2 ŠM	1	-			
15.26	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į alyvos ūkio ŠM	1	-			
15.27	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į K-7 SVJ ŠM	1	-			
15.28	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į K-8A SVJ ŠM	1	-			
15.29	LEL	Šiluma s.r.	1	Q ŠTV į reagentų ūkį	1	-			
15.30	LEL	Šiluma s.r.	1	Šiluma į mazuto siurblinę Nr.1 (planuojamas)	1	-			
15.31	LEL	Šiluma s.r.	1	Šiluma į LEL esamos valgyklos ventiliacinių kamerų kaloriferius (planuojamas)	1	-			
15.32	LEL	Šiluma s.r.	1	Šiluma į tarnybinio korpuso posėdžių salės ventiliacinės kameros kaloriferius (planuojamas)	1	-			
15.33	LEL	Šiluma s.r.	1	Šiluma į cirk. v. siurblinę Nr.1 tech.v siurblinę ir TPB sandėlį (planuojamas)	1	-			
15.34	LEL	Šiluma s.r.	1	Šiluma į Jonoterapiją (planuojamas)	1	-			
16	LEL	LEL vandens savos reikmės	6		6		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
16.1	LEL	Vanduo s.r.	1	KCB F Geriamas vanduo į KCB	1	-			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
16.2	LEL	Vanduo s.r.	1	KCB F Vanduo į nepertraukiamos elektrodejonizacijos įrenginį / ang. Inlet water to CEDI	1	-			
16.3	LEL	Vanduo s.r.	1	Vanduo iš geriamo vandens siurblinės	1	-			
16.4	LEL	Vanduo s.r.	1	Vanduo iš geriamo vandens gręžinio Nr.4	1	-			
16.5	LEL	Vanduo s.r.	1	Vanduo iš geriamo vandens gręžinio Nr.2	1	-			
16.6	LEL	Vanduo s.r.	1	Vanduo iš geriamo vandens gręžinio Nr.5	1	-			
17	LEL	LEL nuotekos	5		5		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
17.1	LEL	Nuotekos	1	Pramoninių - lietaus nuotekų skaitiklis	1	-			
17.2	LEL	Nuotekos	1	Buitinės nuotekos į komunalinį	1	-			
17.3	LEL	Nuotekos	1	Buitinės nuotekos į komunalinį	1	-			
17.4	LEL	Nuotekos	1	Išvalytų pramoninių vandens nuotekų skaitiklis	1	-			
17.5	LEL	Nuotekos	1	Nuotekų kiekis iš būsimos naujos užteršto kondensato valyklos (planuojamas)	1	-			
18	LEL	Aplinkos parametrai ir kiti	4		4		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
18.1	LEL	Kiti	1	Lauko oro temp., °C	1	-			
18.2	LEL	Kiti	1	Lauko oro santyk. drėgmė, %	1	-			
18.3	LEL	Kiti	1	Aplinkos barometrinis slėgis, bar	1	-			
18.4	LEL	Kiti	1	Grunto temp.	1	-			
19	Vandens valymo cechas	Naujas chem. baras (0,4 kV el. savos reikmės + vanduo ir garas technologijai + nuotekos)	1		14		Suprojektuoti (numatyti)	Suprojektuoti (numatyti)	
19.1	V. valymo	Vanduo s.r.		Nudruskinto vandens gamyba į	1	GCK06CF101			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	cechas			AKB (I-a linija), tonų					
19.2	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Nudruskinto vandens gamyba į AKB (II-a linija), tonų	1	GCK06CF102			
19.3	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Nudruskinto vandens gamyba VIENA linija į AKB, tonų	1	GCF70CF101			
19.4	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Nudruskinto vanduo į ŠT papildymo baką, tonų	1	GCH40CF101			
19.5	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Žalio vandens paimėmimo kiekis iš tvenkinio, tonų	1	GBK36CF001			
19.6	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Pirminė žalio vandens paruošimo t-ra, °C	1	GBJ36CT102			
19.7	V. valymo cechas	Nuotekos		Nuotekų debitas į šulinį LK190	1	GAF35CF101			
19.8	V. valymo cechas	Elektra s.r. 0,4kV		Elektros įvadas Nr. 1, MWh	1	nėra KKS			
19.9	V. valymo cechas	Elektra s.r. 0,4kV		Elektros įvadas Nr.2, MWh	1	nėra KKS			
19.10	V. valymo cechas	Elektra s.r. 0,4kV		Kondensato siurblių suv. elektros en, MWh	1	nėra KKS			
19.11	V. valymo cechas	Elektra s.r. 0,4kV		Kondensato siurblių suv. elektros en, MWh	1	nėra KKS			
19.12	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Užteršto kondensato kiekiai	1	LDB84CF102			
19.13	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Išvalyto kondensato kiekiai	1	LDF91CF101			
19.14	V. valymo cechas	Vanduo s.r.		Išvalyto kondensato kiekiai	1	LDF92CF101			
20	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė (elektros s.r. + technologiniai)	1		52		BVP-4 neoperatyvinė dalis	TCP/IP, TXT, XML	
20.1	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai	1	Biokuro kiekis į biokuro katilį (toliau - BK) Nr.1 (pagal radiacinius sk.), tonų	1	BK1HHH12FD905			
20.2	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Biokuro kiekis į BK-2 (pagal radiacinius sk.), tonų	1	BK1HHH52FD905			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
20.3	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		BK1 suvartotas kuras (pagal greiferis Nr.1), tonų	1	..			
20.4	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		BK2 suvartotas kuras (pagal greiferis Nr.2), tonų	1	..			
20.5	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		BK1 suvartotos dujos, Nm3	1	..			
20.6	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		BK2 suvartotos dujos, Nm3	1	..			
20.7	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Kuro lygis sandelyje Nr.1, m (20 taškų vidurkis)	1	..			
20.8	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Kuro lygis prieduobėje (pagal 1-q kraną)	1	..			
20.9	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Kuro lygis sandelys 2, m (20 taškų vidurkis)	1	..			
20.10	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Kuro lygis prieduobėje (pagal 2-q kraną)	1	..			
20.11	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Šiluma pagaminta BK1	1	BK1NAA12CQ001			
20.12	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Šiluma pagaminta BK2	1	BK1NAA22CQ001			
20.13	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Šiluma pagaminta ekonomizeryje (toliau - EKO) Nr. 1	1	BK1NDA40CQ001			
20.14	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Šiluma pagaminta EKO2	1	BK1NDA50CQ001			
20.15	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Suvartota elektra, II įvadas, kWh	1	BK1BFA			
20.16	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Suvartota elektra, I įvadas, kWh	1	BK1BFB			
20.17	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		BK1 suvartojama elektra, kWh	1	..			
20.18	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		BK2 suvartojama elektra, kWh	1	..			
20.19	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		EKO1 suvartojama elektra, kWh	1	..			
20.20	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		EKO2 suvartojama elektra, kWh	1	..			
20.21	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Elektrostat. filtre Nr.1 suvartojama elektra, kWh	1	..			
20.22	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Elektrostat. filtre Nr.2 suvartojama elektra, kWh	1	..			
20.23	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Rezervai, kWh	1	..			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
20.24	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Tinklo siurblio Nr. 1 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC10AP001			
20.25	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Tinklo siurblio Nr. 2 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC20AP001			
20.26	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Tinklo siurblio Nr. 3 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC30AP001			
20.27	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Tinklo siurblio Nr. 4 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC40AP001			
20.28	Biokuro katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Tinklo siurblio Nr. 5 suvartojama elektra, kWh	1	BK1NDC70AP001			
20.29	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vanduo į EKO1, tonų	1	BK1NDA40CQ001_m3			
20.30	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. į EKO1, °C	1	BK1NDA40CQ001_T1			
20.31	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. iš EKO1, °C	1	BK1NDA40CQ001_T2			
20.32	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis prieš EKO1, bar	1	..			
20.33	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis po EKO1, bar	1	..			
20.34	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vanduo į EKO2, tonų	1	BK1NDA50CQ001_m3			
20.35	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. į EKO2, °C	1	BK1NDA50CQ001_T1			
20.36	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. iš EKO2, °C	1	BK1NDA50CQ001_T2			
20.37	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis prieš EKO2, bar	1	..			
20.38	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis po EKO2, bar	1	..			
20.39	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vanduo į 1-q katilų, tonų	1	BK1NAA12CQ001_m3			
20.40	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. į 1-q katilų, °C	1	BK1NAA12CQ001_T1			
20.41	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. iš 1-o katilo, °C	1	BK1NAA12CQ001_T2			
20.42	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis prieš 1-q katilų, bar	1	BK1HAA10CP020			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
20.43	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis po 1-o katilq, bar	1	BK1HAA11CP901			
20.44	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vanduo į 2-q katilq, tonų	1	BK1NAA22CQ001_m3			
20.45	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. į 2-q katilq, °C	1	BK1NAA22CQ001_T1			
20.46	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens temp. iš 2-o katilo, °C	1	BK1NAA22CQ001_T2			
20.47	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis prieš 2-q katilq, bar	1	BK1HAA20CP020			
20.48	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Tinklo vandens slėgis po 2-o katilo, bar	1	BK1HAA21CP901			
20.49	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Išeinančių dūmų temp., °C	1	BK1HNE10CT001			
20.50	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		Išeinančių dūmų temp., °C	1	BK1HNE20CT001			
20.51	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		BK1 darbo valandos, h	1	..			
20.52	Biokuro katilinė	Biokuro katilinė technologiniai		BK2 darbo valandos, h	1	..			
21	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai	1		61		BVP-4 neoperatyvinė dalis	TCP/IP, TXT, XML	
21.1	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai	1	Vid. nuder. (papildymo) vandens kiekis į kolektorių vedantį į I-q v. pašildytuvą iš AKB, t/val	1	GK1GHC10CF905			
21.2	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Vid. kondensato kiekis iš VB3C ir VB3D į kolektorių vedantį į I-q v. pašildytuvą, t/val	1	GK1LCA80CF905			
21.3	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Vid. Nuder.v. kiekis iš kondensato bako į kolektorių vedantį į I-q v. pašildytuvą, t/val	1	GK1LCA27CF905			
21.4	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Nuder. v. kiekis iš II-o v. pašildytuvo į dear., %	1	FLOW_SUM_VALUE			
21.5	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Nuder. v. t-ra iš II-o v. pašildytuvo į dear., °C	1	GK1GHC30CT005			
21.6	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Temp. kondensato bako, °C	1	GK1LCA10CT005			
21.7	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Temp. deaeratoriuje, °C	1	GK1LAA10CT005			
21.8	Garų katilinė	Garų katilinės technologiniai		Maltinimo v.kiekis iš dear. į 1	1	GK1LAB21CF005			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				GK,t/val					
21.9	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v. temp. iš dear. į 1 GK, °C	1				
21.10	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v. slėgis iš dear. į 1 GK, bar	1	GK1LAB21CP005			
21.11	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v.kiekis iš dear. į 2 GK,t/val	1	GK1LAB22CF005			
21.12	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v. temp. iš dear. į 2 GK, °C	1				
21.13	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v. slėgis iš dear. į 2 GK, bar	1	GK1LAB22CP005			
21.14	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v.kiekis iš dear. į 3 GK,t/val	1	GK1LAB23CF005			
21.15	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v. temp. iš dear. į 3 GK, °C	1				
21.16	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Matinimo v. slėgis iš dear. į 3 GK, bar	1	GK1LAB23CP005			
21.17	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Maitinimo v. temp. po 1-o ekonomizerio (prieš GK1), °C	1	GK1LAB71CT005			
21.18	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Maitinimo v. temp. po 2-o ekonomizerio (prieš GK2), °C	1	GK1LAB72CT005			
21.19	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Maitinimo v. temp. po 3-io ekonomizerio (prieš GK3), °C	1	GK1LAB73CT005			
21.20	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujų temp., °C	1				
21.21	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujos į 1 GK, nm3/val	1				
21.22	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujų į 1 GK slėgis, bar	1				
21.23	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujos į 2 GK, nm3/val	1				
21.24	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujų į 2 GK slėgis, bar	1				
21.25	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujos į 3 GK, nm3/val	1				
21.26	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dujų į 3 GK slėgis, bar	1				
21.27	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis iš 1-o GK, t	1				
21.28	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis iš 1-o GK, MWh	1	GK1LBA12FF905			

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
21.29	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų temp. iš 1-o GK, °C	1	GK1LBA12CT010			
21.30	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų slėgis iš 1-o GK, bar	1				
21.31	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis iš 2-o GK, t	1				
21.32	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis iš 2-o GK, MWh	1	GK1LBA22FF905			
21.33	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų temp. iš 2-o GK, °C	1	GK1LBA22CT010			
21.34	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų slėgis iš 2-o GK, bar	1				
21.35	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis iš 3-o GK, t	1				
21.36	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis iš 3-o GK, MWh	1	GK1LBA32FF905			
21.37	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų temp. iš 3-o GK, °C	1	GK1LBA32CT010			
21.38	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų slėgis iš 3-o GK, bar	1				
21.39	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų kiekis, MW	1	GK1LBG20FF905			
21.40	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Garų slėgis, MW	1	GK1LBG20CP005			
21.41	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dūmų temp. iš 1-o GK, °C	1	GK1HNA12CT005			
21.42	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		02 kiekis, % dūmuose	1	GK1HNA12CQ005			
21.43	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dūmų temp. iš 2-o GK, °C	1	GK1HNA22CT005			
21.44	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		02 kiekis, % dūmuose	1	GK1HNA22CQ005			
21.45	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Dūmų temp. iš 3-o GK, °C	1	GK1HNA32CT005			
21.46	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		02 kiekis, % dūmuose	1	GK1HNA32CQ005			
21.47	Garų katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Elektros vartojimas GK1, kWh	1				
21.48	Garų katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Elektros vartojimas GK2, kWh	1				
21.49	Garų katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Elektros vartojimas GK3, kWh	1				
21.50	Garų katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Elektros vartojimas Deaer., kWh	1				
21.51	Garų katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Pirmas GK elektros įvadas, kWh	1				
21.52	Garų katilinė	Elektra s.r. 0,4 kV		Antras GK elektros įvadas, kWh	1				
21.53	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Šilumnešio iš VB3C temp., °C	1				
21.54	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Šilumos energijos kiekis	1				

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				pagamintas VB3C, MW					
21.55	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Šilumnešio kiekis iš VB3C, m3	1				
21.56	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Šilumnešio iš VB3D temp., °C	1				
21.57	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Šilumos energijos kiekis pagamintas VB3D, MW	1				
21.58	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		Šilumnešio kiekis iš VB3D, m3	1				
21.59	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		GK1 darbo valandos, h	1				
21.60	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		GK2 darbo valandos, h	1				
21.61	Garų katilinė	Garų katilinė technologiniai		GK3 darbo valandos, h	1				

