

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti geriamo (šalto) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą į paslaugos gavėjo 330/110kV Ignalinos AE pastotę, esančią Drūkšinių kaime, Visagino savivaldybėje, Ignalinos rajone.

Nenutrūkstamai tiekti paslaugos gavėjui geriamąjį (šaltą) vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų (Techninės eksploatacijos ir saugumo technikos taisyklių) reikalavimus.


Paslaugos gavėjui nenutrūkstamai tiekti geriamąjį vandenį, atitinkantį Lietuvos Respublikos geriamojo vandens higienos normos HN- 24:2003 reikalavimus, ir užtikrinti vandens slėgį pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų (Techninės eksploatacijos ir saugumo technikos taisyklių) reikalavimus iki nurodytų vandentiekio eksploatacijos ribų.

Pagal skaitiklio parodymus priimti paslaugos gavėjo išleidžiamas nuotekas į nuotekų šalinimo sistemą nuo nurodytų eksploatacijos ribų.

Atlikti nustatytais terminais šalto vandens ir nuotekų skaitiklių valstybinę patikrą, vykdyti apskaitos prietaisų techninę priežiūrą, o sugedus ne dėl paslaugos gavėjo kaltės - atlikti remontą.

Pranešti paslaugos gavėjui (raštu, faksograma, elektroninėmis priemonėmis) apie laikiną vandens tiekimo nutraukimą dėl planinio vandens tinklų remonto ar planinių profilaktikos darbų ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

Tinklo priežiūros skyriaus Utenos grupės vadovas

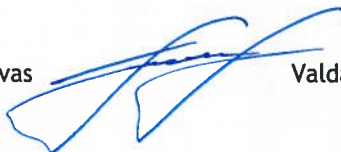

Valdas Slapšys