

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 18/03/08-01 /5-70/2018

PIRKIMO Nr. 366924

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2018-03-08 /2018-03-13
Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos ir bendrųjų reikalų direktoriaus **Ramūno Petro Šulskaus**, veikiančio pagal 2015-08-03 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2-102, toliau - **Pirkėjas**,

ir

UAB „Eccua“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įregistruotos ir veikiančios bendrovės, kurios įmonės kodas – 210888170, kurios registruota buveinė yra Kulautuvos g. 20, Kaunas, LT-47192, atstovaujamos direktoriaus **Sauliaus Gudavičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Tiekėjas“),

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimų įstatymu ir Mažos vertės pirkimo 2018-03-06 pažyma Nr. 79-60 sudarė šią sutartį, toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra **Vamzdžių (vamzdyno) jungiamųjų dalių pirkimas** (toliau – Prekių). Techninė specifikacija pateikiama Sutarties specialiųjų sąlygų priede Nr. 1.

1.2. Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu Mitavos 5, Čekmų jėgos 21, Aukštaičių 43, Kaunas

1.3. Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma **12** (dvylika) mėnesių laikotarpiui jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos.

2.2. Ši Sutartis galioja kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės) ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties 12 mėnesių kaina be PVM	21 989,78 Eur; (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni eur., 78 ct)
PVM	4 617,85 Eur; (keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniolika eur., 85 ct.)
Bendra Sutarties kaina (Sutarties kaina + PVM)	26 607,63 Eur; (dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyni eur., 63 ct)

3.2. Prekių kainos apskaičiavimo būdas pagal fiksuotą pasiūlymo kainą.

3.3. Pirkėjas už Prekes Tiekėjui sumoka per 30 (trisdešimt) dienų nuo jos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaita“ dienos - <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/del-registru-centro-tvarkomos-elektronines-paslaugos-e-saskaita-naudojimo>.

PVM sąskaitą faktūrą pateikti ne vėliau kaip po ataskaitinio (sekančio) mėnesio 5 kalendorinės dienos per informacinę sistemą E. sąskaita. Sutartyje numatyta Prekių kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį

nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis.

4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nereikalaujamas

5. Pakuotė, kokybė

- 5.1. Tiekėjas garantuoja, kad pateikiamų Prekių kokybė atitinka reikalavimus, nurodytus Prekių kokybės sertifikate arba numatytus standartu.
- 5.2. Dėl Prekių kokybės neatitikimo Prekių kokybės sertifikate ar standarte numatytiems kokybės rodikliams, Pirkėjas savo reikalavimus gali reikšti per 3 darbo dienas nuo prekių perdavimo dienos.
- 5.3. Tais atvejais, kai nustatomi Prekių kokybės neatitikimai Pirkėjas gali pareikšti Tiekėjui reikalavimą dėl kokybės trūkumų, paaiškindamas pretenzijos priežastį, pareikšdamas konkrečius reikalavimus Tiekėjui bei pateikdamas reikalavimus patvirtinantį abiejų šalių pripažintos nepriklausomos kompetentingos institucijos aktą.
- 5.4. Išlaidas susijusias su nepriklausomos institucijos Prekių kokybės tyrimu apmoka neteisi šalis.
- 5.5. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti Prekes neatitinkančią kokybės reikalavimų.


6. Šalių atsakomybė

- 6.1. Visos su Prekių transportavimu ir perdavimu Pirkėjui susijusios išlaidos tenka Pardavėjui.
- 6.2. Pardavėjo pareigos perduoti Prekes Pirkėjui įvykdymas patvirtinamas rašytiniu perdavimo-priėmimo aktu arba Pirkėjui pasirašant kartu su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą. Šalys susitaria, kad perdavimo-priėmimo aktą arba kartu su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą Pirkėjo vardu turi teisę pasirašyti bet kuris Pirkėjo darbuotojas ar kitas tinkamai Pirkėjo įgaliotas asmuo. Pirkėjo darbuotoju ar kitu tinkamai Pirkėjo įgaliotu asmeniu Šalys laiko tokį fizinį asmenį, kuris Prekių perdavimo-priėmimo aktą patvirtina Pirkėjo antspaudu. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti priimti Prekių ir/ar pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo aktą arba su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą, jeigu Prekės atitinka šioje Sutartyje joms nustatytus reikalavimus.
- 6.3. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento.
- 6.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,1 % (vieną dešimtąją procento), delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
- 6.5. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,1 % (vieną dešimtąją procento) dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktos Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos.
- 6.6. Jei apskaičiuoti delspinigiai viršija 20 % (dvidešimt procentų) bendros Sutarties kainos, Pirkėjas gali, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją išskaičiuoti delspinigių sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

6. Susirašinėjimas

6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Arnas Dirinbas	Tomas Šukys
Adresas	Adulkaicių 43	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Telefonas	861830634	+370 652 37146

Faksas		+370 37 338458
El. paštas		info@eccua.lt

6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir/ar jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

7.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

7.3. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

7.4. Sutarties specialiųjų sąlygų priedai:

7.4.1. Nr. 1 „Techninė specifikacija“, 18 lapai;

7.4.2. Nr. 2 „Prekių priėmimo perdavimo aktas“, 1 lapas;

7.4.3. Nr. 3 „Pasiūlymas dėl vamzdžių jungiamųjų dalių pirkimo“, 13 lapų;

7.4.4. Nr. 4. „Prekių pirkimo pardavimo sutarties Bendrosios sąlygos“ yra Pirkėjo interneto svetainėje <https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Prekiu%20VPPS%20bendrosios%20salygos.pdf>.

8. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai

Pardavėjas:

UAB "Eccua"

Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas

Tel. (8 37) 33 84 60

Faksas (8 37) 33 84 58

Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT777044060003728362

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Bendrovės kodas 210888170

PVM mokėtojo kodas LT 108881716

Pirkėjas:

UAB "Kauno vandenys"

Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas

Tel. (8 37) 30 17 00

Faksas (8 37) 30 18 00

Atsiskaitomoji sąskaita

Nr. LT 447044060003089823

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Bendrovės kodas 132751369

PVM mokėtojo kodas LT 327513610




VAMZDYNŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

Prekės aprašymas pateiktas priede (Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrų, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

Vamzdžių jungiamosios dalys pateiktos techninės specifikacijos priede Nr.:2 „Pirkimo objektas“.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso techninėje specifikacijoje ir jo prieduose nurodytų jungiamųjų dalių kiekio.

2. Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkomomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

Perkamų vamzdžių jungiamųjų dalių atitikties standartams ir techniniai duomenys pateikti Techninės specifikacijos priede Nr.:1 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“

3. Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkomoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

Prekė turi atitikti CE ženklą (pateikti patvirtintą prekių gamintojo išduotą dokumentą atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą (kopiją)

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Neaktualu

5. Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

Prekės supakuotos dėžutėse, transportuojamos uždaroje transporto priemonėje.

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

Techninės specifikacijos priede Nr.:2 „Pirkimo objektas“ nurodytos dalys 12.2. (grafa „Kiekis Abonentų skyriui“) ir 14.1. lentelėse nurodytos jungiamosios dalys pristatomos Abonentų skyriui, Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Jungiamosios dalys, išskyrus aukščiau nurodytas skirtąsias Abonentų skyriui, pristatomos Gamybos skyriui (Adresas bus patikslintas užsakymo metu).

7. Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

Pakuotės nepažeistos, pilnos komplektacijos.

8. Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

Visa reikalinga dokumentacija nurodyta Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“.

9. Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Neaktualu

10. Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Neaktualu

11. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

Garantiniai laikotarpiai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“, o jei nenurodyti, tuomet priimti ≥ 2 metai.

12. Ženklintas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydamas pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:) ženkliui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibūdinti; ženkliui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinių organizacijų; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženkliui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Prekė turi atitikti CE ženklą (pateikti patvirtintą prekių gamintojo išduotą dokumentą atitikties deklaraciją ar lygiavertį dokumentą (kopiją)

13. Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose.

Neaktualu

Ruošė Gamybos skyrius, Inžinerinės tarnybos viršininkas, Ovidijus Čiapas, 2018-02-13

(padalinys, pareigos, vardas pavardė, parašas, data)

SUDERINTA

(padalinys, pareigos, vardas pavardė)

(parašas) (data)

Jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Šis priedas yra neatsiejama vamzdžių jungiamųjų dalių techninės specifikacijos dalis. Priede pateikti techniniai reikalavimai galioja Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateiktam pirkimo objektų sąrašui.

1. Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 1563, LST EN 14901 arba lygiaverčiai.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo (pateikti gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį pažymėjimą), nuotekos, techninis vanduo.
3.	Darbinės terpės temperatūra	Iki +50 °C.
4.	Darbinis slėgis	16 bar.
5.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu).
6.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą.
7.	Sandarinio medžiaga	EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga tinkamą šaltam geriamajam vandeniui, nuotekoms.
8.	Padengimas	Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
9.	Ženklinimas	Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Pagaminimo metai; • Diametras; • Darbinis slėgis; • Ketaus markė; • Standartas.
10.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu.
11.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų.
12.	Garantinis laikas	≥ 5 metai.

2. Movų techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 14901, LST EN 1563 arba lygiaverčiai.
2.	Medžiaga	Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį standartą.
3.	Flanšai	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu).
4.	Padengimas	Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
5.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų.
6.	Garantinis laikas	≥ 5 metai.

3. Movų sandarinimo žiedų techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartas	LST-EN 545 arba lygiavertis* *lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 10 bar.
5.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
6.	Sandarinimas	Sandarinimo tarpinė turi būti pagamintos iš NBR arba lygiavertės (nuotekoms) ar EPDM arba lygiavertės (geriamajam vandeniui)
7.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus GJS 500-7 ne žemesnės markės.
8.	Antikorozinis padengimas	Ketinės dalys turi būti padengtos epoksidiniais dažais nemažiau kaip 250 µm ir atitikti LST-EN 4624 (DIN 30677-2) reikalavimus.
9.	Varžtai ir veržlės	Karšto cinkavimo arba A2 tipo nerūdijančio plieno
10.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4. Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga								
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis)								
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo								
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C								
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar								
5.	Panaudojimas	Turi tiktį visų tipų vamzdžiams: ketiniams, AC ir plieniniams								
6.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa								
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą arba lygiavertį, flanšų veidrodinis paviršius turi būti be pažeidimų ir užtikrinti pilną hermetiškumą								
8.	Sandarinimas	Šaltam geriamam vandeniui EPDM arba NBR, nuotekoms – NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui, drenažui, nuotekoms ir lietaus vandeniui, atspari naftos produktams, temperatūrai iki 45° C. Atitinkama sandarinimo medžiaga pateikiama užsakant vamzdžių jungtis – vandens arba nuotekų vamzdynui.								
9.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertčio								
10.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.								
11.	Ženklinimas	Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas; • Diametras; • Sandarinimo tolerancija; • Medžiaga.								
12.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu pateikti šią informaciją: montavimo instrukciją, maksimalų kampinį nukrypimą, užspaudimo momentą, leistiną sujungimo medžiagą tempimui neatspariems sujungimams								
13.	Tolerancija	Apatinė riba: ne daugiau, viršutinė riba: ne mažiau <table><tr><th>DN mm</th><th>Tolerancija mm</th></tr><tr><td>50</td><td>56-65</td></tr><tr><td>65</td><td>75-81</td></tr><tr><td>80</td><td>89-98</td></tr></table>	DN mm	Tolerancija mm	50	56-65	65	75-81	80	89-98
DN mm	Tolerancija mm									
50	56-65									
65	75-81									
80	89-98									

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga		
		100	108-114	
		125	132-144	
		150	152-170	
		200	219-225	
		225	245-250	
		250	273-280	
		300	315-326	
		350	373-378	
		400	426-429	
14.	Prekės pagaminimas	Ne anksčiau kaip prieš metus		
15.	Garantinis laikas	≥ 10 metų		

5. Tempimui atsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 1092-2, LST EN 681, LST EN 805:2000 (arba lygiavertis)
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo.
3.	Darbinės terpės temperatūra	0°C iki +50°C;
4.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar
5.	Panaudojimas	Turi tikti visų tipų ketiniams, AC ir plieniniams vamzdžiams
6.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
7.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšai turi atitikti LST EN 1092-2 standartą, pragręžti pagal PN10 (PN16 papildomu užsakymu)
8.	Sandarinimas	EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertį, tinkama šaltam geriamam vandeniui.
9.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį, ne žemesnės markės kaip EN-GJS-450-10 arba lygiavertės. Fiksavimo elementai, varžtai, veržlės, poveržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertio
10.	Atraminės įvorės medžiaga	Nerūdijantis plienas arba lygiavertis
11.	Fiksavimo žiedo medžiaga	Decinkavimui atsparus žalvaris arba lygiavertis
12.	Padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.
13.	Ženklinimas	Turi atitikti standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Turi būti nurodyta:

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		- Gamintojo pavadinimas; - Diametras; - Darbinis slėgis; - Medžiaga iš kurios ji pagaminta.
14.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Pateikti patvirtintą gamintojo Europos Sąjungoje galiojantį higieninį pažymėjimą, įrodantį, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.
15.	Garantinis laikas	≥ 10 metų

6. Remontinių movų techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo
2.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C
3.	Darbinis slėgis	Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar
4.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
5.	Sandarinimas	Radialinė tarpinė, kuri turi „vaflio“ struktūrą. EPDM atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą tinkamą šaltam geriamajam vandeniui.
6.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316 (EN1.4401)
7.	Varžtai ir veržlės	Karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno
8.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7. Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	Tarpikliai turi atitikti šiuos standartus DIN EN 681, DIN EN 682. Taip pat gaminiai turėti higienos sertifikatus (kaip pvz. W270).
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo, nuotekos, techninis vanduo
3.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo 0 °C iki +50 °C

4.	Darbinis slėgis	Nuo DN 80 iki DN 150: 16 bar ; Nuo DN175 iki DN 500: 10 bar
5.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa
6.	Sandarinimas	EPDM arba lygiaverčių (geriamajam vandeniui)
7.	Korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas ne žemesnės markės kaip 1.4571 / 316 Ti
8.	Varžtai ir veržlės	Karšto cinkavimo arba nerūdijančio plieno
9.	Ankeravimo žiedas	1.4404 / 316 L arba 1.4310 / 301
10.	Dokumentai	Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro antspaudu ir parašu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus, pagrindžiančius techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

8. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	PE (polietilenas)
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė temperatūra	+ 5 ÷ 20° C
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥10 bar.
6.	Sandarinimas	O-ring tarpinė iš NBR
7.	Spalva	Juoda arba mėlyna (galima juodos ir mėlynos spalvos kombinacija).
8.	Sriegis	Vidinis arba išorinis nuo ¾“ – 2“ (nurodoma užsakant)
9.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga
10.	Garantinis laikas	≥ 10 metų
11.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

9. Polietileno (PE 100) vandentiekio vamzdžių elektrinio suvirinimo gaminių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	PE (polietilenas)
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė	+ 5 ÷ 20° C

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
	temperatūra	
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥ 16 bar.
6.	Kaitinimo spiralė	Turi būti įlieta į korpusą, kad užmaunant ant vamzdžio nebūtų galima jos pažeisti.
7.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga - Brūkšninis kodas informacijos nuskaitymui
8.	Garantinis laikas	≥ 10 metų
9.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

10. Žalvarinių jungčių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
2.	Darbinės terpės temperatūra	Nuo -20°C iki $+80^{\circ}\text{C}$
3.	Darbinis slėgis	25 bar
4.	Montavimo aplinka	Šuliniai, patalpa
5.	Sandarinimas (išardoma jungtis)	O-ring arba plokščia tarpinė iš NBR
6.	Sandarinimas (skaitiklio antgaliam)	Paranitinė arba EPDM tarpinė
7.	Komplektacija (skaitiklio antgaliam)	Atvamzdis, veržlė, tarpinė
8.	Skaitiklio antgalio veržlė	Su kilpele paruošta plombavimui
9.	Korpuso medžiaga	Žalvaris

11. Ketinių cinkuotų vamzdinių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	DIN EN 10242:1994 arba lygiavertis
2.	Medžiaga	Ketus
3.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
4.	Darbinė temperatūra	$-20 \div 120^{\circ}\text{C}$


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
5.	Darbinis slėgis (PN)	≥ 25 bar.
6.	Cinko sluoksnio padengimas	≥ 500 g/m ² arba 70 μ m
7.	Sriegiai	- Turi atitikti ISO 7/1 arba lygiaverti DIN 2999 standarto reikalavimus. - Gaminiu sriegiai turi būti papildomai po sriegimo cinkuoti (galvanizuoti) pagal DIN 50961 ½“ – 2“ (nurodomi užsakant) - Vidinis ar išorinis sriegis (nurodomi užsakant)
8.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga - Brūkšninis kodas informacijos nuskaitymui
9.	Garantinis laikas	≥ 10 metų
10.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

12. Movos ketinės užspaudžiamos QA tipo techniniai reikalavimai


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Medžiaga	Ketus pagal DIN EN 1562/1563, cinkavimas atliktas pagal DIN 50961
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo
3.	Darbinė temperatūra	+ 5 ÷ 90° C
4.	Darbinis slėgis (PN)	≥ 16 bar.
5.	Sandarinimas	Sandarinimo guma iš EPDM
6.	Sriegis	Išorinis nuo ¾“ – 2“ (nurodoma užsakant)
7.	Atšakos sriegiai	Atšakos sriegiai pagal ISO 7/1 arba DIN EN 10226/1
8.	Gaminio ženklavimas	- Gamintojo pavadinimas arba logotipas; - Matmuo (nominalus skersmuo DN, mm); - Slėgio klasė (bar); - Medžiaga
9.	Garantinis laikas	≥ 10 metų
10.	Dokumentai	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015); - Gamintojo patvirtintas Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas, įrodantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos geriamam vandeniui.

13. Varžtų, veržlių, poveržlių (cinkuotos ar aliuminio lydinio detalėms tvirtinti) techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
1.	Standartai	LST EN ISO 4032:2013 (veržlės), LST EN ISO 4014:2011 (varžtai) arba lygiavertis.
2.	Medžiaga	Karšto cinkavimo plienas
3.	Skersmuo ir ilgis	Nurodoma užsakant.
4.	Sriegis	M.
5.	Varžtų galvutės forma	Šešiakampė.
6.	Stiprumo klasė	80.
7.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metų.
8.	Garantinis laikas	≥ 10 metų.

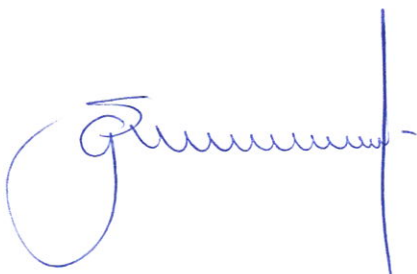

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

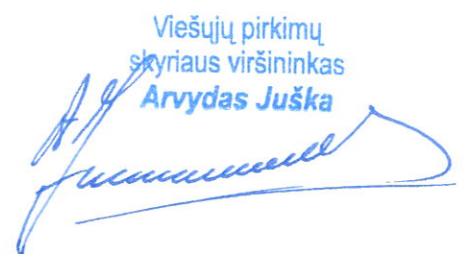

Pirkimo objektas

1. Šis priedas yra neatsiejama pirkimo dokumentų Techninės specifikacijos sudedamoji dalis. Žemiau pateikiami visų vamzdžių jungiamųjų dalių išmatavimai ir preliminarūs metiniai poreikiai. Visos vamzdžių jungiamosios dalys turi atitikti techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktus techninius reikalavimus.

2. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 „1. Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių techniniai reikalavimai“:

2.1. Flanšas ketinis su sriegiu

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	50
2.	65	50
3.	80	5
4.	100	40
5.	125	5
6.	150	10

2.2. Flanšas-aklė ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	10
2.	65	5
3.	80	5
4.	100	10
5.	125	5
6.	150	10
7.	200	2

3. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „2. Movų techniniai reikalavimai“:

3.1. Mova dviguba universali ketinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	100	4
2.	150	2

4. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „3. Movų sandarinimo žiedų reikalavimai“:

4.1. Movos sandarinimo žiedas

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	2
2.	65	5
3.	80	1
4.	100	5
5.	125	1



6.	150	5
7.	200	2

5. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „4. Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai“:

5.1. Adaptorius flanšinis universalus ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	50	10
2.	65	20
3.	80	2
4.	100	10
5.	125	2
6.	150	4

6. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „5. Tempimui atsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai“:

6.1. Adaptorius flanšinis universalus tempimui atsparus ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	65	4
2.	100	2

7. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „6. Remontinių movų techniniai reikalavimai“:

7.1. Movos remontinės

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Ilgis L, mm	Kiekis, vnt.
1.	40	200	5
2.	50	200	10
3.	65	200	20
4.	80	200	2
5.	100	200	20
6.	125	200	2
7.	150	200	10
8.	175	200	2
9.	200	200	5
10.	65	300	2
11.	80	300	2
12.	100	300	5
13.	125	300	2
14.	150	300	3
15.	175	300	2
16.	200	300	3

8. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „7. Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai“:

8.1. Apkaba plieniniam vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Plotis L, mm	Kiekis, vnt.
1.	15	60	10
2.	20	60	10
3.	25	60	10
4.	32	80	10
5.	40	80	10
6.	50	80	20
7.	76	80	5
8.	89	80	5
9.	100	100	20
10.	125	100	5
11.	150	150	20

9. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „8. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“:

9.1. Mova dviguba PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Kiekis, vnt.
1.	32x32	30
2.	40x40	20
3.	50x50	20

9.2. Jungtis (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	32	¾“ išor.	160
2.	32	1“ išor.	40
3.	32	1 ¼“ išor.	120
4.	40	1 ¼“ išor.	20
5.	40	1 ½“ išor.	20
6.	50	1 ½“ išor.	10
7.	50	2“ išor.	50
8.	63	2“ išor.	10
9.	32	¾“ vid.	160
10.	32	1“ vid.	40
11.	32	1 ¼“ vid.	40
12.	40	1“ vid.	10
13.	40	1 ¼“ vid.	25
14.	50	1 ½“ vid.	50
15.	63	2“ vid.	5

9.3. Alkūnė (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
----------	---------------------------	---------	--------------

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	32	¾" išor.	80
2.	32	1" išor.	60
3.	32	1 ¼" išor.	40
4.	40	1 ¼" išor.	20
5.	40	1 ½" išor.	20
6.	50	1 ½" išor.	20
7.	50	2" išor.	20
8.	63	2" išor.	5
9.	32	¾" vid.	60
10.	32	1" vid.	40
11.	40	1 ¼" vid.	10
12.	40	1 ½" vid.	10
13.	50	1 ½" vid.	10
14.	50	2" vid.	10
15.	63	2" vid.	5

9.4. Alkūnė movinė PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Kiekis, vnt.
1.	32x32	50
2.	40x40	20
3.	50x50	20
4.	63x63	5

9.5. Trišakis movinis PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxDxD, mm	Kiekis, vnt.
1.	32x32x32	20
2.	40x40x40	10
3.	50x50x50	10
4.	63x63x63	2

9.6. Trišakis movinis su sriegine atšaka PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Srieginė atšaka	Kiekis, vnt.
1.	32x32	1" išor.	160
2.	40x40	1 ¼" išor.	40
3.	50x50	1 ½" išor.	120
4.	63x63	2" išor.	20

9.7. Flanšinis adaptorius PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Vamzdžio skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	110	20
2.	160	10

10. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „9. Polietileno (PE 100) vandentiekio vamzdžių elektrinio suvirinimo gaminių techniniai reikalavimai“:

PE100 elektrinio suvirinimo gaminiai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	Mova	110	10
2.	Mova	160	65
3.	Alkūnė 90	110	10

11. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „12. Movos ketinės užspaudžiamos QA tipo techniniai reikalavimai“:

Mova užspaudžiama ketinė QA tipo su išoriniu sriegiu

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Srieginė atšaka (išorinis sriegis)	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2"	20
2.	20	3/4"	50
3.	25	1"	20
4.	32	1 1/4"	10
5.	40	1 1/2"	10
6.	50	2"	10

12. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.:1, 10. „Žalvarinių jungčių techniniai reikalavimai“

12.1. Jungtis išardoma žalvarinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.
1.	15	60
2.	20	150
3.	25	60
4.	32	20
5.	40	20
6.	50	10

12.2. Vandens skaitiklių pajungimo antgaliai

Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaiso skersmuo D, mm	Kiekis, Gamybos skyriui, vnt.	Kiekis, Abonentų skyriui, vnt.	Bendras kiekis, vnt.
1.	15	100	500	600
2.	20	400	-	400
3.	25	50	50	100
4.	32	30	50	80
5.	40	40	50	90
6.	50	10	-	10

P

13. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.: 1, 11. „Ketinių cinkuotų vamzdinių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“

13.1 Mova (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2"	50

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	100
3.	25	1"	40
4.	32	$1\frac{1}{4}$ "	20
5.	40	$1\frac{1}{2}$ "	20
6.	50	2"	20

13.2. Mova pereinama (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo Dxd, mm	Sriegis Dxd	Kiekis, vnt.
1.	20x15	$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	5
2.	25x20	1" x $\frac{3}{4}$ "	5
3.	32x20	$1\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	5

13.3. Redukcija

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo Dxd, mm	Sriegis Dxd	Kiekis, vnt.
1.	20x15	$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	80
2.	25x20	1" x $\frac{3}{4}$ "	80
3.	32x20	$1\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "	20
4.	32x25	$1\frac{1}{4}$ " x 1"	30
5.	40x20	$1\frac{1}{2}$ " x $\frac{3}{4}$ "	10
6.	40x25	$1\frac{1}{2}$ " x 1"	10
7.	40x32	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "	15
8.	50x25	2" x 1"	10
9.	50x32	2" x $1\frac{1}{4}$ "	20
10.	50x40	2" x $1\frac{1}{2}$ "	20

13.4. Trišakis (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	20
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	30
3.	25	1"	10
4.	32	$1\frac{1}{4}$ "	5
5.	40	$1\frac{1}{2}$ "	5
6.	50	2"	5

13.5. Kontraveržlė (vidin. Sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	$\frac{1}{2}$ "	30
2.	20	$\frac{3}{4}$ "	60
3.	25	1"	30
4.	32	$1\frac{1}{4}$ "	20
5.	40	$1\frac{1}{2}$ "	20
6.	50	2"	20

13.6. Trumpasriegis (išorin srieg)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
----------	--------------------------	---------	--------------

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2"	80
2.	20	3/4"	250
3.	25	1"	100
4.	32	1 1/4"	40
5.	40	1 1/2"	20
6.	50	2"	20

13.7. Alkūnė

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2" vid./vid	80
2.	20	3/4"	250
3.	25	1"	100
4.	32	1 1/4"	40
5.	40	1 1/2"	20
6.	50	2" vid. Vid	20
7.	15	1/2" vidus/išorė	10
8.	20	3/4"	30
9.	25	1"	20
10.	32	1 1/4"	5
11.	40	1 1/2"	5
12.	50	2" vid./išorė	5

13.8. Aklė – kamštis (išorinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2"	20
2.	20	3/4"	20
3.	25	1"	15
4.	32	1 1/4"	10
5.	40	1 1/2"	10
6.	50	2"	10

13.9. Ilgasriegis (plieninis cinkuotas)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis (išorinis)	Kiekis, vnt.
1.	15	1/2"	30
2.	20	3/4"	60
3.	25	1"	50
4.	32	1 1/4"	20
5.	40	1 1/2"	20
6.	50	2"	20

14. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „13. Varžtų, veržlių, poveržlių (cinkuotos ar aliuminio lydinio detalėms tvirtinti) techniniai reikalavimai


14.1. Varžtai, veržlės, poveržlės (Abonentų skyriui)

Eil. Nr.	Elementas	Tipas	Kiekis, vnt.
1.	Varžtas	M16x70	500
2.	Veržlė	M16	500
3.	Poveržlė	M165	500


Gamybos skyrius, Inžinerinės tarnybos viršininkas,



Ovidijus Čiapas

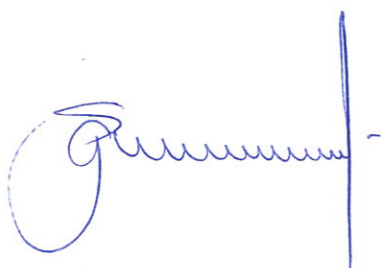

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arydas Juška

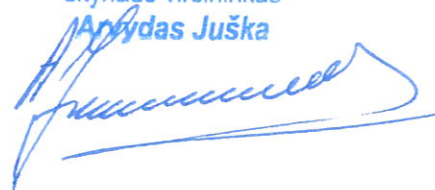



Uždaroji akcinė bendrovė
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 132751369,
PVM mokėtojo kodas LT327513610

PREKIŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

1. Sutarties Šalys šiuo aktu konstatuoja, kad Pardavėjas perduoda, o Pirkėjas priima:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kiekis vnt.
1.		
2.		
3.		

2. Šalys patvirtina, kad perduodamos Pirkėjui Prekių atitinka Sutartyje nustatytus kiekio, asortimento, kokybės, komplektiškumo, taros ir pakuotės reikalavimus.

Pardavėjo vardu:
UAB „Eccua“

Pirkėjo vardu:
UAB “Kauno vandenys”

A.V.

A.V.

Viešųjų pirkimų
skyriaus viršininkas
Arvydas Juška

Priedas Nr. 1. Pasiūlymo forma

Uždaroji akcinė bendrovė; Kulautuvos g. 20, LT-47192 Kaunas; tel. (8 37) 338 460, faks. (8 37) 338 458,
el. p. tomas.sukys@eccua.lt; duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centre;
kodas 210888170; PVM mokėtojo kodas LT108881716

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43, Kaunas

PASIŪLYMAS DĖL VAMZDŽIŲ JUNGIAMŲJŲ DALIŲ PIRKIMO

2018.02.28

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas	Eccua UAB
Tiekėjo įmonės kodas	210888170
Tiekėjo adresas	Kulautuvos g. 20, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Tomas Šukys
Telefono numeris	8-652-37146, 8-37-338460



Fakso numeris	8-37-338458
El. pašto adresas	tomas.sukys@eccua.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

4. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

Mes siūlome šias prekes kurios pilnai atitinka techninėje specifikacijoje (priedas Nr. 1) aprašytus reikalavimus:

2. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr. 1 „1. Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių techniniai reikalavimai“:

2.1. Flanšas ketinis su sriegiu

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (bePVM)	Bendra kaina Eur be PVM
1.	50	50	10,29	514,25
2.	65	50	14,88	744,15
3.	80	5	13,67	68,37
4.	100	40	15,37	614,68
5.	125	5	19,60	98,01
6.	150	10	24,68	246,84
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				2 286,30
PVM 21 proc.				480,12
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				2 766,42

2.2. Flanšas-aklė ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (bePVM)	Bendra kaina Eur be PVM
1.	50	10	9,08	90,75



2.	65	5	10,65	53,24
3.	80	5	10,65	53,24
4.	100	10	13,43	134,31
5.	125	5	17,18	85,91
6.	150	10	20,93	209,33
7.	200	2	33,52	67,03
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				693,81
PVM 21 proc.				145,70
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				839,51

3. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „2. Movų techniniai reikalavimai“:

3.1. Mova dviguba universali ketinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (bePVM)	Bendra kaina Eur be PVM
1.	100	4	45,47	181,89
2.	150	2	55,94	111,87
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				293,76
PVM 21 proc.				61,69
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				355,45

4. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „3. Movų sandarinimo žiedų reikalavimai“:

4.1. Movos sandarinimo žiedas

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (bePVM)	Bendra kaina Eur be PVM
1.	50	2	32,61	65,22
2.	65	5	34,45	172,27
3.	80	1	43,31	43,31
4.	100	5	45,68	228,38
5.	125	1	51,83	51,83
6.	150	5	57,50	287,51
7.	200	2	68,21	136,41
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				984,93
PVM 21 proc.				206,84
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				1 191,76

5. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „4. Tempimui neatsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai“:

5.1. Adaptorius flanšinis universalus ketinis

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (bePVM)	Bendra kaina Eur be PVM
1.	50	10	28,83	288,25
2.	65	20	35,60	711,91
3.	80	2	35,62	71,24



4.	100	10	39,39	393,94
5.	125	2	49,94	99,87
6.	150	4	46,89	187,55
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				1 752,76
PVM 21 proc.				368,08
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				2 120,84

6. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „5. Tempimui atsparių vamzdžių jungčių techniniai reikalavimai“:

6.1. Adaptorius flanšinis universalus tempimui atsparus ketinis


Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (bePVM)	Bendra kaina Eur be PVM
1.	65	4	84,30	337,18
2.	100	2	117,04	234,07
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				571,25
PVM 21 proc.				119,96
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				691,22

7. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „6. Remontinių movų techniniai reikalavimai“:

7.1. Movos remontinės

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Ilgis L, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	40	200	5	21,85	109,25
2.	50	200	10	21,85	218,50
3.	65	200	20	21,85	437,00
4.	80	200	2	25,30	50,60
5.	100	200	20	28,18	563,50
6.	125	200	2	30,48	60,95
7.	150	200	10	31,63	316,25
8.	175	200	2	36,80	73,60
9.	200	200	5	37,95	189,75
10.	65	300	2	32,20	64,40
11.	80	300	2	37,95	75,90
12.	100	300	5	41,40	207,00
13.	125	300	2	44,85	89,70
14.	150	300	3	46,00	138,00
15.	175	300	2	55,20	110,40
16.	200	300	3	55,20	165,60
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					2 870,40
PVM 21 proc.					602,78
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					3 473,18

8. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „7. Apkabų plieniniams vamzdžiams techniniai reikalavimai“:

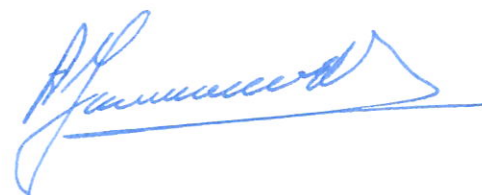

8.1. Apkaba plieniniam vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Plotis L, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	60	10	11,50	115,00
2.	20	60	10	11,50	115,00
3.	25	60	10	12,65	126,50
4.	32	80	10	12,65	126,50
5.	40	80	10	13,80	138,00
6.	50	80	20	13,80	276,00
7.	76	80	5	14,95	74,75
8.	89	80	5	14,95	74,75
9.	100	100	20	16,10	322,00
10.	125	100	5	17,25	86,25
11.	150	150	20	20,70	414,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					1 868,75
PVM 21 proc.					392,44
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					2 261,19

9. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „8. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“:

9.1. Mova dviguba PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo Dx D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	32x32	30	1,35	40,51
2.	40x40	20	2,13	42,64
3.	50x50	20	2,98	59,70
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				142,85
PVM 21 proc.				30,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				172,85

9.2. Jungtis (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	32	¾" išor.	160	0,90	144,00
2.	32	1" išor.	40	0,90	36,00
3.	32	1 ¼" išor.	120	0,90	108,00
4.	40	1 ¼" išor.	20	1,30	26,00
5.	40	1 ½" išor.	20	1,30	26,00
6.	50	1 ½" išor.	10	1,61	16,10
7.	50	2" išor.	50	1,69	84,50
8.	63	2" išor.	10	2,58	25,80
9.	32	¾" vid.	160	1,07	171,20




10.	32	1" vid.	40	1,07	42,80
11.	32	1 ¼" vid.	40	1,07	42,80
12.	40	1" vid.	10	1,53	15,30
13.	40	1 ¼" vid.	25	1,53	38,25
14.	50	1 ½" vid.	50	2,13	106,50
15.	63	2" vid.	5	2,90	14,50
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					897,75
PVM 21 proc.					188,53
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					1 086,28

9.3. Alkūnė (adaptorius) PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	32	¾" išor.	80	1,34	107,08
2.	32	1" išor.	60	1,34	80,31
3.	32	1 ¼" išor.	40	0,98	39,00
4.	40	1 ¼" išor.	20	1,92	38,38
5.	40	1 ½" išor.	20	1,54	30,75
6.	50	1 ½" išor.	20	2,63	52,59
7.	50	2" išor.	20	2,08	41,50
8.	63	2" išor.	5	3,30	16,52
9.	32	¾" vid.	60	1,47	88,13
10.	32	1" vid.	40	1,48	59,23
11.	40	1 ¼" vid.	10	2,18	21,79
12.	40	1½" vid.	10	2,01	20,13
13.	50	1 ½" vid.	10	2,95	29,49
14.	50	2" vid.	10	2,56	25,56
15.	63	2" vid.	5	3,70	18,48
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					668,94
PVM 21 proc.					140,48
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					809,41

9.4. Alkūnė movinė PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	32x32	50	1,48	74,03
2.	40x40	20	2,31	46,20
3.	50x50	20	3,22	64,44
4.	63x63	5	4,44	22,21
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				206,87
PVM 21 proc.				43,44
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				250,32

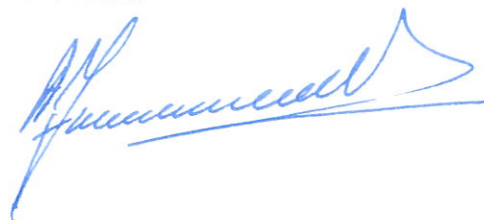

9.5. Trišakis movinis PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxDxD, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina	Bendra kaina
1.	32x32x32	20	2,06	41,22
2.	40x40x40	10	3,74	37,43
3.	50x50x50	10	4,71	47,14
4.	63x63x63	2	5,91	11,82
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				137,62
PVM 21 proc.				28,90
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				166,51

9.6. Trišakis movinis su sriegine atšaka PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo DxD, mm	Srieginė atšaka	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	32x32	1" išor.	160	1,72	274,80
2.	40x40	1 ¼" išor.	40	2,48	99,02
3.	50x50	1 ½" išor.	120	3,44	412,21
4.	63x63	2" išor.	20	5,15	103,05
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					889,09
PVM 21 proc.					186,71
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					1 075,79

9.7. Flanšinis adaptorius PE vamzdžiui

Eil. Nr.	Vamzdžio skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	110	20	27,43	548,63
2.	160	10	41,93	419,27
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				967,89
PVM 21 proc.				203,26
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				1 171,15

10. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „9. Polietileno (PE 100) vandentiekio vamzdžių elektrinio suvirinimo gaminių techniniai reikalavimai“:

PE100 elektrinio suvirinimo gaminiai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	Mova	110	10	5,65	56,54
2.	Mova	160	65	10,96	712,15
3.	Alkūnė 90	110	10	17,65	176,52
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					945,21
PVM 21 proc.					198,49
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					1 143,70



11. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „12. Movos ketinės užspaudžiamos QA tipo techniniai reikalavimai“:

Mova užspaudžiama ketinė QA tipo su išoriniu sriegiu

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Srieginė atšaka (išorinis sriegis)	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	½"	20	3,30	66,08
2.	20	¾"	50	4,17	208,32
3.	25	1"	20	5,25	105,06
4.	32	1 ¼"	10	7,01	70,11
5.	40	1 ½"	10	8,43	84,34
6.	50	2"	10	12,35	123,54
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					657,44
PVM 21 proc.					138,06
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					795,50


12. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.:1, 10. „Žalvarinių jungčių techniniai reikalavimai“

12.1. Jungtis išardoma žalvarinė

Eil. Nr.	Santykinis skersmuo D, mm	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	60	1,52	91,08
2.	20	150	2,22	333,30
3.	25	60	3,64	218,46
4.	32	20	5,72	114,40
5.	40	20	9,59	191,84
6.	50	10	18,06	180,62
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM				1 129,70
PVM 21 proc.				237,24
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				1 366,94

12.2. Vandens skaitiklių pajungimo antgaliai

Eil. Nr.	Vandens apskaitos prietaiso skersmuo D, mm	Kiekis, Gamybės skyriui, vnt.	Kiekis, Abonentų skyriui, vnt.	Bendras kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	100	500	600	0,78	465,00
2.	20	400	-	400	1,19	475,00
3.	25	50	50	100	2,58	257,50
4.	32	30	50	80	3,95	316,00
5.	40	40	50	90	5,84	525,38
6.	50	10	-	10	15,63	156,25

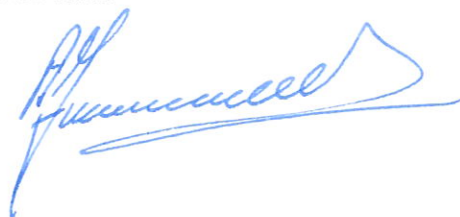

Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM	2 195,13
PVM 21 proc.	460,98
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	2 656,10

13. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.: 1, 11. „Ketinių cinkuotų vamzdinių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai“

13.1 Mova (vidinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	1/2"	50	0,29	14,38
2.	20	3/4"	100	0,35	35,00
3.	25	1"	40	0,58	23,00
4.	32	1 1/4"	20	0,81	16,25
5.	40	1 1/2"	20	0,99	19,75
6.	50	2"	20	1,50	30,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					138,38
PVM 21 proc.					29,06
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					167,43

13.2. Mova pereinama (vidiniai sriegiai)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo Dxd, mm	Sriegis Dxd	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	20x15	3/4" x 1/2"	5	0,45	2,25
2.	25x20	1" x 3/4"	5	0,58	2,88
3.	32x20	1 1/4" x 3/4"	5	0,91	4,56
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					9,69
PVM 21 proc.					2,03
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					11,72

13.3. Redukcija

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo Dxd, mm	Sriegis Dxd	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	20x15	3/4" x 1/2"	80	0,29	23,00
2.	25x20	1" x 3/4"	80	0,44	35,00
3.	32x20	1 1/4" x 3/4"	20	0,73	14,50
4.	32x25	1 1/4" x 1"	30	0,73	21,75
5.	40x20	1 1/2" x 3/4"	10	0,81	8,13
6.	40x25	1 1/2" x 1"	10	0,81	8,13
7.	40x32	1 1/2" x 1 1/4"	15	0,81	12,19
8.	50x25	2" x 1"	10	1,20	12,00
9.	50x32	2" x 1 1/4"	20	1,20	24,00



10.	50x40	2" x 1 1/2"	20	1,20	24,00
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					182,69
PVM 21 proc.					38,36
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					221,05

13.4. Trišakis (vidiniai sriegiai)


Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	1/2"	20	0,40	8,00
2.	20	3/4"	30	0,59	17,63
3.	25	1"	10	0,93	9,25
4.	32	1 1/4"	5	1,46	7,31
5.	40	1 1/2"	5	1,94	9,69
6.	50	2"	5	2,81	14,06
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					65,94
PVM 21 proc.					13,85
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					79,78

13.5. Kontraveržlė (vidin. Sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	1/2"	30	0,26	7,88
2.	20	3/4"	60	0,28	16,50
3.	25	1"	30	0,33	9,75
4.	32	1 1/4"	20	0,44	8,75
5.	40	1 1/2"	20	0,56	11,25
6.	50	2"	20	0,88	17,50
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					71,63
PVM 21 proc.					15,04
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					86,67

13.6. Trumpasriegis (išorin srieg)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	1/2"	80	0,41	32,40
2.	20	3/4"	250	0,53	131,63
3.	25	1"	100	0,73	72,90
4.	32	1 1/4"	40	0,89	35,64
5.	40	1 1/2"	20	1,28	25,65
6.	50	2"	20	1,46	29,16
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					327,38
PVM 21 proc.					68,75

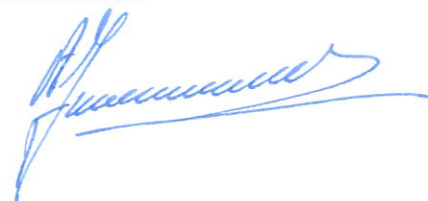

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM	396,12
--	---------------

13.7. Alkūnė

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	½"	80	0,33	26,00
2.	20	¾"	250	0,45	112,50
3.	25	1"	100	0,73	72,50
4.	32	1 ¼"	40	1,18	47,00
5.	40	1 ½"	20	1,46	29,25
6.	50	2" vid. Vid	20	2,11	42,25
7.	15	½" vidus/išorė	10	0,35	3,50
8.	20	¾"	30	0,48	14,25
9.	25	1"	20	0,76	15,25
10.	32	1 ¼"	5	1,40	7,00
11.	40	1 ½"	5	1,76	8,81
12.	50	2" vid./išorė	5	2,65	13,25
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					391,56
PVM 21 proc.					82,23
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					473,79

13.8. Aklė – kamštis (išorinis sriegis)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	½"	20	0,23	4,50
2.	20	¾"	20	0,25	5,00
3.	25	1"	15	0,38	5,63
4.	32	1 ¼"	10	0,56	5,63
5.	40	1 ½"	10	0,65	6,50
6.	50	2"	10	1,09	10,88
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					38,13
PVM 21 proc.					8,01
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					46,13

13.9. Ilgasriegis (plieninis cinkuotas)

Eil. Nr.	Sąlyginis skersmuo D, mm	Sriegis (išorinis)	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	15	½"	30	0,81	24,18
2.	20	¾"	60	1,08	64,74



3.	25	1"	50	1,40	70,20
4.	32	1 ¼"	20	1,53	30,68
5.	40	1 ½"	20	2,26	45,24
6.	50	2"	20	2,51	50,18
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					285,22
PVM 21 proc.					59,90
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					345,12

14. Pagal techninės specifikacijos Priedo Nr.1 „13. Varžtų, veržlių, poveržlių (cinkuotos ar aliuminio lydinio detalės tvirtinti) techniniai reikalavimai

14.1. Varžtai, veržlės, poveržlės (Abonentų skyriui)

Eil. Nr.	Elementas	Tipas	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Bendra kaina (be PVM)
1.	Varžtas	M16x70	500	0,50	250,00
2.	Veržlė	M16	500	0,08	37,50
3.	Poveržlė	M165	500	0,06	31,25
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM					318,75
PVM 21 proc.					66,94
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM					385,69

Pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais) – 21989,78 EUR (Dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt devyni EUR 78 centai);

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) – 4617,85 EUR (Keturi tūkstančiai šeši šimtai septyniolika EUR 85 centai);

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (skaičiais ir žodžiais) – 26607,63 EUR (Dvidešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai septyni EUR 63 centai).

Į kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumente nurodytus reikalavimus.

Atskiros pasiūlymo pozicijų kainos (išskyrus bendrą pasiūlymo kainą) yra KONFIDENCIALI INFORMACIJA – prašome jos neviešinti.

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. Birželio 30 d.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:



Eil. Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Sertifikatai ir deklaracijos	45

Kauno padalinio vadovas Tomas Šukys

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)