




ŽEMĖS SKLYPO RIBOS ATŽYMĖTOS, REMIANTIS INDIVIDUALIOS FIRMOS
"KORIKA" GEODEZININKĖS M.KAZLAUSKIENĖS 2000-03 NUBRAIŽYTU ŽE-
MĖS SKLYPO PLANU.


		II "GM paslaugos" Licencijos Nr.g-852-(894), išduota 2008-10-08 Kvalifik.paž.Nr.2M-M-704, išduota 2008-09-30	
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Vadovas	J.Meškauskas		2011-06-17
Matininkė	K.Blažukienė		
Statinių išdėstymo planas		1:500	
Druskininkų sav. Leipalingio mstl. Alėjos g. 29A			
Sudarytas pagal 2011-06-16 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane 3G1g	

Sklypo išdėstymo schema

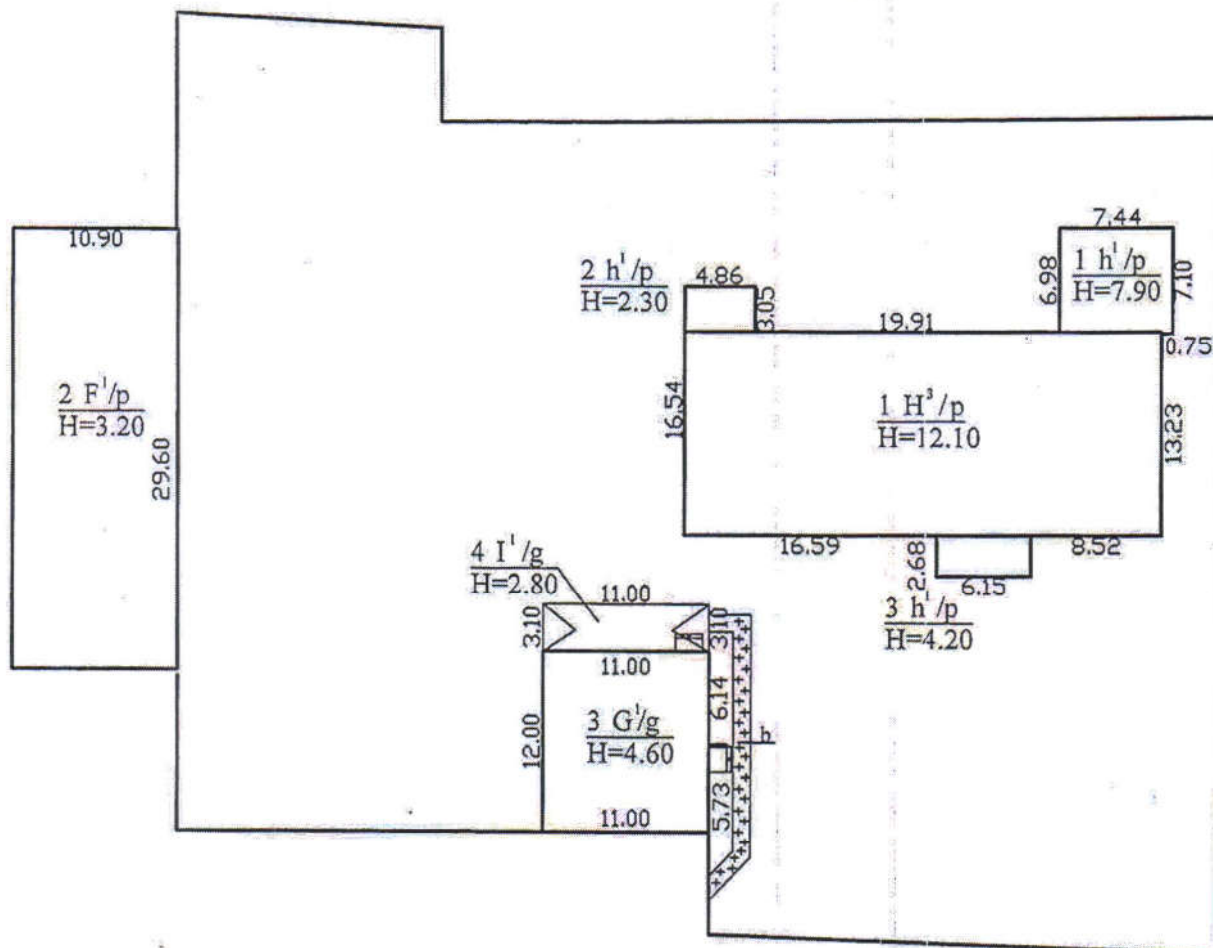

ŽEMĖS SKLYPO PL


SKLYPO PLOTAS

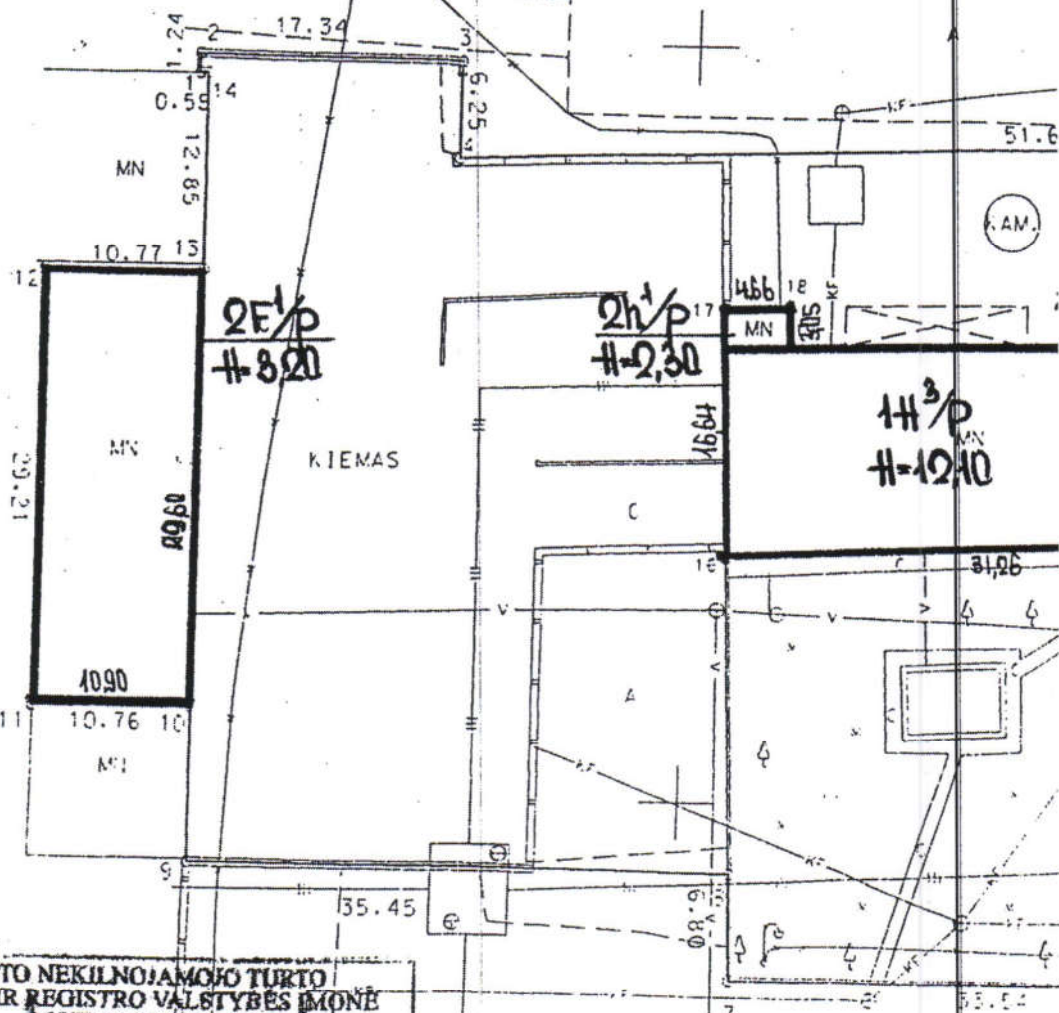

ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖ ALYTAUS FILIALAS			
PASEICIAUS IŠŽ.	PAVARDĖ DUKČIENE	DATA 02.06.10	AREA 500
SĄJŪDŲ KADASTRO PLOTAS			
DUKČIENE			
ALIŠO			
02 06 10			

IAS M1:500

14 m²

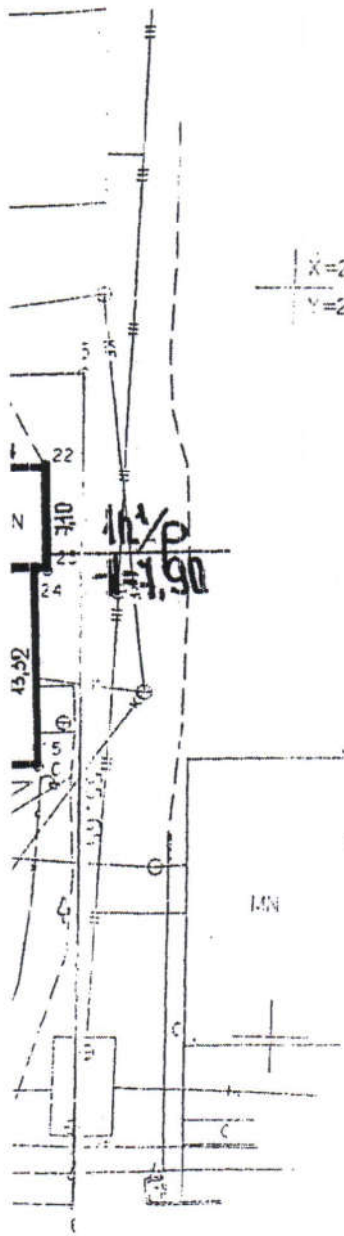

Vardas, pavardė (pavadin.)	asmens (monės) kodas	parašas	data
UAB "LEIPALINGIO VANDUO"	6516619		
SPAB „Druskininkų šilumos tinklai“	5200309		

Gatvė, namo Nr.	ALĖJOS 29
Kaimas (miestelis)	LEIPALINGIS
Seniūnija	LEIPALINGIO
Miestas (rajonas)	LAZDIJŲ
Apskritis	ALYTAUS

Kadastra: vietovė	LEIPALINGIO	blokas	sklypas
Sklypo identifikatorius:	5 9 2 5 0 0 1 3		

Gretimybė	gretimų sklypų savininkas (nuomininkas, naudotojas)
1-6	VZF
6-1	AB "LEIMESTÄ"

EKSPLIKACIJA	bendras plotas	žemės plotas	miškas	užstatyta teritorija	keltai	vandens	kito žemė
v., pavardė pavadinimas	m ² , a	m ² , a	m ² , a	m ² , a	m ² , a	m ² , a	m ² , a
UAB "LEIPALINGIO VANDUO"	3934			3934			

SUDERINTA:

LEIPALINGIO ŽEMTŲVARKOS TARNYBOS VADOVAS:
J. MIZERAS

LEIPALINGIO SENIŪNIJOS SENIŪNAS:
A. ZDANČIUS

LAZDIJŲ RAJ. VYR. ARCHITEKTAS:
P. SELILIONIS

Alytaus apskrities viršutininko administracijos
Lazdijų rajono žemėtvarkos skyrius

Patikrino: vyr. geodezininkė G. ALBAVIČIOTĖ

Patvirtino: viršininkė A. ČERNIAUSKIENĖ

(v., pavardė) (parašas) (data)

Individuali firma "Korika"
Licenzija Nr. 424 išduota 1996.05.20 galioja iki 2001.05.20

pareigos	v., pavardė	parašas	data
GEODEZININKĖ	M. KAZLAUSKIENĖ		2000 03



Žemėtvarkos skyriaus vadovo patvirtinta
Lazdių rajono žemėtvarkos skyriaus
Alytaus miestas

2000 03 05

LEIPALINGIO KATILINĖS TERITORIJA

Transformatorinė

Sklypas

Elektra

Dujų katilinė

SND talpos

ŠT

SK-2

Legend

Dujinė katilinė ir SND talpos

KONTEINERIS (7600X2800)

SKLYPAS

TALPOS 2X9,15m³ (7740X1250)

— Bekanalinės trasos

Elektra

1:500



0 5 10 20 Meters

SUPAPRASTINTO PIRKIMO „LEIPALINGIO KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS KŪRENAMĄ KONTEINERINĘ KATILINĘ“ KOMISIJA

Tiekėjams

2018-09-17

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

UAB „Litesko“ (toliau – Bendrovė) 2018-09-05 paskelbė pirkimą dėl „Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintomis naftos dujomis kūrenamą konteinerinę katilinę“ darbų pirkimo (Pirkimo CVP IS Nr.: 398101) skelbiamų derybų būdu, supaprastintas pirkimas (toliau – Pirkimas). Apie Pirkimą skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

UAB „Litesko“ (toliau – Bendrovė) 2018-09-05 paskelbė pirkimą dėl „Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintomis naftos dujomis kūrenamą konteinerinę katilinę“ darbų pirkimo (Pirkimo CVP IS Nr.: 398101) skelbiamų derybų būdu, supaprastintas pirkimas (toliau – Pirkimas). Apie Pirkimą skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Informuojame, kad 2018-09-12 buvo gauti tiekėjų paklausimai, pateikiame paklausimus ir atsakymus į juos:

1. Klausimas:

Ar esami vandens šildymo ir garo katilai toliau dirbs esant poreikiui?

Atsakymas:

Leipalingio katilinė ir joje įrengti katilai dirbs iki tol kol bus pilnai įrengta, išbandyta ir priduta nauja konteinerinė dujinė katilinė.

2. Klausimas:

Ar esami tinklo vandens siurbliai ir tinklo pamaitinimo siurbliai toliau veiks?

Atsakymas:

Esami tinklo vandens ir pamaitinimo siurbliai dirbs iki tol kol bus pilnai įrengta, išbandyta ir priduta nauja konteinerinė dujinė katilinė.

3. Klausimas:

Techninės specifikacijos 6.b.25 punkte minima, jog konteinerinės katilinės išorėje turi būti suprojektuoti ir įrengti prijungimo prie šilumos tinklų, vandentiekio, nuotekų tinklų, elektros ir ryšių atvadai (prijungimo taškai). Ar statytojo atsakomybės ribos ir baigiasi katilinės apimtyje? Ar vis dėlto reikia ir prijungti visus šiuos taškus prie esamų inžinerinių tinklų?

Atsakymas:

Į šio pirkimo „Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintomis naftos dujomis kūrenamą konteinerinę katilinę“ neįeina lauko nuotekų, vandentiekio bei šilumos tinklų projektavimo ir montavimo darbai. Atsakomybės ribos su Teikėju baigiasi ties konteinerinės katilinės išorine siena, išskyrus elektros įvadą, nes tiekėjas turi numatyti elektros įvado projektavimą ir sumontavimą nuo esamos Leipalingio katilinės elektros skirstyklos iki naujos konteinerinės katilinės (techninių sąlygų p. 6.b.8).

4. Klausimas:

Ar reikalinga numatyti suskystintų naftos dujų išgarintuvą su dujų slėgio redukavimo mazgu?

Atsakymas:

I šio pirkimo „Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintomis naftos dujomis kūrenamą konteinerinę katilinę“ apimtis neįeina suskystintų naftos dujų ūkio projektavimo ir montavimo darbai.

5. Klausimas:

Ar reikia katilinėje numatyti chemiškai paruošto vandens rezervuarą tinklų papildymui? Jei taip, tai kokio tūrio?

Atsakymas:

Chemiškai paruošto vandens rezervuaro katilinėje numatyti nereikia.

6. Klausimas:

Ar galima panaudoti esamus termofikacinio vandens papildymo siurblius?

Atsakymas:

Kol katilinė dirba galima panaudoti vieną siurblį, vėliau bus galima paimti ir kitą.

7. Klausimas:

Prašome patikslinti punktą Nr. 6.b.11, t.y. ar turi būti numatytas papildomas tinklų papildymo siurblys žaliu vandeniu?

Atsakymas:

Avariniam tinklų papildymui vandentiekio „žaliu“ vandeniu turi būti numatytas papildomas siurblys.

8. Klausimas:

Prašome patikslinti, ar tinklų papildymui chemiškai valytu vandeniu reikia numatyti du siurblius?

Atsakymas:

Taip 2 siurblius (techninių sąlygų punktas 6.b.11.).

9. Klausimas:

Techninėse sąlygose nurodyta, jog katilinei reikia numatyti vieną kaminą trims katilams. Ar perkančiajai organizacijai bus priimtina, jog visi trys katilai bus pajungti į vieną kaminą?

Atsakymas:

Techninių sąlygų 6 dalyje nurodyta, kad „Degimo produktai turi būti šalinami per naujai įrengiamą (-us) konteinerinės katilinės kaminą (-us)“. Todėl Užsakovui bus priimtina, jeigu Tiekėjas siūlys visus tris katilus pajungti į vieną kaminą arba visiems trims katilams montuoti atskirus kaminus.

10. Klausimas:

Techninėse sąlygose nėra nurodyta, jog reikia numatyti katilinei išsiplėtimo indą. Ar jį reikia numatyti?

Atsakymas:

Išsiplėtimo indą reikia numatyti.

11. Klausimas:

Ar parenkant išsiplėtimo indą jo tūris turi būti skaičiuotas tik katilinei ar ir visiems termofikaciniams tinklams?

Atsakymas:

Visiems termofikaciniams tinklams. Leipalingio mstl. šilumos tiekimo tinklų tūris – 25 m³.

12. Klausimas:

Ar galima panaudoti esamą chemikalų dozatorių deguonies surišimui vandenyje?

Atsakymas:

Galima.

13. Klausimas:

Pagal techninių sąlygų punktą 7.a.3 Jūs nurodote, jog tiekėjas turi numatyti galimybę perduoti duomenis SND lygis požeminiuose rezervuaruose. SND ūkio įrengimas neįeina į tiekėjo darbų apimtį. Mes negalime paskaičiuoti šių darbų, nes nežinome, koks bus prietaisas, kur jis bus sumontuotas.

Atsakymas:

Techninių sąlygų 7.a.3 punkte minima tik tai, kad turi būti numatyta galimybė perduoti duomenis į Druskininkų katilinės centrinį valdymo pultą. SND lygio požeminiuose rezervuaruose duomenų perdavimas nėra numatytas šiame pirkime. Atkreipiame dėmesį, kad p. 6.b.23, 6.b.24 nurodyta, kokia automatikos įranga turi būti numatyta katilinės parametrų surinkimui.

14. Klausimas:

Koks yra numatytas dujų slėgis prieš degiklius?

Atsakymas:

Suskystintų naftos dujų rezervuarų darbinis slėgis numatomas ~ 15,6 bar. Iš talpyklų paduodamos skystos fazės dujų slėgis taip pat ~15,6bar. Numatoma įrengti dujų reguliavimo grupę reguliuos paduodamų į katilinę dujų skystos fazės slėgį nuo ~0,2 iki ~1,0 bar.

15. Klausimas:

Kokiu būdu tiekėjas turi numatyti perduoti katilinės duomenis į valdymo pultinę?

Atsakymas:

Valdiklis pagal techninių sąlygų 16 dalį privalo turėti Ethernet S7 Communication protokolą palaikančią duomenų perdavimo sąsają. Be to, turi būti sumontuota komunikacinė įranga (šakotuvai, modemai ir t.t.), kuri užtikrintų UAB Litesko galimybę komunikuoti su PLV ir gauti iš jo informaciją.

16. Klausimas:

Ar yra atliktas PAV (Poveikio aplinkai vertinimas)? Jei ne, ar Rangovas turi nusimatyti jį atlikti?

Atsakymas:

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros šiam projektui nereikalingos.

17. Klausimas:

Ar yra nustatyta SAZ (Sanitarinė apsaugos zona)? Jei ne, ar Rangovas turi nusimatyti ją atlikti?

Atsakymas:

Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą neturi įsivertinti poveikio visuomenės sveikatos vertinimą (PVSV) ir SAZ ribų nustatymą sklypo ribose.

18. Klausimas:

Ar reikia spręsti išorės ir vidaus gaisrų gesinimo sistemą, ar ji yra išspręsta? Jei ne, kas tai atliks, nes ši dalis yra būtina projekto įgyvendinimui.

Atsakymas:

Išorės ir vidaus gaisrų gesinimo sistemą turi numatyti tiekėjas.

19. Klausimas:

Ar Rangovui reikia nusimatyti geologijos atlikimą?

Atsakymas:

Užsakovo nuomone apie geologinių tyrimų atlikimą tiekėjas turi nuspręsti savo nuožiūra.

20. Klausimas:

Ar Rangovui reikia nusimatyti topografinės nuotraukos atlikimą?

Atsakymas:

Taip, tiekėjas turi nusimatyti topografinės nuotraukos atlikimą.

21. Klausimas:

Kokios paskirties yra žemė, kurioje yra numatyta statyti nauja katilinė?

Atsakymas:

Žemės paskirtis: kita (kitai specialiai paskirčiai).

22. Klausimas:

Kam priklauso žemės nuosavybė, kurioje bus statoma nauja katilinė?

Atsakymas:

Valstybinė žemė, kuri perduota Druskininkų šilumos tinklams, Užsakovui UAB „Litesko“ žemė yra išnuomota.

SUPAPRASTINTO PIRKIMO „LEIPALINGIO KATILINĖS REKONSTRUKCIJA, ĮRENGIANT SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS KŪRENAMĄ KONTEINERINĘ KATILINĘ“ KOMISIJA

Tiekėjams

2018-09-26

PRANEŠIMAS DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS

UAB „Litesko“ (toliau – Bendrovė) 2018-09-05 paskelbė pirkimą dėl „*Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintomis naftos dujomis kūrenamą konteinerinę katilinę*“ darbų pirkimo (Pirkimo CVP IS Nr.: 398101) skelbiamų derybų būdu, supaprastintas pirkimas (toliau – Pirkimas). Apie Pirkimą skelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Informuojame, kad 2018-09-20 buvo gauti tiekėjų paklausimai, pateikiame paklausimus ir atsakymus į juos:

1. Klausimas:

Atlikus išsiplėtimo indo tūrio skaičiavimus, pamatėme, jog išsiplėtimo indo tūris turi būti pakankamai didelis (~3 m³). Ar būtų galima išsiplėtimo indus sumontuoti Jūsų senoje katilinėje, ar visgi Tiekėjui reikia juos numatyti naujame pastate?

Atsakymas:

Išsiplėtimo indų sumontavimo vietą reikia numatyti naujoje projektuojamoje konteinerinėje katilinėje. Tiekėjas neturi nusimatyti išsiplėtimo indų kaštų, išsiplėtimo indus (2vnt. x 500L) pateiks Užsakovas. Tiekėjas turi tik suprojektuoti ir įrengti išsiplėtimo indus.

2. Klausimas:

Išsiaiškinus, jog Leipalingio miestelio vandentiekio tiekimo kategorija yra II, tokios kategorijos vandentiekio vamzdynas yra netinkamas naudoti išorės gaisrų gesinimui. Taip pat artimiausias hidrantas nuo katilinės yra nutolęs ~350 m atstumu. Naujo hidranto numatyti prie projektuojamos katilinės negalime, nes vandentiekio tiekimo kategorija yra netinkama (turi būti I). Tokiu atveju yra būtina suprojektuoti ir įrengti atvirą vandens telkinį arba uždarus vandens rezervuarus su privažiavimo aikštele. Uždaras vandens rezervuaras turi būti ~170 m, atviras ~600 m. Ar tiekėjas privalo įsivertinti šiuos projektavimo ir statybos kaštus? Jeigu turi, prašome nurodyti galimą įrengimo vietą.

Atsakymas:

Tiekėjas neturi nusimatyti gaisro gesinimo sistemos projektavimo ir įrengimo kaštų. Gaisro gesinimo priemonės ir jų įrengimą organizuos Užsakovas.

Be to, informuojame, kad tikslinamas 2018-09-17 CVP IS paskelbtas atsakymas į 18 klausimą:

Vieta	Yra	Turi būti
2018-09-17 CVP IS paskelbtas pranešimas dėl atsakymų į gautus tiekėjų paklausimus, 18 klausimas	<u>18. Klausimas:</u> <i>Ar reikia spręsti išorės ir vidaus gaisrų gesinimo sistemą, ar ji yra išspręsta? Jei ne, kas tai atliks, nes ši dalis yra būtina projekto įgyvendinimui.</i> <u>Atsakymas:</u> <i>Išorės ir vidaus gaisrų gesinimo sistemą turi numatyti tiekėjas.</i>	<u>18. Klausimas:</u> <i>Ar reikia spręsti išorės ir vidaus gaisrų gesinimo sistemą, ar ji yra išspręsta? Jei ne, kas tai atliks, nes ši dalis yra būtina projekto įgyvendinimui.</i> <u>Atsakymas:</u> <i>Tiekėjas neturi nusimatyti gaisro gesinimo sistemos projektavimo ir įrengimo kaštų. Gaisro gesinimo priemonės ir jų įrengimą organizuos Užsakovas.</i>

Termolink

UAB „Termolink“

(Tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, adresas: Veiverių g.134, LT-46352, Kaunas, Tel.: 8-37 295206; faks.: 8-37 291339; registro tvarkytojas: VI Registro centras; im. kodas: 301740693, PVM kodas: LT100004141917

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Litesko“

(Adresas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS, KURIAME YRA NURODYTOS GALUTINĖS KAINOS DĖL LEIPALINGIO KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS, ĮRENGIANT SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS KŪRENAMĄ KONTEINERINĘ KATILINĘ DARBŲ PIRKIMO

2018-11-20 Nr. 20180911.4A

(data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Termolink“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Veiverių g. 134, LT-46352 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Benius Žostautas
Telefonų numeris	8-607 95460
Fakso numeris	8-37 291339
El. pašto adresas	benius@termolink.lt

1. Šiuo galutiniu pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbime apie pirkimą;
- 2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.
3. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

1. Siūlomi darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Mūsų siūloma kaina:

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM*	Kaina, Eur su PVM*
1.	Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant suskystintomis naftos dujomis kūrenamą konteinerinę katilinę			
1.1.	Projektavimo darbai	18000,00	3780,00	21780,00
1.2.	Katilinės įranga, medžiagos	82475,00	17319,75	99794,75
1.3.	Katilinės sumontavimas	27804,00	5838,84	33642,84
1.4.	Paleidimas-derinimas	1749,00	367,29	2116,29
1.5.	Garantiniai bandymai	552,00	115,92	667,92
1.6.	Dokumentacijos paruošimas	1890,00	396,90	2286,90
1.7.	Pridavimas	2430,00	510,30	2940,30
	VISO:	134900,00	28329,00	163229,00

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lenteles skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

2. Pateikiama kiekvieno darbo kainos detalizacija:

Lentelė Nr. 1. Projektavimo darbai:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Visos reikalingos techninio darbo projekto dalys	Projektuotojas	8	900	20,00	18000,00
					Suma:	18000,00

Pastabos:

* jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darbu pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybes darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu.

** darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš vienos darbo valandos kainos. Jei darbui reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto vienos darbo valandos kainos sandaugas.

Lentelė Nr.2. Katilinės įranga, medžiagos:

Eil. Nr.	Medžiaga	Kaina Eur (be PVM)	Viso Eur (be PVM)
1	2	3	4
1	Katilas Nr.1 (Vitocrossal 200 CM2 620/575kW komplekte: Vitotronic 100 CM1E, TU-Set Vitocrossal 200 CM2 LT, Cilindrinis degiklis CM2 620kW, Vitotronic 300 CM1)	21381,57	21381,57
2	Katilas Nr.2 (Vitocrossal 200 CM2C 246 kW komplekte: Matinis degiklis 246kW CM2/3C, Vitotronic 100 CC1 + LON-Modul su sujungimu)	8478,65	8478,65
3	Katilas Nr.3 (Vitocrossal 200 CM2C 186 kW komplekte: MatriX cilindrinis degiklis 186kW CM2/3C, Vitotronic 100 CC1)	6914,49	6914,49
4	Katilinės armatūra/įrengimai (atbuliniai vožtuvai, tarpflašinės užsklandos su el. pavara, rutuliniai bronziniai ventiliai, rutuliniai privirinami ventiliai, mechaniniai filtrai, apsauginiai vožtuvai, dvigubas siurblys, slėgio reles, dažnio keitiklis, dujinės sklendės ir įtaisai, apskaitos, kondensato neutralizatorius, oro nuvedėjai, termometrai, manometrai ir kt.)	7329,00	7329,00
5	Dūmtraukis su dūmų kanalais ir laikinėsios kolonos trims katilams.	6387,93	6387,93
6	Konteinerinio tipo pastatas (sienos, grindys, durys, pamatas, pastato šildymas vėdinimas)	18123,80	18123,80
7	E ir PVA medžiagos	10827,00	10827,00
8	Katilinės vamzdyno medžiagos	3032,56	3032,56
		Suma:	82475,00

Lentelė Nr.3. Katilinės sumontavimas:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)	Medžiagų sąnaudos Eur (be PVM)	Bendra darbo kaina, Eur (be PVM) (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Katilinės vamzdyno ir įrangos montavimas, surinkimas	Šaltkalvis/suvinintojas	4	600,00	20,00	12000,00	698,00	12698,00
2	Katilinės izoliavimas	Izoliuotojas	5	85,00	20,00	1700,00	543,00	2243,00
3	E ir PVA darbai	Inžinierius	3	184,00	25,00	4600,00	808,00	5408,00
4	Pamato/grindų įrengimas su žemės darbais	Statybininkas	4	88,00	25,00	2200,00	0,00	2200,00
5	Pastato/konteinerio apšiltinimas	Statybininkas	3	120,00	25,00	3000,00	630,00	3630,00
6	Dūmtraukio montavimo darbai	Kaministas	2	50	30,00	1500,00	125,00	1625,00
					Suma:			27804,00

Pastabos:

* jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darbai pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybės darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu.

Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2.1 Pasiūlymo priedėlis. Pasiūlymo, kuriame yra nurodytos galutinės kainos forma.

** darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš vienos darbo valandos kainos. Jei darbai reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto vienos darbo valandos kainos sandaugas.

Lentelė Nr.4. Paleidimas-derinimas:

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Paleidimo derinimo darbai (vandens šildymo katilai, paleidimas į sistemą), duomenų surinkimas	Serviso inžinierius	2	37,40	35,00	1309,00
2	Vamzdinių ir armatūros žymėjimai, brėžinių spausdinimas	Inžinierius	1	17,60	25,00	440,00
Suma:						1749,00

Pastabos:

* jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darbą pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybės darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu.

** darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš vienos darbo valandos kainos. Jei darbai reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto vienos darbo valandos kainos sandaugas.

Lentelė Nr.5. Garantiniai bandymai.

Eil. Nr.	Katilo Nr.	Garantinių bandymų kaina, Eur (be PVM)
1	2	3
1	Katilas Nr.1	184,00
2	Katilas Nr.2	184,00
3	Katilas Nr.3	184,00
Suma:		552,00

Lentelė Nr. 6. Dokumentacijos paruošimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)**	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumentacijos ruošimas (visų reikalingų pasų sudarymas, kitos reikalingos, statybos inspekcijai ir VEI pridavimui, dokumentacijos rengimas)	Inžinierius	2	59,60	25,00	1490,00
2	Režiminės kortelės, eksploatacinė instrukcija, apsaugų tikrinimo instrukcija ir kt.	Inžinierius	1	16	25,00	400,00
Suma:						1890,00

Pastabos:

* jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darbą pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybės darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu.

** darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš vienos darbo valandos kainos. Jei darbui reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto vienos darbo valandos kainos sandaugas.

Lentelė Nr. 7. Pridavimas.

Eil. Nr.	Darbo pavadinimas	Darbuotojo pareigos*	Darbuotojų kiekis*	Bendras darbo valandų kiekis (visų darbuotojų)*, val.	Vienos darbo valandos kaina, Eur (be PVM)**	Darbo sąnaudos, Eur (be PVM)** (5x6)	Pažymių sąnaudos Eur (be PVM)	Bendra darbo kaina, Eur (be PVM) (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TPT pridavimas + mokesčiai	Inžinierius	1	9,6	25,00	240,00	170,00	410,00
2	Pridavimas statybos inspekcijai + mokesčiai	Inžinierius	1	36,80	25,00	920,00	150,00	1070,00
3	Pridavimas VEI + mokesčiai	Inžinierius	1	27,20	25,00	680,00	280,00	950,00
Suma:								2430,00

Pastabos:

* jei vienam darbui reikalingos skirtingų pareigų specialistai – darbą pateikti atskiromis eilutėmis, kiekvienai pareigybei atskirai, su atskiru pareigybės darbuotojų kiekiu, valandų kiekiu ir įkainiu.

** darbo sąnaudos apskaičiuojamos dauginant bendrą valandų kiekį iš vienos darbo valandos kainos. Jei darbui reikalingi skirtingų pareigų specialistai – darbo sąnaudos skaičiuojamos sumuojant atskirų specialistų bendro valandų kiekio ir atskiro specialisto vienos darbo valandos kainos sandaugas.

3. Teikiame numatomos tiekti/montuoti pagrindinės įrangos aprašymą (pildo tiekėjas):

Lentelė 1

Gaminys	Kiekis, vnt.	Gaminio tipas/ modelis	Gamintojas	Gamintojo svetainė internete
Katilas Nr. 1	1	Vitocrossal 200 CM2 (620/575kW)	Viessmann	https://professionals.viessmann.co.uk
Katilas Nr. 2	1	Vitocrossal 200 CM2 (246/225 kW)	Viessmann	https://professionals.viessmann.co.uk
Katilas Nr. 3	1	Vitocrossal 200 CM2 (186/170 kW)	Viessmann	https://professionals.viessmann.co.uk

Lentelė 2

Gaminys	Darbo diapazonas, %	Naudingumo koeficientas, %
Katilas Nr. 1	25 iki 100	98 (H _s)
Katilas Nr. 2	25 iki 100	98 (H _s)
Katilas Nr. 3	25 iki 100	98 (H _s)
Katilų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 naudingumo koeficientų vidurkis:		98 (H _s)

4. Informuoju, kad vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus*:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Darbai, kuriuos atliks subrangovas	Sutarties dalis, kurią vykdys subrangovas, procentais (%)
1.	UAB „Jumana“	Elektrotechnika, procesų valdymas ir automatizacija, gaisrinė signalizacija, įsilaužimo signalizacija	11
2.	UAB „TEC Industry“	Projektavimo darbai	14

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai ir pateikti tai patvirtinančius, subrangovus įpareigojančius, dokumentus (subrangos sutarties kopiją arba kitą subrangovą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų subrangovų išteklių Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu. Jei tiekėjas nenurodys subrangovų, Perkantysis subjektas laikys, kad tiekėjas subrangovų nepasitelks.

5. Kartu su galutiniu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

6. Šiame galutiniame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento pavadinimas

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų sritys perkantiųjų subjektų, įstatymo 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**)

Valdas Garmus

(Vardas ir pavardė**)

**Pastaba. Jeigu Perkantysis subjektas Pirkimų atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimo laimėjusio tiekėjo reikalauti pateikti atskira užpildyta pasiūlyma (pdf formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kuria tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.

SOCIALINIO ATSAKINGUMO PRINCIPAI TIEKĖJAMS

Siekdama užtikrinti socialiai atsakingą veiklą visose savo verslo grandyse bei įgyvendinti socialinio atsakingumo standarto SA8000 reikalavimus [Užsakovas/Perkančioji organizacija] suformulavo eilę socialinio atsakingumo principų [Vykdotojui/tiekėjui (subtiekjui/subtiekėjams)]:

- Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo.
- Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos.
- Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų.
- Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis.
- Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.).
- Naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisyklės ir reikalavimus darbe).
- Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo.
- Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus.
- Šiuos socialinio atsakingumo principus įgyvendinti savo vykdomoje veikloje.
- Reikalauti ir iš savo tiekėjų (subtiekjų) laikytis šių socialinio atsakingumo principų.
- Dalyvauti monitoringe – sekti, ar vykdomi socialinio atsakingumo įsipareigojimai, esant poreikiui – teikti duomenis patikrinimui.
- Esant šių principų pažeidimams ar neatitikimams, aiškintis jų atsiradimo priežastis ir atlikti koregavimo veiksmus.

[Užsakovas/Perkančioji organizacija] tikisi, jog jos [Vykdotojas/tiekėjas (subtiekjui/subtiekėjams)] supranta šių principų laikymosi svarbą socialiai atsakingo verslo vykdymui.

Vykdant Sutartį, [Rangovas/Vykdytojas/tiekėjas] privalo laikytis [Užsakovo/perkančiosios organizacijos] Socialinio atsakingumo principų, viešai publikuojamų [Užsakovo/perkančiosios organizacijos] internetiniame tinklapyje adresu: <http://www.litesko.lt/>.

[Užsakovas/Perkančioji organizacija] pasilieka teisę [Vykdotojui/tiekėjui (ir/ar subtiekjui/subtiekėjams)] pateikti socialinio atsakingumo klausimyną, kurio tikslas sudaryti sąlygas [Užsakovui/Perkančiajai organizacijai] įsitikinti, ar [Vykdotojas/tiekėjas (ir/ar subtiekjai/subtiekėjas)] laikosi SA principų, o [Vykdotojas/tiekėjas (ir/ar subtiekjui/subtiekėjams)] įsipareigoja pateiktus klausimynus užpildyti ir per nustatytą terminą grąžinti [Užsakovui/Perkančiajai organizacijai].

Vizuota ir. pabasa

1

Gina Daujotaitė-Pumputienė