



Schema Nr. 1


D KATEGORIJS GATVIŲ IŠARDYTOS ASFALTO DANGOS
ATSATYMO DETALĖ

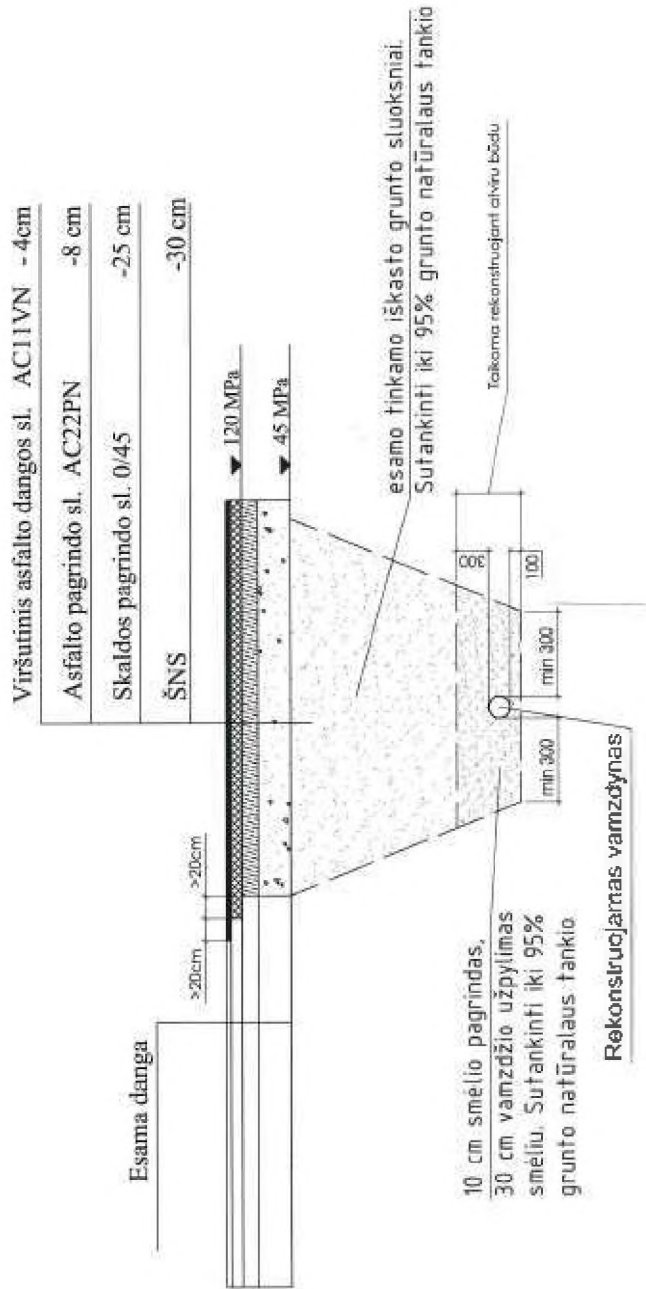


ČIA ĮTEGTOJOS GATVIŲ ĮSĖDYTOS ASFALTO DANGOS
ATSATYMO DETALĖ

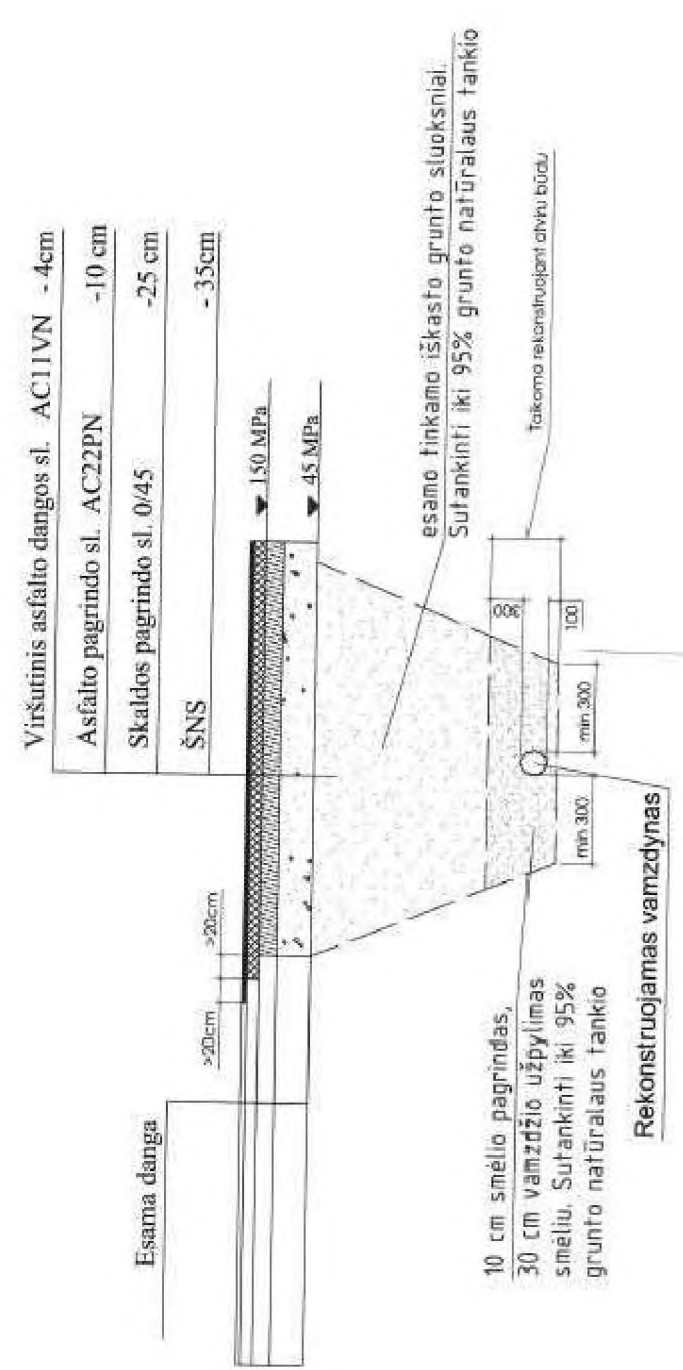

B KATEGORIJOS GATVIŲ IŠARDYTOS ASFALTO DANGOS
ATSATYMO DETALĖ

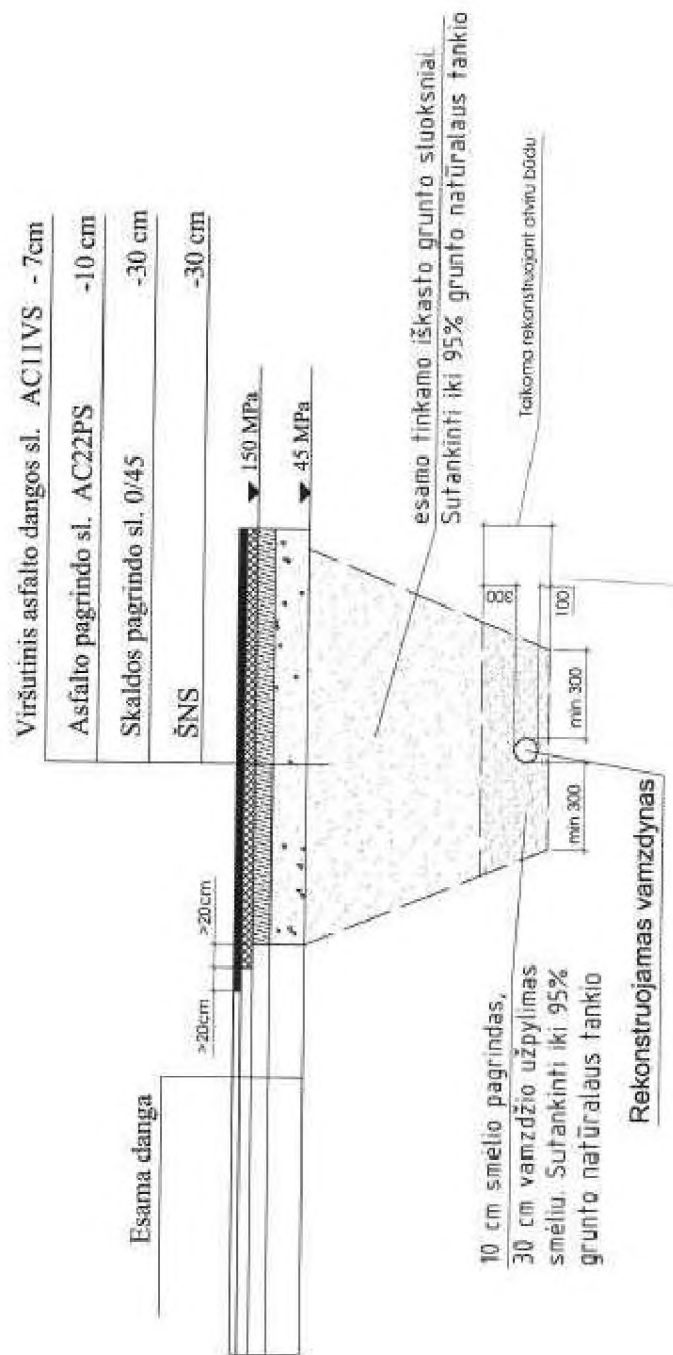

PASIJUNGIMO VIETOS IR POŽEMINĖS SKLENĖS
MONTAVIMO DETALIZACIJA

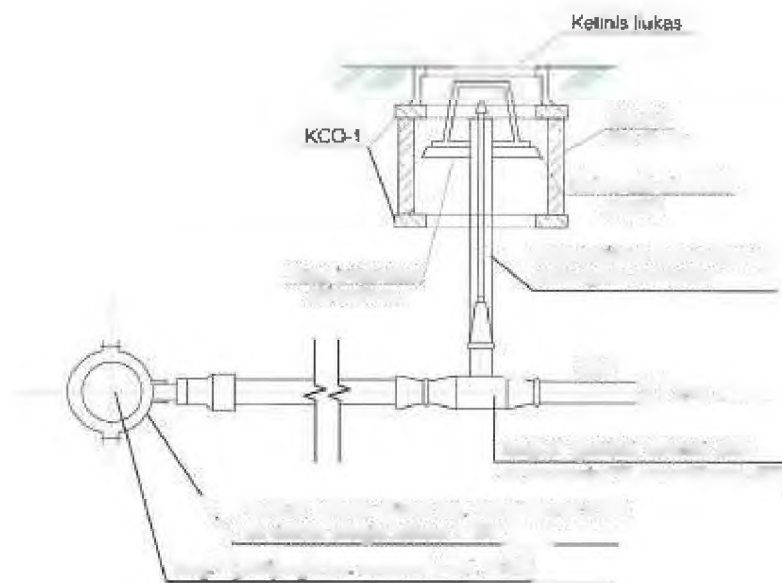

**PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE
DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 24-01-04/PS-
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ**

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI



Tiekėjams

2023-09-29

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2023-09-27 10:06 val., 2023-09-27 10:28 val., 2023-09-27 13:57 val. CVP IS priemonėmis gautus Tiekėjų prašymus paaiškinti vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2023-09-25 CVP IS, pirkimo Nr. 688360) sąlygas:

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Kurioje vietoje reikia įsivertinti neypatingų statinių 3 m garantinius draudimus?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Vadovaujantis Konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) sąlygų 85 punkto bei Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8.1 punkto nuostatomis, apskaičiuojant darbų kainas (įkainius), į darbų kainos sudėtį turi įeiti visos Tiekėjo (Vykdytojo) išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam darbų atlikimui bei sutarties įvykdymui. Tiekėjas pats įvertina visas išlaidas (įskaitant ir 3 metų garantinio laikotarpio draudimą, tuo atveju kai įvykdomi neypatingųjų statinių statybos darbai, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą, žemės kasimo darbų leidimą ir kt.), susijusias su perkamais darbais, ir savarankiškai priima sprendimą, kurioje (-se) pozicijoje (-se) jas įsivertinti.

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Kiek numatoma įgyvendinti neypatingų statinių?“

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Kokia numatoma neypatingų objektų preliminarinė suma (reikalinga dėl 3 m garantinio draudimo sumos apskaičiavimo įsivertinimo)?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS Į 2-Ą IR 3-Ą KLAUSIMUS.

Planuojama, kad neypatingieji statiniai galimai sudarys apie 30 proc. sutarties apimties.

4 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Sutarties projekte 3.1 p. nurodyta sutarties kaina skaičiais ir žodžiais nesutampa t. y.:“

„Pradinė (maksimali) Sutarties vertė - ne didesnė nei 1 800 000,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.“ Prašome patvirtinti, kad sutarties kainą yra 1 800 000,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų 00 ct).“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Patvirtiname, kad pradinė (maksimali) Sutarties vertė yra ne didesnė nei vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų 00 ct (be PVM) 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.

Techninė klaida bus ištaisyta patikslinant Konkurso SPS 5 priede „Sutarties projektas“ 3.1 punkte skaitine išraiška nurodytą sutarties vertę, t. y. vietoje „1 800 000,00“ įrašyta „1 800 000,00“ ir šį punktą išdėstant taip:

„3.1. Pradinė (maksimali) Sutarties vertė – ne didesnė nei 1 800 000,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų 00 ct) (be PVM) 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpiui.“

Atsižvelgiant į tai, kad analogiška techninė klaida yra ir CVP IS paskelbtame pirkimo skelbime, bus užpildytas Klaidų ištaisymo skelbimas ir atitinkamai patikslinta pirkimo skelbimo II.2.4 punkte paskelbta informacija.

Konkurso SPS 5 priedo „Sutarties projektas“ nauja redakcija bus patalpinta CVP IS prie pirkimo dokumentų ne anksčiau nei CVP IS bus paskelbtas Klaidų ištaisymo skelbimas.

5 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašome patvirtinti, kad Tiekėjas pasiūlydamas specialistą turintį teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies (elektrotechnikos iki 1000 V įtampos) vadovo pareigas, atitinka SPS 7 priedo Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai 1 lentelės 3.2 p. reikalavimus.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Pažymime, kad Tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu, pasiūlyme pateiktų kvalifikacinių duomenų atitiktį Konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams Viešojo pirkimo komisija vertins vėlesniuose pirkimo procedūros etapuose, vadovaudamasi Konkurso BPS XIX skyriaus nuostatomis.

Viešojo pirkimo komisija



Tiekėjams

2023-10-04

DĖL ATSAKYMŲ Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

Perkantysis subjektas pateikia atsakymus į 2023-09-29 15:17 val., 2023-09-29 15:31 val., 2023-10-02 15:57 val., 2023-10-03 11:02 val. ir 2023-10-03 11:13 val. CVP IS priemonėmis gautus Tiekėjų prašymus paaiškinti vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone“ (toliau – Konkursas) (skelbto 2023-09-25 CVP IS, pirkimo Nr. 688360) sąlygas:

1 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti notaro paslaugas dėl servituto įregistravimo įteisinimo?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Notaro paslaugos neįeina į pirkimo objekto apimtį. Esant poreikiui, notarą parinks ir už jo suteiktas paslaugas savo lėšomis apmokės Perkantysis subjektas.

2 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti užmokestį už žemės kasimo leidimą Šiaulių m., ir Šiaulių r.?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Vadovaujantis Konkurso bendrųjų pirkimo sąlygų (toliau – BPS) sąlygų 85 punkto bei Konkurso specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 2 priedo „Techninė specifikacija“ 8.1 punkto nuostatomis, apskaičiuojant darbų kainas (įkainius), į darbų kainos sudėtį turi įeiti visos Tiekėjo (Vykdytojo) išlaidos (tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su pirkimo objektu), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam darbų atlikimui bei sutarties įvykdymui. Tiekėjas pats įvertina visas išlaidas (įskaitant ir žemės kasimo darbų leidimą Šiaulių mieste ir (ar) rajone), susijusias su perkamais darbais, ir savarankiškai priima sprendimą, kurioje (-se) pozicijoje (-se) jas įsivertinti.

3 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar planuojama įrengti tinklus tuose vietose, kur yra nepasibaigusi naujai įrengtų dangų garantija? Jei taip, tai kiek tokių objektų numatoma, kadangi tokių dangų žemės kasimo leidimo kaina dauginama x 10.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Pirkimo momentu Perkantysis subjektas disponuoja ne visais konkrečiais būsimų statybviečių adresais ir jų kiekiu. Planuojama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu, statybos objektų naujai įrengtų gatvių dangų zonoje, kuomet darbų metu jos būtų neišvengiamai pažeidžiamos ir atstatomos, kiekis gali būti apie 4 objektai per 12 mėn.

4 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Ar numatomi darbai pakliūs į kultūros paveldo objekto teritoriją?“

Ar Rangovui reikia nusimatyti archeologinių tyrinėjimų darbų kaštus?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Šio pirkimo pagrindu sudarytos sutarties apimtyje nebus įsigijami statybos darbai kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, todėl rengiant pasiūlymą pirkimui, tiekėjams nereikia numatyti su tokio pobūdžio statybos darbais susijusių kaštų.

5 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Priede prie SPS Nr. 1 pateiktoje lentelėje „Darbų įkainiai“ ties 1 ir 2 eilutėmis nurodytas mato vienetas. Darbų pavadinime nurodyta „įskaitant topografinės nuotraukos parengimą, apsaugos zonų teritorijų nustatymas ir (ar) pakeitimą bei žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre“.

Prašome paaiškinti kokius vienetus turima mintyje darbuose, nurodytuose eil. Nr. 1 ir eil. Nr. 2?

1.1. Topografinės nuotraukos parengimą visai nagrinėjai teritorijai? Koks jos plotas?

1.2. Apsaugos zonų teritorijų nustatymas? Koks teritorijų skaičius?

1.3. Žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastrė ir Nekilnojamojo turto registre? Koks jų kiekis?

1.4. Prašome patikslinti detaliau, kokios apimties darbai numatomi įvardinant 30 vnt. – 30 vnt. skirtingos apimties projektų. “

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Topografinis planas turi būti parengtas tokios apimties, kad būtų galima tinkamai parengti statinio statybos projektą. Siekiant užtikrinti pirkimo dokumentų aiškumą bei tikslumą, tikslinamos Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 1 ir Nr. 2, nurodant projektuojamų statinių ilgius, padėsiančius įvertinti galimą topografinio plano plotą.

Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelėje „Preliminarūs darbų kiekiai“ bei lentelėje „Darbų įkainiai“ (Excel formatas, Priedas prie SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“) Eil. Nr. 1 ir Eil. Nr. 2 pozicijos tikslinamos įterpiant papunkčius, ir išdėstant juos taip:

1	I grupės nesudėtingojo statinio ir II grupės nesudėtingojo statinio užmiestyje statinio projekto parengimas (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą, apsaugos zonų teritorijų nustatymą ir (ar) pakeitimą bei žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastrė ir Nekilnojamojo turto registre), kuomet:		
1.1	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 30 m	vnt.	15
1.2	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 100 m	vnt.	10
1.3	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 500 m	vnt.	4
1.4	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 1 km	vnt.	1
2	II grupės nesudėtingojo statinio mieste arba neypatingojo statinio projekto parengimas (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą, apsaugos zonų teritorijų nustatymą ir (ar) pakeitimą bei žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastrė ir Nekilnojamojo turto registre)		
2.1	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 50 m	vnt.	12
2.2	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 150 m	vnt.	5
2.3	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 1 km	vnt.	2
2.4	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 3 km	vnt.	1

Apsaugos zonų teritorijų skaičius, žymų apie projekte nustatytų apsaugos zonų skaičius atitinka projektuojamų statinių skaičių.

Darbai, įeinantys į projekto parengimo apimtį, nurodyti Darbų įkainių lentelės Eil. Nr. 1 (įskaitant 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 pozicijas) ir Eil. Nr. 2 (įskaitant 2.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 pozicijas) darbų pavadinimuose, o Darbų įkainių lentelės 4 stulpelyje pateikta informacija apie preliminarų rengiamų projektų kiekį (vienetais) per 12 mėn. sutarties vykdymo laikotarpį.

6 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Apsaugos zonos nustatomos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis. Prašome patikslinti kas apmokės šias išlaidas:

2.1. teritorijų registravimo SŽNS aplikacijoje (Įstatymo 9 str.);

2.2. žymų atlikimo (Įstatymo 141 str.);

2.3. spaudos (Įstatymo 11 str.);

2.4. pranešimų siuntimo (Įstatymo 11 str.).?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Teritorijų registravimo SŽNS aplikacijoje išlaidas, žymų atlikimo išlaidas, spaudos išlaidas (jei tokių bus), pranešimų siuntimo išlaidas (jei tokių bus) turės apmokėti Tiekėjas.

7 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Vadovaujantis Prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašu patvirtintu valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 gruodžio 28 d., įsakymu Nr. VE-971 „Dėl prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviųjų duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdviųjų duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ prašymai (pranešimai) teikiami tik per SŽNS priemonę. Prašome patikslinti ar:

3.1. Ar Paslaugų teikėjas turės teikti prašymą SŽNS aplikacijoje? Ar bus suteikiamas Užsakovo įgaliojimas?

3.2. Ar Paslaugų teikėjas turės parengti reikiamą skaitmeninę medžiagą, kad Užsakovas pats pateiktų prašymą SŽNS aplikacijoje?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Tiekėjas turės parengti reikiamą skaitmeninę medžiagą ir teikti prašymą SŽNS aplikacijoje, Perkantysis subjektas suteiks atitinkamą įgaliojimą.

8 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašome patikslinti darbus, nurodytus SPS priede Nr. 1 eil. Nr. 3 „sklypų servitutų planų parengimas“:

4.1. Ar paslaugų teikėjas turės parengti tik žemės sklypo planą?

4.2. Kas, Užsakovas ar Paslaugų teikėjas, turės organizuoti servitutų sutarčių pasirašymą su žemės sklypų savininkais bei pas notarą?

4.3. Kas apmokės notaro išlaidas? Paslaugos teikėjas ar Užsakovas?

4.4. Ar reikės pateikti Užsakovui kompensacijų skaičiavimo aktus, parengtus pagal tvarką administraciniu aktu nustatomiems servitutams, ar visgi savininkams atlyginama bus šalių (savininko ir servituto gavėjo) susitarimu nustatyta kaina?

4.5. Kas apmokės servitutų registracijos išlaidas VĮ RC? Paslaugos teikėjas ar Užsakovas?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Tiekėjas turės parengti servituto planą.

Perkantysis subjektas parinks notarą, apmokės notaro išlaidas bei organizuos servitutų sutarčių pasirašymą su žemės sklypų savininkais pas notarą.

Nustatant servitutus suformuotuose valstybinės žemės sklypuose, Tiekėjas turės parengti kompensacijų skaičiavimo aktus. Sendoriu nustatant servitutus privačiuose žemės sklypuose, dėl vienkartinės kompensacijos dydžio su žemės sklypų savininkais tarsis Perkantysis subjektas.

9 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Kokie paslaugų atlikimo terminai?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Darbų atlikimo terminai nurodyti SPS 2 priede „Techninė specifikacija“ 3.1 punkte.

10 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašome pateikti preliminarį magistralinę vandentiekio ir nuotekų tinklų schemą.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Pirkimo momentu Perkantysis subjektas nedisponuoja konkrečiomis būsimų vandentiekio ir nuotekų tinklų schemomis. Perkantysis subjektas šiuo pirkimu siekia įsigyti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone, kurie bus užsakomi pagal Perkančiojo subjekto poreikį.

11 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašome patikslinti - ar perkančioji organizacija pirks tik įvadų/išvadų atšakas iki sklypo ribos?“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Pirkimo objekto apibūdinimas pateiktas SPS 2 priede „Techninė specifikacija“ 1.2 punkte.

12 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Koks yra tikslus planuojamų pasijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų (kuriems reikės atvesti įvado/išvado atšakas iki sklypo ribos) būstų skaičius? Prašome pateikti adresų sąrašą.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Pirkimo momentu Perkantysis subjektas nedisponuoja konkrečiais būsimų statybviečių adresais ir jų kiekiu. Perkantysis subjektas šiuo pirkimu siekia įsigyti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus, kurie bus užsakomi pagal Perkančiojo subjekto poreikį. Planuojama, kad sutarties vykdymo laikotarpiu, būstų, kuriems bus statomi vandentiekio įvadai ir (ar) nuotekų išvadai iki sklypo ribos būstų skaičius gali būti apie 60 būstų per 12 mėn.

13 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Priede prie SPS Nr. 1 pateiktoje lentelėje „Darbų įkainiai“ ties 59,60,61 ir 62, prie 132,133,134,135 ir 136, taip pat 137 nurodytas skirtingas vamzdžių ilgis

Prašome paaiškinti kokius būtent skaičius/ilgius turime vertinti norint suvokti naujai ruošiamų projektų apimtį.“

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Rengdamas pasiūlymą, Tiekėjas turi vadovautis Konkurso SPS 2 priede „Techninė specifikacija“ 1 lentelėje (atitinkamai lentelėje „Darbų įkainiai“ (Excel formatas, Priedas prie SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“) nurodytais preliminariais darbų kiekiais 12 mėnesių laikotarpiui bei 8.3 punkto nuostatomis.

14 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

„Prašome patikslinti dėl "SPS 1 priedo Pasiūlymo forma_PRIEDAS_Darbu ikainiai_užrakinta" 47, 48 poz. darbų aprašymas ir kiekiai yra identiški.

Jei tai techninė klaida - prašome pateikti atnaujintą "SPS 1 priedo Pasiūlymo forma_PRIEDAS_Darbu ikainiai_užrakinta"“.

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

„Darbų įkainiai“ lentelės Eil. Nr. 47 ir 48 darbų aprašymas nėra identiškas, vienu atveju prašoma įvertinti darbų kainą **įskaitant medžiagas** (Eil. Nr. 47), kitu atveju – prašoma nurodyti darbų kainą **be vamzdžių kainos** (Eil. Nr. 48).

15 TIEKĖJO KLAUSIMAS.

Prašome patikslinti dėl "SPS 1 priedo Pasiūlymo forma_PRIEDAS_Darbu ikainiai_užrakinta" 111,112 poz. darbų aprašymas ir kiekiai yra identiški.

Jei tai techninė klaida - prašome pateikti atnaujintą "SPS 1 priedo Pasiūlymo forma_PRIEDAS_Darbu ikainiai_užrakinta"“.

PERKANČIOJO SUBJEKTO ATSAKYMAS.

Tikslinamas „Darbų įkainiai“ lentelės Eil. Nr. 112 „200 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)“ nurodytų flanšinių adapterių skersmens dydis, t. y. vietoje „200 mm“ turi būti „250 mm“. Darbų pavadinimas išdėstomas nauja redakcija: „250 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)“.

Atitinkamai bus patikslinta Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės „Preliminarūs darbų kiekiai“ Eil. Nr. 112 pateikta informacija.

Perkantysis subjektas, siekdamas užtikrinti viešojo pirkimo dokumentų aiškumą bei tikslumą, vadovaudamasis Konkurso BPS 25 punktu, savo iniciatyva tikslina pirkimo dokumentuose, t. y. Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelėje „Preliminarūs darbų kiekiai“ bei lentelėje „Darbų įkainiai“ (Excel formatas, Priedas prie SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“), pastebėtą techninę klaidą: naikinama Eil. Nr. 32 „Šaligatvio plytelių 375x375x70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)“.

Informuojame, kad Konkurso SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ ir lentelės „Darbų įkainiai“ (Excel formatas, Priedas prie SPS 1 priedo „Pasiūlymo forma“) naujos redakcijos bus patalpintos CVP IS prie pirkimo dokumentų. Pažymime, jog rengdami pasiūlymus, tiekėjai turi vadovautis naujomis šių dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

**PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 24-01-04/PS-
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ**

DARBŲ ĮKAINIAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	I grupės nesudėtingojo statinio ir II grupės nesudėtingojo statinio užmiestyje statinio projekto parengimas (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą, apsaugos zonų teritorijų nustatymą ir (ar) pakeitimą bei žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre), kuomet:		
1.1	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 30 m	vnt.	580,00
1.2	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 100 m	vnt.	890,00
1.3	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 500 m	vnt.	1930,00
1.4	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 1 km	vnt.	3210,00
2	II grupės nesudėtingojo statinio mieste arba neypatingojo statinio projekto parengimas (įskaitant topografinės nuotraukos parengimą, apsaugos zonų teritorijų nustatymą ir (ar) pakeitimą bei žymų apie projekte nustatytas apsaugos zonų teritorijas įregistravimą Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre), kuomet:		
2.1	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 50 m	vnt.	1180,00
2.2	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 150 m	vnt.	1940,00
2.3	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 1 km	vnt.	3710,00
2.4	įvado/išvado ir (ar) vandentiekio/nuotekų tinklo ilgis iki 3 km	vnt.	10720,00
3	Sklypų servitutų nustatymo planų parengimas	vnt.	100,00
4	Vandentiekio ir nuotekų linijos nužymėjimas traseje	km	1500,00
5	Mechanizuotas grunto kasimas	m³	15,00
6	Grunto vežimas, vežant daugiau kaip 5 km atstumu	m³	8,00
7	Mechanizuotas tranšėjų užpylimas	m³	7,00
8	Grunto kasimas rankiniu būdu	m³	45,00
9	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m³	4,00
10	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m³	10,00
11	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	val.	5,00
12	Iki 1,5 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas nepastovus	m³	13,00
13	Iki 1,5 m pločio tranšėjų sienų tvirtinimas, kai gruntas šlapias	m³	15,00

14	Smėlio pagrindo po vamzdiniais įrengimas	m³	53,91
15	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant (h=30cm virš vamzdžio)	m³	40,00
16	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu mechanizuotai, sutankinant	m³	8,00
17	Iškasos užpylimas smėliu, sutankinimas (su transporto išlaidomis)	m³	30,00
18	Statybinių šiukšlių išvežimas (10 km atstumu)	t	40,00
19	Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza	m	4,90
20	Asfaltbetonio dangos duobių kraštų iškapojimas	m²	8,00
21	Asfaltbetonio dangos išardymas	m³	14,00
22	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	m²	5,00
23	Bordiūrų (gatvės bortų) išardymas	m	6,50
24	B kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas su pagrindų įrengimu (įskaitant medžiagas)	m²	110,00
25	C kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas su pagrindų įrengimu (įskaitant medžiagas)	m²	90,00
26	D kategorijos asfaltbetonio dangos atstatymas su pagrindų įrengimu (įskaitant medžiagas)	m²	80,00
27	Statinis gatvės pagrindų bandymas	vnt.	140,00
28	Žvyro dangos atstatymas (įskaitant medžiagas)	m²	3,00
29	Skaldos dangos įrengimas (įskaitant medžiagas)	m³	80,00
30	Šaligatvio plytelių 300x300x60 mm įrengimas, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)	m²	35,00
31	Šaligatvio plytelių 500x500x70 mm įrengimas, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)	m²	35,00
32	Betono dangos 10 cm storio įrengimas, įrengiant pagrindus (įskaitant medžiagas)	m²	29,00
33	Natūralios spalvos trinkelų 200x100x60 mm dangos įrengimas transporto eismo vietose, įrengiant pagrindus (įskaitant medžiagas)	m²	50,00
34	Natūralios spalvos trinkelų 200x100x50 mm dangos įrengimas šaligatviams, įrengiant pagrindą (įskaitant medžiagas)	m²	20,00
35	Kelio bordiūrų 1000x150x300 mm atstatymas ant betoninio pagrindo, įskaitant betoninio pagrindo įrengimą (įskaitant medžiagas)	vnt.	20,00
36	Vejų bordiūrų 1000x80x200 mm atstatymas ant smėlio/betono pagrindo (įskaitant medžiagas)	vnt.	19,80
37	Vejų bordiūrų 1000x50x250 mm atstatymas ant smėlio/betono pagrindo (įskaitant medžiagas)	vnt.	19,80
38	Pataisa keičiant asfalto dangos storį, kiekvieniems 5mm asfaltbetoninės dangos storio pokyčio (įskaitant medžiagas)	m²	1,50
39	Dirvos paruošimas gazonams rankiniu būdu II gr. grunte, užpilant iki 15 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio (įskaitant medžiagas)	m²	13,00
40	Sklypo planiravimas rankiniu būdu II gr. grunte	m²	4,00
41	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu (įskaitant medžiagas)	m²	2,00
42	Vandens pažeminimo įrenginio montavimas	vnt.	2500,00

43	Lengvų adatinių filtrų įrenginio eksploatacija	val.	40,00
44	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)	m	10,32
45	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)	m	18,57
46	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)	m	24,90
47	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm įskaitytinai (be vamzdžių kainos)	m	7,00
48	Plastikinių vamzdžių klojimas tranšėjoje (be sandūrų sujungimo), kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm įskaitytinai (įskaitant medžiagas)	m	49,20
49	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)	vnt.	5,00
50	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)	vnt.	55,79
51	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)	vnt.	65,00
52	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm (sandūra) (be vamzdžių kainos)	vnt.	65,00
53	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 20-63 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)	vnt.	30,02
54	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)	vnt.	34,10
55	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 125-160 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)	vnt.	48,90
56	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)	vnt.	74,13
57	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 250-315 mm (jungtis) (įskaitant medžiagas)	vnt.	135,69
58	Vamzdynų D 100 mm (įskaitytinai) praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)	km	927,44
59	Vamzdynų D 200 mm (įskaitytinai) praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)	km	1106,46
60	Vamzdynų D 250 mm (įskaitytinai) praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)	km	1285,30
61	Vamzdynų D 315 mm (įskaitytinai) praplovimas su dezinfekcija (įskaitant medžiagas)	km	1287,95
62	Polietileninių trišakių D110 (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	51,82
63	Polietileninių trišakių D160 (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	89,50
64	Iki 110 mm flanšinių adapterių PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	64,03
65	160 mm flanšinių adapterių PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	93,61
66	200 mm flanšinių adapterių (atsparių tempimui) PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	185,51
67	250 mm flanšinių adapterių (atsparių tempimui) PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	231,03
68	300 mm flanšinių adapterių (atsparių tempimui) PE ir PVC vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	404,94
69	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 50 mm (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	111,32
70	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 100 mm (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	166,55
71	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 150 mm (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	248,88

72	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 200 mm (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	374,60
73	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 250 mm (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	539,60
74	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 300 mm (įskaitytinai) montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	679,30
75	Antžeminiai priešgaisriniai hidrantai ir jų montavimas	vnt.	1473,93
76	Apvalių surenkamų gelžbetonio šulinių sausuose gruntuose montavimas (įskaitant medžiagas)	m³	1080,26
77	Apvalių surenkamų gelžbetonio šulinių šlapiuose gruntuose montavimas (įskaitant medžiagas)	m³	1313,27
78	Betonavimo darbai (latakų, atramų, žiedų, liukų), įskaitant medžiagas	m³	80,00
79	Įdėtinių detalių iki 20 kg montavimas (n/p atmušimo plokštė slėgio gesinimo šulinyje), įskaitant medžiagas	vnt.	50,00
80	Siūlių ir angų užtaisymas cementiniu skiediniu, įskaitant medžiagas	m³	50,00
81	Dėklų galų užtaisymas virve ir betonu ar lygiaverte medžiaga, įskaitant medžiagas	vnt.	8,00
82	Esamų plieninių dėklų d400-530 demontavimas	m	200,00
83	Požeminių komunikacijų pakabinimas susikirtime su vamzdynais gyvenvietėse ir pram. aikštelėse (įskaitant medžiagas)	km	80,00
84	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (įskaitant medžiagas)	m	47,07
85	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 75-110 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (įskaitant medžiagas)	m	55,29
86	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (įskaitant medžiagas)	m	91,90
87	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant 200 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (be vamzdžių kainos)	m	102,90
88	Uždaro perėjimo ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 225-315 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) (įskaitant medžiagas)	m	149,20
89	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	38,50
90	Komunikacijų žymėjimo ženklų tvirtinimas prie sienos (įskaitant medžiagas)	vnt.	7,15
91	Įsipjovimas į veikiantį 50-80 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	107,05
92	Įsipjovimas į veikiantį 100-125 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	135,18
93	Įsipjovimas į veikiantį 150-200 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	206,06
94	Įsipjovimas į veikiantį 250-300 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	293,54
95	Įsipjovimas į veikiantį 350-400 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	382,90
96	Įsipjovimas į veikiantį 150-200 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100 mm	vnt.	305,77
97	Įsipjovimas į veikiantį 250-300 mm skersmens vamzdyną balneliu, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 100 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	391,52
98	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 50 mm ir vamzdžių skersmuo iki 63 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	33,93
99	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 110 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	38,02
100	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 160 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	50,24

101	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 225 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	59,68
102	Įsipjovimas į vamzdyną balneliu su kaitinamąja spirale, kai prijungiamo vamzdžio skersmuo iki 63 mm ir vamzdžių skersmuo 315 mm (įskaitant medžiagas)	vnt.	116,13
103	Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės, perėjimo, movos, aklės montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	117,05
104	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės, perėjimo, movos, aklės montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	181,06
105	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės, perėjimo, movos, aklės montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	278,71
106	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės, perėjimo, movos, aklės montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	408,63
107	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinės alkūnės, perėjimo, movos, aklės montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	540,14
108	Iki 100 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	149,55
109	125 mm arba 150 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	224,96
110	200 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	305,71
111	250 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	384,63
112	300 mm skersmens flanšinių adapterių (atsparių tempimui) ketiniams ir plieniniams vamzdžiams montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	538,14
113	Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	118,91
114	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	184,21
115	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	296,95
116	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	428,98
117	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	541,35
118	Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	167,90
119	150 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	243,28
120	200 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	364,55
121	250 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	627,63
122	300 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių keturšakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	724,02
123	Sklendžių prailginimo veleno montavimas, kai veleno ilgis iki 2,0 m (įskaitant medžiagas)	vnt.	87,90
124	Sklendžių prailginimo veleno montavimas, kai veleno ilgis daugiau 2,0 m (įskaitant medžiagas)	vnt.	90,50
125	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 20-63 mm (įskaitant medžiagas)	m	9,81
126	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 75-110 mm (įskaitant medžiagas)	m	9,81
127	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 125-160 mm (įskaitant medžiagas)	m	15,68
128	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 180-225 mm (įskaitant medžiagas)	m	25,56
129	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 200 mm (be vamzdžių kainos)	m	5,00

130	Plastikinių vamzdžių įtraukimas į dėklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 250-315 mm (įskaitant medžiagas)	m	45,18
131	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 110 mm (įskaitant medžiagas)	m	1,00
132	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 160 mm (įskaitant medžiagas)	m	1,11
133	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 200 mm (įskaitant medžiagas)	m	1,22
134	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 300 mm (įskaitant medžiagas)	m	1,33
135	Vamzdynų hidraulinis bandymas, kai vamzdžių skersmuo iki 400 mm (įskaitant medžiagas)	m	1,44
136	Vamzdynų TV diagnostika	km	2000,00
137	Kapų (apsauginių gaubtų) be apsauginių žiedų įrengimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	147,5
138	Kapų (apsauginių gaubtų) su apsauginiu žiedu (D=0,7 m, h=0,3 m) ir kaliaus ketaus liuku su dangčiu įrengimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	166,00
139	Vamzdžių jungčių betoninių atramų įrengimas, kai atramos tūris iki 0,0225 m³ (įskaitant medžiagas)	m³	40,00
140	Plastmasinio vandentiekio šulinio VAM 400 mm skersmens montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	511,00
141	Plastmasinio vandentiekio šulinio VAM 500 mm skersmens montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	511,00
142	Detalių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) (įskaitant medžiagas)	vnt.	3,44
143	Detalių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 22 mm iki 40 mm) (įskaitant medžiagas)	vnt.	11,39
144	Detalių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais (vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 40 mm iki 57 mm) (įskaitant medžiagas)	vnt.	12,00
145	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm) (įskaitant medžiagas)	vnt.	62,20
146	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 25 mm) (įskaitant medžiagas)	vnt.	10,91
147	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 32 mm) (įskaitant medžiagas)	vnt.	13,03
148	Šulinių ir kamerų valymas	m³	100,00
149	Liuko D 315 mm pastatymas (įskaitant medžiagas)	vnt.	100,06
150	Liuko D 425 mm pastatymas (įskaitant medžiagas)	vnt.	157,48
151	Kalaus keto lengvo tipo liuko pastatymas (įskaitant medžiagas)	vnt.	193,78
152	Kalaus keto sunkaus tipo liuko pastatymas (įskaitant medžiagas)	vnt.	237,79
153	Plaukiančiojo tipo liuko pastatymas (įskaitant medžiagas)	vnt.	330,00
154	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose / kamerose (įskaitant medžiagas)	vnt.	60,00
155	Šulinio angos paaukštinimas g/b žiedais (D 700 mm), įskaitant medžiagas	m³	250,00
156	Nuotekų vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų (įskaitant medžiagas)	vnt.	350,00
157	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)	m	7,48
158	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)	m	21,44

159	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)	m	14,05
160	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)	m	21,57
161	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (įskaitant medžiagas)	m	31,00
162	110 mm skersmens plastmasinės įmovinės alkūnės, perėjimo, movos, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	11,32
163	160 mm skersmens plastmasinės įmovinės alkūnės, perėjimo, movos, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	27,78
164	200 mm skersmens plastmasinės įmovinės alkūnės, perėjimo, movos, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	26,37
165	250 mm skersmens plastmasinės įmovinės alkūnės, perėjimo, movos, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	55,30
166	315 mm skersmens plastmasinės įmovinės alkūnės, perėjimo, movos, protarpinio montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	159,24
167	110 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	13,02
168	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	20,22
169	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	35,02
170	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	70,65
171	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių trišakių montavimas (įskaitant medžiagas)	vnt.	186,12
172	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 315 mm skersmens montavimas, kai gylis iki 2 metrų (įskaitant medžiagas)	vnt.	258,67
173	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 315 mm skersmens montavimas, kai gylis virš 2 metrų (įskaitant medžiagas)	vnt.	272,29
174	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 425 mm skersmens montavimas, kai gylis iki 2 metrų (įskaitant medžiagas)	vnt.	375,78
175	Plastmasinio valymo ir inspektavimo nuotekų šulinio 425 mm skersmens montavimas, kai gylis virš 2 metrų (įskaitant medžiagas)	vnt.	403,50
176	Individualaus vartotojo buitinių nuotekų siurblynės (0,25-1 m ³ /d) statyba (įskaitant medžiagas, be siurblio), techniniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 5.4.1. papunktyje.	vnt.	4862,25
177	Komplektinis panardinamas nuotekų siurblys-smulkintuvas komplekte su plūde. Techninės specifikacijos papunktis: 5.4.2.	kompl.	844,98
178	Individualių vartotojų buitinių nuotekų siurblynės (0,50-2 m ³ /d) statyba (įskaitant medžiagas, be siurblių), techniniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 5.5.1. papunktyje.	vnt.	8900,20
179	Komplektinis panardinamas buitinių nuotekų siurblys su neužsikemšančio tipo darbo ratu bei plūde, techniniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 5.5.2. papunktyje.	vnt.	1774,75
180	Buitinių nuotekų siurblynės (2,1-10 m ³ /d) statyba (įskaitant medžiagas, be siurblių), techniniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos 5.6. papunktyje.	vnt.	18920,75
181	Komplektinis panardinamas nuotekų siurblys susu pusiau atviro tipo „Vortex“ arba kanaliniu darbo ratu, komplekte su įmontuotu dažnio keitikliu (kompleksinis įrenginys) arba valdomas atskiru dažnio keitikliu, sumontuotu automatikos valdymo spintoje. Techninės specifikacijos papunkčiai: 6.3.1., 6.3.3.	vnt.	6452,50
182	Elektros įrenginių prijungimo projekto parengimas ir suderinimas. Techninės specifikacijos papunkčiai: 6.1.1., 6.2.1., 6.3.1., 7.1.2.	vnt.	1600,00
183	Nuotekų siurblynės (0,50-2m ³ /d) elektrotechninės / procesų valdymo ir automatizavimo dalies projekto parengimas. Techninės specifikacijos papunktis: 7.3.2.	vnt.	960,00
184	Nuotekų siurblynės (2,1-10 m ³ /d) elektrotechninės / procesų valdymo ir automatizavimo dalies projekto parengimas. Techninės specifikacijos papunkčiai: 7.1.2., 7.2.3.1., 7.3.4.	vnt.	960,00
185	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1 m gylio	m	15,00
186	Pakloto kabeliui įrengimas (įskaitant medžiagas), kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	m	5,00

187	Elektros kabelių apsauginis gofruotas vamzdis DN50 klojamas žemėje ir jo paklojimas.	m	6,00
188	Elektros kabelių apsauginis gofruotas vamzdis DN100, klojamas žemėje ir jo paklojimas.	m	8,00
189	Elektros kabelių apsauginis gofruotas vamzdis skirtas kloti važiuojamoje dalyje DN100 ir jo paklojimas.	m	14,80
190	Iki 1000 V įtampos, 5 gyslų, 16 mm ² skerspjūvio elektros kabelis ir jo tiesimas vamzdžiuose.	m	16,00
191	Signalinė juosta „Kabelis“ ir jos paklojimas tranšėjoje virš kabelio.	m	1,50
192	Iki 1000 V įtampos 5 gyslų 16 mm ² skerspjūvio kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais ir jų montavimas.	vnt.	20,00
193	Parkinio tipo teritorijos apšvietimo atrama su pajungimo kabeliu, šviestuvais su LED lempa (ar analogiška) ir jų montavimas.	vnt.	350,00
194	Giluminis žemiklis, žeminimo kontūras ir jo įrengimas iš vieno elektrodo iki 6 m ilgio su horizontalia žeminimo šyna iki 1 m ilgio.	kompl.	240,00
195	Žeminimo kontūro varžos matavimas.	kompl.	25,00
196	Kabelio izoliacijos varžos matavimas.	kompl.	30,00
197	Grandinės patikrinimas tarp žemiklių ir žemintų elementų.	kompl.	20,00
198	Hidrostatinis lygio jutiklis su 6m matavimo aukščiu ir perforuotu montavimo vamzdžiu DN75 montuojamu siurblinėje su sumontavimo darbais.	kompl.	481,00
199	Hidrostatinis lygio jutiklis su 4m. matavimo aukščiu ir perforuotu montavimo vamzdžiu DN75 montuojamu siurblinėje su sumontavimo darbais.	kompl.	481,00
200	Plūdinis lygio matavimo prietaisas nuotekoms, su 10m kabeliu ir montavimo tvirtinimo vamzdžiu (1vnt.) su montavimo darbais.	kompl.	127,00
201	Plūdinis lygio matavimo prietaisas nuotekoms, su 10 m kabeliu ir montavimo tvirtinimo vamzdžiu (2 vnt.) su montavimo darbais.	kompl.	279,00
202	Siurblinės talpos metalinių konstrukcijų žeminimo medžiagos ir siurblinės talpos metalinių konstrukcijų žeminimo įrengimo darbai.	kompl.	127,00
203	Apsauginės signalizacijos skydo durų ir siurblinės dangčio padėties jutikliai ir jungiamieji signaliniai kabeliai su apsauginės signalizacijos sistemos montavimas siurblinėje.	kompl.	76,00
204	Individualaus vartotojo buitinių nuotekų siurblinės siurblių valdymo automatikos skydo (SVS), komplekte su komutaciniais aparatais, montavimas išorėje, pajungimo darbai).	kompl.	506,00
205	Siurblių valdymo automatikos skydo, komplekte su jėgos ir valdymo įranga, montavimas išorėje, pajungimo darbai.	kompl.	506,00
206	Valdiklio programavimo, GSM / GPRS modemo parametrizavimo, siurblių darbinių parametrų nustatymas, paleidimo derinimo darbai, kai dažnio keitikliai integruoti siurbliuose.	kompl.	886,00
207	Valdiklio programavimo, GSM / GPRS modemo parametrizavimo, siurblių darbinių parametrų nustatymas, paleidimo derinimo darbai, kai dažnio keitikliai montuojami automatikos valdymo skyde.	kompl.	1300,00
208	Siurblinės lygio matavimo prietaise siurblių paleidimo lygių nustatymas, siurblių darbinių parametrų nustatymas, paleidimo derinimo darbai, kai telemetriniai duomenys neperduodami į UAB „Šiaulių vandenys“ centrinės dispečerinės SCADA sistemą.	kompl.	600,00
209	Duomenų integravimas į UAB „Šiaulių vandenys“ centrinės dispečerinės SCADA sistemą.	vnt.	1518,00
210	Komplektinis gaminy - automatikos valdymo skydas su gamykliniu pamatu (siurblinėms(0,50-2m³/d), kurių perpumpuojamų nuotekų kiekis iki 2 m³/d, siurblio galingumas iki 3 kW) ir reikalinga komutacine bei kita montažine įranga, su skydo montažo darbais. Telemetrinis duomenų perdavimas nenumatytas. Techninės specifikacijos papunktis: 6.2.	kompl.	3164,00
211	Komplektinis gaminy - automatikos valdymo skydas su gamykliniu pamatu (siurblinėms kurių perpumpuojamų nuotekų kiekis nuo 2,1m³/d iki 10 m³/d, siurblių galingumas 0,9 kW iki 2,2 kW) ir reikalinga komutacine bei kita montažine įranga (dažnio ketiklio komplektacija - priklausomai nuo siurblio tipo), su skydo montažo darbais. Numatytas telemetrinis duomenų perdavimas. Techninės specifikacijos papunktis: 6.3.	kompl.	8510,00
212	Komplektinis gaminy - automatikos valdymo skydas su gamykliniu pamatu (siurblinėms kurių perpumpuojamų nuotekų kiekis nuo 2,1 m³/d iki 10 m³/d, siurblių galingumas nuo 2 kW iki 4,0 kW) ir reikalinga komutacine bei kita montažine įranga (dažnio ketiklio	kompl.	8510,00

	komplektacija - priklausomai nuo siurblio tipo), su skydo montažo darbais. Numatytas telemetrinis duomenų perdavimas. Techninės specifikacijos papunktis: 6.3.		
213	Komplektinis gaminys - automatikos valdymo skydas su gamykliniu pamatu (siurblinėms kurių perpumpuojamų nuotekų kiekis $Q \geq 8 \text{ m}^3/\text{d}$, siurblių galingumas $\geq 7,3 \text{ kW}$) ir reikalinga komutacine bei kita montažine įranga (dažnio ketiklio komplektacija - priklausomai nuo siurblio tipo), su skydo montažo darbais. Numatytas telemetrinis duomenų perdavimas. Techninės specifikacijos papunktis: 6.3.	kompl.	9384,00
214	Tvoros statyba (įskaitant medžiagas), techniniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos papunktyje 5.7.2.	m ²	60,00
215	Tvoros vartų statyba (įskaitant medžiagas), techniniai reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos papunktyje 5.7.1.	m ²	60,00
216	Vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimas (pagal Techninės specifikacijos 4.7 papunkčio reikalavimus)	vnt.	120,00
217	Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei nuotekų siurblių kadastrinių matavimų bylos parengimas (pagal Techninės specifikacijos 4.8 papunkčio reikalavimus)	vnt.	60,00

**PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE
DARBŲ PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES
NR. 24-01-04/PS-
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ**

**UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“ REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU APLINKOS APSAUGA, PREKĖS AR PASLAUGOS
TIEKĖJUI IR / ARBA DARBŲ VYKDYTOJUI
(TEIKIANČIAM PASLAUGAS IR / AR ATLIEKANČIAM DARBUS UAB „ŠIAULIŲ VANDENYS“
TERITORIJOJE IR OBJEKTUOSE)**

Visi reikalavimai pagrįsti visuotiniais ekologiniais principais, LR ir ES atitikties reikalavimais.

ATITIKTIES REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo laikytis visų LR ir ES aplinkosauginių teisės aktų atitikties reikalavimų, susijusių su jo įmonės veikla, teikdamas paslaugas ar vykdydamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“.

Paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas turi turėti visus leidimus, licencijas ir pan., susijusius su atitikties reikalavimais, kurie leistų vykdyti jo įmonės veiklą.

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi būti susipažinęs su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika. Supažindinami visi darbuotojai, dirbantys UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje arba atliekantys įmonei paslaugą. Apie supažindinimą UAB „Šiaulių vandenys“ informuojama raštu.

Politikos elektroninė versija patalpinta adresu www.siauliuvandenys.lt.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Atliekos identifikuojamos, tvarkomos ir jų apskaita atliekama vadovaujantis „LR Atliekų tvarkymo įstatymu“, „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis“, „LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis“, „Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir visais jų pakeitimais.

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas, atlikdamas darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje, turi vykdyti pirminių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimą susidarymo vietoje, atskiriant jas ir metant į tam tikras pažymėtas talpas, ar konteinerius: popierius (taip pat kartonas, popierinių pakuočių atliekos), plastikas (taip pat plastikinių pakuočių atliekos), metalas, buitines atliekas, statybinės atliekos, tara ar pašluostės su cheminių medžiagų likučiais, medis, stiklas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, cheminių medžiagų atliekos. Atliekų rūšiavimui susidarymo vietoje skirtomis priemonėmis Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas pasirūpina pats.

Už pavojingų cheminių ar jomis užterštų pakuočių atliekų, pašluosčių su cheminių medžiagų likučiais, elektros ir elektronikos atliekų perdavimą jas tvarkančioms įmonėms, jų apskaitą teisės aktų tvarka, atsakingas teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas.

Atliekų, susidariusių dėl teikėjo veiklos, tvarkymą Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas organizuoja ir atlieka savo lėšomis.

Atliekas, užterštas pavojingomis cheminėmis medžiagomis, DRAUDŽIAMA pilti į nuotekų tinklus ar dirvožemį, deginti ar naikinti kitais aplinkosaugos teisei prieštaraujančiais būdais. Atliekų rūšiavimą ar rūšiuojamąjį surinkimą vykdo Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojo paskirti atsakingi darbuotojai.

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės aktų reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti savo veikloje naudojamas chemines medžiagas, nustatyti jų pavojingumą ir imtis visų reikiamų priemonių saugiam jų sandėliavimui ir naudojimui. Tiektėjo atstovai, dirbantys su cheminėmis medžiagomis turi laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų, turi būti susipažinę ir vadovautis naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapai turi atitikti REACH reglamento reikalavimus. Naudojamos ar tiekiamos cheminės medžiagos turi būti registruotos REACH reglamente nustatyta tvarka. Cheminės medžiagos sandėliuojamos vadovaujantis saugos duomenų lapuose nustatytais reikalavimais. Cheminės medžiagos ir jų atliekos ženklinamos vadovaujantis CLP reglamento reikalavimais. Paslaugos teikėjas, analizuodamas cheminių medžiagų sunaudojimą savo veikloje, turi įvertinti galimybę toksiškas chemines medžiagas pakeisti netoksiškomis. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi fiksuoti avarijas dėl cheminių medžiagų išsiliejimo ir, vadovaujantis turimais duomenimis, numatyti prevenciją, siekiant sumažinti cheminių medžiagų išsiliejimo riziką ateityje. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas privalo vykdyti veikloje sunaudojamų ar UAB „Šiaulių vandenys“ tiekiamų cheminių medžiagų apskaitą, vadovaudamasis LR AM patvirtintu Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašu, bei savalaikiai teikti duomenis atsakingai institucijai LR AM 2006-10-12 įsakymu Nr. D1-462 „Dėl duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamus chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

ELEKTROS ENERGIJOS IR VANDENS NAUDOJIMAS, ATMOSFEROS TARŠA

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi organizuoti savo veiklą taip, kad būtų suvartojama kuo mažiau elektros energijos ir vandens, mokyti savo darbuotojus taupyti elektros energiją, nepaliekant įjungtų nenaudojamų elektros prietaisų, taupytų vandenį, nepaliekant neužsuktų ir įjungtų įrenginių, naudojančių vandenį.

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas yra atsakingas už atmosferos taršą iš mobilių taršos šaltinių ir savalaikį deklaracijų teikimą RAAD.

PARENGTIS AVARIJOMS IR ATSAKOMIEJI VEIKSMAI

Rekomendacijos dėl atitikties reikalavimų vykdymo:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi identifikuoti galimas avarines situacijas, kurios gali įvykti, vykdant įmonės veiklą. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi parengti avarijų likvidavimo planą, kuriame būtų numatyti atsakomieji veiksmai, atsakingi vykdytojai, jų telefonai. Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi peržiūrėti galimų avarijų sąrašą bei avarijų likvidavimo planą kartą metuose, jei reikia atlikti pakeitimus, esant galimybei turi išbandyti avarines situacijas, registruoti įvykusias avarijas, analizuoti, parengti prevencijos veiksmus, kad galima būtų išvengti jų atsiradimo ir sumažinti nepalankų poveikį aplinkai.

UAB „Šiaulių vandenys“ reikalavimai Paslaugos teikėjui ir / ar Darbų vykdytojui, vadovaujantis tarptautinio standarto ISO 14001 ir LR teisės aktų atitikties reikalavimais, kai paslaugos teikėjas ir / ar darbų vykdytojas atlieka darbus UAB „Šiaulių vandenys“ teritorijoje:

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi nedelsiant pranešti UAB „Šiaulių vandenys“ apie avariją ir imtis priemonių jos likvidavimui. Avarijų likvidavimo išlaidas atlygina Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas turi užtikrinti, kad jo atstovai yra kompetentingi, turi atitinkamą išsilavinimą, kvalifikaciją pareigoms atlikti. Jei Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas ketina į UAB „Šiaulių vandenys“ teritoriją pasikviesti darbus trečiąją šalį, privalo supažindinti su UAB „Šiaulių vandenys“ Aplinkos apsaugos politika, nustatytais atitikties reikalavimais dar prieš pradedant darbus.

Paslaugos teikėjas ir / ar Darbų vykdytojas atsako už visus savo įmonės darbuotojus, kurie nesilaiko aukščiau išvardintų atitikties reikalavimų ir UAB „Šiaulių vandenys“ nustatytų reikalavimų ir atlygina visus dėl to UAB „Šiaulių vandenys“ patirtus nuostolius.

**VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS ŠIAULIŲ MIESTE IR ŠIAULIŲ RAJONE
DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
NR. 24-01-04/PS-
BENDROSIOS SĄLYGOS**

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

- 1.1. Užsakovas – UAB „Šiaulių vandenys“, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Darbus iš Vykdytojo.
- 1.2. Pradinė sutarties vertė – suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Vykdytojui už perkamus Darbus, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius. Sutartyje nurodyta Pradinė sutarties vertė yra lygi sutarties kainai.
- 1.3. Vykdytojas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, atliekantis Darbus pagal šią Sutartį.
- 1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.
- 1.5. Subtiekęjas – Vykdytojo Sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo (ūkio subjektas).

2. Sutarties aiškinimas

- 2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.
- 2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.
- 2.3. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
- 2.4. Jei pateikiamos nuorodos į teisės aktus, turi būti taikomos aktualios teisės aktų redakcijos, jeigu nenurodyta kitaip.

3. Vykdytojo teisės ir pareigos

- 3.1. Vykdytojas įsipareigoja:
 - 3.1.1. atlikti Darbus Užsakovui pagal Sutartį ir / ar Užsakovo pateiktus užsakymus už Darbų kainą, savo sąskaita, rizika, priemonėmis bei medžiagomis, pagal projektą (*jeigu toks yra*), kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
 - 3.1.2. neperduoti savo sutartinių teisių ir pareigų jokiai trečiajai šaliai. Vykdytojas gali pasitelkti subtiekęjus *Sutarties specialųjų sąlygų 7 skyriuje* nustatyta tvarka;
 - 3.1.3. atlikti Darbus laikantis galiojančių statybos darbus reglamentuojančių teisės normų, Statybos techninio reglamentų, taisyklių, standartų, papildomų techninių Sutarties sąlygų reikalavimų;
 - 3.1.4. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus Darbus ar jų dalį bei apie atliktų Darbų (arba dalies Darbų) pabaigos datą (-as). Kartu su Užsakovu atlikti atliktų Darbų (ar dalies Darbų) apžiūrą, po kurio pateikti Užsakovui Darbų (arba dalies Darbų) perdavimo – priėmimo aktą (-us) ir kitus dokumentus numatytus Sutartyje; (*jeigu reikalaujama pagal šią Sutartį*)
 - 3.1.5. prieš paslėpdamas ar uždengdamas po žeme atliktus Darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Vykdytojas paslepia po žeme atliktus darbus apie tai nepranešęs Užsakovui, tai Užsakovui pareikalavus, Vykdytojas savo sąskaita privalo atliktą Darbą atidengti patikrinimui; (*jeigu perkami tokie Darbai ar jų dalis pagal šią Sutartį*)
 - 3.1.6. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui užbaigti Darbų atlikimą nustatytais terminais;
 - 3.1.7. Darbų atlikimui naudoti tik naujas, kokybiškas ir su Užsakovu suderintas medžiagas ir įrangą;
 - 3.1.8. Užsakovui paprašius, raštu informuoti jį apie Darbų eigą, teikti kitą su vykdymu susijusią informaciją, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo vietoje bei susipažinti su visa su Darbais susijusia dokumentacija;
 - 3.1.9. po Darbų atlikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į atliktų Darbų rezultata, jeigu toks sukuriamas;
 - 3.1.10. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Vykdytojas garantuoja Užsakovui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Vykdytojas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;
 - 3.1.11. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Užsakovui paprašius raštu, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
 - 3.1.12. iki Darbų pradžios paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (*jeigu pagal teisės aktų reikalavimus toks privalo būti*) ir atsakingus savo įgaliotus atstovus už visą sutarties vykdymą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą);
 - 3.1.13. apdrausti savo, statinio projektuotojo (*tu atveju, kai rengiamas projektas*) ir subrangovų (*jei jie pasitelkiami*) civilinę atsakomybę privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka:
 - 3.1.13.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo apsaugos terminas turi apimti laikotarpį, nustatytą Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse. Užsakovui turi būti pateikta civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (poliso) kopija (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija); (*tu atveju, kai rengiamas projektas (-ai)*)
 - 3.1.13.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (jeigu reikia, kiekvienam objektui atskirai) apsaugos terminas turi apimti laikotarpį nuo apdraustų statybos darbų pradžios ir galioti iki darbų pabaigos. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (poliso) kopija (kartu su apmokėjimą įrodančio dokumento kopija) Užsakovui turi būti pateikta ne vėliau kaip iki statybos darbų pradžios.
 - 3.1.14. visiškai atsakyti už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus Darbus;
 - 3.1.15. atsakyti už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą;
 - 3.1.16. nenaudoti Užsakovo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Ši nuostata galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo;

3.1.17. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Vykdytojas, Vykdytojo personalas ir Subtiekėjai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint atlikti Darbus. Pažeidus šiame punkte nustatytą tvarką / sąlygas bus laikoma, kad Vykdytojas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl ko Užsakovas gali vienašališkai nutraukti Sutartį;

3.1.18. laikytis aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įsipareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos, nacionalinėje teisėje, kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 7 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose;

3.1.19. Be Darbų atlikimo, į Vykdytojo įsipareigojimus įeina (*jei reikalinga pagal Sutartį*):

3.1.19.1. darbai, reikalingi Darbų tinkamam ir kokybiškam atlikimui, atlikimas (Darbams reikalingų įrankių, priemonių įsigijimas, pagaminimas, pristatymas į Sutarties vykdymo vietą (-as), pasiruošimo darbai Darbams atlikti, kt.);

3.1.19.2. visiškas pasirengimas pateikti ir atlikti visas oficialias leidimams gauti reikiamas procedūras bei kitus reikiamus veiksmus, kiek tai pagal Sutartį ir kitus teisės aktus priklauso Vykdytojui;

3.1.19.3. užbaigus Darbus iš Darbų atlikimo vietos pašalinti visus Vykdytojo įrenginius, medžiagų perteklių, priemones, šiukšles, laikinus statinius, kt.;

3.1.19.4. pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam skirtas vietas, sutvarkyti darbo vietą;

3.1.19.5. tinkamas pašalinio triukšmo šalinimas, šiukšlių išvežimas bei pašalinimas teršalų ir kitų aplinkosaugai pavojingų medžiagų, kurios gali būti aptiktos vykdant Darbus.

3.1.20. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Vykdytojas turi teisę gauti Darbų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Vykdytojas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

4. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Darbams atlikti;

4.1.2. atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai atliktus Darbus pagal šios Sutarties sąlygas;

4.1.3. bendradarbiauti, suteikti informaciją ir /ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti.

4.2. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba, atsiradus trūkumų ar defektų, sustabdyti Darbus, kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.

4.3. Užsakovas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Darbų kaina, visos su Darbų atlikimu susijusios išlaidos ir mokesčiai, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.2. medžiagos, įrenginiai, priemonės ir įrankiai reikalingi Darbams atlikti, jų pristatymas, išvežimas ir kt. išlaidos.

5.3 Visas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu, kurios nebuvo nurodytos (įskaičiuotos) pasiūlyme ar Sutartyje, prisiima Vykdytojas.

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (taikoma, jeigu numatyta Sutarties specialiose sąlygose)

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Vykdytojas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Vykdytojas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Vykdytojas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Vykdytojo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui Sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervedant į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad garantas (laiduotojas) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Vykdytojas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Vykdytojo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Vykdytojas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Vykdytojo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Vykdytojui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Užtikrinimas turi galioti 1 (vieną) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Sutarties galiojimo terminas. Jei iki Darbų atlikimo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieną) mėnesį Vykdytojas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vieną) mėnesį, jei likus ne daugiau, kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas kitiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Vykdytojui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, Užsakovas, įspėjęs Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį Sutarties užtikrinimą, kadangi Vykdytojas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

6.5. Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavusiam juridiniam asmeniui (laiduotojui ar garantui) tapus nemokiam, sustabdžius jo veiklą, jei jam būtų taikomos laikinosios juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) turto apsaugos priemonės arba esant analogiškomis aplinkybėms, Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, pateikti naują, kito juridinio asmens (laiduotojo ar garanto) išduotą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

6.6. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas gali raštu pareikalauti Vykdytojo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Vykdytojas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.7. Jei Vykdytojas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Užsakovas įspėja apie tai Vykdytoją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.8. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą, tomis pačiomis sąlygomis.

6.9. Užtikrinimas Vykdytojui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į užtikrinimą, kai jis pasirašytas elektroniniu parašu) praėjus 1 mėnesiui po Darbų pilna apimtimi atlikimo ir priėmimo–perdavimo dokumento pasirašymo Užsakovui pateikus raštišką prašymą.

7. Darbų kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

7.1. Vykdytojas garantuoja Darbų kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Darbų kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus, bei kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Darbų perdavimo–priėmimo dokumento pasirašymo dienos. Jeigu Darbų priėmimo ar patikrinimo metu Užsakovas nustatys trūkumų Sutarties reikalavimams, Garantinio laikotarpio skaičiavimo pradžia bus laikoma diena, kai Vykdytojas ištaisys trūkumus.

7.3. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Darbų metu sumontuotiems įrenginiams ir / arba įrangai taikomas gamintojo nustatytas garantinis terminas, kuris negali būti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Vykdytojas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu.

7.4. Vykdytojas garantinio galiojimo metu gavęs iš Užsakovo pranešimą dėl paaiškėjusių Darbų kokybės, atsiradusių trūkumų turi neatlygintinai ištaisyti tokius trūkumus per Užsakovo nurodytą terminą arba technologiškai trumpiausią įmanomą terminą, tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą. Jei iš susiklosčiusių aplinkybių tampa aišku, kad trūkumų nebus galima pašalinti per Užsakovo nurodytą laiką, Vykdytojas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo, privalo pranešti Užsakovui apie negalimumą įvykdyti pranešime nurodytus reikalavimus numatytu terminu, ir pateikti savo veiksmų planą dėl įsipareigojimų įvykdymo labiausiai Užsakovo interesus atitinkančių ir jam priimtiniu būdu. Vykdytojo pranešimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis.

7.5. Jeigu Vykdytojas neįvykdo *Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 punkte* nustatytų pareigų arba pateikia Užsakovui nepriimtina veiksmų planą, yra laikoma, kad jis atsisakė įvykdyti garantinius įsipareigojimus, nėra pajėgus juos įvykdyti arba jų neįvykdė. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis ištaisyti Vykdytojo atliktų Darbų trūkumus, o Vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo atlyginti tokias išlaidas.

8. Šalių atsakomybė

8.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

8.2. Delspinigių ir / ar baudų dydis, jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

8.3. Delspinigių ir / ar baudų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

8.4. Kiekviena Sutarties Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas (tarp jų teismo ir pagrįstas advokatų išlaidas) dėl šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (taip pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sąlygomis ir tvarka nutraukiama).

8.5. Atsakomybė pagal Sutartį netaikoma, taip pat Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleistos nuo civilinės atsakomybės šiais pagrindais:

8.5.1. dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatos. Jeigu Vykdytojo subtiekęs susiduria su nenugalimos jėgos aplinkybėmis, remtis šia sąlyga Vykdytojas gali tik tokiu atveju, jei negali pasitelkti kito subtiekęjo nepatirdamas nepagrįstų išlaidų Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytą prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

8.5.2. dėl Europos Sąjungos valstybių veiksmų – kai prievolę pagal Sutartį įvykdyti neįmanoma dėl privalomų ir nenumatytų Europos Sąjungos valstybės institucijų veiksmų (aktų), kurių Šalys neturėjo teisės ginčyti ir šie veiksmai negalėjo būti iš anksto numatyti;

8.6. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

8.7. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

9. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimai

9.1. Vykdytojas atsakingu už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą privalo paskirti savo įgaliotą atstovą (nurodant įgalioto atstovo vardą, pavardę, pareigas, telefoną, faksą, el. pašto adresą). (*taikoma, kai pagal pirkimo pobūdį yra paskiriami darbų vadovai*)

9.2. Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais Vykdytojas įsipareigoja atsakyti ir užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą bei tinkamas darbo sąlygas Darbų atlikimo vietoje.

9.3. Vykdytojas privalo instrukuoti savo darbuotojus apie darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, jų keliamą riziką darbuotojų saugai ir sveikatai, būtinus veiksmus ir apsaugos priemones, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų darbe ir sveikatos sutrikimų.

9.4. Vykdytojas privalo apmokyti savo darbuotojus, kad jie galėtų saugiai dirbti ir nebūtų pakenkta jų sveikatai, jei mokymas yra reikalingas pagal atliekamų Darbų pobūdį.

9.5. Vykdytojas įsipareigoja naudoti tik techniškai tvarkingas darbo priemones, atitinkančias darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus.

9.6. Vykdytojas turi nuspręsti, kokias kolektyvines saugos priemones naudoti, organizuoti kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimą ir, jeigu jos nepakankamai apsaugo Vykdytojo darbuotojus nuo rizikos, darbuotojus aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

9.7. Vykdytojas privalo savo darbuotojus aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir užtikrinti jų naudojimą Darbų atlikimo vietoje.

9.8. Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir / arba kenksmingi veiksniai, turi būti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas, ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos.

9.9. Darbus atlikti taip, kad nekeltų grėsmės Vykdytojo ir Užsakovo darbuotojų saugai ir sveikatai.

9.10. Vykdytojas privalo nutraukti vykdomus Darbus, jeigu susidariusi situacija kelia grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai. Darbai taip pat privalo būti sustabdyti, kai gamtinės sąlygos kliudo saugiai juos atlikti.

9.11. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

9.12. Vykdytojas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokią nelaimingą atsitikimą, incidentą ar avariją.

9.13. Nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą organizuoja, jį tiria ir užtikrina „Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų“ vykdydama ta įmonė, kurios darbuotojui atsitiko nelaimingas atsitikimas.

9.14. Vykdytojas negali palikti neužbaigto arba dalinai užbaigto Darbo nesaugiose sąlygose, kurios galėtų pakenkti ar sukelti pavojų darbuotojų sveikatai ar gyvybei.

10. Konfidencialumo įsipareigojimai

10.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamos Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialia informacija pagal Sutartį laikoma visa vykdam Sutartį gauta ir (ar) sužinota informacija apie kitą Šalį, jos darbuotojus, klientus ir pan. Konfidencialumo reikalavimai galioja Sutarties vykdymo metu ir neribotą laiką po jo. Šalis, pažeidusi šiame Sutarties papunktyje nustatytus įsipareigojimus, privalo atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Užsakovą atskleidimas, jei Užsakovas pažeidžia mokėjimo terminus ir informacijos apie Vykdytoją atskleidimas, jei Vykdytojas pažeidžia Darbų atlikimo terminus bei kai šią informaciją, vadovaujantis teisės aktais, Šalis privalo pateikti teisės saugos ar kitoms institucijoms, ar paskelbti viešai.

11. Sutarties pakeitimai

11.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnyje numatytus atvejus.

11.2. Sutarties sąlygų keitimu nėra laikomi techninio pobūdžio pirkimo sutarties pakeitimai (pavyzdžiui, Šalių rekvizitai, klaidos) bei atskirų Sutarties vykdymo sąlygų koregavimas Sutartyje numatytais aplinkybėmis.

11.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami raštišku susitarimu (priedu), kuris yra Sutarties neatskirama dalis.

11.4. Subtiekejai ir (ar) Vykdytojo specialistai keičiami *Sutarties specialiųjų sąlygų 7 skyriuje* nustatyta tvarka.

12. Sutarties vykdymo sustabdymas

12.1. Esant *Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkto* numatytais aplinkybėmis Sutarties vykdymo terminai stabdomi nuo kliūties atsiradimo momento arba jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento ir atnaujinami kai minėtos aplinkybės nebetrūkdo vykdyti Sutarties;

12.2. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Darbų atlikimą iki atitinkamų aplinkybių pasibaigimo.

12.3. Jei Darbų atlikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų, ir stabdoma ne dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo pareikalauti atnaujinti Darbų atlikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

12.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojančia, Užsakovas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Vykdytojui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas.

12.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

12.6. Jeigu Sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminai buvo sustabdyti Sutartyje nustatytais pagrindais, jie atnaujinami pasibaigus sustabdymą lėmusioms aplinkybėms, atsižvelgiant į Šalių gebėjimą toliau vykdyti Sutartį ir, jeigu Sutarties vykdymas buvo sustabdytas ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų – į kitos Šalies norą nepriklausomai nuo vėlavimo gauti veiklos rezultatus. Atnaujinus Sutarties vykdymą, neįvykdytos prievolės privalo būti įvykdytos per tiek laiko, kiek buvo jo likę prievolių įvykdymui (Sutarties galiojimui) jų sustabdymo metu.

13. Sutarties nutraukimas

13.1. Sutartis gali būti nutraukta:

13.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

13.1.2. vienos iš Šalių iniciatyva, jeigu *Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte* nustatytos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 4 (keturis) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos;

13.1.3. jeigu per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie *Sutarties bendrųjų sąlygų 8.5 punkte* nustatytos aplinkybes gavimo Šalis nepavyksta susitarti dėl reikalingų imtis veiksmų, bet kuri Šalis gali vienašališkai, nesikreipiant į teisimą, nutraukti Sutartį raštu pranešusi kitai Šaliai prieš 14 (keturiolika) dienų.

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

13.2.1. jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnyje numatyta (-os) sąlyga (-os), iš anksto raštu pranešti Vykdytojui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki sutarties nutraukimo;

13.2.2. nesant Vykdytojo kaltei, raštu jį įspėjant apie Sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo;

13.2.3. prieš terminą, nesilaikydamas *Sutarties bendrųjų sąlygų 13.2.2 punkte* nustatytų terminų, šiais atvejais:

13.2.3.1. kai Vykdytojas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.2.3.2. Vykdytojas iš esmės pažeidė Sutartį, t. y. Sutarties esminių pažeidimų laikoma:

13.2.3.2.1. Pažeidus *Sutarties specialinių sąlygų 7.6 punkto* reikalavimus;

13.2.3.2.2. Pažeidus *Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.17 punkto* reikalavimus;

13.2.3.2.3. jeigu Vykdytojas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytus terminus ir papildomą nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;

13.2.3.2.4. jeigu Vykdytojas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo sutarties už Sutartyje nustatytą kainą);

13.2.3.2.5. jeigu Darbai yra netinkamos kokybės, t. y. Darbams atlikti naudojamos medžiagos / detalės ir kt. jų dauguma (patikrinus 10 prekių, 6 yra netinkamos kokybės) ar visos tokios detalės / medžiagos ar kt. yra netinkamos kokybės, arba pakeitimas užtruktų labai ilgai ir Užsakovas nėra suinteresuotas laukti;

13.2.3.2.6. Jei Vykdytojas bandys didinti ar atsisakys vykdyti Sutartį už Sutarties kainą, Jeigu Užsakovas turės patirti papildomų, Sutartyje nenurodytų kaip neįtrauktinų į kainą išlaidų, tai bus laikoma Sutarties vykdymu su dideliais trūkumais;

13.2.3.3. kai keičiasi Vykdytojo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui;

13.2.3.4. kai Vykdytojas sudaro subtiektimo sutartį, pakeičia subtiektėją (-us) arba atsisako subtiektėjo (-ų), nesilaikydamas *Sutarties specialinių sąlygų 7 skyriaus* reikalavimų ar kitaip, negavęs Užsakovo sutikimo, perleidžia Sutarties vykdymą;

13.2.3.5. kai Vykdytojas siekdamas sudaryti Sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją;

13.2.3.6. kai Vykdytojas Sutarties vykdymo metu įtraukiamas į nepadidintų tiekėjų sąrašą;

13.2.3.7. kai Vykdytojas nevykdo savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį. Užsakovas turi pateikti raštišką pranešimą (pretenziją) apie Vykdytojo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų terminą šiems pažeidimams pašalinti. Sutartis nutraukiama, jeigu Vykdytojas nepašalina nurodytų pažeidimų per Užsakovo nustatytą terminą. Sutartis laikoma nutraukta nuo kitos dienos kai suėjo terminas pažeidimams pašalinti. Esant pakartotinam to pačio pobūdžio Sutarties pažeidimui Sutartis gali būti nutraukta nuo kitos darbo dienos, išsiunčiant raštišką pranešimą apie Sutarties nutraukimą;

13.2.3.8. kai Vykdytojas ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų vėluoja atlikti Darbus Sutartyje nustatytais terminais, t. y. pagal Šalių suderintą Darbų atlikimo grafiką (*jeigu toks taikomas*), arba Darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki nustatyto termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, arba Darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir / ar medžiagas, kurios nurodytos projektoje dokumentacijoje, arba nepašalina Darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Vykdytojas nepajėgus užbaigti Darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

13.2.3.9. jei Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu Vykdytojas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, kaip reikalaujama *Sutarties bendrųjų sąlygų 6.8 punkte*; (*Taikoma, kai sutarties specialiose sąlygose yra numatytas sutarties įvykdymo užtikrinimas*)

13.2.3.10. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų. *Taikoma, kai yra atliekama sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu*

13.2.3.11. paaiškėja kitos aplinkybės, dėl kurių Paslaugos teikėjas negalės tinkamai vykdyti Sutarties ir (ar) atlikti Paslaugų ir Paslaugos teikėjas negali pateikti pagrįstų įrodymų, kad Sutartį įvykdys tinkamai.

13.2.4. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

13.2.4.1. kai Užsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

13.2.4.2. kai Užsakovas neatsiskaito už Darbus ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

13.3. Nutraukiant Sutartį, Užsakovas, dalyvaujant Vykdytojui ar jo atstovams priima atliktus Darbus ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Vykdytojo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Vykdytojui.

13.4. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Vykdytojo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Vykdytojo mokėtinų sumų.

13.5. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktus Darbus, Vykdytojas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

14. Ginčų nagrinėjimo tvarka

14.1. Šiai Sutartčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

14.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalis nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję

su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teisingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

15.2. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas	UAB „Šiaulių vandenys“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos Šiaulių mieste ir Šiaulių rajone darbų pirkimo-pardavimo sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-04 Nr. PS-1
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	PDF-LT-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurimas Rutkauskas L. e. p. generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-04 15:16
Parašo formatas	PAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-04 15:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-08 12:39 - 2028-06-06 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raštinės administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-04 16:15
Parašo formatas	PAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-04 16:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-08-24 14:23 - 2024-08-23 14:23
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MARIUS ŠMOČIUKAS
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-04 16:34
Parašo formatas	PAdES-LTV
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-04 16:34
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-03 11:00 - 2029-01-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231208.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-