


Tipinė LITGRID AB transformatorių pastotės
duomenų tinklo struktūrinė schema

PATVIRTINTA

LITGRID AB 2018 m.

Rugsėjo 27 d.

ITT ir administravimo departamento
direktoriaus nurodymu Nr. NU-280

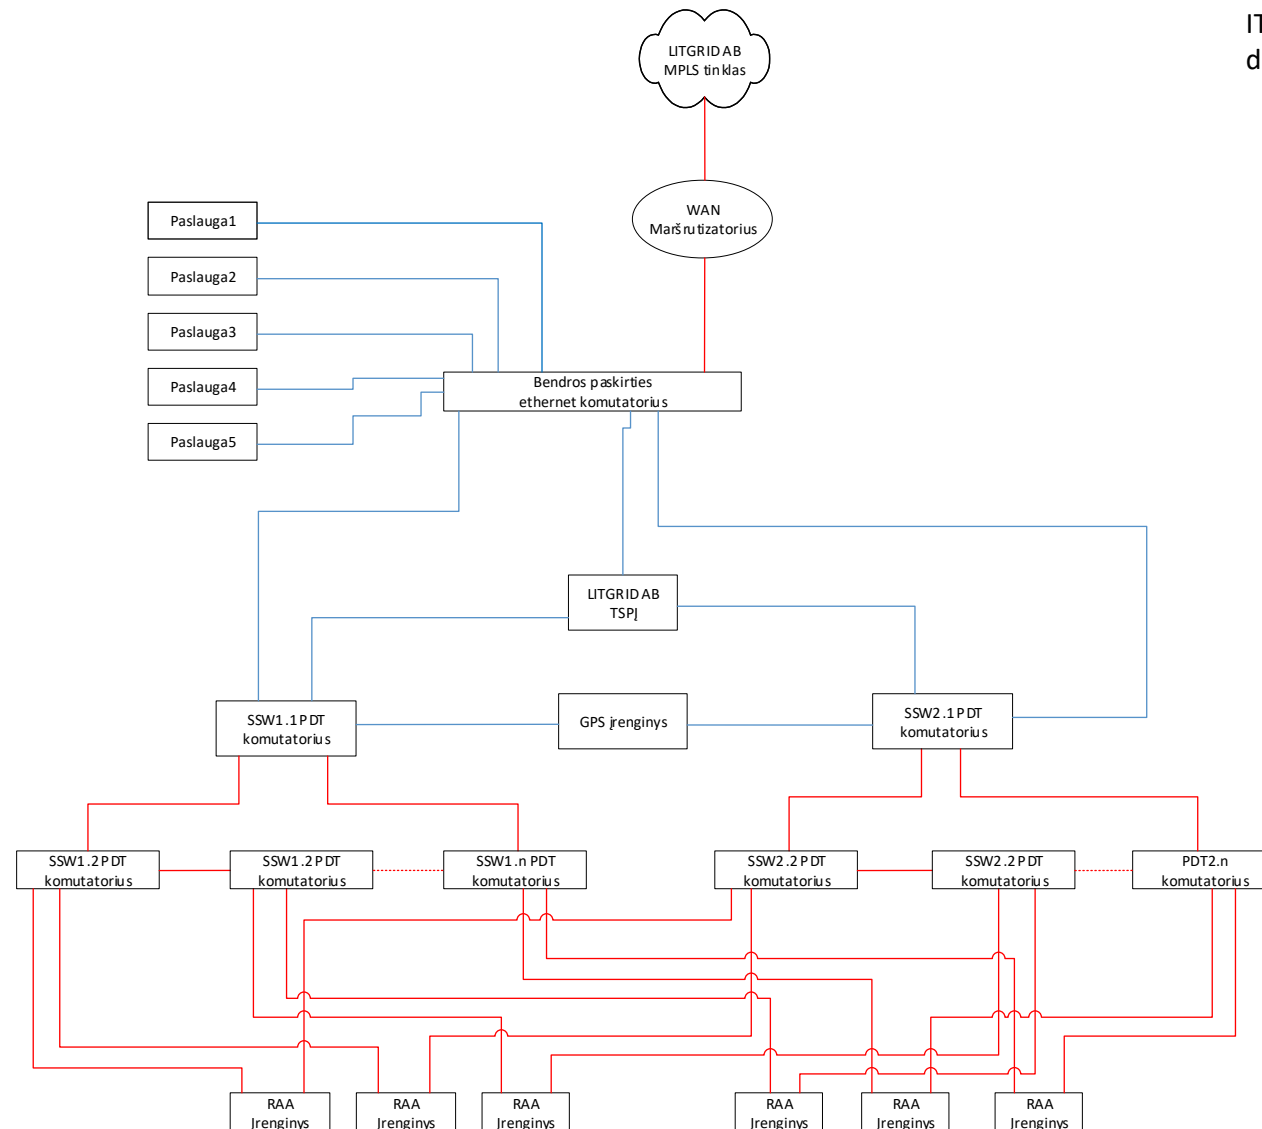

— Šviesolaidinės jungtys
— Varinės jungtys

Pastabos:

1. Struktūra atitinka IEC/TR 61850-90-4-2013 standartą.
2. Apjungiantys PDT komutatoriai SSW1.1 ir SSW2.1 montuojami TSPĮ spintoje.
3. Prie apjungiančių PDT komutatorių SSW1.1 ir SSW2.1 nejungiami RAA terminalai.
4. PDT komutatoriai SSW1.2...n ir SSW2.2...n montuojami skirtingose RAA spintose.
6. PDT komutatorių maitinimo šaltiniai jungiami prie skirtingų NSS sekcijų.
6. 400/330 kV TP naudojami du TSPĮ įrenginiai