


Tipinė LITGRID AB 400/330kV transformatorių pastotės  
duomenų tinklo struktūrinė schema

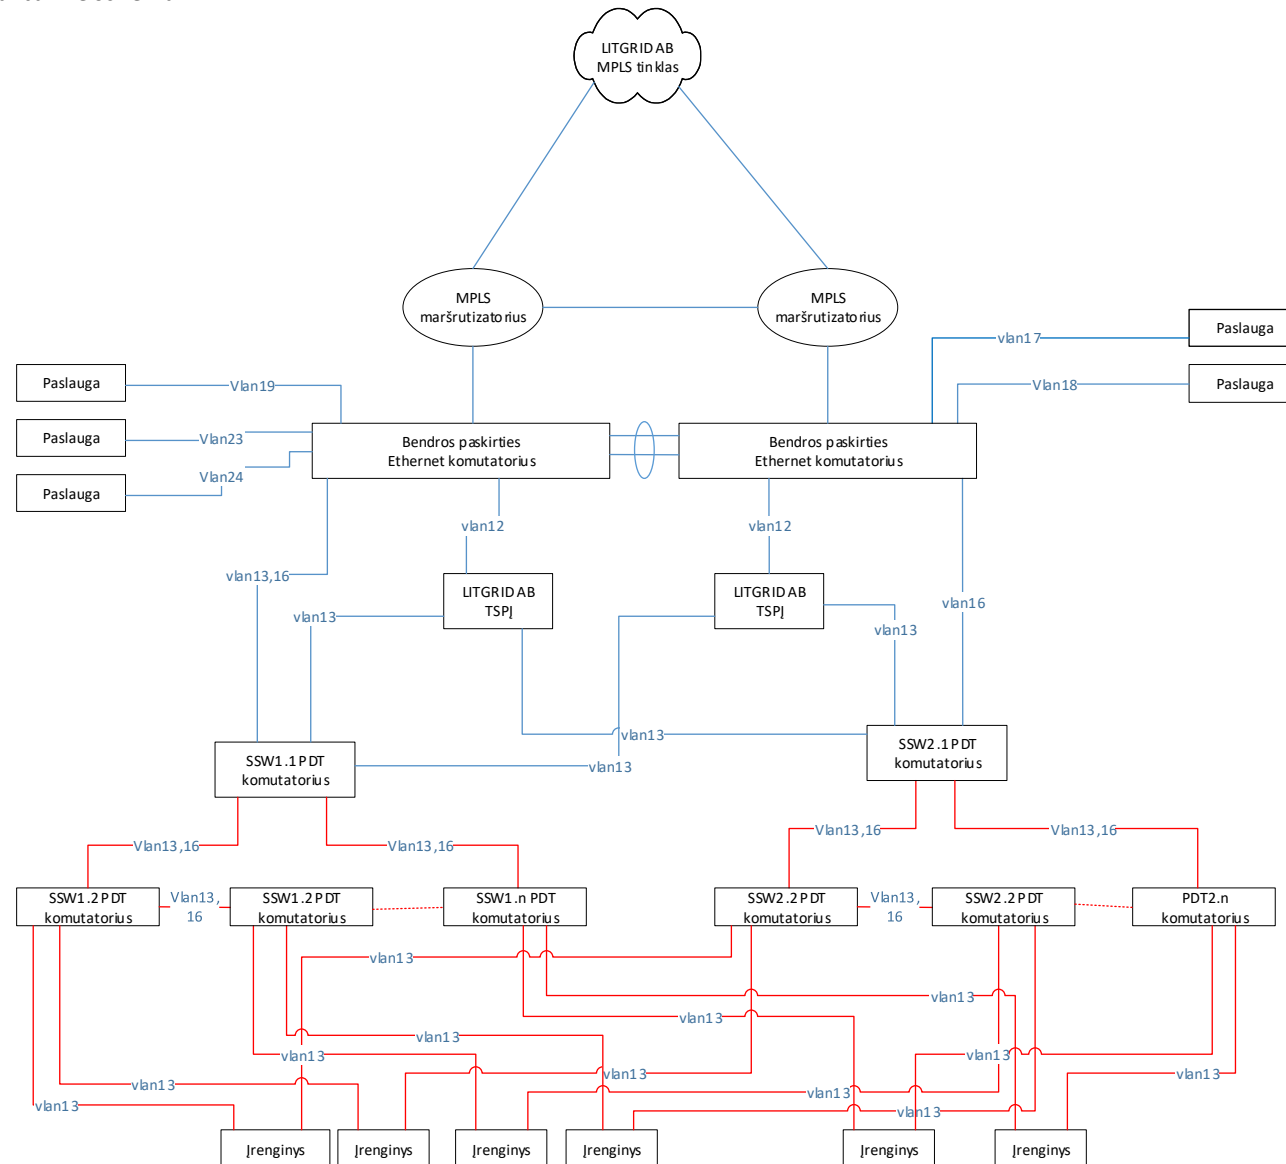

— Šviesolaidinės jungtys  
— Varinės jungtys

Pastabos:

1. Apjungiantys PDT komutatoriai SSW1.1 ir SSW2.1 montuojami TSPJ spintoje.
2. Prie apjungiančių PDT komutatorių SSW1.1 ir SSW2.1 nejungiami RAA terminalai.
3. PDT komutatoriai SSW1.2...n ir SSW2.2...n montuojami atskirose RAA spintose.
4. PDT komutatorių maitinimo šaltiniai jungiami prie skirtingų NSS sekcijų.