
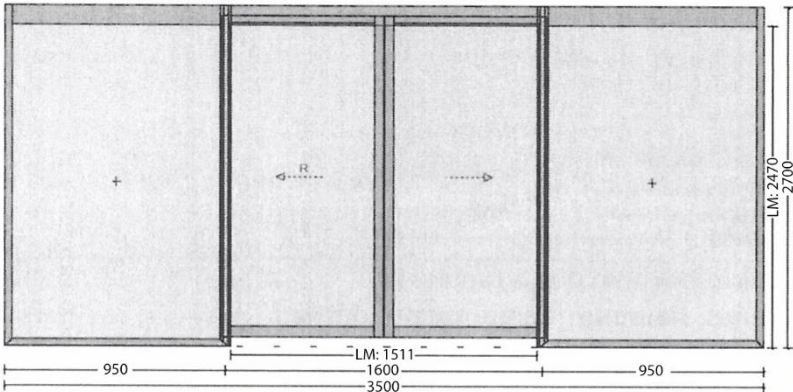


MARIJAMPOLĒS PETRO KRIAUCIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA

TECHNINĒ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekta pavadinums		
Marijampolēs Petro Kriaučiūno Viēšosios bibliotēkas automatinēs durys su īstatymo (īmontavimo) darbai		
BVPŽ kodas		
Pagrindinis kodas 44221230-6 Stumdomosios durys Papildomas kodas 45421131-1 Durų īstatymo darbai		
Pirkimo objekta aprašymas ir pirkimo objektui kēliami reikalavimai <i>(ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybēs, kokybēs reikalavimai)</i>		
Reikalaujama techninė specifikacija	Durų pozicija	Kiekis, vnt.
Automatinēs dvīvērēs Lankytojų aptarnavimo centro įėjimo durys (lauko) Paskirtis: keičiamos Lankytojų aptarnavimo centro įėjimo lauko durys I aukšte; Konstrukcija šilta, aliuminio profilių gaminiai arba lygiavertė; Automatinēs durys dvīvērēs su užraktu; Stiklinimas: saugus stiklas, grūdintas, laminuotas. Stiklas skaidrus; Automatinēs durys turi atitikti ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus; Rėmo spalva antracito pilka (RAL7016) išorė ir vidus (tikslinti vietoje); Pertvaros angos matmenys: 2800 (aukštis)x3700 (plotis)±50mm Tikslinti vietoje, nes bus reikalingi papildomi angos paruošimo ir jos apdailos darbai. Durų konstrukcijos angos matmenys: 2700(aukštis)×3500(plotis)±50mm; Matmenis tikslinti vietoje; Automatinēs pavaros su judesio davikliais iš abiejų pusių, priešgaisriniai davikliai, automatinis atsīdarymas suveikus priešgaisrinei pastato signalizacijos sistemai, pajungimas į bendrą priešgaisrinę sistemą; Senų durų demontavimas; Su īstatymo (īmontavimo) darbai; Galimas durų projektavimas su viršlangu, viršlangis su užpildu šviesiai pilkos spalvos. Lauko durų atrakinimo-užrakinimo funkcija darbuotojams atėjus iš lauko pusēs. Susiejimas lauko durų automatinio užrakto su savitarnos sistema, patalpų signalizacija ir priešgaisrine signalizacija.	LL (Lankytojų aptarnavimo centro lauko durys)	1
		
Automatinēs dvīvērēs Lankytojų aptarnavimo centro įėjimo durys (vidaus)	LV	1

Paskirtis: keičiamos Lankytojų aptarnavimo centro įėjimo vidaus durys I aukšte;
 Konstrukcija šilta, aliuminio profilių gaminiai arba lygiavertė;
 Automatinės durys dvivėrės su užraktu;
 Stiklinimas: saugus stiklas, grūdintas, laminuotas. Stiklas skaidrus;
 Automatinės durys turi atitikti ne žemesnę nei B energinio naudingumo klasę pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus;
 Rėmo spalva antracito pilka (RAL7016) išorė ir vidus (**tikslinti vietoje**);
 Angos matmenys: **2700(aukštis)×2800(plotis)±50mm**;
Matmenis tikslinti vietoje;
 Automatinės pavaros su judesio davikliais iš abiejų pusių, priešgaisriniai davikliai, automatinis atsidarymas suveikus priešgaisrinei pastato signalizacijos sistemai, pajungimas į bendrą priešgaisrinę sistemą;
 Senų durų demontavimas;
 Su įstatymo (įmontavimo) darbais;
 Galimas durų projektavimas su viršlangiu, viršlangis su užpildu šviesiai pilkos spalvos;

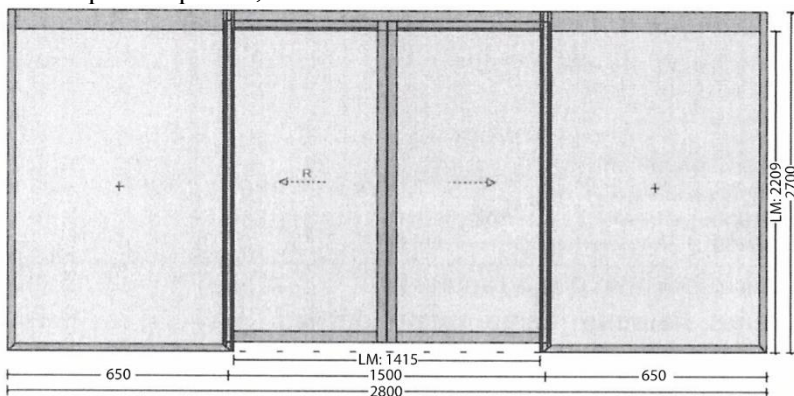

(Lankytojų aptarnavimo centro vidaus durys)

Visų montuojamų durų preliminarūs matmenys:

Eil. Nr.	Pozicija	Matmenys, mm		Kiekis	Vieneto plotas m ²	Bendras plotas m ²
		Aukštis	Plotis			
1	LL	~2700	~3500	1	~9,45	~9,45
2	LV	~2700	~2800	1	~7,56	~7,56

Tarpduriuose montuojama viena elektrinė oro užuolaida iš viso 1 vnt. (galia 2-6 kW vienos užuolaidos). Su temperatūros ir oro srauto reguliatoriumi. Maksimalus oro srautas – 1850 m³/h., šildymo galios diapazonas – 2(~230V/1/50) arba 4/6(~400V/3/50).

Techniniai parametrai:

Atsidarymo plotis:

vienos varčios pavara - 700-3000 mm

dviejų varčių pavara - 800-3000 mm

Praėjimo aukštis iki 2700 mm (kiekvienų durų atveju gali būti skirtingas)

Varčios svoris – vienos varčios pavara 1 x max 200 kg

dviejų varčių pavara - 2 x max 160 kg

Pavaros matmenys – aukštis 150 mm

Gylis – 180 mm

Atsidarymo greitis iki 75cm/sek vienai varčiai

Užsidarymo greitis iki 55cm/sek vienai varčiai

Elektros pajungimas – 230V +/-10%; 50Hz

Reikalaujama galia – max 250W

Tinklo saugiklis – tinklo pajungimas 230V; įmontuotas T5A

Pajungiamų išorinių įrenginių apkrova – pajungimas 27V/2A

Avarinio akumuliatoriaus įtampa – 24V; 2,6Ah

Durų įmontavimui reikalingi papildomi darbai atliekami pagal pateiktą sąmatą.

Papildomi reikalavimai:

- Automatinės dvivėrės durys su montavimu, įskaitant šiuos darbus: senų lauko durų demontavimas, naujų gaminių montavimas, lauko apdailos juostų įrengimas visu perimetru.
- Tiekėjas turi atlikti pirminį sumontuotų gaminių varstomų dalių reguliavimą iškart po sumontavimo, vėliau (garantiniu laikotarpiu) gaminių reguliavimą atlikti nedelsiant, pirkėjui pranešus apie būtinybę atlikti reguliavimo darbus.

Matmenis prieš gamybą Tiekėjas turi tikslinti vietoje, galutines schemas suderinti su Pirkėju ir gauti jo rašytinį pritarimą.

- Gaminių montavimo darbai, įskaitant ir visus kitus techninėje specifikacijoje pateiktus darbus, nuo sutarties pasirašymo dienos turi būti atlikti ne vėliau kaip per 40 darbo dienų.

Gaminių kaina turi būti pateikta įvertinant transportavimo, krovimo, demontavimo/montavimo, pirminio ir vėlesnio (garantiniu laikotarpiu) reguliavimo ir kitos išlaidos, kurias patiria Tiekėjas pristatydamas ir montuodamas Pirkėjo nurodytus gaminius objekte adresu Vytauto g. 22, LT-68298 Marijampolė.

Valdymas funkcijos:

- Pilnai skaitmeninis valdymas;
- Save apmokanti sistema;
- Varčios svorio nustatymas matuojant pagreitį;
- Individualus atidarymo ir uždarymo greičio nustatymas;
- Atidarytų varčių padėties užlaikymo nustatymas, iki 180 sek.;
- Savaiminių defektų nustatymo sistema;
- Sumažintas atidarymo plotis/žiemos režimas.

Saugos funkcijos:

- Defektų atpažinimas;
- Statinės uždarymo/atidarymo jėgos apribojimas <150N;
- Automatinis reversas esant kontaktui su kliūtimi, durys automatiškai vėl atsідaro;
- Integruotas programinis jungiklis.

Garantijos:

Automatinių durų mechanizmams suteikiama 2 metų garantija. 2 metų garantija suteikiama gamykliniams įrangos ir medžiagų defektams, sistemų instaliacijos tinklui.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtis (atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais)

Lankytojų aptarnavimo centro lauko automatinių dvivėrių durų 1 vnt. su būtinais konstrukciniais pertvaros angos parengimo ir apdailos bei durų įdėjimo (įmontavimo) darbais ir vidaus automatinių dvivėrių durų 1 vnt. su įdėjimo (įmontavimo) darbais.

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Sutarties trukmė 4 mėn., apmokėjimas 30 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros pateikimo datos. Automatinės stumdomosios durys pagaminamos ir įstatomos (įmontuojamos) pagal pateiktą techninę specifikaciją, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje adresu Vytauto g. 22, LT-68298 Marijampolė, per 40 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo datos. Gamyba, durų įstatymo (įmontavimo) ir derinimo darbai atliekami ne vėliau kaip iki 2025-08-31.

Papildoma informacija

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

- visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;
- visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

- produkte neturi būti naudojamas poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

- produktas, naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

Pridedami priedai:

Pirmo aukšto patalpų planas, durų vizualizacijos nuotraukos, įkainotų veiklų žiniaraštis

Pirkimo iniciatorius

(atsakingojo darbuotojo pareigos)

(parašas)

Rytis Akelis

(vardas ir pavardė)

Vadovas

(atsakingojo darbuotojo pareigos)

(parašas)

Daiva Kirtiklienė

(vardas ir pavardė)