

**Šilumos pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 439-3**

2025 m.

d.

**1. Sutarties šalys.** Šilumos tiekėjas **AB „Panevėžio energija“** (toliau-Tiekėjas), atstovas – finansų direktorė , veikianti pagal 2022 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. 25, ir šilumos vartotojas **Viešojo įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė** (toliau-Vartotojas), atstovas – direktorius , veikiantis pagal įstaigos įstatus, (kartu toliau-Šalys) sudarė šią šilumos pirkimo pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

**2. Duomenys apie šilumos vartotoją.** Vartotojo pastatus, šilumos įrenginius ir šilumos vartojimą charakterizuojantys duomenys:

| Eil. Nr., Pastato adresas, pavadinimas                                                            | Įrengtoji-sutartinė šilumos galia, MW |                   |           | Bendras plotas, m <sup>2</sup> | Norminis šilumnešio nuotėkis patalpų šilumos įrenginiuose m <sup>3</sup> /h * | Pastato/apskaitos kodas: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                   | šildymui                              | karštam vandeniui | vėdinimui |                                |                                                                               |                          |
| 1. Smėlynės g.25, Panevėžys                                                                       |                                       |                   |           |                                |                                                                               |                          |
| 1.1. Ligoninės devynių aukštų pastatas, II korpusas 17D9b, Administracinis-buitnis korpusas 16D2b | 1,0860                                | 0,7460            | 1,5040    | 14508,52                       | 0,006170                                                                      | 2704390043               |
| 1.2. Ligoninės operacinių III korpusas 18D4b, Pastatas-sterilizacinė 22D1b                        | 0,3650                                | 0,3550            | 1,1900    | 7704,81                        | 0,003060                                                                      | 2704390044               |
| 1.3. Pastatas-ligoninė 12D2p, Pastatas-ligoninė 2D5p (priėmimas, vaikų korpusas)                  | 1,0530                                | 0,9140            | 0,2350    | 8036,61                        | 0,009264                                                                      | 2704390045               |
| 1.4. Ligoninės psichiatrinis (kraujo perpylimo) korpusas 3D4p, Ortopedijos pastatas 6D1b          | 0,1698                                | 0,25819           | 0,13258   | 2428,16                        | 0,001424                                                                      | 2704390011               |
| 1.5. Ligoninės patologoanatominis korpusas 4D1p, Vaistų gamybos pastatas 9H2p                     | 0,2560                                | 0,1860            | 2,7314    | 1579,97                        | 0,002146                                                                      | 2704390041               |
| 1.6. Ligoninės virtuvės korpusas 14H1p, Inžinerinių tarnybų pastatas 8H1p                         | 0,3840                                | 0,2000            | 0,1400    | 1592,19                        | 0,003219                                                                      | 2704390042               |
| 1.7. Ligoninės gimdymo namų korpusas 1D4p                                                         | 0,29424                               | 0,10467           | --        | 4249,49                        | 0,002467                                                                      | 2704390061               |
| 1.8. Ligoninės valgyklos korpusas 19E 1/p                                                         | 0,08094                               | 0,23027           | 0,1070    | 1354,09                        | 0,000679                                                                      | 2704390120               |
| 1.9. Ligoninės chirurginis (stacionaras) korpusas 13D4b                                           | 0,1640                                | 0,3000            | 0,0820    | 4645,27                        | 0,003393                                                                      | 2704390046               |
| 1.10. Skalbykla III korpuso 18D4b dalis                                                           | 0,0200                                | 0,1000            | 0,1000    | 294,35                         | 0,000112                                                                      | 2704390071               |
| 2. A. Jakšto g. 6, Panevėžys                                                                      |                                       |                   |           |                                |                                                                               |                          |
| 2.1. Ligoninės konsultacijų poliklinikos korpusas 5D4p                                            | 0,30471                               | 0,28494           | --        | 2826,42                        | 0,002555                                                                      | 2704390031               |

| Eil. Nr.<br>Pastato adresas,<br>pavadinimas | Įrengtoji-sutartinė šilumos galia,<br>MW |                      |           | Bendras<br>plotas,<br>m <sup>2</sup> | Norminis šilumnešio<br>nuotėkis patalpų<br>šilumos įrenginiuose<br>m <sup>3</sup> /h * | Pastato/<br>apskaitos<br>kodas: |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                             | šildymui                                 | karštam<br>vandeniui | vėdinimui |                                      |                                                                                        |                                 |
| 3. Smėlynės g. 38, Panevėžys                |                                          |                      |           |                                      |                                                                                        |                                 |
| 3.1. Vaiko raidos centras<br>4D2p           | 0,05117                                  | 0,02326              | --        | 449,20                               | 0,000429                                                                               | 2704390070                      |
| 4. Ramygalos g. 25, Panevėžys               |                                          |                      |           |                                      |                                                                                        |                                 |
| 4.1. Infekcinių ligų korpusas<br>10D 3/p    | 0,51637                                  | 0,6885               | 0,22213   | 5292,49                              | 0,004329                                                                               | 2602900016                      |
| 5. Smėlynės g. 23, Panevėžys                |                                          |                      |           |                                      |                                                                                        |                                 |
| 5.1. Greitosios pagalbos<br>pastatas        | 0,02791                                  | 0,02380              | --        | 245,65                               | 0,000234                                                                               | 2602950016                      |

\*- parametrai gali keistis sutinkamai su norminių teisės aktų nuostatomis.

### 3. Bendrosios nuostatos.

3.1. Tiekėjas pagal Sutartį tiekia (pristato ir parduoda) Vartotojui šilumą Sutarties 2-ame punkte nurodytų pastatų (toliau – Pastatų) šildymui, vėdinimui ir karšto vandens ruošimui.

3.2. Šalys įsipareigoja vadovautis Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymu, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (toliau Sutartyje – Taisyklės), Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau Sutartyje – Taryba) nutarimais bei kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Tiekėjo ir Vartotojo tarpusavio santykius tiekiant, vartojant ir atsiskaitant už šilumą.

3.3. Šalys įsipareigoja užtikrinti savo nuosavybėje esančių ir priimtų aptarnavimui (priežiūrai) šilumos perdavimo tinklų ir šilumos įrenginių būklę ir priežiūrą, atitinkančią norminių teisės aktų nuostatas.

3.4. Šilumos perdavimo tinklų ir šilumos įrenginių nuosavybės, priežiūros ir šilumos tiekimo-vartojimo ribos bei šilumos pirkimo-pardavimo ir atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vietos nurodytos Sutarties 1-ame Priede.

3.5. Atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai nuosavybės teise priklauso Tiekėjui bei priskiriami jo eksploatacinei atsakomybei.

### 4. Tiekėjo teisės, pareigos ir atsakomybė.

#### 4.1. Tiekėjas turi teisę:

4.1.1. ne vėliau kaip prieš 24 valandas pateikus raštišką prašymą, netrukdomai apžiūrėti Vartotojui priklausančių šilumos įrenginių, turinčių įtaką šilumos tiekimo sistemos darbui bei šilumos tiekimo kitiems vartotojams režimui, būklę;

4.1.2. sustabdyti ar apriboti šilumos tiekimą avarijos, ekstremalios situacijos atvejais, dėl būtinų remonto ir kitų vartotojų šilumos sistemų ar įrenginių prijungimo darbų, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais;

4.1.3. Vartotojui reguliariai viršijant temperatūrų grafike (režimų lentelėje) numatytą grįžtamą šilumnešio temperatūrą, teisės aktų nustatyta tvarka apie tai pranešti Tarybai.

#### 4.2. Tiekėjas privalo:

4.2.1. nenutrūkstamai (išskyrus Taisyklėse bei Sutarties 4.2.5 punkte nurodytus atvejus) tiekti Vartotojui šilumą iki tiekimo-vartojimo ribos. Tiekiamo šilumnešio charakteristikos:

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas                     | Matavimo vnt.                          | Rodiklis    |
|----------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 1.       | Karbonatinis indeksas (ne daugiau)       | (mg-ekv/dm <sup>3</sup> ) <sup>2</sup> | 3,2         |
| 2.       | Ištirpusio deguonies kiekis (ne daugiau) | µg/dm <sup>3</sup>                     | 20          |
| 3.       | Geležies junginių kiekis (ne daugiau)    | mg/dm <sup>3</sup>                     | 0,5         |
| 4.       | Suspenduotų medžiagų kiekis (ne daugiau) | mg/dm <sup>3</sup>                     | 5           |
| 5.       | Naftos produktų kiekis (ne daugiau)      | mg/dm <sup>3</sup>                     | 1,0         |
| 6.       | Rodiklis pH                              | --                                     | 8,5 ÷ 9,5   |
| 7.       | Laisvosios anglirūgštės kiekis           | mg/dm <sup>3</sup>                     | Neturi būti |

4.2.2. vadovaujantis teisės aktuose nurodytomis Pastatų šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, šilumos pirkimo-pardavimo vietoje ir/ar ties tiekimo-vartojimo riba palaikyti tokius šilumnešio parametrus (leistini paros laikotarpio termofikacinio vandens temperatūros vidurkio nukrypimai ne didesni kaip ±5 procentai),

paskaičiuotus vadovaujantis teisės aktais nustatytais pastato šilumos įrenginių darbo režimų nuostatomis, kurie leistų Vartotojui arba Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui (toliau – Prižiūrėtojas) išlaikyti Pastatų šilumos įrenginių projektuose nurodytą ar teisės aktais nustatytą šilumos įrenginių darbo režimą bei Sutarties 2-ame punkte nurodytą šilumos galią;

4.2.3. Taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Pastatų projektuose nurodytoje vietoje įrengti atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus;

4.2.4. vykdyti Pastatų įvaduose įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų priežiūrą, užtikrinant jų tinkamą techninę būklę, reikalaujamą matavimų tikslumą ir savalaikę metrologinę patikrą;

4.2.5. Taisyklėse nustatyta tvarka informuoti Vartotoją apie šilumos tiekimo sustabdymo, nutraukimo ar apribojimo laiką ir trukmę. Apie šilumos tiekimo sustabdymą dėl apskaitos mazgo prietaisų keitimo arba remonto - įspėti ne vėliau kaip prieš 24 valandas;

4.2.6. išnagrinėti Vartotojo pretenzijas ir apie priimtą sprendimą jį informuoti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijų gavimo dienos;

4.2.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlyginti Vartotojui dėl jo veikimo ar neveikimo atsiradusią žalą;

4.2.8. vykdyti kitas teisės aktuose numatytas Tiekėjo pareigas.

4.3. Tiekėjas atsako už:

4.3.1. teisingą priskaitymų už suvartotą šilumą paskaičiavimą bei sąskaitų (mokėjimų už šilumą dokumentų) Vartotojui pateikimą Sutartyje nustatyta tvarka;

4.3.2. nustatytų priskaitymų netikslumų sekančio ataskaitinio laikotarpio sąskaitoje ištaisymą.

## **5. Vartotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.**

5.1. Vartotojas turi teisę:

5.1.1. reikalauti iš Tiekėjo, kad šis užtikrintų nenutrūkstamą aprūpinimą Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančia šiluma;

5.1.2. laiku gauti iš Tiekėjo informaciją apie tiekiamos šilumos kokybę, parametrų pasikeitimą, planuojamus šilumos tiekimo sutrikimus, saugų ir efektyvų šilumos tiekimo sistemos naudojimą, jos plėtrą, šilumos kainas ir šilumos vartotojams teikiamas paslaugas;

5.1.3. į kitas teisės aktuose nustatytas Vartotojo teises.

5.2. Vartotojas privalo:

5.2.1. teisės aktuose nustatyta tvarka tinkamai prižiūrėti Pastatų šilumos įrenginius bei išorės atitvarų (langų, durų, sienų, stogo ir pan.) būklę bei jų eksploataavimo saugumą, eksploatuoti Pastatų šilumos įrenginius taip, kad šilumos įrenginiuose nepasikeistų šilumnešio cheminė sudėtis daugiau negu nurodyta Sutarties 4.2.1 punkte, imtis prevencinių priemonių, kad į šilumnešį nepatektų jo kokybės reikalavimų neatitinkantis vanduo, pats atlikti Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nurodytas Prižiūrėtojo pareigas arba sudaryti sutartį su asmeniu, kuris yra nustatyta tvarka atestuotas ir verčiasi sistemų priežiūros veikla, ir jam pavesti atlikti Prižiūrėtojo pareigas;

5.2.2. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti už sunaudotą šilumą ir šilumnešį pagal Tiekėjo pateiktą sąskaitą;

5.2.3. grąžinamo šilumnešio temperatūrą palaikyti ne aukštesnę kaip nurodyta patvirtintame Tiekėjo sudarytame šilumnešio temperatūrų grafike (režimų lentelėje);

5.2.4. neleisti viršnormių šilumnešio nuotėkių Pastatų šilumos įrenginiuose, o atsiradus – juos operatyviai stabdyti ir nedelsiant apie tai informuoti Tiekėją ar Prižiūrėtoją;

5.2.5. apie planinius Pastatų šilumos įrenginių stabdymus raštu pranešti Tiekėjui ne vėliau kaip prieš 48 val. iki numatomo objekto atjungimo pradžios. Apie neplaninius Pastatų šilumos įrenginių stabdymus, paleidimus ir nukrypimus nuo darbo režimo bei pastebėtus atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų darbo sutrikimus nedelsiant informuoti Tiekėją telefonu **+370 45 501055**;

5.2.6. leisti savo teritorijoje ar patalpose Tiekėjo atstovams iš anksto, ne vėliau kaip prieš 24 valandas, raštu įspėjus arba suderinus atvykimo laiką ir pateikusiems atitinkamus pažymėjimus, apžiūrėti šilumos įrenginius bei atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus ir atlikti jų priežiūros ir remonto darbus;

5.2.7. leisti Tiekėjui įrengti ir naudotis šilumos skaitiklių rodmenų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginiu;

5.2.8. užtikrinti Vartotojo sunaudotą šilumos kiekį apskaičiuojančių šilumos apskaitos prietaisų ir jų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginio ir šilumos įrenginių apsaugą bei reikalaujamas jų darbo aplinkos sąlygas, pastebėjus per 24 valandas pranešti Tiekėjui apie visus apskaitos prietaisų ar apskaitos schemose naudojamų elementų gedimus, apskaitos prietaisų, apskaitos schemose naudojamų elementų, kitų su apskaita susijusių plombuojamųjų vietų, plombų pažeidimus arba jeigu nepagrįstai sumažėjo arba padidėjo šilumos sunaudojimas;

5.2.9. Tiekėjui priklausančių šilumos apskaitos prietaisų ir jų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo įrenginio pagrobimo, sulaužymo ar sugadinimo atveju, įskaitant ir plombų sugadinimą, atlyginti Tiekėjui visas išlaidas, susijusias su jų darbingumo atstatymu;

5.2.10. dalyvauti užplombuojant šilumos apskaitos prietaisus, pasirašyti su Tiekėjo atstovu atitinkamus aktus, kuriuose nurodoma apskaitos prietaiso vertė ir priimti apskaitos prietaisų apsaugai;

5.2.11. apmokėti Tiekėjui už Vartotojo prašymu vykdomus šilumos perdavimo tinklo ir Pastatų šilumos įrenginių atjungimus-prijungimus pagal pateiktą sąskaitą. Apmokėjimas išankstinis, išskyrus avarinius atvejus;

5.2.12. prisiimti atsakomybę už Sutarties 2-ame punkte nurodytų Pastatų duomenų teisingumą, ir ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo fakto atsiradimo dienos raštu informuoti Tiekėją, jei pasikeičia Pastatų duomenys susiję su šilumos vartojimu, kartu pateikiant atitinkamus dokumentus. Nurodyta tvarka neinformavęs Tiekėjo apie pasikeitimus ir/ar nepateikęs pakeitimų įrodančių dokumentų, Vartotojas ir toliau vykdo Sutarties įsipareigojimus bei apmoka su tuo susijusius Tiekėjo nuostolius;

5.2.13. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas Vartotojo pareigas.

## 6. Sutarties šalių atsakomybė.

6.1. Tiekėjo ir Vartotojo atsakomybė nustatyta Taisyklėse, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartines sąlygose bei kituose teisės aktuose.

6.2. Nė viena Šalių neatsako už Sutarties nevykdymą, jei įrodoma, kad tas nevykdymas yra nenugalimos jėgos (*force majeure*) padarinys. Pasibaigus nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, Šalys privalo nedelsdamos įvykdyti įsipareigojimus, jeigu įmanoma juos įvykdyti, kurių nevykdė iki nenugalimos jėgos (*force majeure*), jeigu Šalys nesusitarė kitaip.

## 7. Mokėjimų už šilumą apskaičiavimas. Šilumos kainos.

7.1. Visas Pastatuose suvartotas šilumos kiekis suskaičiuojamas pagal atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis. Atsiskaitymo laikotarpis - vienas kalendorinis mėnuo. Jeigu nėra rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos ar ji neveikia, šilumos apskaitos prietaisų rodmenis kiekvieno mėnesio paskutinę dieną užrašo Tiekėjo įgaliotas atstovas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

7.2. Jei laikinai negalima vadovautis atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenų ataskaitomis dėl prietaiso gedimo ar vykdomos patikros, tiekimo-vartojimo riboje suvartotas šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal Sutarties 2-ą Priedą.

7.3. Šilumos kainos nustatomos ir keičiamos Šilumos ūkio įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuota tvarka. Apie šilumos kainų ir atsiskaitymo tvarkos pasikeitimus Tiekėjas Vartotojui praneša viešai paskelbdamas šią informaciją savo interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje bei pateikia pakeitimo priežastis teisės aktų nustatyta tvarka. Teisės aktų nustatyta tvarka pakeistos šilumos kainos taikomos be atskiro Šalių susitarimo. Sutarties sudarymo metu galioja kainos (be PVM):

| Pavadinimas                    | Matavimo vienetas  | Kaina |
|--------------------------------|--------------------|-------|
| Vienanarė šiluma               | Eur/MWh            | 65,40 |
| Mažmeninis aptarnavimas        | Eur/mėn.           | 0,49  |
| Šilumnešis (be šilumos vertės) | Eur/m <sup>3</sup> | 66,00 |
| Šilumnešio šiluma              | Eur/MWh            | 2,84  |

7.4. Vartotojas, ne šildymo sezono metu iš anksto (prieš vieną mėnesį) pateikęs Tiekėjui prašymą, gali pakeisti vienanarę šilumos kainą į dvinarę (arba atvirkščiai) ir/ar pasirinkti vieną iš mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainos variantų - Eur/mėn. (eurais objektui per mėnesį) arba Eur/MWh (eurais už MWh). Pasirinktas šilumos (vienanarės ar dvinarės) ir mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainos variantas gali būti keičiamas ne dažniau kaip kartą per metus ir galioja vienerius ar kelerius pilnus metus.

7.5. Šilumos įrenginių ir sistemų užpildymui suvartoto šilumnešio kiekis ir temperatūra nurodomi Tiekėjo ir Vartotojo įgaliotų atstovų pasirašytame akte, o šilumos kiekis apskaičiuojamas pagal Sutarties 2-ą Priedą.

## 8. Atsiskaitymo tvarka:

8.1. Atsiskaitymo laikotarpis – vienas mėnuo. Pasibaigus atsiskaitymo laikotarpiui, teisės aktų nustatyta tvarka ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10 (dešimtos) dienos Tiekėjas parengia ir per SABIS (Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą) bei Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu pateikia (išsiunčia) Vartotojui mokėjimo dokumentus (sąskaitą) už per mėnesį Vartotojo Pastatams patiektą šilumą ir kitas Tiekėjo paslaugas.

8.2. Vartotojas Tiekėjo pateiktą sąskaitą apmoka ne vėliau kaip iki paskutinės po ataskaitinio mėnesio kalendorinės dienos.

8.3. Vartotojui Sutarties 8.2 punkte nustatyto terminu neatsiskaičius su Tiekėju, už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos skaičiuojami 0,0137 proc. dydžio delspinigiai. Pavėluoto ar neįvykdyto mokėjimo delspinigiai įrašomi į kito mėnesio sąskaitą.

8.4. Gautos įmokos paskirstomos Civiliniame kodekse numatytu eiliškumu. Permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už sekantį mėnesį.

8.5. Vartotojui neapmokėjus sąskaitos daugiau kaip 30 dienų, skaičiuojant nuo Sutarties 8.2 punkte nustatyto termino, Tiekėjas turi teisę Taisyklių nustatyta tvarka raštu įspėjęs Vartotoją sustabdyti šilumos pristatymą į Vartotojo šilumos įrenginius ir visą priskaičiuotų mokėjimų ir delspinigių sumą išieškoti teismine tvarka.

8.6. Šilumos tiekimas atnaujinamas likvidavus įsiskolinimus ir apmokėjus pakartotinio prijungimo išlaidas.

## 9. Kitos sąlygos.

9.1. Šalys susitaria, kad:

9.1.1. Vartotojas prieš kiekvieną šildymo sezoną Tiekėjui pateikia Pastatų parengties šildymo sezonui akto kopiją. Nepateikus Tiekėjui parengties šildymo sezonui akto, Tiekėjas turi teisę Vartotojo Pastatams šilumos netiekti;

9.1.2. Vartotojas apie sprendimą pradėti vartoti šilumą po teisės aktais nustatyta tvarka atliktų Pastatų šilumos įrenginių modernizavimo ar/ir remonto darbų praneša Tiekėjui raštu ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki sprendimo įgyvendinimo.

9.2. Tiekėjas užtikrina aplinkos apsaugos reikalavimų įvykdymą, tiekdamas Vartotojui šilumą, kurios gamybos procese naudojama daugiau kaip 50 % kuro, gauto iš atsinaujinančių energijos šaltinių (tokių kaip biokuras). Vartotojas turi teisę pareikalauti šiame punkte nurodytų įsipareigojimų įvykdymo įrodymų, prašydamas Tiekėją pateikti dokumentus (pvz. šilumos gamyboje sunaudojamo kuro pažymas ar suvestines), įrodančius apie įsipareigojimą užtikrinti atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo dalį bendrame kuro balanse.

9.3. Šalys susitaria ir patvirtina, kad teisės aktų pakeitimai Šalims yra taikomi ir privalomi be atskiro Sutarties nuostatų pakeitimo.

9.4. Nuolatiniam ryšiui su Tiekėju palaikyti ir spręsti klausimus, susijusius su šilumos tiekimu, vartojimu ir šilumos ūkio priežiūra, Vartotojas skiria inžinierių komunalininką -

## 10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Sutartis įsigalioja nuo 2025 m. gruodžio 31 d. ir sudaroma 60 (šešiasdešimties) mėnesių laikotarpiui. Sutartis gali būti keičiama rašytiniu Šalių susitarimu. Sutartis gali būti nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka.

10.2. Pasirašius šią Sutartį, ankstesnė Šalių sutartis Nr. 439-2/VP5-625/2020 – netenka galios.

10.3. Ginčai ir skundai tarp Vartotojo ir Tiekėjo, kylantys dėl Sutarties vykdymo, nagrinėjami tarpusavio sutarimu. Nepavykus ginčų ir skundų išspręsti tarpusavio sutarimu, Vartotojo ir Tiekėjo ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nustatyta tvarka.

10.4. Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

10.5. Šalių pasirašyta skenuota Sutartis, įskaitant ir jos pakeitimus, turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir Sutarties originalas.

## 11. Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

### TIEKĖJAS

#### AB „Panevėžio energija“

Juridinio asmens kodas 147248313

Senamiesčio g. 113, 35114 Panevėžys

bendrove@pe.lt; <http://www.pe.lt>

PVM mokėtojo kodas LT472483113

a. s. AB “Swedbank”

a. s. AB SEB bankas

Kontaktai: tel. dėl sutarties 045501025

dėl apskaitos rodmenų 045501033

dėl mokėjimų 045501021

AB „Panevėžio energija“ finansų direktorė

### VARTOTOJAS

#### Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Juridinio asmens kodas 191340120

Smėlynės g. 25, 35144 Panevėžys

Tel. (+370 45) 507244

[info@panevezioligonine.lt](mailto:info@panevezioligonine.lt)

PVM mokėtojo kodas LT913401219


a. s. "Swedbank" AB

Viešosios įstaigos Respublikinė Panevėžio ligoninė  
direktorius



**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, PRIEŽIŪROS,  
TIEKIMO-VARTOJIMO RIBŲ IR ŠILUMOS PIRKIMO-PARDAVIMO VIETOS  
NUSTATYMO AKTAS Nr. 439-3**

Mes, AB „Panevėžio energija“ (toliau-Tiekėjas), atstovas – Technikos skyriaus viršininkas  
veikiantis pagal 2004-01-09 įsakymą Nr. 3 ir Viešojo įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė  
(toliau-Vartotojas), atstovas – direktorius, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už  
pastatų Panevėžyje, A. Jakšto g. 6, Smėlynės g. 23 ir Smėlynės g. 38 šilumos įrenginių būklę ribas.  
Šilumos įrenginių schema:

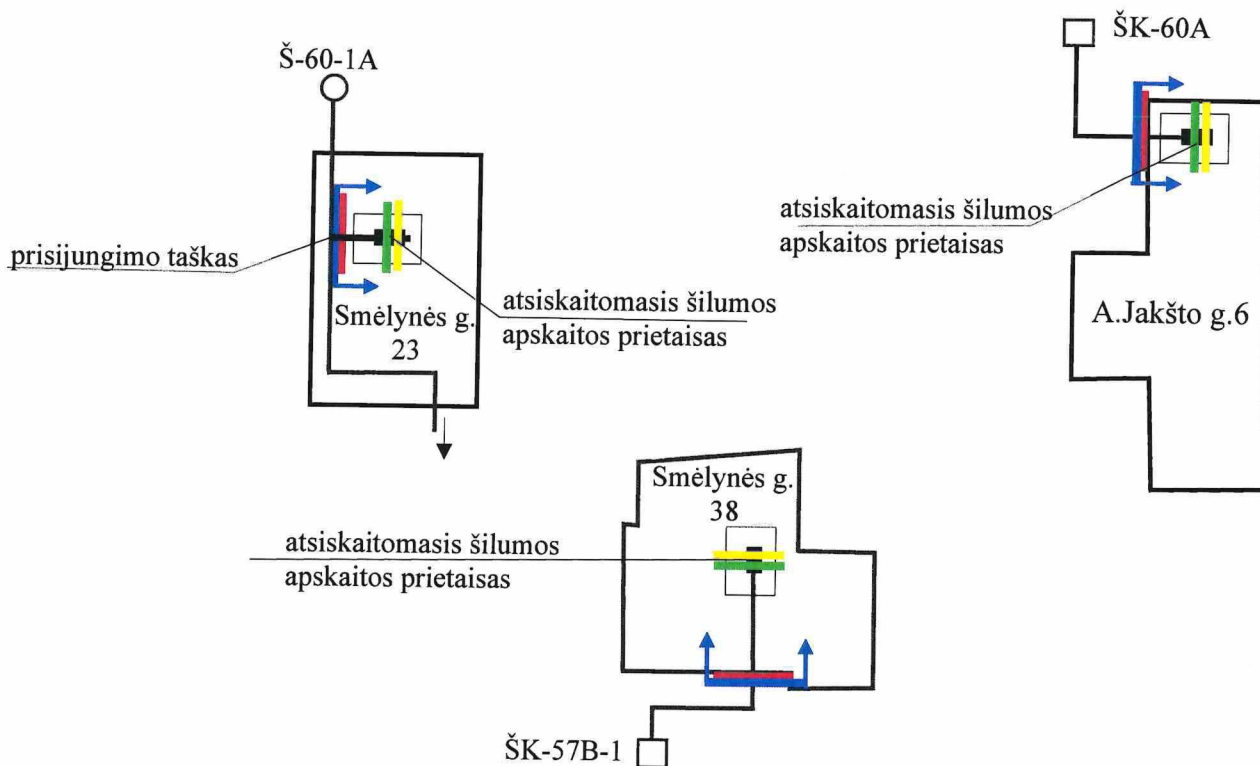

1. Pastatai prijungti šilumos kamerose.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma prieš pastatų sienas ir schemeje pažymėta raudona linija.
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ta pati kaip ir nuosavybės riba. Vartotojas aptarnauja (prižiūri) šilumos įrenginius nuo mėlynos linijos rodyklių kryptimi.
4. Šilumos pirkimo-pardavimo vieta nustatoma atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vietoje ir schemeje pažymėta geltona linija.
5. Šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma ta pati kaip ir pirkimo-pardavimo vieta, ir schemeje pažymėta žalia linija.
6. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vieta nurodyta schemeje.
7. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Po vieną iš jų turi Tiekėjas ir Vartotojas.


Tiekėjo atstovas TS viršininkas \_\_\_\_\_

Vartotojo atstovas \_\_\_\_\_  
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, PRIEŽIŪROS,  
TIEKIMO-VARTOJIMO RIBŲ IR ŠILUMOS PIRKIMO-PARDAVIMO VIETOS  
NUSTATYMO AKTAS Nr. 439-3

Mes, AB „Panevėžio energija“ (toliau-Tiekėjas), atstovas – Technikos skyriaus viršininkas Donatas Morkus, veikiantis pagal 2004-01-09 įsakymą Nr. 3 ir Viešojo įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė (toliau-Vartotojas), atstovas – direktorius Mindaugas Vaitkus, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už pastatų Panevėžyje, Smėlynės g. 25 šilumos įrenginių būklę ribas.

Šilumos įrenginių schema:

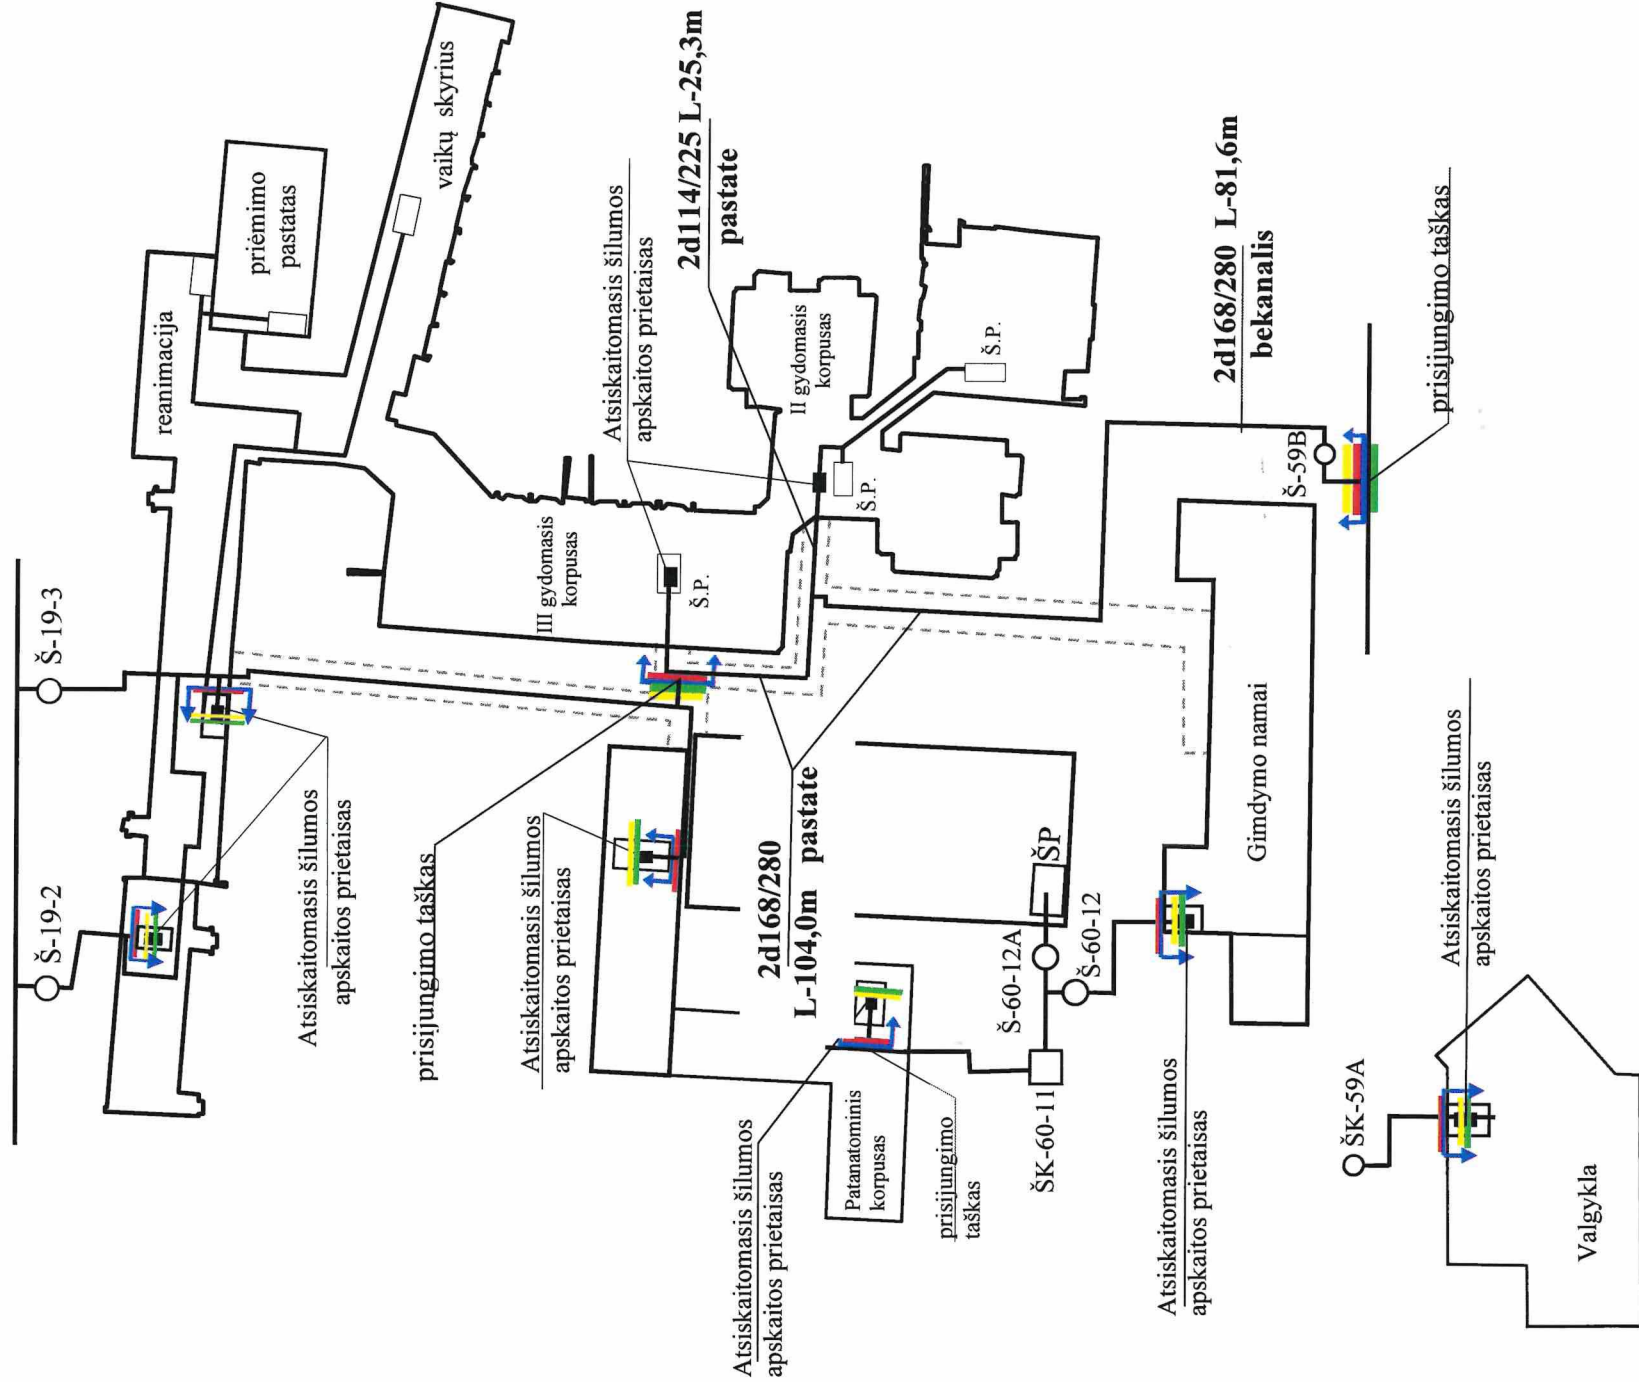

1. Pastatai prijungti šilumos kameroje.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba pažymėta raudona linija.
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ta pati kaip ir nuosavybės riba. Vartotojas aptarnauja (prižiūri) šilumos įrenginius nuo mėlynos linijos rodyklių kryptimi.
4. Šilumos pirkimo-pardavimo vieta pažymėta geltona linija.
5. Šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma ta pati kaip ir pirkimo-pardavimo vieta, ir schemoje pažymėta žalia linija.
6. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų įrengimo vietos nurodytos schemoje.
7. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Vieną iš jų turi Tiekėjas, antrą – Vartotojas.


Tiekėjo atstovas TS viršininkas \_\_\_\_\_

Vartotojo atstovas \_\_\_\_\_

(pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

**ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ IR ŠILUMOS ĮRENGINIŲ NUOSAVYBĖS, PRIEŽIŪROS,  
TIEKIMO-VARTOJIMO RIBŲ IR ŠILUMOS PIRKIMO-PARDAVIMO VIETOS  
NUSTATYMO AKTAS Nr. 439-3**

Mes, AB „**Panevėžio energija**“ (toliau-Tiekėjas), atstovas – Technikos skyriaus viršininkas  
, veikiantis pagal 2004-01-09 įsakymą Nr. 3 ir **Viešojo įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė**  
(toliau-Vartotojas), atstovas – direktorius \_\_\_\_\_, surašėme šį aktą, nurodantį atsakomybės už  
pastato **Panevėžyje, Ramygalos g. 25** šilumos įrenginių būklę ribas.  
Šilumos įrenginių schema:

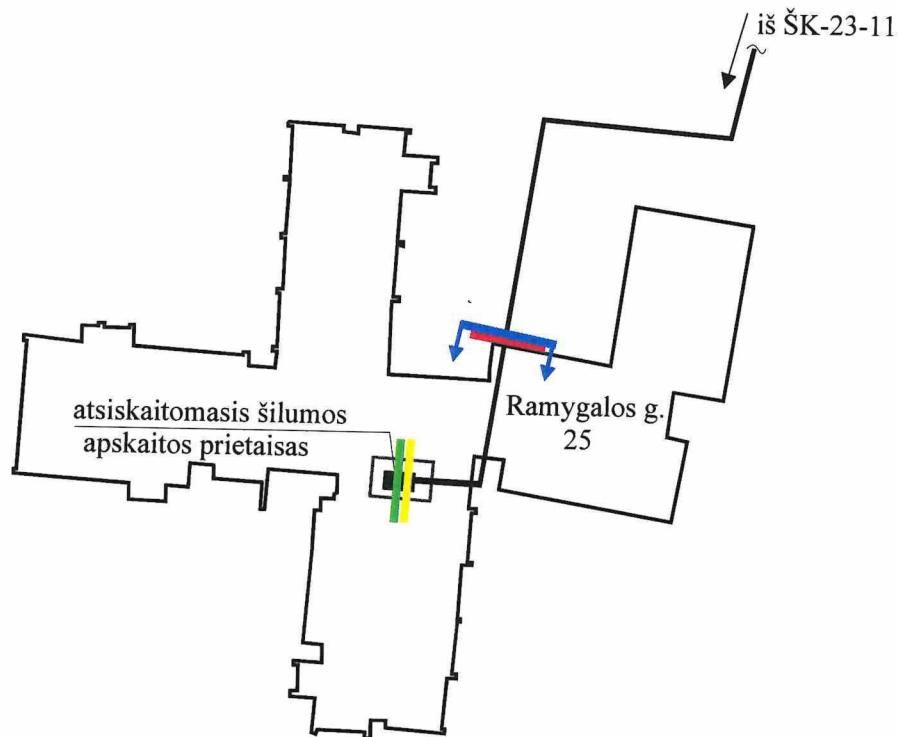

1. Pastatas prijungtas šilumos kameroje ŠK-23-11.
2. Sutarties šalių įrenginių nuosavybės riba nustatoma prieš pastato sieną ir schemoje pažymėta raudona linija.
3. Sutarties šalių įrenginių priežiūros atsakomybės riba nustatoma ta pati kaip ir nuosavybės riba. Vartotojas aptarnauja (prižiūri) šilumos įrenginius nuo mėlynos linijos rodyklių kryptimi.
4. Šilumos pirkimo-pardavimo vieta nustatoma atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vietoje ir schemoje pažymėta geltona linija.
5. Šilumos tiekimo-vartojimo riba nustatoma ta pati kaip ir pirkimo-pardavimo vieta, ir schemoje pažymėta žalia linija.
6. Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso įrengimo vieta nurodyta schemoje.
7. Surašyti du šio akto egzemplioriai. Po vieną iš jų turi Tiekėjas ir Vartotojas.

Tiekėjo atstovas TS viršininkas \_\_\_\_\_

Vartotojo atstovas \_\_\_\_\_  
(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

**SUVARTOTO ŠILUMOS KIEKIO NUSTATYMAS,**  
**ATSISKAITANT NE PAGAL ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS**

1. Jeigu atsiskaitomasis šilumos apskaitos prietaisas per ataskaitinį laikotarpį veikia ilgiau kaip 15 parų, suvartotas šilumos kiekis už ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) skaičiuojamas pagal formulę:

$$Q = Q_{pr} \times \frac{t_{at}}{t_{pr}} \quad \text{MWh} \quad (1)$$

čia:  $Q_{pr}$  – šilumos kiekis, užfiksuotas šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalį, kuomet šis prietaisas veikė, MWh

$t_{pr}$  – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalies, kuomet šilumos apskaitos prietaisas veikė, trukmė, h

$t_{at}$  – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, h

2. Jeigu šilumos apskaitos prietaisas per ataskaitinį laikotarpį neveikia ilgiau kaip 15 parų, bet ne mažiau kaip 3 paras, suvartotas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) skaičiuojamas taip:

- už laikotarpio dalį, kuomet veikė apskaitos prietaisas, pagal prietaiso rodmenis;
- už laikotarpio dalį, kuomet neveikė apskaitos prietaisas, šilumos kiekis nustatomas:

2.1. Šildymo sezono laikotarpyje pagal formulę:

$$Q_{pr}' = Q_{pr} \times \frac{t'}{t_{pr}} \times \frac{T_p^{SK} - T_L'}{T_p^{SK} - T_L^{pr}} \quad \text{MWh} \quad (2)$$

čia:  $Q_{pr}'$  – šilumos kiekis, suvartotas per ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalį, kuomet neveikė šilumos apskaitos prietaisas, MWh;

$t'$  – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalies, kuomet šilumos apskaitos prietaisas neveikė, trukmė, h;

$T_L'$  ir  $T_L^{pr}$  – ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalies vidutinė lauko oro temperatūra, atitinkamai kuomet neveikė ir veikė šilumos apskaitos prietaisas, °C ;

$T_p^{SK}$  – skaičiuotina šildymo ir vėdinimo sistemoms patalpų temperatūra, °C.

2.2. Nešildymo sezono laikotarpyje pagal formulę:

$$Q_{pr}' = \Sigma Q_{pr} \times \frac{\Sigma t_{at} - \Sigma t_{pr}}{\Sigma t_{pr}} \quad \text{MWh} \quad (3)$$

čia:  $\Sigma Q_{pr}$  – šilumos kiekis, užfiksuotas šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalį, kuomet šis prietaisas veikė, ir per praėjusį ataskaitinį laikotarpį (mėnesį), MWh

$\Sigma t_{pr}$  – suminė praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio (mėnesio), kuomet šilumos apskaitos prietaisas veikė, trukmė, h

$\Sigma t_{at}$  – suminė praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, h

3. Jeigu šilumos apskaitos prietaisas per ataskaitinį laikotarpį veikia mažiau kaip 3 paras, suvartotas šilumos kiekis per ataskaitinį laikotarpį (mėnesį) skaičiuojamas taip:

$$Q = \Sigma Q_{pr} \times \frac{\Sigma t_{at} - \Sigma t_{pr}}{\Sigma t_{pr}} \times \frac{T_p^{SK} - T_L'}{T_p^{SK} - T_L^{pr}} \quad \text{MWh} \quad (4)$$

čia:  $\Sigma Q_{pr}$  – šilumos kiekis, užfiksuotas šilumos apskaitos prietaisu per ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalį, kuomet šis prietaisas veikė, ir per praėjusį ataskaitinį laikotarpį (mėnesį), MWh

$\Sigma t_{pr}$  – suminė praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio (mėnesio), kuomet šilumos apskaitos prietaisas veikė, trukmė, h

$\Sigma t_{at}$  – suminė praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) trukmė, h

$T_L'$  ir  $T_L^{pr'}$  – praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) dalies vidutinė lauko oro temperatūra atitinkamai kuomet neveikė ir veikė šilumos apskaitos prietaisas,  $^{\circ}\text{C}$  ;

4. Jeigu objekte šiluma patalpų šildymui ir vėdinimui nevartojama, tuomet formulėse (2) ir (4) netaikomi temperatūriniai koeficientai:  $T_P^{SK} - T_L'$ ,  $T_P^{SK} - T_L^{pr}$ ,  $T_P^{SK} - T_L^{pr'}$ .

5. Šilumos kiekis, suvartotas užpildant tinklus ir sistemas šilumnešiu, yra apskaičiuojamas pagal formulę:

$$Q_{akt} = G_{akt} \times Q_{tv} \quad \text{MWh} \quad (5)$$

čia:  $G_{akt}$  – šilumnešio kiekis, suvartotas tinklų ir sistemų užpildymui,  $\text{m}^3$ ;

$Q_{tv}$  – šilumnešio pašildymui suvartotas šilumos kiekis, MWh /  $\text{m}^3$  :

| Šilumnešio (grąžinimo vamzdyne) temperatūra $T$ , $^{\circ}\text{C}$ | Šilumos kiekis 1 $\text{m}^3$ pašildyti $Q_{tv}$ , MWh |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| iki 40                                                               | 0,03721                                                |
| 41 - 45                                                              | 0,04302                                                |
| 46 - 50                                                              | 0,04884                                                |
| 51 - 55                                                              | 0,05465                                                |
| 56 - 60                                                              | 0,06047                                                |
| 61 - 65                                                              | 0,06628                                                |
| 66 - 70                                                              | 0,07209                                                |

**Tiekėjo atstovas**

**Vartotojo atstovas**

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

| DETALŪS METADUOMENYS                                                                                 |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dokumento sudarytojas (-ai)                                                                          | AB "Panevėžio energija", Senamiesčio g. 113, LT-35114 (2026-01-05 10:59:33)                  |
| Dokumento pavadinimas (antraštė)                                                                     | Šilumos pirkimo-pardavimo sutartis 439-3                                                     |
| Dokumento registracijos data ir numeris                                                              | 2025-12-30 Nr. VP5-515/2025                                                                  |
| Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris                                      | -                                                                                            |
| Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo                                                        | ADOC-V1.0                                                                                    |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Finansų direktorius                                                                          |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-12-30 12:39:04 (GMT+02:00)                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-T                                                                                      |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | 2025-12-30 12:39:16 (GMT+02:00)                                                              |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | SK ID Solutions EID-Q 2021E,2.5.4.97=NTREE-10747013,SK ID Solutions AS,EE                    |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2024-11-18 18:50:38–2029-11-18 23:59:59                                                      |
| Parašo paskirtis                                                                                     | Pasirašymas                                                                                  |
| Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos                                                  | Direktorius                                                                                  |
| Parašo sukūrimo data ir laikas                                                                       | 2025-12-30 15:53:24 (GMT+02:00)                                                              |
| Parašo formatas                                                                                      | XAdES-EPES                                                                                   |
| Laiko žymoje nurodytas laikas                                                                        | -                                                                                            |
| Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją                                                     | EE,SK ID Solutions AS,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,SK ID Solutions EID-Q 2024E |
| Sertifikato galiojimo laikas                                                                         | 2025-11-18 23:34:16–2028-11-17 23:34:15                                                      |
| Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti                                  |                                                                                              |
| Pagrindinio dokumento priedų skaičius                                                                | 2                                                                                            |
| Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius                                                   | -                                                                                            |
| Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas                | Dokobit ADoc v1.0                                                                            |
| Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) | Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2026-01-05 10:59:33)                          |
| Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas                     | 2026-01-05 10:59:33 atspausdino                                                              |
| Paieškos nuoroda                                                                                     | -                                                                                            |
| Papildomi metaduomenys                                                                               | -                                                                                            |