

Techninės specifikacijos Priedas Nr.1


ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELIŲ ĮRENGIMO SĄLYGOS


1. Objektuose stotelių elektros pajungimas (16 kW) galimas nuo artimiausio paskirstymo skydo, projektą suderinus su pastatų savininkais.
2. Visuose objektuose (išskyrus Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys) elektros pajungimas atliekamas nuo savininkų vidaus elektros tinklo.
3. Objekte Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys elektros pajungimas atliekamas iš AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ skirstomojo tinklo, pagal išduotas sąlygas TER19-08099. Tiekėjas turės sumokėti pajungimo mokestį.
4. Objektuose sumontuoti elektros apskaitos skydus su kontrolinė apskaitą (išskyrus Senamiesčio g. 102 B, Panevėžys). Sumontuoti srovės nuotėkio apsaugą (tuo atveju, kai stotelėje tą funkciją nenumatyta).
5. Atstatyti asfalto, vejos, trinkelį ir kitas dangas.
6. Elektromobilių įkrovimo stotelių pasiskirstymas:

Reikalingos stotelės pagal miestą	El. stotelės vnt.
Alytus, Pramonės g.7	1
Vilnius, Aguonų g. 26.	2
Kaunas, Chemijos g. 4.	1
Klaipėda, Liepų g. 64	1
Panevėžys, Senamiesčio g. 102B	1
Šiauliai, Tilžės g. 68	1
Utena, Užpalių g. 87	1
Vilnius, Motorų g. 2	1


7. Brėžiniai, kuriuose pateikta informacija apie elektromobilio įkrovimo stotelės įrengimo vietą ir elektros skydinės pastatė vietą:

7.1. Alytus, Pramonės g. 7.

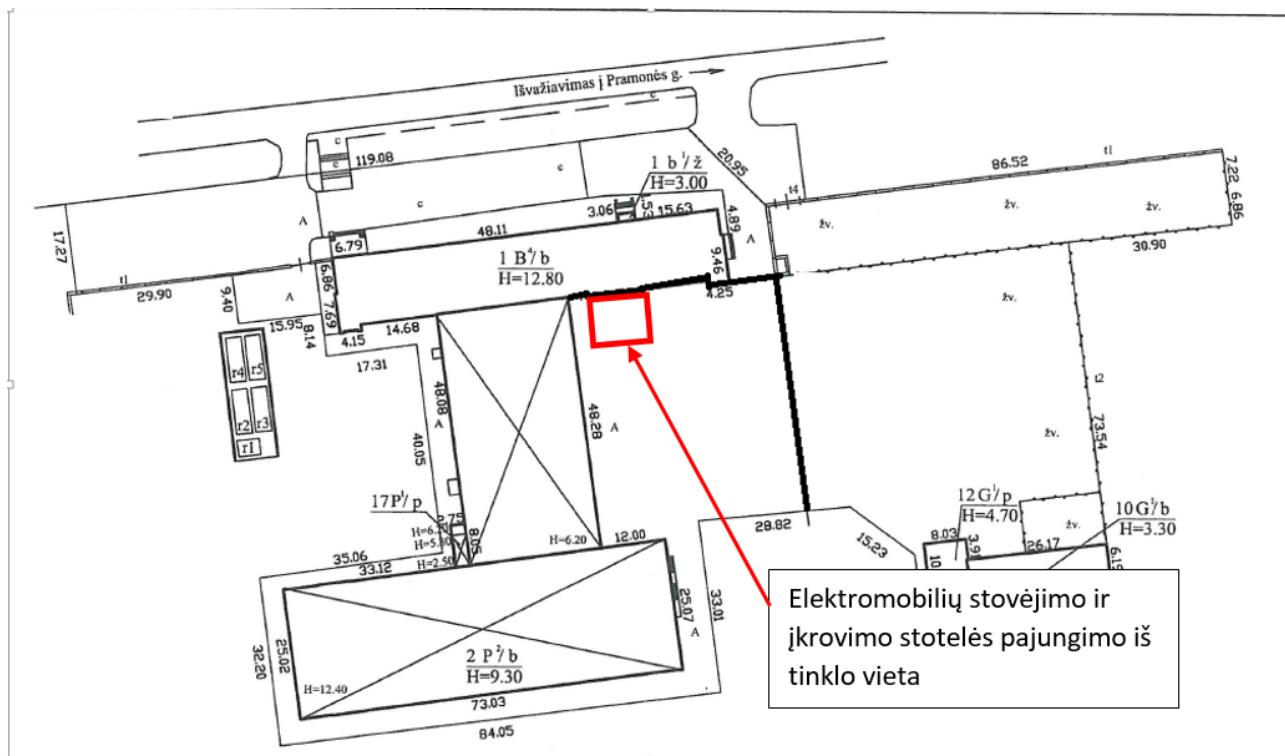


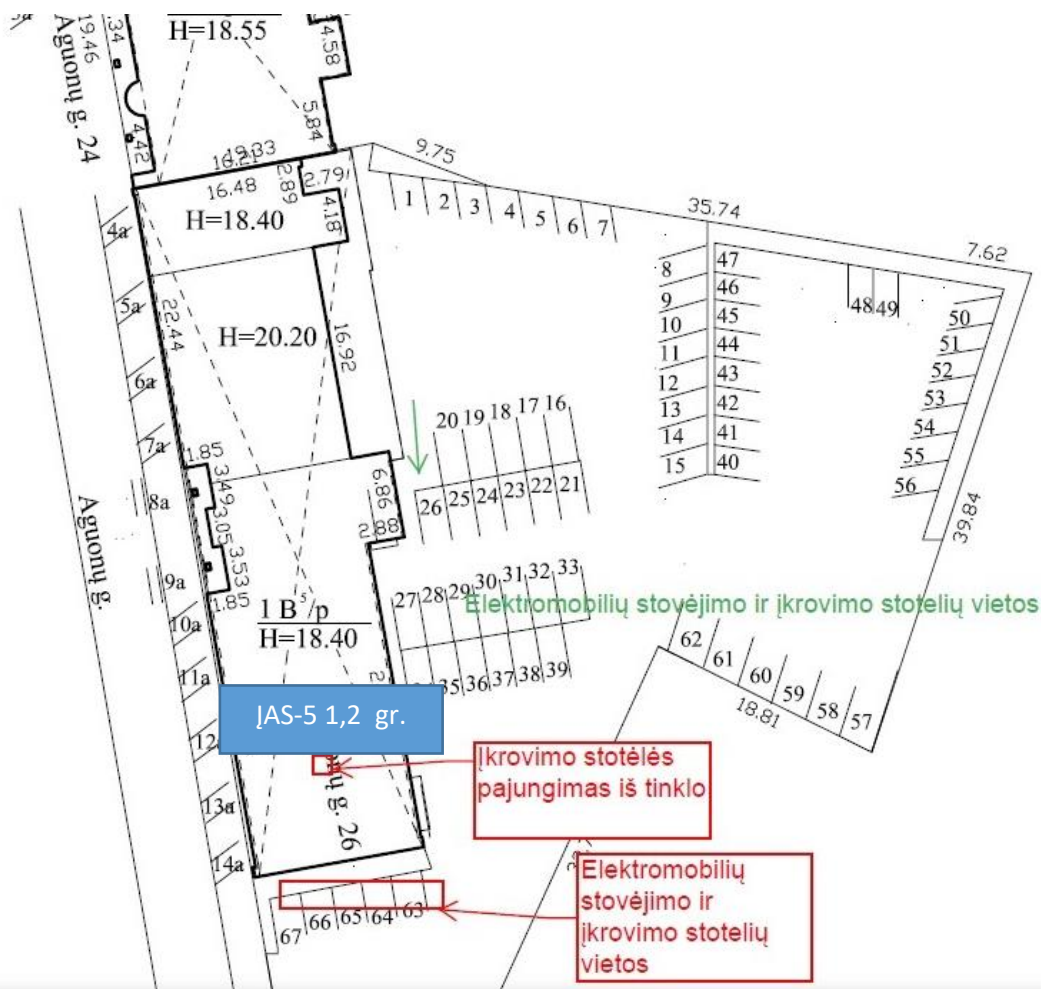

7.3 Kaunas, Chemijos g. 4.

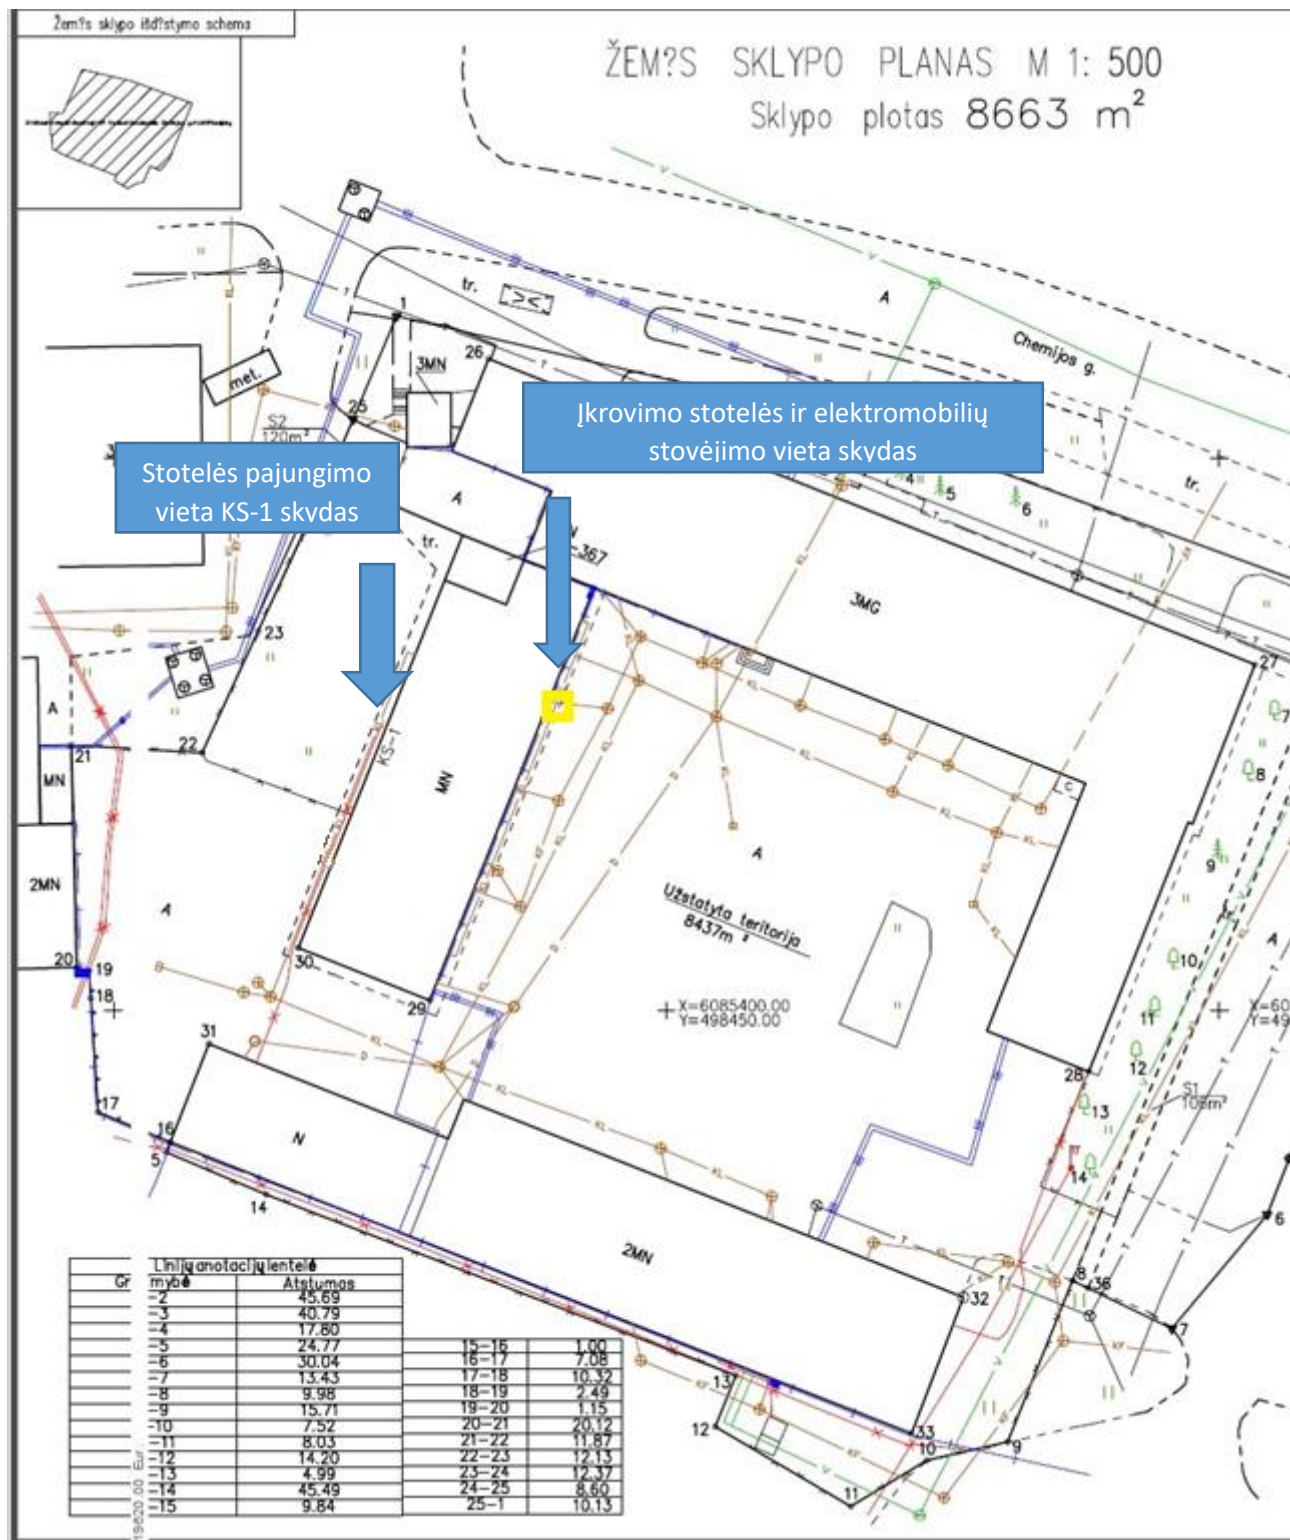


7.4 Klaipėda, Liepų g. 64

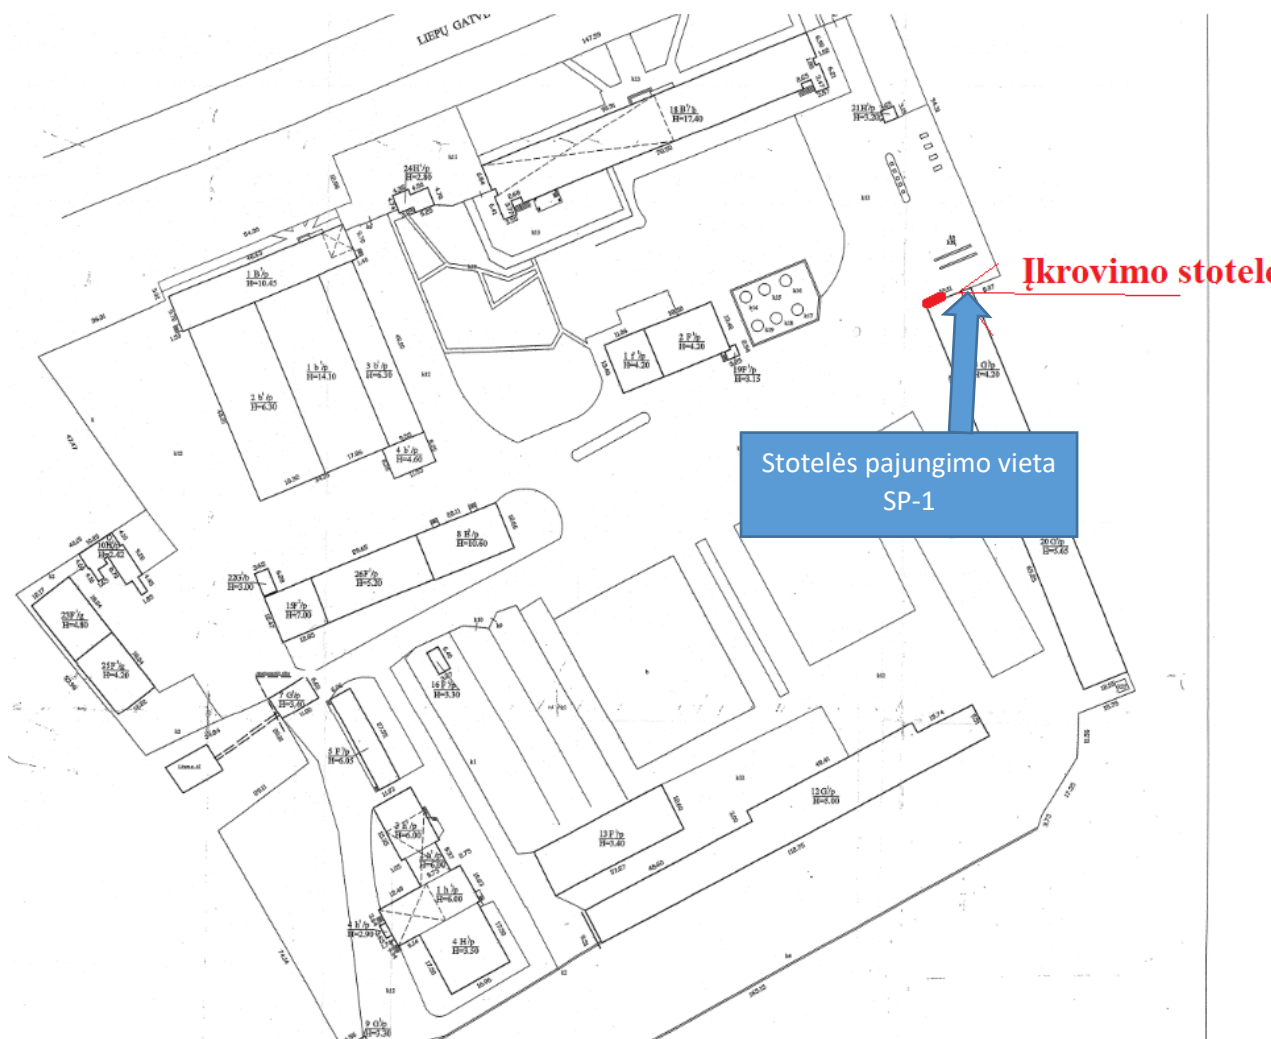



7.7 Utena, Užpalių g. 87

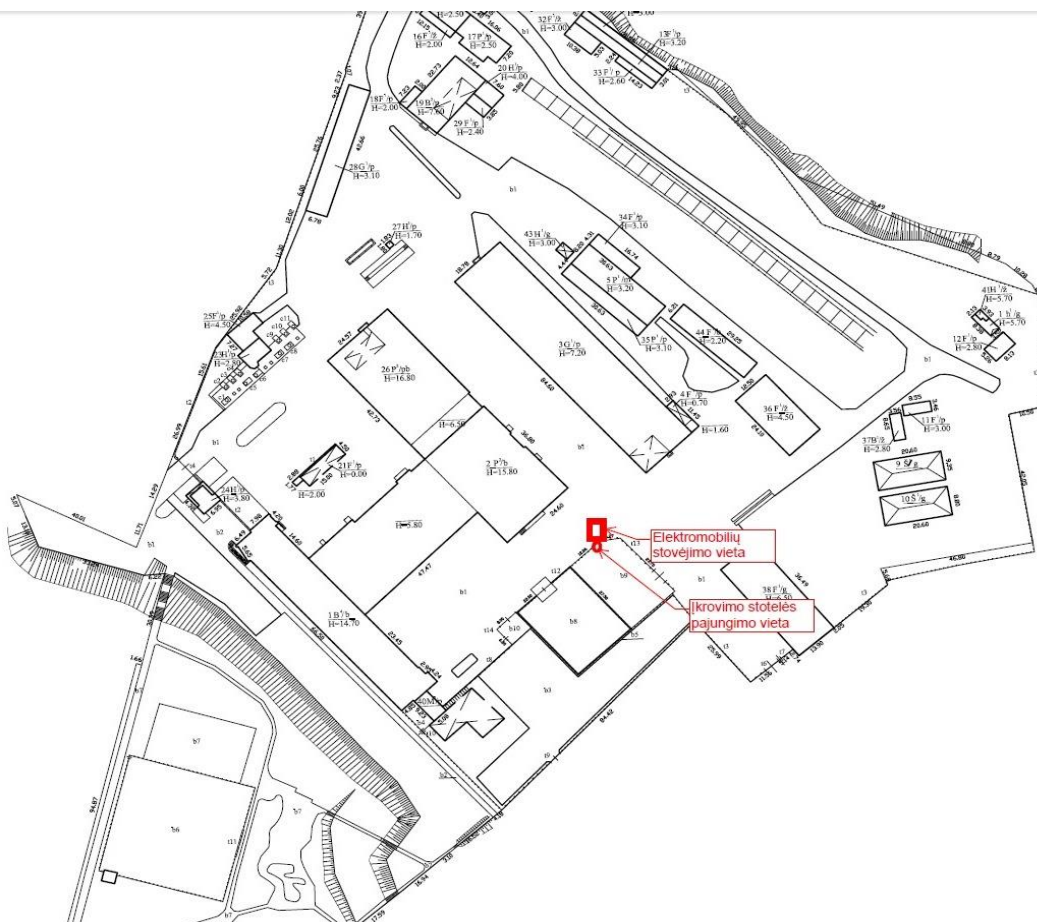

7.8 Vilnius, Motorų g. 2

