



PARSITINU:

Perdavimo tinklo Vilniaus skyrius


2002 m. 02 mėn. 06 d.

### 110 kV OL "Pabradė - Podolcai" atsakomybės ribų AKTAS

Šis aktas nustato atsakomybės ir eksploatavimo ribas eksploatuojančiųjų: 110 kV OL "Pabradė - Podolcai" AB "Lietuvos energija" Perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus ir Ašmenos elektros tinklų tarpatramyje Nr. 58-59 virš valstybinės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos:

atramą Nr. 58 eksploatuoja Perdavimo tinklo Vilniaus skyrius;

atramą Nr. 59 eksploatuoja Ašmenos elektros tinklai.

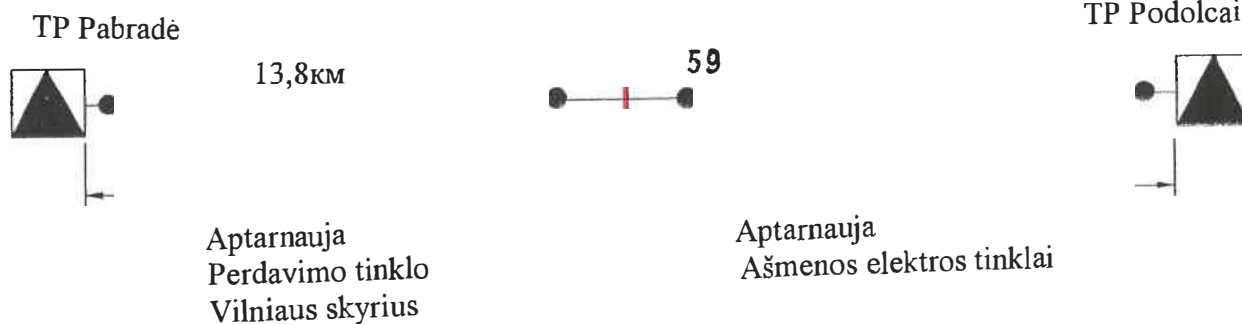


Avarijos tarpatramyje Nr. 58-59 atveju remonto darbus atlieka Perdavimo tinklo Vilniaus skyrius ir Ašmenos elektros tinklai kartu.

**110 kV OL "Pabradė - Podolcai" ir  
35 kV OL "Pabradė - Buivydžiai"  
atsakomybės ir eksploatavimo ribų  
aktas**

Aktas surašytas vadovaujantis AB "Lietuvos energija" reorganizavimo (restruktūrizavimo) projektu dėl elektros linijų, liečiančių AB "Lietuvos energija" perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus ir Vilniaus ET atsakomybės ir eksploatavimo interesus.

Mes AB "Lietuvos energija" perdavimo tinklo Vilniaus skyrius ir Vilniaus ET susitarėme ir nustatėme:

Nuosavybės ir eksploatacinė schema:

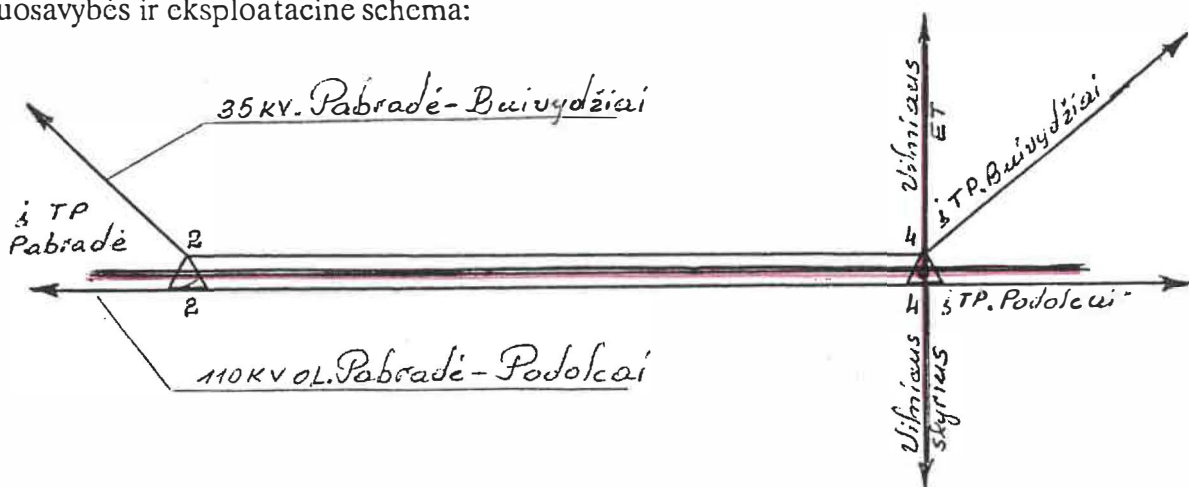

Vilniaus ET nuosavybėje ir eksploatacijoje yra 35 kV OL "Pabradė - Buivydžiai" laidai (kairė grandis) sumontuota ant 110 kV OL "Pabradė - Podolcai" atramų Nr. 2 - 4.

Perdavimo tinklo Vilniaus skyriaus nuosavybėje ir eksploatacijoje lieka 110 kV OL "Pabradė - Podolcai", tame tarpe ir atramos Nr. 2 - 4.

Skyriaus

*[Signature]*

2000m. Geuodis mėn. 13 d.

2000m. \_\_\_\_ mėn. 14 d.