

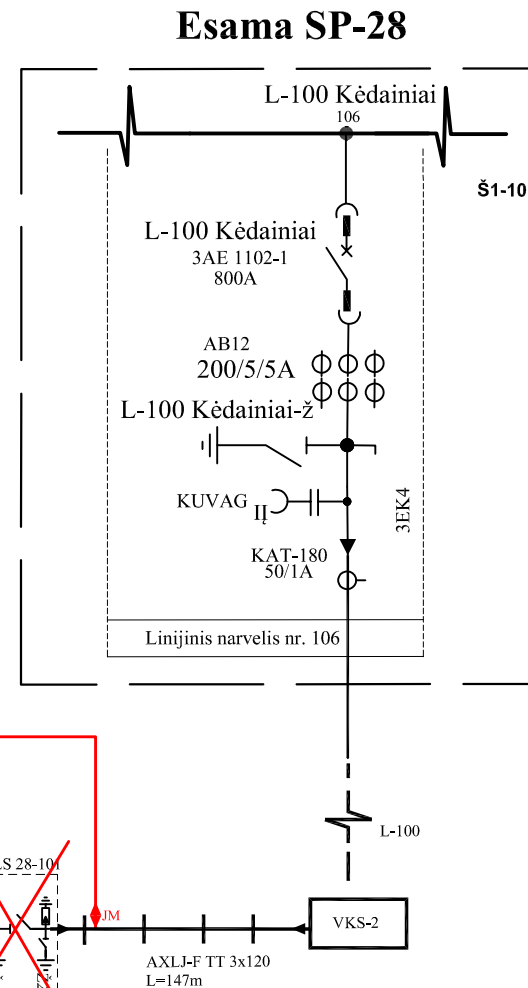


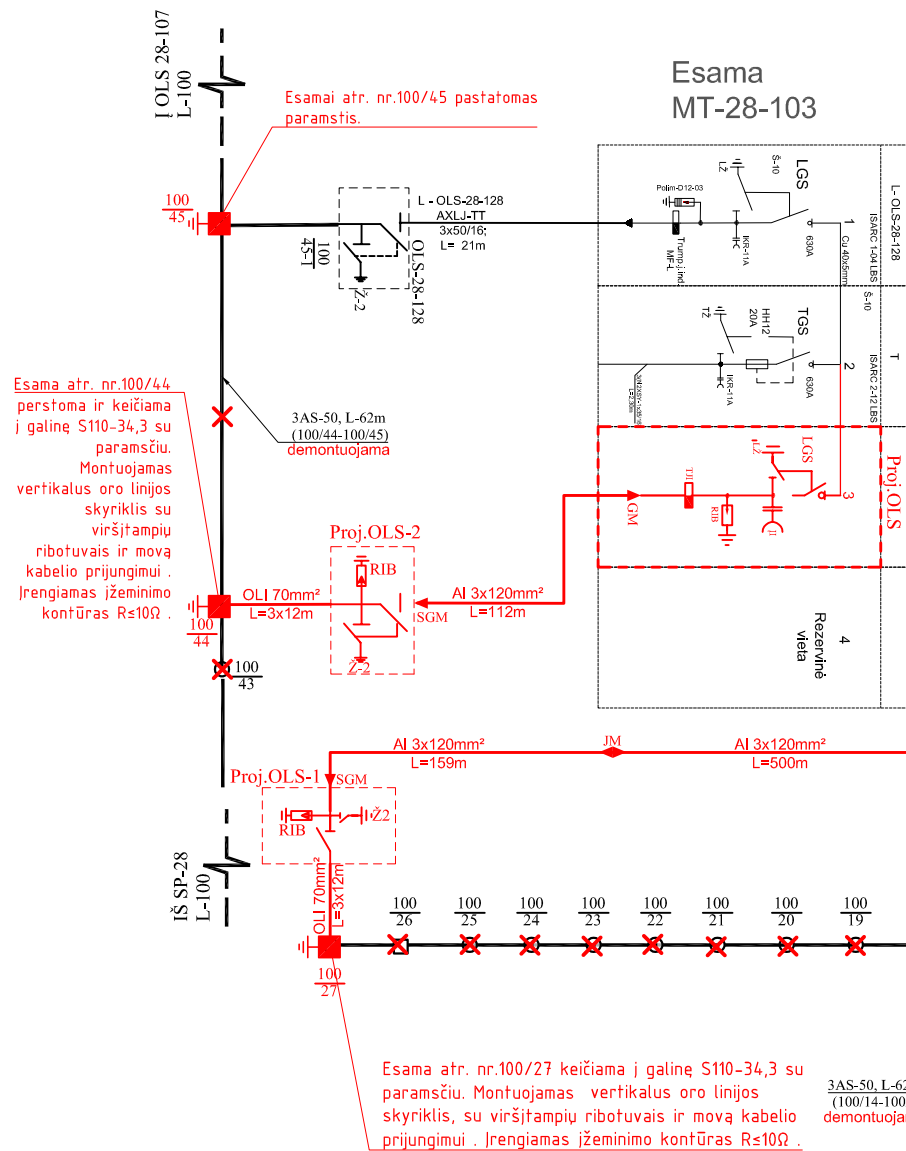

Sutartiniai žymėjimai:

GM - galinė mova; Ž - žemiklis.
 TŽ - žemiklis; LGS - 10 kV linijinis galios skyriklis
 RIB - viršįtampių ribotuvas; SGM - 10 kV stulpinė galinė mova
 II - įtampos indikatorius; GM - 10 kV galinė mova
 TJI - Trumpojo jungimo indikatorius; ■ Trumpų jungimų indikatoriai
 T1 - trafas;

ELEKTRA CO		Daties 10 kV L-100 iš SP-28 Jonava elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas. Invest.nr. E1E2900059	
32566		Proj. 10 kV KL principinė sujungimo schema	Laida
33903			0
LT	AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS	3961-01-TP-E.BR-02	Lapas Lapų
			1 3

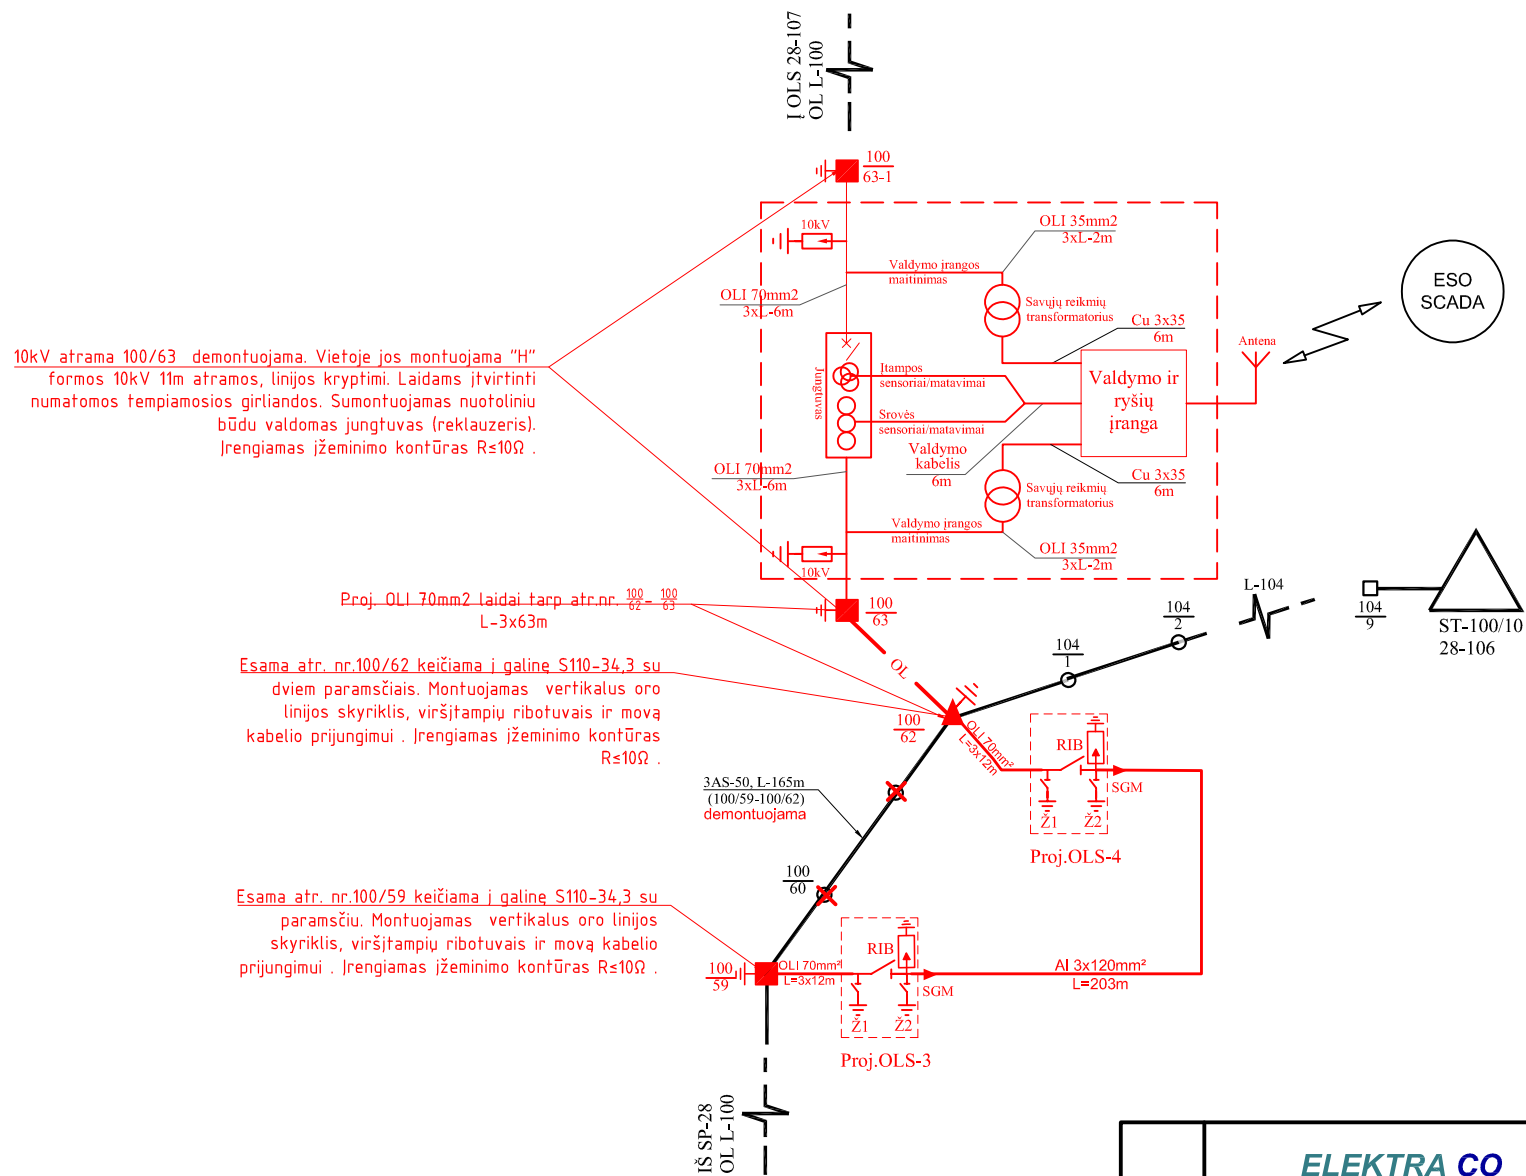

	ELEKTRA CO	Daties 10 kV L-100 iš SP-28 Jonava elektros tinklo rekonstravimas ir valdymo įrengimas. Invest.nr. E1E2900059		
32566	PDV	Proj. 10 kV KL principinė sujungimo schema		Laida
33903	Inž.			0
LT	AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS	3961-01-TP-E.BR-02	Lapas	Lapų
			2	3

