


Tipinė LITGRID AB 400/330kV transformatorių pastotės duomenų tinklo struktūrinė schema

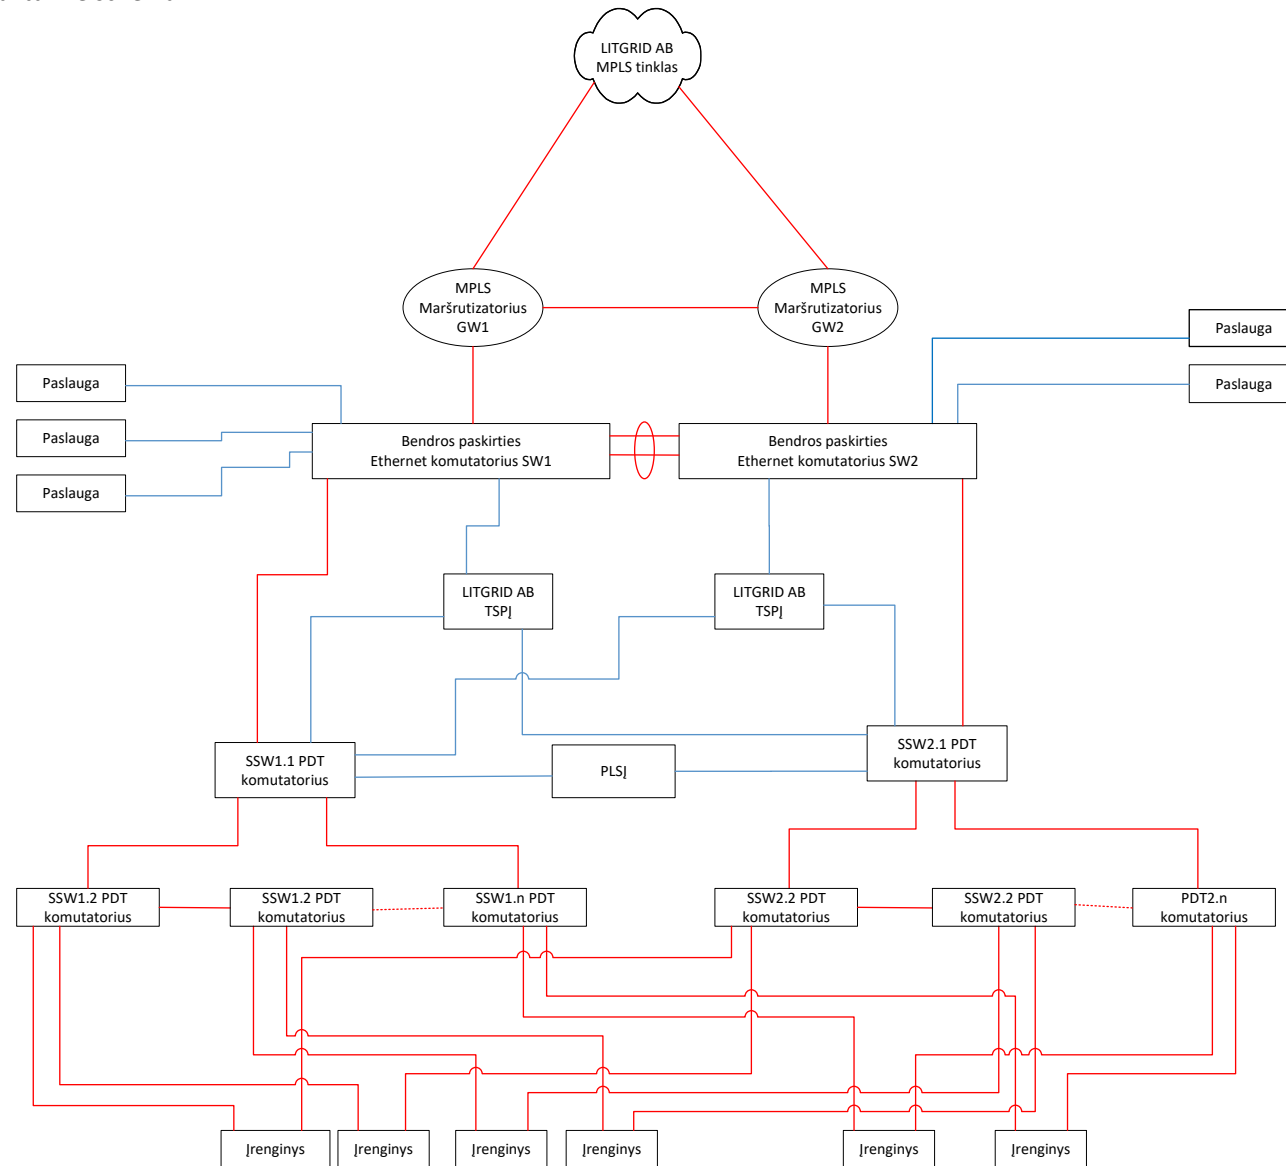

— Šviesolaidinės jungtys
— Varinės jungtys

Pastabos:

1. Struktūra atitinka IEC/TR 61850-90-4-2013 standartą.
2. Apjungiantys PDT komutatoriai SSW1.1 ir SSW2.1 montuojami TSPJ spintoje.
3. Prie apjungiančių PDT komutatorių SSW1.1 ir SSW2.1 nejungiami RAA terminalai.
4. PDT komutatoriai SSW1.2...n ir SSW2.2...n montuojami atskirose, tik jiems skirtose spintose.
6. PDT komutatorių maitinimo šaltiniai jungiami prie skirtingų NSS sekcijų.