

DĖL ATSAKymo (-ų) PATEIKIMO

Uždarnosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ viešųjų pirkimų komisija (toliau – Pirkėjas) vykdydama **Dumblo aušintuvų (šilumokaičių) su ventiliatoriais dumblo aušintuvams ir montavimo darbais pirkimą** (pirkimo numeris CVP IS - 567909) (toliau – Pirkimas), pateikia atsakymą (-us) į gautą (-us) klausimą (-us):

(Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas)).

1. Klausimas: Kokia aušyklės šaldymo galia?


Atsakymas: Informuojame, kad Pirkėjas šios informacijos neturi. Pažymime, kad esamos dumblo aušintuvės yra „Alfa Laval“, modelis Alfa V VDD6.

2. Klausimas: Ar termohidrolizuotas dumblas ir pūdytas dumblas įtekėjimo vamzdžiais vienu metu paduodamas į šilumokaitį? T.y. vienu įtekėjimo vamzdžiu paduodamas ~90 oC termohidrolizuotas dumblas 6 – 10 m³/h srautu į šilumokaitį, o 38 - 40 oC pūdytas dumblas 60 m³/h srautu kitu įtekėjimo vamzdžiu paduodamas į šilumokaitį, taip abi medžiagos susimaišo ir yra vėsinaamos?

Atsakymas: termohidrolizuotas dumblas ir pūdytas dumblas yra sumaišomas prieš dumblo aušintuvę (šilumokaičius). Į dumblo aušintuvę (šilumokaičius) dozuojamas termohidrolizuoto ir pūdyto dumblo mišinys, kur yra vėsinaamas iki 38 – 40 °C.

3. Klausimas: Kokia turi būti iš šilumokaičio išeinančios medžiagos temperatūra? Pagal techninę specifikaciją paduodamas 38 - 40 oC pūdytas dumblas. Prašoma, jog aušyklė vėsintu iki 38 - 40 oC. Kyla klausimas, kam dozuoti ir aušinti pūdytą dumblą, jei jo temperatūra lygi tokiai, kokia reikalaujama atvesintos medžiagos? Prašome atsakyti į pateiktus klausimus ir kuo tiksliau paaiškinti esamą technologiją.

Atsakymas: Į dumblo aušintuvę (šilumokaičius) dozuojamas termohidrolizuoto (~90 °C) ir pūdyto dumblo (38 – 40 °C) mišinys, kur yra vėsinaamas iki 38 – 40 °C. Papildomai pateikiame principinę dumblo dozavimo ir aušinimo schemą (1 pav.).

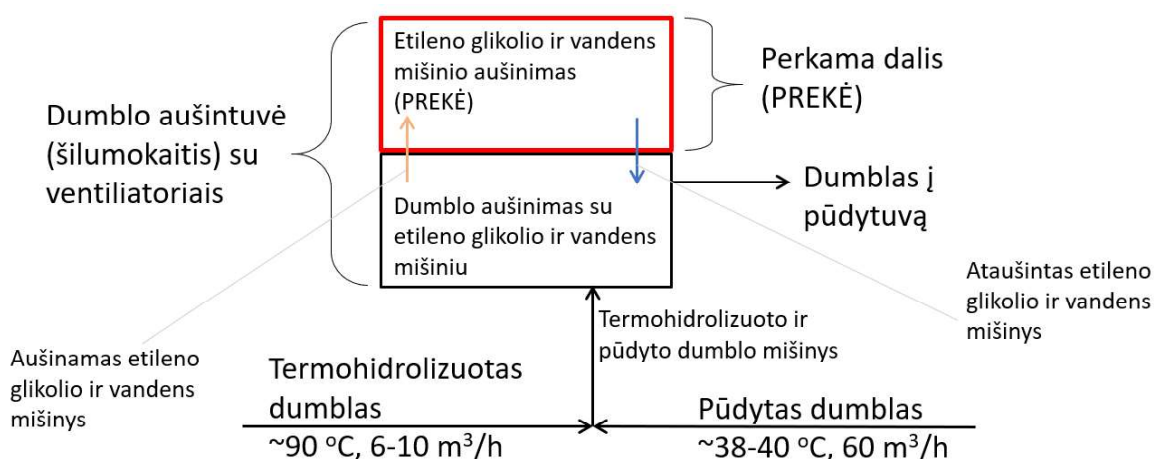

1 pav. Principinė schema

4. Klausimas: Prašau, nurodyti sekančius dumblo aušintuvų(šilumokaičių) su ventiliatoriais duomenis:

1. Dumblo aušintuvų galingumas kW?
2. Įeinančio į aušintuvą etilenglikolio mišinio temperatūrą oC?
3. Išeinančio iš aušintuvo etilenglikolio mišinimo temperatūrą oC?

Atsakymas: Informuojame, kad Pirkėjas prašomos informacijos 1-3 punktuose neturi. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų (toliau – SPS) 2.4. punktu yra galimybė atvykti ir apžiūrėti objektą.

5. Klausimas:

Prašome patikslinti: norint tiksliai parinkti aušintuvę, prašau pateikti tikslesnę info:

- *įtekanti vandens temp. į aušintuvę C,
- *ištekanti vandens temp. iš aušintuvės C,
- *reikiamas galingumas kW arba debitas m³/h,

Atsakymas: Informuojame, kad Pirkėjas prašomos informacijos 1, 2 punktuose neturi.

Etileno glikolio ir vandens mišinio debitas yra 149 m³/h, kuris nurodytas Techninės specifikacijos 5.2.2. p. lentelės 2 eil. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis SPS 2.4. punktu yra galimybė atvykti ir apžiūrėti objektą.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakymas (-ai) į gautą (-us) klausimą (-us) teikiami likus mažiau nei 4 (keturioms) dienoms iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 18.1.1. ir 18.1.5. punktų nuostatomis, pratęsiamas Paraiškų pateikimo terminas. **Paraiškas reikia pateikti CVP IS priemonėmis į elektroninių pasiūlymų dėžutę ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 28 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).**

