


Šilumos šaltinių 2023/2024 m. šildymo sezono Suderinta:
TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

Galioja Priede Nr. 1 išvardintoms katilinėms

| T _{oro} (°C) | T ₁ (°C) | T ₂ (°C) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 10 | 65,0 | 43,0 |
| 9 | 65,0 | 43,0 |
| 8 | 65,0 | 43,0 |
| 7 | 65,0 | 43,0 |
| 6 | 65,0 | 43,0 |
| 5 | 65,0 | 43,0 |
| 4 | 70,0 | 43,0 |
| 3 | 70,0 | 43,0 |
| 2 | 70,0 | 43,0 |
| 1 | 70,0 | 43,0 |
| 0 | 70,0 | 43,0 |
| -1 | 70,0 | 43,0 |
| -2 | 70,0 | 43,0 |
| -3 | 70,0 | 43,0 |
| -4 | 70,0 | 43,0 |
| -5 | 70,0 | 43,0 |
| -6 | 74,0 | 44,0 |
| -7 | 74,0 | 44,0 |
| -8 | 74,0 | 44,0 |
| -9 | 74,0 | 44,0 |
| -10 | 74,0 | 44,0 |
| -11 | 75,0 | 46,0 |
| -12 | 75,0 | 46,0 |
| -13 | 75,0 | 46,0 |
| -14 | 75,0 | 46,0 |
| -15 | 75,0 | 46,0 |
| -16 | 82,0 | 47,0 |
| -17 | 82,0 | 47,0 |
| -18 | 82,0 | 47,0 |
| -19 | 82,0 | 47,0 |
| -20 | 82,0 | 47,0 |
| -21 | 82,0 | 47,0 |
| -22 | 82,0 | 47,0 |

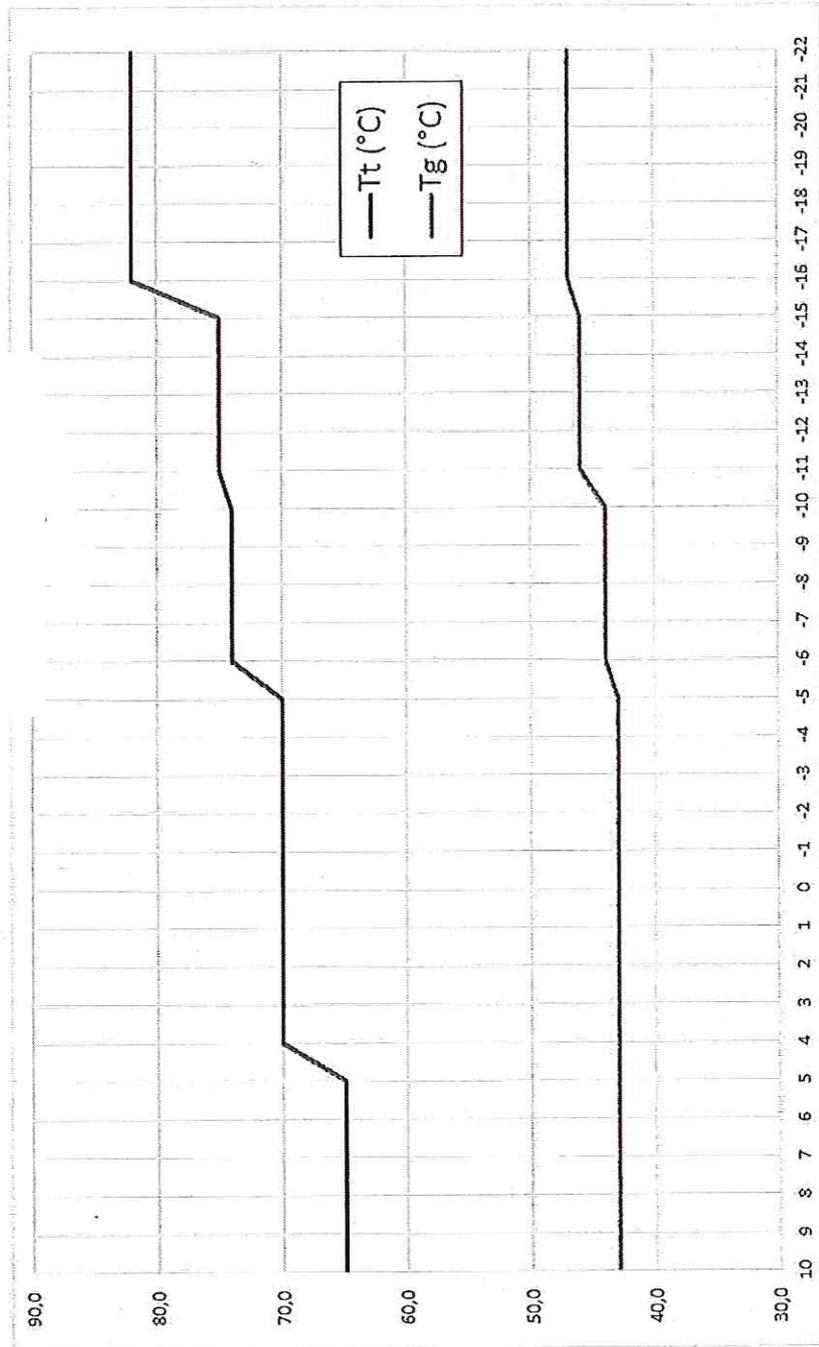

| Eil. Nr. | Katilinės pavadinimas |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Prienu katilinė Nr. 1 |
| 2 | Prienu katilinė Nr. 2 |
| 3 | Prienu katilinė Nr. 3 |
| 4 | Balbieriškio mstl. katilinė |
| 5 | Jiezno miesto katilinė |
| 6 | Veiverių mstl katilinė |
| 7 | Skriaudžių mstl. katilinė |
| 8 | Prienu katilinė Nr. 5 |

Skačiuojamoji patalpų oro t-ra $t_{pat} = +18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Skačiuojamoji lauko oro t-ra $t_{lauko} = -22\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Leistini tiekiamo šilumnešio temperatūros nukrypimai $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Grįžtamo šilumnešio temperatūra iš vartotojo šildymo ir karšto vandens sistemos negali viršyti $3\text{ }^{\circ}\text{C}$.