

TRAVERSOSSU KABLIAIS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Traversa su kabliais (toliau – Traversa).

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Traversa skirta kėlimo darbams atlikti.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMO BŪDAI

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“.

3.1.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3-88 „Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai“.

3.1.3. Traversa pagal standartą: EN13155+A2 arba lygiavertį.

3.2. NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

3.2.1. Traversos keliamoji galia – ne mažiau kaip 5,5 t.

3.2.2. Traversos pagrindiniai matmenys nurodyti priede Nr. 2. :

3.2.2.1. Traversos ilgis – 3500 mm (L).

3.2.2.2. Kilpos skersmuo – ne mažiau kaip 140 mm (B).

3.2.2.3. Traversa turi būti su dviem užkabinimo kabliais.

3.2.3. Kabliai turi būti pagaminti vadovaujantis priedu Nr. 2 pagal standartą: EN 1677-3 arba lygiavertį:

3.2.3.1. Kablys turi būti sukamas su užraktu prie grandies.

3.2.3.2. Kablo keliamoji galia – ne mažiau kaip 2,7 t.

3.2.3.3. Kablo žiočių plotis turi būti – ne mažiau kaip 40 mm (P).

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos reikalavimus.

3.3.2. Traversos su kabliais turi būti nauji, pagaminti ne seniau kaip prieš 3 mėn. nuo pristatymo datos.

3.3.3. Prieš pradėdant gaminių gamybą, tikslūs brėžiniais turi būti suderinti su užsakovu.

3.3.4. Traversa su kabliais turi būti sertifikuoti ir turėti CE ženklavinimą.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. 4.1.1 Dokumentai, patvirtinantys siūlomo traversos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, traversos techninis aprašymas originalo ir lietuvių kalba, (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūloma traversa atitinka techninės specifikacijos reikalavimus.

4.1.2. Užpildyta techninių reikalavimų palyginamoji lentelė (3 priedas).

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gamintojo parengtas techninis pasas su eksploataavimo, aptarnavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalbomis).

4.2.2. CE ženklo atitikties deklaracija.

4.2.3. Atitikties sertifikatas.

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai). Dokumentai turi būti pateikiami originalo ir lietuvių kalba.

4.2.5. Patikros pažyma galiojanti ne trumpiau kaip 11 mėn. nuo prekes pristatymo dienos.

Priedama:


Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2


Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis pagal pristatymo adresą	Pristatymo adresas	Bendras kiekis
1.	Traversa su kabliais	vnt.	2	Iešmininkų g. 17, Vilnius	2

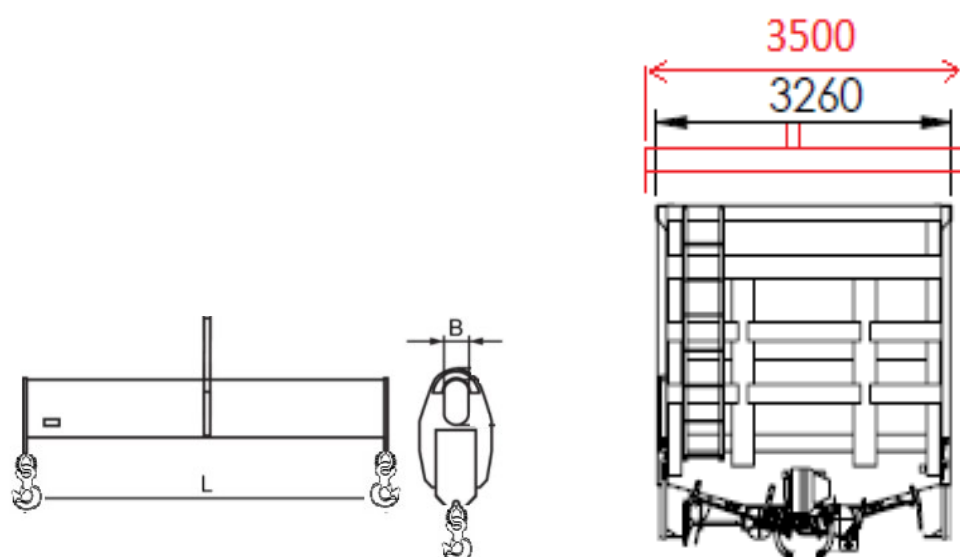

1 pav. Traversa

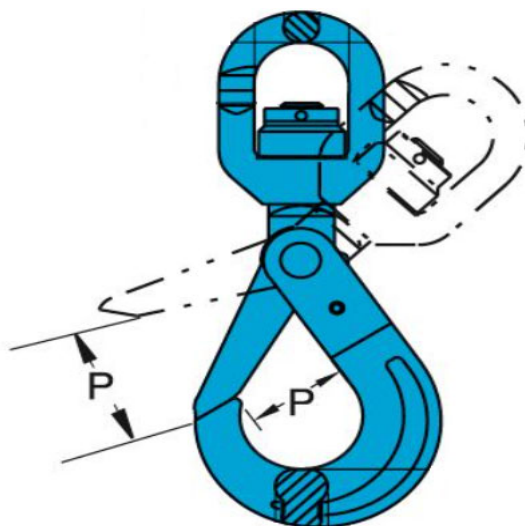

2 pav. Kablų sukamas su užraktu prie grandies.

Stropo atitikimo techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūlomo traversos parametro reikšmė	Pasiūlymo dokumentas patvirtinantis siūlomus techninius parametrus arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją (pateikiant dokumentą, prašome nurodyti ir dokumento lapą, kuriame yra atitikimas konkrečiam reikalavimui)
Tiekėjas nurodo siūlomo Stropo tikslų pavadinimą, modelį (numerį), gamintoją:				
1.	Traversos keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 5,5 t	<u>5,5t</u>	Bus gaminama pagal jūsų nurodytus parametrus
2.	Traversos ilgis (mm)	3500 mm	<u>3500mm</u>	
3.	Traversos užkabinimo kilpos skersmuo (mm)	Ne mažiau kaip 140 mm	<u>140mm</u>	
4.	Traversa su dviem užkabinimo kabliais	<u>Taip/ne</u>	<u>taip</u>	
5.	Kablų sukamas	<u>Taip/ne</u>	taip	
6.	Kablų su užraktu prie grandies	<u>Taip/ne</u>	taip	
7.	Kablų keliamoji galia (t)	Ne mažiau kaip 2,7 t	<u>2,7t</u>	
8.	Kablų žiočių plotis (mm)	Ne mažiau kaip 40 mm	<u>44mm</u>	

*Tiekėjas turi įrašyti konkretų siūlomos prekės parametrą.