

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAGISTRALINIO VAMZDYNŲ REMONTAS ŠK 7V-17 (d 426) IR ŠK 7V-18 (d 530)

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Litesko“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

1.3. Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

1.4. Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

1.5. Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – magistralinio vamzdyno remontas ŠK 7V-17 (d426) ir ŠK 7V-18 (d530) (toliau – **Paslauga**).

2.2. Pirkimas **neskaidomas** į Pirkimo objekto dalis.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Atlikti vamzdyno remontą ŠK 7V-17:


3.1.1. Pakeisti vamzdyno d 426 akles 2 vnt. Aklės turi būti sferinės, sienelės storis ne mažesnis nei 8,00mm. Plieno kokybė turi atitikti P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2 arba pagal EN 10217-2 arba pagal LST EN 10217-5; (arba lygiaverčius).

3.1.2. Pakeisti senas drenažines sklendes naujomis rutulinio tipo sklendėmis. DN 80 standartinio pralaidumo, 2 vnt. Sklendžių sienelės storis ne mažesnis nei 8,00 mm.

3.1.3. Demontuoti seną drenažą ir nenaudojama atvadą.

3.1.4. Principinę schemą žiūrėti 1 pav.


ŠK 7V-17 principinė schema

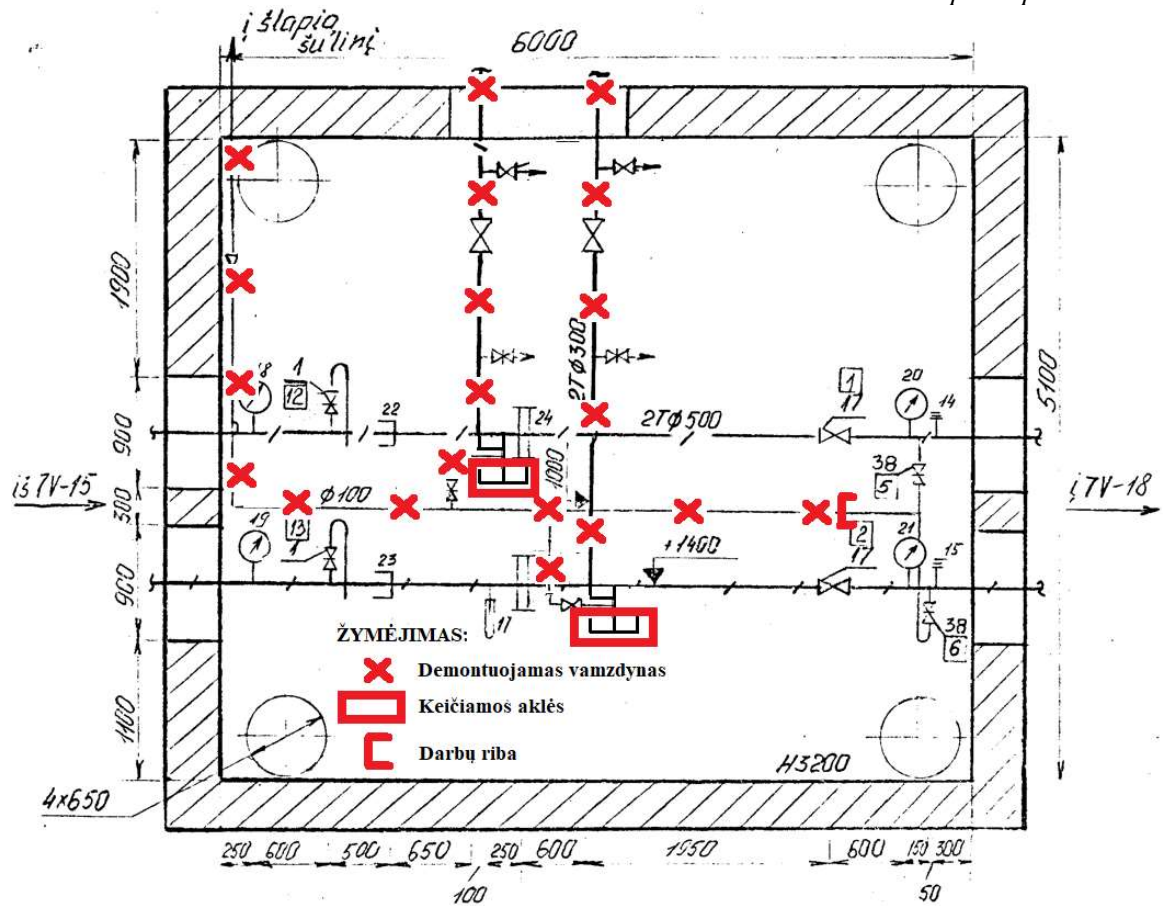

1 pav.

3.2. Atlikti vamzdyno remontą ŠK 7V-18:

- 3.2.1. Pakeisti vamzdyno d 426 aklės 2 vnt. Aklės turi būti sferinės, sienelės storis ne mažesnis nei 8,00mm. Plieno kokybė turi atitikti P235GH arba P265GH pagal LST EN 10216-2 arba pagal EN 10217-2 arba pagal LST EN 10217-5; (arba lygiaverčius).
- 3.2.2. Naujai sumontuotose aklėse įvirinti naujus drenažus DN 50 (standartinio pralaidumo) 2 vnt. Sklendžių sienelės storis ne mažesnis nei 8,00 mm.
- 3.2.3. Demontuoti seną drenažą su sklendėmis.
- 3.2.4. Principinę schemą žiūrėti 2 pav.

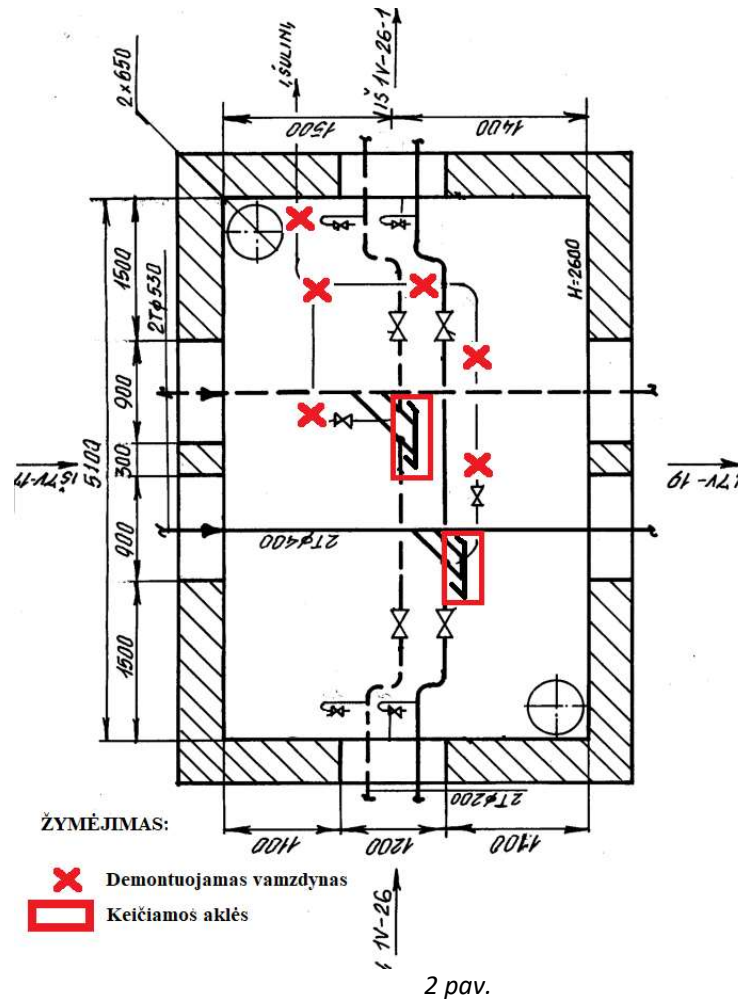

3.3. Kameroje demontuotas vamzdynas perduodamas UAB „Litekso“ filialui „Druskininkų šiluma“ atsakingam darbuotojui.

3.4. Visas medžiagas reikalingas darbams atlikti tiekia tiekėjas.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Šilumos kameros ŠK 7V-17 ir ŠK 7V-18 Liepų g., Druskininkai.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Tiekėjas prieš suvirinimo darbus pateikia kvalifikacinių pažymėjimo kopijas kartu su suvirinimo procedūrų aprašymu (SPA).

6. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Darbų priėmimą atlieka Užsakovo įgaliotas asmuo, dalyvaujant Tiekėjo atsakingam asmeniui;

6.2. Tiekėjas defektus, atsiradusius dėl jo kaltės, pašalina savo sąskaita per 5 d. d. nuo raštiško Pirkėjo išsiuntimo Tiekėjui nurodytu elektroninio pašto adresu dienos.

7. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Tiekėjas užsakymą turi įvykdyti per 5 d. d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Paslaugos vykdomos pagal tiekėjo paruoštą valandinį darbų grafiką suderinta su Užsakovu.

8. TIEKĖJO IR PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Įsipareigojimai laikomi įvykdytais, kuomet Paslauga atlikta ir atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus ir pasirašomas priėmimo aktas.

9. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

9.1. Sutartis galioja iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 3 mėn.

Technikos direktorius

Mob. tel.: +370 655 47893

El. p. _____@veolia.com