

AB LESTO

PED AR PES

**35 kV elektros oro linija****Varėna - Gudžiai**

(Linijos pavadinimas)

**P A S A S**


Dispečerinis Nr. \_\_\_\_\_

Pastatymo metai **1962m.**Eksploatavimo pradžia **1962m.**

Projektavimo įmonės pavadinimas \_\_\_\_\_

**Pramonės statybos projektavimo institutas**

Statybos ir montavimo įmonės pavadinimas \_\_\_\_\_

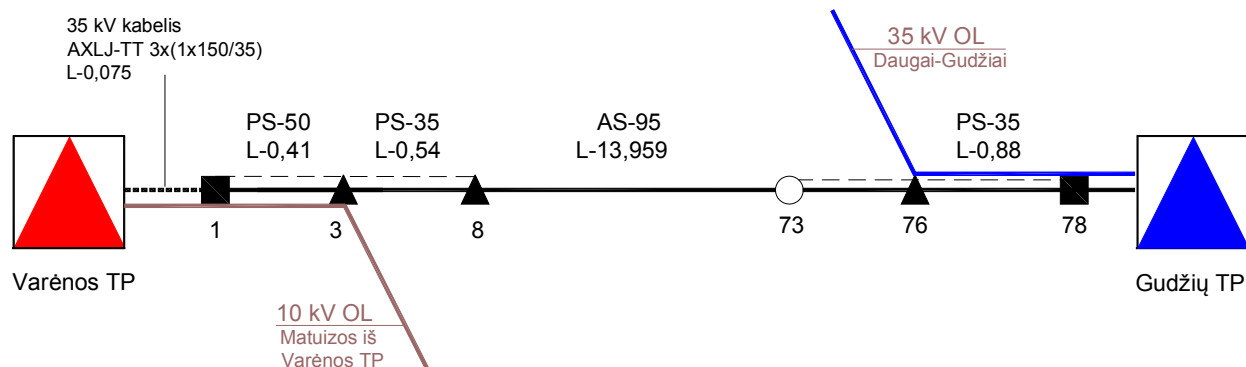**Vilniaus SMV****I. PRINCIPINĖ SCHEMA****II. PAGRINDINIAI DUOMENYS**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Linijos ilgis <b>13,959</b> km                     | 7. Linijos atšakos:   |
| 2. Atramų skaičius <b>78</b> vnt.                     | a) skaičius <b>-</b>  |
| tarp jų:  | b) nuo atramų Nr. Nr. <b>-</b>  |
| a) tarpinių <b>70</b> vnt.                            | c) atramų kiekis kiekvienoje atšakoje <b>-</b>  |
| b) kampinių-tarpinių <b>1</b> vnt.                    | d) kiekvienos atšakos ilgis <b>-</b> km   |
| c) inkarinių <b>2</b> vnt.                            | 8. Klimatinių sąlygų rajonas pagal:   |
| d) kampinių-inkarinių <b>5</b> vnt.                   | a) apšalą <b>III-as</b>   |
| Transpozicinių atramų Nr. _____                       | b) vėjo spaudimą <b>III-as</b>  |
| Specialių atramų Nr. _____                            | 9. Fazės, ant kurių pakabinti AD ryšio įrenginiai <b>-</b>                                  |
| 3. Grandžių skaičius <b>tarp atr. Nr. 4-75 viena</b>  | 10. Dvigrandžių atramų, kurios buvo skaitomos pagrindinėmis kitos grandinės pase, Nr. _____ |
| <b>tarp atr. Nr. 1-3, 76-78 dvi</b>                   | <b>atr. Nr. 76, 77, 78</b> priklauso 35 kV OL   |
| 4. Laido markė <b>AS-95</b>                           | <b>Daugai-Gudžiai</b>   |
| 5. Kabelio markė <b>AXLJ-TT 3x(1x150/35) tarp</b>     | Pastabos: _____   |
| <b>35 kV US-atr.1.</b>                                |   |
| 6. Troso markė <b>PS-50 tarp atr. 1-3, PS-35 tarp</b> |   |
| <b>atr. 3-8 ir atr. 73-78.</b>                        |   |

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

|  |
|--|
|  |
|  |

| Trasos charakteristika |  |
|------------------------|--|
|------------------------|--|

[illegible]

| 7. Sankirtos  |   |  |
|---|---|--|
| Persikirtimai arba perėjimai                          | Kiekis  | Atramų Nr.-Nr. persikirtimų ir perėjimų tarpatramiuose                       |
| 1. Persikirtimai su EL                                |   |  |
| a) 330 kV   |   |  |
| b) 110 kV   | 1   | 4-5  |
| c) 35 kV  |   |  |
| d) 10 kV  | 2   | 4-5; 71-72   |
| e) 0,4 kV   | 6   | 6-7; 7-8; 19-20; 19-20; 61-62; 72-73   |
| 2. Sankirtos su ryšio linijomis                       |   |  |
| 3. Sankirtos su geležinkeliais                        |   |  |
| 4. Sankirtos su upėmis, ežerais ir vandens telkiniais | 2   | 2-3; 16-17   |
| 5. Sankirtos su keliais                               | 12  | 5-6; 6-7; 7-8; 18-19; 23-24; 24-25; 30-31; 54-55; 61-62; 66-67; 71-72; 77-78 |
| 6. Kiti   |   |  |
| 8. Pravažiavimai ir keliai                            |   |  |
| OL ruožas<br>(tarp atramų Nr. – Nr.)                  | Važiuojamosios dalies pobūdis<br>(plentas, žvyrkelis ir pan.) | Pravažiavimo ar kelio charakteristika  |
| 5-6   | plentas   | Senoji Varėna - Varėna   |
| 6-7   | gatvė   |  |
| 7-8   | gatvė   |  |
| 18-19   | žvyrkelis   | Varėna - Merkinė<br>Varėna - Nedzingė  |
| 23-24   | plentas   |  |
| 24-25   | plentas   |  |
| 30-31   | žvyrkelis   |  |
| 54-55   | žvyrkelis   |  |
| 61-62   | žvyrkelis   |  |
| 66-67   | žvyrkelis   |  |
| 71-72   | žvyrkelis   |  |
| 77-78   | žvyrkelis   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

[illegible]Paso sudarymo data **2005-10-29**

Sudarė **PLS** inžinierius \_\_\_\_\_  
(Parašas)

**M.Šidlauskas**  
(V.pavardė)

**PLS viršininkas** \_\_\_\_\_  
(Parašas)

**J.Salatka**  
(V.pavardė)

#### IV. PASO PAKEITIMAI

[illegible]

[illegible]

## Turiny's

## Parašas

1980 08 04

Atliktas linijos remontas.

1986 07 31

Atliktas linijos remontas.

1992 10 02

Atliktas linijos remontas.

1998 09 24

Atliktas linijos remontas.

2005 10 29

Atliktas linijos remontas. Darbus atliko UAB „ETP“

---

Inžinierius - elektrikas A. Cibulskas.

2009 09 30

## Atlikta linijos techninė priežiūra UAB „ETP“

### III.LINIJOS ELEMENTŲ CHARAKTERISTIKA

#### 1. Gelžbetoninės atramos

[illegible][illegible]



## ATRAMŲ ŽINIALAPIS

35 kV OL Varėna - Gudžiai

| Eil. Nr. | Atramos Nr. | Atramos tipas | Atramos pavadinimas | Tarpatramio ilgis iki sek. atr., m | Izoliatorių tipas | Izoliatorių skaičius | Pastabos (papild. atr. Nr.) |
|----------|-------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1        | 2           | 3             | 4                   | 5                                  | 6                 | 7                    | 8                           |
| 1.       | 1           | U-2M-2        | inkarinė            | 100                                | PS-70D            | 36                   |                             |
| 2.       | 2           | U-6M          | inkarinė-kampinė    | 410                                | PS-70D            | 24                   |                             |
| 3.       | 3           | U-5M-1        | inkarinė-kampinė    | 38                                 | PS-70D            | 24                   |                             |
| 4.       | 4           | KJA-4         | inkarinė-kampinė    | 109                                | PS-70D            | 15                   |                             |
| 5.       | 5           | EŠTV-6        | tarpinė             | 100                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 6.       | 6           | TKA-2         | tarpinė             | 170                                | PS-70D            | 12                   |                             |
| 7.       | 7           | TKA-2         | tarpinė             | 125                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 8.       | 8           | ABA-3         | inkarinė-kampinė    | 175                                | PS-70D            | 24                   |                             |
| 9.       | 9           | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 10.      | 10          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 11.      | 11          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 12.      | 12          | TKA-1         | tarpinė             | 205                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 13.      | 13          | TKA-1         | tarpinė             | 170                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 14.      | 14          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 15.      | 15          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 16.      | 16          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 17.      | 17          | TKA-1         | tarpinė             | 205                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 18.      | 18          | TKA-1         | tarpinė             | 195                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 19.      | 19          | TKA-1         | tarpinė             | 160                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 20.      | 20          | TKA-1         | tarpinė             | 160                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 21.      | 21          | TKA-1         | tarpinė             | 160                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 22.      | 22          | TKA-1         | tarpinė             | 156                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 23.      | 23          | TKA-1         | tarpinė             | 104                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 24.      | 24          | TKA-1         | tarpinė             | 181                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 25.      | 25          | TKA-1         | tarpinė             | 181,5                              | PS-70D            | 9                    |                             |
| 26.      | 26          | TKA-1         | tarpinė             | 181,5                              | PS-70D            | 10                   |                             |
| 27.      | 27          | TKA-1         | tarpinė             | 181,5                              | PS-70D            | 9                    |                             |
| 28.      | 28          | TKA-1         | tarpinė             | 181,5                              | PS-70D            | 9                    |                             |
| 29.      | 29          | TKA-1         | tarpinė             | 181,5                              | PS-120B           | 9                    |                             |
| 30.      | 30          | TKA-1         | tarpinė             | 181,5                              | PS-70D            | 9                    |                             |
| 31.      | 31          | TKA-1         | tarpinė             | 182,7                              | PS-120B           | 9                    |                             |
| 32.      | 32          | DTKA-1        | tarpinė-kampinė     | 202,3                              | PS-70D            | 9                    |                             |
| 33.      | 33          | TKA-1         | tarpinė             | 170                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 34.      | 34          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 35.      | 35          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 36.      | 36          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 37.      | 37          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 38.      | 38          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 39.      | 39          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 40.      | 40          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |

| Eil. Nr. | Atramos Nr. | Atramos tipas | Atramos pavadinimas | Tarpatramio ilgis iki sek. atr., m | Izoliatorių tipas | Izoliatorių skaičius | Pastabos (papild. atr. Nr.) |
|----------|-------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1        | 2           | 3             | 4                   | 5                                  | 6                 | 7                    | 8                           |
| 41.      | 41          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 42.      | 42          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 43.      | 43          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 44.      | 44          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 45.      | 45          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 46.      | 46          | TKA-1         | tarpinė             | 150                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 47.      | 47          | TKA-1         | tarpinė             | 185                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 48.      | 48          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-120B           | 9                    |                             |
| 49.      | 49          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 50.      | 50          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 51.      | 51          | TKA-1         | tarpinė             | 185                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 52.      | 52          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 53.      | 53          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 54.      | 54          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 55.      | 55          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 56.      | 56          | TKA-1         | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 57.      | 57          | TKA-1         | tarpinė             | 185                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 58.      | 58          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 59.      | 59          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 60.      | 60          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 61.      | 61          | TKA-1         | tarpinė             | 195                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 62.      | 62          | TKA-1         | tarpinė             | 130                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 63.      | 63          | TKA-1         | tarpinė             | 150                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 64.      | 64          | TKA-1         | tarpinė             | 150                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 65.      | 65          | TKA-1         | tarpinė             | 150                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 66.      | 66          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 67.      | 67          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 68.      | 68          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 69.      | 69          | TKA-1         | tarpinė             | 175                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 70.      | 70          | TKA-1         | tarpinė             | 175                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 71.      | 71          | TKA-1         | tarpinė             | 195                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 72.      | 72          | TKA-1         | tarpinė             | 200                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 73.      | 73          | PB35-1        | tarpinė             | 190                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 74.      | 74          | PB35-1        | tarpinė             | 160                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 75.      | 75          | PB35-1        | tarpinė             | 150                                | PS-70D            | 9                    |                             |
| 76.      | 76          | U110-4N+5     | inkarinė-kampinė    | 190,5                              | PS-70D            | 24                   |                             |
| 77.      | 77          | PB35-2        | tarpinė             | 190,5                              | PS-70D            | 9                    |                             |
| 78.      | 78          | U110-2        | inkarinė            |                                    | PS-70D            | 24                   |                             |

Bendras OL ilgis: 13,959 km

Data: 2005m. \_\_\_\_\_ d.

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Parašas)

M.Šidlauskas  
(V., pavardė)

# L A I D Ų S U J U N G I M O G N Y B T Ų Ž I N I A L A P I S

35 kV OL Varėna - Gudžiai

| Atramos ar<br>tarpatramio<br>Nr.Nr. | Sujungimo<br>gnybto tipas | Fazės               |          |                      | Atramos ar<br>tarpatramio<br>Nr.Nr. | Sujungimo<br>gnybto<br>tipas | Fazės               |          |                      |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------|----------------------|
|                                     |                           | dešinė<br>(apatinė) | vidurinė | kairė<br>(viršutinė) |                                     |                              | dešinė<br>(apatinė) | vidurinė | kairė<br>(viršutinė) |
| 1                                   | suvirinta                 | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 2                                   | suvirinta                 | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 3                                   | suvirinta                 | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 4                                   | suvirinta                 | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 6-7                                 | SOAS-95                   | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 8-9                                 | SOAS-95                   | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 10-11                               | SOAS-95                   |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 11-12                               | SOAS-95                   |                     | +        |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
| 17-18                               | SOAS-95                   | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 23-24                               | SOAS-95                   | +                   | +        |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
| 27-28                               | SOAS-95                   |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 28-29                               | SOAS-95                   |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 36-37                               | SOAS-95                   | +                   | +        |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
| 39-40                               | SOAS-95                   |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 42-43                               | SOAS-95                   | +                   |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
| 45-46                               | SOAS-95                   |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 46-47                               | SOAS-95                   | +                   | +        |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
| 54-55                               | SOAS-95                   |                     | ++       | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 55-56                               | SOAS-95                   | +                   |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
| 56-57                               |                           |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 59-60                               | SOAS-95                   | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 61-62                               | SOAS-95                   | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 63-64                               | SOAS-95                   |                     |          | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 69-70                               | SOAS-95                   | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 76                                  | suvirinta                 | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
| 78                                  | suvirinta                 | +                   | +        | +                    |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           |                     |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           |                     |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           |                     |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           |                     |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           |                     |          |                      |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           | Suvirinta:          |          | 18                   |                                     |                              |                     |          |                      |
|                                     |                           | SOAS-95:            |          | 37                   |                                     |                              |                     |          |                      |

Data: 2011 m. gegužės 10 d.

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Parašas) (V., pavardė)

## SANKIRTŲ ATSTUMŲ MATAVIMO ŽINIALAPIS

**35 kV OL      Varėna - Gudžiai**


| Eil.<br>Nr. | San-<br>kirtos<br>Nr. | Kertamasis<br>objektas          | Tarpatramis |       | Sankirtos vieta |       | Laido<br>markė | Išmat.<br>ats-<br>tumas | Perskaič<br>atstumas<br>prie leist.<br>t <sup>0</sup> | t <sup>0</sup> | Data     | Matavimus atliko |         | Pastabo<br>s |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------------------------|---|----------------|----------|------------------|---------|--------------|
|             |                       |                                 | atr.Nr.     | ilgis | atr. Nr.        | atst. |                |                         |   |                |          | pavardė          | parašas |              |
| 1           | 2                     | 3                               | 4           | 5     | 6               | 7     | 8              | 9                       | 10  | 11             | 12       | 13               | 14      | 15           |
| 1.          | 1                     | 40 kV OL Varėna I iš Varėnos TP | 4-5         | 409   | 4               | 60    | AS-95          | 4,3                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 2.          | 2                     | 110 kV OL Varėna - Matuizos     | 2-3         | 418   | 2               | 100   | AS-95          | 5,5                     |   | +20            | 04 06 07 | M. Matjošaitis   |         |              |
| 3.          | 3                     | Plentas „Alytus – Varėna“       | 5-6         | 100   | 5               | 15    | AS-95          | 12,0                    |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 4.          | 4                     | Gatvė                           | 6-7         | 170   | 6               | 5     | AS-95          | 12,5                    |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 5.          | 5                     | 0,4 kV OL VR-112 F-2            | 6-7         | 170   | 6               | 11    | AS-95          | 4,0                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 6.          | 6                     | Gatvė                           | 7-8         | 125   | 7               | 45    | AS-95          | 9,7                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 7.          | 7                     | 0,4 kV OL VR-112 F-1            | 7-8         | 125   | 8               | 12    | AS-95          | 3,5                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 8.          | 8                     | Upė „Merkys“                    | 16-17       | 200   | 17              | 70    | AS-95          | 13                      |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 9.          | 9                     | Žvyrkelis                       | 18-19       | 195   | 18              | 20    | AS-95          | 11,5                    |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 10.         | 10                    | 0,4 kV OL VR-119                | 19-20       | 160   | 20              | 60    | AS-95          | 3,2                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 11.         | 11                    | 0,4 kV OL VR-119                | 19-20       | 160   | 20              | 30    | AS-95          | 3,4                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 12.         | 12                    | Plentas „Varėna - Merkinė“      | 23-24       | 104   | 24              | 15    | AS-95          | 11,0                    |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 13.         | 13                    | Plentas „Varėna - Nedzingė“     | 24-25       | 181   | 25              | 35    | AS-95          | 11,0                    |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 14.         | 14                    | Žvyrkelis                       | 30-31       | 181,5 | 31              | 80    | AS-95          | 9,0                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 15.         | 15                    | Žvyrkelis                       | 54-55       | 200   | 54              | 10    | AS-95          | 9,5                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 16.         | 16                    | 0,4 kV OL KTP G-101             | 61-62       | 195   | 61              | 75    | AS-95          | 3,5                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 17.         | 17                    | Žvyrkelis                       | 61-62       | 195   | 62              | 90    | AS-95          | 8,5                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 18.         | 18                    | Žvyrkelis                       | 66-67       | 200   | 66              | 50    | AS-95          | 9,0                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 19.         | 19                    | Žvyrkelis                       | 71-72       | 195   | 71              | 30    | AS-95          | 10,5                    |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 20.         | 20                    | 10 kV OL Druskūnai iš Gudžių TP | 71-72       | 195   | 71              | 55    | AS-95          | 3,7                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 21.         | 21                    | 0,4 kV OL STP G-116             | 72-73       | 200   | 72              | 7     | AS-95          | 4,2                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |
| 22.         | 22                    | Žvyrkelis                       | 77-78       | 190,5 | 78              | 20    | AS-95          | 8,5                     |   | +10            | 05 10 09 | A.Cibulskas      |         |              |

Data: 2005-10-28

Sudarė: \_\_\_\_\_  
(Parašas)

M. Šidlauskas  
(V., pavardė)

# 35 kV ETL VARĖNA - GUDŽIAI TRILINIJINĖ SCHEMA

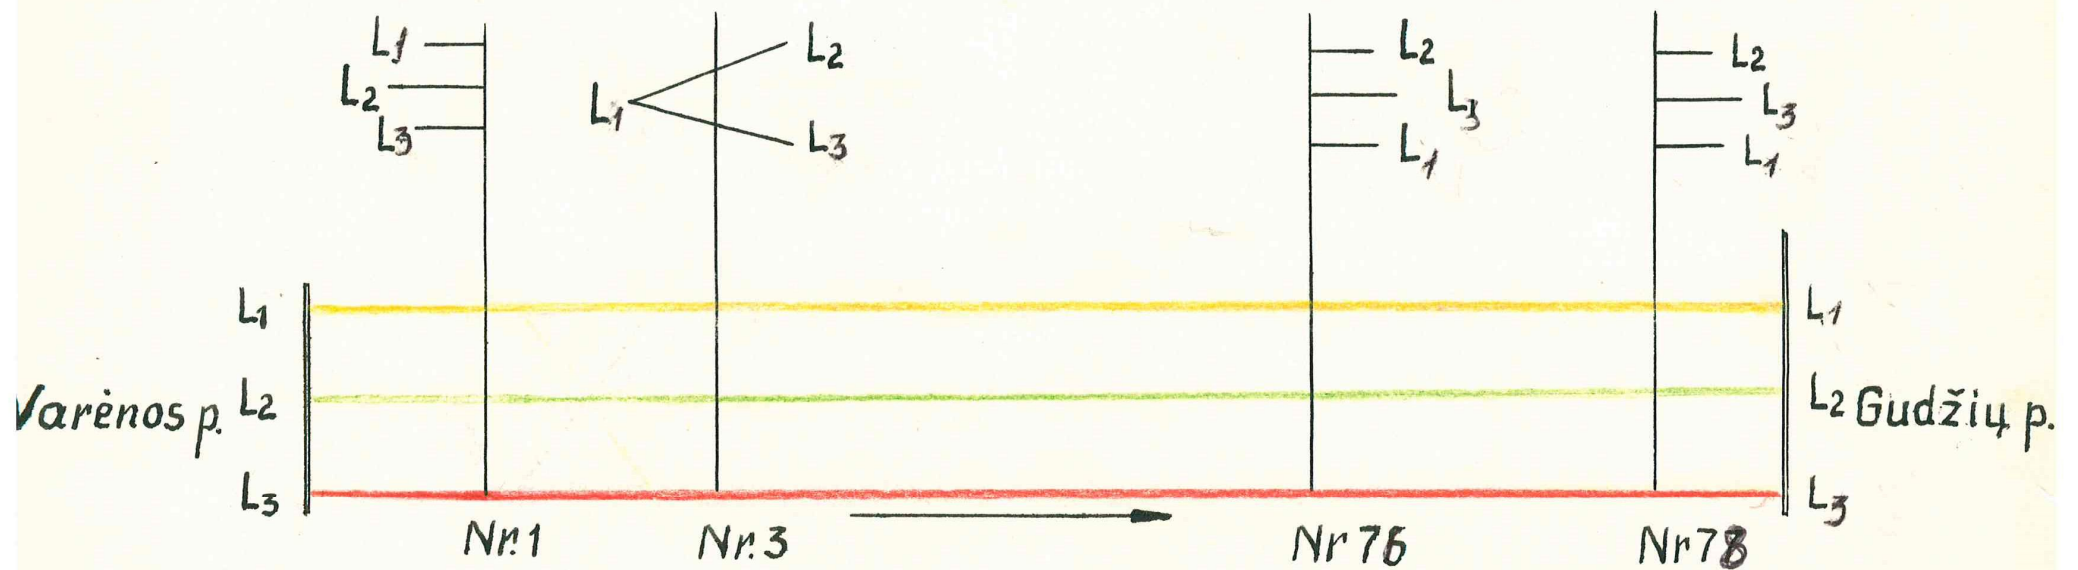

Schema sudarė: LPT meistras  
1985.07.25 M. Matjošaitis

*Mat*

## Eksploatacijas lapelis

[illegible]