


Verso R 1300 U C5

Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, m³/h	1500
Nominalus oro kiekis pagal ErP 2018, l/s	41,7
Elektrinio oro šildytuvo galia, kW / Δt, °C	4,5/8,8
Maitinimas HE, V	3~400
Maitinimas HW, V	1~230
Maksimalus srovės stiprumas HE, A	11,1
Maksimalus srovės stiprumas HW, A	4,9
Maitinimo kabelio skerspjūvis E, mm²	5x1,5
Maitinimo kabelio skerspjūvis W, mm²	3x1,5
Ventiliatoriaus pavaros elektrinė jėga esant didžiausiam srautui, W	338
Garso galia, L _{wa} , dBA	60
Garso slėgis, L _{PA} , dBA, (3 m)	49
Oro filtrų matmenys BxHxL, mm	800x400x46
Bendri įrenginio matmenys BxHxL, mm	906x905x1355
Šilumos ir garso izoliacijos storis, mm	50
Priežiūros erdvė, mm	800
Masė, kg	203



Našumas

Verso R 1300 UH įrenginys su standartine komplektacija

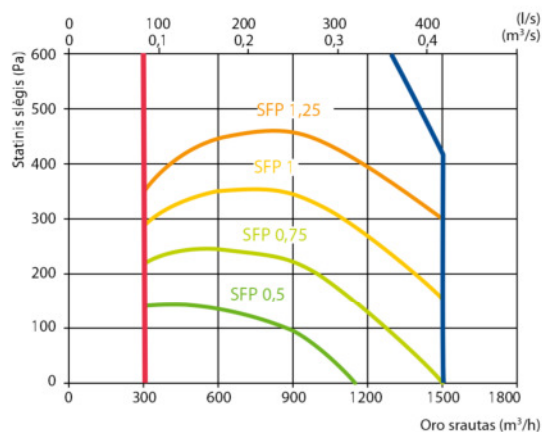

Šiluminis naudingumas

	Žiema					Vasara		
Lauke, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Po šilumogrąžio, °C	12,7	14,1	15,1	16,2	17,3	22,6	23,7	24,8

Patalpos temperatūra +22 °C, 20 % santykinė drėgmė.

Vandeninis/tiesioginio išgarinimo šildytuvas-aušintuvas (HCW/HCDX)


	Žiema		Vasara	
Vandens temperatūra į/iš, °C	60/40	7/12	–	–
Kondensacijos/išgarinimo T, °C	–	–	45	45/5
Galios, kW	4,2	7,9	9,2	4,2
Maksimali galia, kW	10,2	9,3	10,8	7,9
Slėgio kritimas, kPa	1	7,6	–	–
Temperatūra prieš/už, °C	12,7 / 22	30 / 18	12,7 / 22	30 / 18
Prijungimas, " / mm	3/4		1/2 / 22	

Vasara: +30 °C / 50 %; HCW – 1350 m³/h

Priedai

Uždarymo sklendė	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Triukšmo slopintuvas	ODA/EHA AGS-315-100-900-M
Aprišimo mazgas	PPU-HW-3R-15-1-W2
Vandeninis aušintuvas	DCW-1,2-8
2-eigis vožtuvas	VVP47.20-4.0+SSF161.05HF
Freoninis aušintuvas	DCF-1,2-8
Šalčio mašina	MOU 36HFN8a+KA8140

Dešininis (R1)

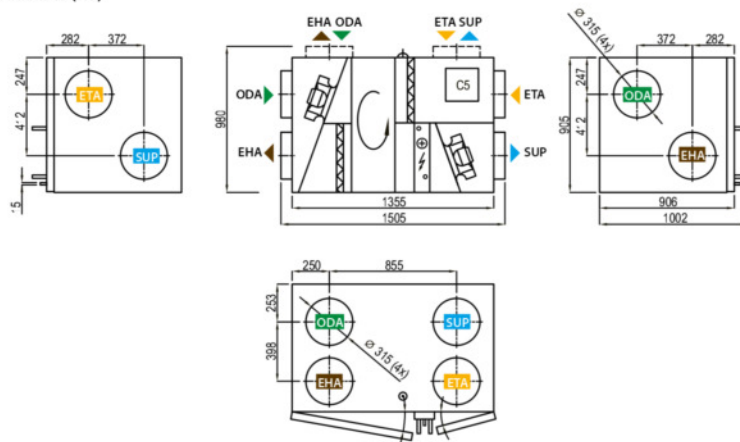

Kairinis (L1)



- ODA – iš lauko imamas oras
- SUP – į patalpą tiekiamas oras
- ETA – iš patalpų šalinamas oras
- EHA – į lauką išmetamas oras