

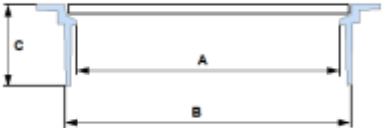
MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR JŲ ATITIKIMAS

1.	Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai.....	2
2.	G/b šulinių techniniai reikalavimai.....	4
3.	Polietileningų (PE RC) vandentiekio vamzdžių uždarų (betranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai.....	6
4.	Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių vandentiekio tinklams techniniai reikalavimai	9
5.	Vandentiekio srieginių ir įmovinių pleištnių sklendžių (su valdymo ratu / su valdymo velenu) techniniai reikalavimai.....	14
6.	Vandentiekio flanšinių pleištnių sklendžių (su valdymo ratu / su valdymo velenu) techniniai reikalavimai.....	17
7.	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai.....	20
8.	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai ...	22
9.	Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparių adapterių techniniai reikalavimai.....	24
10.	Srieginių balnų su kieta apkaba techniniai reikalavimai.....	28
11.	Srieginių balnų su minkšta apkaba techniniai reikalavimai	30
12.	Komunikacijų žymėjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai	33

1. Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartai	LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Liuko elementai	1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Medžiaga	1. Ketūs su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis; 2. Ketūs su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Liuko ir dangčio konstrukcija	- Dangtis ir rėmas turi būti apvalūs; - Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; - Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilumą ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); - Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui; - Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą; - Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos raktų. Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: - Ištisinė, amortizuojanti; - Keičiama; - Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio;	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

		- Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: - Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis.		
5.	Dangčio svoris	- Dangčio masė turi garantuoti stabilų ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); - D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m².	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Rėmo aukštis (pav. 1, C)	1. Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm; 2. Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
7.	Dangčio angos diametras („Clear opening“, pav. 1, A)	Nuo 600 mm iki 610 mm.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Liuko diametras (plaukiojančio tipo liukams) (pav. 1, B)	Nuo 670 mm iki 700 mm.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais:	- Standartas (pvz., EN 124); - Liuko apkrovos klasė (pvz., D400); - Gamintojo pavadinimas, ženklas; - Užrašas: „Nuotekos“ arba „Vanduo“ (pagal paskirtį); - Miesto pavadinimas, pvz.: „Vilnius“ (nurodoma užsakant); - Gaminio pavadinimas/numeris. Užrašai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakyme Nr. 30-222 „dėl Vilniaus požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo“ nustatytus reikalavimus.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
10.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	- Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); - Montavimo instrukcija, lietuvių kalba.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
11.	Dokumentai pateikiami	Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

	pristatant medžiagas	STR 1.01.04:2015); • Montavimo instrukcija, lietuvių kalba.		UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
12.	Dangčio ir liuko rėmo tipai	Nurodoma užsakant: 1. Su ventiliacijos anga; 2. Be ventiliacijos angos. Nurodoma užsakant: 1. Plaukiojančio tipo; 2. Neplaukiojančio tipo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
13.	Apkrovos klasė	Nurodoma užsakant: • B 125 (ne žemesnė); • D 400 (ne žemesnė).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
Pav. 1, Liuko matmenys:				
				

Punktų Nr. 1, 3, 6-9, 13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2, 4-5, 12 atitikimas turi būti nurodytas montavimo instrukcijoje, nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

2. G/b šulinių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartai	LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
2.	Sertifikavimas	Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų		Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją.		vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Medžiaga	Gelžbetonis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Žiedų gaminimo būdas	Vibropresavimas.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Betono nelaidumas vandeniui	Betono markė ne žemesnė kaip W12.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Lipynės	Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. Lipynių medžiaga: • Aliuminio lydiniai pagal LST EN 573-3 arba lygiavertį; • Ketūs pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertį; • Kalus ketūs pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; • Plienai pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertį; • Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 markės pagal LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiavertį; • Plastiką (polietileną, kurio tankis ne mažesnis nei 935 g/cm³ arba lygiavertės savybės turintis polipropileno kopolimeras). Pastaba. Lipynės turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos arba padengtos antikorozyne danga - karštai cinkuotos.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
7.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Galiojantis gamybos kontrolės atitikties sertifikatas. • Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Pasirenkami parametrai				
9.	Skersmuo	Nurodoma užsakant: • 700 mm; • 1000 mm; • 1500 mm; • 2000 mm.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
10.	Išorinė hidroizoliacija	Nurodoma užsakant: • Be hidroizoliacijos; • Su hidroizoliacija.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1, 3-6, 9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas Gamybos kontrolės atitikties sertifikatu;

Punktų Nr. 6, 10 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomo gaminio modelį, turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

3. Polietileninių (PE RC) vandentiekio vamzdžių uždarų (betranšėjinių) klojimo būdu techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartai	LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis), PAS 1075 (Tipas 2).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Sertifikavimas	• Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje, turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. • Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančios nepriklausomos organizacijos, kuri yra akredituota pagal	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		PAS 1075 statybos produktų sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.).		
3.	Klojimo būdas	Uždaru būdu (betranšėjiniu).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Medžiaga	PE100-RC (visi sluoksniai).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Vamzdžio ypatybės	• 2 arba 3 sluoksniai; • Išorinio sluoksnio storis turi būti 10% viso sienelės storio.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Spalva	Vidinis sluoksnis - juodos spalvos, išorinis – mėlynos spalvos	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
7.	Vamzdžio išorinė sienelė	Lygi.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Vamzdžio vidinė sienelė	Lygi.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
10.	Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma	Žymėjimas: • Standartas (EN 12201); • Gamintojas (pvz., Gamintojas);	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		- Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz., 110x10); - Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); - Panaudojimas (W arba W/P); - Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); - Slėgio klasė (PN10 arba PN16); - Gamybos data (pvz., mmyy); Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre.		partneriams
11.	Vamzdžių sujungimas	Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
12.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	- Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba. - PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba. - Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
13.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
14.	Darbinis slėgis	Nurodoma užsakant: - PN10 (ne daugiau kaip SDR17); - PN16 (ne daugiau kaip SDR11).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
15.	Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm	Nurodoma užsakant: 32 mm; 63 mm; 110 mm; 160 mm; 225 mm;	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		355 mm; 400 mm.		

Punktų Nr. 1, 4-6, 9; 14-15 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1-2, 4 punktų atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu;

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas PAS 1075 atitikties sertifikatu;

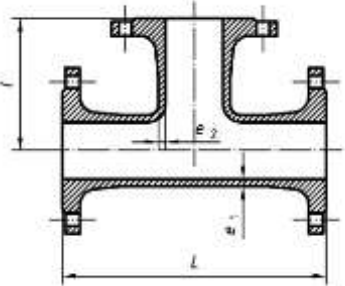
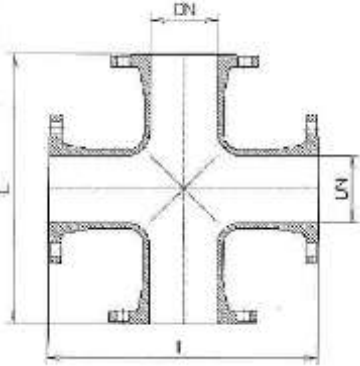
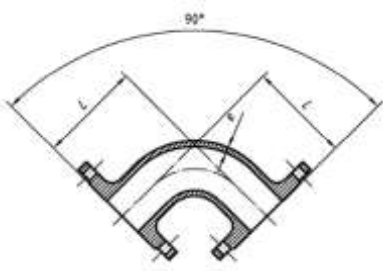
Punktų Nr. 3, 5, 7-8, 10-11 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

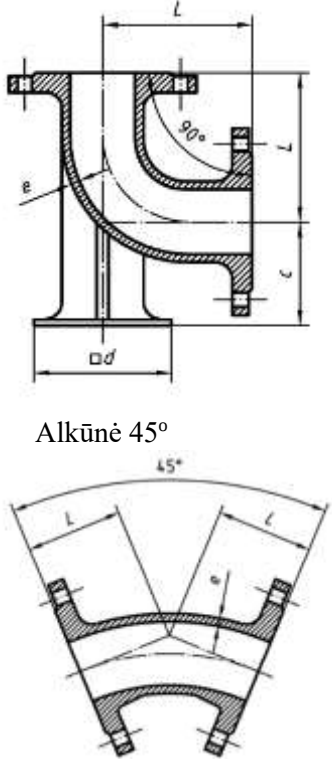
4. Flanšų ir flanšinių fasoninių dalių vandentiekio tinklams techniniai reikalavimai


Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
14.	Standartai	LST EN 545 arba lygiavertis	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
15.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
16.	Darbinis slėgis	PN16.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
17.	Pajungimo būdas	- Flanšinis; - Atstumas tarp flanšų pagal LST EN 545 serija A arba lygiavertį standartą; - Flanšų pragręžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		standartą.		
18.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
19.	Padengimas	Padengimas: epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas jungties tipas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
20.	Ženklimas	Ant gaminio turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz., Gamintojas); • Pagaminimo metai (pvz., 2017); • Ketaus markė (pvz., EN-GJS-500). • Diametras (pvz., DN200); • Darbinis slėgis (PN16); • Standartas (EN 545). Pirmi penki ženkliniai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimams gali būti taikomas bet koks kitas būdas.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
21.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		anglų k.); Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.).		
22.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 01.01.04:2015, lietuvių k.); - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.); - Europos Sąjungoje galiojantis higieninis pažymėjimas (lietuvių arba anglų k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
23.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšų pragražimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: - PN10; - PN16.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
24.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: - DN50; - DN100; - DN150; - DN200; - DN300; - DN350. Pastaba. Alkūnės su 90° su atrama užsakomas nominalus dydis tik DN100.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
25.	Flanšinės fasoninės dalys	Nurodoma užsakant: Trišakis	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		 Keturšakis  • Alkūnė 90°  • Alkūnė 90° su atrama		

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		 - Alkūnė 45° - Perėjimas		

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
				

Punktų Nr. 1-5, 7, 10, 12 punktų atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punkto Nr. 2 punkto atitikimas turi būti nurodytas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punkto Nr. 6 punkto atitikimas turi būti nurodytas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiaverčiu;

Punkto Nr. 11-12 punkto atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos medžiagos modelį, turi būti nurodytas nuoroje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

5. Vandentiekio srieginių ir įmovinių pleištnių sklendžių (su valdymo ratu / su valdymo vėliu) techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai			Atitinka	
1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-2 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Nominalus slėgis	PN16	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus

				vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Sklendės tipas	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Korpuso ir dangčio medžiaga	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį arba poliacetalis. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Ketaus korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas sklendės tipas ir kodinis pavadinimas. * lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
7.	Sklendės valdymo velenas	Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba lygiavertis, pagamintas šalto valcavimo būdu.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Sklendės vidinės sudedamosios dalys	Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Skląstis (pleištas)	Žalvaris, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
10.	Sklendės ženklavimas	Ant sklendės turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz., Gamintojas); • Nominalus slėgis (PN16); • Standartas (EN 1074-2). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpio metu.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
11.	Dokumentai pateikiami pirkimo	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.);	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus

	metu	- Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).		vandenys“ sąrašo-partneriams
12.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	- Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
13.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: - DN25; - DN32; - DN40.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
14.	Sklendės valdymas	Nurodoma užsakant: - Rankinis (valdymo ratas); - Prailgintu valdymo velenu: Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas ribose: - Nuo 1400 mm iki 1800 mm; - Nuo 2000 mm iki 2500 mm. Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas arba lygiavertė medžiaga; Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga; Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
15.	Korpuso galas	Nurodoma užsakant: - Srieginis galas. Nurodoma užsakant: - Išorinis/vidinis; - Vidinis/vidinis. Sriegis pagal LST EN 10226 arba lygiavertį; - Įmovinis galas PE vamzdžiams su korozijai atspariu fiksavimo žiedu. Jungties sandarumo užtikrinamas – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-5, 13-15 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 6 atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiaverčiu;

Punktų Nr. 7-10 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.

6. Vandentiekio flanšinių pleištnių sklendžių (su valdymo ratu / su valdymo vėliu) techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Gaminiui taikomi standartai	LST EN 1074-2 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
3.	Nominalus slėgis	PN16.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
4.	Sklendės tipas	Atskiriamoji su pilno pratekėjimo skerspjuviu.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
5.	Korpusas ir dangtis	Korpuso ir dangčio medžiaga – kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį. Korpuso ir dangčio tvirtinimo varžtų medžiaga – nerūdijantis plienas, ne žemesnės nei A2 klasės arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams
6.	Korpuso ir dangčio vidaus ir išorės padengimas	Epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas, su priedu, kuriame nurodytas	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“ sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		sklendės tipas ir kodinis pavadinimas. *lygiavertis sertifikatas - išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus ir gaminių bandymus bei atitikimo gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.		
7.	Sklendės valdymo velenas	Medžiaga - nerūdijantis plienas, ne žemesnės markės nei 1.4021 arba lygiavertis, pagamintas šalto valcavimo būdu.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Sklendės vidinės sudedamosios dalys	Veleno ir pleišto fiksavimo medžiagos – žalvaris arba poliacetalis arba lygiavertė, korozijai atspari medžiaga. Sandarinimo medžiagos – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose, ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Skląstis (pleištas)	Kalusis ketus ne mažesnės markės nei EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, pilnai gumuotas, padengtas elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį. Uždarymo pleištas turi turėti kreipiamąsias, kurios užtikrina tolygų ir lengvą sklendės uždarymą/atidarymą.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
10.	Sklendės ženklavimas	Ant sklendės turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz., Gamintojas); - Pagamavimo metai (pvz., 2017); - Korpuso ir dangčio medžiaga (pvz., EN-GJS-400). - Nominalus dydis (pvz., DN200); - Nominalus slėgis (PN16); - Standartas (EN 1074-2). Žymėjimo ženklai turi išlikti aiškiai matomi viso gaminio eksploatacijos laikotarpiu metu.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
11.	Dokumentai pateikiami	Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
	pirkimo metu	STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.); - GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).		UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
12.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	- Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad sklendė ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
13.	Pajungimas prie tinklo	Flanšinis. Flanšų pragrėžimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: - PN10; - PN16.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
14.	Atstumas tarp jungių plokštumų	Nurodoma užsakant: - Platus, serija 15 (ilga) pagal LST EN 558 arba lygiavertį; - Siauras, serija 14 (trumpa) pagal LST EN 558 arba lygiavertį.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
15.	Sklendės valdymas	- Rankinis (valdymo ratas); - Prailgintu valdymo velenu: Valdymo veleno ilgis H (nurodoma užsakant) reguliuojamas ribose: - Nuo 1400 mm iki 1800 mm; - Nuo 2000 mm iki 2500 mm. Valdymo veleno medžiaga – plienas, karštai cinkuotas arba	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		lygiavertė medžiaga; Apsauginio dėklo medžiaga – polietilenas arba lygiavertė medžiaga; Tvirtinimo elementai - nerūdijantis plienas ne žemesnės klasės nei A2 arba lygiavertis.		
16.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: • DN50; • DN100; • DN150; • DN200; • DN300; • DN400.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-5, 11-12, 15-16 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punkto Nr. 6 atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiavertiu;

Punktų Nr. 7-9 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.

7. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių movinio suvirinimo jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartai	LST EN 12201-3:2011+A1:2013 arba lygiavertis.	<u>Atitinka</u>	<u>Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams</u>
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
				UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Medžiaga	PE100.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Jungties suvirinimo būdas	Elektrinis, suvirinimo įtampa nuo 8V iki 48V.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Gaminio ženklavimas	Žymėjimas: • Standartas (EN 12201); • Gamintojas (pvz. Gamintojas); • Vamzdžio išorinis skersmuo (pvz. 110); • Medžiaga (PE100); • Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); • Slėgio klasė (PN10 arba PN16); • Tinkamo vamzdžio SDR skaičius (pvz. SDR11); • Panaudojimas (W arba W/P); • Gamintojo informacija (unikalus numeris ir brūkšninis kodas pagal ISO 13950 arba lygiavertį standartą, informacijos nuskaitymui suvirinimo aparatams su nuskaitymo skeneriais).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
6.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
7.	Dokumentai pateikiami	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
	pristatant medžiagas	STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.).		UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
8.	Darbinis slėgis	Nurodoma užsakant: • PN10 (ne daugiau kaip SDR17); • PN16 (ne daugiau kaip SDR11).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Išorinis vamzdžio skersmuo	Nurodoma užsakant: • 32 mm; • 63 mm; • 110 mm; • 160 mm; • 225 mm; • 355 mm; • 400 mm.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-3, 8-9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 4-5 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

8. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių mechaninių jungiamųjų dalių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartai	Jungtys turi būti tinkamos PE vamzdžiams atitinkantiems LST EN 12201 standartą arba lygiavertį.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
				partneriams
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Medžiaga	PP arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Darbinis slėgis (PN)	Ne mažiau kaip 16 bar.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Sandarinimas	EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai) standartą arba lygiavertė medžiaga, tinkama šaltam geriamam vandeniui.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Gaminio ženklavimas	Žymėjimas: • Gamintojas (pvz. Gamintojas); • Medžiaga (PP); • Nominalus skersmuo (pvz. DN32); • Gaminio SDR skaičius (SDR11); • Slėgio klasė (PN16); • Panaudojimas (W arba W/P).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
7.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Dokumentai pateikiami	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
	pristatant medžiagas	STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.).		UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
9.	Išorinis vamzdžio skersmuo	Nurodoma užsakant: • DN25; • DN32; • DN40.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-5, 10 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 6 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

9. Polietileno (PE) vandentiekio vamzdžių tempimui atsparių adapterių techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartai	LST EN 12842:2012 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Darbinis slėgis	16 bar.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
				UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Panaudojimas	Turi tikti visų tipų PE vamzdžiams.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Montavimo aplinka	Gruntas, šuliniai, patalpa.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Sandarinimas	EPDM arba NBR, atitinkanti LST EN 681-1 (elastomeriniai tarpikliai ar kita lygiavertė medžiaga) arba lygiavertį standartą, tinkama šaltam geriamam vandeniui.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
7.	Korpuso medžiaga	Kalusis ketus ne žemesnės markės kaip EN-GJS-400 pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. Varžtai, veržlės ir poveržlės turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertio.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Atraminės įvorės medžiaga	Nerūdijantis plienas (plieno klasė ne žemesnė kaip A2) arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Fiksavimo žiedo medžiaga	Žalvaris, atitinkantis standartą LST EN 1254 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
10.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.		
11.	Ženklinimas	Turi būti nurodyta: • Gamintojas (pvz. Gamintojas); • Pagaminimo metai (pvz. 2017); • Medžiaga (EN-GJS-400); • Nominalus dydis (pvz. DN110); • Slėgio klasė (PN16). • Standartas (EN 12842); • PVC ir/arba PE. Pirmi penki ženkliniai turi būti išlieti arba iškalti šaltuoju būdu, kitiems žymėjimas gali būti taikomas bet koks kitas būdas, pvz. dažymas ant liejinio.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
12.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.). • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.); • Montavimo instrukcija, kurioje nurodytas maksimalus	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		kampinis nukrypimas, užspaudimo momentas.		
13.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	- Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad vamzdžių jungtys tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose (lietuvių arba anglų k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
14.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: - Flanšas DN50 / 63 mm; - Flanšas DN100 / 110 mm; - Flanšas DN150 / 160 mm; - Flanšas DN200 / 200 mm; - Flanšas DN200 / 225 mm; - Flanšas DN300 / 315 mm; - Flanšas DN300 / 355 mm; - Flanšas DN400 / 400 mm; - Flanšas DN400 / 450 mm.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
15.	Pajungimo būdas	Flanšinis. Flanšų pragražimas pagal LST EN 1092-2 arba lygiavertį standartą. Nurodoma užsakant: - PN10; - PN16.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-4, 6-9, 14-15 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 10 punkto atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiavėriu;

Punktų Nr. 5, 11 punkto atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.

10. Srieginių balnų su kieta apkaba techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartas	LST EN 805:2000 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partn Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams eriams
4.	Pajungimo būdas	Srieginis (vidinis sriegis).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Apkabos pajungimo būdas	Varžtais.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų viršutinės dalies vidinė pusė pilnai padengta elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą ir atitinkančiu vamzdžio diametrą, o pragrežtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais.		
7.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	- Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. - PE ir PVC vamzdžiams skirtų balnų standžios apkabos pagamintos iš kaliojo ketaus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį, iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. - Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
9.	Ženklimas	Ant balno turi būti nurodyta: - Gamintojo pavadinimas (pvz., Gamintojas); - Diametras (DN32); - Nominalus slėgis (PN16); - Korpuso medžiaga (pvz., EN-GJS-400).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
10.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	- Eksplatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); - Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos, tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).		partneriams
11.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
12.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant: - DN32; - DN40.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
13.	Vamzdžio ant kurio dedamas balnas	Nurodoma užsakant: - DN110; - DN160; - DN200; - DN225.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-7, 12-13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 8 atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiaverčiu;

Punktų Nr. 6, 9, 12-13 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.

11. Srieginių balnų su minkšta apkaba techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
----------	---------------------------------------	---------------	---	---

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Standartas	LST EN 805:2000 arba lygiavertis.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
3.	Darbinis slėgis	Ne mažesnis 16 bar.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Pajungimo būdas	Srieginis (vidinis sriegis).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
5.	Sandarinimas	Balnų sandarinimo medžiaga – elastomeras, tinkamas naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkantis LST EN 681-1 arba lygiavertį. Kalaus ketaus ir plieno vamzdžiams skirtų balnų pragręžtos vamzdžio skylės kraštai turi būti sandarinami „O tipo“ elastomero, tinkamo naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančio LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą, žiediniais profiliais.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
6.	Korpuso ir jo elementų medžiaga	- Kalusis ketus pagal LST EN 1563 standartą arba lygiavertį. - Balnų lanksčios apkabos pagamintos iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip AISI 304), iš vidinės pusės padengtos elastomeru, tinkamu naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose ir atitinkančiu LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. - Varžtai ir veržlės iš nerūdijančio plieno (plieno klasė ne žemesnė kaip A2).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
7.	Padengimas	Korpuso detalės turi būti padengtos iš vidaus ir iš išorės. Padengimas epoksidinis miltelinis arba lygiavertis, minimalus padengimo storis 250 mikronų. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis*, ne mažesnių reikalavimų nei nustato LST EN 14901 standartas (standarto priede nurodomas jungties tipas). * lygiavertis sertifikatas – išduotas tarptautinės organizacijos besispecializuojančios vandentvarkos gaminių dangos kokybės nustatyme, atliekančios periodinius gamybos proceso tikrinimus, gaminių bandymus ir gamintojo deklaruojamų gaminių savybių atitikimo nustatymus.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
8.	Ženklimas	Ant balno turi būti nurodyta: • Gamintojo pavadinimas (pvz., Gamintojas); • Diametras (DN32); • Nominalus slėgis (PN16); • Korpuso medžiaga (pvz., EN-GJS-400).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Dokumentai				
9.	Dokumentai pateikiami pirkimo metu	• Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.); • Nepriklausomos, akredituotos organizacijos išduotas ir Europos Sąjungoje galiojantis pažymėjimas, patvirtinantis, kad balnas ir jos sandarinimo medžiagos tinkamos naudoti geriamojo vandens tiekimo sistemose; • GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatas Produktams („Products“) arba lygiavertis (lietuvių arba anglų k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
10.	Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas	Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015, lietuvių k.).	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
Pasirenkami parametrai				
11.	Nominalus dydis	Nurodoma užsakant:	Atitinka	Priimta iš patvirtinto

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
		- DN32; - DN40.		UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
12.	Vamzdžio ant kurio įrengiamas balnas	Nurodoma užsakant: - DN100; - DN150; - DN200.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-6, 11-12 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 2 atitikimas turi būti patvirtintas Europos Sąjungoje galiojančiu higienos pažymėjimu;

Punktų Nr. 7 atitikimas turi būti patvirtintas GSK sertifikavimo centro RAL GZ662 sertifikatu arba lygiaverčiu;

Punktų Nr. 8, 11-12 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos gaminio modelį, turi būti nurodytas duomenų lape ir priede nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame gamintojo patvirtintame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie gaminį.

12. Komunikacijų žymėjimo stovo su lentele techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus	Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai				
1.	Stovo medžiaga	- Apvalus cinkuotas plieninis vamzdis $\geq \varnothing 32$ mm diametro; - Sienelių storis $\geq 2,9$ mm; - Aukštis nuo 1,3 m. iki 1,7 m.;	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
2.	Lentelės medžiaga	- Lentelės matmenys 140 x 100 mm (galima paklaida +/- 10 proc.); - Pagamintos iš ASA termoplastiko arba kitos lygiavertės medžiagos;	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

		• Vandentiekiui – mėlyna lentelė su baltomis raidėmis; • Nuotekoms – žalia lentelė su baltomis raidėmis; • Hidrantams – raudona lentelė su baltomis raidėmis.		
Dokumentai				
3.	Dokumentai, pateikiami pirkimo metu	Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams
4.	Dokumentai, pateikiami pristatant medžiagas	Eksploatacinių savybių deklaracija pagal STR 1.01.04:2015.	Atitinka	Priimta iš patvirtinto UAB“Vilniaus vandenys“sąrašo-partneriams

Punktų Nr. 1-2 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje.