


ST

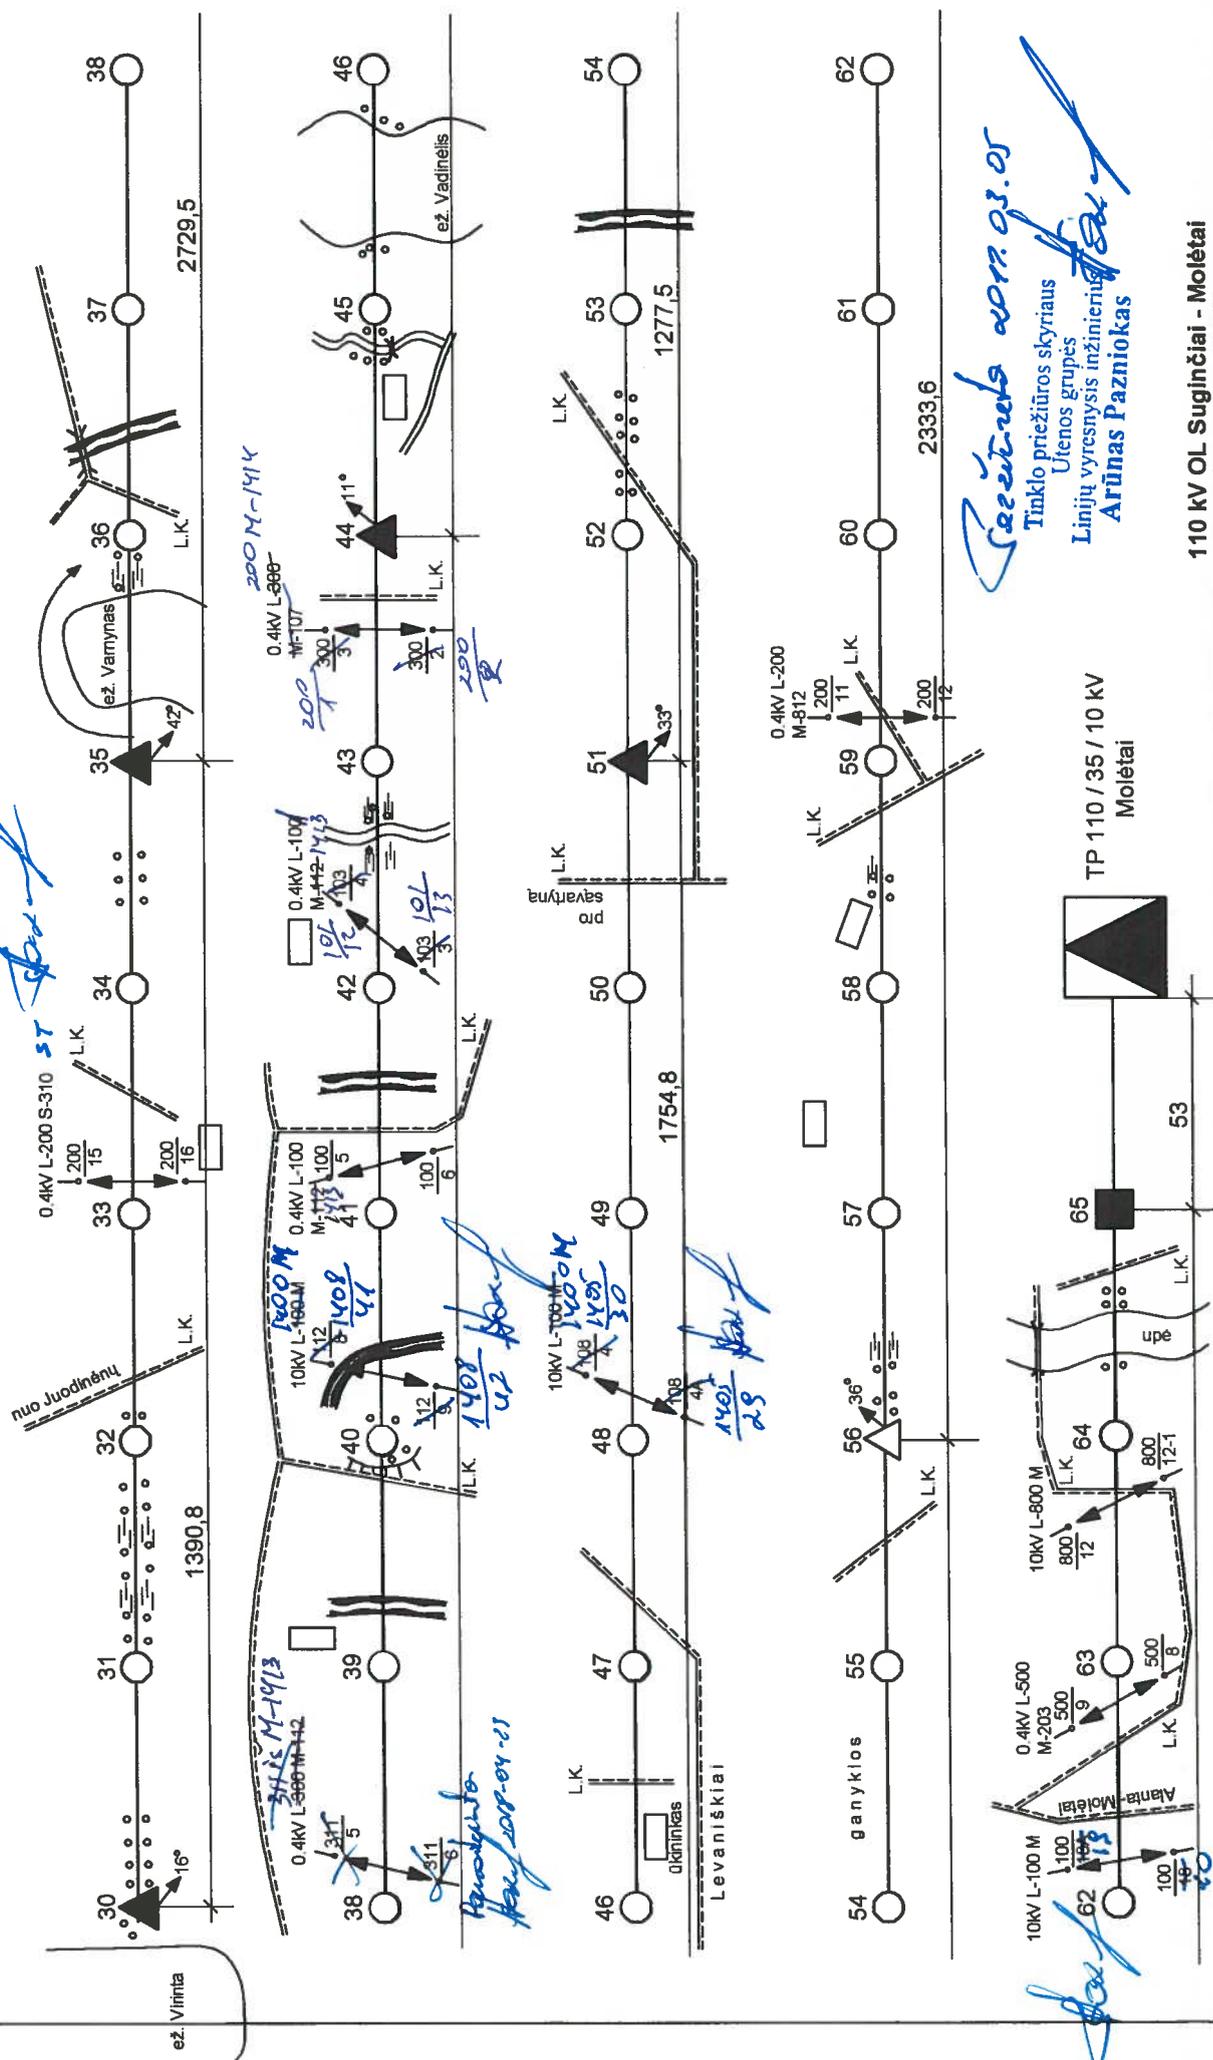

Seidziulis 2012.03.05
 Tinklo priežiūros skyriaus
 Ufenos grupės
 Linijų vyresnysis inžinierius
Arūnas Pazniokas

TP 110 / 35 / 10 KV
 Molėtai

110 KV OL Suglinčiai - Molėtai

2 - as avarinio apėjimo maršrutas nuo atr. Nr. 30 iki atr. Nr. 65 (9,496 km)
 Atsakingas asmuo: *(Signature)* Jonas Bražionis
 (Parašas)
 2008.04.03.