

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Darbo stalai ir pertvaros.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Darbo stalai ir pertvaros.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis
1.	Reguliuojamo aukščio darbo stalas (160x80)	136
2.	Reguliuojamo aukščio darbo stalas (180x80)	1
3.	Darbo stalas nereguliuojamas (140x80)	6
4.	Akustinės pertvaros komplektas (3 vnt.)	4
5.	Paprasta pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 415 mm	126
6.	Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 760 mm	6
7.	Akustinė pertvara (800 mm kraštinei), ilgis 1000 mm, aukštis 760 mm	12
8.	Pastatoma akustinė sienutė	8

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Prekės turės būti pristatomos: Laisvės prospektas 10, Vilnius.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1 Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1 Baldai turi būti pristatomi Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu ir surenkami vietoje su Pirkėju suderintose patalpų vietose (pagal Pirkėjo pateiktą patalpų planą ir jame numatytus Baldų kiekius) Tiekėjo lėšomis t. y. be papildomo mokesčio.
- 5.1.2 Baldai turi būti pristatomi ir surenkami su visais priedais, skirtais pilnavertiškam Baldų naudojimui. Į Baldų komplektą turi įeiti visi varžtai, tvirtinimo detalės bei kitos dalys ir priedai (jei jų yra), reikalingi tinkamai eksploatuoti Baldus.
- 5.1.3 Baldai turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus. Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčius Baldus, atitinkančius Techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus.
- 5.1.4 Tiekėjo pristatomi Pirkėjui Baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, kokybiški, pristatomi supakuoti. Prekių kokybė turi atitikti Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, norminių aktų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
- 5.1.5 Baldai turi būti atsparūs drėgmei.
- 5.1.6 Visos Baldų dalys, turi būti be šerpetų ir (arba) aštrių briaunų, neturi būti vamzdžių atviraais galais.
- 5.1.7 Baldų kojos (atramos) ir karkasų metalinės dalys neturi liestis su grindimis, jų nebraižyti ir netepti.
- 5.1.8 Į Prekių įkainius turi būti įtraukta: visų rūšių Baldų pakuočių ir Baldų surinkimo metu atsiradusių atliekų išvežimas ne vėliau kaip 1 darbo dieną nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo (Tiekėjo transportu), Prekių pristatymo ir surinkimo kaštai.
- 5.1.9 Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktas vizualizacijas ir reikalavimus.

- 5.1.10 Pagrindinės Baldų dangos spalvos ir medžiagų pavyzdžiai, tekstūros (turi būti užtikrinama galimybė rinktis spalvas ir tekstūras) turi būti prieš gamybą suderintos su Pirkėju, atsižvelgiant į tai, kokie baldai jau yra pagaminti ir stovi **Pirkėjo biuro kituose aukštuose**.

6. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Tiekėjas įsipareigoja vadovautis Prekių tiekimo metu Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais Prekių tiekimą.
- 6.2. Prekės tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus.
- 6.3. Tiekėjas, gavęs Užsakymą, jį pateikusiam Pirkėjo darbuotojui (atstovui) ne vėliau kaip per 1 darbo dieną el. paštu patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie numatomą Prekių pristatymo datą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Užsakymo vykdymu.
- 6.4. Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas nuo Užsakymo patvirtinimo dienos. **Preliminari Prekių pristatymo diena yra ne anksčiau nei 2023 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau nei 2023 gegužės 30 d.**
- 6.5. Tiekėjas įsipareigoja sumontuoti pristatytas Prekes per 5 darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos (arba kitą šalių suderintą terminą, jei vienu Užsakymų užsakoma 80 % ir daugiau Lentelėje Nr. 1 nurodyto preliminarus Prekių kiekio).
- 6.6. Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Kitu metu pristatymas galimas tik iš anksto raštu susiderinus Pirkėju ir gavus leidimą.
- 6.7. Už vėlavimą pagaminti, pristatyti ir surinkti Prekes per Techninės specifikacijos 6.4. ir 6.5. punktuose nustatytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 30,00 EUR (trisdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną.
- 6.8. Prekių transportavimui turi būti taikomos Prekių gamintojo nurodytos sąlygos. Tiekėjas Prekes pristato savo transportu. Pristatyti Baldai turi būti surenkami ir tinkami iš karto juos eksploatuoti. Tiekėjas atsako už Prekes iki jos bus pristatytos, surinktos, paruoštos eksploatacijai ir pasirašytas Prekių priėmimo – perdavimo aktas. Prekių priėmimo – perdavimo aktą parengia Tiekėjas ir pasirašo abiejų Šalių atstovai **(po Prekių surinkimo ir paruošimo eksploatacijai)**.
- 6.9. Prekių atsitiktinio sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Tiekėjui.
- 6.10. Prekių sugadinimo rizika jų iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.
- 6.11. Tiekėjas galės naudotis krovininiu liftu prekių pakėlimui, prieš tai išklausęs instrukcijas dėl naudojimosi liftu ir lifto sugadinimo atveju turės prisiimti atsakomybę už lifto sugadinimą.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomi Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet koku atveju ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytą adresų ir suremontuotas (arba pakeistas naujomis) Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kuriu jos buvo paimtos.
- 7.3. Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.
- 7.4. Už nustatytą Prekių trūkumų nepašalinimą per Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 30 eurų (trisdešimt) už vieną vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas ir surinktas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.


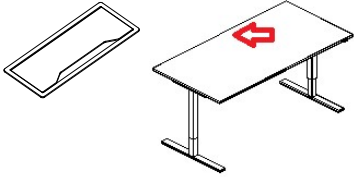

9. MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

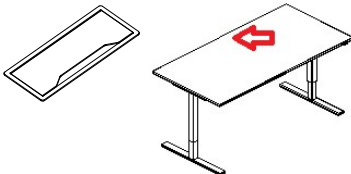
- 9.1 Prekės turi atitikti aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. DI-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, keliamus baldams.
- 9.2 Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai baldams:


- 9.2.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
- 9.2.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklavimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
- 9.2.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
- 9.2.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:
 - 9.2.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazė pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);
 - 9.2.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);
 - 9.2.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;
 - 9.2.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
- 9.3 Galimi atitiktį žaliajo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolai, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolai, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

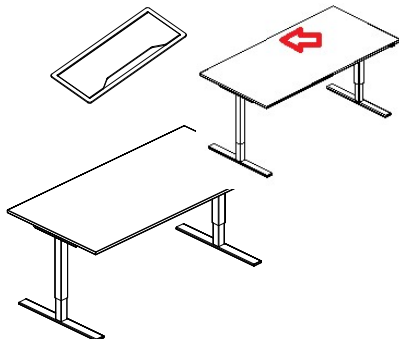
10. PRIEDAI

10.1. Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai Prekėms.

Techniniai reikalavimai	Matmenys (l – ilgis, P – plotis, H – aukštis), leistina paklaida	Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai
Darbo stalai ir pertvaros		
1. Reguliuojamo aukščio darbo stalas (160x80). Stalas turi būti su gaubtu po stalviršiu valdymo blokui ir instaliacijai uždengti. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. Stalo aukščio reguliavimo mechanizmas turi turėti kliūtis atpažinimo funkciją. Stalo komplektacija be stalčių, be pertvaros tarp stalų ir be kompiuterinės klaviatūros laikiklių. Elektros ir kompiuterinio tinklo instaliacijos pravedimui stalo konstrukcijoje turi būti įrengtas laidų pravedimo kanalas ir metalinis dangtelis laidų atvedimui iki kompiuterinės darbo vietos. Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 22 mm storio medžio drožlių plokštės, iš abiejų pusių padengtos melamino plėvele - balta spalva. Visos stalviršio briaunos turi būti 3 +/-1 mm ABS/PVC ir jų spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalas turi turėti metalinį rėmą dažytą miltelinio būdu tokia pačia spalva kaip kojos - balta spalva. Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvoves. Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš kvadratinio/stačiakampio metalinio vamzdžio arba tvirtos metalo juostos, juose turi būti sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (išsukamos ne mažiau kaip 10 mm). Statmeni padų galai turi būti estetiškai ir patikimai uždengti metaliniais galais. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 75 kg. Judėjimo greitis ne lėčiau 25 ir ne greičiau 50 mm/s. Stalas turi atitikti standartus: LST EN 527-1 ir LST EN 527-2 arba lygiaverčius standartus Laidų pravedimui prie stalo montuojamas laidų pravedimo kanalas, kurį būtų galima pilnai uždaryti, ilgis = 1200 +/-200 mm,	1600 (l) x 800 (P) mm, H reguliuojamas (nuleisto stalo aukštis ne mažesnis 600 mm, priimtinas pakelto stalo maksimalus aukštis (intervale 1200 - 1600 mm))	 Metalinis laidų pravedimo dangtelio pavyzdys ir montavimo vietos nuoroda:  Laidų pravedimo kanalo pavyzdys: 

plotis = 110 +-20 mm, H= 100 +-10 mm (laido rezervo laikymui kai kilnojamas stalas ir laidų pravedimui, kai pastatyti keli stalai vienas prie kito). Šalia laidų pravedimo kanalo montuojamas metalinis dangtelis laidų pravedimui (nuo 260 iki 325) X (nuo 100 iki 125), H=25 +-2 mm. Metalinis dangtelis turi būti įrengtas prie stalo ilgesnės briaunos, ties briaunos viduriu, taip kaip parodyta pridedamoje vizualizacijoje („Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai“ stulpelis). Laidų pravedimo kanalas ir metalinis dangtelis laidų pravedimui turi būti gaminami kaip skardos lankstiniai su nuimamais laikikliais, dažyti miltelinu būdu arba pagamintas iš aliuminio lankstinio. Lovelyje dedamas 1 vnt. elektros blokas su 6 vnt. elektros rozečių (po 220 V). Elektros bloko laidų ilgis ne mažesnis 2,5 m. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Elektros pajungimo laidai dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama, pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (movos ilgis – 2 m +- 5 mm., skersmuo 25 mm +- 5 mm). Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančia mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai, elektrinei stalo daliai ne mažiau 3 metai (garantija turi apimti ir valdymo problemų sprendimą - jeigu nėra atsako bandant stalą pakelti arba nuleisti, kontrolinės dėžės perkrovimą).		
2. Reguliuojamo aukščio darbo stalas (180x80). Stalas turi būti su gaubtu po stalviršiu valdymo blokui ir instaliacijai uždengti. Stalo aukštis reguliuojamas mygtuko paspaudimu aukštyn, žemyn elektros varikliu. Stalo aukščio reguliavimo mechanizmas turi turėti kliūtis atpažinimo funkciją. Stalo komplektacija be stalčių, be pertvaros tarp stalų ir be kompiuterinės klaviatūros laikiklių. Elektros ir kompiuterinio tinklo instaliacijos pravedimui stalo konstrukcijoje turi būti įrengtas laidų pravedimo kanalas ir metalinis	1800 (I) x 800 (P) mm, H reguliuojamas (nuleisto stalo aukštis ne mažesnis 600 mm, priimtinas pakelto stalo maksimalus aukštis (intervale 1200 - 1600 mm))	 Metalinis laidų pravedimo dangtelio pavyzdys ir montavimo vietos nuoroda: 

dangtelis laidų atvedimui iki kompiuterinės darbo vietos. Stalviršis ne mažiau kaip 18 mm storio iš baldinės plokštės dengtos riešuto lukštu, kraštai dengti riešuto lukštu, kurio spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis lakuotas bespalviu, matiniu, stalviršiams skirtu laku. 2-jų kojų (T formos) bazė pagaminta iš kvadratinės formos, milteliniu būdu dažyta juoda spalva. Rėmas į stalviršį tvirtinamas tik per metalines įvoves. Horizontalūs kojų padai turi būti pagaminti iš kvadratinio/stačiakampio metalinio vamzdžio arba tvirtos metalo juostos, juose turi būti sumontuotos išsukamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti (išsukamos ne mažiau kaip 10 mm). Statmeni padų galai turi būti estetiškai ir patikimai uždengti metaliniais galais. Funkcinė stalo apkrova turi būti ne mažiau 75 kg. Judėjimo greitis ne lėčiau 25 ir ne greičiau 50 mm/s. Stalas turi atitikti standartus: LST EN 527-1 ir LST EN 527-2 arba lygiaverčius standartus Laidų pravedimui prie stalo montuojamas laidų pravedimo kanalas, kurį būtų galima pilnai uždaryti, ilgis = 1200 +-200 mm, plotis = 110 +-20 mm, H= 100 +-10 mm (laido rezervo laikymui kai kilnojamas stalas ir laidų pravedimui, kai pastatyti keli stalai vienas prie kito). Šalia laidų pravedimo kanalo montuojamas metalinis dangtelis laidų pravedimui (nuo 260 iki 325) X (nuo 100 iki 125), H=25 +-2 mm. Metalinis dangtelis turi būti įrengtas prie stalo ilgesnės briaunos, ties briaunos viduriu, taip kaip parodyta pridedamoje vizualizacijoje („Pavyzdžiai ir techniniai sprendimai“ stulpelis). Laidų pravedimo kanalas ir metalinis dangtelis laidų pravedimui turi būti gaminami kaip skardos lankstiniai su nuimamais laikikliais, dažyti milteliniu būdu arba pagamintas iš aliuminio lankstinio. Lovelyje dedamas 1 vnt. elektros blokas su 6 vnt. elektros rozečių (po 220 V). Elektros bloko laido ilgis ne mažesnis 2,5 m. Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Elektros pajungimo laidai dengiami minkšta, lengvai suspaudžiama,		Laidų pravedimo kanalo pavyzdys: 
--	--	---

pjaustoma ar karpoma juodos spalvos mova (movos ilgis – 2 m +/- 5 mm., skersmuo 25 mm +/- 5 mm). Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų ir laidai apjungiančia mova nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai, elektrinei stalo daliai ne mažiau 3 metai (garantija turi apimti ir valdymo problemų sprendimą - jeigu nėra atsako bandant stalą pakelti arba nuleisti, kontrolinės dėžės perkrovimą). Gaminys panašus pateiktam dizainui paveiksliuke		
3. Darbo stalas nereguliuojamas (140x70). Stalviršis gaminamas iš ne mažiau nei 22mm storio LMDP plokštės. Briaunos laminuotos ne mažesne nei 2 mm ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršiu. Plokštės spalva – balta. Plokštės paviršiaus struktūra: matinė. Stalo rėmas tvirtos konstrukcijos, gaminamas iš metalo. Dažytas milteliniu būdu ta pačia spalva kaip visos kitos metalinės detalės – balta spalva. Stalo kojos U formos, 40x40 mm (+/-5 mm) metalo profilio, dažytos milteliniu būdu balta spalva. Stalviršyje integruotas metalinis stačiakampis atverčiamas dangtelis su rėmeliu, milteliniu būdu dažytas stalo spalva (dangtelio matmenys: ilgis ne mažesnis nei 237 mm, plotis ne mažesnis 110 mm, aukštis ne mažesnis nei 25 mm). Dangtelyje turi būti išpjova laidams, kad būtų galima pilnai uždaryti. Po kiekvienu stalviršiu numatomas milteliniu būdu dažytas metalo lovelis, į kurį dedamas 1 vnt. elektros blokas su 6 vnt. elektros rozečių (po 220 V) Elektros bloko laido ilgis 2,5 m. (pritaikyti pagal esamą situaciją). Rozečių blokai komplektuojami kartu su stalu. Elektros pajungimo laidai dengiami plastikiniu laidų uždengimo stuburu iki elektros įvado. Visi laidai turi būti paslėpti ir sutvarkyti, t.y. elektros blokas tvirtinasi į laidų lovelį, kad nejudėtų	Ilgis 140, aukštis 740mm, gylis 700mm. Matmenų galima paklaida +/- 50mm.	Metalinis laidų pravedimo dangtelio pavyzdys ir montavimo vietos nuoroda: 

ir laidai apjungiančiu vamzdžiu nuo stalo iki el. komunikacijų dėžutės. Konstrukciškai prekė turi atitikti visus saugumo reikalavimus, keliamus stalams. Kojos turi būti stabilios konstrukcijos, nebraižančios grindų dangos. Reguliuojamos atramėlės grindų nelygumams išlyginti. Stalas turi atitikti EN 527 arba EN 1730 arba lygiavertį standartą. Būtina su pasiūlymu pateikti sertifikatų ar bandymų protokolų kopijas, ar lygiaverčius dokumentus, siekiant įrodyti atitikimą reikalavimui.		
4. Akustinės pertvaros komplektas (3 vnt.) Akustinė darbo vieta. Triukšmą slopinanti ir papildomą privatumą sukurianti stalo pertvara. Vieną akustinę darbo vietą sudaro: 3vnt akustinės pertvaros (ilgoji ir dvi šoninės pertvaros), kurios tarpusavyje sujungtos ir pastatomos ant žemės. Ilgosios pertvaros matmuo: plotis 1600mm, aukštis 1400mm, šoninių pertvarų matmenys: plotis 890mm, aukštis 1400mm. Paklaida +-20mm. Turi tilpti turimas stalas kurio matmenys: 1600x800 mm. Pertvaros sudėtis: 16mm (+-20mm) plokštė, iš abiejų pusių dengta ne mažiau 12mm porolonu ir aptraukta audiniu. Bendras pertvaros storis 40mm. Pertvarų visi kampai suapvalinti, D50mm. Kojelės - metalinės dažytos milteliniu būdu, juoda spalva. Pertvarų spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvaros turi sertifikatą su ne žemesne nei D akustine klase, taip pat turi EN1023-2:2000 ja EN1023-3:2000 sertifikatus bei atitinka ES degumo saugumo reikalavimus. Gaminys panašus pateiktam dizainui paveiksluke.	Ilgoji: plotis 1600mm, aukštis 1400mm. Paklaida +-20mm Šoninės pertvaros: plotis 890mm, aukštis 1400mm. Paklaida +-20mm	

5. Paprasta pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 415 mm. Tvirtinimas: Prie pakeliama stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 350mm. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. . Akustikos klasė ne žemesnė nei C. <u>Gobeleno spalva - galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant šviesiai pilkos spalvos atspalvius.</u> Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.	1600 mm (l) x 22 mm storio, H=415 mm	
6. Akustinė pertvara (1600 mm kraštinei), ilgis 1600 mm, aukštis 760 mm. Tvirtinama prie pakeliama stalo stalviršio trijose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530 mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10 mm. Akustikos klasė ne žemesnė nei C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. <u>Gobeleno spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant šviesiai pilkos spalvos atspalvius.</u> Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai	1600 mm (l) x 36 mm storio, H=760 mm	1200, 1400, 1600, 1800 

7. Akustinė pertvara (800 mm kraštinei), ilgis 1000 mm, aukštis 760 mm. t.y. pertvaros ilgis turi būti 200 mm ilgesnis nei šoninė stalo kraštinė (800 mm). aukštis - 760 mm. Tvirtinimas: Prie pakeliamo stalo stalviršio dviejuose taškuose. Pertvaros aukštis virš stalo paviršiaus 530mm. Pertvaros garsą sugeriančios medžiagos sluoksnis iš abiejų pertvaros pusių turi būti min. 10mm. Akustikos klasė ne žemesnė nei C. Pertvaros paviršius dengtas gobelenu. Gobelenas - III kategorijos, veltinis. Gobeleno spalva – galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant šviesiai pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą. Pertvara turi atitikti standartus: EN 1023-1:1996, EN 1023-2:2000, EN 1023-3:2000. Garantinis terminas baldui ne mažiau 5 metai.	1000 mm (l) x 36 mm storio, H=760 mm	
8. Pastatoma akustinė sienutė. Laisvai pastatoma akustinė pertvara, kurios plotis 1400mm, aukštis 1200mm. Paklaida +-20mm. Pertvaros sudėtis: 16mm plokštė (+-20mm), iš abiejų pusių dengta 12mm porolonu ir aptraukta audiniu. Bendras pertvaros storis 40mm. Pertvarų visi kampai suapvalinti, D50mm. 4 kojelės - metalinės dažytos milteliniu būdu, juoda spalva. Pertvaros turi sertifikatą su ne žemesnė nei D akustine klase, taip pat turi EN1023-2:2000 ja EN1023-3:2000 sertifikatus bei atitinka ES degumo saugumo reikalavimus. Pertvarų spalva: galimybė rinktis iš ne mažiau nei 10 spalvų, įskaitant pilkos spalvos atspalvius. Sutarties vykdymo metu tiekėjas turės pateikti siūlomas audinio spalvas: nuotraukas ir/ar	Matmenys:1400x40xH1200mm	

nukreipimą į tiekėjo/gamintojo internetiniame puslapyje esantį spalvų katalogą.		
---	--	--