


110 kV oro linijos Kybartai-Nesterovas

(linijos pavadinimas)

P A S A S

Dispečerinis Nr. _____ Eksploatacijos pradžia _____ 1965 m _____
Pastatymo metai _____ 1965 m _____

Projektavimo organizacijos pavadinimas _____ Energiosietprojektas _____
Statybos ir montavimo organizacijos pavadinimas _____ ETL SMV _____

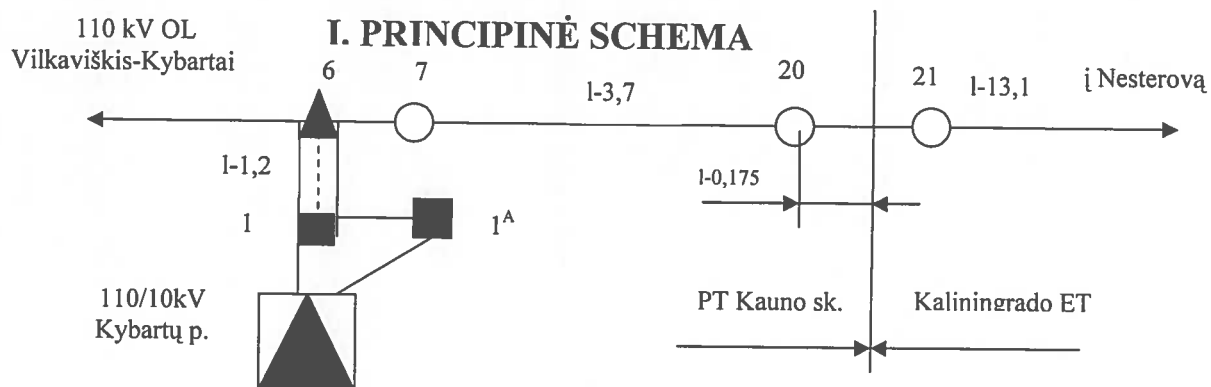

II. PAGRINDINIAI DUOMENYS

1. Linijos ilgis _____ 5,1 km	9. Linijos atšakos:
2. Atramų skaičius _____ 21 vnt	a) skaičius _____
tarp jų : _____	b) nuo atramų Nr. Nr. _____
a) tarpinių _____ 18 vnt.	c) atramų kiekis kiekvienoje atšakoje _____
b) tarpinių-kampinių _____ - vnt.	_____ vnt.
c) įkarninių _____ 2 vnt.	d) kiekvienos atšakos ilgis (laido, trosas markė) _____
d) įkarninių -kampinių _____ 1 vnt.	_____ km
e) transpozicinių _____ - vnt.	10. Klimatinių sąlygų rajonas pagal:
f) specialių _____ - vnt.	a) apledėjimą _____ II-as _____
3. Grandžių skaičius _____ viena _____	b) vėjo spaudimą _____ II-as _____
4. Laidų skaičius fazėje _____ vienas _____	11. Fazės, ant kurių pakabinti AD ryšio įrenginiai _____
5. Laido markė _____ AS-150 _____	_____ "A" "B" _____
6. Atstumas tarp laidų fazėje _____ - cm	12. Dvigrandžių atramų, kurios buvo laikomos
7. Atstumas tarp distancinių spyrių _____ - cm	pagrindinės kitos grandinės pase, numeriai _____
8. Trosas markė _____ 1A-6 ŽTŠK OPWG CC251	_____ 1-6 110 kV OL_Vilkaviškis-Kybartai _____
37/472, 6-20 S-50 _____	Pastabos: _____
_____	_____

1. Gelžbetoninės atramos

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Girliandų skaičius fazėjeviena.....
.....
.....

Trasos charakteristika	
------------------------	--


[illegible]

7.Sankirtos		
Sankirtos	Kiekis	Atramų Nr.-Nr. sankirtų ir perėjimų tarpatramiuose
1.Sankirtos su OL	-	
a)330 kV		
b)110 kV	-	
c) 35 kV	-	
d) 10 kV	5	2-3, 2-3, 6-7, 7-8, 16-17
e)0,4 kV	-	
2.Sankirtos su ryšio linijomis	-	
3.Sankirtos su geležinkeliais	-	
4.Sankirtos su upėmis, ežerais ir kt. vandens telkiniais	-	
5.Sankirtos su keliais	3	1-2, 12-13, 17-18

[illegible]

B
C
A

ГР110/10кV
Kybartai

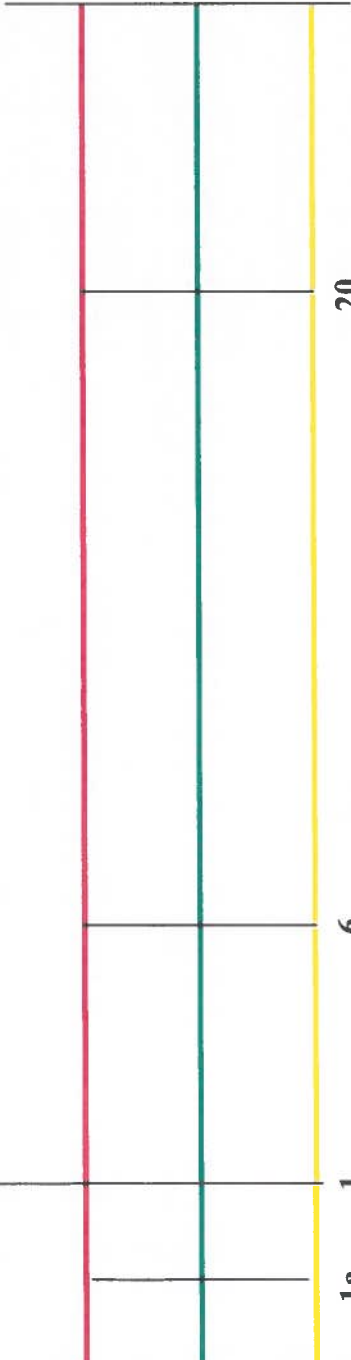

į Nesterovą



C
B
A

B
C
A

A
OB
C

Tinklo priežiūros skyrius

Kauno grupės

Linių inžinierius

Darius Jankauskas

(v. pavarde)

Atsakingas asmuo

(parašas)

ATRAMŲ ŽINIARAŠTIS
110 kV OL Kybartai - Nesterovas

Eil. Nr.	Atramos Nr.	Atramos tipas	Atramos pavadinimas	Tarpatramio ilgis iki kitos atramos, m	Izoliatorių tipas	Izoliatorių skaičius	Pastabos (pastatymo metai)
1	2	3	4	5	6	7	8
110 kV Kybartų TP portalas:				30			
1	1A	U-110-3N	inkarinė	30	PS-12A	60	1986
2	1	U-6	inkarinė	272	PS-12A	60	1965
3	2	PB-26	tarpinė	214	PS-6A	24	1965
4	3	PB-26	tarpinė	164	PS-6A	24	1965
5	4	PB-26	tarpinė	249	PS-6A	24	1965
6	5	PB-26	tarpinė	290	PS-6A	24	1965
7	6	U-4	inkarinė-kampinė	235	PS-12A	60	1965
8	7	PB-21	tarpinė	225	PS-6A	24	1965
9	8	PB-21	tarpinė	280	PS-6A	24	1965
10	9	PB-21	tarpinė	254	PS-6A	24	1965
11	10	PB-21	tarpinė	310	PS-6A	24	1965
12	11	PB-21	tarpinė	314	PS-6A	24	1965
13	12	PB-21	tarpinė	190	PS-6A	24	1965
14	13	PB-21	tarpinė	226	PS-6A	24	1965
15	14	PB-21	tarpinė	311	PS-6A	24	1965
16	15	PB-21	tarpinė	292	PS-6A	24	1965
17	16	PB-21	tarpinė	257	PS-6A	24	1965
18	17	PB-21	tarpinė	212	PS-6A	24	1965
19	18	PB-21	tarpinė	253	PS-6A	24	1965
20	19	PB-21	tarpinė	249	PS-6A	24	1965
21	20	PE-21	tarpinė	246	PS-6A	24	1965
Riba su Kaliningrado ET:							
Bendras OL ilgis:				5103			

Sudarė

(Pareigos)

EG inžinierius

(Parašas)

[Signature]

(Vardas ir pavardė)

Darius Jankauskas

Perdavimo tinklo Kauno skyrius

[illegible]