


DETALĖ 1


DVISLUOKSNIO ASFALTBETONIO DETALĖ (DANGOS KONSTRUKCIJOS KLASĖ PAGAL "KPT SDK 07" - V)

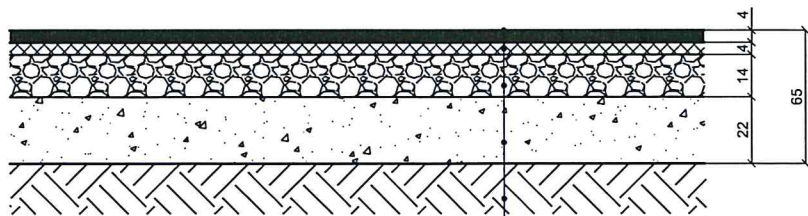

Dėvimasis (viršutinis) asfaltbetonio sluoksnis
Apatinis asfaltbetonio sluoksnis
Skaldos pagrindo sluoksnis, Ev2=120MPa
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis, Ev2=120MPa
Pagrindas, Ev2=45MPa


DETALĖ 2

BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO DETALĖ M 1:25

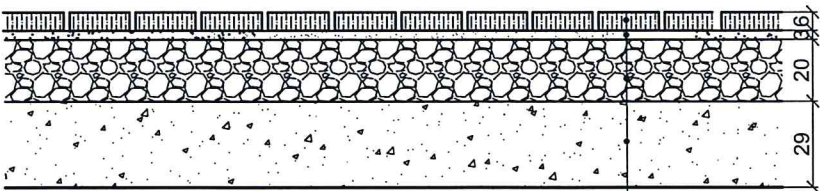


Betoningės trinkelės
Skaldos atsijos, frakcija 0/2
Skaldos pagrindo sluoksnis, Ev2=80MPa
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
Esamas pagrindo sluoksnis, Ev2=45MPa

DETALĖ 3

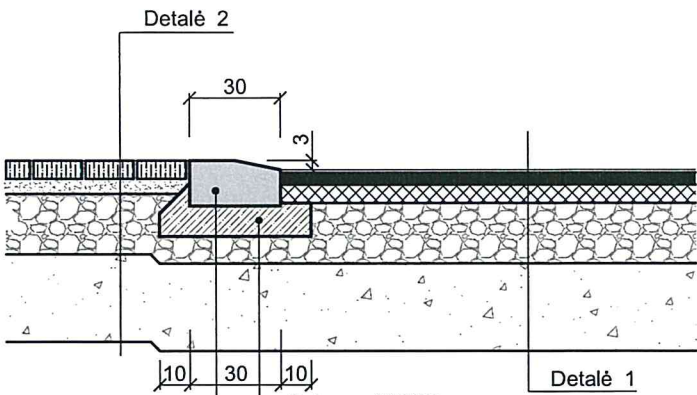


Gulščias gatvės bortas
GB100.15.30-4 F200 (C30/37)


DETALĖ 4

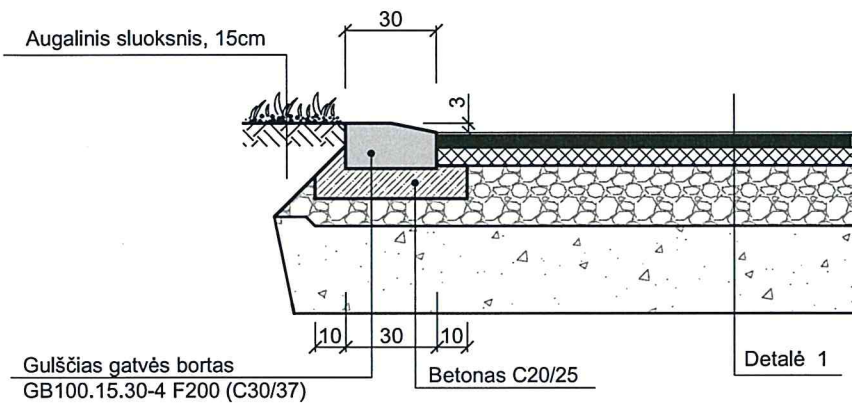

DETALĖ 5

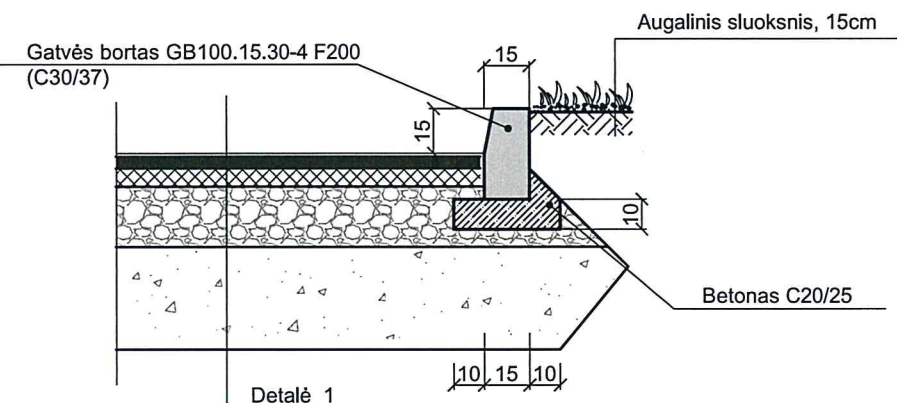

DETALĖ 6

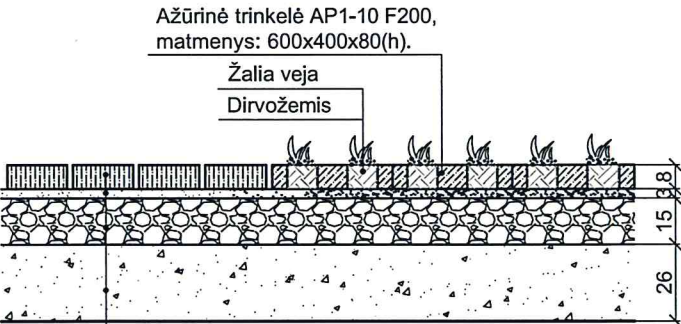

Betoningės trinkelės
Skaldos atsijos, frakcija 0/2, Ev2=120MPa
Skaldos pagrindo sluoksnis, Ev2=100MPa
Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis
Esamas pagrindo sluoksnis, Ev2=45MPa

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Pagrindas susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio. Didesnių kaip 2mm grūdelių kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės ir jų kiekis gali būti ne didesnis 75% mišinio masės. Dalelių, mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7% mišinio masės. Filtracijos koeficientas 6m/parą. Sutankinimo rodiklis Dpr, 100%.

Skaldos pagrindo sluoksnis

Pagrindas susideda iš dolomitinės, frakcinės skaldos mišinio.

Dolomitinės, frakcinės skaldos tamprumo modulis 200MPa. Pagrindo įrengimui turi būti naudojamas 0/45 mišinys. Sutankinimo rodiklis Dpr, 103%.

Kiekvieno sutankinto sluoksnio mažiausias storis:

- 15cm, kai mineralinių medžiagų mišinys 0/45;
- 18cm, kai mineralinių medžiagų mišinys 0/56.

Dėvimasis (viršutinis) asfaltbetonio sluoksnis

Viršutinio asfaltbetonio sluoksnio mišinio markė 0/8-V. Rišamoji medžiaga: (kelių bitumas) tipas ir markė B 100/150; Rišamosios medžiagos kiekis - 6,4-7,7% masės.

Mišinys:

Liekamasis akytumas pagal Maršalą, - 1-3% tūrio;

Sluoksnis:

Sluoksnio storis - 4cm.

Sutankinimo rodiklis >=97%.

Liekamasis akytumas po sutankinimo <=6% tūrio;

Apatinis asfaltbetonio sluoksnis

Apatinio asfaltbetonio sluoksnio mišinio markė 0/16-A.

Rišamoji medžiaga: (kelių bitumas) tipas ir markė B 50/70;

Rišamosios medžiagos kiekis - 4,0-6,0% masės.

Mišinys:

Liekamasis akytumas pagal Maršalą - 3-7% tūrio;

Sluoksnis:

Sluoksnio storis - 6-8cm.

Sutankinimo rodiklis >=97%.

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis

Pagrindas susideda iš vidutiniagrūdžio smėlio. Didesnių kaip 2mm grūdelių kiekis turi sudaryti ne mažiau kaip 30% mišinio masės ir jų kiekis gali būti ne didesnis 75% mišinio masės. Dalelių, mažesnių kaip 0,063mm, kiekis turi būti ne didesnis kaip 7% mišinio masės. Filtracijos koeficientas 6m/parą. Sutankinimo rodiklis Dpr, 100%.

Betoningės trinkelės:

Betoninių trinkelė markė GT10-6-F200. Gaminio matmenys: 200x100x60(h). Techniniai duomenys: betono stiprio klasė C30/37; betono atsparumo šalčiui markė - F200; vandens įgeriamumas - iki 5%; dilumas - iki 0,70g/cm².

Atestato Nr.		V. Klimavičiaus įmonė V.Kudirkos g.1, LT-35201 Panevėžys, tel/fax +370 45 461831, el.p. klimvald@takas.lt				Objekto pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato su administracinėmis patalpomis Smėlynės g.85, Panevėžyje, statybos projektas			
A 095	PV	V.Klimavičius		2016	Statiny: Sandėliavimo (8.9) paskirties pastatas				
A 095	PDV	V.Klimavičius		2016					
					Brėžinio pavadinimas: Dangų detalės 1, 2, 3, 4, 5, 6			Laida	
								0	
Etapas	Statytojas:				Brėžinio numeris:			Lapas	Lapų
DP	UAB " Lemora " įm.kodas 233623430							P/15-11-18-DP-SP -4	1