




Perdanga (minimum)
1520x1560
D-D

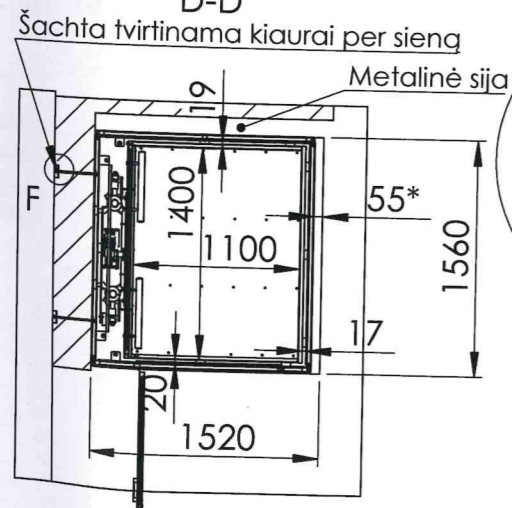


Po šachtos sumontavimo,
užsakovas atlieka abidailą

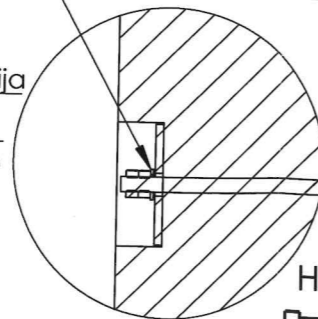

Prieduobė (minimum)
1520x1640
G-G

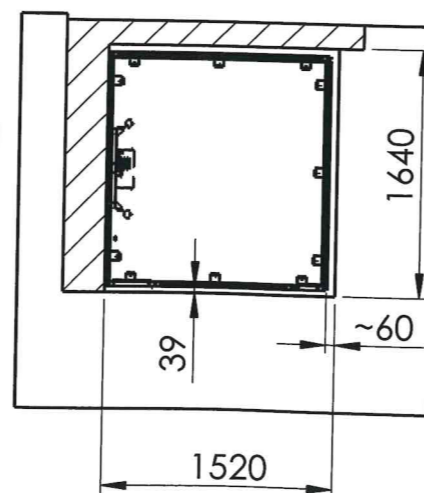

Valdymo skydas

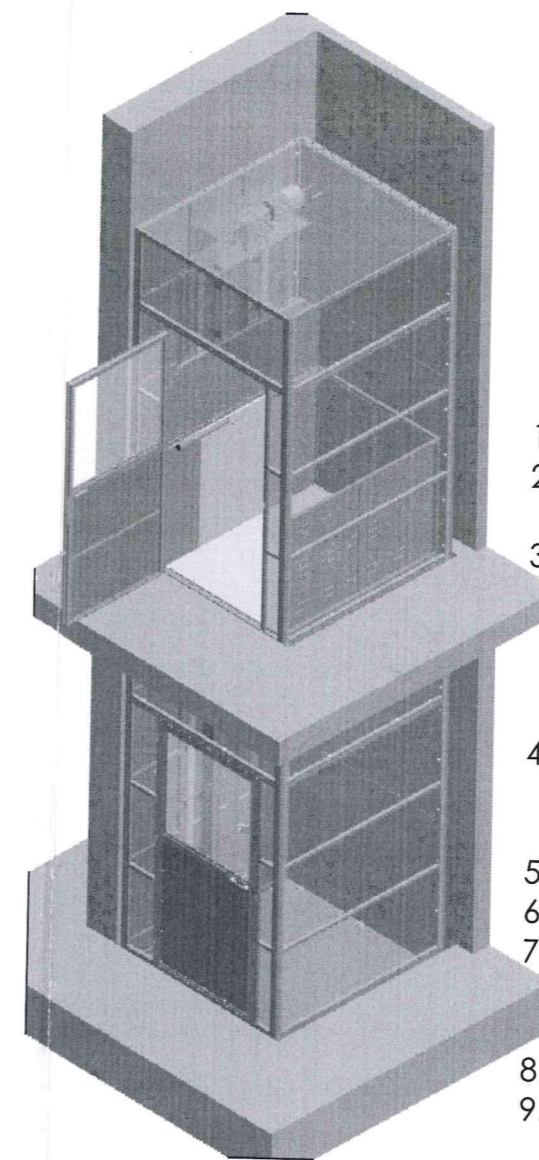

Platforma (plotis x gylis)	1400x1100 mm
Kėlimo aukštis	3,18 m
Kėlimo galia	400 kg
Elektros įvadas	3F / 380V / 50 Hz
Galingumas	1,1 kW
Kėlimo greitis	~0,1 m/s
Sustojimų skaičius	2
Traukos elementas	Grandinė
Montavimo vieta	Pastato viduje
Spalva	RAL 9016 (balta)

- *Informaciniai matmenys;
- Elektros srovės maitinimo kabelį priveda užsakovas;
- Valdymo skydo ir iškvietimo pultų tikslios išdėstymo vietos nustatomos montavimo metu. Valdymo skydo vieta ne toliau kaip 3 m spinduliu nuo keltuvo, apatiniame aukšte, lengvai prieinamoje vietoje;
- Elektros instaliacija (valdymo skydas, iškvietimo pultai) išorinė, kabeliai ir laidai plastikiniuose gofruose, rankovėse ir dengtuose loveliuose;
- Pastate turi būti įrengtas tvarkingas įžeminimas;
- Aplinkos temperatūra -10° +40 °C
- Keltuvas tvirtinamas kiaurai per sieną, kurios storis ne mažesnis kaip 250 mm ir į pagrindą rankoviniai inkarai;
- Valdymo dėžė 500x300x200 potinkinė, 1 priedas;
- Statybinius parengiamuosius ir apdailos baigiamuosius darbus atlieka užsakovas;
- Prie keltuvo montavimo vietos privalo būti užtikrintas geras priėjimas. Montavimo erdvė neužkrauta šiukšlėmis ir kitomis kliūtimis. Prireikus, darbuotojams turi būti leista patekti į sanitarines patalpas.

Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1	Šachta	1(17)
2	Kelias	1(2)
3	Kelimo platforma	1
4	Elektros dėžė	1

- *Informaciniai matmenys.
- H14; h14; ±IT14/2.
- Padengimo būdas:

Gamybai tinka iki

KS 776.00.000 SB

Pak. Lapas	Dokum. Nr.	Parašas	Data
Braižė	E.Blaževičius		3/8/2016
KSV	A.Baravykas		
T. kontrolė	L.Trijonaitis		

VGrKP Mickūnai,
Vilniaus g.22

Masė:	Mastelis:
	1:50
Lapas 1	Lapų 4