


Tipinė LITGRID AB 400/330kV transformatorių pastotės  
duomenų tinklo struktūrinė schema

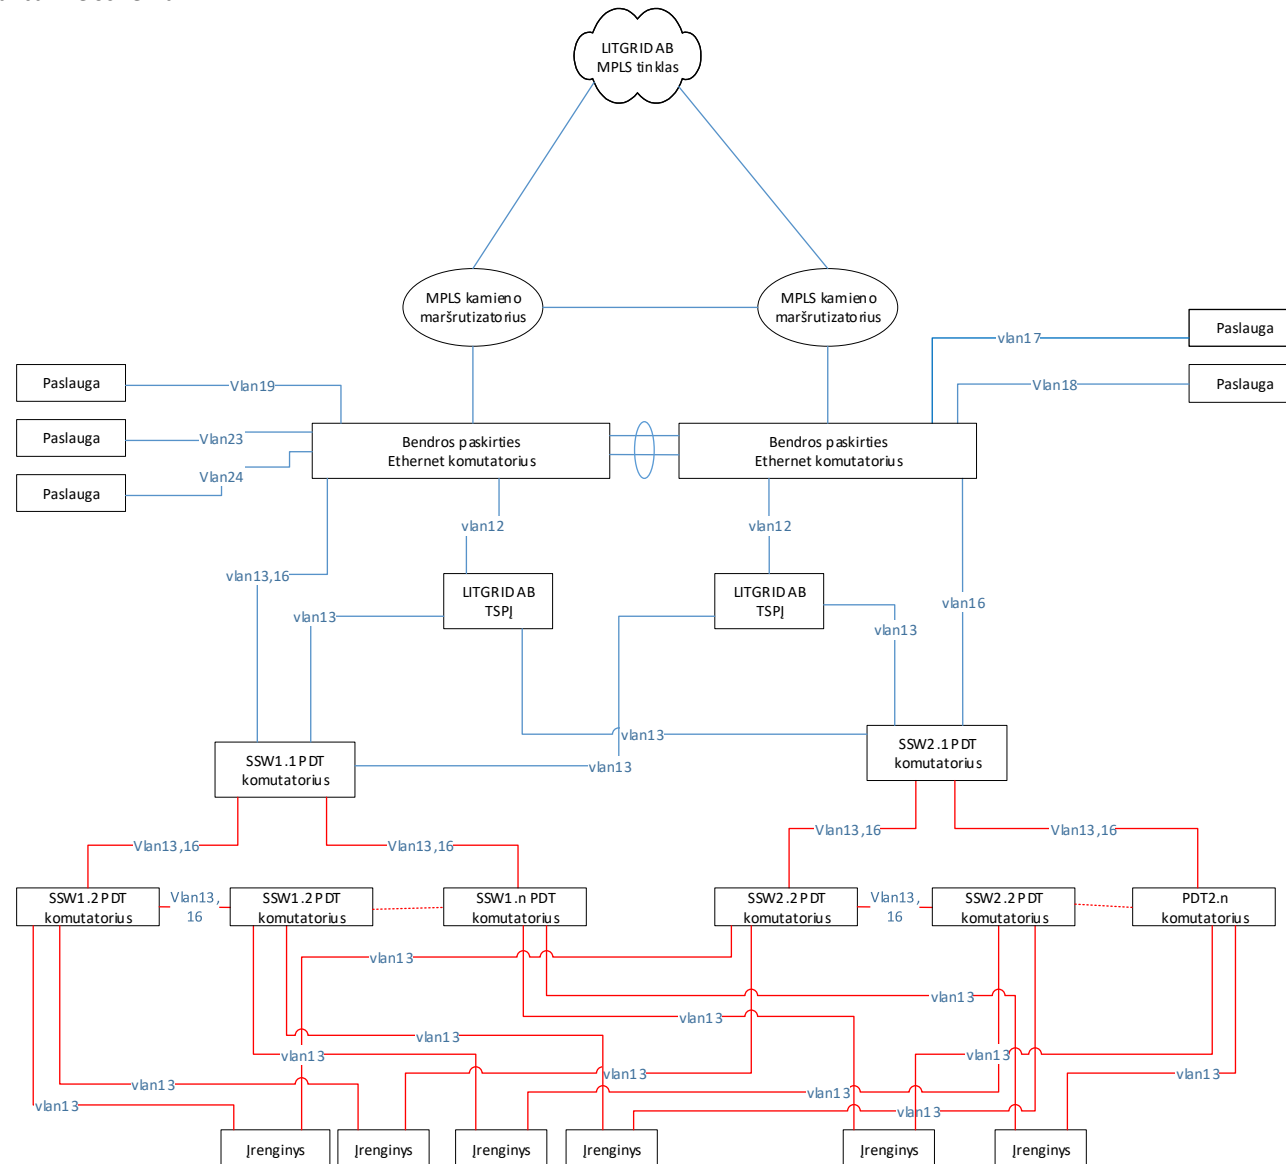

— Šviesolaidinės jungtys  
— Varinės jungtys

Pastabos:

1. Apjungiantys PDT komutatoriai SSW1.1 ir SSW2.1 montuojami TSP į spintoje.
2. Prie apjungiančių PDT komutatorių SSW1.1 ir SSW2.1 nejungiami RAA terminalai.
3. PDT komutatoriai SSW1.2...n ir SSW2.2...n montuojami RAA spintose.
4. PDT komutatorių maitinimo šaltiniai jungiami prie skirtingų NSS sekcijų.