


## PRIEDAS Nr. 2

### PRIE SUTARTIES Nr.357/KAU

2017 m. sausio mėn. 27 diena.

Šiuo priedu nustatomos sekančios atsakomybės ribos dėl dujotiekių ir jų įrengimų priežiūros ir eksploatacijos.

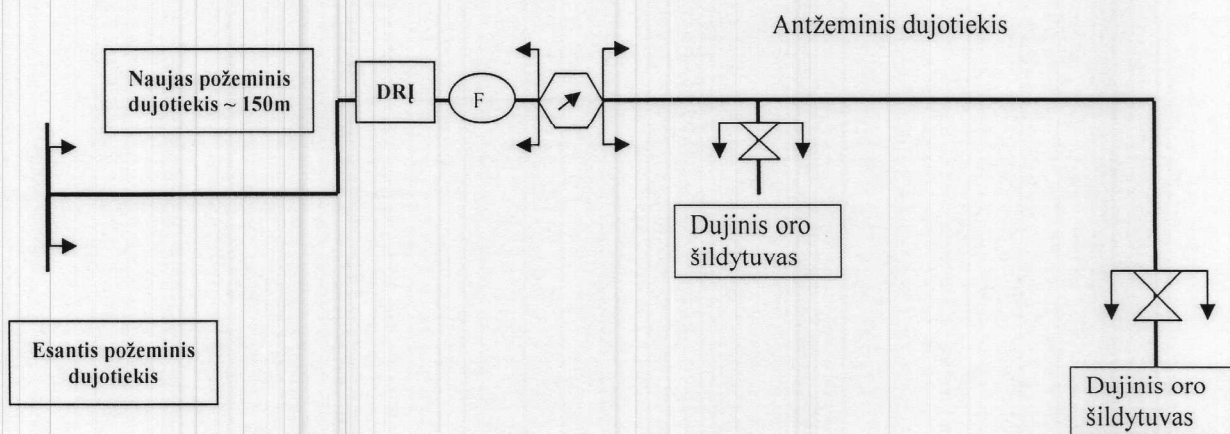

#### Sumontuota:

- Apskaitos mazgas - 1
- Slėgio reguliavimo įrenginys DRĮ - 1
- Dujinis oro šildytuvas – 2
- Požeminis dujotiekis (PE) ~150 m
- Antžeminis dujotiekis ~ 100 m.

- VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro balanse esančių dujų tinklų techninis aptarnavimas ir remontas atliekamas pagal schemeje nurodytas aptarnavimo ribas.
- Metinis techninis patikrinimas atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Vykdytojas  
UAB „Ugnės servisas“

Direktorius Mantas Jackevičius

AV



Užsakovas  
VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centras

Direktorius Mindaugas Skarnavičius

