




10 KV Š.S.

AT-50x5  
KSO-366

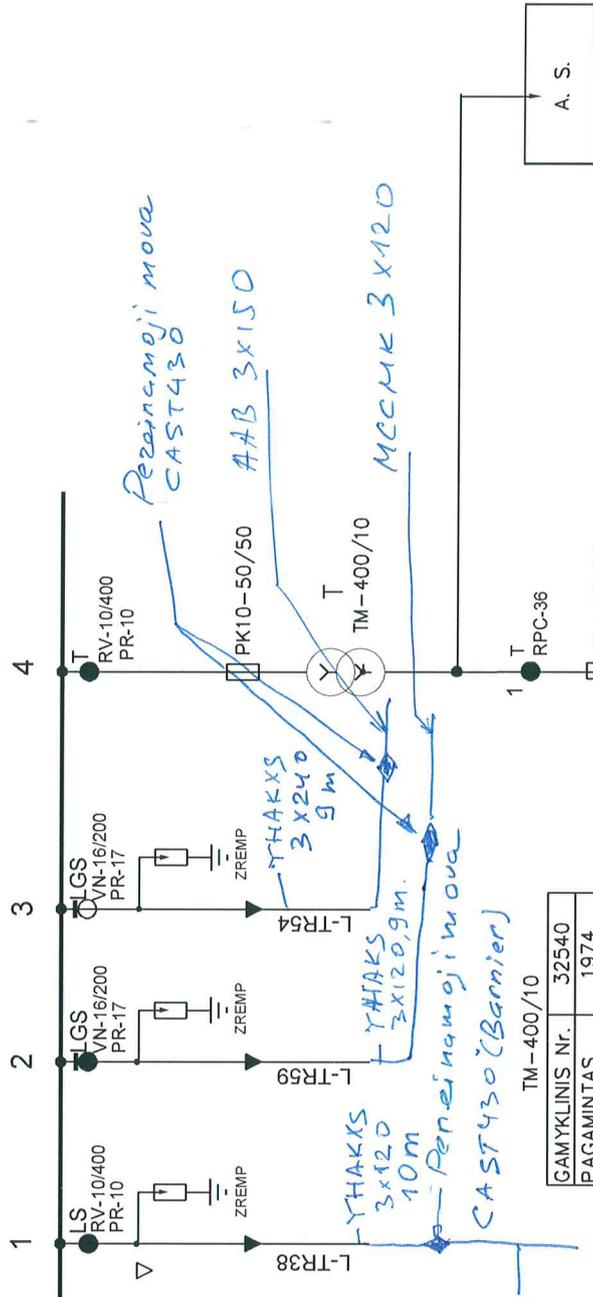


AAB  
3x95

Perėjimoji mova  
CAST430  
AAB 3x150  
MCCMK 3x120

GAMYKLINIS Nr.	32540
PAGAMINTAS	1974
PADĖČIŲ SK.	3
PADIĖTIS	1
PAST. METAI	2004
INVENTORINIS Nr	405172

0,4 KV Š.S.

AT-60x6  
ŠČO-70

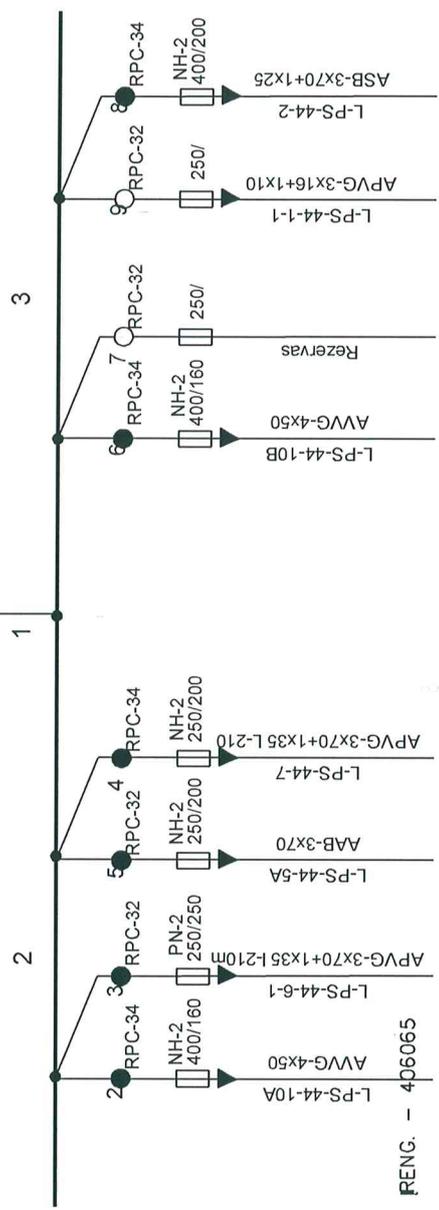

PERŽIŪRĖTA:

V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA

TR TIPAS K-31-400 - 400296; RENG. - 406065  
PAJUNGTA 1967.07.26.

REMONTUOTA (METAI, MĖN.)	TECH. PRIEŽIŪRA (METAI, MĖN.)
2004-06-18	
2012-01-09	

Įrengimų Inv. Nr. 006224  
Paslaugų Inv. Nr. 000000

Regė	Pavardė	Parašas	Data
Rengė	R. Kriščiūnienė		2012-01
Tikrino	R. Dėdlynas		2012-01

ALYTAUS REG.


Inv.Nr.  
Lapų sk.

TRANSFORMATORINĖS  
TR-44 SCHEMA

Š-10

AT 50x5

KSO-386

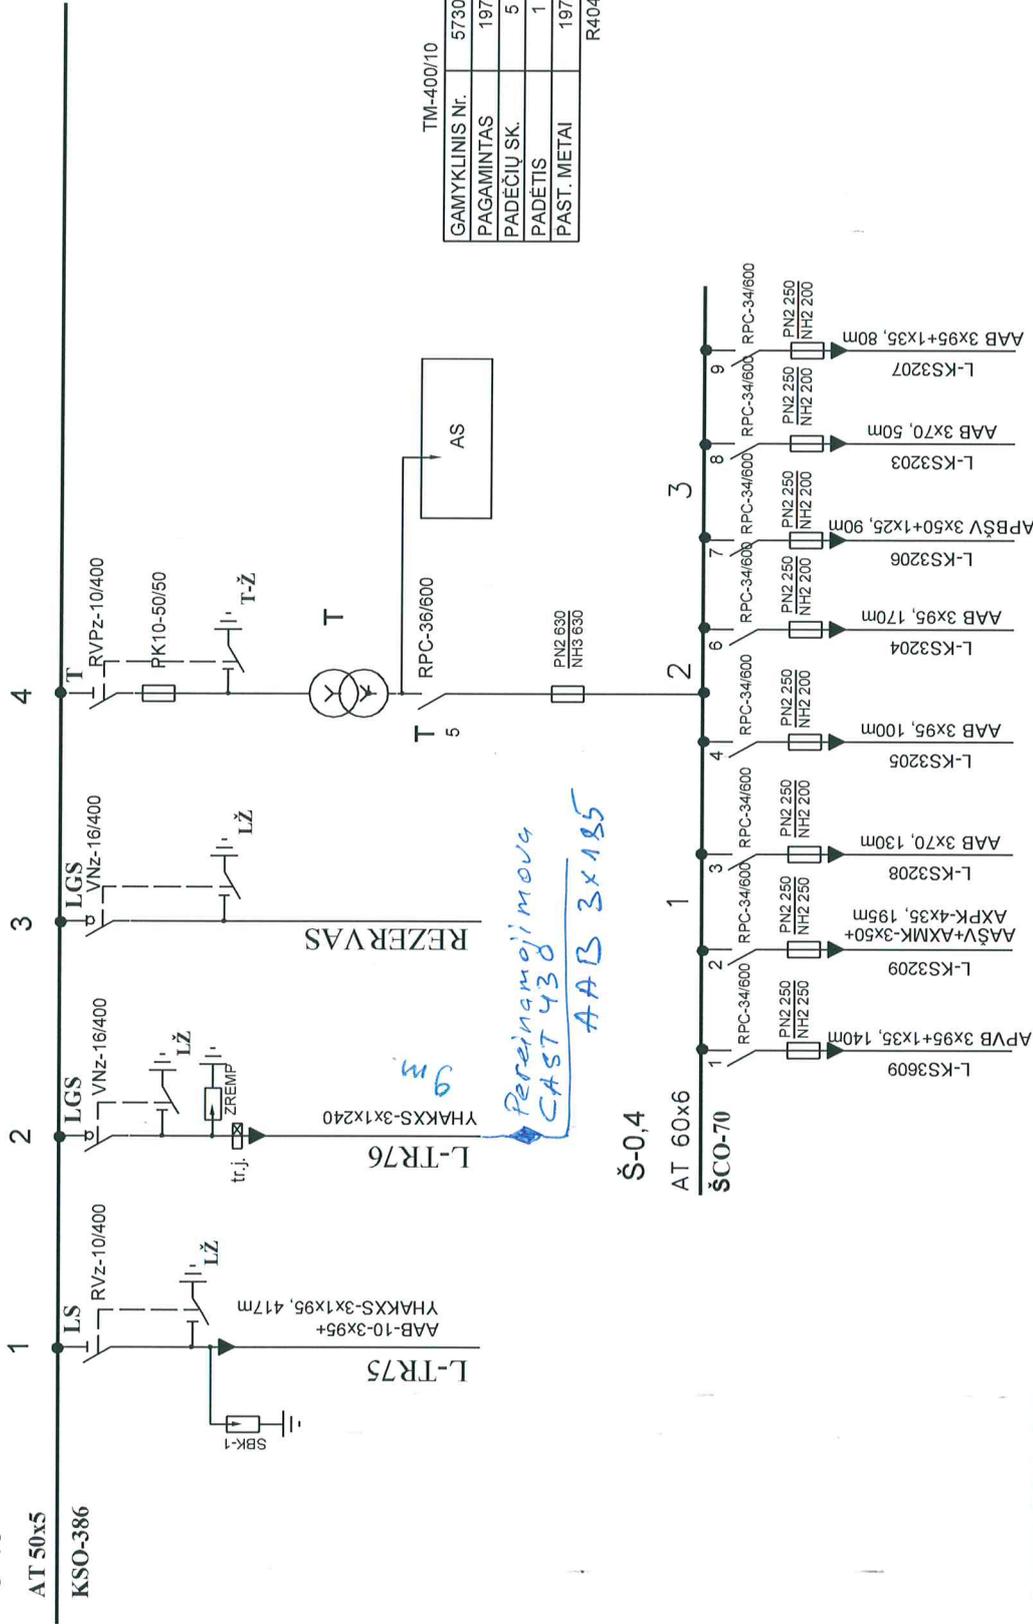

GAMYKLINIS NR.	573009
PAGAMINTAS	1975
PADECIŲ SK.	5
PADETIS	1
PAST. METAI	1973

R404779

TR TIPAS K-42-400 - R400329; ĮRENG. - R406118  
PAJUNGTA 1973.01.18.

REMONTUOTA (METAI, MĖN.)	TECH. PRIEŽIŪRA (METAI, MĖN.)
1997.06	2001.04.19
2015-10-27	

PERŽIŪRĖTA:

V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA

Braižė	Pavardė	Parašas	Data
Tikrino	R. Kriščiūnienė		2015-11
	A. Januškonis		2015-11

ALYTAUS ET

TRANSFORMATORINĖS  
TR-74 SCHEMA

Lapas  
1  
Lapų sk

