

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA KLAIPĖDOS M. TAIKOS PR., SPORTININKŲ G., ŽVEJŲ G., S. DAUKANTO G.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AIŠKINAMOJI DALIS

1. Numatomos statybos darbų vieta:

- 1.1. Žvejų g. 16, Klaipėda;
- 1.2. Taikos pr. 64, Klaipėda;
- 1.3. H. Manto g. 1, Klaipėda;
- 1.4. Sportininkų g. 32-21, Klaipėda;
- 1.5. S. Daukanto g. 35, Klaipėda;
- 1.6. Rumpiškės g. 22b, Klaipėda;
- 1.7. Naujoji Uosto g. 5A, Klaipėda;
- 1.8. J. Karoso g. 3, Klaipėda;
- 1.9. Taikos pr. 19, Klaipėda;

2. Atliekamų darbų užduotis ir apimtyt

Aukščiau aprašytose vietose numatoma pirkti paviršinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Klaipėdoje. Pagal 2017-06-16 prisijungimo sąlygas Nr. 2017/S.6/3-953 (Priedas Nr. 1) ir 2017-06-19 prisijungimo sąlygas Nr. 2017/S.6/3-960; 2017/S.6/3-961; 2017/S.6/3-962; 2017/S.6/3-963; 2017/S.6/3-964; 2017/S.6/3-965; 2017/S.6/3-966; 2017/S.6/3-967 (Priedas Nr. 1) reikalinga:

2.1 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties Žvejų g. 16, apie 25 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų tinklo d200 šulinio Nr. 52 (pl. 95-A-14) Žvejų gatvėje. Šulinio Nr. 52 gylis 1,20 m. Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimą buitinių nuotekų šulinyje Nr. 51 (pl. 95-A-14). Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 1.

2.2 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties Taikos pr. 64, apie 80 - 100 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų kolektoriaus d600 šulinio Nr. 1 (pl. 106-C-1) Taikos prospekto skiriamosioje žaliojoje juostoje. Šulinio Nr. 1 gylis 2,20 m. Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimus buitinių nuotekų šulinyje Nr. 61 (pl. 106-C-1). Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 2.

2.3 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties H. Manto g. 1 ir H. Manto g. 1 namo kieme apie 60 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų kolektoriaus d500 šulinio Nr. 137 (pl. 95-A-6). Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 3.

2.4 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties Sportininkų g. 32 – 19, apie 300 m ilgio, su šuliniais ir paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliais žemiausiose vietose. Prijungti prie paviršinių nuotekų tinklo d250 šulinio Nr. 213 (pl. 84-D-2). Šulinio Nr. 213 gylis 2,00 m. Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimus buitinių nuotekų šulinyje Nr. 53 (pl. 84-D-2). Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 4.

2.5 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties S. Daukanto g. 35, apie 36 - 90 m. ilgio, su šuliniais. Prijungti prie paviršinių nuotekų linijos d250 šulinio Nr. 37 (pl. 85-C-15) arba šulinio Nr. 246 (pl. 85-C11). Šulinio Nr. 37 gylis apie 1,03 m. Šulinio Nr. 246 gylis apie 1,18 m. Esamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis įrengiamas naujai ir perjungiamas į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 5.

2.6 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą Rumpiškės g. 22B namo kieme, apie 18 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų kolektoriaus d350 šulinio Nr. 37 (pl. 95-D-10). Šulinio Nr. 37 gylis 1,50 m. Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimą buitinių nuotekų šulinyje Nr. 32 (pl. 95-D-10). Esamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis įrengiamas naujai ir perjungiamas į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 6.

2.7 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties Naujoji Uosto g. 5A, apie 16 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų kolektoriaus d400 šulinio Nr. 155A (pl. 95-A-5). Šulinio Nr. 155A gylis 3,00 m. Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 7.

2.8 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties J. Karoso g. 3, apie 30 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų kolektoriaus d300 šulinio Nr. 44 (pl. 95-A-7). Šulinio Nr. 44 gylis 1,50 m. Esami paviršinių nuotekų

surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 8.

2.9 Suprojektuoti ir įrengti paviršinių nuotekų tinklą ties Taikos pr. 19, apie 28 m ilgio. Prijungti prie paviršinių nuotekų tinklo d200 šulinio Nr. 155a (pl. 95-D-6). Šulinio Nr. 155a gylis 1,60 m. Esamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis įrengiami naujai ir perjungiamas į naujai suprojektuotą ir įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą. Orientacinė tinklų įrengimo schema Nr. 9.

Ketinamų statyti paviršinių nuotekų tinklų ilgis apie 667 metrų.

Paviršinių nuotekų šulinių ir lietaus surinkimo šulinėlių (grotelių) įrengimo vietos ir skaičius sprendžiamas projekto rengimo metu.

Pridedamos tinklų įrengimo schemas yra orientacinės. Rangovui paliekama teisė siūlyti projektuojamų ir įrengiamų tinklų trasavimo nukrypimą nuo pateiktų schemų, prieš tai sprendinius suderinus su AB „Klaipėdos vanduo“.

Rangovas privalo paviršinių nuotekų tinklų vietas, darbų eigą ir kitus klausimus derinti su aukščiau paminėtų pastatų savininkais ar juos atstovaujančiomis bendrijomis.

BENDROJI DALIS

3. Perkamų darbų aprašymas

Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ parengti statybos projektą. Prieš projekto atlikimą pagal poreikį gauti visas reikalingas prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūrinius reikalavimus, nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM sutikimą, parengti topografines nuotraukas ir atlikti žvalgybinius inžinerinius geologinius (geotechninius), archeologinius tyrimus (pagal poreikį) ir kitus papildomus tyrimus jeigu tokie būtini.

Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ kartu su statytoju gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Kai statinius numatoma projektuoti arčiau savininkų sklypų ribų negu numatyta teisės aktuose, reikalinga pateikti konkretaus žemės sklypo planą su šiam sklypui nustatytomis specialiosiomis žemės naudojimo sąlygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inžinerinius paviršinių nuotekų tinklus. Žemės sklypo planas turi būti parengtas Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Žemės įstatymas) ir turi atitikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatas.

Vadovaujantis parengtu statybos projektu ir STR:1.08.02:2002 „Statybos darbai“ pakloti paviršinių nuotekų tinklus. Dėl greitesnio darbų įvykdymo rekomenduojama rengti atskirus projektus atskiroms atkarpoms. Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Atlikti tinklų geodezines nuotraukas (privaloma pateikti 3 egz. geodezinių nuotraukų popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje, mastelis M1:500) ir kadastrinius matavimus (privaloma pateikti 1 egz. kadastro bylų popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje).

Dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūrose.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

4. Reikalavimai tiekėjui

Prieš teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo susipažinti su numatoma statybos darbų teritorija, kad galėtų pats įvertinti esamą situaciją bei numatomų atlikti darbų kiekius.

Tiekėjas turi turėti teisę būti statinio statybos rangovu.

5. Reikalavimai projektavimui, statybai

Projektuojant ir vykdant statybą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybinių nutarimų, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijų taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.

Projektinė dokumentacija turi būti ruošia lietuvių kalba, užsakovui perduodamas projektinės dokumentacijos komplektų skaičius – 4 egz. popieriniame formate ir 1 kompl. CD – skaitmeninėje laikmenoje.

Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

Vykdant statybos darbus, Tiekėjas privalo užtikrinti privažiavimą, priejimą prie esamų pastatų, nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą esamiems bendrovės abonentams. Paklojus inžinerinius tinklus sutvarkoma aplinka, išvežamas statybinis laužas, pateikiami sutvarkymą įrodantys dokumentai, teritorijos atstatomos pagal

buvusį lygį. Kasimo vietose gatvių dangos ir jų pagrindai turi būti atstatomi pagal esamą arba tipinę konstrukciją, atitinkančią gatvės kategoriją.

6. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms

Paviršinių nuotekų tinklai įrengiami naudojant PVC, PP ar PE100RC vamzdžius. Atviro kasimo atveju iš PVC arba PP. Savitakio vamzdžio žiedinio standumo klasė 8 kN/m² ir 4 kN/m². Betranšėjų technologijų atveju suardant arba tiesiogiai įveriant į gruntą, naudoti trisluoksnį vamzdį iš PE100RC medžiagos. Apsauginio atsparaus trinčiai ir plyšimui modifikuoto PE100RC storis vamzdžio viduje ir išorėje turi sudaryti nemažiau 25% vardinio sienelės storio. Slėginio vamzdžio slėgio klasė $\geq$ PN10.

Sujungimo būdai: movinis sujungimas PVC, PP vamzdžiams arba sandūrinis suvirinimas ir/arba movinis elektrinis lydimas PE vamzdžiams.

PE gaminiai turi atitikti LST EN standarto keliamus reikalavimus: LST EN 12201-2:2011+A1:2014 Vandentiekio ir slėginio дренаžo bei nuotakyno plastikinių vamzdžių sistemos. Polietilenas (PE). 2 dalis.

Projektavimo ir statybos metu naudojamos medžiagos, įrenginiai, kiti elementai ir darbų atlikimo būdas turi būti parinkti vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų infrastruktūros standartu patvirtintu generalinio direktoriaus 2017-05-24 d. įsakymu Nr. 2017/V-ADM.07-245.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklų infrastruktūros standartas viešai skelbiamas AB „Klaipėdos vanduo“ internetinėje svetainėje (http://www.vanduo.lt/uploads/nuot_tinklų_standartas.pdf). Nukrypimai nuo šio standarte nurodytų specifikacijų turi būti argumentuotai pagrįsti ir suderinti su AB „Klaipėdos vanduo“.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, lietaus nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (Žr. prisijungimo sąlygas).

7. Reikalavimai darbų vykdymui

Statybos darbams turės vadovauti rangovo paskirtas statybos vadovas, turintis teisę būti statinių statybos vadovu.

Vykdamas statybos darbus būtina prisilaikyti rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

Baigęs statybos darbus rangovas privalės sutvarkyti teritoriją.

PRIDEDAMA :

1. Priedas Nr. 1 Prisijungimo sąlygos, 9 lapai;
2. Priedas Nr. 2 Schema Nr.1 Žvejų g. 16, Klaipėda, 1 lapas;
3. Priedas Nr. 3 Schema Nr.2 Taikos pr. 64, Klaipėda, 1 lapas;
4. Priedas Nr. 4 Schema Nr.3 H. Manto g. 1, Klaipėda, 1 lapas;
5. Priedas Nr. 5 Schema Nr.4 Sportininkų g. 32-19, Klaipėda, 1 lapas;
6. Priedas Nr. 6 Schema Nr.5 S. Daukanto g. 35, Klaipėda, 1 lapas;
7. Priedas Nr. 7 Schema Nr.6 Rumpiškės g. 22b, Klaipėda, 1 lapas;
8. Priedas Nr. 8 Schema Nr.7 Naujoji Uosto g. 5A, Klaipėda, 1 lapas;
9. Priedas Nr. 9 Schema Nr. 8 J. Karoso g. 3, Klaipėda, 1 lapas;
10. Priedas Nr. 10 Schema Nr. 9 Taikos pr. 19, Klaipėda, 1 lapas;

Užsakovo vardu:

AB „Klaipėdos vanduo“

Į.k. 140089260

Ryšininkų g.11, Klaipėda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokėtojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Generalinis direktorius
Leonas Makūnas

(parašas)
A.V.

Rangovo vardu:

UAB „Edrija“

Į.k. 141844491

Plieno g. 10, Klaipėda

AB Šiaulių bankas Klaipėdos filialas, 71805


LT02 7180 5000 0946 7036

PVM mokėtojo kodas LT418444917

Tel.: (8 46) 34 12 40, faks.: (8 46) 40 41 43

Generalinis direktorius
Edmondas Dargis

(parašas)
A.V.



Tinklų departamento
vadovas
Marius Martynaitis



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-16 Nr. 2017/S.6/3-953

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų ties Žvejų g. 16, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais prijungimą numatant prie artimiausių esamų centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų. Jungiantis prie privačių tinklų projekto sudėtyje pateikti raštišką tinklo savininko sutikimą.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kalaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimą buitinių nuotekų šulinyje Nr. 51 (pl. 95-A-14).

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VI „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VI Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšininkų g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-16 Nr. 2017/S.6/3-960

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Klaipėdos** mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų ties Taikos pr. 64, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais prijungimą numatant prie artimiausių esamų centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimus buitinių nuotekų šulinyje Nr. 61 (pl. 106-C-1).

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšininų g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-16 Nr. 2017/S.6/3-961

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Klaipėdos mieste.**

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų ties H.Manto g. 1, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais, prijungimą numatant prie prijungimą numatant prie H.Manto gatvės paviršinių nuotekų tinklų kolektoriaus DN 500 mm.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšininų g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-19 Nr. 2017/S.6/3-962

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Klaipėdos** mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų nuo Sportininkų g. 32 iki Sportininkų g. 19, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais nuo Sportininkų g. 32 vidinio kiemo iki Sportininkų g. 19 vidinio kiemo prijungimą numatant prie ties Sportininkų g. 19 esančių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų DN 250 mm.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimus buitinių nuotekų šulinyje Nr. 53 (pl. 84-D-21).

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projektą turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšininkų g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-19 Nr. 2017/S.6/3-963

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų nuo S.Daukanto g. 35, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais nuo S.Daukanto g. 35 vidinio kiemo iki S.Daukanto gatvėje esančių centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų DN 250 mm. Jungiantis prie privačių tinklų projekto sudėtyje pateikti raštišką tinklo savininko sutikimą.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kalaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšinių g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-19 Nr. 2017/S.6/3-964

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Klaipėdos** mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų Rumpiškės g. 22B, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais nuo Rumpiškės g. 22B vidinio kiemo iki prijungimo prie centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų DN 350 mm.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 sprendimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimus buitinių nuotekų šulinyje Nr. 32 (pl. 95-D-10).

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“

Kodas 140089260

PVM kodas LT 400892610

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšininkų g. 11

LT 91116 Klaipėda

www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56

Faks. (8 46) 46 61 79

El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-19 Nr. 2017/S.6/3-965

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Klaipėdos** mieste.
Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų ties Naujoji Uosto g. 5A, Klaipėdoje, statybos projektas.**
Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais prijungimą numatant prie Naujosios Uosto gatvės paviršinių nuotekų tinklų DN 400 mm.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 sprendimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kaliaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšinininkų g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-19 Nr. 2017/S.6/3-966

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui Klaipėdos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Paviršinių nuotekų tinklų ties J.Karoso g. 3, Klaipėdoje, statybos projektas.

Statytojas (užsakovas): AB „Klaipėdos vanduo“.

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais prijungimą numatant prie Karoso gatvės paviršinių nuotekų tinklų DN 300 mm.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kalaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšininų g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt



KLAIPĖDOS VANDUO

A K C I N Ė B E N D R O V Ė

2017-06-19 Nr. 2017/S.6/3-967

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Vandens tiekimui ir nuotekų nuvedimui **Klaipėdos** mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: **Paviršinių nuotekų tinklų Taikos pr. 19, Klaipėdoje, statybos projektas.**

Statytojas (užsakovas): **AB „Klaipėdos vanduo“.**

Paviršinių ir drenažo vandens nuvedimui užsakovas privalo:

Suprojektuoti skaičiuotino diametro bendro naudojimo paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų surinkimo šuliniais tarp Taikos pr. 19 ir 17 prijungimą numatant prie centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų DN 200 mm.

Jei bus formuojami kelio bortai ir šaligatviai, paviršinių nuotekų nuvedimui nuo kelio dangų naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo groteles, kurių įrengimui yra gautas Klaipėdos m. savivaldybės 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2 lapai).

Šulinių liukai turi būti pagaminti iš kalaus ketaus.

Paviršinių nuotekų ir drenažo vandenys negali būti šalinami į buitinių nuotekų tinklus.

Panaikinti paviršinių nuotekų prijungimus buitinių nuotekų šulinyje Nr. 32 (pl. 95-D-10).

Kiti reikalavimai:

Paviršinių nuotekų tinklus kloti gatvėse ir miesto bendro naudojimo teritorijose, išlaikant tinklų ir įrenginių apsaugos zonų reikalavimus, bei tinklų normatyvinius įgilinimus, numatytus galiojančiais teisės aktais.

Esant būtinybei tinklus projektuoti privačiame žemės sklype, arba kai statinius numatoma statyti arčiau savininkų sklypų ribų, negu numatyta teisės aktuose, gauti rašytinius žemės sklypų savininkų sutikimą. Sutikimą pateikti projekto sudėtyje.

Projekte turi būti pažymėtos nuosavybės teise arba kitokia teise priklausančių sklypų ribos (pagal VĮ „Registrų centras“ arba kitų šaltinių duomenis).

Nustatyta tvarka gauti AB „Klaipėdos vanduo“ pritarimą projektui. Pateikti bendrovei 3 egz. projektinių dokumentų ir 1 komplektą CD (skaitmeninėse laikmenose).

Paklojus tinklus, pateikti AB „Klaipėdos vanduo“ tinklų geodezines nuotraukas ir vieną geodezinės nuotraukos kopiją skaitmeniniame variante.

Plėtros departamento direktorius

Vytautas Valantinas

Ž. Stropus, tel. (8 46) 466 156, faks. (8 46) 466 179, el. p. zilvinas.stropus@vanduo.lt

Akinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“
Kodas 140089260
PVM kodas LT 400892610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas

Ryšinių g. 11
LT 91116 Klaipėda
www.vanduo.lt

Tel. (8 46) 46 61 56
Faks. (8 46) 46 61 79
El. p. ofisas@vanduo.lt

13/06/2011 09:47 846410851

Miesto ūkio DEP

PAGE 01/01

Originalas siunčiamas nebu.



AB „Klaipėdos vanduo“
Gautas: 2011-06-13 Nr. 204/9.01-1137

**KLAIPĖDOS Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
Miesto ūkio DEPARTAMENTAS**

Gen. Direktoriui Leonui Makūnui
AB „Klaipėdos vanduo“
Ryšininkų g. 11
LT-91116, Klaipėda
Faks. 466179

2011-06-13 Nr. 1113) 1103-635
I 2011-05-05 2011/8.01-1256

DĖL LIETAUS NUOTEKŲ GROTELIŲ TIPO KLAIPĖDOS MIESTE

Pritariame, kad naujai statomose ir rekonstruojamos gatvėse būtų naudojamos laiptuoto
(dalis montuojama ant važiuojamosios kelio dalies, kita dalis – ant šaligatvio) tipo grotelės.

Direktorius

Ljudvikas Dūda


A. Montvillienė, tel. 39 60 87, el. p. alma-montvilliene@klaipeda.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Llepu g. 11, LT-91502 Klaipėda


Tel. (8 46) 39 60 80
Faks. (8 46) 41 00 51
El. p. ljudvikas.duda@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710823
PVM mokėtojo kodas LT887108219

VANDENS SURINKIMO GROTELIO "SELECTA" MONTAVIMO SCHEMA

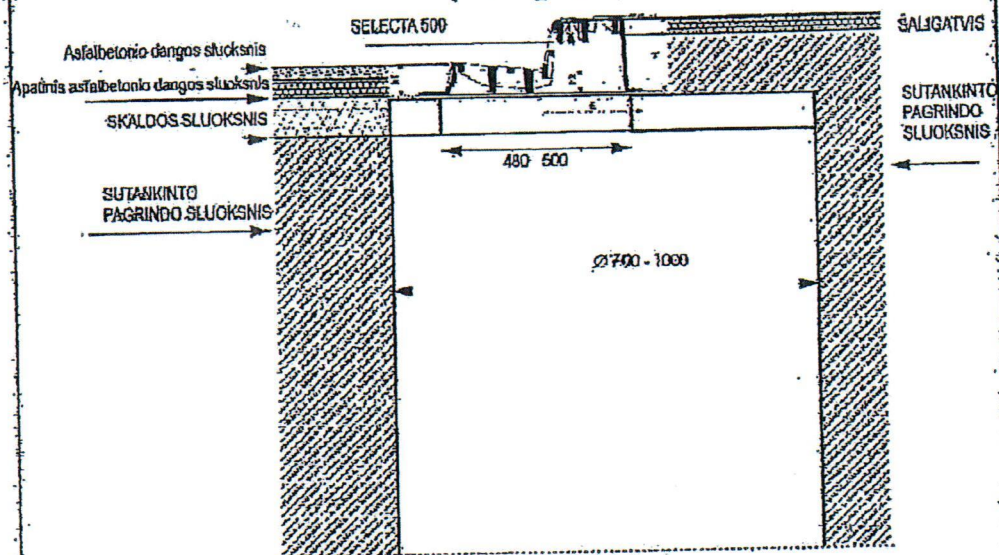


Matmenys mm					
C	D	E	H	h1	h2
250	225	273	205	90	65

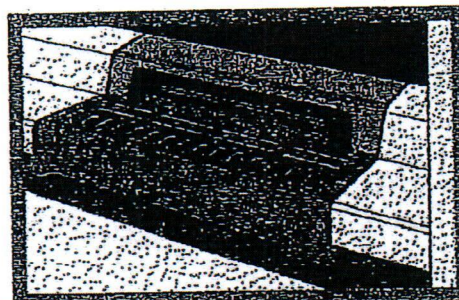

PASTABA: kelio dangą tikslinti kiekvieną konkrečią atvejų.

ATES TALO NR.	UŽDAROMI AKCINĖ BENDROVĖ "DAB"				VANDENS SURINKIMO GROTELIO MONTAVIMO SCHEMA	Laida
1729						0
B4571	PDV	M. MAKŪNAS	2013		Lapas	Lapy
					I	.1
TP						

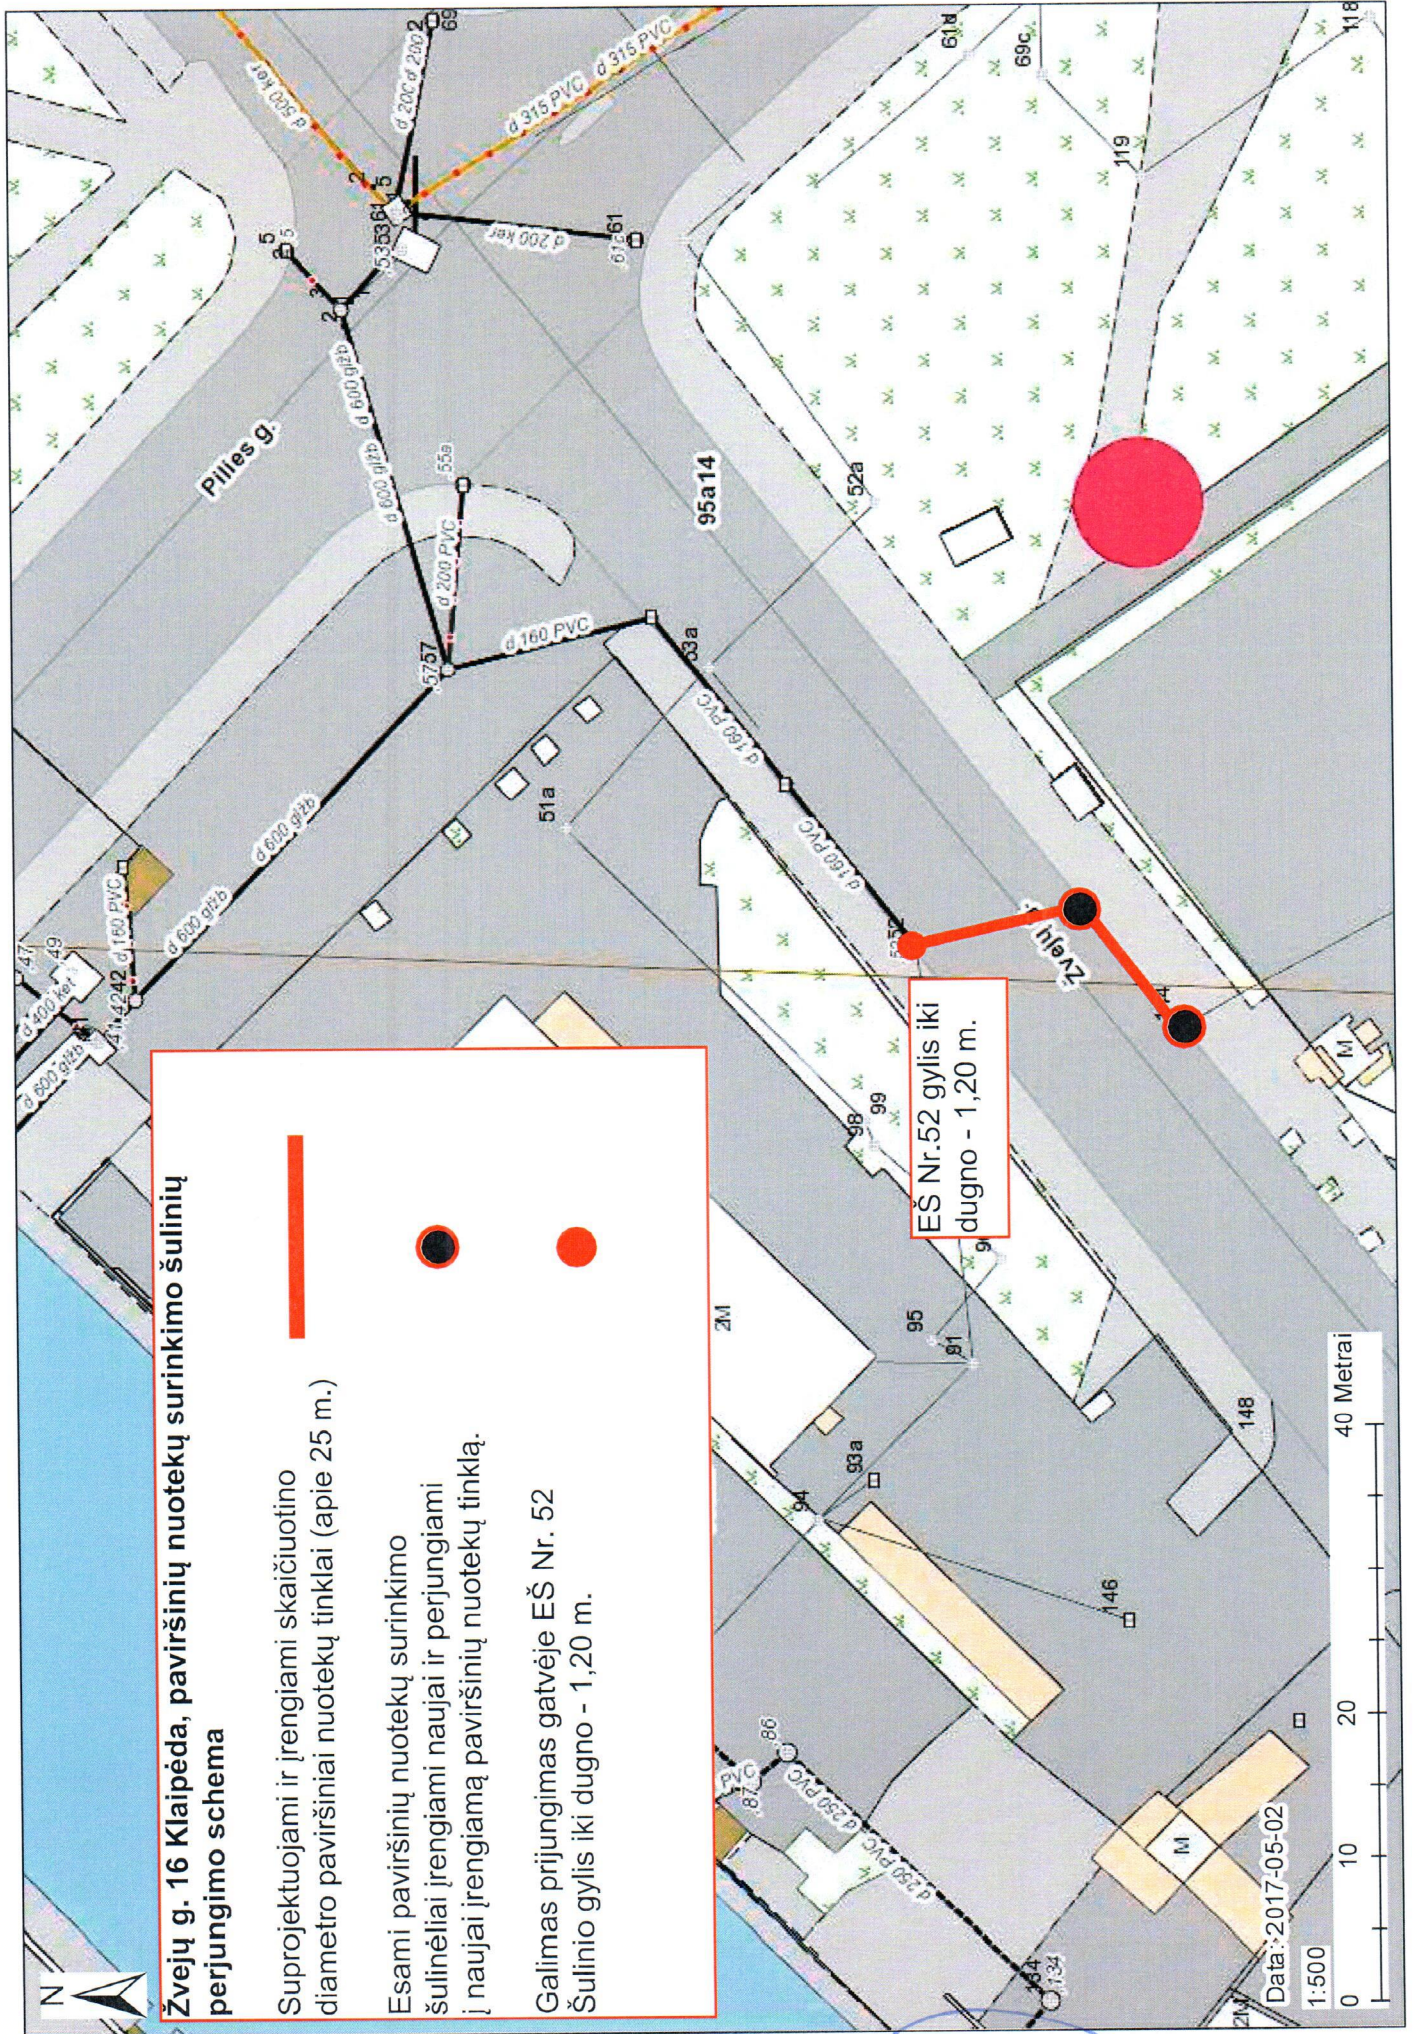

Taikos pr. 64, (ties PC "ARENA") Klaipėda, paviršinių nuotekų surinkimo šulinių perjungimo schema

Suprojektuojami ir įrengiami skaičiuotino diametro paviršiniai nuotekų tinklai (apie 80 - 100 m.)

Esami paviršinių nuotekų surinkimo šulinėliai įrengiami naujai ir perjungiami į naujai įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą.

Galimas prijungimas gatvėje EŠ Nr. 1
Šulinio gylis iki dugno - 2,20 m.




EŠ Nr.1 gylis iki dugno - 2,20 m.


Taikos pr. 64
PC "ARENA"


Data: 2017-05-08

1:1 000

0 12,5 25 50 Metrai

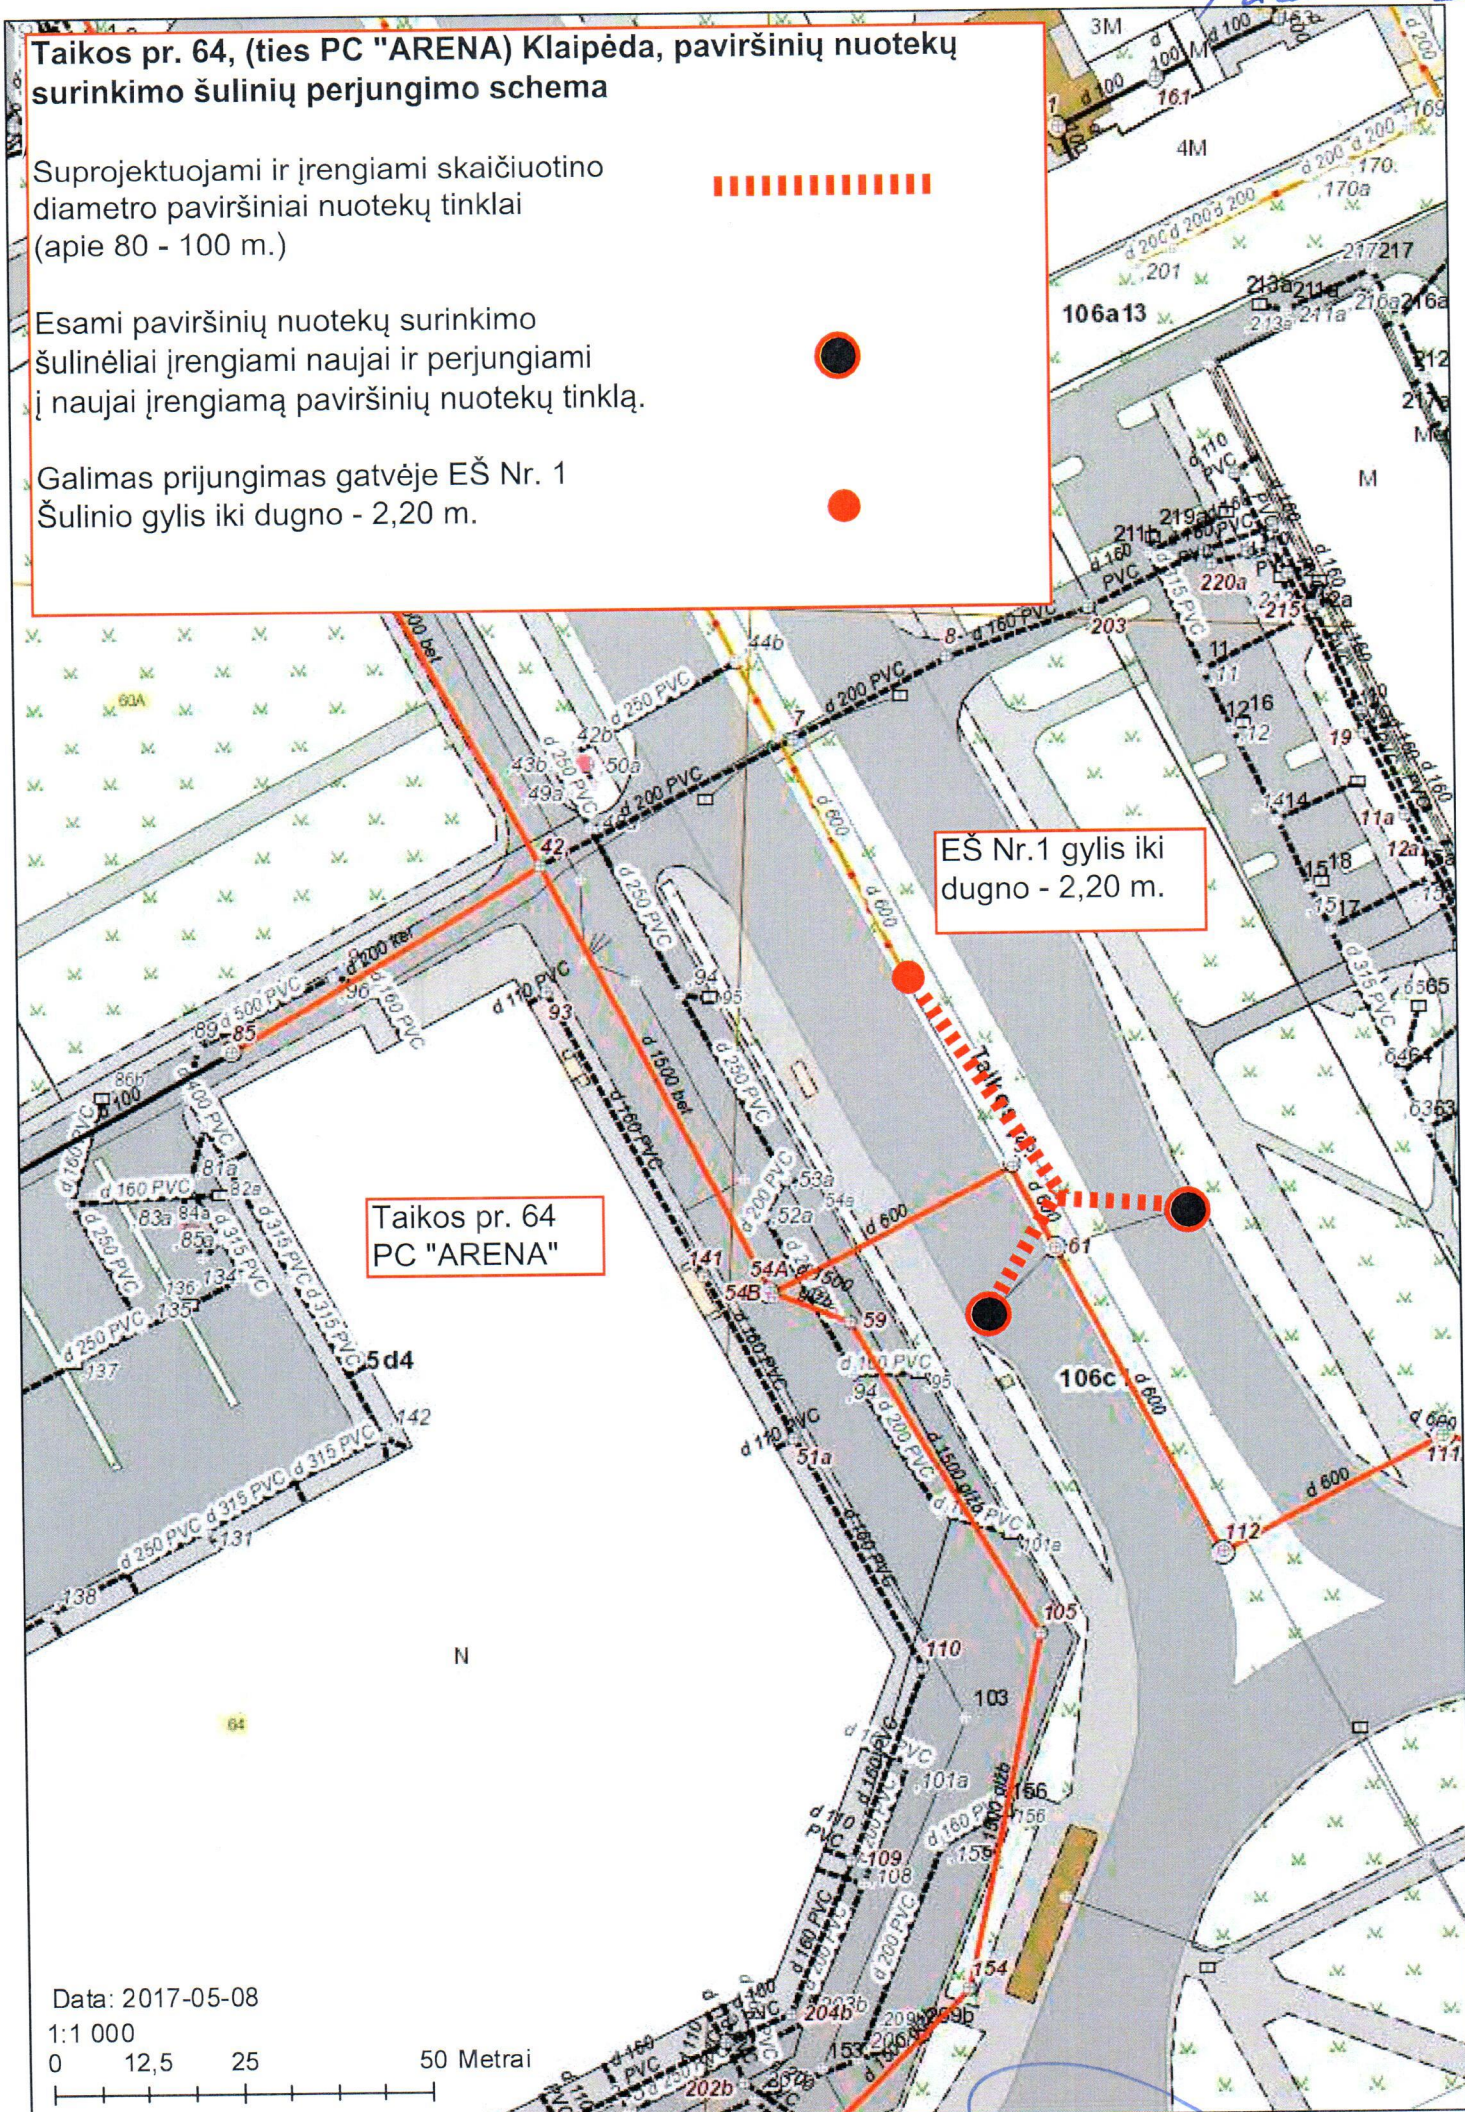

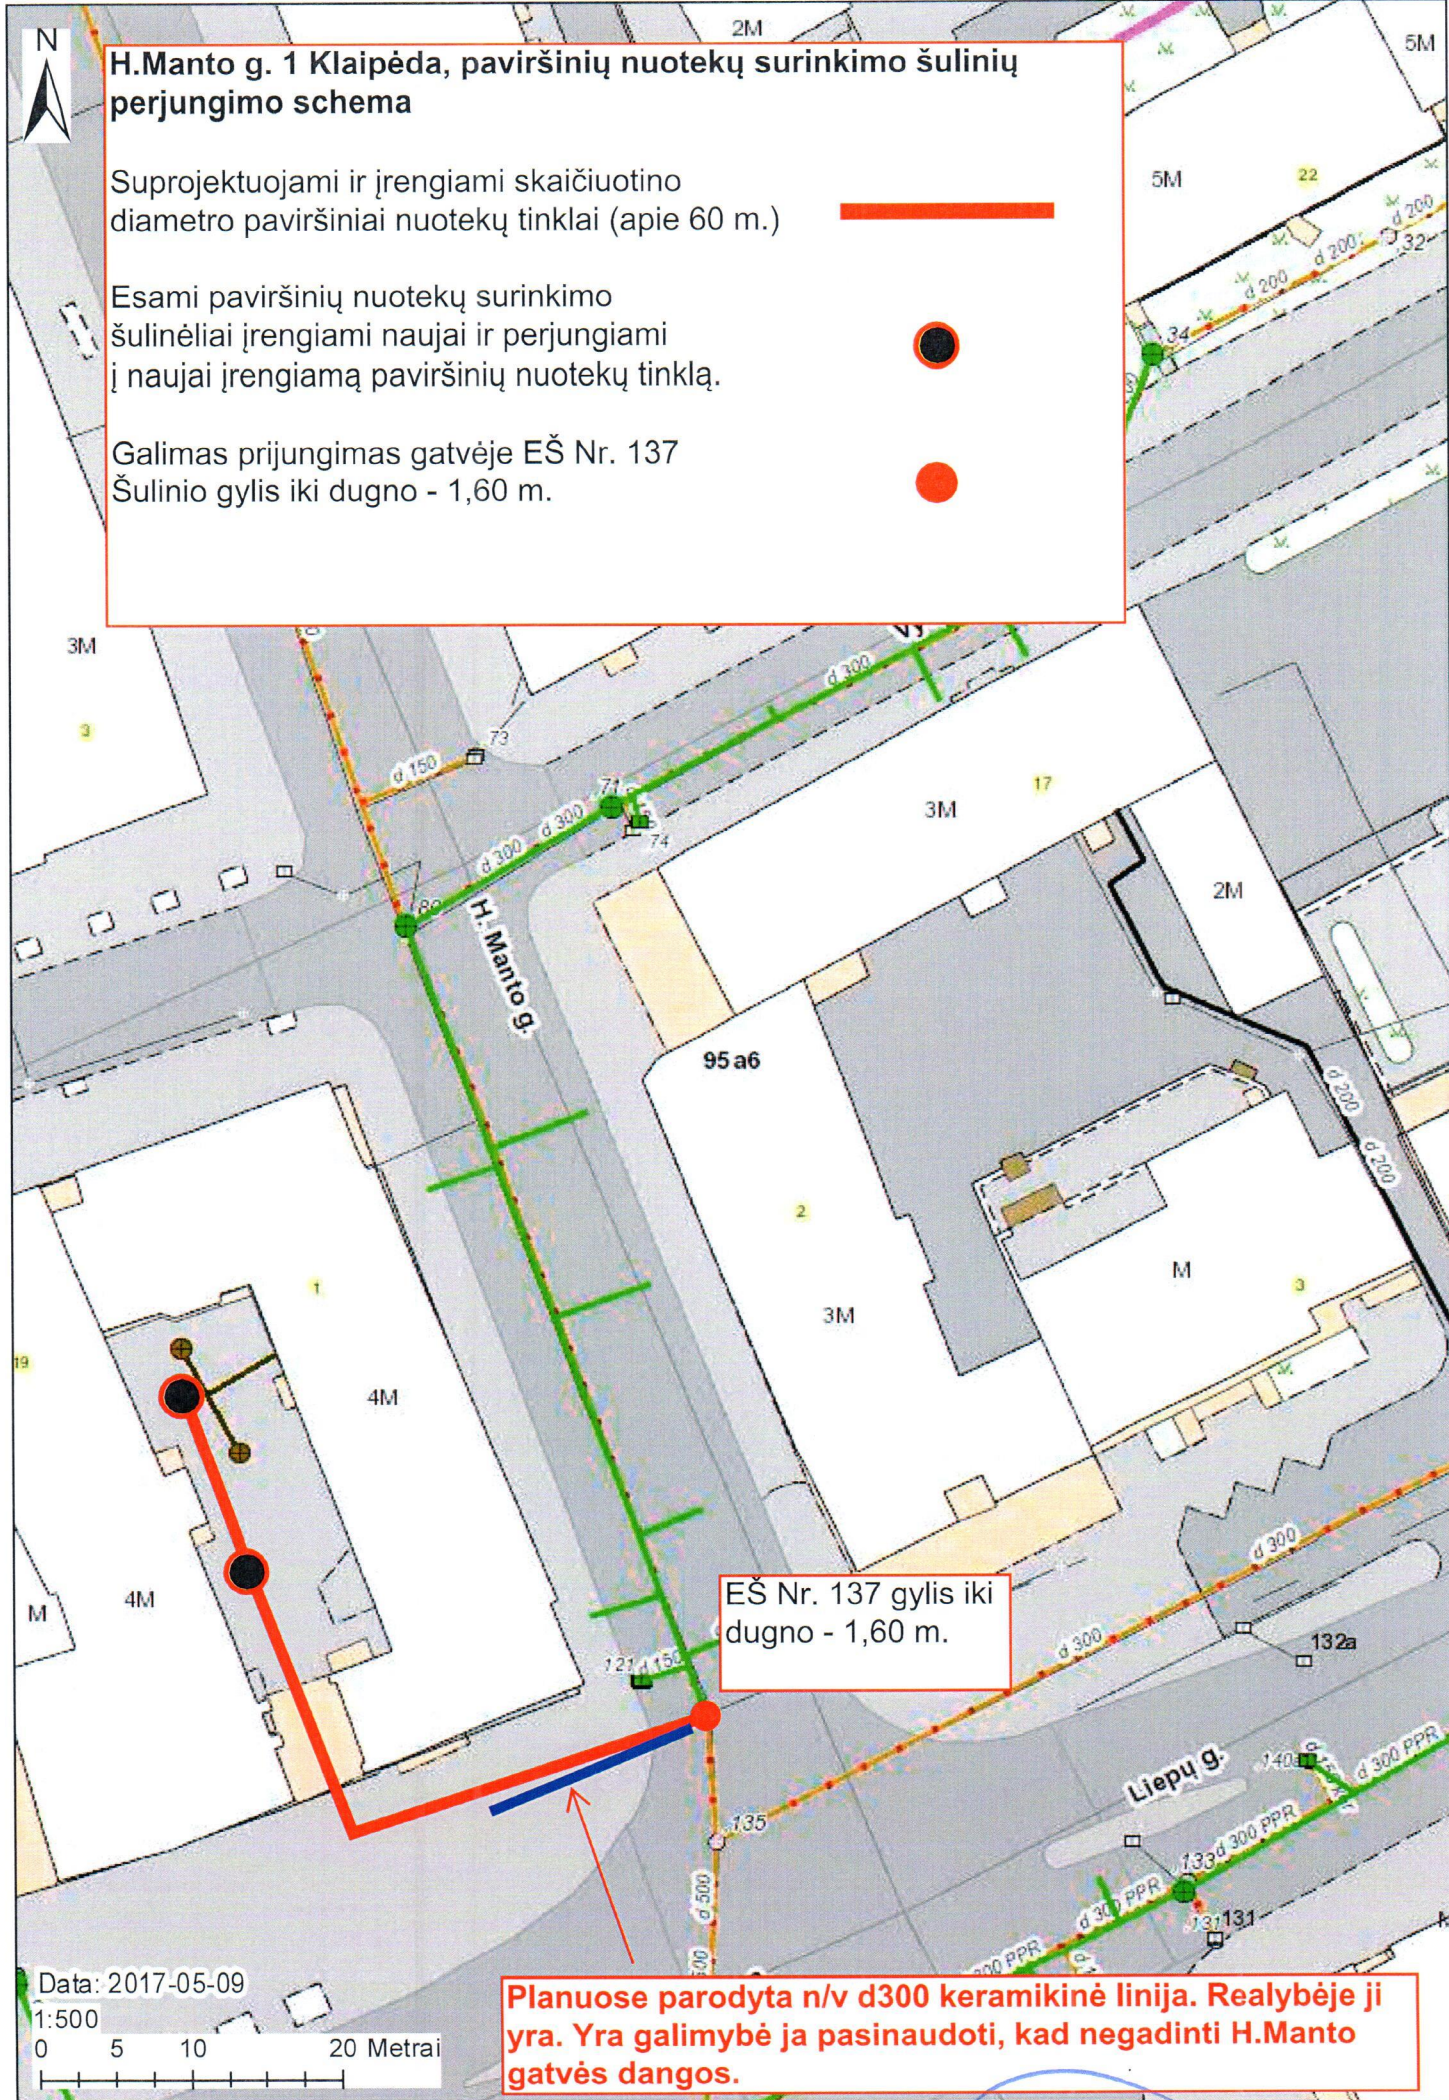

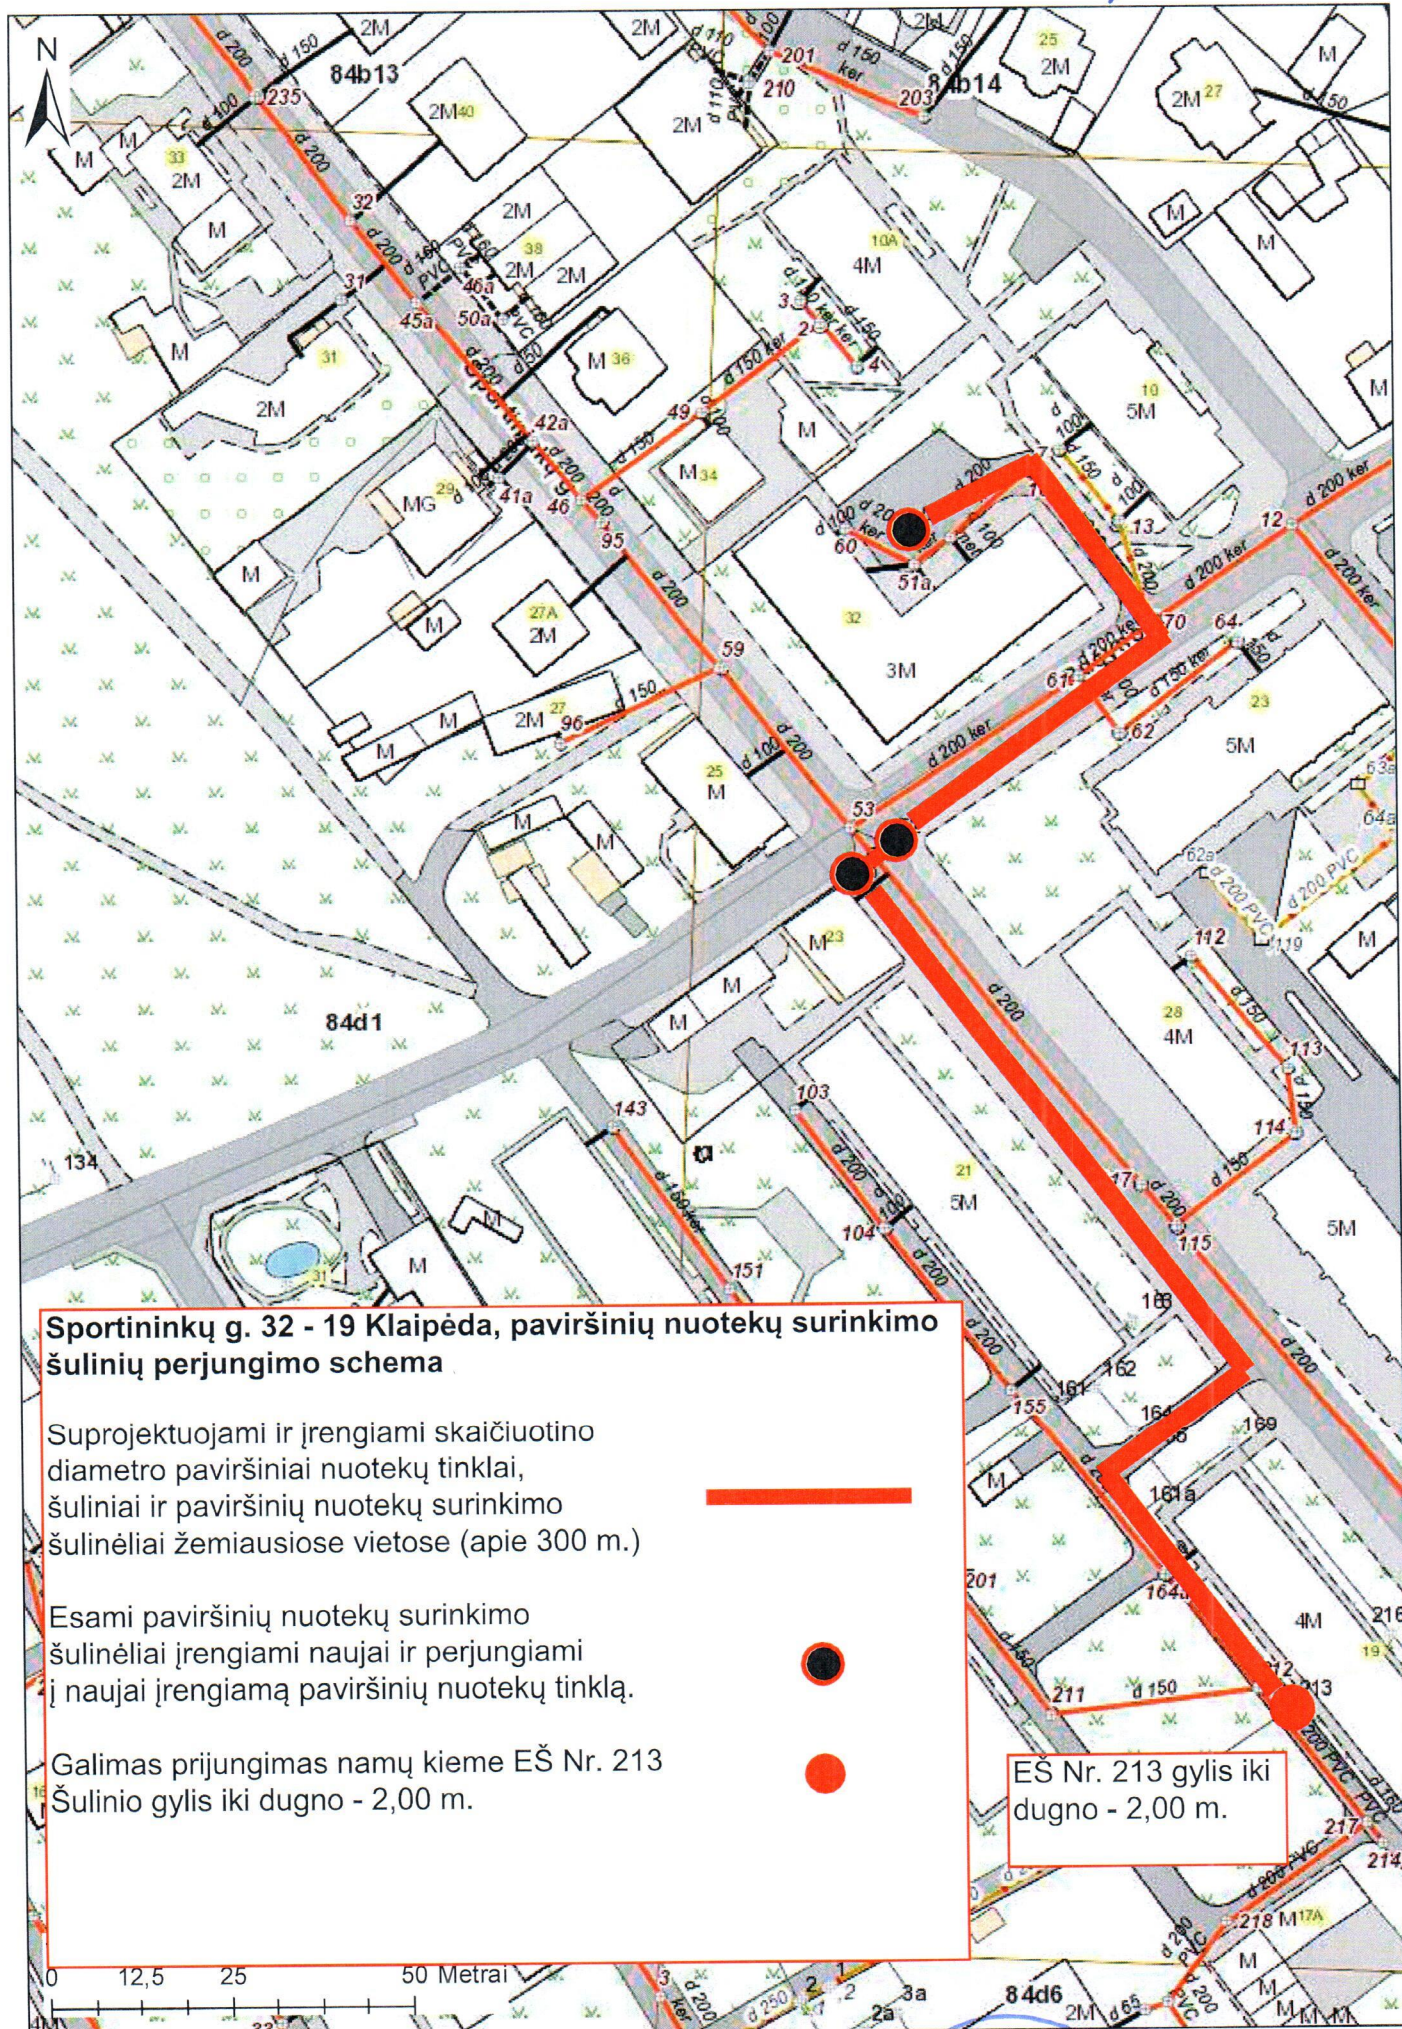

100



Šulinio gylis iki dugno - 1,18 m.

229


EŠ Nr. 37 gylis iki dugno - 1,03 m.

1:500

20

1

40 Metrai

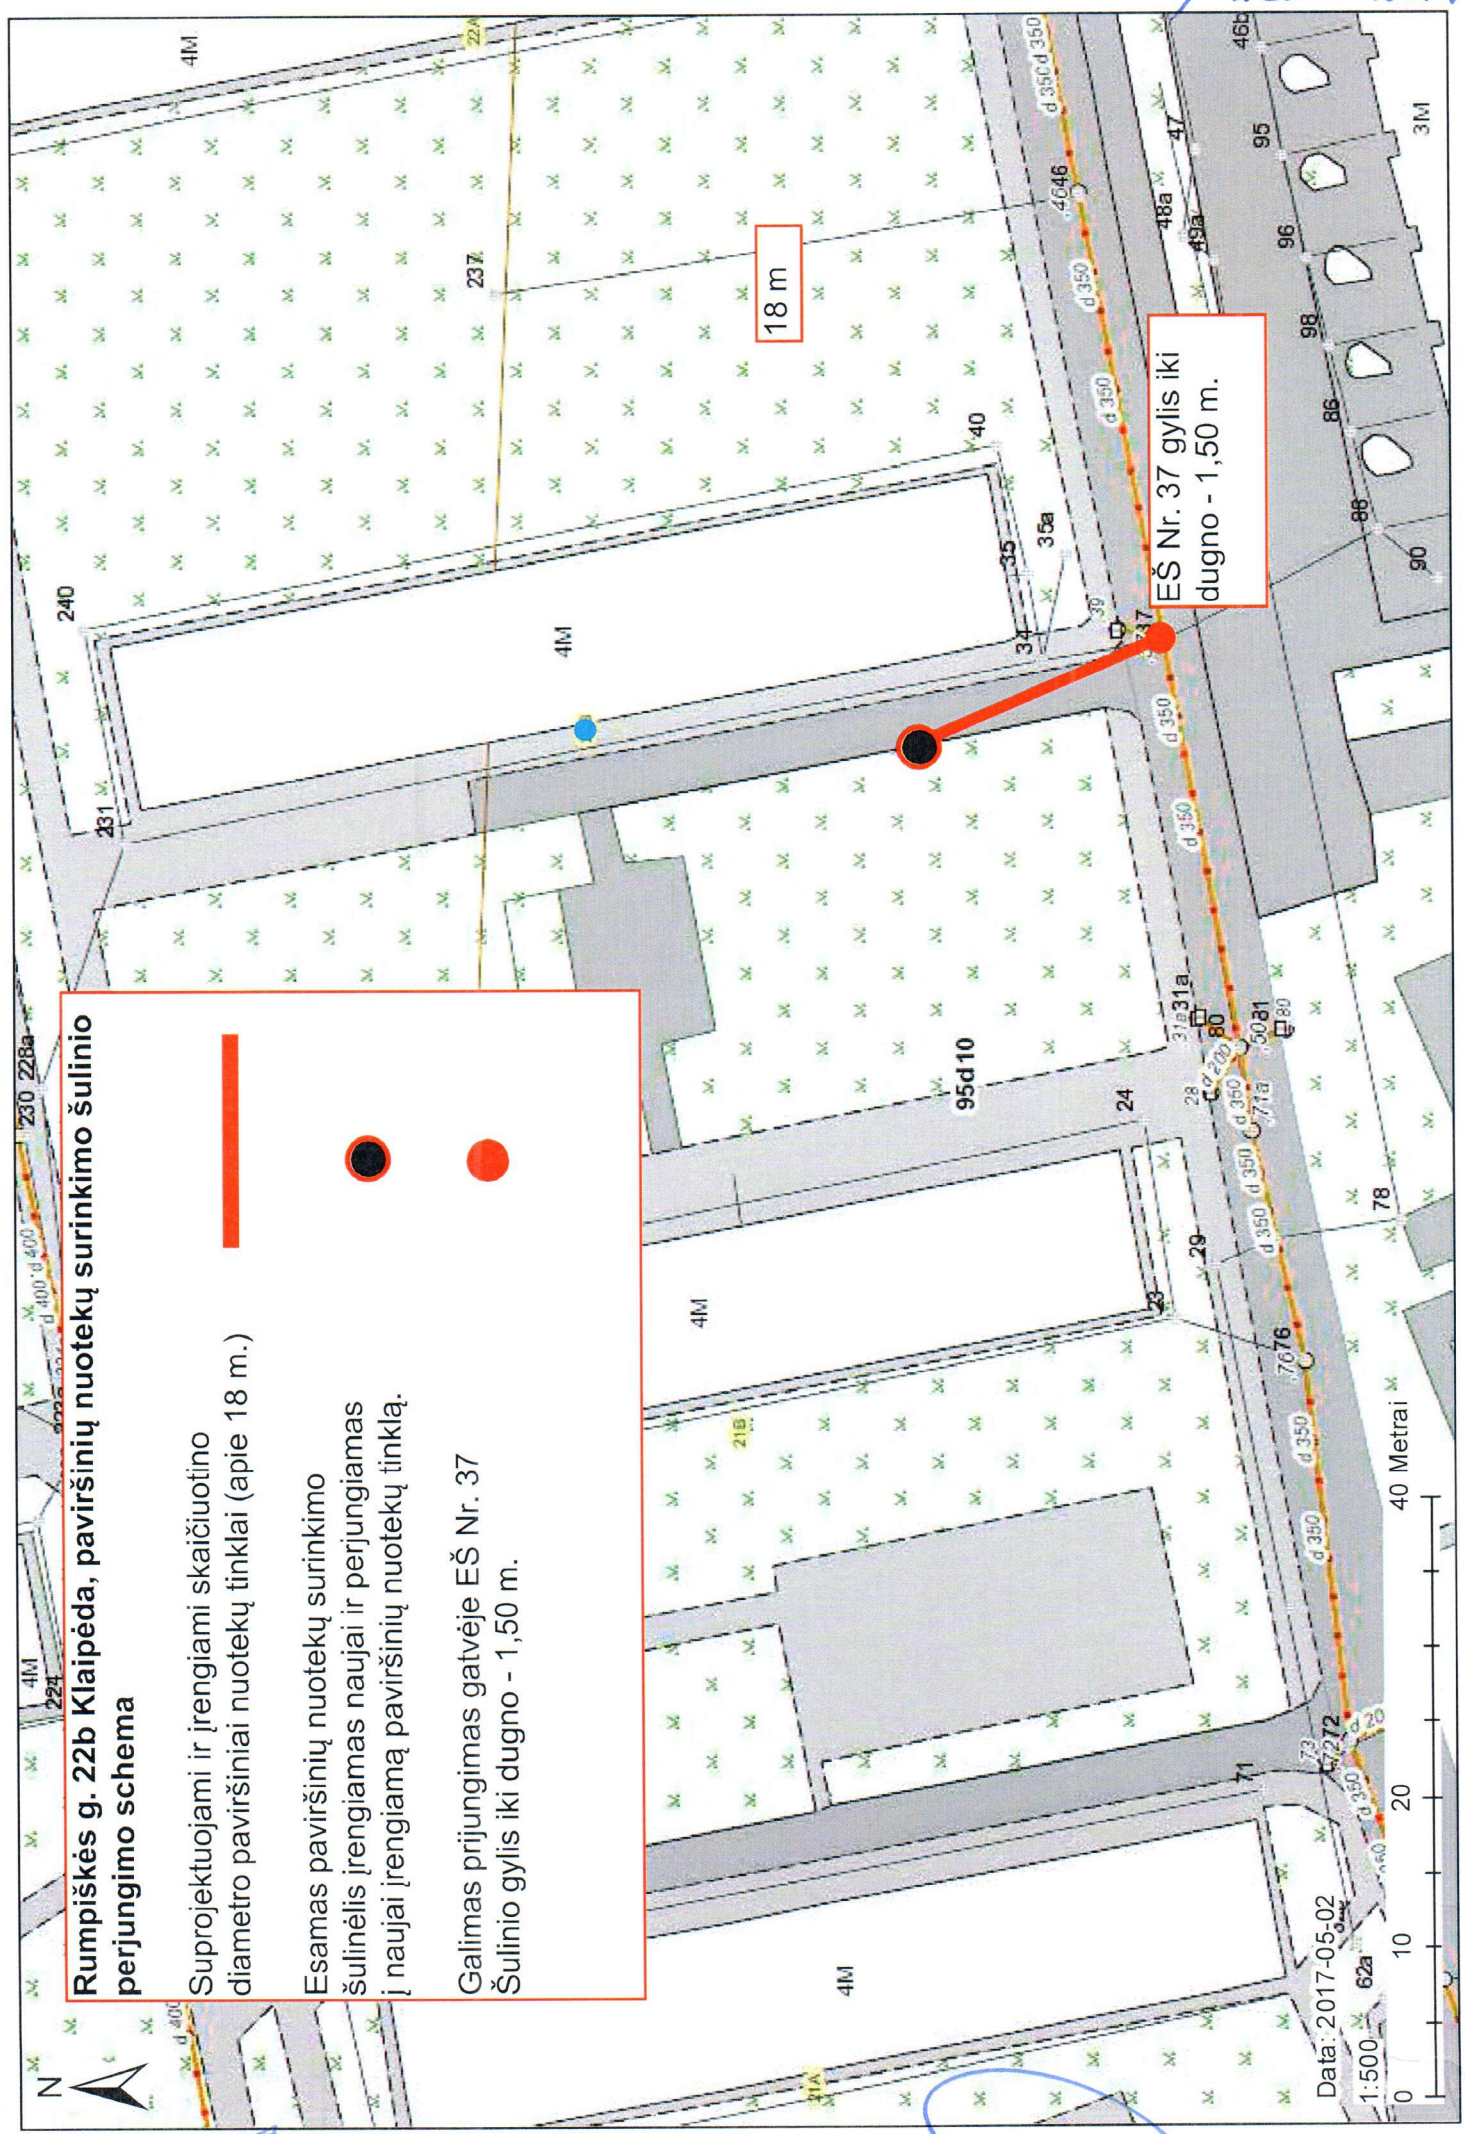

Rumpiškės g. 22b Klaipėda, paviršinių nuotekų surinkimo šulinio perjungimo schema

Suprojektuojami ir įrengiami skaičiuotino diametro paviršiniai nuotekų tinklai (apie 18 m.)

Esamas paviršinių nuotekų surinkimo šulinėlis įrengiamas naujai ir perjungiamas į naujai įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą.

Galimas prijungimas gatvėje EŠ Nr. 37

Šulinio gylis iki dugno - 1,50 m.


EŠ Nr. 37 gylis iki dugno - 1,50 m.


18 m

Data: 2017-05-02

1:500 62a

Priedas Nr. 8

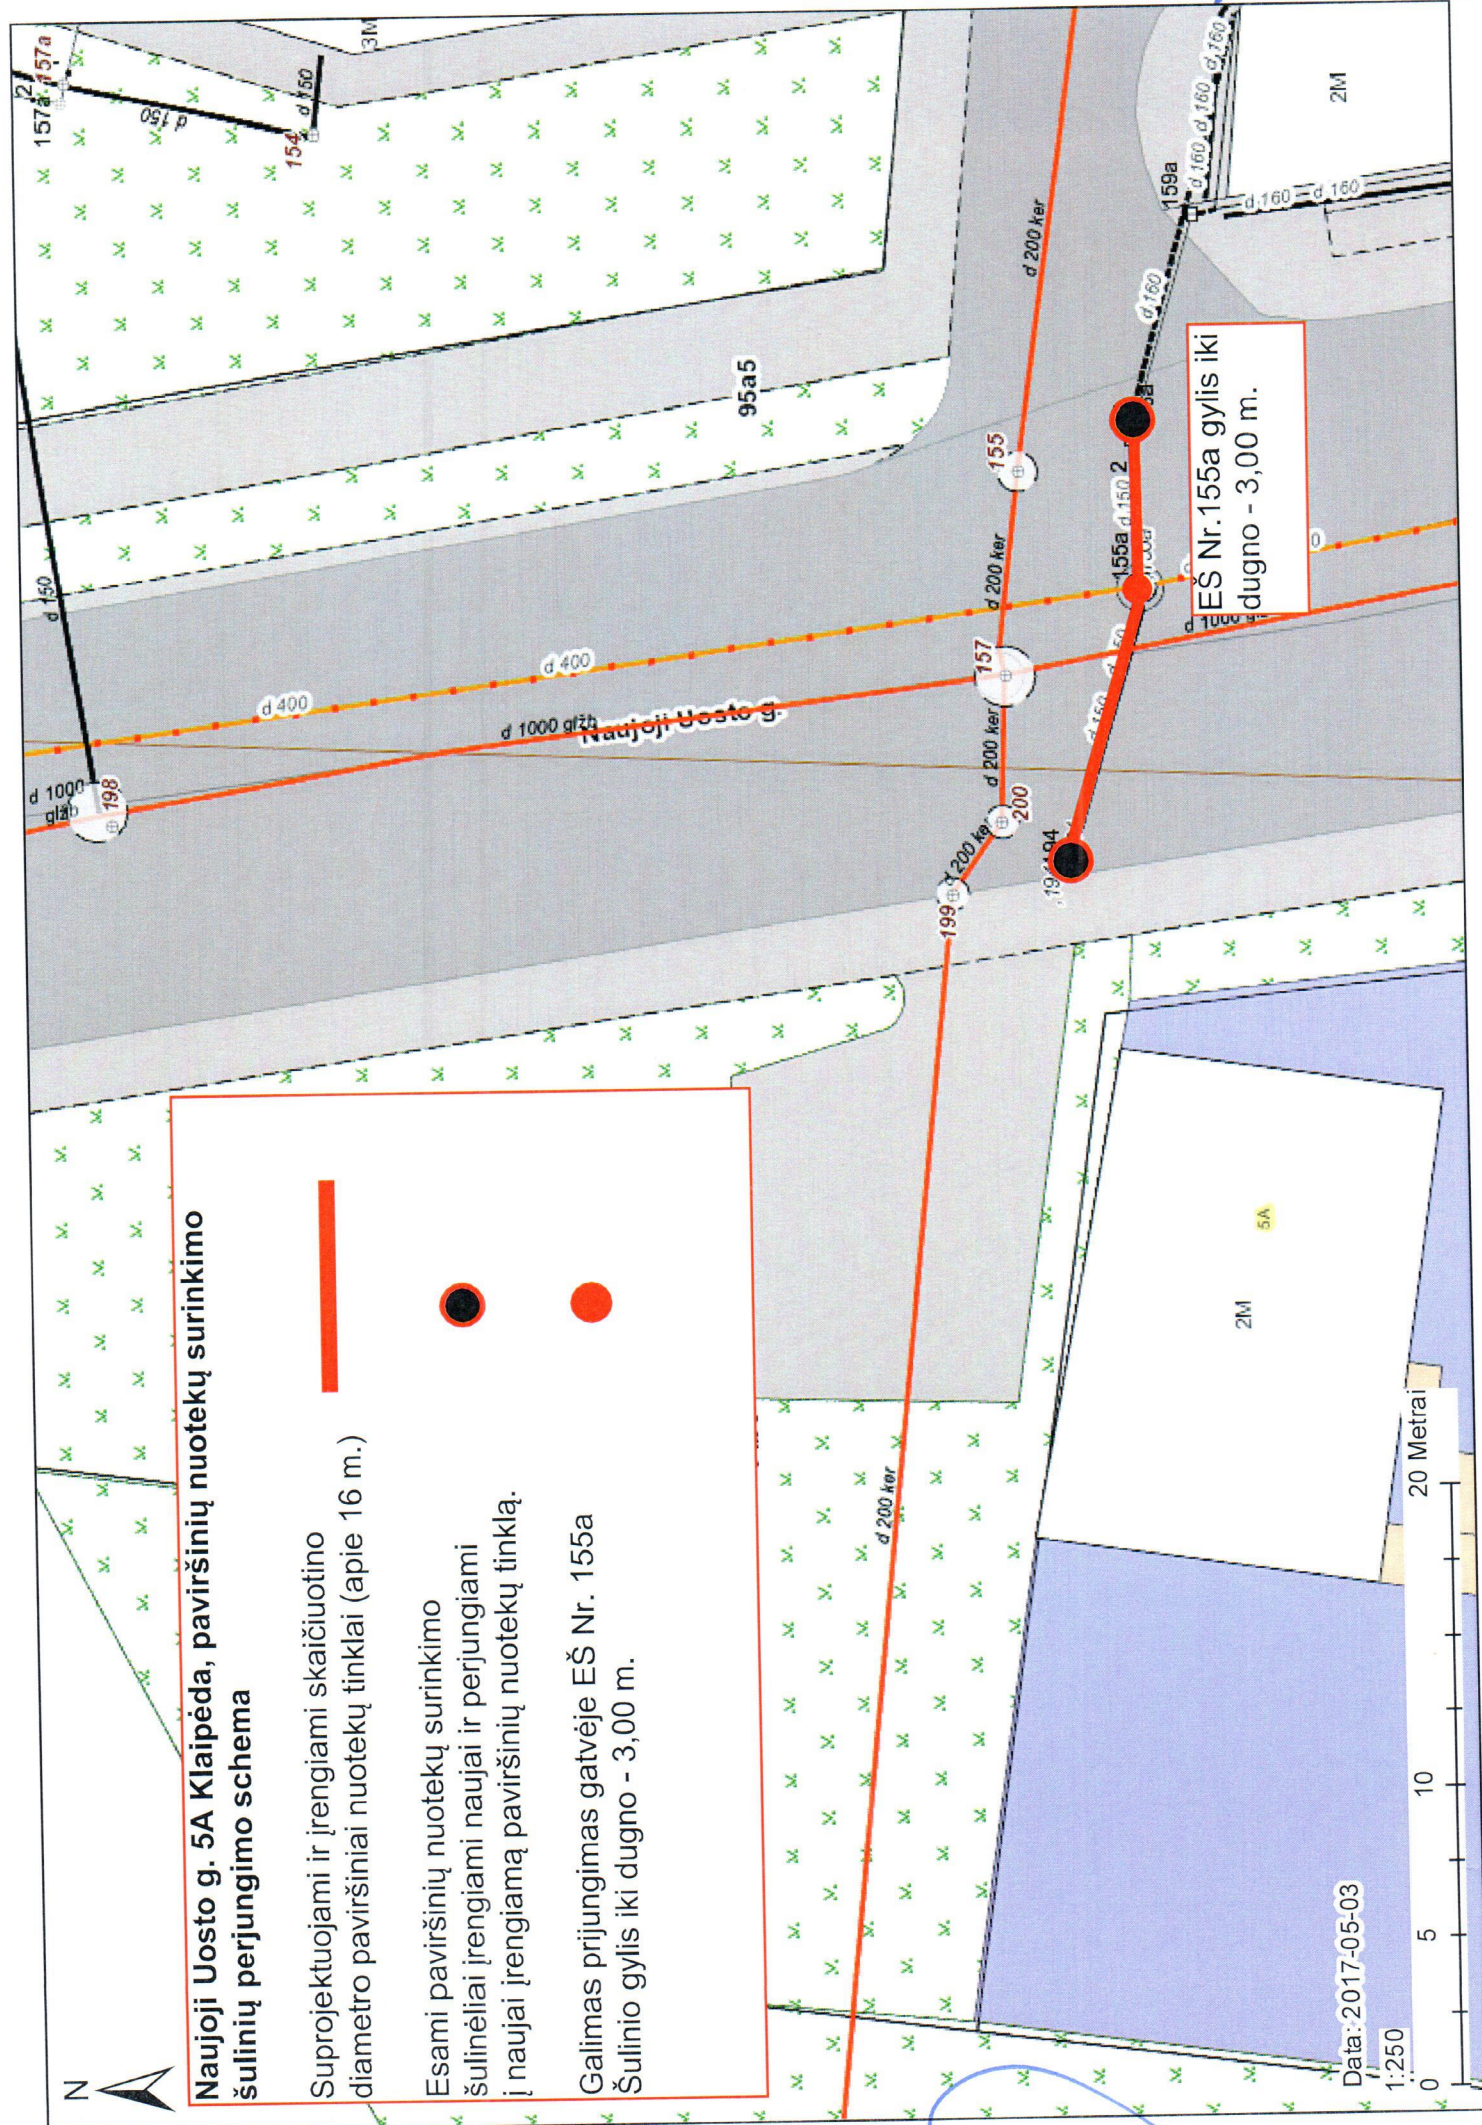

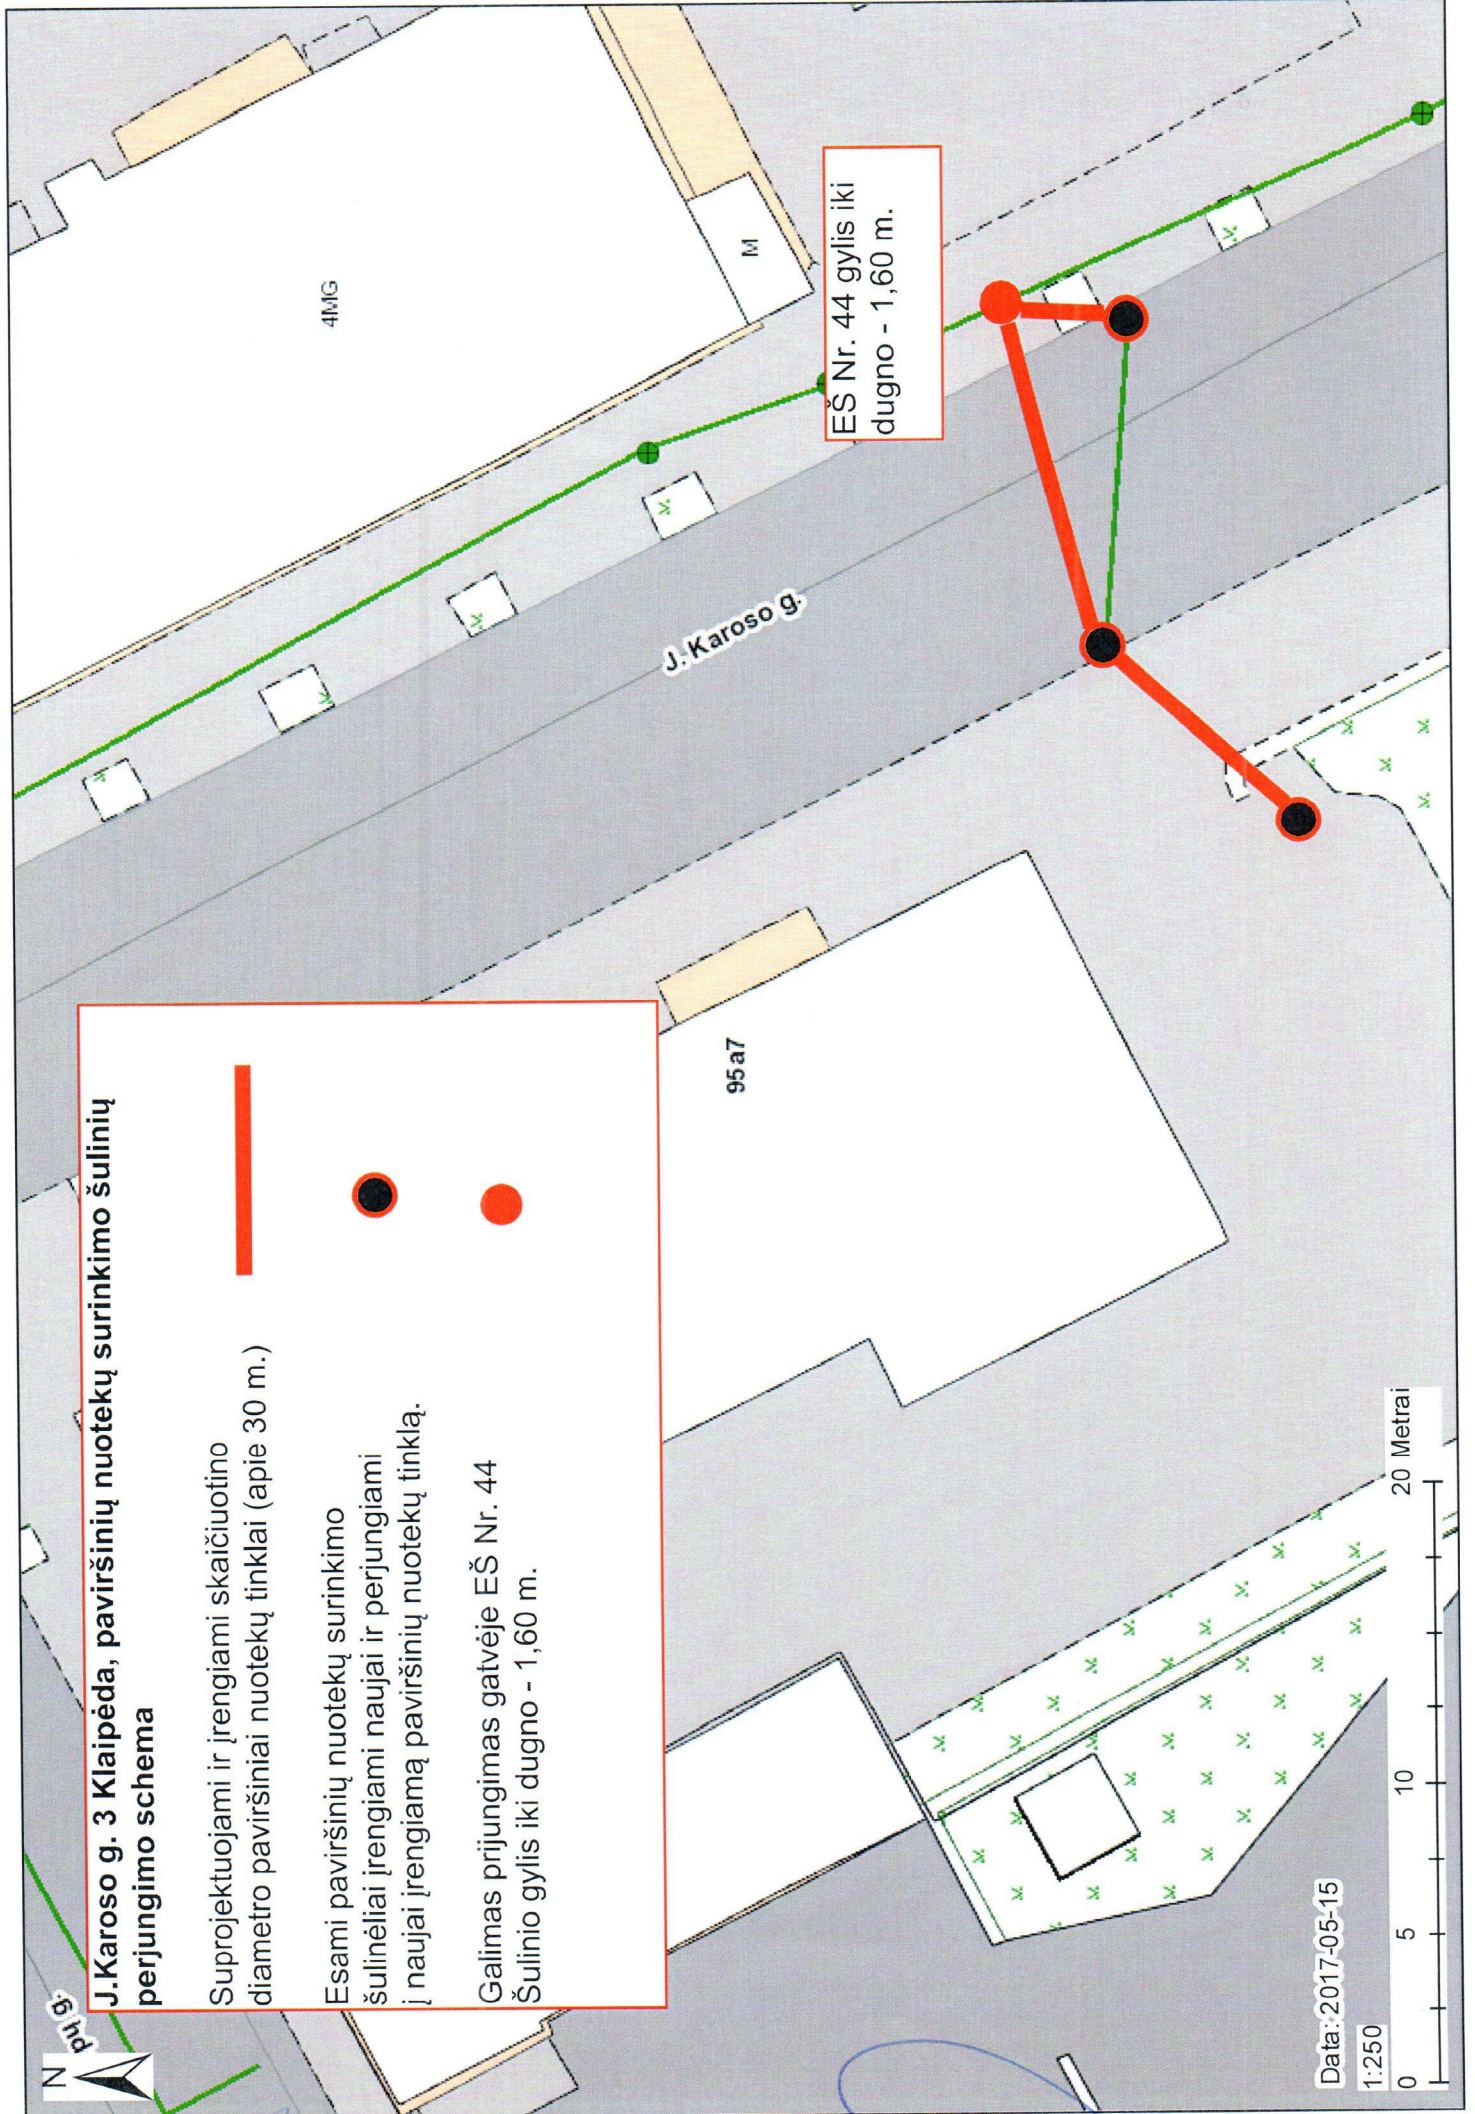

**Taikos pr. 19 Klaipėda, paviršinių nuotekų surinkimo šulinio
perjungimo schema**

Suprojektuojami ir įrengiami skaičiuotino
diametro paviršiniai nuotekų tinklai (apie 28 m.)

Esamas paviršinių nuotekų surinkimo
šulinėlis įrengiamas naujai ir perjungiamas
į naujai įrengiamą paviršinių nuotekų tinklą.

Galimas prijungimas gatvėje EŠ Nr. 155a
Šulinio gylis iki dugno - 1,20 m.

EŠ Nr. 155a gylis
iki dugno - 1,60 m.

Drenažo pajungimas į šulinėlį
paliekamas.

Data: 2017-05-02

1:250

0

5

10

20 Metrai

Pa'edos Nr. 10