

SIGNALIZACIJOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

SUTARTIS NR. 059

Palanga, 2017 m. birželio 16 d.

UAB „Saugioji era“ (toliau šioje sutartyje – Paslaugų teikėjas), atstovaujama direktoriaus Gintauto Bobianskio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, - viena šalis, ir

UAB „Palangos šilumos tinklai“ (toliau šioje sutartyje – Klientas), atstovaujamas direktorės Giedrės Jursnės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, - kita šalis, sudarė šią sutartį ir susitarė:

1. Sutarties dalykas.

1.1. Šia sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti Kliento patalpose gaisrinės ir apsauginės signalizacijos techninės priežiūros ir remonto paslaugas (toliau – Paslaugos), nurodytas sutarties 1 priede, o Klientas įsipareigoja už tai mokėti sutarties 1 priede nustatytą kainą.

1.2. Objektų sąrašas bei signalizacijų rūšys nurodytos šios sutarties 2 priede.

2. Sąvokos.

2.1. Šalys susitaria, kad šioje sutartyje žemiau nurodytos sąvokos turės tokią reikšmę:

2.1.1. Objektas – Kliento šios sutarties 2 priede nurodytos patalpos, kuriose Paslaugas pagal šią sutartį įsipareigoja atlikti Paslaugų teikėjas.

2.1.2. Signalizacija – bet kokios rūšies (apsauginė (įsilaužimo), pavojaus, gaisro, gaisro – apsauginė) signalizacija, įrengta Objekte. Signalizacijų vienetų skaičius nurodytas sutarties 2 priede.

2.1.3. Techninė priežiūra – Paslaugų teikėjo atliekami Objekte įrengtos signalizacijos techninės priežiūros darbai, numatyti žemiau šioje sutartyje. Jei šioje sutartyje nurodyta, kad atskirų techninės priežiūros darbų ar veiksmų atlikimas taikomas konkrečiai signalizacijos rūšiai, tai tokių darbų ar veiksmų vykdymas yra taikomas tik tai signalizacijos rūšiai. Jei nenurodoma, kad atskirų techninės priežiūros darbų ar veiksmų atlikimas taikomas konkrečiai signalizacijos rūšiai, jis taikomas visų rūšių signalizacijai.

3. Pirminė apžiūra. Techninės priežiūros pradžia.

3.1. Prieš pradėdama Objekto signalizacijos techninę priežiūrą, Paslaugų teikėjas atlieka pirminę signalizacijos apžiūrą, kurios metu nustato signalizacijos techninę būklę ir priežiūros terminus. Apžiūros rezultatai įforminami šalių įgaliotų atstovų pasirašomu pirminės apžiūros aktu.

3.2. Pirminė apžiūra turi būti atlikta per 2 (dvi) savaites nuo šios sutarties pasirašymo momento.

3.3. Pirminė signalizacijos apžiūra apima tik Objekte įrengtos signalizacijos techninės būklės ir veikimo patikrinimą ir neapima jokio kitokio tikrinimo, įskaitant, bet neapsiribojant tikrinimu: ar Objekte signalizacija įrengta pagal projektą, ar projektas atitinka teisės aktų reikalavimus, ar Objekte įrengtos signalizacijos priemonių pakanka signalizacijoms tikslams pasiekti. Ši sąlyga taikoma ir techninei priežiūrai.

3.4. Paslaugų teikėjas atlieka tik veikiančios signalizacijos techninę priežiūrą. Objekto signalizacijos techninė priežiūra pradėdama vykdyti tik atlikus jos pirminę apžiūrą ir jeigu nenustatoma signalizacijos defektų. Objekto signalizacijos techninės priežiūros pradžia įforminama atitinkamu įrašu pirminės apžiūros akte.

3.5. Nustačius signalizacijos gedimus, jie įrašomi pirminės apžiūros akte, Klientui nustatomas terminas trūkumams pašalinti, o signalizacijos techninė priežiūra nepradedama. Pašalinus trūkumus atliekama pakartotinė signalizacijos apžiūra.

3.6. Pirminės apžiūros metu nustatytų trūkumų šalinimą užtikrina Klientas.

4. Techninės priežiūros darbai.

4.1. Paslaugų teikėjas atlieka šiuos Objekto signalizacijos techninės priežiūros darbus:

4.1.1. Planinius.

4.1.2. Gedimų šalinimo.

4.2. Visi gedimų šalinimo darbai atliekami 1 priede nustatytais kainomis, išskyrus jei jie atliekami Paslaugų teikėjo neatlygintinai pagal šioje sutartyje nurodytas garantijos sąlygas.

4.3. Paslaugų teikėjas, Klientui pageidaujant instruktuoja Kliento paskirtus asmenis kaip naudotis gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrenginiais.

5. Planiniai techninės priežiūros darbai.

5.1. Planinių patikrinimų skaičius 1 objektui per vienerius metus nurodytas Sutarties 1 priede (12 patikrinimų per vienerius metus). Grafikas (planas) dėl konkrečių Paslaugų atlikimo datos ir laiko gali būti sudarytas atskiru šalių susitarimu.

5.2. Paslaugų teikėjas, vykdydamas techninės priežiūros planinius darbus, įsipareigoja grafike (plane) nustatytu laiku atvykti į Objektą ir patikrinti signalizacijos veikimą bei techninę būklę, taip pat atlikti kitus grafike (plane) nurodytus darbus.

6. Gedimų šalinimo darbai.

6.1. Gedimų šalinimo darbai atliekami Klientui pranešus apie Objekto signalizacijos gedimus arba Paslaugų teikėjui tokius gedimus nustačius pačiai.

6.2. Kliento pranešimai apie signalizacijos gedimus ir iškvietimai į Objektą gedimų nustatymo ir šalinimo darbams atlikti registruojami ir perduodami Paslaugų teikėjui žemiau šioje sutartyje nurodytu telefonu kiekvieną dieną visą parą.

6.3. Klientui iškvietus į Objektą dėl signalizacijos gedimo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 valandas į Objektą atsiųsti savo darbuotojus ir pagal galimybes pašalinti signalizacijos ar atskirų jos prietaisų nesudėtingą gedimą arba sutvarkyti signalizaciją taip, kad ji bent dalinai veiktų, o visiškai gedimą pašalinti per šalių suderintą normaliai tam reikalingą laiką.

7. Techninės priežiūros darbų priėmimas ir atlikimo fiksavimas.

7.1. Visi atlikti signalizacijos techninės priežiūros darbai fiksuojami šalių suderintos formos žurnaluose, abejuose žurnalų egzemplioriuose (liekančiame Objekte ir esančiame pas Paslaugų teikėją) vienodais įrašais. Žurnalais už kiekvieną Objektą šios sutarties sudarymo metu aprūpina Paslaugų teikėjas savo lėšomis.

7.2. Klientas, priimdamas atliktus techninės priežiūros darbus, privalo juos patikrinti (tikrinti turi Kliento paskirtas už signalizacijos eksploatavimą atsakingas asmuo). Klientas, priėmęs atliktus darbus jų nepatikrinęs, netenka teisės remtis trūkumų faktu. Visi atliktų darbų trūkumai turi būti užfiksuoti abejuose Objekto signalizacijos žurnalo egzemplioriuose arba atitinkamuose aktuose raštiškai.

7.3. Jei Klientas nepasirašo žurnale ar atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte ir raštiškai nenurodo atliktų perduodamų darbų trūkumų per 2 (dvi) dienas nuo darbų užbaigimo, tai darbai laikomi priimtais be išlygų 3 (trečią) dieną nuo Paslaugų teikėjo vienašališkai pasirašyto perdavimo – priėmimo akto išsiuntimo Klientui.

7.4. Klientas, nustatęs Paslaugų teikėjo atliktų darbų trūkumus po darbų priėmimo, jei tie trūkumai negalėjo būti nustatyti priimant darbus, privalo apie juos nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Paslaugų teikėjui.

7.5. Jeigu tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis gali reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidas apmoka neteisioji šalis.

8. Garantija.

8.1. Paslaugų teikėjas savo atliktiems darbams ir sumontuotiems įrenginiams suteikia 12 (dvylikos) mėnesių kokybės garantijos terminą, išskyrus tas atskiras signalizacijos detales ir darbus, apie kuriuos perdavimo – priėmimo dokumente nurodyta, kad jiems suteikiamas trumpesnis kokybės garantijos terminas. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo Klientui momento ir nėra pratęsiamas.

8.2. Garantijos sąlygos netaikomos, jeigu per garantijos terminą signalizacija buvo remontuojama, tobulinama, kitaip keičiama arba atliekami jos techninės priežiūros ar programavimo darbai ne Paslaugų teikėjo ar jos tinkamai įgalioto asmens.

9. Sutarties kaina ir mokėjimų tvarka.

9.1. Už signalizacijų techninę priežiūrą Klientas įsipareigoja mokėti sutarties 1 priede neskelbiamos apklausos metu nustatytą kainą, t.y. vieno mėnesio visos Kliento gaisrinės ir apsauginės signalizacijos patikros kaina yra 176,62 EUR be PVM bei apima visą įrangą (vienetų skaičius nurodytas sutarties prieduose).

9.2. Konkretus už per kalendorinį mėnesį suteiktas paslaugas mokėtino užmokesčio dydis nurodomas Klientui pateikiamoje įstatymų nustatytos formos sąskaitoje. Klientas sąskaitoje nurodytą užmokestį įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui per 30 kalendorinių dienų po paslaugų atlikimo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo Klientui dienos, lėšų pervedimu į Paslaugų teikėjo nurodytą sąskaitą banko įstaigoje.

9.3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja kiekvieną mėnesį pateikti Klientui PVM sąskaitą faktūrą.

9.4. Paslaugų teikėjas turi teisę sustabdyti savo prievolių pagal šią sutartį vykdymą raštiškai įspėjusi Klientą prieš 3 (tris) darbo dienas, jeigu Klientas nesumoka Paslaugų teikėjui pagal šią sutartį mokėtinų sumų nustatytais terminais. Sutartinių prievolių vykdymas atnaujinamas kitą darbo dieną po to, kai Paslaugų teikėjas gauna duomenis apie visų įsiskolintų sumų (įskaitant netesybas) sumokėjimą.

9.5. Šalims yra žinoma, kad sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Pirkimo sąlygose.

10. Šalių pareigos ir teisės.

10.1. *Paslaugų teikėjas įsipareigoja:*

10.1.1. atlikdama šioje sutartyje ir pirkimo sąlygose numatytus darbus ir teikdama paslaugas visus priklausančius veiksmus atlikti savalaikiai ir tiksliai, veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Kliento interesus;

10.1.2. nedelsdama įspėti Klientą ir sustabdyti darbus, kai:

a) gauti iš Kliento prietaisai, įtaisai, kitas turtas ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės;
b) Kliento nurodymų dėl darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų darbų tinkamumui ar patikimumui;

c) yra kitų nuo Paslaugų teikėjo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų darbų tinkamumui ar patikimumui.

10.1.3. nedelsiant raštiškai pranešti Klientui, jei Paslaugų teikimas taptų neįmanomas dėl aplinkybių, už kurias atsako Paslaugų teikėjas;

10.1.4. įprastomis priemonėmis užtikrinti valdomų Kliento duomenų apsaugą nuo neteisėto panaudojimo;

10.1.5. pasibaigus šios sutarties galiojimui perduoti Klientui visą susijusią dokumentaciją ir kodus.

10.2. *Paslaugų teikėjas turi teisę:*

10.2.1. sustabdyti signalizacijos techninę priežiūrą žodžiu apie tai įspėdama Klientą, jeigu Klientas neįvykdo sąlygų, numatytų šioje sutartyje, įskaitant bet neapsiribojant, jei nepatvirtina techninės priežiūros darbų atlikimo grafiko (plano), nepateikia signalizacijos techninės dokumentacijos, taip pat kai Kliento nurodymai prieštarauja techninės priežiūros atlikimo standartams ar sutarčiai. Klientui nepašalinus šiame punkte nurodytų trūkumų per Paslaugos teikėjo

nustatytą terminą, Paslaugų teikėjas turi teisę sutartį nutraukti žemiau šioje sutartyje nustatyta tvarka;

10.2.2. šioje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka sustabdyti savo prievolių pagal šią sutartį vykdymą.

10.3. Klientas įsipareigoja:

10.3.1. visą sutarties galiojimo laikotarpį bendradarbiauti su Paslaugų teikėju ir teikti jam šioje sutartyje numatytą pagalbą;

10.3.2. prieš Paslaugų teikėjui pradedant šioje sutartyje numatytus darbus, raštiškai pranešti Paslaugų teikėjui apie Objekto specifinius reikalavimus, teikti kitą šios sutarties vykdymui reikšmingą informaciją, o Paslaugų teikėjui pareikalavus, pateikti signalizacijos techninę dokumentaciją;

10.3.3. tinkamai vesti Objekto gaisro, gaisro – apsauginės signalizacijos, o jei nustatyta, tai ir kitokių rūšių signalizacijos ir su ja susijusią techninę ir kitokią dokumentaciją;

10.3.4. pateikti Paslaugų teikėjui Objekte galiojančius darbuotojų saugos ir sveikatos norminius dokumentus, su kuriais turi būti supažindinti priežiūros darbus Objekte atliekantys Paslaugų teikėjo darbuotojai;

10.3.5. nedelsiant, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną informuoti Paslaugų teikėją apie praleistą techninės priežiūros darbų atlikimo terminą, ne laiku atliktą ar nekokybišką techninę priežiūrą;

10.3.6. vykdyti kitas šioje sutartyje, įskaitant ir jos priedus, bei pirkimo sąlygose numatytas prievoles.

10.4. Klientas turi teisę:

10.4.1. gauti tinkamas ir kokybiškas šioje sutartyje nurodytas Paslaugas;

10.4.2. reikšti Paslaugų teikėjui pretenzijas ir pastabas dėl teikiamų Paslaugų kokybės.

11. Šalių atsakomybė.

11.1. Paslaugų teikėjui civilinė atsakomybė už šios sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą atsiranda tik tokiu atveju, jeigu Paslaugų teikėjas dėl to kaltas. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento negautas pajamas (netiesioginius nuostolius).

11.2. Paslaugų teikėjas neprisiima turtinės atsakomybės ir neatlygina Klientui žalos ir nuostolių net ir esant Paslaugų teikėjo kaltei:

11.2.1. jeigu Klientas laiku nepranešė Paslaugų teikėjui apie įvykį, dėl kurio gali kilti Paslaugų teikėjo sutartinė civilinė atsakomybė arba jeigu nustatant Kliento nuostolius nedalyvavo Paslaugų teikėjo įgaliotas atstovas;

11.2.2. atsiradusių dėl vertybinių popierių, kompiuterinių duomenų bazių ir duomenų, esančių įvairiose laikmenose, kitų dokumentų, nesvarbu koks jų išraiškos būdas ar forma, taip pat sprogmenų ir fejerverkų pagrobimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

11.2.3. atsiradusių arba padidėjusių dėl to, kad Klientas neįvykdė Paslaugų teikėjo raštiškai pateiktų pagrįstų protingų rekomendacijų dėl Objekto signalizacijos tobulinimo.

11.3. Paslaugų teikėjas neatlygina Klientui žalos ir nuostolių, atsiradusių tuo metu, kai Paslaugų teikėjas šioje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka buvo sustabdžiusi savo sutartinių prievolių Klientui vykdymą arba atsiradusių dėl įvykio, įvykusio prievolių vykdymo sustabdymo metu.

11.4. Nuostoliai Klientui atlyginami per 35 (trisdešimt penkias) dienas nuo susitarimo dėl nuostolių atlyginimo pasiekimo. Paslaugų teikėjas, praleidęs šiame punkte nustatytus terminus, įsipareigoja mokėti Klientui 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio palūkanas nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

11.5. Klientas, praleidęs šioje sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminus, Paslaugų teikėjui pareikalavus privalo mokėti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio palūkanas nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

11.6. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalis, kuri negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti kitai šaliai per 3 (tris) dienas nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios.

12. Pranešimai.

12.1. Siunčiami pagal sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku arba kitaip pristatyti šioje sutartyje nurodytu šalies buveinės adresu. Kiekviena šalis, pakeitusi buveinės adresą, privalo nedelsdama apie tai informuoti kitą šalį. Jei šalis šios pareigos nevykdo, tai kitos šalies atlikti veiksmai paskutinėje jai žinomoje buveinės vietoje laikomi įvykdytais tinkamai.

12.2. Šalys susitaria, kad bet koks pranešimas, išsiųstas registruotu laišku šioje sutartyje arba šalies atskirai raštiškai nurodytu jos buveinės adresu yra laikomas gautu kitos šalies po 5 (penkių) dienų nuo registruoto laiško įteikimo paštui.

13. Pareiškimai ir užtikrinimai.

13.1. Paslaugų teikėjas pareiškia ir užtikrina, kad turi visus reikiamus leidimus ir licencijas šioje sutartyje numatytų paslaugų teikimui.

14. Sutarties galiojimas ir baigiamosios nuostatos.

14.1. Ši sutartis įsigalioja pasirašymo dieną ir **galioja vienerius metus.**

14.2. Ši sutartis gali būti papildoma arba keičiama tik šalių raštišku susitarimu.

14.3. Nutraukti šią sutartį prieš terminą galima:

14.3.1. šalių susitarimu;

14.3.2. vienašališkai, jeigu kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų, raštu įspėjus kitą šalį prieš 3 (tris) dienas;

14.3.3. bet kokiais kitais, sutartyje ar įstatymuose nenumatytais pagrindais, raštu įspėjus kitą šalį ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.

14.4. Paslaugų teikėjas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, raštiškai įspėjusi Klientą prieš 3 (tris) dienas, jeigu Klientui teisme iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla arba pradedamas bankroto procesas ne teismo tvarka, jeigu Klientas viešai paskelbė apie negalėjimą ar neketinimą vykdyti įsipareigojimus, taip pat Klientui nustojus valdyti Objektą.

14.5. Klientas turi teisę nutraukti šią sutartį vienašališkai, raštiškai įspėjęs Paslaugų teikėją prieš 3 (tris) dienas.

14.6. Sutarties galiojimo termino pabaiga reiškia ir šalių prievolių pagal šią sutartį pabaigą, išskyrus prievolę visiškai atsiskaityti už suteiktas paslaugas, tame tarpe sumokėti palūkanas ir netesybas, bei civilinę atsakomybę.

14.7. Visi šios sutarties priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.

14.8. Šios sutarties straipsnių pavadinimai naudojami tik dėl patogumo ir neturi jokios įtakos straipsnių turiniui ar aiškinimui. Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus. Visi šalių tarpusavio ginčai, susiję su šia sutartimi, sprendžiami Lietuvos teisme.

14.9. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

14.10. Šios sutarties priedai:

14.10.1. 1 priedas. Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

14.10.2. 2 priedas. Objektų sąrašas bei signalizacijų rūšys.

15. Šalių rekvizitai, sąskaitų numeriai ir atstovų parašai.

Klientas

UAB „Palangos šilumos tinklai“

Įmonės kodas 152697886
Klaipėdos pl. 63, 00148 Palanga
A/s LT63 7180 6000 0146 7701
Šiaulių bankas, AB
PVM mokėtojo kodas LT526978811
Tel: (8 460) 51 431. Faksas (8 460) 52 382
El. paštas info@palangossst.lt

Direktorė
Giedrė Jursėnė




Paslaugų teikėjas

UAB „Saugioji era“

Įmonės kodas 141835485
S. Daukanto g. 22A, 92135 Klaipėda
A/s LT69 7300 0100 0229 5386
Swedbank, AB
PVM mokėtojo kodas LT418354811
Tel./Faksas (8 46) 380 670.
El. paštas saugiojiera@gmail.com

Direktorius
Gintautas Bobianskis

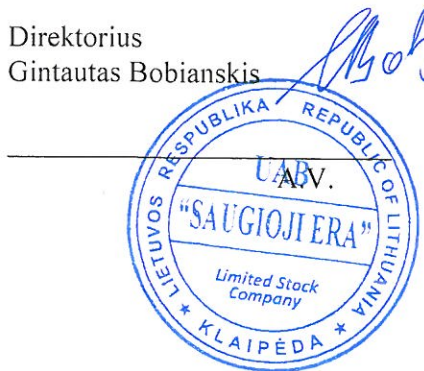

Teisės ir bendrųjų
reikalų skyriaus
viršininkė-teisininkė
Kristina Liaugaudaitė

2014 06 16

Elektros ūkio priežiūros
skyriaus viršininkas
Dovydas Rumšas

PASIŪLYMAS
DĖL UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ GAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

2017 m. gegužės 16 d. Nr. 1

Klaipėda
(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja akto subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: ir t.t.):	UAB Saugioji Era
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja akto subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Daukanto g. 22A, Klaipėda
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Gintautas Bobianskis
Telefono/fakso numeris	8 698 16643
El. pašto adresas	saugioji.era@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose (pirkimo sąlygose, techninėje specifikacijoje, paaiškinimuose, papildymuose ar kt.).

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos vykdymų paslaugų išlaidos ir visi mokesčiai ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydami pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Mes siūlome šias paslaugas kainas:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Įrangos kiekis (vnt.)	1 patikros (priežiūra/ remontas) kaina EUR be PVM	12 patikrų (priežiūra/ remontas) kaina EUR be PVM	Suma EUR be PVM
1.	Gaisrinės centralės (2 kilpų su galimybe išplėsti iki 8 kilpų): Su klaviatūra ir displejumi, 3 kontroliuojami (NAC) išėjimai, 2000 įvykių atmintis, maitinimo šaltinis 230 Vac ± 10 %, vieta dviejų 18,0 Ah ir 12 V akumuliatoriais, matmenys 480x470x135 mm ± 10 % Dūminio jutiklio: Adresinis dūminis jutiklis suderinamas su gaisrinės centralės protokolu. Rankinis adreso išstatymas, maitinimo įtampa: 17-28 VDC, statinė srovė 250 µA, vartojama srovė 1 mA, be indikacijos, kurios srovė 2 mA, darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C, atsparumas drėgmei 0-95 % RH	1	5,00	60,00	60,00
2.	Akumuliatoriaus: 12V/18,0 Ah hermetinė 18Ah, 12V akumuliatorinė baterija, neaptauojama, užtikrinanti 24 val. centras maitinimą dingus 230V įtampai.	2	1,24	14,88	14,88
4.	Adresinio pavojaus mygtuko: Atitinka EN54-11 standartą, adresas nustatomas įrenginyje septyniais DIL jungikliais, kontaktinės kaladėlės patogiam instaliavimui, su izoliatoriumi, reaguoją į alarmą per 0,2 s, atsistatantis elementas.	4	2,48	29,76	29,76
5.	Gaisrinės lauko sirenos: 100 dB sirena, sukurta atviroms teritorijoms, išėjimas 100 dB (A), galios suvartojimas 5,0 mA, grupinio adreso galimybė, maitinimo šaltinis-kilpa, montuojama prie sienos	1	0,62	7,44	7,44

6.	Gaisrinės vidaus sirenos: adresinė 100 dB sirena maitinama kėlpoje yra sukurta atviroms teritorijoms, išėjimas 100 dB (A), galios suvartojimas 5,0 mA, grupinio adreso galimybė, maitinimo šaltinis-kėlpa, montuojama prie sienos.	3	1,86	22,32	22,32
7.	Konvencinės zonos pajungimo modulis: Konvencinės zonos pajungimo modulis maitina ir valdo zoną, į kurią gali būti pajungta iki 20 gaisro daviklių iš „Discovery“ ar „Xp95“ kėlpų.	3	1,86	22,32	22,32
8.	Apsauginės centralės (16 zonų) su dėže: 16 zonų plokštėje, plečiama iki 464 zonų; 96 sritys; 32 durų valdymas; 2000 vartotojų; Su papildoma atmintimi plečiama iki 50.000 vartotojų, 2000 zonų, 250 sričių, 240 durų valdymo, 6500 įvykių atmintis; Papildomi moduliai jungiami naudojant RS-485 prievadą; 2 programuojami išėjimai plokštėje, plečiama iki 10; 2 sirenų išėjimai;	1	5,00	60,00	60,00
9.	Išplėtimo modulis (16 zonų): 16 zonų / 2 progr. reliniai išėjimai (24V/ 1A /NO/NC), galimybė pakeisti zonos varžos vertes, su maitinimo šaltiniu.	2	2,00	24,00	24,00
10.	Išplėtimo modulis išplėtiklio (16 zonų): 16 zonų / 2 progr. Skirta 16 zonų išplėtimo moduliiui, reliniai išėjimai (24V/ 1A /NO/NC)	2	2,00	24,00	24,00
11.	Akumuliatoriaus 12V/7,0Ah: Su hermetine 7Ah, 12V akumuliatorine baterija, užtikrinančia 24 val. centralės maitinimą dingus 230V įtampai.	3	1,86	22,32	22,32
12.	Klaviatūros: LCD. 32 simbolių mėlynas ekranas, su keičiamais užrašais. Gali būti priskirtas vienai ar kelioms sritims; Pilna 96 sričių statuso, 8 komandiniai mygtukai; 2 zonos; 2 programuojami išėjimai; Reguliuojamas apšvietimas, kontrastas.	3	1,86	22,32	22,32
13.	Sirenos vidinės: Polikarbininis korpusas. Garso stiprumas 105 dB/m. Maitinimo įtampa 10-14 Vdc. Vartojama srovė 170 mA. Aliarmo blyksnė. Vienas sirenos tonas. Galimas savisaugos kontaktas.	3	1,86	22,32	22,32
14.	Sirenos lauko: Dvigubas korpusas padengtas 3mm polikarbonato paviršiniais. Integruotas stroboskopas. Du piezo garsoakalbių elementai, 118dB. Įtampa 10 - 14,5 Vdc (13,8V nominali). Darbo režimo temperatūra -30 0C iki +50 0C.	1	0,62	7,44	7,44
15.	Judesio detektoriaus: Analoginis detektorius su quad PIR elementu, veikimo atstumas iki 12 m. Susekimo greitis 0,3 - 3 m/s. Darbo režimo temperatūra -20 iki +60 C. Optika, Linzė 3 dimensijų. Apsauga (Protekcija) Ultravioletinės šviesos filtras. Detektoriaus montavimo aukštis 1,8 - 2,4 m	26	16,12	193,44	193,44
16.	Judesio jutiklio su PIR-MW kanalu priežiūra remontas	4	2,48	29,76	29,76
17.	Magnetinio kontakto: skirtas montuoti duryse: magnetas varėioje, kontaktas stakteje. Korpuso tipas: PVC. Montavimo tipas: įleidžiamas arba pridodamas (priklausomai nuo durų konstrukcijos). Suveikimo atstumas: >2 cm.	26	16,12	193,44	193,44
18.	Vartų magnetinio kontakto: skirti montuoti varuose: Metalinis magnetinis kontaktas su armuotu 58 cm. laidu. Veikimo atstumas iki 40 mm.	3	1,86	22,32	22,32
19.	IP kameros 2 Mpix, 89 kampas 12,5 k/s	1	1,00	12,00	12,00

20.	16 kanalų skaitmeninio įrašymo įrenginio 160 MBps srautas kameros rezoliucija iki 5 Mpix VGA/HDMI išėjimas monitoriui 4HDD su Poe	1	5,00	60,00	60,00
21.	IP kameros	6	12,00	144,00	144,00
22.	Apsaugos kontrolinio prietaiso 6 spindulių	1	5,00	60,00	60,00
23.	PIR judesio jutiklio	2	1,24	14,88	14,88
24.	Magnetinio kontakto	1	0,62	7,44	7,44
25.	Sirenos vidinės	1	0,62	7,44	7,44
26.	Apsaugos kontrolinio prietaiso 6 spindulių	1	3,00	36,00	36,00
27.	PIR judesio jutiklio	7	4,34	52,08	52,08
28.	Magnetinio kontakto	4	2,48	29,76	29,76
29.	Sirenos vidinės	1	0,62	7,44	7,44
30.	Sirenos lauko	1	0,62	7,44	7,44
31.	Gaisrinės sig. kontrolinio prietaiso 4/20 spindulių	1	3,00	36,00	36,00
32.	Dūminio gaisro jutiklio	9	5,58	66,96	66,96
33.	Rankinio pavojaus mygtuko	2	1,24	14,88	14,88
34.	Sirena vidinė	2	1,24	14,88	14,88
35.	IP kameros 4 Mpix lauko IR pašv. 25 k/s	1	2,00	24,00	24,00
36.	Gaisrinės centralės	1	3,00	36,00	36,00
37.	Gaisrinės centralės išplėtimo	1	1,00	12,00	12,00
38.	Dūminio gaisrinio daviklio	12	7,44	89,28	89,28
39.	Gaisrinio pavojaus mygtuko	2	1,24	14,88	14,88
40.	Lauko sirenos gaisrinės su blykste	2	1,24	14,88	14,88
41.	Akumuliatoriaus	3	1,86	22,32	22,32
42.	Apsaugos kontrolinio prietaiso 6 spindulių	1	3,00	36,00	36,00
43.	PIR judesio jutiklio	1	0,62	7,44	7,44
44.	Magnetinio kontakto	1	0,62	7,44	7,44
45.	Sirenos vidinės	1	0,62	7,44	7,44
46.	Judesio jutiklio (pajungtas prie vietinio telemetrinio pulto)	1	0,62	7,44	7,44
47.	Judesio jutiklio (pajungtas prie vietinio telemetrinio pulto)	5	3,10	37,20	37,20
Bendra kaina be PVM, EUR					2119,44
PVM, EUR					445,08
Bendra kaina su PVM, EUR					2564,52

Bendra pasiūlymo kaina EUR (be PVM) skaičiais ir žodžiais 2119,44 € (Du tūkstančiai šimtas devyniolika eurų 44 centai)

PVM suma EUR skaičiais ir žodžiais 445,08 € (keturi šimtai keturiasdešimt penki eurai 08 centai)

Bendra suma EUR su PVM 2564,52 € (du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt keturi eurai 52 centai)

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali: Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad jos pasiūlyme nėra


Pasitiekiami subteikėjai/subteikėjai _____ (pildoma, jei numatoma pasiteikti)

Pasiūlymas galioja iki 2017-06-30

Direktorė
Giedrė Jursienė



Direktorius
Gintautas Bobianskis



**UAB „PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI“ GAISRINĖS IR APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Įmonės tikrinami ir prižiūrimi šie gaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrenginiai:

Administracinis pastatas su katiline, adresu: Klaipėdos pl. 63, Palanga		
Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Įrangos kiekis (vnt.)
1.	Gaisrinė centralė (2 kilpų su galimybe išplėsti iki 8 kilpų): su klaviatūra ir displėjumi, 3 kontroliuojami (NAC) išėjimai, 2000 įvykių atmintis, maitinimo šaltinis 230 Vac $\pm$ 10 %, vieta dviem 18,0 Ah ir 12 V akumuliatoriais, matmenys 480x470x135 mm $\pm$ 10 %	1
2.	Dūminis jutiklis: Adresinis dūminis jutiklis suderinamas su gaisrinės centralės protokolu. Rankinis adreso išstatymas, maitinimo įtampa: 17-28 VDC, statinė srovė 250 μ A, vartojama srovė 1 mA, be indikacijos, kurios srovė 2 mA, darbinė temperatūra nuo -20 °C iki 70 °C, atsparumas drėgmei 0-95 % RH	61
3.	Akumuliatorius 12V/18,0 Ah: hermetinė 18Ah, 12V akumuliatorine baterija, neaptarnaujama, užtikrinančia 24 val. centralės maitinimą dingus 230V įtampai.	2
4.	Adresinis pavojaus mygtukas: Atitinka EN54-11 standartą, adresas nustatomas įrenginyje septyniais DIL jungikliais, kontaktinės kaladėlės patogiam instaliavimui, su izoliatoriumi, reaguoja į alarmą per 0,2 s, atsistatantis elementas.	4
5.	Gaisrinė lauko sirena: 100 dB sirena, sukurta atviroms teritorijoms, išėjimas 100 dB (A) , galios suvartojimas 5,0 mA , grupinio adreso galimybė, maitinimo šaltinis-kilpa, montuojama prie sienos	1
6.	Gaisrinė vidaus sirena: adresinė 100 dB sirena maitinama kilpoje yra sukurta atviroms teritorijoms, išėjimas 100 dB (A) , galios suvartojimas 5,0 mA , grupinio adreso galimybė, maitinimo šaltinis-kilpa, montuojama prie sienos	3
7.	Konvencinės zonos pajungimo modulis: Konvencinės zonos pajungimo modulis maitina ir valdo zoną, į kurią gali būti pajungta iki 20 gaisro daviklių iš „Discovery“ ar „Xp95“ kilpų	3
8.	Apsauginė centralė (16 zonų) su dėže: 16 zonų plokštėje, plečiama iki 464 zonų; 96 sritys; 32 durų valdymas; 2000 vartotojų; Su papildoma atmintimi plečiama iki 50.000 vartotojų, 2000 zonų, 250 sričių, 240 durų valdymo; 6500 įvykių atmintis; Papildomi moduliai jungiami naudojant RS-485 prievadą; 2 programuojami išėjimai plokštėje, plečiama iki 10; 2 sirenų išėjimai;	1
9.	Išplėtimo modulis (16 zonų): 16 zonų / 2 progr. reliniai išėjimai (24V/ 1A /NO/NC), galimybė pakeisti zonos varžos vertes, su maitinimo šaltiniu.	2
10.	Išplėtimo modulių išplėtiklis (16 zonų): 16 zonų / 2 progr. Skirta 16 zonų išplėtimo moduliui. reliniai išėjimai (24V/ 1A /NO/NC)	2
11.	Akumuliatorius 12V/7,0Ah: Su hermetine 7Ah, 12V akumuliatorine baterija, užtikrinančia 24 val. centralės maitinimą dingus 230V įtampai.	3
12.	Klaviatūra: LCD. 32 simbolių mėlynas ekranas, su keičiamais užrašais. Gali būti priskirtas vienai ar kelioms sritims; Pilna 96 sričių statuso, 8 komandiniai mygtukai; 2 zonos; 2 programuojami išėjimai; Reguliuojamas apšvietimas, kontrastas.	3
13.	Sirena vidinė: Polikarbininis korpusas. Garso stiprumas 105 dB/m. Maitinimo įtampa 10-14 Vdc. Vartojama srovė 170 mA. Aliarmo blykstė. Vienas sirenos tonas. Galimas savisaugos kontaktas.	3
14.	Sirena lauko:	1

	Dvigubas korpusas padengtas 3mm polikarbonato paviršiumi. Integruotas stroboskopas. Du pjezo garsiakalbių elementai, 118dB. Įtampa 10 - 14,5 Vdc (13,8V nominali). Darbo režimo temperatūra -30 0C iki +50 0C.	
15.	Judesio detektorius: Analoginis detektorius su quad PIR elementu, veikimo atstumas iki 12 m. Susekimo greitis 0,3 - 3 m/s. Darbo režimo temperatūra -20 iki +60 C. Optika. Linzė 3 dimensijų. Apsauga (Protekcija) Ultravioletinės šviesos filtras. Detektoriaus montavimo aukštis 1,8 - 2,4 m	26
16.	Judesio jutiklis su PIR+MW kanalu	4
17.	Magnetinis kontaktas: skirtas montuoti duryse: magnetas varčioje, kontaktas staktoje. Korpuso tipas: PVC. Montavimo tipas: įleidžiamas arba pridedamas (priklausomai nuo durų konstrukcijos). Suveikimo atstumas: ≥ 2 cm.	26
18.	Vartų magnetinis kontaktas: skirti montuoti vartuose: Metalinis magnetinis kontaktas su armuotu 58 cm. laidu. Veikimo atstumas iki 40 mm.	3
19.	IP kamera 2 Mpix, 89 kampas 12,5 k/s	1
20.	16 kanalų skaitmeninis įrašymo įrenginys 160 MBps srautas kameros rezoliucija iki 5 Mpix VGA/HDMI išėjimas monitoriui 4HDD su Poe	1
21.	IP kamera	6
Katilinė Nr. 7 adresu: Vytauto g. 90, Palanga		
22.	Apsaugos kontrolinis prietaisas 6 spindulių	1
23.	PIR judesio jutikliai	2
24.	Magnetinis kontaktas	1
25.	Sirena vidinė	1
Katilinė Nr. 6 adresu: Mokyklos g. 9, Palanga (Šventoji)		
26.	Apsaugos kontrolinis prietaisas 6 spindulių	1
27.	PIR judesio jutikliai	7
28.	Magnetinis kontaktas	4
29.	Sirena vidinė	1
30.	Sirena lauko	1
31.	Gaisrinės sig. kontrolinis prietaisas 4/20 spindulių	1
32.	Dūminis gaisro jutiklis	9
33.	Rankinis pavojaus mygtukas	2
34.	Sirena vidinė	2
Katilinė Nr. 12 adresu: Kuršių takas 1B, Palanga (Būtingė)		
35.	IP kamera 4 Mpix lauko IR pašv. 25 k/s, HK-2CD2142-F	1
36.	Gaisrinė centralė, INIM 4/20	1
37.	Gaisrinės centralės išplėtėjas, INIM8	1
38.	Dūminis gaisrinis daviklis, Q01-2	12
39.	Gaisrinis pavojaus mygtukas, FP3CQR	2
40.	Lauko sirena gaisrinė su blykste, AH03127BS	2
41.	Akumuliatorius, Ultracel 7A	3
Katilinė Nr. 3 adresu: Senojo turgaus g. 2, Palanga		
42.	Apsaugos kontrolinis prietaisas 6 spindulių	1
43.	PIR judesio jutikliai	1
44.	Magnetinis kontaktas	1
45.	Sirena vidinė	1
Boilerinė Nr. 3 adresu: J. Biliūno g. 10, Palanga		
46.	Judesio jutikliai (pajungtas prie vietinio telemetrinio pulto)	1
Boilerinė Nr. 4 adresu: M. Valančiaus g. 6, Palanga		
47.	Judesio jutikliai (pajungtas prie vietinio telemetrinio pulto)	5

Paslaugos teikimą sudaro:

- priima iš užsakovo sutartyje nurodomuose objektuose esančių apsauginės priešgaisrinės signalizacijos (toliau – APS) įrangą, techninės priežiūros ir remonto dokumentaciją;
- instruktuoja užsakovo paskirtas asmenis kaip naudotis APS įrenginiais;
- tikrina kiekvieną mėnesį sutarties galiojimo laikotarpiu APS įrenginių būklę;
- kiekvieną mėnesį sutarties galiojimo laikotarpiu APS sistemos tikrinimas, vykdant bendros sistemos, bei atskirų jos komponentų (dūmų daviklių) veiksmingumo patikrinimus;
- kiekvieną mėnesį sutarties galiojimo laikotarpiu profilaktiniai patikrinimai;
- atlikus paslaugas padaro atitinkamą įrašą „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO APSKAITOS ŽURNAL“;
- pirmą profilaktinį patikrinimą atlieka per pirmąsias dvi savaites po sutarties pasirašymo;
- kartu su užsakovu sprendžia APS įrenginių montavimo ir remonto klausimus ir vykdo APS montavimo bei remonto darbus pagal iš anksto suderintas sąmatas;
- užtikrina kokybišką sistemų/prietaisų funkcionavimą jeigu jos eksploatuojamos nepažeidžiant eksploatavimo instrukcijų užsakovo įgaliotų darbuotojų;
- Bet kuriuo paros metu priimti Užsakovo telefoninius pranešimus apie APS įrenginių gedimus.
- Užtikrinti, kad nustačius APS įrenginių gedimą iškvieštas Vykdytojo įgaliotas atstovas bet kuriuo paros metu atvyks į objektą per galimai trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 24 val., patikrins APS įrenginių būklę ir veikimą, pašalins patikrinimo metu aptiktus nedidelius gedimus, nereikalaujančius APS įrenginių pagrindinių detalių ir mazgų keitimo ar suprogramuos Užsakovo objektų APS signalų siuntimą į centralizuoto stebėjimo punktą.
- jeigu gedimo neįmanoma pašalinti per nustatytą laiką, sugedusį įrenginį laikinai pakeičia kitu užtikrinant APS sistemų stabilų darbą;
- pasibaigus galioti sutarties laikotarpiui perduoda užsakovui visą su sutarties vykdymu surištą dokumentaciją ir kodus.

Sudarė: Elektros ūkio priežiūros
skyriaus viršininkas
Dovydas Rumšas

D. Rumšas

Direktorė
Giedrė Jursėnė



Direktorius
Gintautas Bobianskis

