

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 1255

Prie 2018 m. 02 mėn. 22 d. PVM sąskaitos-faktūros (krovinio važtaraščio) serija BROM Nr. 031306


Įmonė pardavėja – UAB „Baltic Petroleum“, Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k. Vilniaus r. sav. Įmonės kodas 111703588

Produktas: DYZELINAS 1 klasė
Standartas: LST EN 590:2013+A1:2017

Eminio paėmimo data 2018-02-07

Rez. Nr. 5

Kokybės pažymėjimas įformintas 2018-02-08

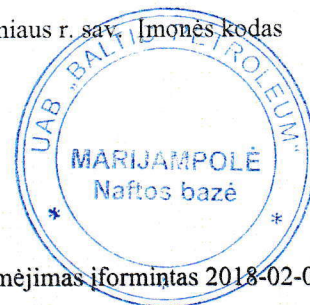

Eil. Nr.	Kokybės rodiklio pavadinimas	Norma	Faktiškai
1.*	Cetatinis skaičius, ne mažesnis	51,0	51,3
2.*	Cetatinis indeksas, ne mažesnis	46,0	49,0
3.	Tankis, esant 15 °C, kg/m ³	800,0 – 845,0	829,9
4.*	Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis, % masės, ne didesnis	8	4
5.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	8,1
6.*	Pliūpsnio temperatūra, °C, aukštesnė kaip	55	60,5
7.*	Koksingumas (produkto distiliavimo 10 % likučio), % masės, ne didesnis	0,30	0,03
8.*	Pelenų kiekis, % masės, ne didesnis	0,01	0,01
9.*	Vandens kiekis, % masės, ne didesnis	0,0200	0,0015
10.*	Teršalų kiekis, mg/kg, ne didesnis	24	3
11.*	Vario plokštelės korozija (3 h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1 klasė	1a
12.*	Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m ³ , ne didesnis	25	3
13.*	Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo (WSD) esant 60 °C, µm, ne daugiau	460	390
14.*	Klampa, esant 40 °C, mm ² /s	1,50-4,00	2,05
15.*	Distiliacijos charakteristikos:		
	distiliato kiekis, esant 180 °C, % tūrio, ne didesnis	10	1
	distiliato kiekis, esant 340 °C, % tūrio, ne mažesnis	95	95@325 °C
16.*	Ribinė filtruojamumo temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 26	minus 32
17.*	Drumstimosi temperatūra, °C, ne aukštesnė	minus 16	minus 16
18.*	Mangano kiekis, mg/l, ne didesnis	2	< 0,5
19.***	RRME kiekis, % tūrio, ne didesnis	7,00	0**

Produktas atitinka LST EN 590:2013+A1:2017 ir LR energetikos, aplinkos ir susisiekimo ministrų 2010 12 22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“, su 2015-05-27 Nr.1-133/D1-448/3-216(1.5 E) redakcija su pakeitimu, reikalavimus.


Pastaba: žvaigždute nepažymėti kokybės rodikliai atlikti UAB „Baltic Petroleum“ kuro tyrimo laboratorijoje

* rodikliai iš gamintojo AB „ORLEN Lietuva“ kokybės pažymėjimo Nr.127379

** žiemos laikotarpiu dyzelinas gali būti ir be biodegalų

*** rodikliai iš degalų pilstymo programos TAMAS

Laboratorijos vedėjas (-a)

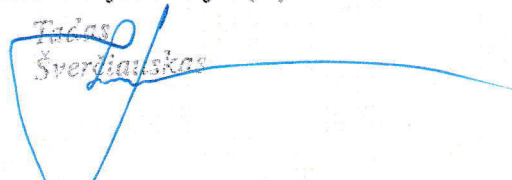

**BALTIC PETROLEUM****Tikra****KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS Nr. 1251**Prie 2018 m. 02 mėn. 22 d. PVM sąskaitos-faktūros (krovinio važtaraščio) serija BPOM Nr. 031308**95 markės benzinas su bioetanoliu, D klasė**

Įmonė pardavėja – UAB „Baltic Petroleum“, Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k. Vilniaus r. sav. Įmonės kodas 111703588

Standartas: **LST EN 228:2012+A1:2017**

Talpykla Nr. 2

Ėminio paėmimo data : 2018-01-26

Kokybės pažymėjimas įformintas 2018-01-29



	Kokybės rodiklio pavadinimas	Norma	* Faktiškai
1.**	Tiriamasis oktaninis skaičius, (TOS), ne mažesnis	95,0	95,8
2.**	Variklinis oktaninis skaičius, (VOS), ne mažesnis	85,0	85,8
3.	Tankis, esant +15 °C, kg/m ³	720,0 – 775,0	732,7
4.*	Švino kiekis, mg/l, ne didesnis	5	mažiau 2,5
5.*	Sieros kiekis, mg/kg, ne didesnis	10,0	6,6
6.*	Oksidacinio stabilumo trukmė, min, ne mažesnė	360	360
7.*	Esamųjų dervų kiekis (išplautas tirpikliu), mg/100 ml, ne didesnis	5	1
8.*	Vario plokštelės korozija (3h esant 50 °C), korozijos laipsnis, ne didesnis	1	1a
9.*	Išvaizda	Švarus ir skaidrus	Švarus ir skaidrus
10.	Angliavandenilių kiekis, % tūrio, ne didesnis:		
10.1*	alkenų (olefinų)	18,0	12,4
10.2*	arenų (aromatinių)	35,0	27,0
11.***	Benzeno kiekis, % tūrio, ne didesnis	1,00	0,96
12.***	Degunies kiekis, % masės, ne didesnis	3,7	2,6
13.	Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis, % tūrio, ne didesnis:		
13.1***	metanolio	3,0	0,0
13.2***	izopropilo alkoholio	12	0,05
13.3***	izobutilo alkoholio	15	0,00
13.4***	tretbutilo alkoholio	15	0,07
13.5***	eterių (5 ar daugiau C atomų)	22	4,34
13.6***	kitų oksigenatų	15	0,0
14.***	Garų slėgis, (GS) kPa	60,0-90,0	81,3
15.	Distiliacijos charakteristikos:		
15.1***	išgarinto produkto kiekis esant 70 °C, E 70, % tūrio	24,0-52,0	45,0
15.2***	išgarinto produkto kiekis esant 100 °C, E 100, % tūrio	46,0-72,0	66,0
15.3***	išgarinto produkto kiekis esant 150 °C, E 150 % tūrio, ne mažesnis	75,0	93,0
15.4***	distiliacijos baigmės temperatūra, (DBT) °C, ne aukštesnė	210	170
15.5***	distiliacijos likutis, % tūrio, ne didesnis	2	1
16.***	Lakumo indeksas, LI	nenormuojama	1128
17.****	Etanolio kiekis, % tūrio	5,0-10,0*****	4,6

Produktas atitinka LST EN 228:2012+A1:2017 ir LR energetikos, aplinkos, susisiekimo ministrų 2010 12 22 įsakymo Nr.1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“, su 2015-05-27 Nr.1-133/D1-448/3-216(1.5 E) redakcija su reikalavimus.

Pastabos : žvaigždute nepažymėti kokybės rodikliai atlikti UAB „Baltic Petroleum“ kuro tyrimo laboratorijoje

* pažymėti kokybės rodikliai iš gamintojo kokybės pažymėjimo Nr.127165

** pažymėti kokybės rodikliai nustatyti SGS Klaipėda Ltd.

*** pažymėti kokybės rodikliai iš UAB „OKSETA“ naftos produktų terminalo laboratorijos, Tyrimų pažymos Nr. 33

**** rodikliai iš degalų užpylimo programos

***** pagal privalomuosius kokybės rodiklius

Laboratorijos vedėjas(a)

Tadas
Šverčiauskas