

Atliekami darbai, įkainiai:


Specifikacija				
Leisti subrangą	Pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina (Eur be PVM)
	(DSP18) Liftų atnaujinimas (modernizavimas)	-		
Taip	(DSP18.1) Keleivinių liftų atnaujinimas (modernizavimas), jų keitimas techniniu energetiniu požiūriu efektyvesniais liftais, kai lifto sustojimai 5	Vnt	1	37499,000000
	Matavimo vienetas apima statybos darbų ir medžiagų sąnaudų visumą (įskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senojo lifto demontavimas ir utilizavimas; 2. Esant poreikiui Lifto šachtos koregavimas; 3. Naujo lifto (Keleivinis, sustojimų skaičius 2, kėlimo galia 500 kg, mygtukinis, surinkimas aukštyn/žemyn) įrengimas į esamą šachtą, pritaikant neįgalųjų poreikiams; 4. Elektros maitinimo įvado pritaikymas arba naujo montavimas; 5. Elektros valdymo tinklų montavimas; 6. Sienų ir grindų apdailos prie lifto šachtos angų sutvarkymas; 7. Angokraščių aptaisymas metaliniais apvais; 8. Lifto įžeminimo sutvarkymas; 9. Lifto paleidimo – derinimo darbai ir pridavimas įgaliosioms įstaigoms; 10. Projektavimas; 11. Lifto pavara elektrinė, reduktorinė dažniu valdoma lyninė pavara, plieniniai nešantys lynai be padengimo plastikumu arba gumos danga; 12. Kabinos apdaila - šlifutas nerūdijantis plienas (imitacija negalima), ant visų kabinos sienų įrengtos dvi nerūdijančio plieno apsaugos juostos, nurodytame aukštyje, veidrodinis 1/2 dydžio ant šoninės sienos; 13. Kabinos, šachtos durys nerūdijančio plieno (imitacija negalima); 14. Durų pavara - programuojama, skaitmeninė, dažnio keitikliu valdoma; 15. Durų angokraščiai iš šlifuto nerūdijančio plieno (imitacija negalima); 16. Kabinos lubos pakabinamos su įmontuotu LED apšvietimu; 17. Grindys danga neslidi, nekeiči; 18. Valdymo pultas nerūdijančio plieno, su padėties indikacija, aliarmu, perkrovos kontrolė; 19. Valdymo tablo aukštuose mygtukinis, iškvietimo identifikavimas, mygtukais surinkus kodą, padėties indikacija visuose aukštuose; 20. Lifte turi būti avarinis apšvietimas; 21. Lifto valdymas gaisro atveju į du aukštus. Panevėžio specialioji mokykla daugiafunkcis centras (2 aukštų pastatas) numato pirkti: Pirkimo objektas – Naujo keleivinio lifto įrengimas į esamą šachtą. KELEIVINIO LIFTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Lifto tipas Keleivinis, pagal EN81-20/50, žymimas CE ženklu Pavara elektrinė, reduktorinė dažniu valdoma lyninė pavara, plieniniai nešantys lynai be padengimo plastikumu ar guma; Kėlimo galia, kg – 500; Važiavimo greitis, m/s - 1,00; Kėlimo aukštis, m- 3,30 (preliminarijai); Sustojimų/durų skaičius, vnt- 2/2, (kabina nepereinama); Kabina (plotis x gylis x aukštis) mm- kabinos plotis, gylis, aukštis maksimalūs pagal esančią šachtą, bet nemažiau kaip 1250 x 1450 x 2150 (preliminarijai); Durys (plotis x aukštis) mm - durys maksimalaus pločio ir aukščio pagal esančią šachtą, bet nemažiau kaip 900 x 2000, teleskopinės, atsidarančios į šoną, dažninis valdymas; Šachtą (plotis x gylis) mm- 1750 x 2000 (esanti, preliminarijai); Šachtos duobė, mm- 1400 (esanti, preliminarijai); Šachtos viršutinis aukštis, mm- 3200 (esanti, preliminarijai); Valdymas- mygtukinis, surinkimas aukštyn/žemyn; Mechanizmų patalpa - viršuje, tiesiai virš šachtos (esama mašinų patalpa); Kabinos apdaila. Sienos - šlifutas nerūdijantis plienas (nerūdijančio plieno imitacija negalima), ant visų kabinos sienų įrengtos dvi nerūdijančio plieno apsaugos juostos Uždakovo nurodytame aukštyje; Kabinos durys - nerūdijantis plienas, nerūd. plieno imitacija negalima; Šachtos durys- nerūdijantis plienas, nerūd. plieno imitacija negalima; Durų pavara - programuojama, skaitmeninė, dažnio keitikliu valdoma; Durų angokraščiai - šlifutas nerūdijantis plienas, nerūd. plieno imitacija negalima; Durų gaisrinis sertifikavimas - EI 90; Kabinos lubos - pakabinamos su įmontuotu LED apšvietimu; Grindys - spec. neslidi, nekeiči danga; Valdymo pultas kabinoje - nerūdijantis plienas, su padėties indikacija, aliarmu; Valdymo tablo aukštuose - mygtukinis, iškvietimo identifikavimas mygtukais surinkus kodą, padėties indikacija visuose aukštuose; Veidrodis- 1/2 dydžio ant šoninės sienos; Porankis- nerūdijantis plienas; Durų kontrolė - šviesos užuolaida (foto barjeras) per visą durų aukštį; Maitinimas - 3 fazė / 400V, 50Hz; Kita - perkrovos kontrolė, avarinis apšvietimas, valdymas gaisro atveju į du aukštus REIKALAVIMAI NAUJO KELEIVINIO LIFTO ĮRENGIMUI 1. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti techniniai keleivinio lifto reikalavimai. Keleivinis liftas taip pat turi atitikti reikalavimus: 1.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-529 patvirtinto techninio reglamento "LIFTAI IR LIFTŲ SAUGOS ĮTAISAI" (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES)			

Uždakovo sutartis CPO53612


12

Direktorius pavaduotojas
ūkio reikalams

Žydrūnas Kvedaras



Generalinis direktorius
Kazys SKUTULAS

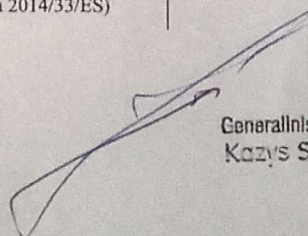

reikalavimus. Liftai ir liftų saugos mazgai turi būti nustatyta tvarka pažymėti CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaracijas. 1.2. Liftas turi būti suprojektuotas, pagamintas ir sumontuotas laikantis šių standartų: • LST EN 81-20:2014 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Keleiviniai ir krovininiai liftai. 20 dalis. Keleiviniai ir krovininiai-keleiviniai liftai“. • LST EN 81-50:2014 „Liftų konstravimo ir įrengimo saugos taisyklės. Tyrimai ir bandymai. 50 dalis. Lifto komponentų projektavimo taisyklės, skaičiavimai, tyrimai ir bandymai“. 1.3. Prieš pridodant naujai sumontuotą liftą Užsakovui turi būti atliktos ES atitikties įvertinimo procedūros, liftas pažymėtas CE ženklu. 1.4. Kartu su liftu turi būti pateikti lifto montavimo brėžiniai, iš kurių būtų matyti lifto atitikimas techninių specifikacijų reikalavimams, perduota techninė dokumentacija (pasas, naudojimo instrukcijos, lifto ir saugos mazgų atitikties sertifikatai bei deklaracijos, brėžiniai ir t.t.). 1.5. Lifto pasas ir naudojimo instrukcijos turi būti parengtos valstybine kalba. Valstybine kalba pateikiama informacija privalo atitikti gamintojo (originalo kalba) pateiktą informaciją. Kita privaloma informacija pateikta Priede Nr. 1, (Keleivinio lifto techninė specifikacija ir reikalavimai naujo lifto įrengimui) kuri yra neatsiejama sutarties dalis.	
--	--

Bendra pasiūlymo kaina (Eur be PVM)	37499,0000
21,00 % PVM	7874,7900
Bendra pasiūlymo kaina (Eur su PVM)	45373,7900

Objektas, kuriame bus atliekami užsakyti darbai:


Pastato paskirtis	Pastatas - Reabilitacijos centras; Naudojimo paskirtis - Gydomo. Mokykla.
Pastato adresas	Algirdo g. 31, Panevėžys
Pastato kadastro bylos Nr.	2796-5000-7010
Ar reikalinga parengti kadastrinę bylą?	Ne
Ar objektas dalyvauja daugiabučių modernizavimo programoje?	Ne
Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinį projektą?	Ne
Ar tiekėjas turi įrengti informacinį stendą?	Ne

Pasiūlymą pateikęs tiekėjas (arba Partnerių grupės pagrindinis partneris): Konsolė, UAB, Liepų g. 79, Klaipėda, Klaipėdos m. sav., LT-92195

Pasiūlymą pateikęs naudotojas: Kazys Skutulas, Generalinis direktorius

Direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams

Žydrūnas Kvedaras



Užsakymo sutartis CPO53612

Generalinis direktorius
Kazys SKUTULAS

