




Statytojas	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455
Projektuotojas	UP architektai, UAB j. k. 110784562
Projekto pavadinimas	Administracinio pastato (un. nr. 4199-8003-4012) Vilniaus r. sav. Pasieniečių g. 26 Medininkų sen., Medininkų k., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) projektas
Projekto Nr.	100924-01
Projekto etapas	TDP
Statinių naudojimo paskirtys:	Specialiosios paskirties statiniai, administracinės paskirties pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai
Statybos rūšis:	Kapitalinis remontas (avarinės būklės pašalinimas)
Statinio projekto dalis	Elektrotechninė
Bylos žymuo	E
Bylos laidos žymuo	0
Bylos išleidimo data	2024

Pareigos	Atestato Nr.	Vardas, Pavardė	Parašas
PV, architektas	A1872	Algirdas Stripinis	
PDV	24656	Vaidas Jozonis	
Klaipėda 2024 m.			


BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

I. TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumentų žymuo	Pavadinimas	Laida	Lapų
1.	100924-01-TDP-E-DŽ	Dokumentų žiniaraštis	0	1
2.	100924-01-TDP-E-AR	Aiškinamasis raštas	0	1
3.	100924-01-TDP-E-MŽ	Sąnaudų žiniaraštis	0	3

II. BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS


Eil. Nr.	Dokumentų žymuo	Pavadinimas	Laida	Lapų
1.	100924-01-TDP-E-01	Rūsio jėgos tinklų planas	0	1
2.	100924-01-TDP-E-02	Rūsio aukšto apšvietimas	0	1
3.	100924-01-TDP-E-03	Pirmo aukšto jėgos tinklų planas	0	1
4.	100924-01-TDP-E-04	Pirmo aukšto apšvietimas	0	1
5.	100924-01-TDP-E-05	Antro aukšto jėgos tinklų planas	0	1
6.	100924-01-TDP-E-06	Antro aukšto apšvietimas	0	1
7.	100924-01-TDP-E-07	Pastogės jėgos tinklų planas	0	1
8.	100924-01-TDP-E-08	JSS-01 schema	0	1
9.	100924-01-TDP-E-09	JPS-01.1B schema	0	1
10.	100924-01-TDP-E-10	JPS-01.3B schema	0	1
11.	100924-01-TDP-E-11	JPS-01.1K schema	0	1
12.	100924-01-TDP-E-12	JPS-01.3K schema	0	1
13.	100924-01-TDP-E-13	AS-01.4 schema	0	1
14.	100924-01-TDP-E-14	AS-01.6 schema	0	1

KVAL. PATV. DOK.NR	 uparchitektai				Administracinio pastato (un. nr. 4199-8003-4012) Vilniaus r. sav. Pasieniečių g. 26 Medininkų sen., Medininkų k., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) projektas			
A1872	PV	Algirdas Stripinis			DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS			Laida
24656	PD V	Vaidas Jozonis						0
Stadija	UŽSAKOVAS:				100924-01-TDP-E-DŽ		Lapas	Lapų
TDP	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455						1	1


AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Remontuojamas administracinis pastatas (un. Nr.4199-8003-4012) pastatytas 1998m, remontuotas 2019-2023 metais. 2024 m balandžio 18 d. įvyko gaisras. 2024 06 20 statinio konstrukcijų ekspertizės aktu Nr. GTL2024061201 pastatui buvo nustatyta avarinė būklė. Projekto tikslas atstatyti pažeistas pastato konstrukcijas, inžinerines sistemas ir apdailą, pašalinti avarinę būklę.

Šioje projekto dalyje sprendžiami vidaus elektros sistemų remonto darbai. Nuo gaisro nukentėjusioje pastato dalyje keičiama elektros instaliacija – kabeliai, vamzdžiai, kabelinės konstrukcijos, skydelių komutaciniai apsaugos aparatai, šviestuvai, rozetės jungikliais ir kiti el. Sistemų elementai. Taip magistraliniai kabeliai ir kiti kabeliai, kurie ne visiškai, bet dalinai yra pažeisti. Atlikus elektros sistemos remonto darbus, atliekami visi reikalingi matavimai, bandymai.

KVAL. PATV. DOK.NR	 uparchitektai				Administracinio pastato (un. nr. 4199-8003-4012) Vilniaus r. sav. Pasieniečių g. 26 Medininkų sen., Medininkų k., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) projektas			
A1872	PV	Algirdas Stripinis			AIŠKINAMASIS RAŠTAS		Laida	
24656	PD V	Vaidas Jozonis					0	
Stadija	UŽSAKOVAS:				100924-01-TDP-E-AR		Lapas	Lapų
TDP	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455						1	1


Pozicija Eil.Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	MEDŽIAGOS				
1.	JPS-01.1B Modulinis 60 mod. įleidžiamas; Kirtiklis 80A–1vnt; srovės nuotėkio relė 2P, 25A 30mA - 9vnt; srovės nuotėkio relė 4P, 25A 30mA - 1vnt; automatinis jungiklis 3FC16A -2vnt; automatinis jungiklis 1FC16A -18vnt; automatinis jungiklis 1FC10A -1vnt; nepriklausomas atkabiklis 24V-2vnt; Viršjtampių ribotuvas C - 1vnt..		Kompl.	1	Pagal schema
2	JPS-01.1K Modulinis 24 mod. įleidžiamas; Kirtiklis 25A–1vnt; viršjtampių ribotuvas C - 1vnt; automatinis jungiklis 1FC16A -5vnt; Sujungimų šynos 12mod.10mm2 1vnt		Kompl.	1	Pagal schema
3	AS-01.4 Modulinis 24 mod. įleidžiamas; Kirtiklis 25A–1vnt; viršjtampių ribotuvas C - 1vnt; srovės nuotėkio relė 2P, 25A 30mA - 2vnt; automatinis jungiklis 1FB10A -8vnt; Sujungimų šynos 12mod.10mm2 1vnt		Kompl.	1	Pagal schema
4	JPS-01.1B Modulinis 72 mod. įleidžiamas; Kirtiklis 80A–1vnt; srovės nuotėkio relė 2P, 25A 30mA - 7vnt; srovės nuotėkio relė 4P, 25A 30mA - 1vnt; automatinis jungiklis 3FC20A -2vnt; automatinis jungiklis 1FC16A -15vnt; automatinis jungiklis 1FC10A -2vnt; nepriklausomas atkabiklis 24V-2vnt; Viršjtampių ribotuvas C - 1nt.. .		Kompl.	1	Pagal schema

KVAL. PATV. DOK.NR	 uparchitektai				Administracinio pastato (un. nr. 4199-8003-4012) Vilniaus r. sav. Pasieniečių g. 26 Medininkų sen., Medininkų k., kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) projektas				
A1872	PV	Algirdas Stripinis			SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS			Laida	
24656	PD V	Vaidas Jozonis						0	
Stadija	UŽSAKOVAS:				100924-01-TDP-E-MŽ			Lapas	Lapų
TDP	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455							1	3

Pozicija Eil.Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
5	JPS-01.3K Modulinis 24 mod. įleidžiamas: Kirtiklis 25A–1vnt; viršjtampių ribotuvas C - 1vnt; automatinis jungiklis 1FC16A -9vnt; Sujungimų šynos 12mod.10mm2 1vnt		Kompl.	1	Pagal schema
6	AS-01.6 Modulinis 24 mod. įleidžiamas: Kirtiklis 25A–1vnt; viršjtampių ribotuvas C - 1vnt; srovės nuotėkio relė 2P, 25A 30mA - 1vnt; automatinis jungiklis 1FB10A -9vnt; Sujungimų šynos 12mod.10mm2 1vnt		Kompl.	1	Pagal schema
7	Kabeliniai kanalai šalto cinkavimo perforuoti B200mm		m	66	
8	3,6W Evakuacinis šviestuvas KASJOPEJA, su 3H avarinių modulių		vnt	21	
9	1,5W Avarinis šviestuvas STALET ROUND LED su 3H avarinių modulių		vnt	19	
10	Northcliffe Bali U LED 1x4000 H174 T840 DPRZ LT80		vnt	2	
11	Northcliffe Barat LED 1x3750 H119 T840 PCPC OP LT80 1G		vnt	16	
12	Northcliffe Barat LED 1x6700 H122 T840 PCPC OP LT80 1G		vnt	9	
13	Northcliffe Crux P LED 1x2000 E902 T840 OP		vnt	46	
14	Northcliffe Disc LED 1x14000 E927 T840 OP		vnt	5	
15	Northcliffe Pavo P LED 1x3000 D518 T840 OP		vnt	12	
16	Northcliffe Levanto PLN LED 1x3650 G090 T840 OP		vnt	37	
17	Ledvance DL IP44 DN215 30W 840 WT		vnt	66	
18	Judesio jutiklis GTV CR-5 (baltas 360)			31	
20	Vieno klavišo jungiklis (bush jager basic55) baltas		vnt	38	
21	Kištukinis lizdas (bush jager basic55) baltas		vnt	354	
22	Instaliacinės montažinės dėžutės		vnt	270	
23	Kištukinis lizdas IZN 3253 32A 5p v/t		vnt	2	
	KABELIAI				
24	Kabelis Cu 3x1,5 mm² Nedegus E90		m	80	
25	Kabelis Cu Cca 3x1,5 mm²		m	2000	
26	Kabelis Cu Cca 3x2,5 mm²		m	2100	
27	Kabelis Cu Cca 5x2,5 mm²		m	400	
28	Kabelis Cu Cca 5x4mm²		m	500	

Pozicija Eil.Nr.	Įrengimų ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
29	Kabelis Cu Cca 5x10 mm ²		m	250	
30	Gofruotas vamzdis behalogenis D20		m	2400	

100924-01-TDP-E-MŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0

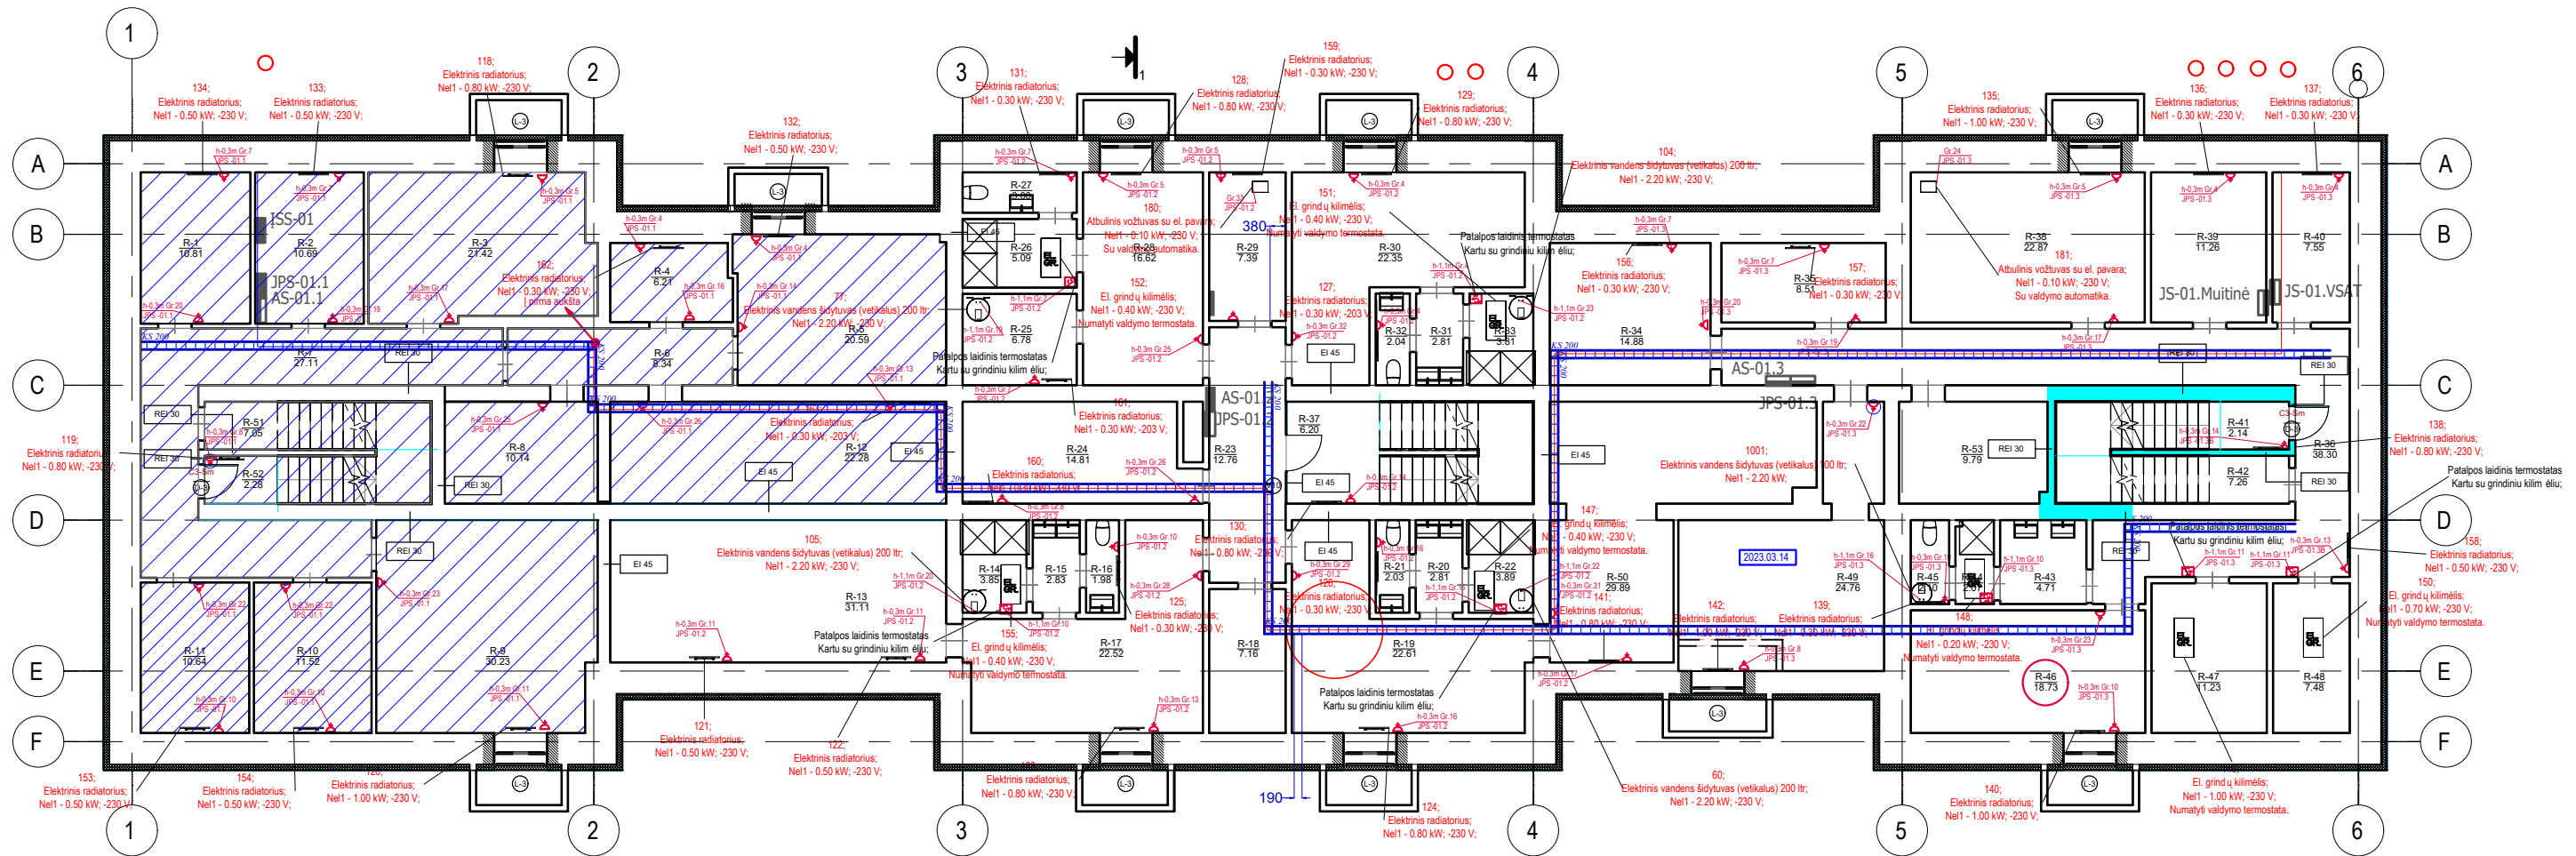

RŪSIO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
R-1	SANDĖLIS	10.81 m²
R-2	EL. SKYDINĖ	10.69 m²
R-3	SANDĖLIS	21.42 m²
R-4	VENTILIACIJOS PATALPA	6.21 m²
R-5	VENTILIACIJOS SPATALPA	20.59 m²
R-6	KORIDORIUS	8.34 m²
R-7	KORIDORIUS	27.11 m²
R-8	SANDĖLIS	10.14 m²
R-9	SANDĖLIS	30.23 m²

RŪSIO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
R-12	SANDĖLIS	22.28 m²
R-13	RŪBINĖ	31.11 m²
R-14	DUŠINĖS	3.85 m²
R-15	TAMBŪRAS	2.83 m²
R-16	WC	1.98 m²
R-17	RŪBINĖ	22.52 m²
R-18	PREKYBINĖ SALĖ	7.16 m²
R-19	RŪBINĖ	22.61 m²
R-20	TAMBŪRAS	2.81 m²
R-21	WC	2.03 m²


RŪSIO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
R-25	PREKYBINĖ SALĖ	6.78 m²
R-26	DUŠINĖS	5.09 m²
R-27	WC	3.00 m²
R-28	PREKYBINĖ SALĖ	16.62 m²
R-29	BOILERINĖ	7.39 m²
R-30	RŪBINĖ	22.35 m²
R-31	TAMBŪRAS	2.81 m²
R-32	WC	2.04 m²
R-33	DUŠINĖS	3.81 m²
R-34	BOILERINĖ	14.88 m²

RŪSIO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
R-38	SANDĖLIS	22.87 m²
R-39	SERVERINĖ	11.26 m²
R-40	SERVERINĖ	7.55 m²
R-41	LAIPTINĖ	2.14 m²
R-42	PREKYBINĖ SALĖ	7.28 m²
R-43	TAMBŪRAS	4.71 m²
R-44	DUŠINĖS	2.07 m²
R-45	WC	2.10 m²
R-46	PRIEGLAUBSČIO PRAŠANČIŲ ASMENŲ PATALPA	18.73 m²

RŪSIO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
R-49	VENTILIACIJOS KAMERA	24.76 m²
R-50	RŪBINĖ	29.89 m²
R-51	PREKYBINĖ SALĖ	7.05 m²
R-52	LAIPTINĖ	2.28 m²
R-53	PREKYBINĖ SALĖ	9.79 m²
		627.27 m²

DRĖGMES PAŽEISTOS PATALPOS
GAISRO PAŽEISTOS PATALPOS
Kistukiniai lizdai 19vnt

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI		
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS		
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS		
	A1872	PV	Algirdas Stripinis	Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1	
Kalbos trump. LT	24656	PDV	Vaidas Jozonis	ADMINISTRACINIS PASTATAS	
				Dokumento pavadinimas	
				RŪSIO JĖGOS TINKLŲ PLANAS	
				Laida	
Lapų				0	
Lapų				1	
				14	

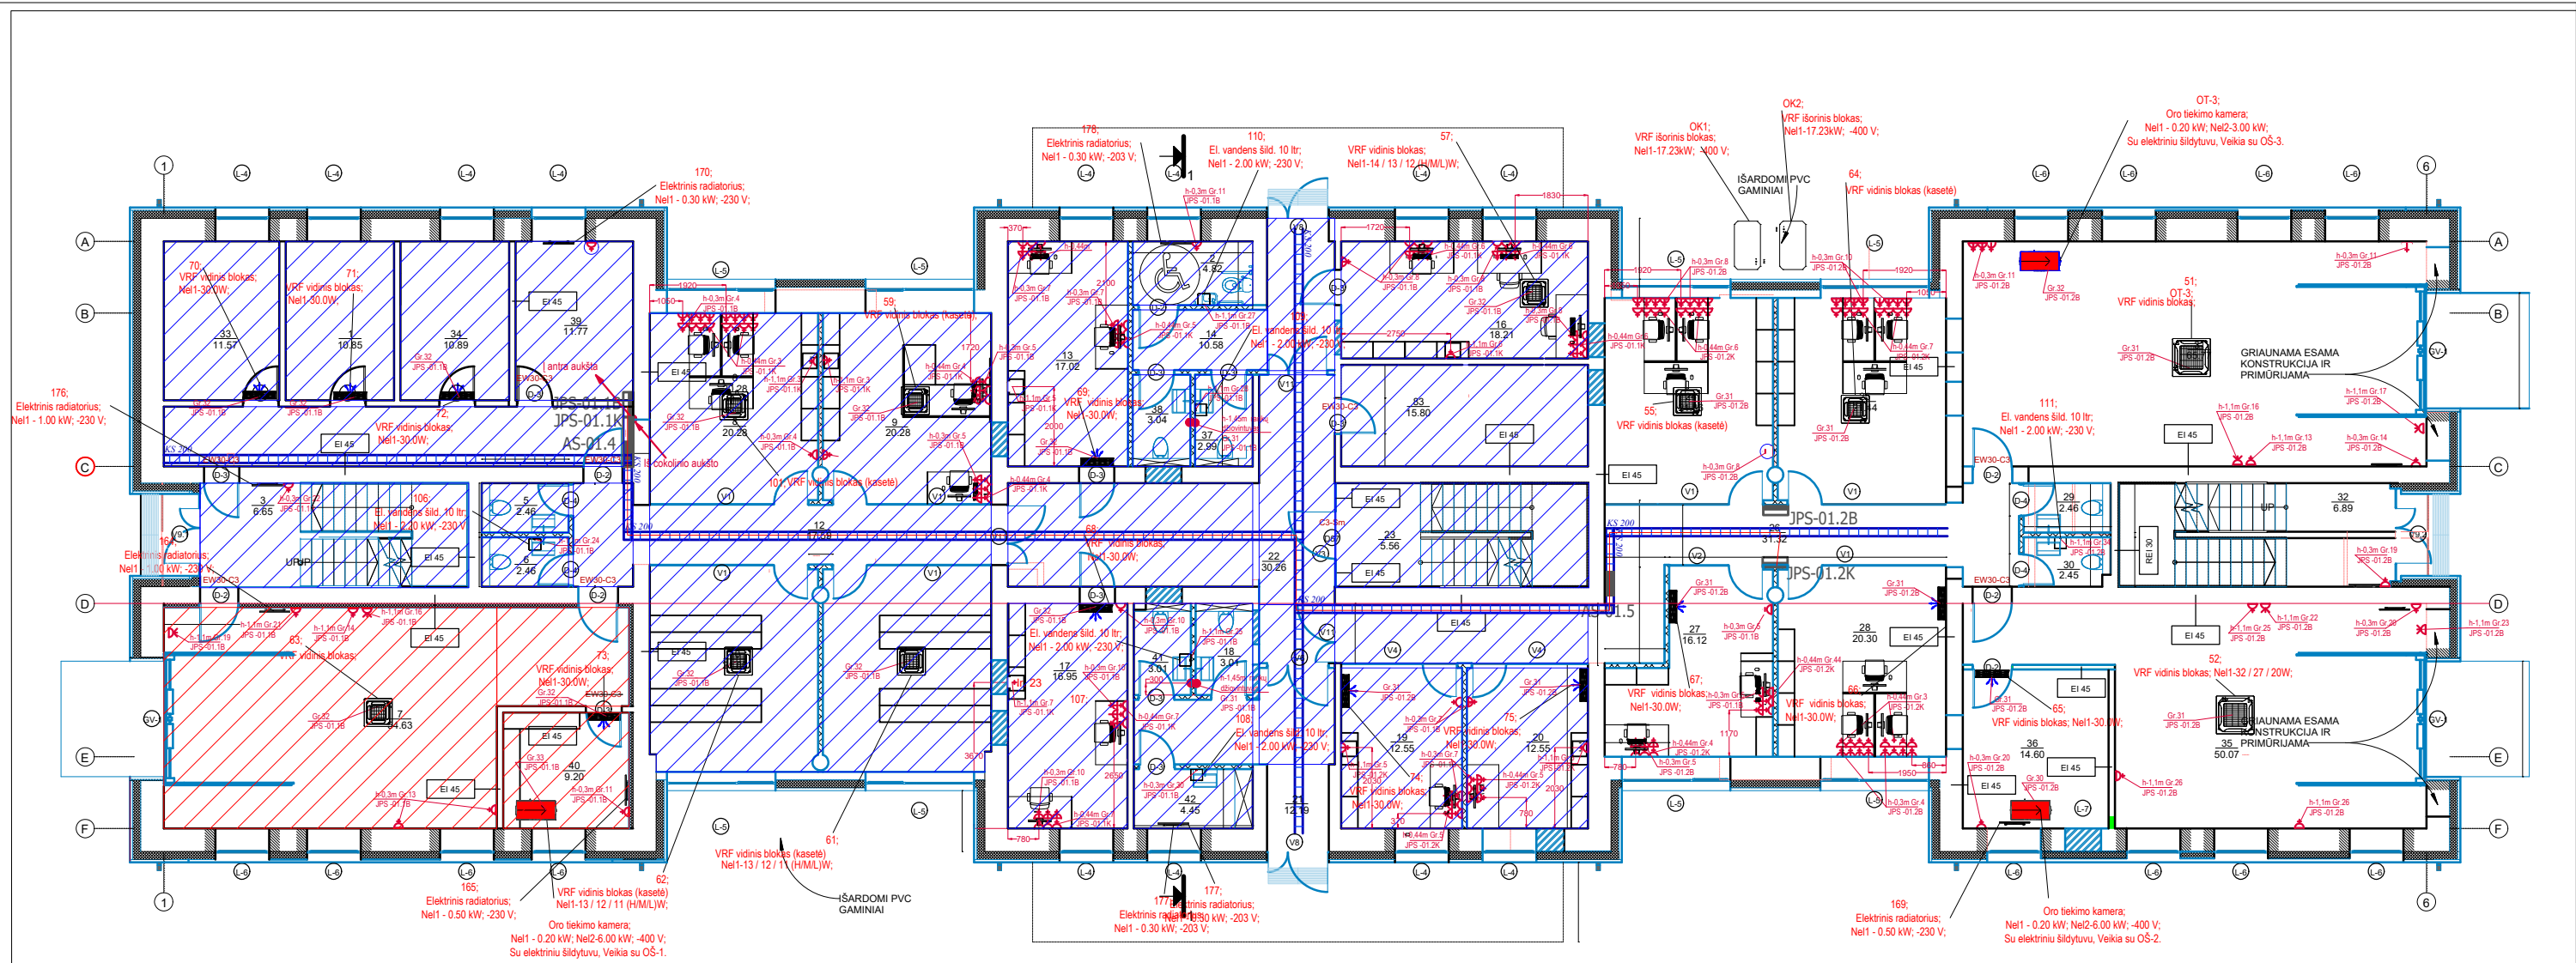


1 AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
1	GARAŽAS	10.85 m²
2	WC ŽN	4.82 m²
3	TAMBŪRAS / LAIPTINĖ	6.65 m²
5	WC	2.46 m²
6	WC	2.46 m²
7	GARAŽAS	54.63 m²
8	KABINETAS	20.28 m²
9	KABINETAS	20.28 m²
10	KABINETAS	21.86 m²
11	KABINETAS	21.89 m²
12	KORIDORIUS	17.02 m²
13	KABINETAS	10.58 m²
14	KORIDORIUS	26.32 m²
16	KABINETAS	

1 AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
17	KABINETAS	16.95 m²
18	WC	3.01 m²
19	KABINETAS	12.55 m²
20	KABINETAS	12.55 m²
21	TAMBŪRAS	12.19 m²
22	KORIDORIUS	30.26 m²
23	LAIPTINĖ	5.56 m²
24	KABINETAS	21.86 m²
25	KABINETAS	21.86 m²
26	KORIDORIUS	31.32 m²
27	KABINETAS	16.12 m²
28	KABINETAS	20.30 m²
29	WC	2.46 m²
30	WC	2.46 m²

1 AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINIS PLOTAS
31	PKPD GARAŽAS	65.77 m²
32	TAMBŪRAS / LAIPTINĖ	6.89 m²
33	KABINETAS	11.57 m²
34	KABINETAS	10.89 m²
35	PKPD GARAŽAS	50.07 m²
36	DIRBTUVĖS	14.60 m²
37	WC	2.99 m²
38	WC	3.04 m²
39	RYŠIŲ PATALPA	11.77 m²
40	INVENTORIAUS PATALPA	9.20 m²
41	WC	3.01 m²
42	PATALPA	4.45 m²
43	RYŠIŲ MAZGAS	7.78 m²
44		649.13 m²


- DRĖGMĖS PAŽEISTOS PATALPOS
- GAISRO PAŽEISTOS PATALPOS
- Kištukiniai lizdai 115vnt
- Kištukiniai lizdai 400V 32A-2vnt
- kabelinės lovelės Meka 60-200 – 12 m,


Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI	
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS	
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS	
A1872	PV	Algirdas Stripinis	Statinio Nr, ir pavadinimas	Nr.1
24656	PDV	Vaidas Jozonis	ADMINISTRACINIS PASTATAS	
			Dokumento pavadinimas	Laida
			PIRMO AUKŠTO JĖGOS TINKLŲ PLANAS	0
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	Lapas
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455		100924-01-TDP-E-03	Lapų
				3
				14

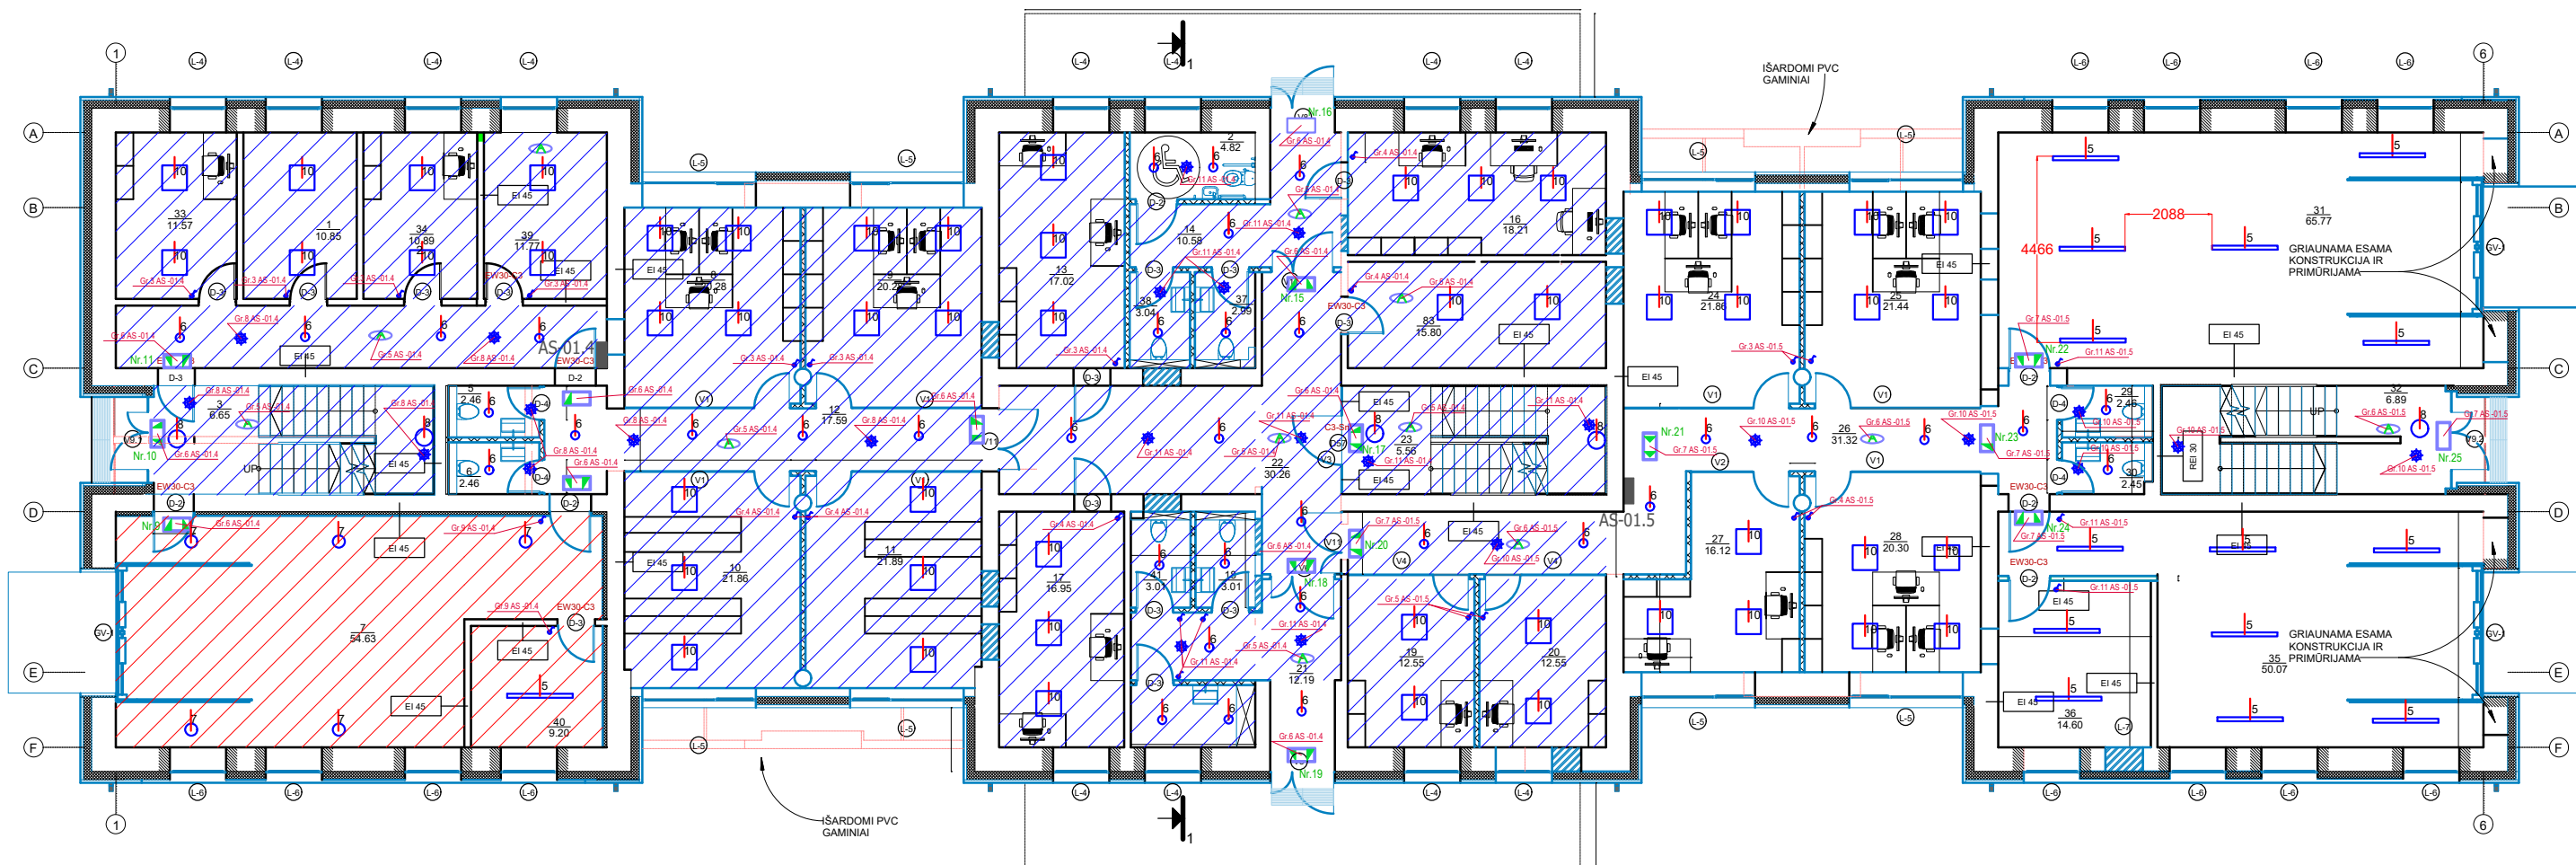

DRĖGMĖS PAŽEISTOS PATALPOS
GAISRO PAŽEISTOS PATALPOS

- 10 Northcliffe Levanto PLN LED1x3650 G090 T840 OP (3650 lm; 36.0 W)-37vnt
- 6 NORTHCLIFFE Crux P LED1x2000 E902 T840 OP (2050 lm; 20W)-29vnt
https://northcliffe.org/811955-medium_default/crux-p-led1x2000-e902-t840-op.jpg
- 11 Evakuacinis krypties ženklas-12vnt
- 14 Avarinis šviestuvus su akumuliatoriumi įleidžiamas-5vnt
- 14 Avarinis šviestuvus su akumuliatoriumi paviršinis-2vnt
- 8 NORTHCLIFFE Pavo P LED1x3000 D518 T840 (3200 lm; 32.0 W)-4vnt
https://northcliffe.org/804878-large_default/pavo-p-led1x3000-d518-t840.jpg
- 13 Judesio jutiklis GTV CR-5 (baltas 360)-14vnt
- Vieno klavišo jungiklis-17vnt
- 7 NORTHCLIFFE Disc LED1x14000 E927 T840 (14000 lm; 100W)-5vnt
https://northcliffe.org/811986-large_default/disc-led1x14000-e927-t840.jpg

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI				
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS				
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS				
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1			
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS			
				Dokumento pavadinimas		Laida	
				PIRMO AUKŠTO APŠVIETIMAS		0	
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			Dokumento žymuo 100924-01-TDP-E-04		Lapas	Lapų
						4	14

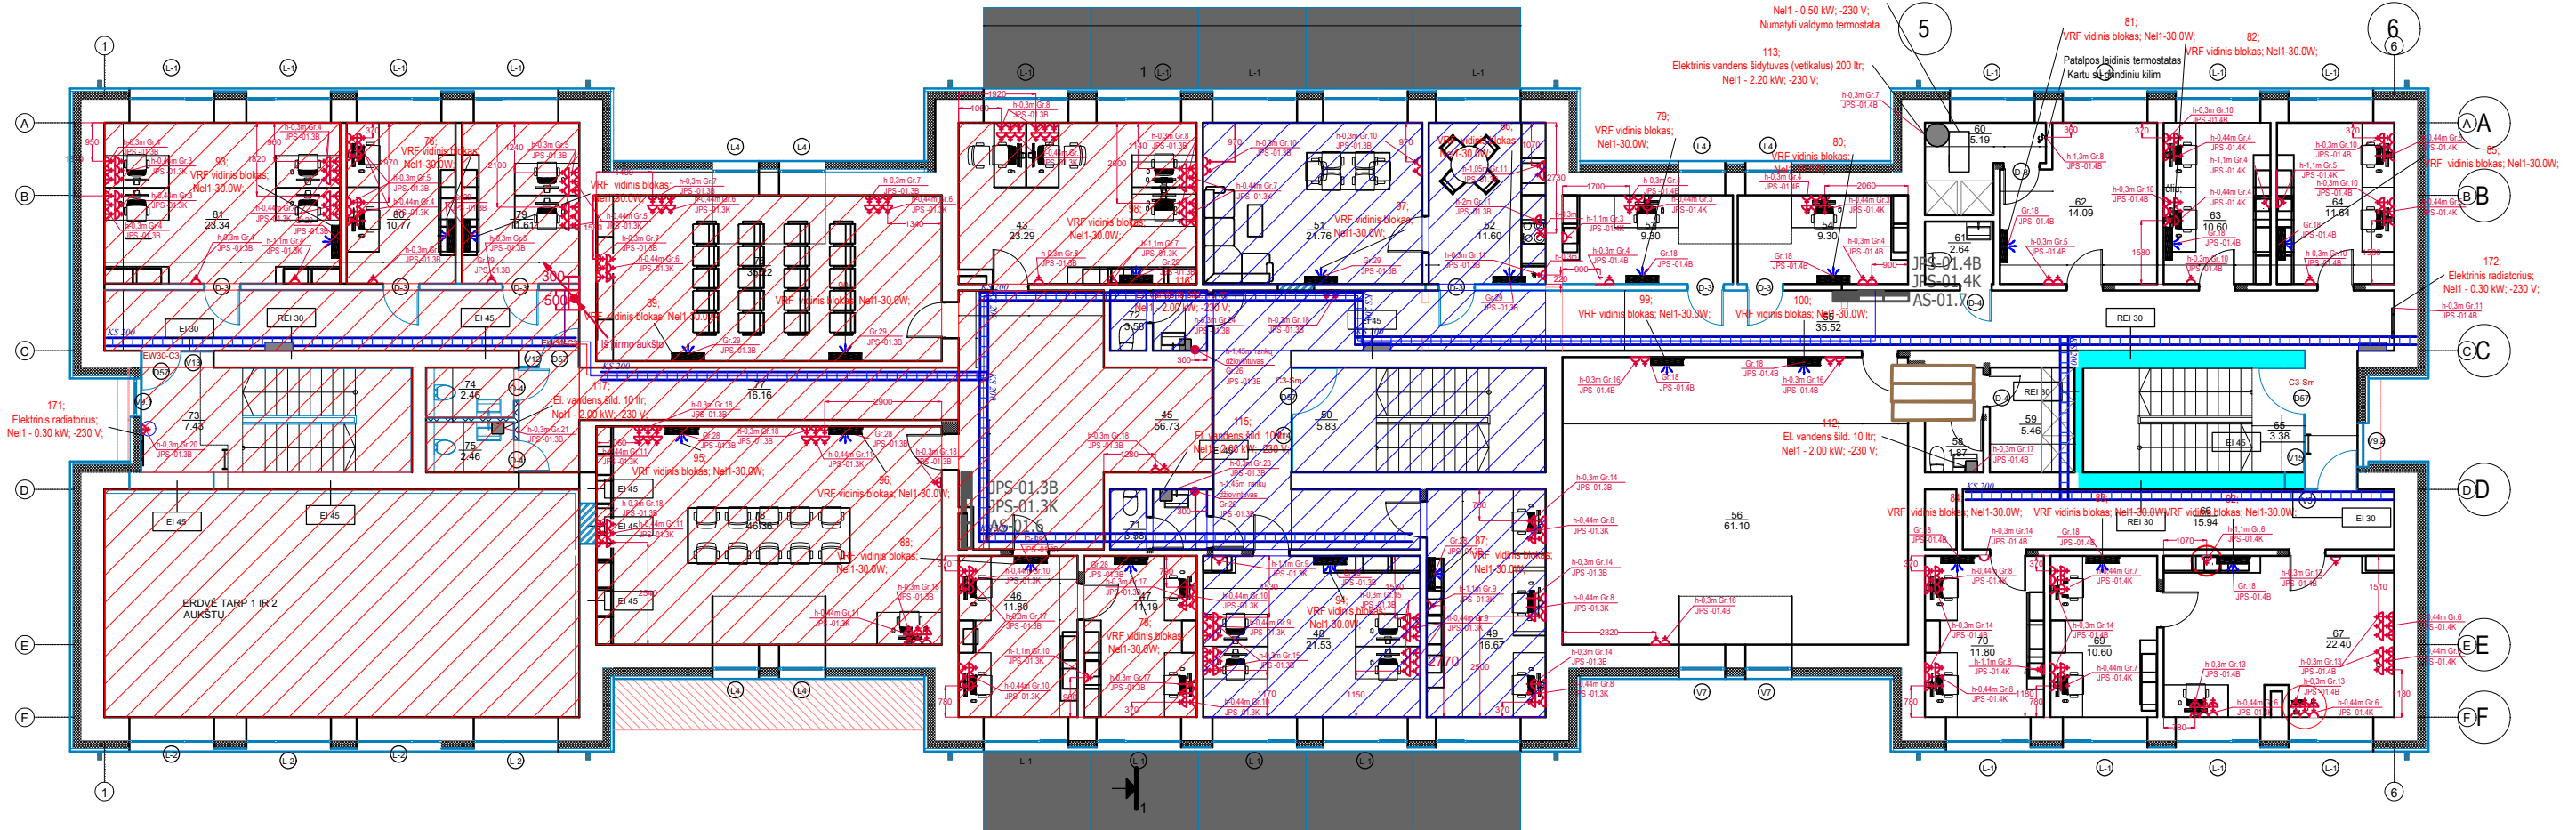


2 AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINISPLOTAS
43	KABINETAS	23.29 m²
45	KORIDORIUS	56.73 m²
46	KABINETAS	11.80 m²
47	KABINETAS	11.19 m²
48	KABINETAS	21.53 m²
49	KABINETAS	16.67 m²
50	LAIPTINĖ	5.83 m²
51	POILSIO PATALPA	21.76 m²
52	VIRTUVĖ	11.60 m²
53	KABINETAS	9.30 m²
54	KABINETAS	9.30 m²
55	KORIDORIUS	31.08 m²

2 AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINISPLOTAS
56	PERSIRENGIMŲ / POILSIO PATALPA	61.10 m²
57	TAMBŪRAS	1.67 m²
58	WC	1.87 m²
59	TECHNINĖ PATALPA	5.46 m²
60	TECHNINĖ PATALPA	5.19 m²
61	WC	2.64 m²
62	MOT. PERSIRENGIMO PATALPA	14.09 m²
63	KABINETAS	10.60 m²
64	KABINETAS	11.64 m²
65	LAIPTINĖ	8.26 m²
66	KORIDORIUS	15.94 m²
67	KABINETAS	22.40 m²

2 AUKŠTO PATALPŲ ŽINIARAŠTIS		
NR.	PAVADINIMAS	GEOMETRINISPLOTAS
69	KABINETAS	10.60 m²
70	KABINETAS	11.80 m²
71	WC	3.58 m²
72	WC	3.58 m²
73	LAIPTINĖ	7.43 m²
74	WC	2.46 m²
75	WC	2.46 m²
76	MOKYMUJŲ SALĖ	35.22 m²
77	KORIDORIUS	16.16 m²
78	PASITARIMŲ SALĖ	46.36 m²
79	KABINETAS	11.61 m²
80	KABINETAS	10.77 m²
81	KABINETAS	23.34 m²
		576.30 m²

- DRĖGMĖS PAŽEISTOS PATALPOS
- GAISRO PAŽEISTOS PATALPOS
- Kištukiniai lizdai -210vnt
- Kabelinės lovelis Meka 60-200-- 54m,


Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI				
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS				
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS				
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1			
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS			
				Dokumento pavadinimas		Laida	
				ANTRO AUKŠTO JĖGOS TINKLŲ PLANAS		0	
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			Dokumento žymuo 100924-01-TDP-E-05		Lapas	Lapų
						5	14

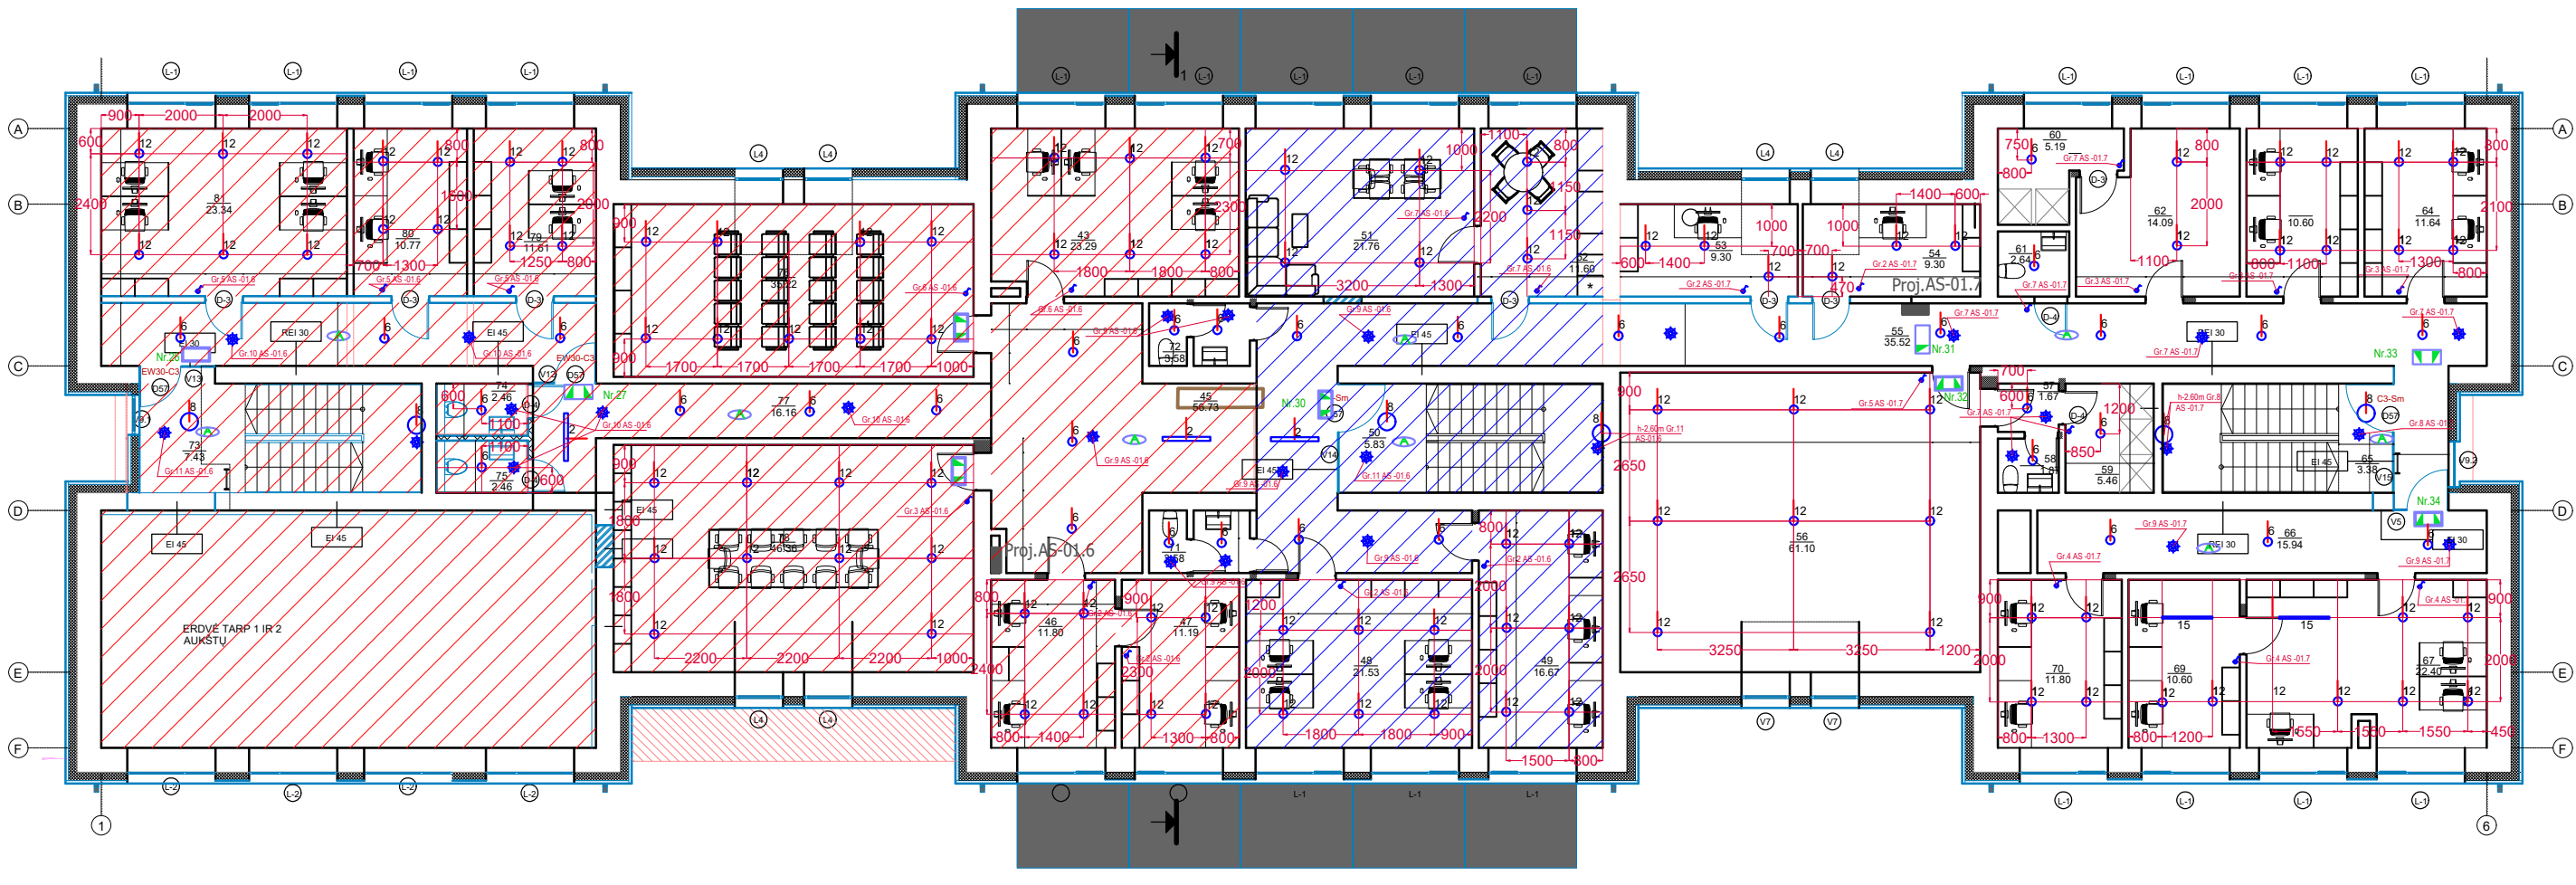

DRĖGMĖS PAŽEISTOS PATALPOS
GAISRO PAŽEISTOS PATALPOS


- 11 Evakuacinis krypties ženklas-5vnt
12 Ledvance DL IP44 DN215 30W 840 WT-66vnt
<https://www.ledvance.com/professional/products/luminaire/professional-luminaire/downlights/downlights-with-ip44-grade/downlights-with-ip44-grade-c207596?productid=181666>
6 NORTHCLIFFE Crux P LED1x2000 E902 T840 OP (2050 lm; 20W)-17vnt
https://northcliffe.org/811955-medium_default/crux-p-led1x2000-e902-t840-op.jpg
8 NORTHCLIFFE Pavo P LED1x3000 D518 T840 (3200 lm; 32.0 W)-4vnt
https://northcliffe.org/804878-large_default/pavo-p-led1x3000-d518-t840.jpg
14 Avarinis šviestuvai su akumuliatoriumi įleidžiamas-4vnt
14 Avarinis šviestuvai su akumuliatoriumi viršstinkinis-4vnt
13 Judesio jutiklis GTV CR-5 (baltas 360)-13vnt
2 NORTHCLIFFE Bali U LED1x4000 H174 T840 DPRZ LT80 (3742 lm; 29.3 W)-2vnt
https://northcliffe.org/800553-large_default/bali-u-led1x5000-h177-t840-dprz-lt80.jpg
Vieno klavišo jungiklis-11vnt

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI				
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS				
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS				
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1			
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS			
				Dokumento pavadinimas			
				ANTRO AUKŠTO APŠVIETIMAS			
				Laida			
				0			
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			Dokumento žymuo		Lapas	Lapų
				100924-01-TDP-E-06		6	14


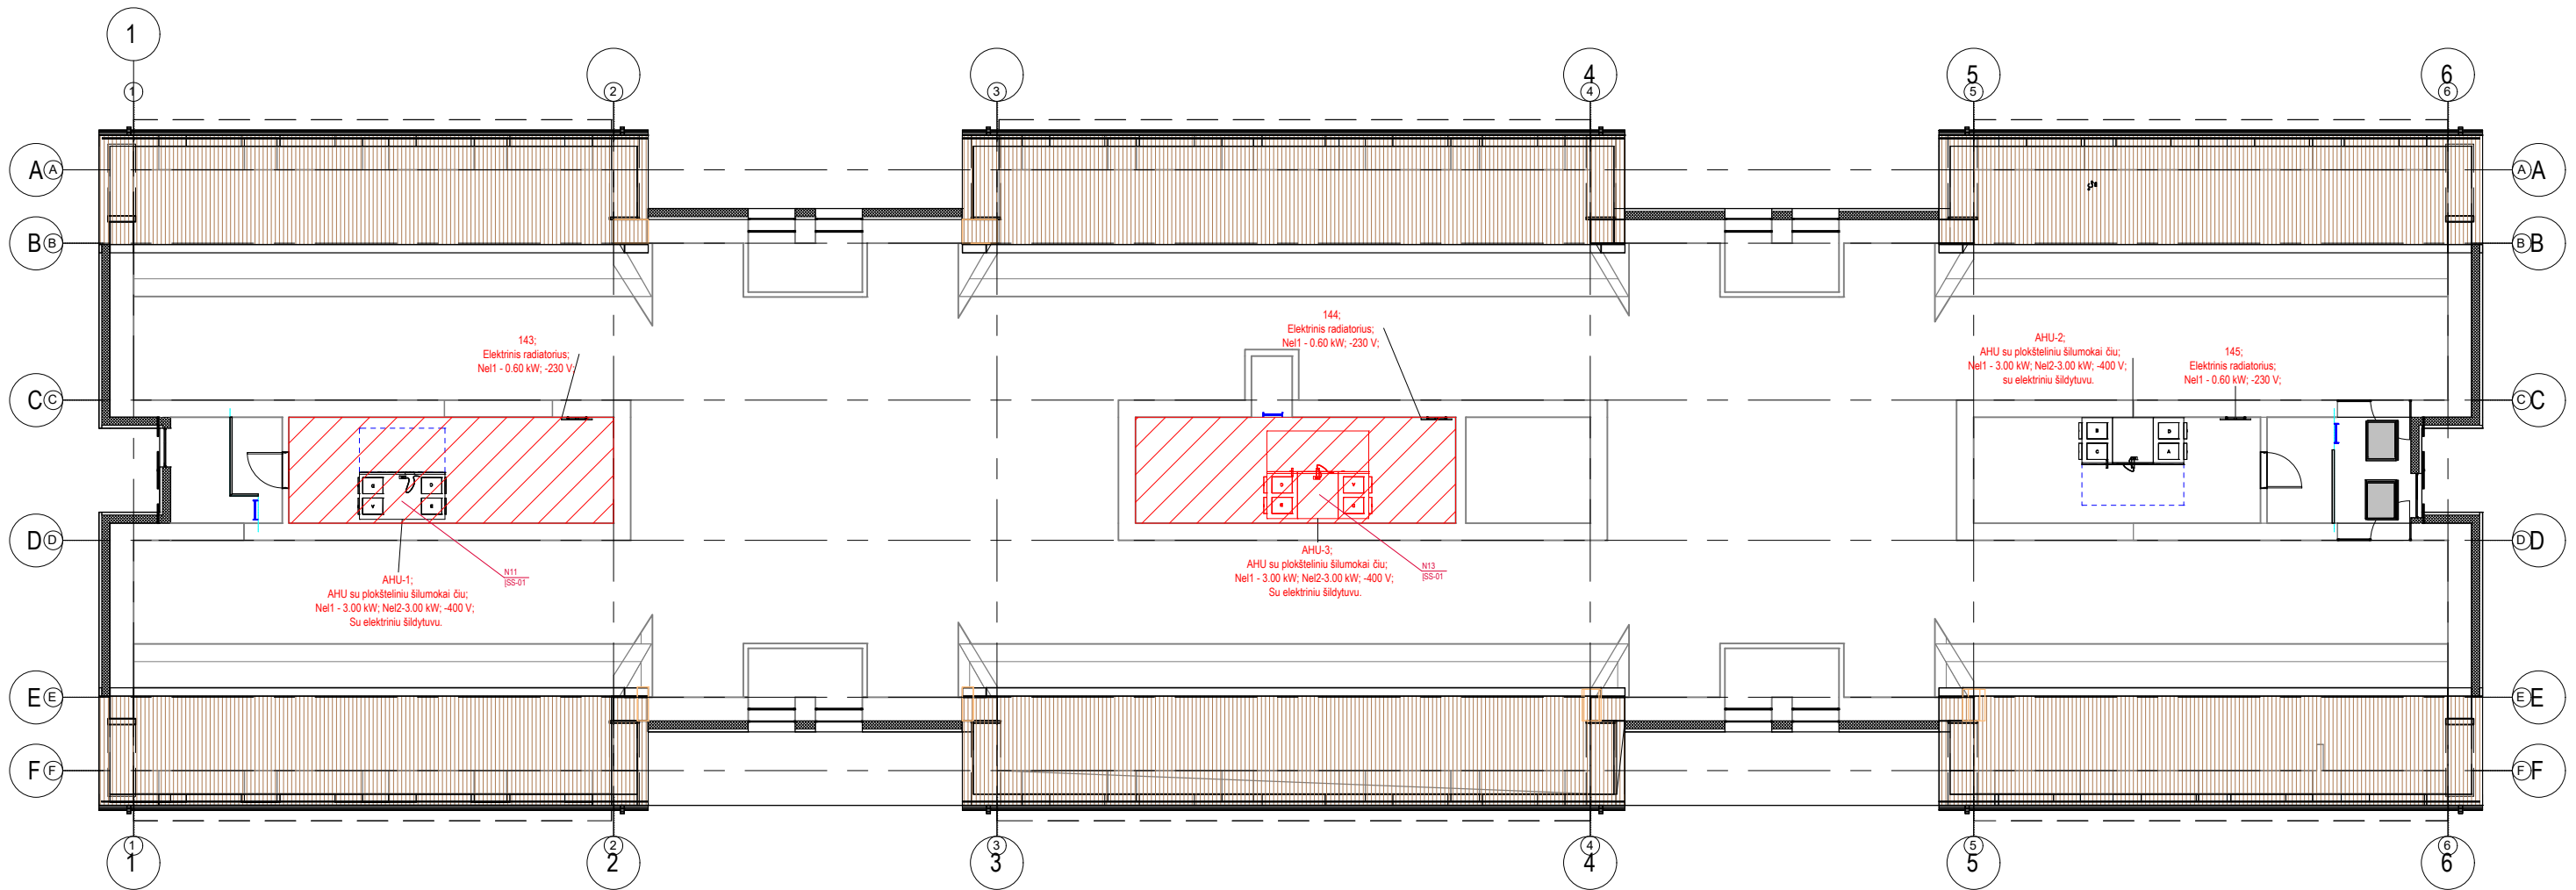


PALĖPĖS ESAMŲ PATALPŲ ŽINIARAŠTIS	
NR	GEOMETRINIS PLOŠAS
P-1	2.87 m²
P-2	20.72 m²
P-3	20.43 m²
P-4	18.30 m²
P-5	4.29 m²
66.62 m²	

	DRĖGMĖS PAŽEISTOS PATALPOS
	GAISRO PAŽEISTOS PATALPOS

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI			
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS			
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS			
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1		
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS		
				Dokumento pavadinimas PASTOGĖS JĖGOS TINKLŲ PLANAS		
				Laida	0	
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			Dokumento žymuo 100924-01-TDP-E-07	Lapas	Lapų
					7	14

žiūr. lauko
elektrotech-
nikos dalį

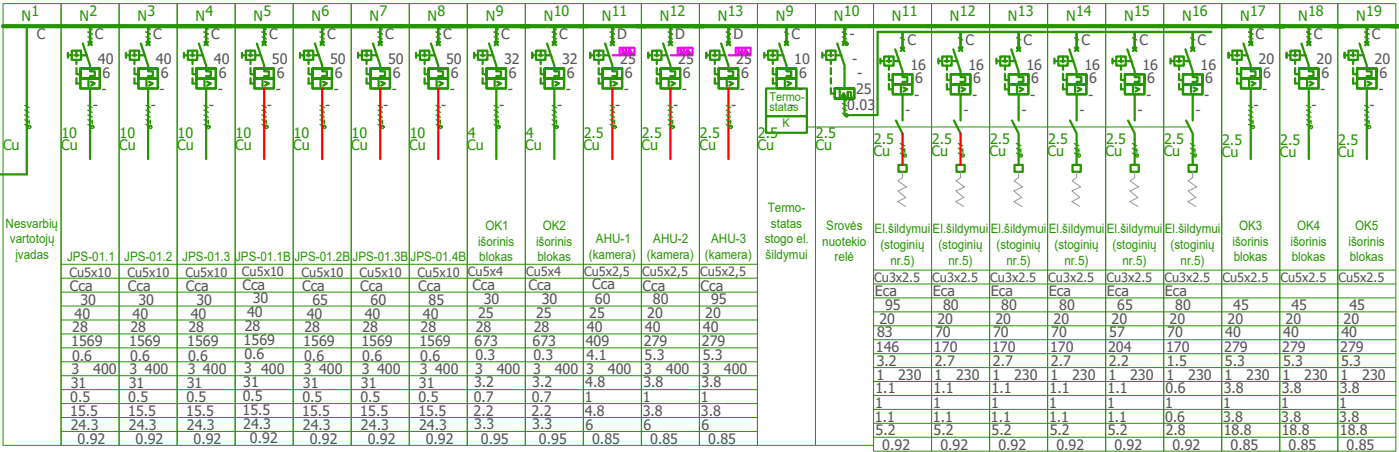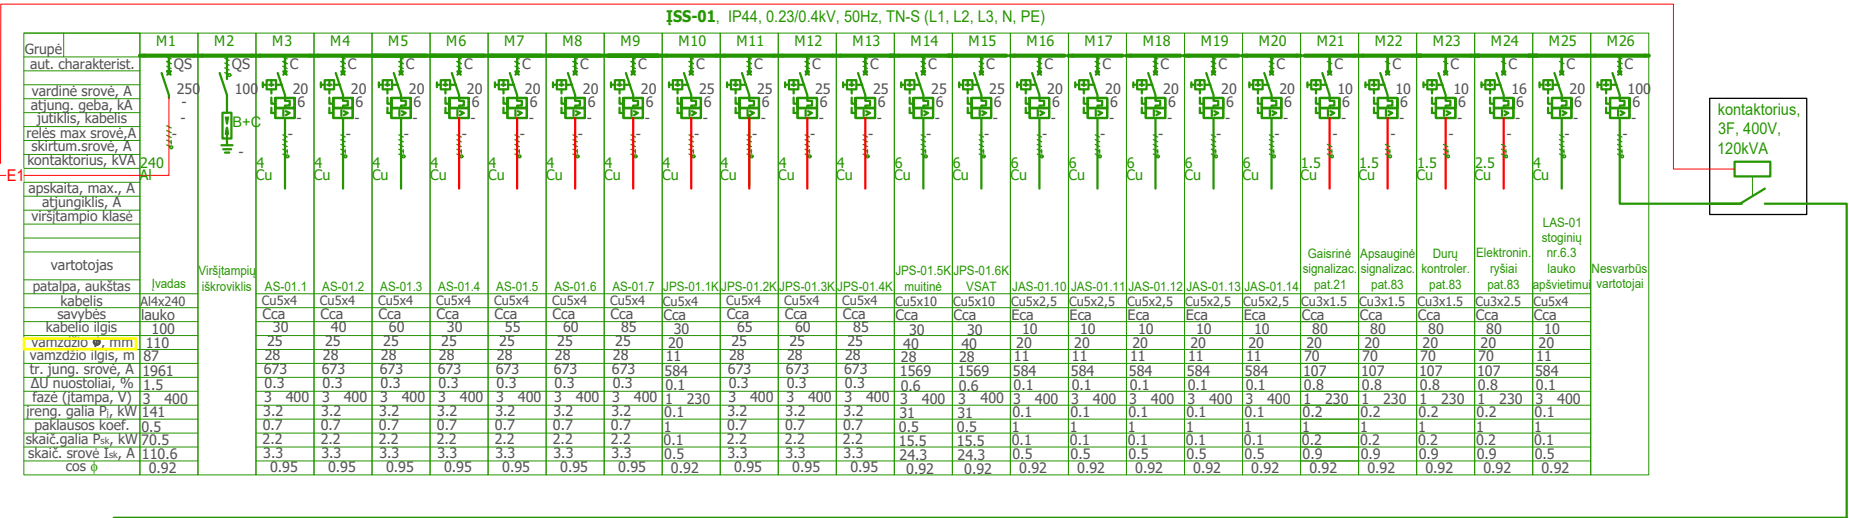

PASTABOS

1.

Keičiamas kabelis

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI		
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS		
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS		
A1872	PV	Algirdas Stripinis	Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1		
24656	PDV	Vaidas Jozonis	ADMINISTRACINIS PASTATAS		
			Dokumento pavadinimas		Laida
			ISS-01 skaičiavimo shema		0
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455		100924-01-TDP-E-08		Lapų
			8		14

proj. JPS-01.1B, modulinis (60 mod.), įleidžiamas, IP30, 0.23/0.4kV, 50Hz, TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

Grupė	gr.1	gr.2	gr.3	gr.4	gr.5	gr.6	gr.7	gr.8	gr.9	gr.10	gr.11	gr.12	gr.13	gr.14	gr.15	gr.16	gr.17	gr.18	gr.19	gr.20	gr.21	gr.22	gr.23	gr.24	gr.25	gr.26	gr.27	gr.28	gr.29	gr.30	gr.31	gr.32	gr.33
aut. charakterist.	QS	QS																															
vardinė srovė, A	80																																
atjung. geba, kA	-																																
jutiklis, kabelis	-																																
relės max srovė, A																																	
skirtum.srovė, A																																	
kontaktorius, kVA	10	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	2.5	
apskaita, max., A	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
atjungiklis, A																																	
viršįtampio klasė																																	
varotojas	Įvadas iš	Viršįtampių	Srovės	Bendros	Bendros	Srovės	Bendros	Bendros	Srovės	Bendros	El.	Srovės	Bendros	Bendros	Srovės	Bendros		Srovės			Srovės	El.	El.	Srovės	EL	EL	Srovės	EL	EL	Srovės	EL	EL	Vidiniai
patalpa, aukštas	ISS-01	iškroviklis	nuotekio	kištukiniai	kištukiniai	nuotekio	kištukiniai	kištukiniai	nuotekio	kištukiniai	radiatorių	nuotekio	kištukiniai	kištukiniai	nuotekio	kištukiniai	Rezervas	nuotekio		Vartai	nuotekio	radiatorių	radiatorių	nuotekio	vandens	vandens	nuotekio	vandens	vandens	nuotekio	vandens	EL. rankų	
kabelis	Cu5x10			Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5					Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x1.5	Cu5x2.5
savybės	Cca			Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca		Cca					Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca	Cca	Cca
kabelio ilgis	30			25	25		35	45		50	50		30	30		30					30	30		20	50		50	50		50	50	120	120
vamzdžio Ø, mm	40			20	20		20	20		20	20		20	20		20					20	20		20	20		20	20		20	20	20	20
vamzdžio ilgis, m	28			10	10		10	20		20	20		20	20		10					15	15		10	10		10	10		20	20	100	100
tr. jung. srovė, A	1569			219	219		219	219		219	219		219	219		219					219	219		219	219		219	219		219	219	68	68
ΔU nuostoliai, %	0.6			3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	3.7		3.7					3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	3.7	2.0	2.0
fazė (itampa, V)	3 400			1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230		1 400					1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230	3 400	3 400
įreng. galia P _i , kW	31			2	2		2	2		2	2		2	2		2					2	2		2	2		2	2		2	2	0.27	0.27
paklausos koef.	0.5			1	1		1	1		1	1		1	1		1					1	1		1	1		1	1		1	1	1	1
skaič.galia P _{sk} , kW	15.5			2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0					2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0	0.3	0.3
skaič. srovė I _{sk} , A	24.3			9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5		9.5					9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	1.4	1.4
cos φ	0.92			0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92		0.92					0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92	0.92	0.92

PASTABOS

1.

Keičiamas kabelis
2.

Keičiami automatiniai jungikliai

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI			
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS			
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS			
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas		
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS		
				Dokumento pavadinimas		
				JPS-01.1B skaičiavimo shema		
				Laida		
				0		
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			Dokumento žymuo 100924-01-TDP-E-09	Lapas	Lapų
					9	14

proj. **JPS-01.3B**, modulinis (72 mod.), įleidžiamas, IP30, 0.23/0.4kV, 50Hz, TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

Grupė		gr.1	gr.2	gr.3	gr.4	gr.5	gr.6	gr.7	gr.8	gr.9	gr.10	gr.11	gr.12	gr.13	gr.14	gr.15	gr.16	gr.17	gr.18	gr.19	gr.20	gr.21	gr.22	gr.23	gr.24	gr.25	gr.26	gr.27	gr.28	gr.29
aut. charakterist.																														
vardinė srovė, A		80			16	16		16	16		16	16	20		16	16		16	16		16	16		16	16		16	16	10	10
atjung. geba, kA		-			25	25		25	25		25	25	25		25	25		25	25		25	25		25	25		25	25	10	10
jutiklis, kabelis		-			0.03	0.03		0.03	0.03		0.03	0.03	0.03		0.03	0.03		0.03	0.03		0.03	0.03		0.03	0.03		0.03	0.03	0.03	0.03
relės max srovė, A																														
skirtum.srovė, A																														
kontaktorius, kVA		10	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5
apskaita, max., A																														
atjungiklis, A																														
viršįtampio klasė																														
varotojas		Įvadas iš JS-01	Viršįtampių iškroviklis	Srovės nuotekio relė	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Srovės nuotekio relė	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Srovės nuotekio relė	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	El. viryklė	Srovės nuotekio relė	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Srovės nuotekio relė	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Bendros paskirties kištukiniai lizdai	Srovės nuotekio relė	El. radiatoriam (x1)	EL. vandens boileris	Srovės nuotekio relė	EL. vandens boileris	EL. vandens boileris	Srovės nuotekio relė	Rankų džiovintuv.	Rezervas	Vidiniai kasetiniai įrenginiai x10	Vidiniai kasetiniai įrenginiai x10
patalpa, aukštas																														
kabelis		Cu5x10			Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu5x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5	Cu3x2.5		Cu3x2.5		Cu3x1.5	Cu3x1.5
savybės		Cca			Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	Cca		Cca		Cca	Cca
kabelio ilgis		30			60	60		50	50		40	40	40		30	30		25	25		50	50		10	15		40		130	130
vamzdžio Ø, mm		40			20	20		20	20		20	20	25		20	20		20	20		20	40		20	20		20		20	20
vamzdžio ilgis, m		28			20	20		20	20		10	20	10		10	10		10	10		10	20		10	15		20		70	70
tr. jung. srovė, A		1569			219	219		219	219		219	219	673		219	219		219	219		219	219		219	621		219		68	68
ΔU nuostoliai, %		0.6			3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	3.7	0.6		3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	3.7		3.7	0.9		3.7		2.0	2.0
fazė (įtampa, V)		3 400			1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230	3 400		1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	1 230		1 230		1 230	1 230
įreng. galia P _i , kW		31			2	2		2	2		2	2	4		2	2		2	2		2	2		2	2		2		0.27	0.27
paklausos koef.		0.5			1	1		1	1		1	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1		1	1
skaič.galia P _{sk} , kW		15.5			2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0	4.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0	2.0		2.0		0.3	0.3
skaič. srovė I _{sk} , A		24.3			9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5	6.3		9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5		9.5	9.5		9.5		1.4	1.4
cos φ		0.92			0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92		0.92	0.92		0.92		0.92	0.92

PASTABOS

1.
2.
- Keičiamas kabelis
- Keičiami automatiniai jungikliai

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI		
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS		
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS		
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1	
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS	
				Dokumento pavadinimas	
				JPS-01.3B skaičiavimo shema	
				Laida	
				0	
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo	
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			100924-01-TDP-E-010	
				Lapas	Lapų
				10	14

JPS-01.1K, modulinis (24 mod.), įleidžiamas, IP30, 0.23/0.4kV, 50Hz, TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

Grupė	gr.1	gr.2	gr.3	gr.4	gr.5	gr.6	gr.7
aut. charakterist.	QS	QS	C	C	C	C	C
vardinė srovė, A	25		16	16	16	16	16
atjung. geba, kA	-	C	6	6	6	6	6
jutiklis, kabelis	-	-	-	-	-	-	-
relės max srovė, A	-	-	-	-	-	-	-
skirtum.srovė, A	-	-	-	-	-	-	-
kontaktorius, kVA	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
apskaita, max., A							
atjungiklis, A							
viršįtampio klasė							
varotojas	Įvadas iš	Viršįtampių	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-
patalpa, aukštas	ISS-01	iškroviklis	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo
kabelis	Cu5x4		vieta	vieta	vieta	vieta	vieta
savybės	Cca		(4xKDV)	(2xKDV)	(2xKDV)	(3xKDV)	(4xKDV)
kabelio ilgis	30		Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5
vamzdžio ϕ, mm	32		Cca	Cca	Cca	Cca	Cca
vamzdžio ilgis, m	28		25	35	45	55	55
tr. jung. srovė, A	946		20	20	20	20	20
ΔU nuostoliai, %	0.4		10	20	30	30	30
fazė (įtampa, V)	3 400		256	256	256	279	256
įreng. galia P _i , kW	6.2		0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
paklausos koef.	0.7		1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
skaič.galia P _{sk} , kW	4.3		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
skaič. srovė I _{sk} , A	6.7		1	1	1	1	1
cos ϕ	0.92		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
			2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
			0.92	0.92	0.92	0.92	0.92

PASTABOS

1.  Keičiamas kabelis
2.  Keičiami automatiniai jungikliai

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI		
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS		
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS		
A1872	PV	Algirdas Stripinis	Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1		
24656	PDV	Vaidas Jozonis	ADMINISTRACINIS PASTATAS		
			Dokumento pavadinimas		Laida
			JPS-01.1K skaičiavimo schema		0
Kilbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455		100924-01-TDP-E-11		Lapų
					11 14

proj. **JPS-01.3K**, modulinis (24 mod.), įleidžiamas, IP30, 0.23/0.4kV, 50Hz, TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

Grupė	gr.1	gr.2	gr.3	gr.4	gr.5	gr.6	gr.7	gr.8	gr.9	gr.10	gr.11
aut. charakterist.	QS	QS	C	C	C	C	C	C	C	C	C
vardinė srovė, A	25	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
atjung. geba, kA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
jutiklis, kabelis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
relės max srovė, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
skirtum.srovė, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kontaktorius, kVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
apskaita, max., A	4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
atjungiklis, A	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
viršįtampio klasė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
varotojas	Įvadas iš	Viršįtampių	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-	Kompiuteri-
patalpa, aukštas	ĮSS-01	iškroviklis	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo	nė darbo
kabelis	Cu5x4	-	vieta	vieta	vieta	vieta	vieta	vieta	vieta	vieta	vieta
savybės	Cca	-	(4xKDV)	(2xKDV)	(2xKDV)	(3xKDV)	(4xKDV)	(3xKDV)	(4xKDV)	(4xKDV)	(2xKDV)
kabelio ilgis	60	-	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5	Cu3x2.5
vamzdžio ϕ , mm	32	-	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca
vamzdžio ilgis, m	28	-	50	50	40	40	30	30	30	30	30
tr. jung. srovė, A	946	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ΔU nuostoliai, %	0.4	-	10	15	10	15	15	15	15	15	15
fazė (įtampa, V)	3 400	-	256	256	256	279	256	256	256	256	256
įreng. galia P_{Σ} , kW	6.2	-	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
paklausos koef.	0.7	-	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
skaič.galia P_{sk} , kW	4.3	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
skaič. srovė I_{sk} , A	6.7	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$\cos \phi$	0.92	-	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		-	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
		-	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92

PASTABOS

1.  Keičiamas kabelis
2.  Keičiami automatiniai jungikliai

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI		
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS		
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS		
A1872	PV	Algirdas Stripinis	Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1		
24656	PDV	Vaidas Jozonis	ADMINISTRACINIS PASTATAS		
			Dokumento pavadinimas		
			JPS-01.3K skaičiavimo schema		
			Laida		
			0		
Kaibos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo		Lapas
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455		100924-01-TDP-E-12		Lapų
					12 14

proj. **AS-01.4**, modulinis (24 mod.), įleidžiamas, IP30, 0.23/0.4kV, 50Hz, TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

Grupė	gr.1	gr.2	gr.3	gr.4	gr.5	gr.6	gr.7	gr.8	gr.9	gr.10	gr.11	gr.12
aut. charakterist.	QS	QS	B	B	B	B	-	B	B	-	B	B
vardinė srovė, A	25	10	10	10	10	10	-	10	10	25	10	10
atjung. geba, kA	-	-	6	6	6	6	-	6	6	-	6	6
jutiklis, kabelis	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-
relės max srovė, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
skirtum.srovė, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kontaktorius, kVA	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
apskaita, max., A	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
atjungiklis, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viršįtampio klasė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vartotojas	Įvadas iš	Viršįtampių	Darbinis	Darbinis	Avarinis	Evakuac	Srovės	Darbinis	Darbinis	Srovės	Darbinis	Rezervas
patalpa, aukštas	ISS-01	iškroviklis	apšvieti-	apšvieti-	apšvieti-	apšvieti-	nuotekio	apšvieti-	apšvieti-	nuotekio	apšvieti-	
kabelis	Cu5x4		Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5		Cu3x1.5	Cu3x1.5		Cu3x1.5	
savybės	Cca		Cca	Cca	Cca	Cca		Cca	Cca		Cca	
kabelio ilgis	30		90	90	90	90		90	90		90	
vamzdžio Ø, mm	25		20	20	20	20		20	20		20	
vamzdžio ilgis, m	28		80	80	80	80		80	80		80	
tr. jung. srovė, A	673		96	96	96	96		96	96		96	
ΔU nuostoliai, %	0.3		1.9	1.9	1.9	1.9		1.9	1.9		1.9	
fazė (įtampa, V)	3 400		1 230	1 230	1 230	1 230		1 230	1 230		1 230	
įreng. galia P _i , kW	3.2		0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4		0.4	
paklausos koef.	0.7		1	1	1	1		1	1		1	
skaič.galia P _{sk} , kW	2.2		0.4	0.4	0.4	0.4		0.4	0.4		0.4	
skaič. srovė I _{sk} , A	3.3		1.8	1.8	1.8	1.8		1.8	1.8		1.8	
cos φ	0.95		0.95	0.95	0.95	0.95		0.95	0.95		0.95	

PASTABOS

1. — Keičiamas kabelis
2. — Keičiami automatiniai jungikliai

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI		
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS		
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS		
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1	
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS	
				Dokumento pavadinimas	
				AS-01.4 skaičiavimo schema	
				Laida 0	
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo	
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455			100924-01-TDP-E-13	
				Lapas 13	Lapų 14

proj. **AS-01.6**, modulinis (24 mod.), įleidžiamas, IP30, 0.23/0.4kV, 50Hz, TN-S (L1, L2, L3, N, PE)

Grupė	gr.1	gr.2	gr.3	gr.4	gr.5	gr.6	gr.7	gr.8	gr.9	gr.10	gr.11	
aut. charakterist.	QS	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
vardinė srovė, A	25	10	10	10	10	10	10	25	10	10	10	10
atjung. geba, kA	-	6	6	6	6	6	6	0.03	6	6	6	6
jutiklis, kabelis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
relės max srovė, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
skirtum.srovė, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kontaktorius, kVA	4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	-
apskaita, max., A	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	-
atjungiklis, A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
viršįtampio klasė	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vartotojas	Įvadas iš SS-01	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Srovės nuotekio relė	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Pastogės apšvieti-mas	Rezervas
patalpa, aukštas	Įvadas iš SS-01	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Srovės nuotekio relė	Darbinis apšvieti-mas	Darbinis apšvieti-mas	Pastogės apšvieti-mas	Rezervas
kabelis	Cu5x4	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5	Cu3x1.5
savybės	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca	Cca
kabelio ilgis	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
vamzdžio Ø, mm	25	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
vamzdžio ilgis, m	28	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
tr. jung. srovė, A	673	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
ΔU nuostoliai, %	0.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	0.9	0.9
fazė (itampa, V)	3 400	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
įreng. galia P _i , kW	3.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
paklausos koef.	0.7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
skaič.galia P _{sk} , kW	2.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2
skaič. srovė I _{sk} , A	3.3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.9	0.9
cos φ	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95

PASTABOS

1. — Keičiamas kabelis
2. — Keičiami automatiniai jungikliai

Kval. Dok. Nr.	2024-09		STATYBAI	
	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR PAVADINIMAS	
			ADMINISTRACINIO PASTATO (UN.Nr.4199-8003-4012) VILNIAUS R.SAV. PASIENIEČIŲ G.26MEDININKŲ SEN., MEDININKŲ K., KAPITALINIO REMONTO (ATSTATYMO PO GAISRO) PROJEKTAS	
A1872	PV	Algirdas Stripinis		Statinio Nr. ir pavadinimas Nr.1
24656	PDV	Vaidas Jozonis		ADMINISTRACINIS PASTATAS
				Dokumento pavadinimas
				AS-01.6 skaičiavimo schema
				Laida
				0
Kalbos trump. LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	
	Pasienio kontrolės punktų direkcija prie susisiekimo ministerijos, kodas 300147455		100924-01-TDP-E-14	
			Lapas	Lapų
			14	14