

BALDŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1. Baldus Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetui (Seimo I rūmų 404 kabinetas) (toliau – prekės) pagaminti, pristatyti (savo lėšomis) ir sumontuoti per 40 dienų adresu Gedimino pr. 53, Vilnius. Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 5 (penkių) darbo dienų.
2. Pateikti baldų matmenys yra orientaciniai, skirti preliminariniams sąmatiniams skaičiavimams atlikti. Matmenis būtina patikslinti vietoje.
3. Tiekėjas baldų gamybos darbo brėžinius turi parengti, baldų medžiagų spalvų pavyzdžius pateikti derinti Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
4. Pirkėjas gavęs suderinti Tiekėjo baldų gamybos darbo brėžinius, baldų medžiagų spalvų pavyzdžius, turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas juos suderinti arba atsisakyti suderinti ir informuoti Tiekėją apie atsisakymo priežastis bei nustatyti ne ilgesnį kaip 5 (penkių) darbo dienų pateikti kitiems brėžiniams ir (arba) medžiagų spalvų pavyzdžiams.
5. Prekės turi būti surinktos ir sumontuotos kokybiškai, visi jungiamieji elementai turi būti tvirtai užfiksuoti, stabilūs.
6. Darbus atlikti naudojant savo priemones, medžiagas, įrangą, transportą.
7. Prekėms turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 (penkių) metų garantija.
8. Pirkėjas, esant poreikiui, gali įsigyti įkainių lentelėje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų nurodytos pirkimui suplanuotos lėšų sumos.

II. BALDŲ CHARAKTERISTIKA


- 1. Individualios konstrukcijos posėdžių stalas, pritaikytas įmontuoti konferencinę įrangą (įrangą pateikia Pirkėjas).**
 - 1.1. Individualaus posėdžių stalo konstrukciją, montavimo sprendinius ir gamybos bei montavimo brėžinius rengia ir pateikia Tiekėjas. Prieš gaminant baldą brėžiniai turi būti suderinti su Pirkėju.
 - 1.2. Stalas turi būti gaminamas iš MDF plokštės dengtos natūraliu ąžuolo lukštu, beicuojama, lakuojama (spalvą derinti su Pirkėju).
 - 1.3. Stalo matmenys: 4800x1400 mm.
 - 1.4. Stalviršis turi būti suprojektuotas taip, kad į jo vidinius elementus būtų galima integruoti instaliacinius laidus. Stalviršio centrinėje dalyje turi būti integruoti septyni nuimami dangteliai su magnetais laisvai pastatomos įrangos prijungimui.
 - 1.5. Stalo centrinė dalis (nuimami dangteliai) turi būti gaminami iš 18 mm HPL juodos blizgios plokštės.
 - 1.6. Prie stalo kojų bus derinamas grindinių instaliacijos dėžučių pririšimas. Grindinių instaliacijos dėžučių pririšimą patalpoje Tiekėjas suderina su Pirkėju.
 - 1.7. Stalo kojų konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad į jos vidinius elementus būtų galima integruoti instaliacinius laidus.

1.8. Stalo brėžinys ir orientacinis dizainas:

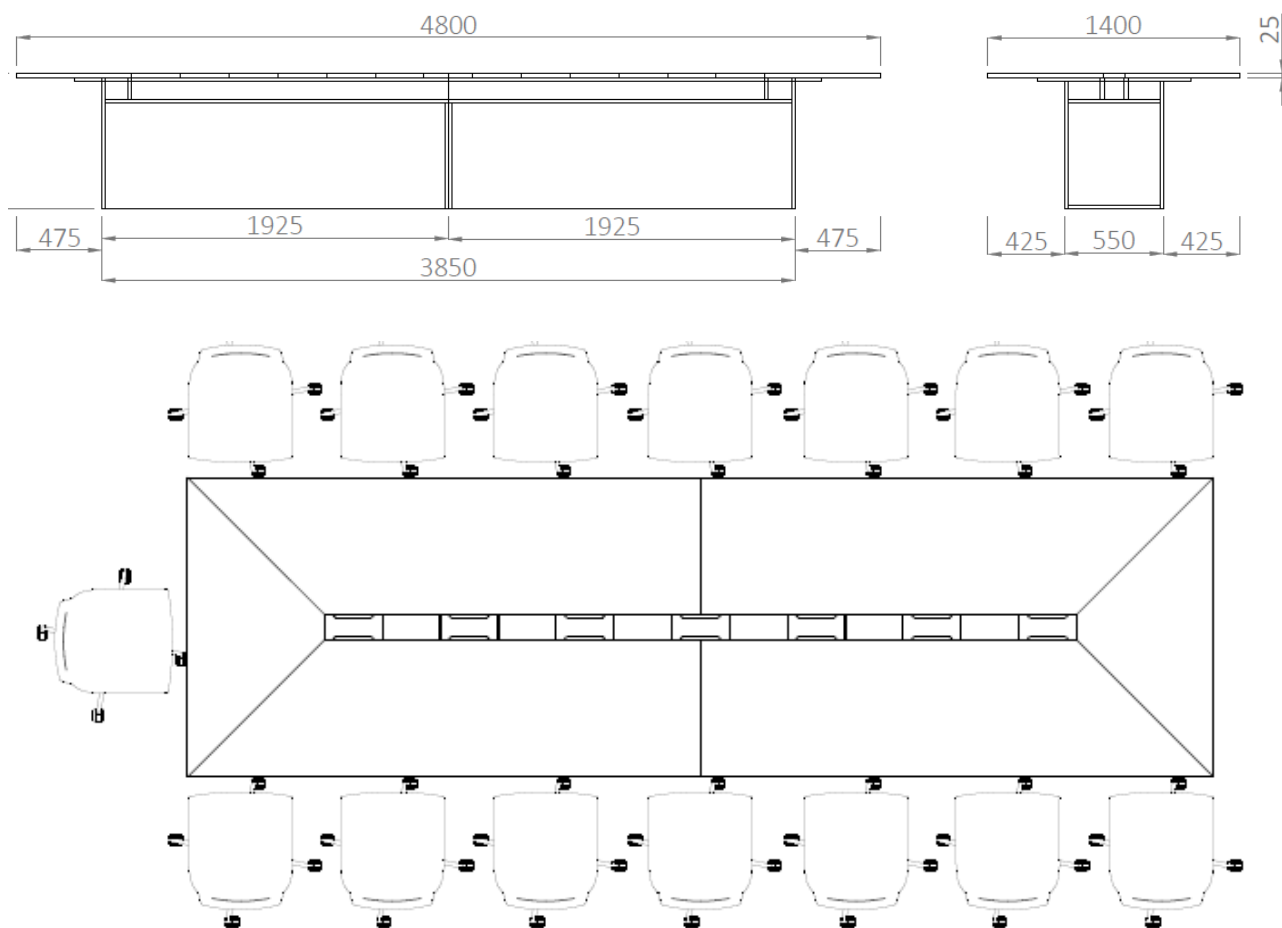

2. Vadovo darbo kėdė


- 2.1. Ergonomiška kėdė aukštu atlošu.
- 2.2. Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių aptrauktas audiniu.
- 2.3. Porankiai iš poliuretano aptraukti audiniu, matmenys: 350 x 240 x 90 mm.
- 2.4. Atlošas turi turėti 4 fiksavimo padėtis.
- 2.5. Kėdės korpusas turi būti tvirtinamas ant juodos spalvos žvaigždės su ratukais.
- 2.6. Turi būti galimynė pasirinkti ratukus skirtus kietai arba minkštai grindų dangai. Ratukai turi būti $\varnothing 65 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$.
- 2.7. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą.
- 2.8. Kėdės galima apkrova turi būti ne mažiau kaip 110 kg.
- 2.9. Kėdės audinys turi būti 100% perdirbtas poliesteris, tvirtumas ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas turi būti: ne mažiau kaip 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau kaip 4-5, sausas: ne mažiau kaip 5 (ISO 105 - X12). Audinio spalva juoda ir bent 3 (trys) šios spalvos atspalviai (atspalvį derinti su perkačiąja organizacija).
- 2.10. Kėdės plotis turi būti $650 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$, gylis $580 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$, aukštis 1305–1395 mm $\pm 20 \text{ mm}$, sėdimosios dalies aukštis 450–540 mm $\pm 20 \text{ mm}$.

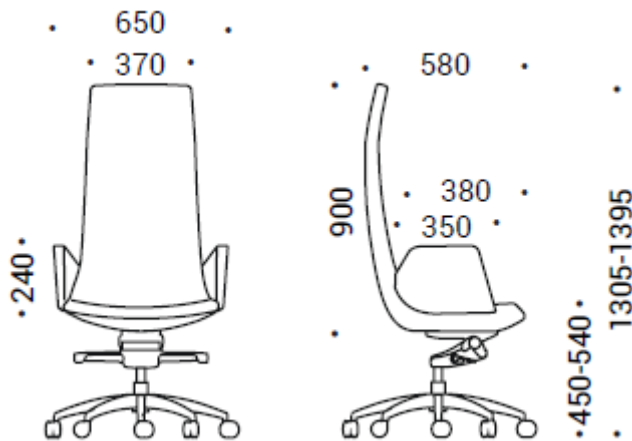

Pavyzdinis paveikslėlis. Tiekėjas gali siūlyti ir kitokią kėdę, tačiau ji privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3. Posėdžio dalyvio kėdė

- 3.1. Ergonomiška kėdė su atlošu.
- 3.2. Atlošas ir sėdimoji dalis turi būti vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių aptrauktas audiniu.
- 3.3. Kėdė turi būti be porankių.
- 3.4. Kėdės korpusas turi būti tvirtinamas ant juodos spalvos žvaigždės su ratukais.
- 3.5. Turi būti galimynė pasirinkti ratukus skirtus kietai arba minkštai grindų dangai. Ratukai turi būti $\varnothing 65 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$.
- 3.6. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą.
- 3.7. Kėdės galima apkrova turi būti ne mažiau kaip 110 kg.
- 3.8. Kėdės audinys turi būti 100% perdirbtas poliesteris, tvirtumas ne mažiau kaip 150 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumas ugniai BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas turi būti: ne mažiau kaip 6 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau kaip 4-5, sausas: ne mažiau kaip 5 (ISO 105 - X12). Audinio spalva juoda ir bent 3 (trys) šios spalvos atspalviai (atspalvį derinti su Pirkėju).
- 3.9. Kėdės plotis turi būti $540 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$, gylis $580 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$, aukštis $1050\text{--}1140 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$, sėdimosios dalies aukštis $450\text{--}540 \text{ mm} \pm 20 \text{ mm}$.

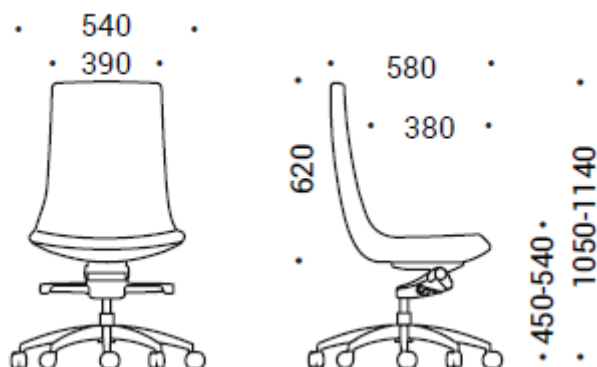

Pavyzdinis paveikslėlis. Tiekėjas gali siūlyti ir kitokią kėdę, tačiau ji privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

4. Lankytojo kėdė

4.1. Kėdės sėdimoji dalis ir atlošas turi būti pagaminti iš polipropileno, padengto porolonu, kurio tankis ne mažiau H5050, storis 45 mm ir aptraukta gobelenu.

4.2. Kėdės bazė turi būti gaminama iš apvalaus plieninio rėmo, vamzdžio skersmuo ne mažiau Ø 25 mm, su 4 kojomis, dažyta milteliniu būdu.

4.3. Kojos turi turėti grindis apsaugančius plastikinius padelius.

4.4. Kėdė turi turėti integruotus porankius su minkštomis pagalvėlėmis.

4.5. Visos metalinės detalės turi būti tvirtinamos tik virinimo būdu.


4.6. Gobeleno tvirtumas ne mažiau 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę, atsparumo ugniai atitiktis BS EN 1021/1&2 (cigarečių ir degtukų testas), spalvos atsparumas: ne mažiau kaip 5 (EN ISO 105 - B02), pilingavimas: šlapias: ne mažiau kaip 4, sausas: ne mažiau kaip 4 (ISO 105 - X12).

4.7. Gobelenų pasirinkimas iš juodos, pilkos, rudos spalvų ir bent 3 (trijų) šių spalvų atspalvių.

4.8. Kėdės plotis tarp porankių ne mažiau 580 mm.

4.9. Kėdės turi būti sudedamos viena ant kitos ne mažiau kaip po 6 kėdės.

4.10. Kėdės galima apkrova turi būti ne mažiau kaip 110 kg.

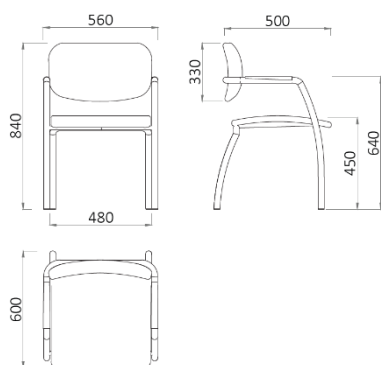

Pavyzdinis paveikslėlis. Tiekėjas gali siūlyti ir kitokią kėdę, tačiau ji privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

5. Laisvai pastatoma dokumentų spintelė su lentyna


5.1. Spintelės matmenys: 750 x1000 mm. Gylis – 500 mm.

5.2. Spintelė dviejų durų su viena lentyna.

5.3. Gaminama iš 18 mm MDF plokštės dengtos natūraliu ąžuolo lukštu, beicuojama, lakuojama (spalvą derinti su Pirkėju).

5.4. Durelių lankstai švelnaus užsidarymo.

5.5. Spintelės rankenėlės minimalistinio dizaino įfrezuojamos, juodos spalvos:

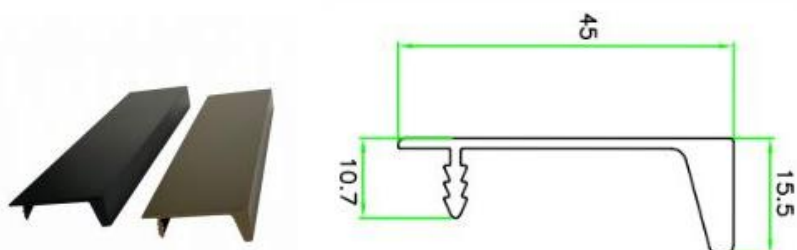

Pavyzdinis spintelės rankenėlių paveikslėlis. Tiekėjas gali siūlyti ir kitokias rankenėles, tačiau jos privalo atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

III. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Reikalavimas	Pateikiami dokumentai
Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.	Galiojantis FSC®100 (Forest Stewardship Council) arba PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Paviršiams dengti naudojamuose produktuose:	
Neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372)	Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, arba gamintojo ar Tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ)	
neturi būti chromo (VI) junginių	
formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.	
Jeigu prekės tiekiamos antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.	

IV. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Prekių tiekimas negali būti vykdomas iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.